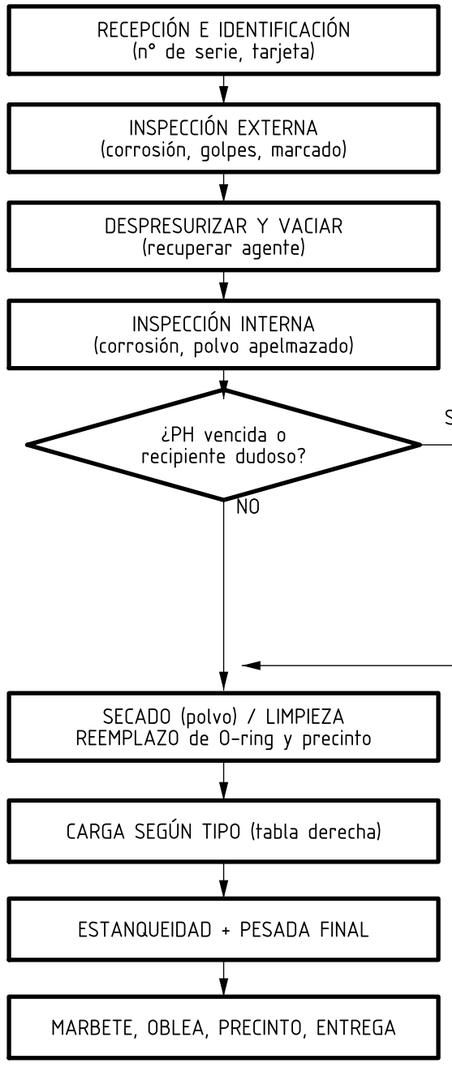


CARGA SEGÚN TIPO

Tipo	Agente	Carga	Presurización / control
ABC / BC	polvo IRAM 3569	por peso, recipiente seco	N2 a 1,4 MPa; manómetro en verde
Rodantes ABC	polvo IRAM 3569	por peso	N2 a P servicio; manguera y tobera
CO2	CO2 IRAM 41170	trasvase por peso	autopresurizado; antirretroceso
Agua	agua potable	cambio anual, lavar	N2 o aire; PH c/2 años
AFFF	solución AFFF IRAM 3515	cambio anual, lavar	N2 o aire; PH c/2 años
Sales K	solución IRAM 3697	cambio anual, lavar	N2 o aire; recip. inox
HCFC/HFC	IRAM 3526	recuperación cerrada	N2 o argón (Mezcla B: argón)
Clase D	polvo clase D	por peso, seco	N2 a 1,4 MPa

NOTAS

1) IRAM 3517-2:2020: control trimestral, mantenimiento anual, PH 5 años (polvo, CO2) / 2 años (agua).
2) Presiones de servicio: catálogo FLAMA (Hoja 3 de cada plano FL_MAT).
3) El agente descargado se recupera; halogenados: prohibido liberarlos a la atmósfera.
4) Inutilización (9.12): 2 orificios Ø ≥ 10 mm, mangueras cortadas, acta del anexo G.
5) Gas impulsor según tabla 2; registro de trazabilidad 6 años (9.4.16); marbete por año (9.6).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Flujo de recarga
	Servicio de recarga por tipo (IRAM 3517-2)
Tipo de documento	Esquema
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	–
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_ESQ_03