



CHAPA 350 × 870 (preferente)

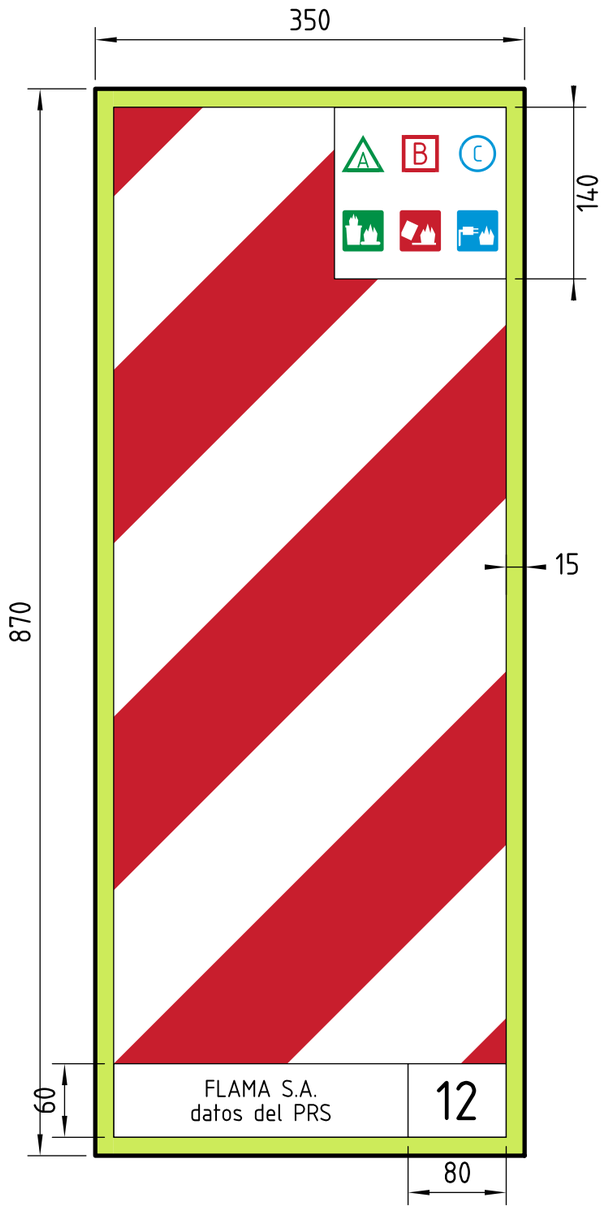

CHAPA 260 × 870
(sólo si no entra la de 350)

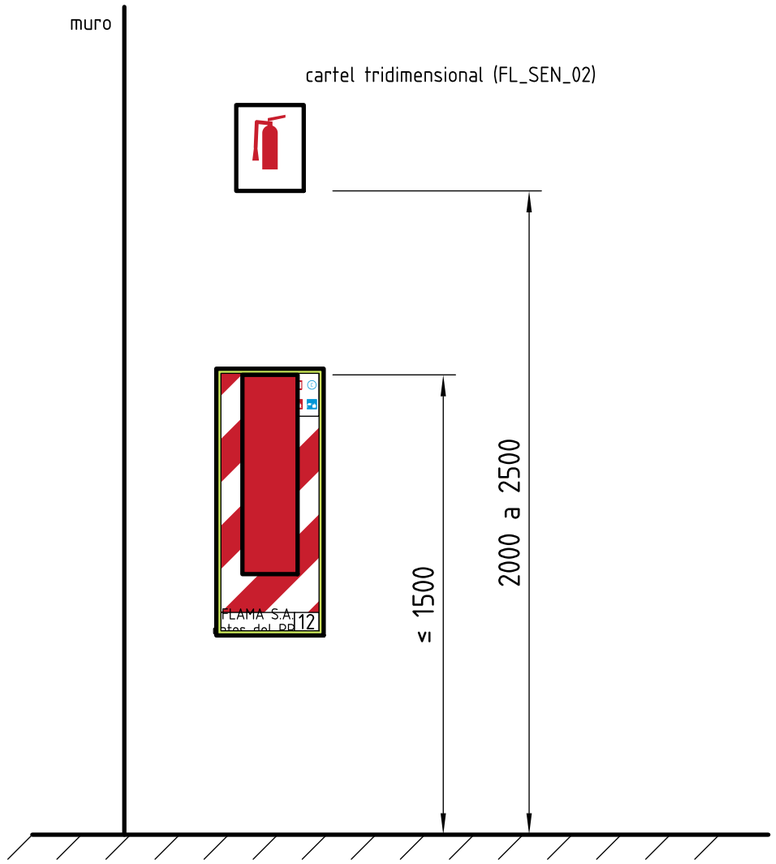

PUESTO DE INCENDIO (1:20)

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

1) Franjas rojas y blancas de 100 mm a 45°; borde fotoluminiscente de 15 mm (7.2.1, 7.2.5).
2) Contenido obligatorio: tipos de fuego (letra + pictograma, FL_SEN_03), número del puesto y datos del prestador que instaló (7.2.1 a 7.2.4). Numeración del extintor: FL_SEN_04.
3) Se instala siempre la de 350 mm; la de 260 mm sólo cuando el muro o la columna no lo permite.
4) Extintor de hasta 20 kg: parte superior a ≤ 1,5 m; de más de 20 kg: ≤ 1,0 m; siempre ≥ 0,10 m libre entre su base y el piso (6.2.14). Nunca en rampas ni escaleras (6.2.18).
5) Cartel en altura a 2,0 m – 2,5 m sobre la vertical de la baliza (7.3). Colores s/ IRAM-DEF D 1054.
6) Chapa de PAI o aluminio con tratamiento UV para exterior; colores firmes y resistentes a la limpieza.
7) La norma no fija la altura de la chapa: se ubica detrás del extintor, visible por encima de él.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:5
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Chapa baliza vertical
	IRAM 3517-2:2020 – 7.2.1, 7.2.5 y figura 3
Tipo de documento	Plano de señalética
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver notas
Edición	1
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SEN_01