


1 ETIQUETA DE CONTROL – 8.3.3 (2:1)



2 OBLEA – 9.4.14 (2:1)

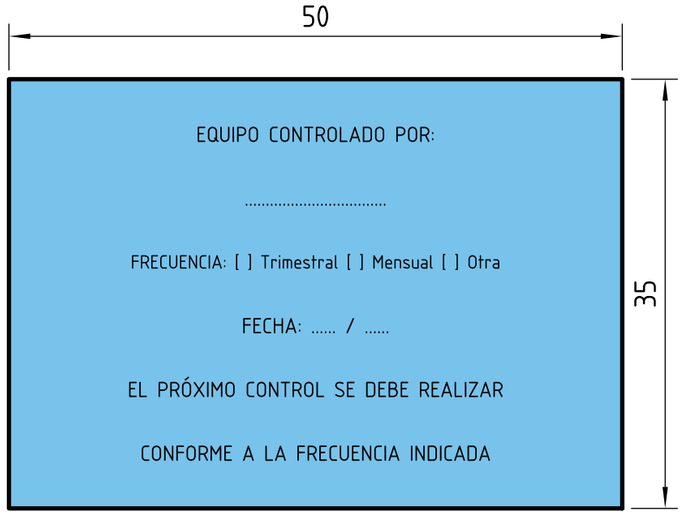


2 dígitos hasta 99; 3 hasta 999; 4 más

3 NUMERACIÓN – 7.2.3



4 FUERA DE SERVICIO – figura 8 (1:2)

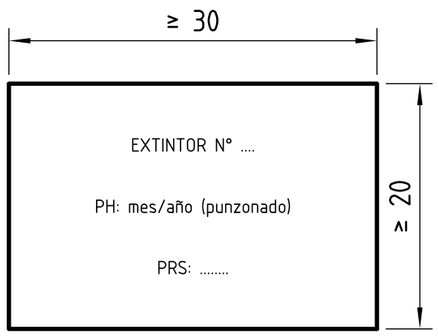

5 RÓTULO DE MANGUERA – 9.7.1.4 (2:1)

plástico, fijado sin calor

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

1) Etiqueta celeste 35 × 50 en cada control, en zona visible del extintor, sin superponer; se retiran en el próximo mantenimiento; nunca en el vidrio ni en el gabinete (8.3.3.1).
2) Si el control detecta anomalías: etiqueta de la figura 8 tapando las instrucciones, y se reemplaza por un extintor de reserva (8.3.3.2). Falta de precinto = retirar de servicio.
3) Oblea con: próximo mantenimiento, n° de serie del recipiente, vencimiento de la PH y PRS (9.4.14).
4) Extintor y puesto numerados con etiquetas autoadhesivas; número también en la chapa (7.2.3).
5) Mangueras con cierre controlado y de CO2: PH anual y rótulo 20 × 30 mm mínimo (9.7.1.4).
6) Diseños de oblea y rótulo: ilustrativos; su contenido mínimo es el indicado por la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 2:1
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Etiquetas de servicio
IRAM 3517-2:2020 – 7.2.3, 8.3.3, 9.4.14, 9.7.1.4
Tipo de documento: Plano de señalética

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver notas
Edición: 1
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 1
Idioma: es
N° de plano: FL_SEN_04