

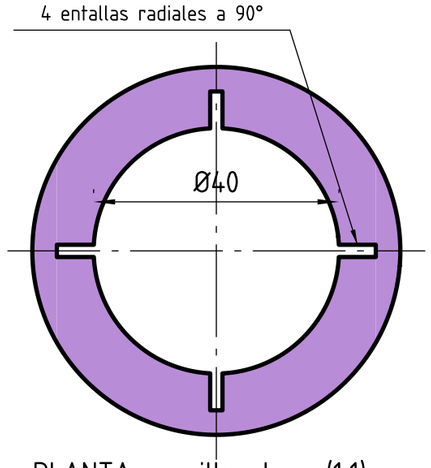


PLANTA – anillo plano (1:1)

color 2026 (dígito 6): LILA

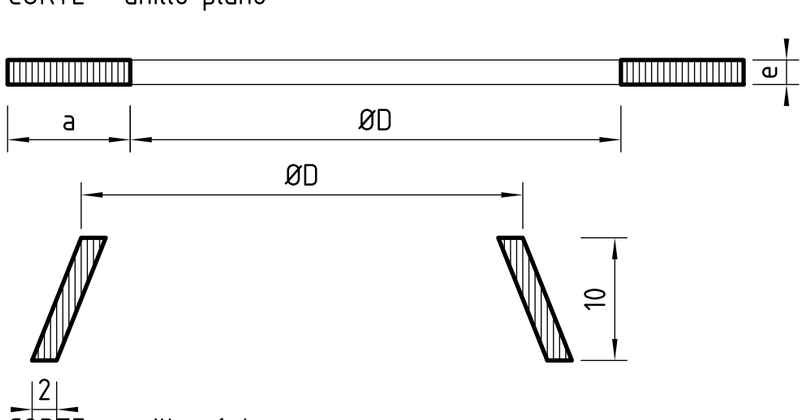

CORTE – anillo cónico

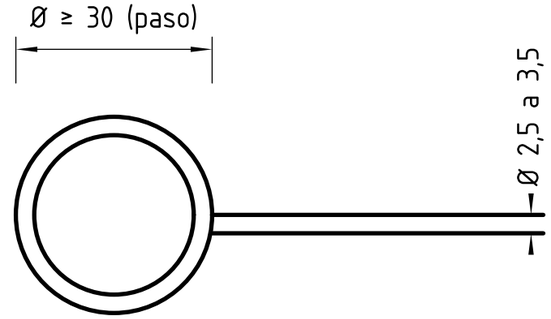

TRABA (pasador de alambre) – 9.4.13

MEDIDAS DEL MARBETE	
Medida	Valor (figura 9)
D interior	33 – 36 – 40 – 50 ± 1 mm
a (ancho)	10 mm (1 kg: 5 mm)
e (espesor)	2 mm (CO2: 5 a 10 mm)
Cónico	altura 10, pared 2
Entallas	4 a 90°

COLOR ANUAL (tabla 4)	
Año terminado en	Color
1	NEGRO
2	AMARILLO
3	CELESTE
4	VERDE OSCURO
5	AZUL
6	LILA
7	BLANCO
8	VERDE CLARO
9	NARANJA
0	MARRÓN CLARO

MARBETE POR MODELO		
Modelo	Ø cuello	Marbete D
ABC_1kg	29	33
ABC_2.5kg	37	40
ABC_5kg	37	40
ABC_10kg	37	40
AGUA_10l	37	40
AFFF_10l	37	40
AFFF_50l	88	grabar caño
BC_5kg	37	40
SALESK_6l	37	40
CO2_2kg	32	33
CO2_5kg	32	33
HCFC-HFC_5kg	37	40
CLASED_9l	37	40
ABC_25kg	37	40
ABC_50kg	88	grabar caño
ABC_70kg	88	grabar caño
ABC_100kg	88	grabar caño

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

1) Marbete entre válvula y cuello en cada intervención (retiro de válvula), manuales y rodantes; no se puede colocar ni quitar sin retirar la válvula o romperlo (9.6.1, 9.6.2).
2) Material coloreado en su masa: baquelita, urea o melamina formaldehído o termoplástico (9.6.3).
3) Grabado visible e indeleble: fabricante del marbete y n° de serie o lote (9.6.4).
4) Rotura total antes de 20 mm de separación de extremos a 20 °C ± 5 °C (9.6.5).
5) Se usa el menor D que admita el cuello; si no hay medida posible (rodantes), grabar en el caño de pesca la fecha del servicio y de la PH (figura 9).
6) Precinto con identificación del fabricante, del PRS y n° de lote; rompe entre 30 N y 90 N en la dirección de extracción; no más de un enlazado (9.4.13).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 2:1

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Marbete y precinto

IRAM 3517-2:2020 – 9.4.13, 9.6, figura 9, tabla 4

Tipo de documento: Plano de señalética

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver notas

Edición: 1

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_SEN_08