
IDENTIFICACIÓN DEL EXTINTOR RECARGADO (ejemplo ABC 10 kg)

N°	Elemento	Contenido / requisito	Fuente	Ver
1	Precinto del recargador	numerado, con nombre del recargador; se rompe al tirar	IRAM 3517-2 9.4.13	SEN-08
2	Marbete	anillo de color del año entre válvula y cuello	IRAM 3517-2 9.4.14, tabla 4	SEN-08
3	Estampilla-precinto PBA	1" × 200 mm entre válvula y cuerpo	Res. OPDS 522/07	-
4	Placa	la original; si se reemplaza: marca del prestador + SERVICIO DE MANTENIMIENTO	IRAM 3517-2 9.4.15	SEN-06
5	Etiqueta / oblea del prestador	próximo mantenimiento, n° de serie, vencimiento de PH, prestador	IRAM 3517-2 9.4.14	SEN-04
6	Oblea PBA de recarga Ø46	numerada, próxima revisión de carga	Res. OPDS 522/07	-
7	Tarjeta DPS de recarga	completa, letra imprenta, sin enmiendas; n° en el libro	Res. 349/07 art. 21, 45	-
8	Tarjeta AGC (CABA)	papel con QR + etiqueta AGC; actividad «Recarga»	Res. AGC 32/15	-
9	Grabado en el tubo de pesca	fecha del servicio; con PH: «PH» + fecha. CO2: PH y logo en la ojiva	Res. 349/07 art. 28-29	-

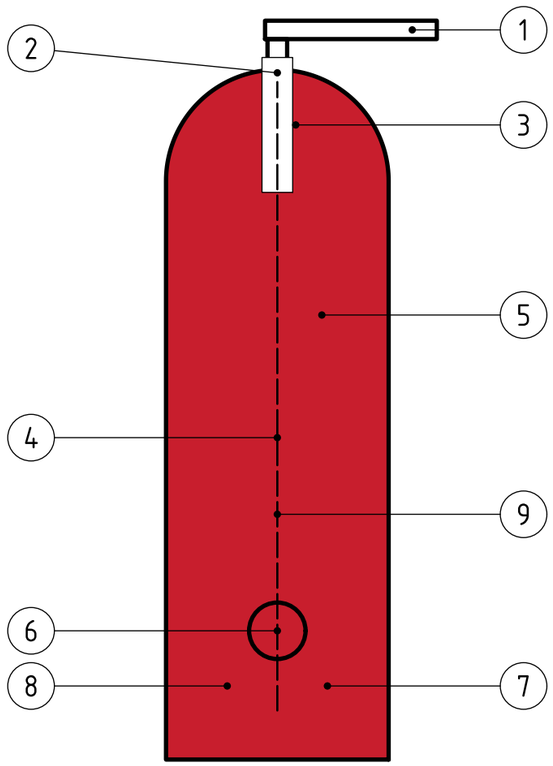

NOTAS

1) Lo de PBA (3, 6, 7) sólo para equipos instalados en la Provincia de Buenos Aires; lo de CABA (8) sólo en la Ciudad. Lo de IRAM 3517-2 (1, 2, 4, 5, 9) siempre.
2) Las etiquetas de servicio anteriores se retiran; nada tapa la placa ni las instrucciones.
3) Si el equipo no se puede recargar: etiqueta «fuera de servicio» (IRAM 3517-2 figura 8) y, si superó la vida útil (20 años; CO2 30), inutilización por aplastamiento o corte de rosca (Res. 349/07 art. 26-27).
4) Extintor sustituto mientras dura el servicio: ver FL_SUS_* y SEN-06.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Identificación de recarga	Ver notas
Escala 1:5	Método de proyección ISO E		IRAM 3517-2 · Res. 349/07, 522/07 · AGC 32/15	Edición 1 / Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m	Formato A3		Tipo de documento Plano de señalética	Hoja 1 / 1 / Idioma es
				N° de plano FL_SEN_09