
EXTINTOR SUSTITUTO – EQUIVALENCIAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5) Y CICLO DE PRÉSTAMO

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Equipo del cliente	Sustituto	Clase	Alternativa admisible (≥ capacidad)	Criterio
ABC 1 kg	FL_SUS_ABC_1kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 2,5 kg	FL_SUS_ABC_2.5kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg, 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 5 kg	FL_SUS_ABC_5kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 10 kg	FL_SUS_ABC_10kg	ABC	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
Agua 10 l	FL_SUS_AGUA_10l	A	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
AFFF 10 l	FL_SUS_AFFF_10l	AB	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
AFFF 50 l sobre ruedas	FL_SUS_AFFF_50l	AB	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
BC 5 kg	FL_SUS_BC_5kg	BC	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
Sales K 6 l	FL_SUS_SALESK_6l	AK	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
CO2 2 kg	FL_SUS_CO2_2kg	BC	mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
CO2 5 kg	FL_SUS_CO2_5kg	BC	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
HCFC/HFC 5 kg	FL_SUS_HCFC-HFC_5kg	ABC	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo); agente limpio: no sustituir por polvo
Clase D 9 l	FL_SUS_CLASED_9l	D	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 25 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_25kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 50 kg, 70 kg, 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 50 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_50kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 70 kg, 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 70 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_70kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 100 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_100kg	ABC	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)

CICLO DE PRÉSTAMO (unitario; el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte)

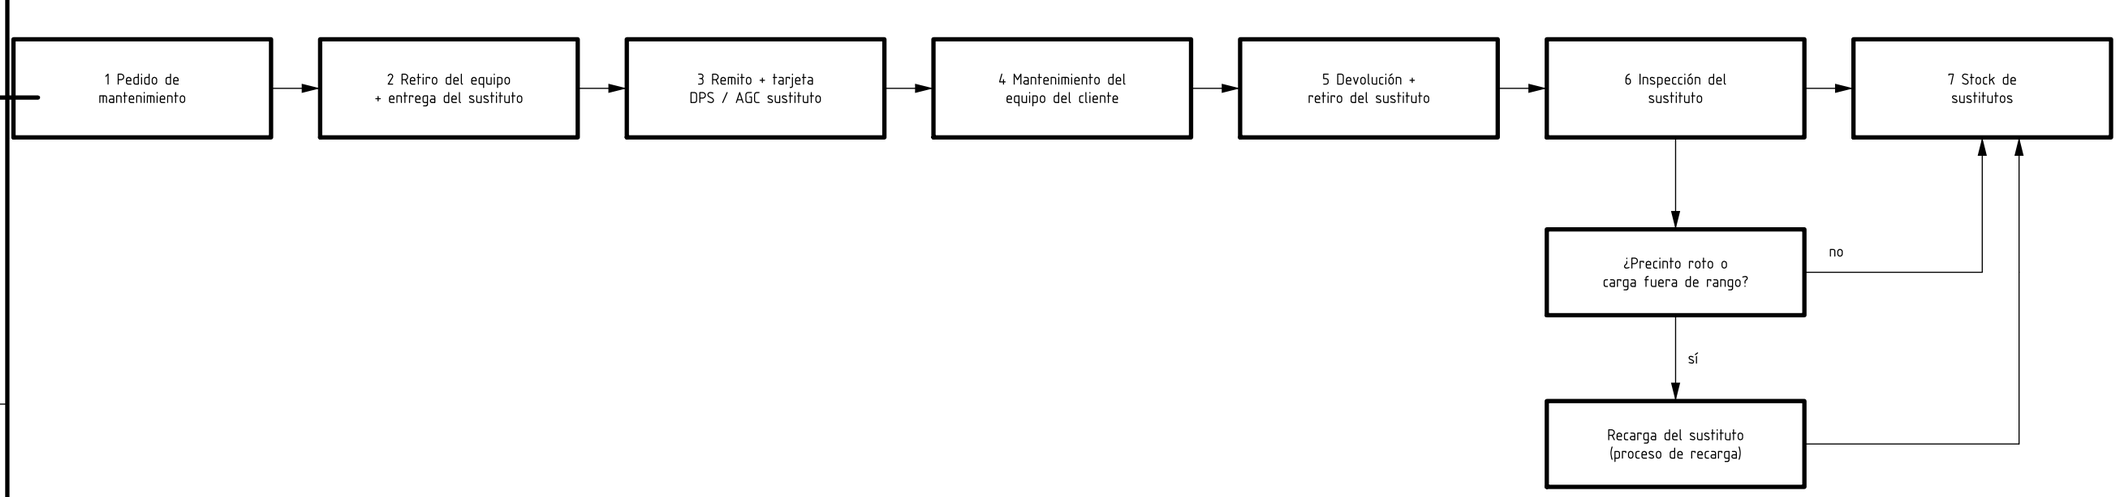


	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor sustituto
	Tabla por tipo y ciclo de préstamo
Tipo de documento	Equivalencias y ciclo
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SUS_00


EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 1 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

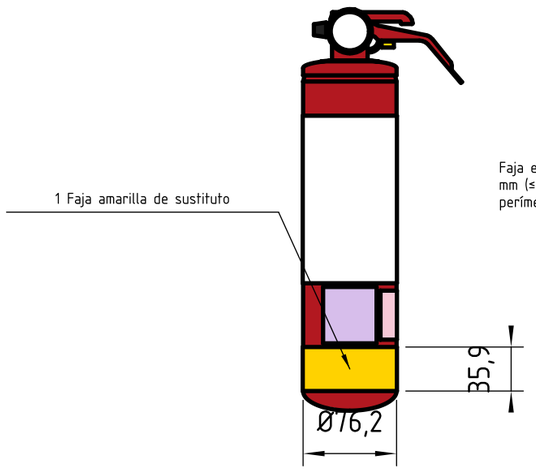

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 36 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

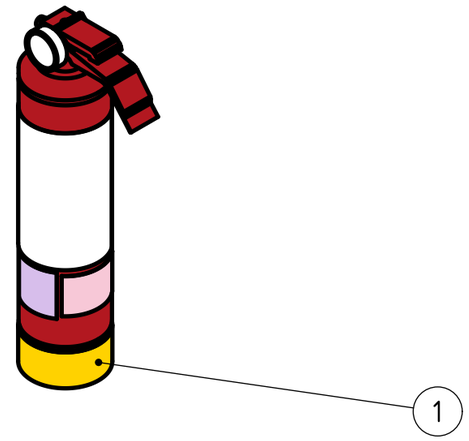

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 36 × 259 (esc. 1:1) - amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO

REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA

FLAMA S.A. - logo - tel.

259,4

LISTA - BOM FL_SUS_ABC_1kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_1kg-01	Faja amarilla de sustituto 36 × 259	1
–	SUS-ABC_1kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_1kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_1kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_1kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_1kg)	1

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre ABC 1 kg

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es


N° de plano: FL_SUS_ABC_1kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 2,5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

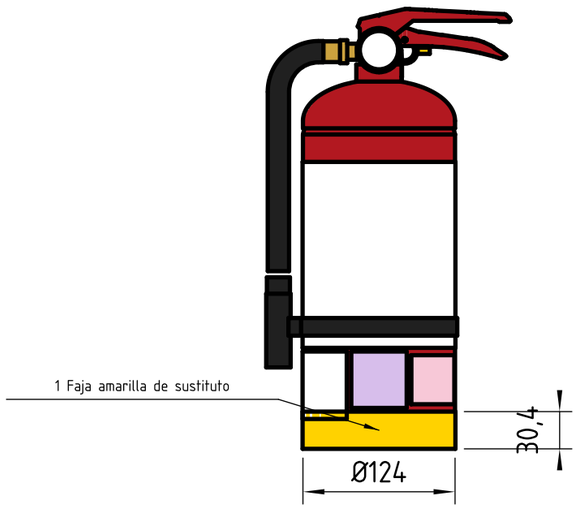

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

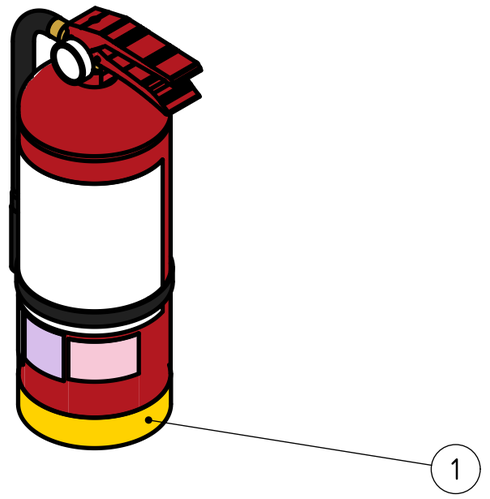

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 30 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 – DESARROLLO DE LA FAJA 30 × 410 (esc. 1:2) – amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO

REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA

FLAMA S.A. – logo – tel.

409,6

LISTA – BOM FL_SUS_ABC_2.5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_2.5kg-01	Faja amarilla de sustituto 30 × 410	1
–	SUS-ABC_2.5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_2.5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_2.5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_2.5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_2.5kg)	1

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg, 10 kg

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre ABC 2,5 kg

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_SUS_ABC_2.5kg


EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

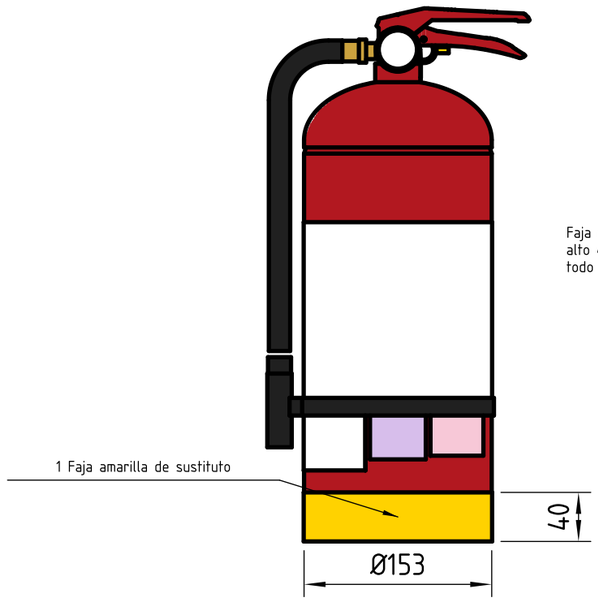

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

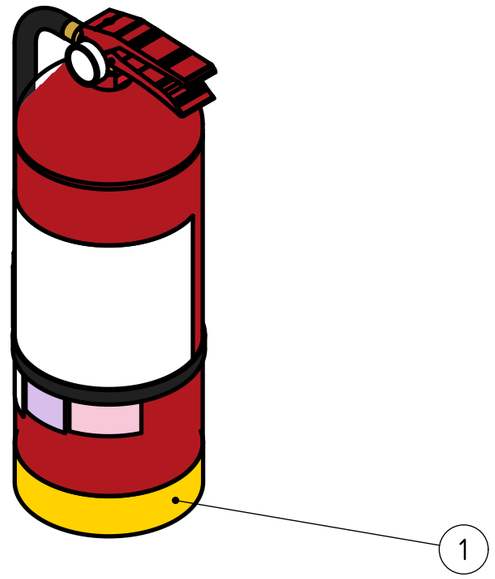

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 – DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 501 (esc. 1:2) – amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO

REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA

FLAMA S.A. – logo – tel.

500,7

LISTA – BOM FL_SUS_ABC_5kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 501	1
–	SUS-ABC_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_5kg)	1

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 10 kg

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre ABC 5 kg

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es


N° de plano: FL_SUS_ABC_5kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 10 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

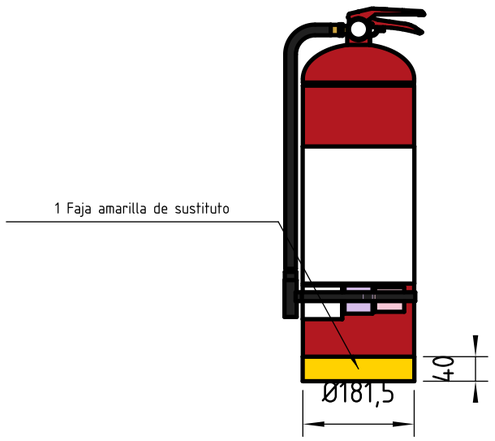

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

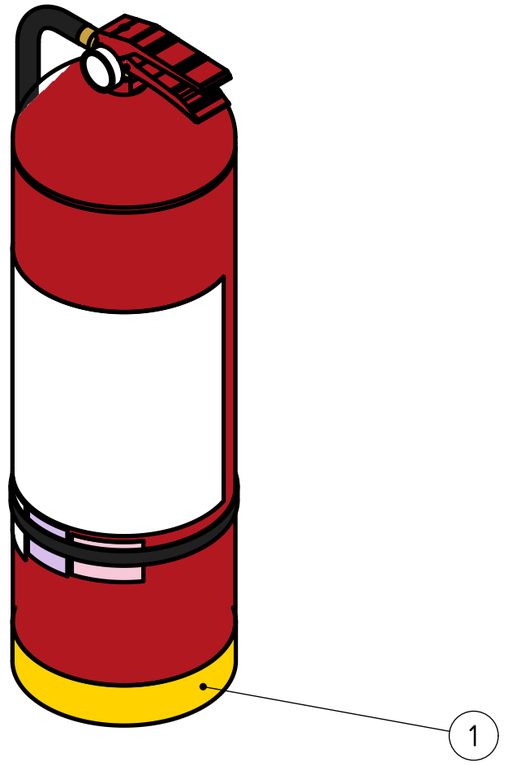

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 – DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 590 (esc. 1:2) – amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA
FLAMA S.A. – logo – tel.

EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA
FLAMA S.A. – logo – tel.

590,2

LISTA – BOM FL_SUS_ABC_10kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_10kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 590	1
–	SUS-ABC_10kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_10kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_10kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_10kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_10kg)	1

Clasificación ABC · alternativa admisible: –

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		


Escala: 1:10
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor sustituto
Identificación sobre ABC 10 kg
Tipo de documento: Extintor sustituto


Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 1
Idioma: es
N° de plano: FL_SUS_ABC_10kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR AGUA 10 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

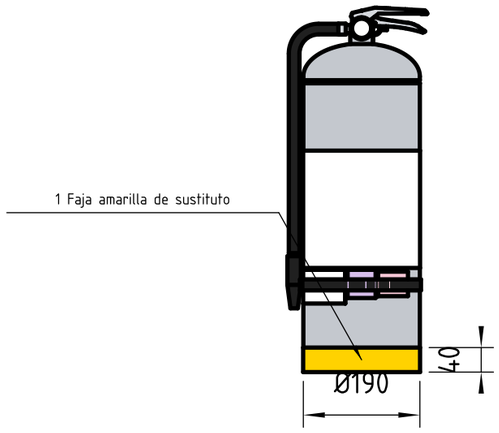

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

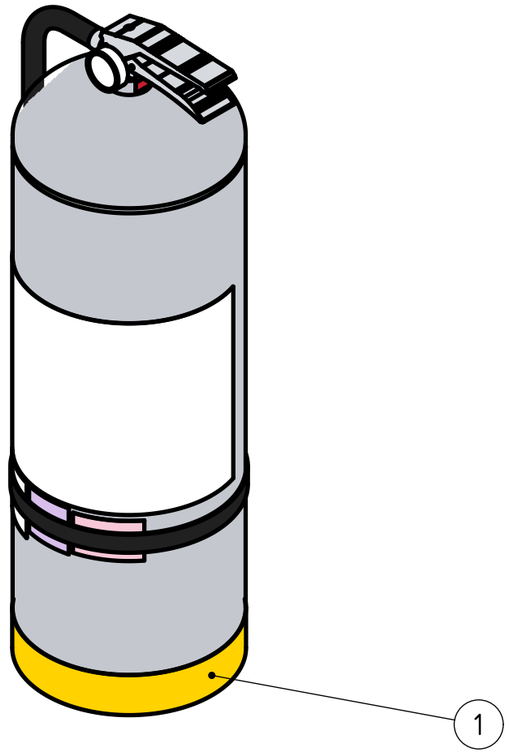

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 617 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA
FLAMA S.A. - logo - tel.

EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA
FLAMA S.A. - logo - tel.

616,9

LISTA - BOM FL_SUS_AGUA_10l

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-AGUA_10l-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 617	1
–	SUS-AGUA_10l-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-AGUA_10l-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-AGUA_10l-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_AGUA_10l	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_AGUA_10l)	1

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3


Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor sustituto
Identificación sobre Agua 10 l
Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 1
Idioma: es
N° de plano: FL_SUS_AGUA_10l


Clasificación A · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR AFFF 10 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

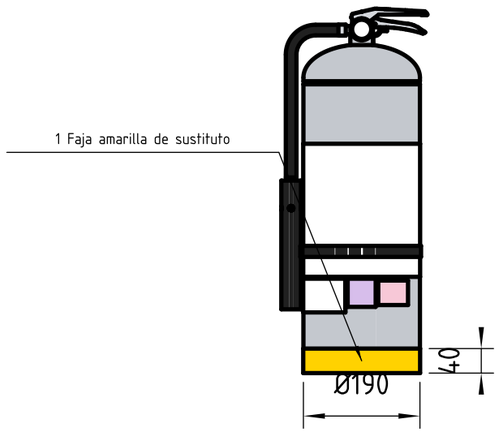

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

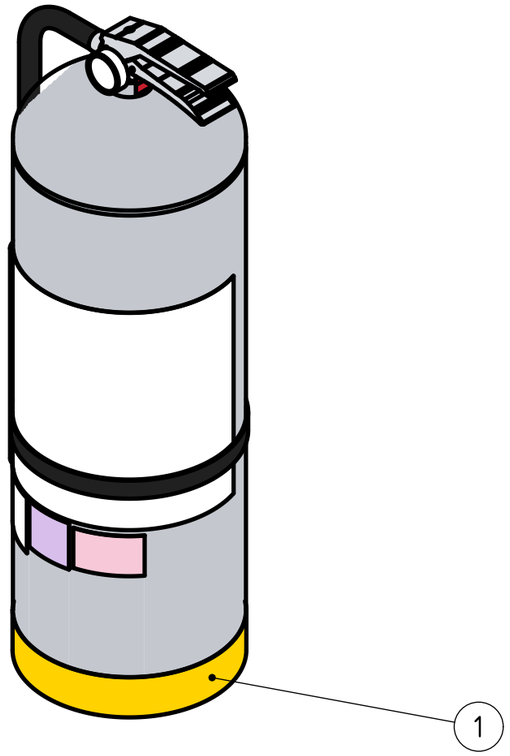

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 617 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA
FLAMA S.A. - logo - tel.

EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA
FLAMA S.A. - logo - tel.

616,9

LISTA - BOM FL_SUS_AFFF_10l

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-AFFF_10l-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 617	1
–	SUS-AFFF_10l-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-AFFF_10l-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-AFFF_10l-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_AFFF_10l	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_AFFF_10l)	1

Clasificación AB · alternativa admisible: -

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		


Escala: 1:10
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor sustituto
Identificación sobre AFFF 10 l
Tipo de documento: Extintor sustituto


Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver lista
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 1
Idioma: es
N° de plano: FL_SUS_AFFF_10l

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:20)

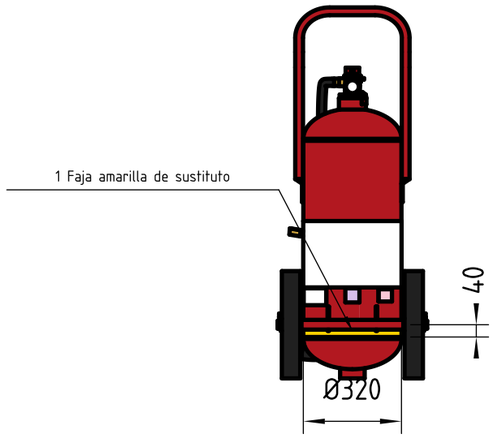

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

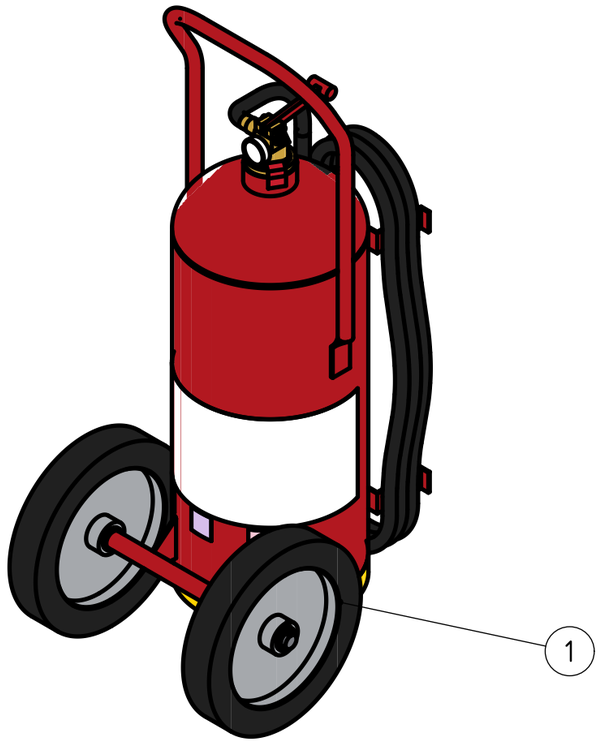

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1025 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_AFFF_50l			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-AFFF_50l-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1025	1
–	SUS-AFFF_50l-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-AFFF_50l-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-AFFF_50l-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_AFFF_50l	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_AFFF_50l)	1

Clasificación AB · alternativa admisible: -

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:20

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre AFFF 50 l sobre ruedas

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_SUS_AFFF_50l


EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR BC 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

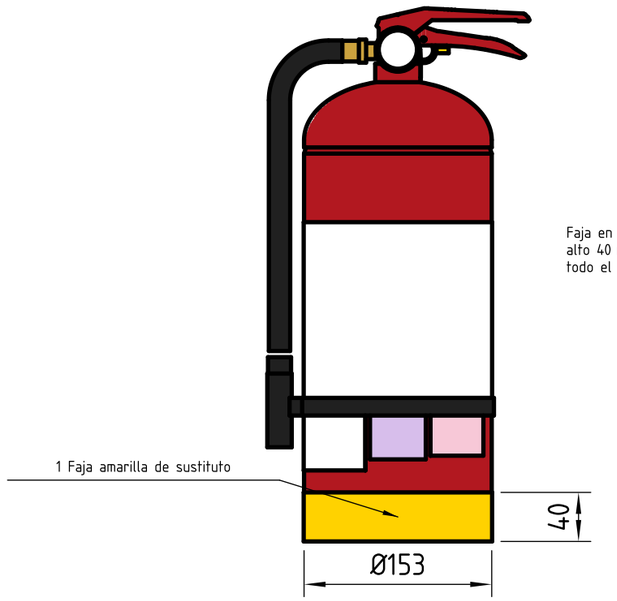

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

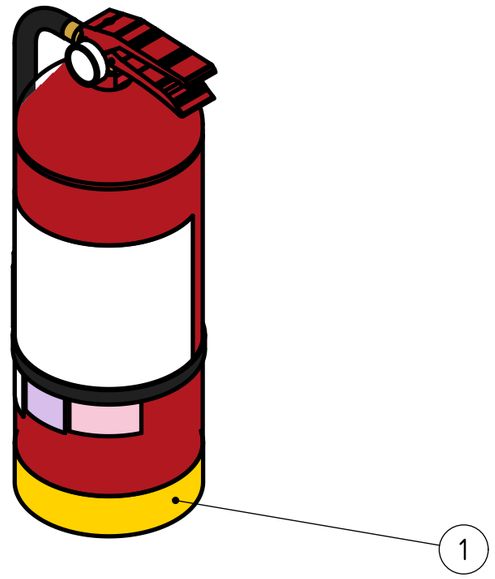

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 – DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 501 (esc. 1:2) – amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO

REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA

FLAMA S.A. – logo – tel.

500,7

LISTA – BOM FL_SUS_BC_5kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-BC_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 501	1
–	SUS-BC_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-BC_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-BC_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_BC_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_BC_5kg)	1

Clasificación BC · alternativa admisible: –

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre BC 5 kg

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_SUS_BC_5kg


EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR SALES K 6 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

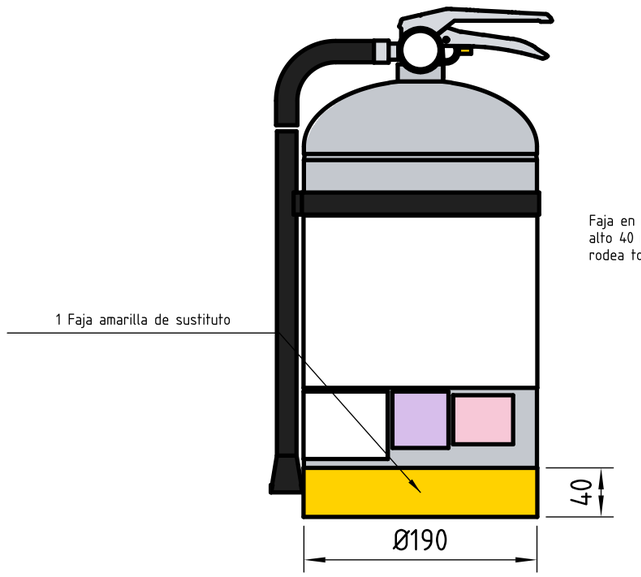

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

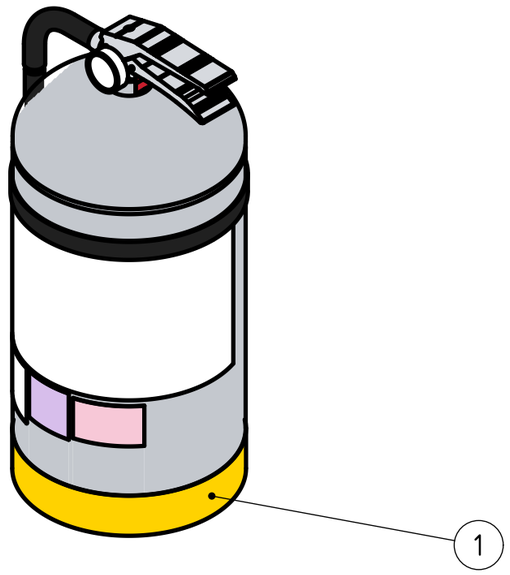

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 – DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 617 (esc. 1:2) – amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA
FLAMA S.A. – logo – tel.

EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA
FLAMA S.A. – logo – tel.

616,9

LISTA – BOM FL_SUS_SALESK_6l

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-SALESK_6l-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 617	1
–	SUS-SALESK_6l-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-SALESK_6l-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-SALESK_6l-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_SALESK_6l	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_SALESK_6l)	1

Clasificación AK · alternativa admisible: –

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		


Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor sustituto
Identificación sobre Sales K 6 l
Tipo de documento: Extintor sustituto


Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 1
Idioma: es
N° de plano: FL_SUS_SALESK_6l

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR CO2 2 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

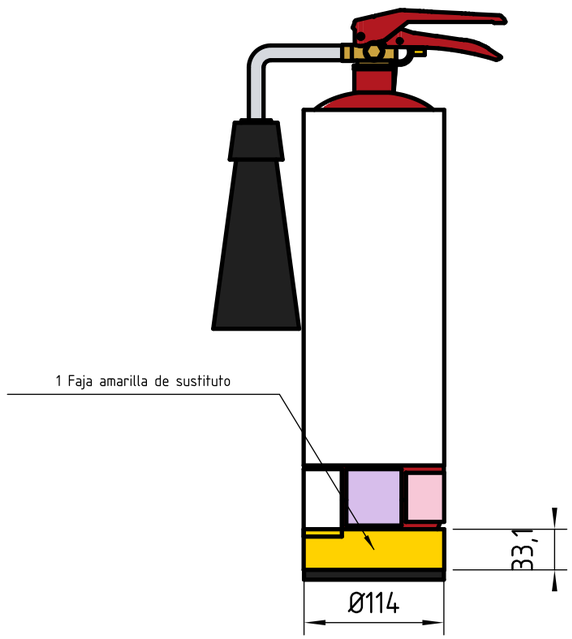

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

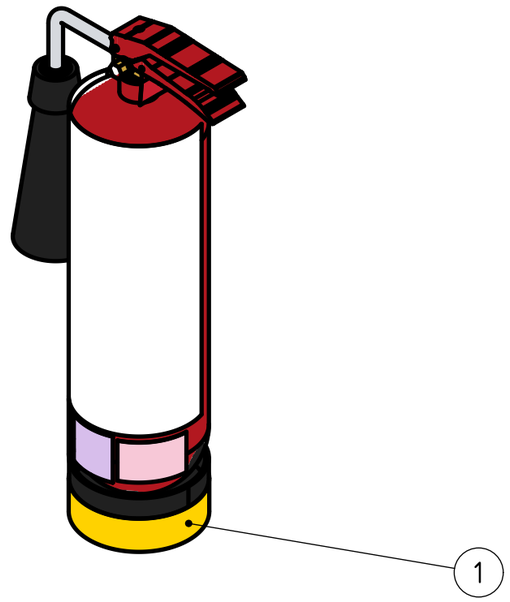

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 33 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 – DESARROLLO DE LA FAJA 33 × 378 (esc. 1:2) – amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO

REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA

FLAMA S.A. – logo – tel.

378,1

LISTA – BOM FL_SUS_CO2_2kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-CO2_2kg-01	Faja amarilla de sustituto 33 × 378	1
–	SUS-CO2_2kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-CO2_2kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-CO2_2kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_CO2_2kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_CO2_2kg)	1

Clasificación BC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre CO2 2 kg

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_SUS_CO2_2kg


EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR CO2 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

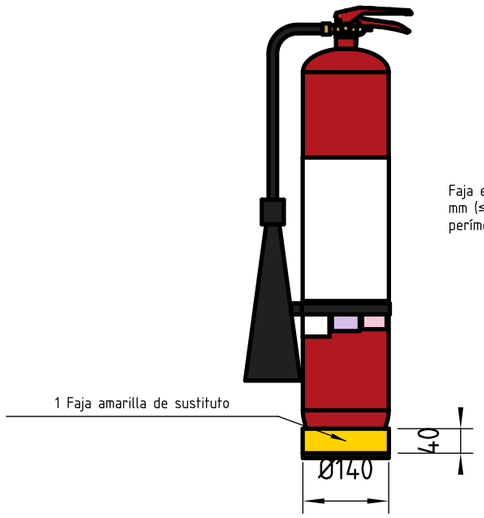

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

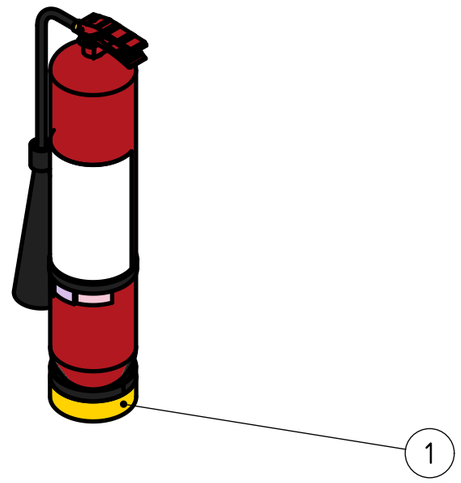

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 – DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 460 (esc. 1:2) – amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO

REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA

FLAMA S.A. – logo – tel.

459,8

LISTA – BOM FL_SUS_CO2_5kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-CO2_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 460	1
–	SUS-CO2_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-CO2_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-CO2_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_CO2_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_CO2_5kg)	1

Clasificación BC · alternativa admisible: –

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre CO2 5 kg

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_SUS_CO2_5kg


EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

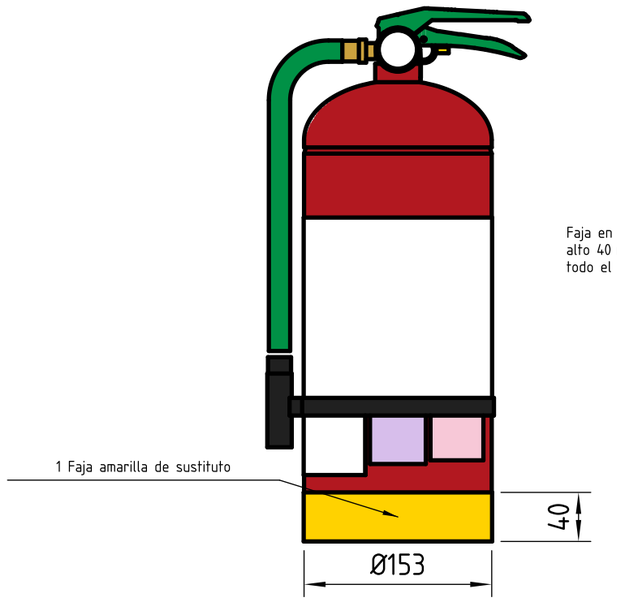

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

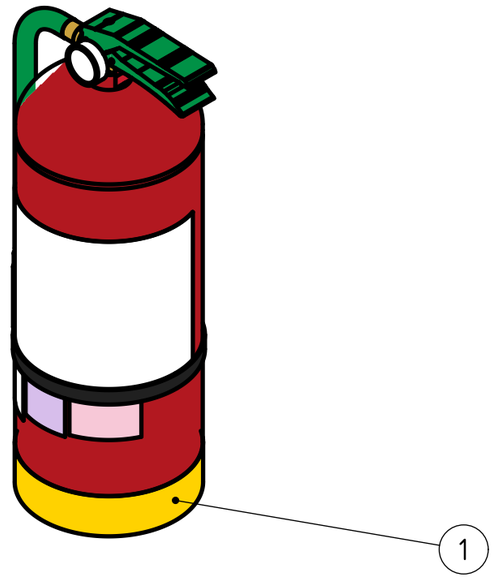

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 – DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 501 (esc. 1:2) – amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO

REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA

FLAMA S.A. – logo – tel.

500,7

LISTA – BOM FL_SUS_HCFC-HFC_5kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-HCFC-HFC_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 501	1
–	SUS-HCFC-HFC_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-HCFC-HFC_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-HCFC-HFC_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_HCFC-HFC_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_HCFC-HFC_5kg)	1

Clasificación ABC · alternativa admisible: –

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre HCFC/HFC 5 kg

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es


N° de plano: FL_SUS_HCFC-HFC_5kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR CLASE D 9 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

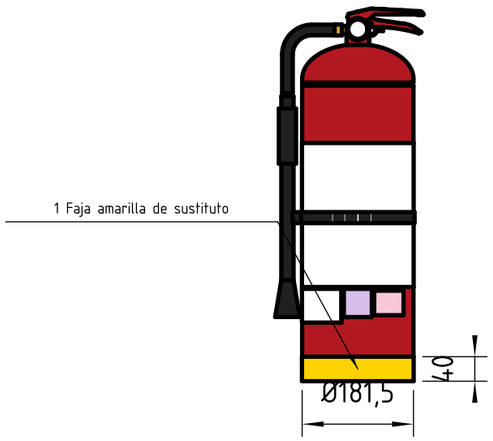

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

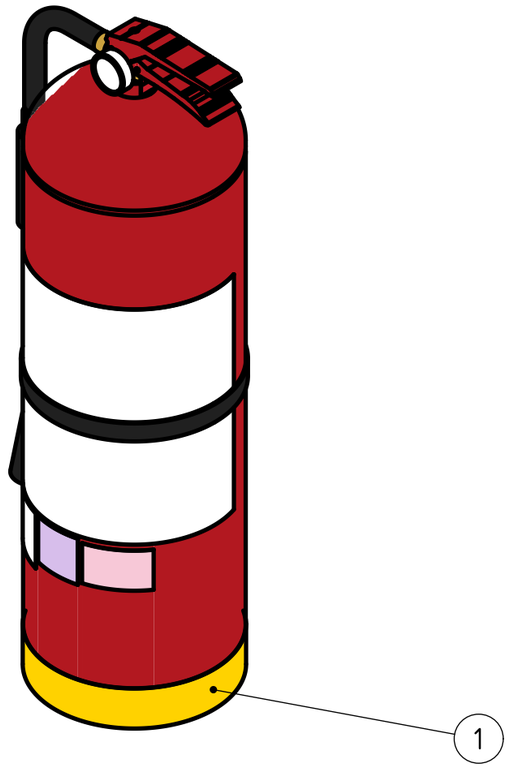

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 – DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 590 (esc. 1:2) – amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA
FLAMA S.A. – logo – tel.

EXTINTOR SUSTITUTO
REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA
FLAMA S.A. – logo – tel.

590,2

LISTA – BOM FL_SUS_CLASED_9l

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-CLASED_9l-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 590	1
–	SUS-CLASED_9l-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-CLASED_9l-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-CLASED_9l-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_CLASED_9l	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_CLASED_9l)	1

Clasificación D · alternativa admisible: –

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		


Escala: 1:10
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor sustituto
Identificación sobre Clase D 9 l
Tipo de documento: Extintor sustituto


Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 1
Idioma: es
N° de plano: FL_SUS_CLASED_9l

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

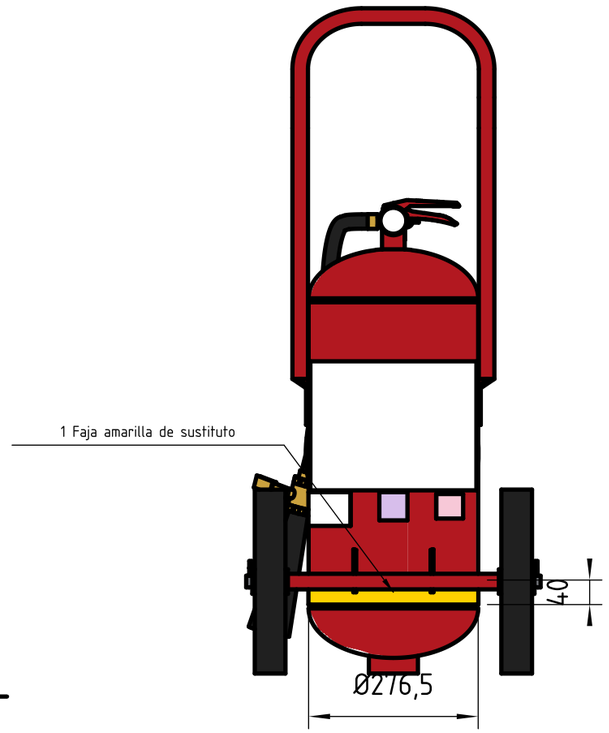

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

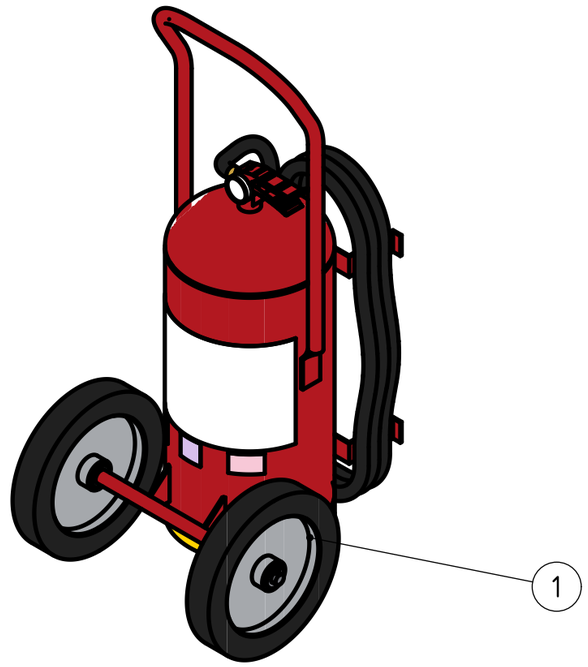

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 889 (esc. 1:2,5) - amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO — REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA — FLAMA S.A. - logo - tel.

EXTINTOR SUSTITUTO — REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA — FLAMA S.A. - logo - tel.

EXTINTOR SUSTITUTO — REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA — FLAMA S.A. - logo - tel.

888,7

LISTA - BOM FL_SUS_ABC_25kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_25kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 889	1
–	SUS-ABC_25kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_25kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_25kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_25kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_25kg)	1

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 50 kg, 70 kg, 100 kg

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre ABC 25 kg sobre ruedas

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista


Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1 — Idioma: es


N° de plano: FL_SUS_ABC_25kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

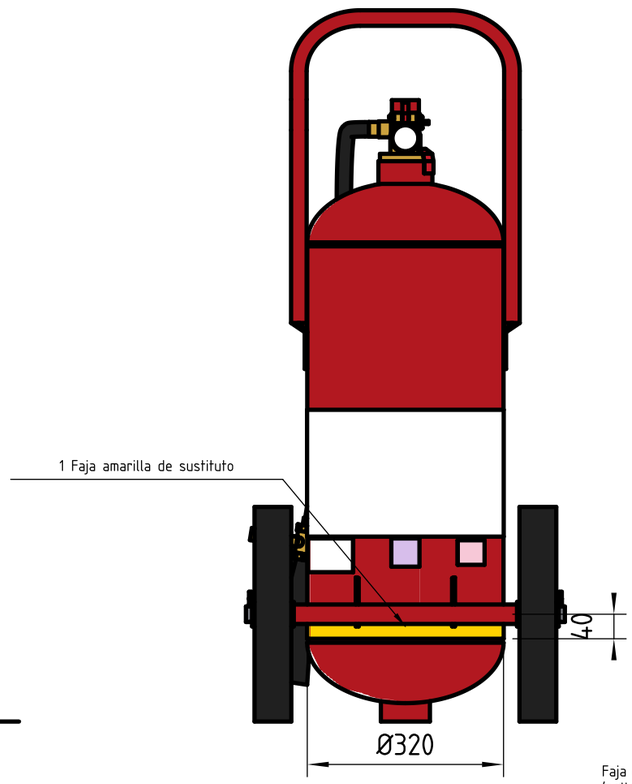

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

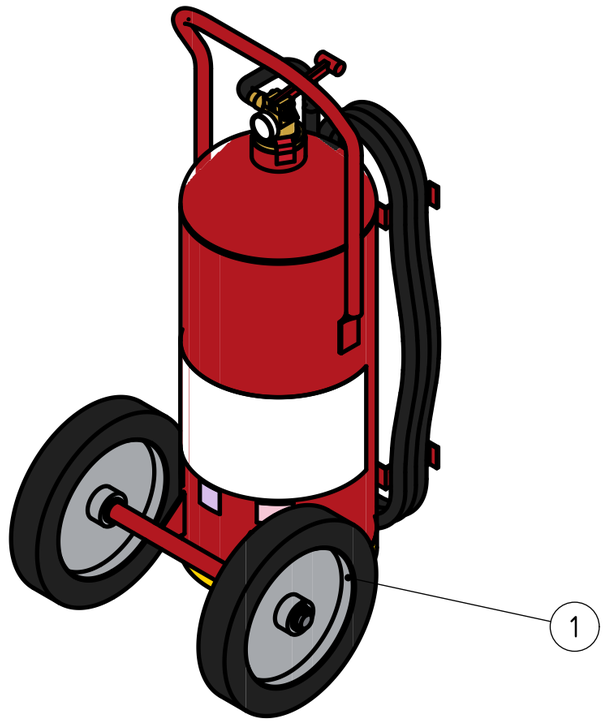

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1025 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_50kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_50kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1025	1
–	SUS-ABC_50kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_50kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_50kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_50kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_50kg)	1


Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 70 kg, 100 kg

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:10
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor sustituto Identificación sobre ABC 50 kg sobre ruedas
Tipo de documento	Extintor sustituto
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SUS_ABC_50kg


EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

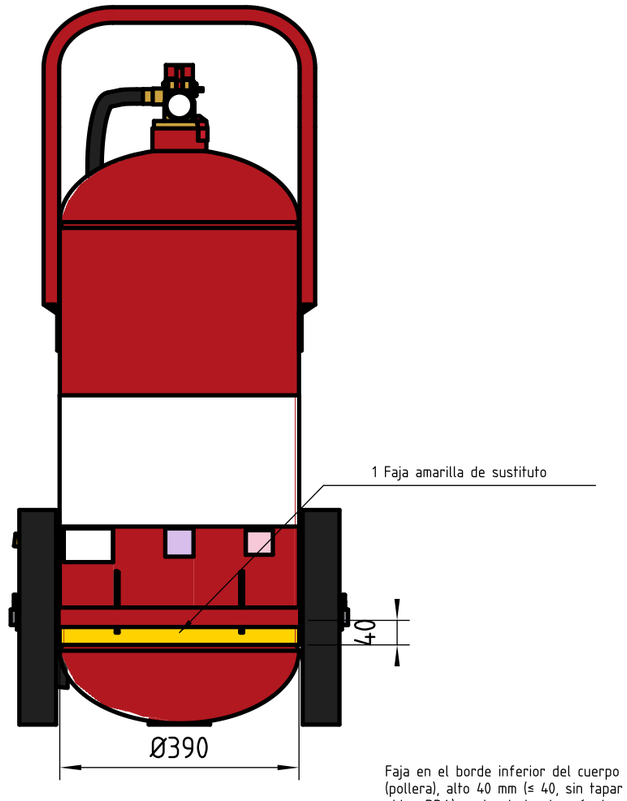

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.


ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

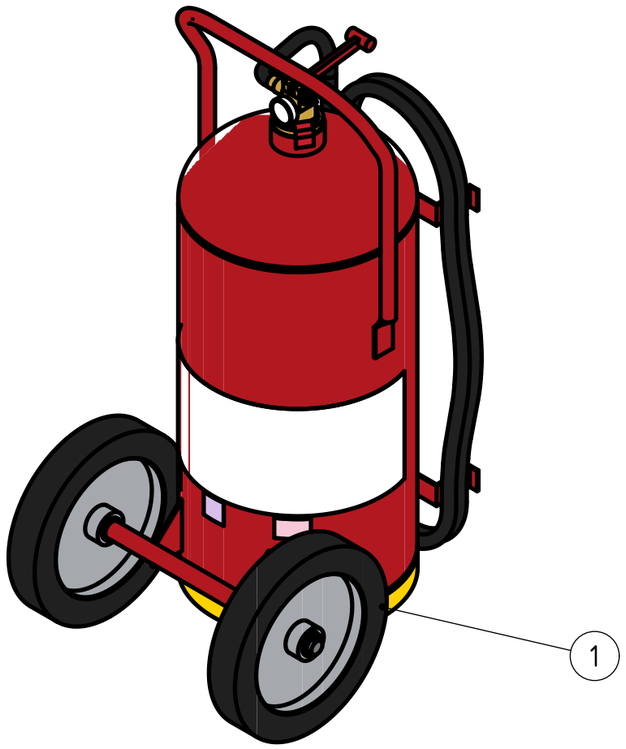

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1245 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_70kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_70kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1245	1
–	SUS-ABC_70kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_70kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_70kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_70kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_70kg)	1

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 100 kg

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre ABC 70 kg sobre ruedas

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 1

Idioma: es


N° de plano: FL_SUS_ABC_70kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:20)

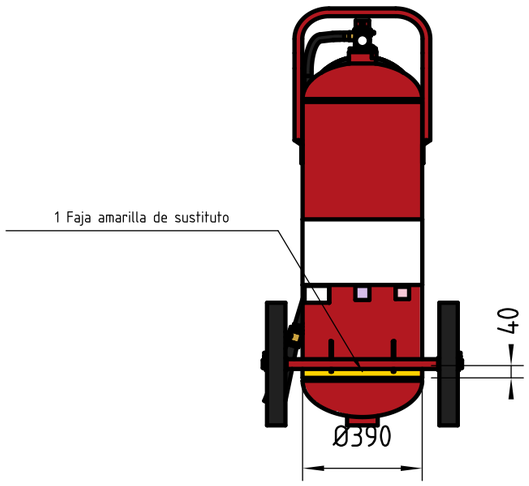

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:20)

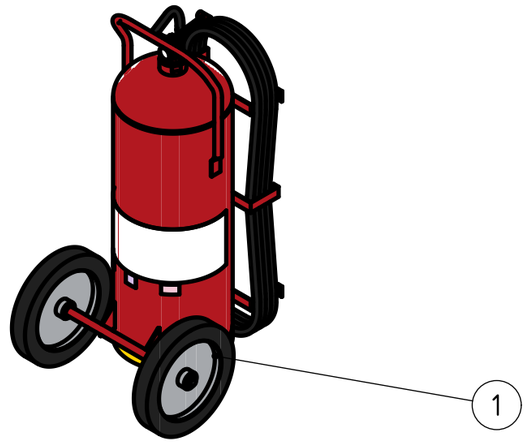


REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1245 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_100kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_100kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1245	1
–	SUS-ABC_100kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_100kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_100kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_100kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_100kg)	1

Clasificación ABC · alternativa admisible: –

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:20

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre ABC 100 kg sobre ruedas

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_SUS_ABC_100kg