
EXTINTOR SUSTITUTO – EQUIVALENCIAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5) Y CICLO DE PRÉSTAMO

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Equipo del cliente	Sustituto	Clase	Alternativa admisible (≥ capacidad)	Criterio
ABC 1 kg	FL_SUS_ABC_1kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 2,5 kg	FL_SUS_ABC_2.5kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg, 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 5 kg	FL_SUS_ABC_5kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 10 kg	FL_SUS_ABC_10kg	ABC	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
Agua 10 l	FL_SUS_AGUA_10l	A	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
AFFF 10 l	FL_SUS_AFFF_10l	AB	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
AFFF 50 l sobre ruedas	FL_SUS_AFFF_50l	AB	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
BC 5 kg	FL_SUS_BC_5kg	BC	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
Sales K 6 l	FL_SUS_SALESK_6l	AK	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
CO2 2 kg	FL_SUS_CO2_2kg	BC	mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
CO2 5 kg	FL_SUS_CO2_5kg	BC	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
HCFC/HFC 5 kg	FL_SUS_HCFC-HFC_5kg	ABC	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo); agente limpio: no sustituir por polvo
Clase D 9 l	FL_SUS_CLASED_9l	D	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 25 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_25kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 50 kg, 70 kg, 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 50 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_50kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 70 kg, 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 70 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_70kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)
ABC 100 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_100kg	ABC	–	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)

CICLO DE PRÉSTAMO (unitario; el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte)

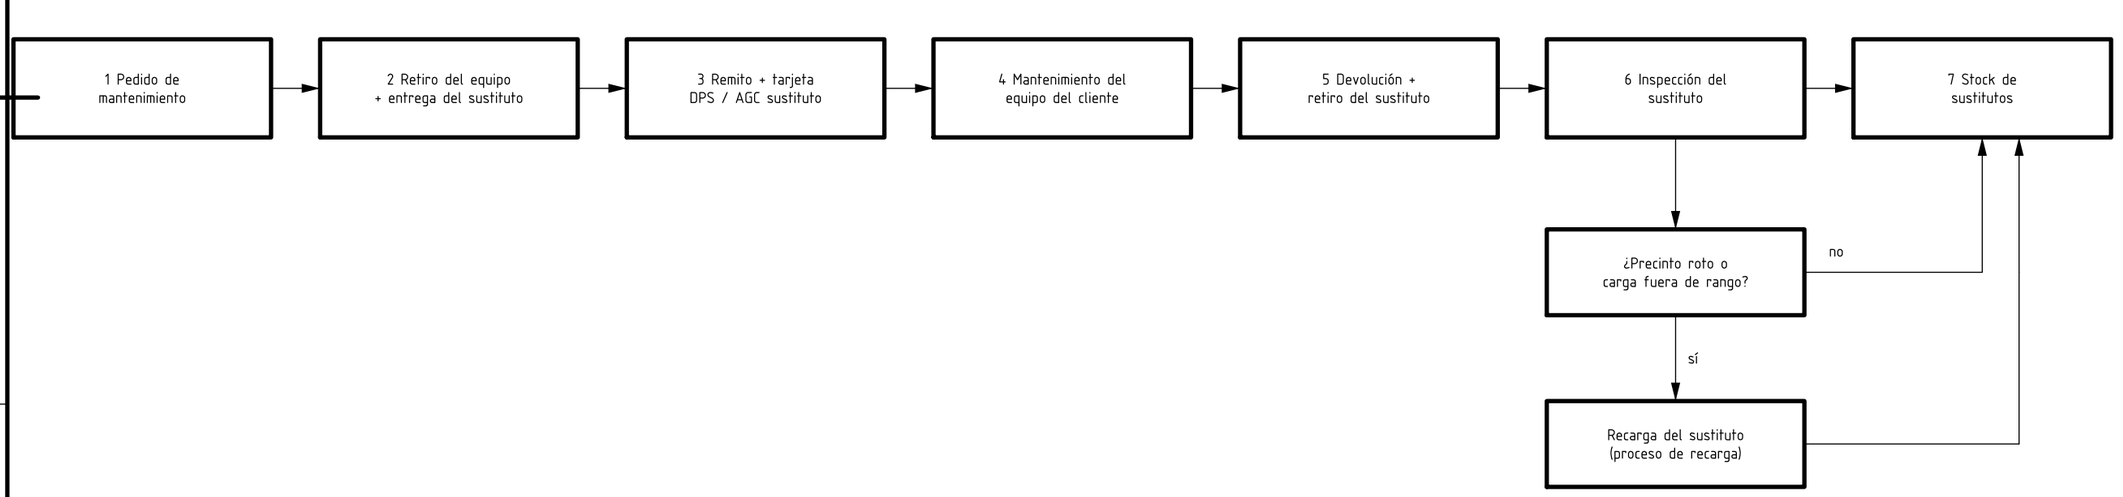

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor sustituto
	Tabla por tipo y ciclo de préstamo
Tipo de documento	Equivalencias y ciclo
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SUS_00