

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 2,5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

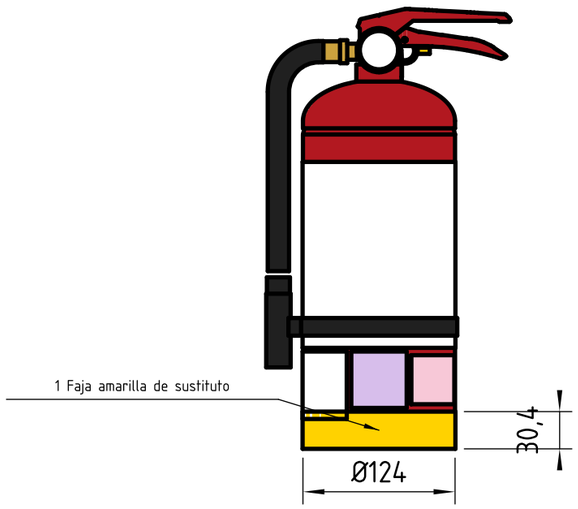

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

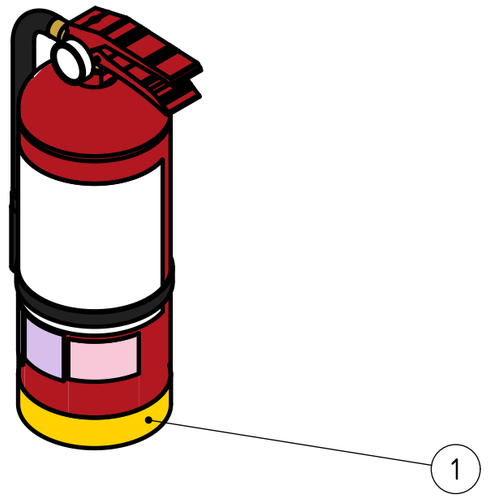

REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 30 mm (≤ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 – DESARROLLO DE LA FAJA 30 × 410 (esc. 1:2) – amarillo; leyendas negras repetidas

EXTINTOR SUSTITUTO

REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA

FLAMA S.A. – logo – tel.

409,6

LISTA – BOM FL_SUS_ABC_2.5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_2.5kg-01	Faja amarilla de sustituto 30 × 410	1
–	SUS-ABC_2.5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
–	SUS-ABC_2.5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
–	SUS-ABC_2.5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
–	FL_MAT_ABC_2.5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_2.5kg)	1

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg, 10 kg

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor sustituto

Identificación sobre ABC 2,5 kg

Tipo de documento: Extintor sustituto

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_SUS_ABC_2.5kg