



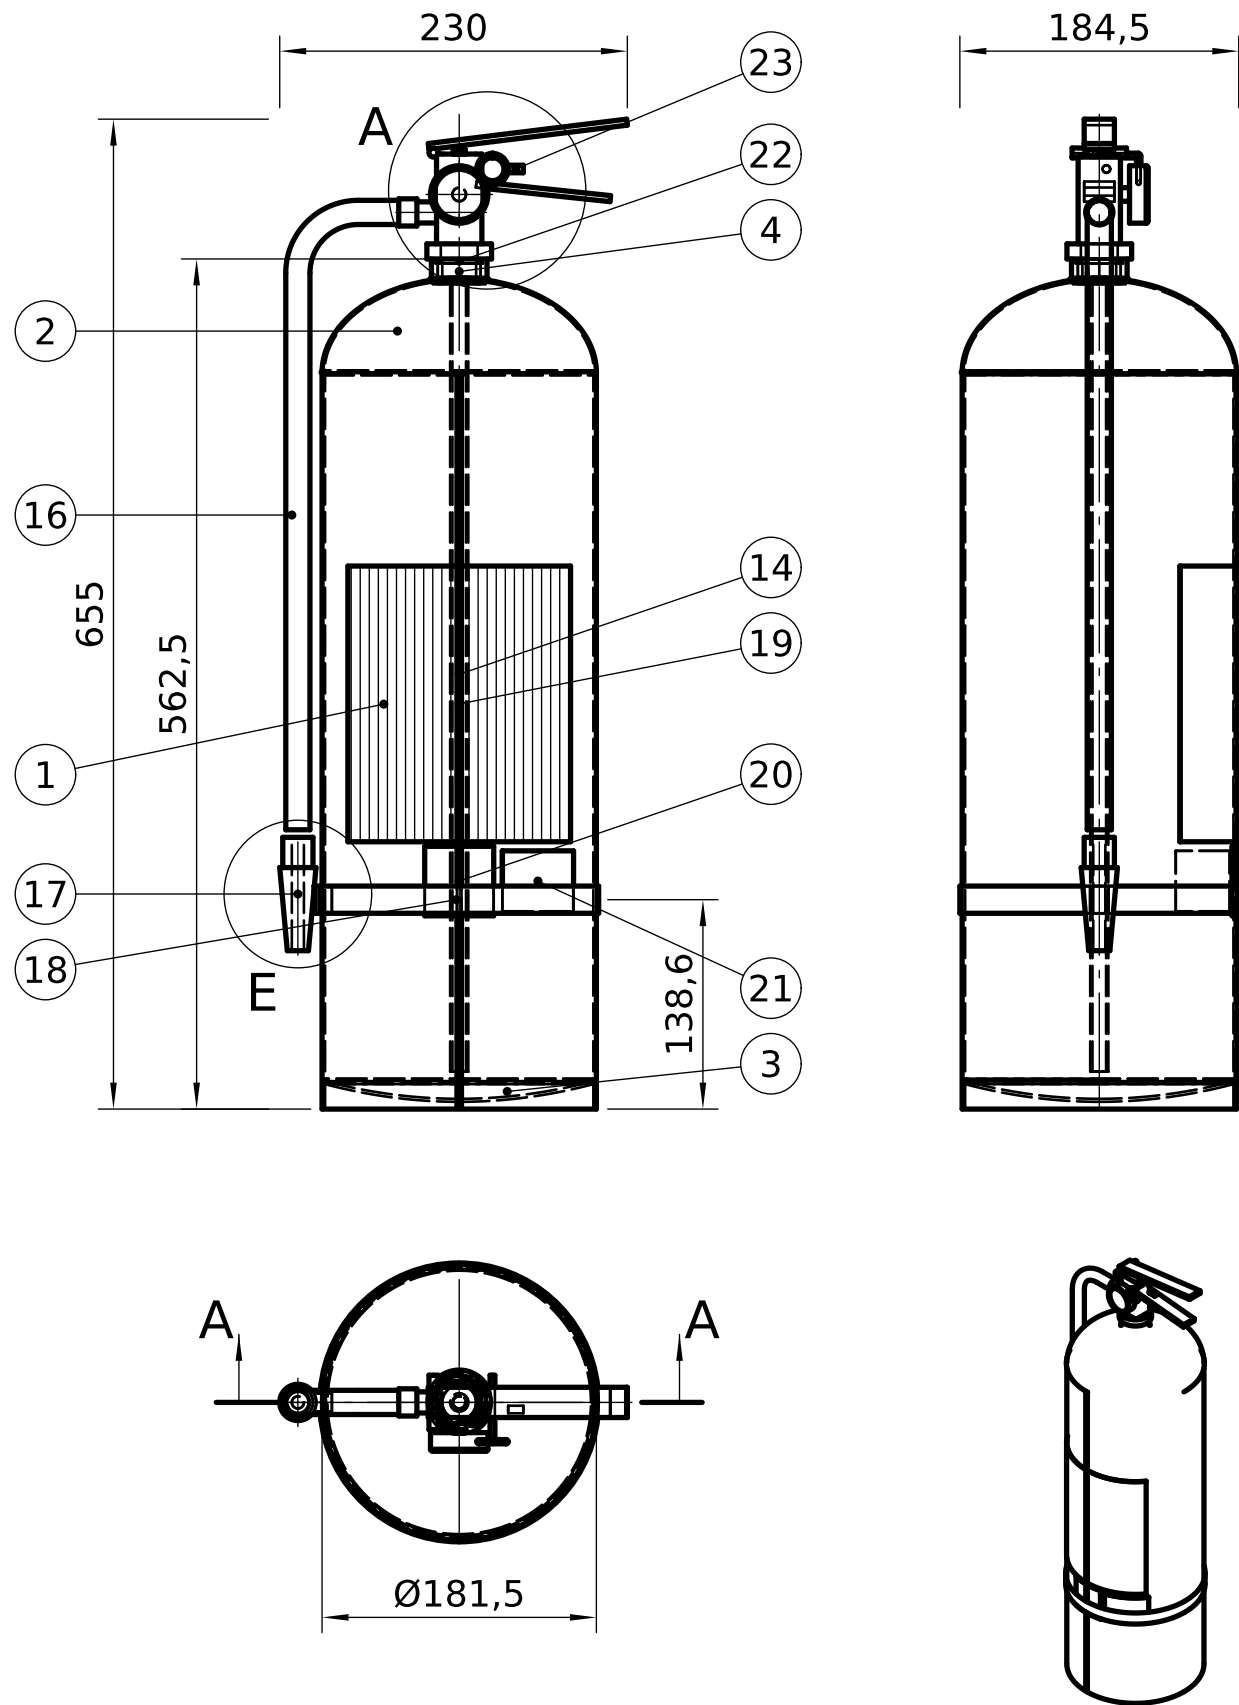


ISOMETRÍA (ESC. 1:10)


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.

23	1	Precinto de fábrica	ABC10-23	Polipropileno	<0,001	id. FLAMA y lote	
22	1	Junta tórica de asiento	ABC10-22	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga	
21	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC10-21	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada	
20	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC10-20	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07	
19	1	Placa de características	ABC10-19	Vinilo autoadhesivo laminado	0,013	IRAM 3534	
18	1	Suncho portatobera	ABC10-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,153		
17	1	Tobera con portatobera	ABC10-17	Polipropileno	0,017		
16	1	Manguera	ABC10-16	Caucho sintético	0,071		
15	1	Racor de manguera	ABC10-15	Latón	0,026		
14	1	Caño de pesca (sifón)	ABC10-14	Tubo PVC rígido	0,036		
13	1	Pasador de seguridad	ABC10-13	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto	
12	1	Vástago	ABC10-12	Latón	0,002	con junta tórica	
11	1	Eje de palanca	ABC10-11	Acero inox. AISI 304	0,008		
10	1	Manija de accionamiento	ABC10-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,083		
9	1	Manija de transporte	ABC10-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,056		
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533	
7	1	Cuerpo de válvula	ABC10-07	Latón forjado	0,435		
6	1	Espiga roscada	ABC10-06	Latón forjado	0,024		
5	1	Collarín de válvula	ABC10-05	Latón forjado	0,082		
4	1	Cuello roscado	ABC10-04	Acero SAE 1010	0,054	M30x1,5	
3	1	Fondo	ABC10-03	Chapa acero SAE 1010 e=2	0,388	embutido	
2	1	Cúpula	ABC10-02	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	0,487	embutida	
1	1	Cuerpo (virola)	ABC10-01	Chapa acero SAE 1010 e=2	4,31	costura long. MIG	
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.	
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A. Denominación Extintor ABC 10 kg Agente: Polvo químico seco ABC		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material Ver lista de piezas		
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó					Hoja 1 / 4	Idioma es	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		Tipo de documento Plano de conjunto		Nº de plano FL_MAT_ABC_10kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3					


CORTE A-A (1:2)

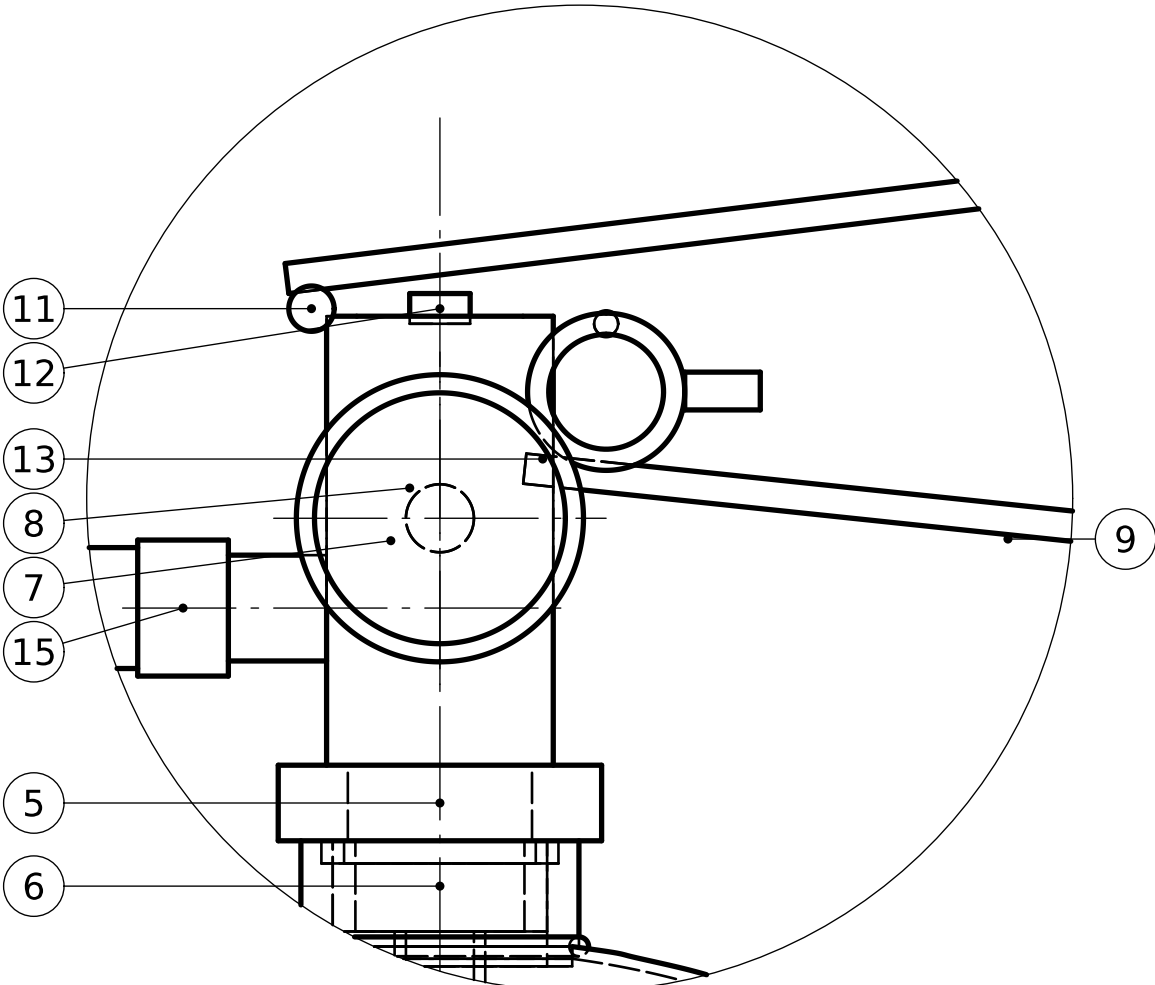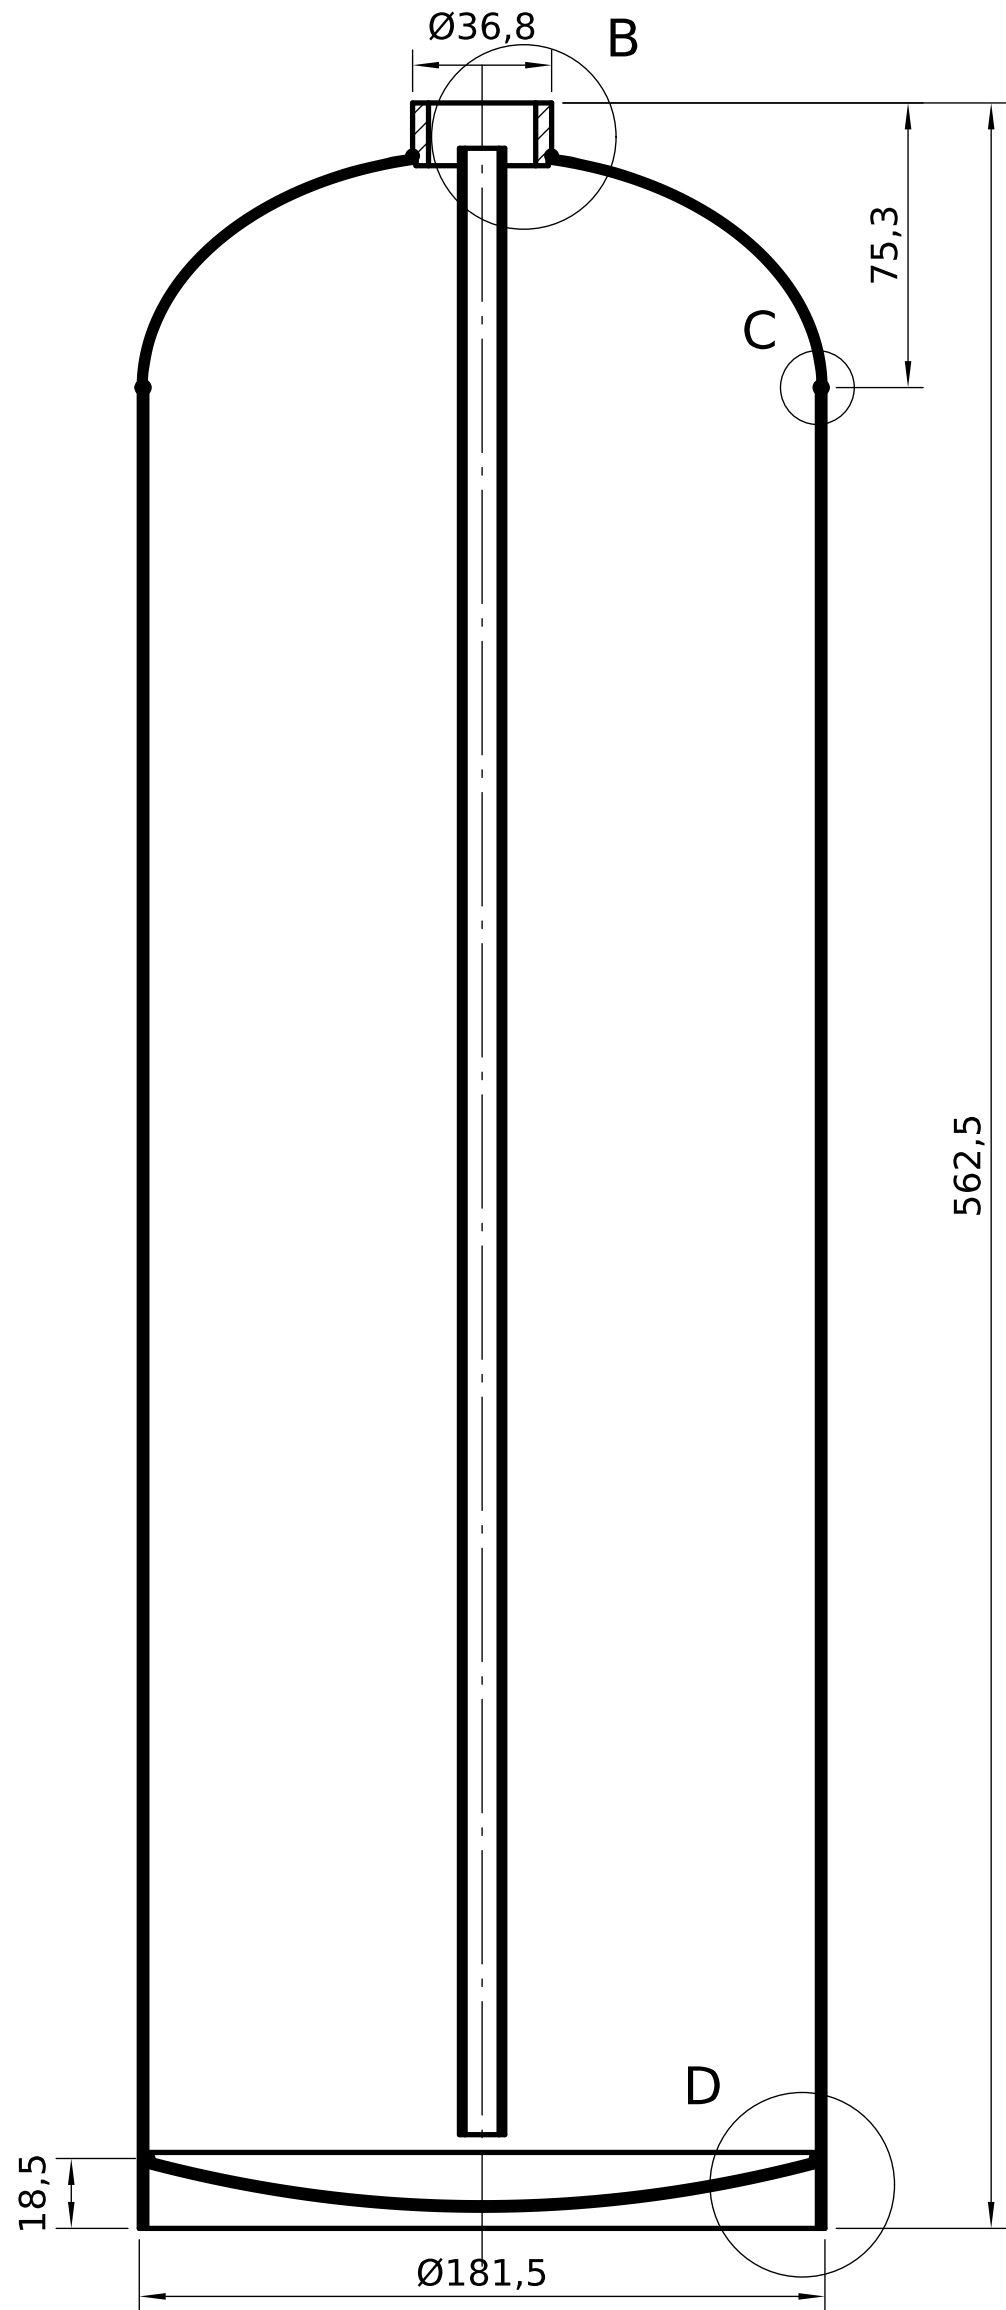


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

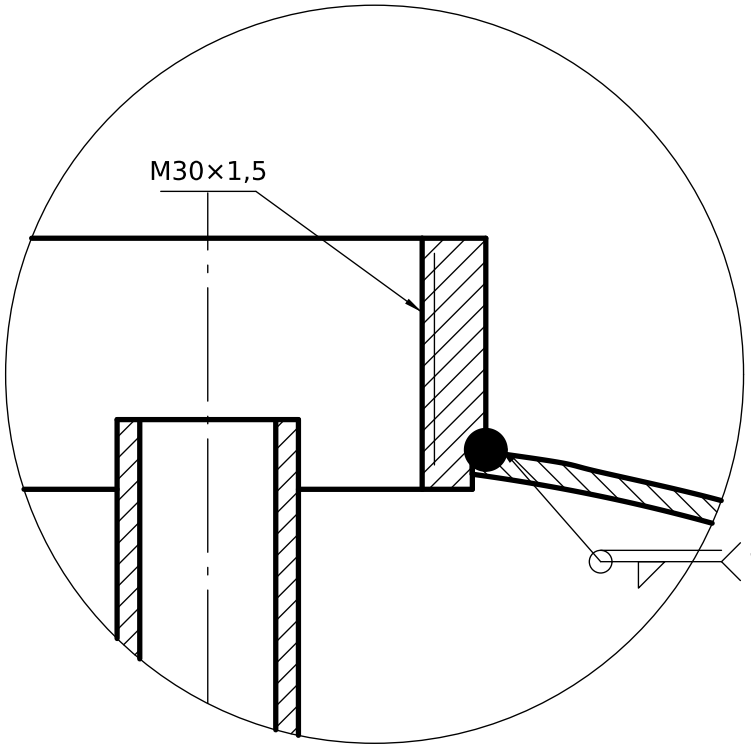


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

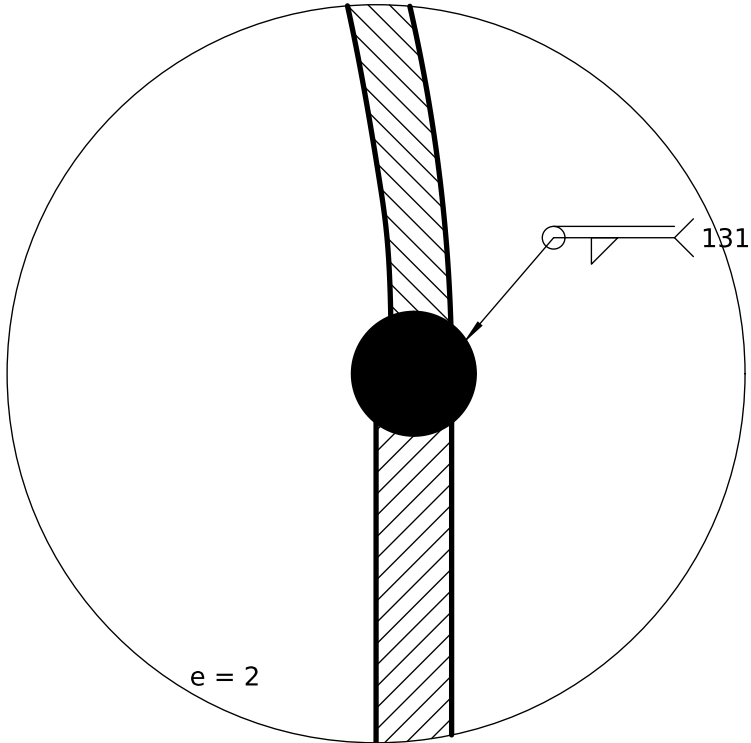

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

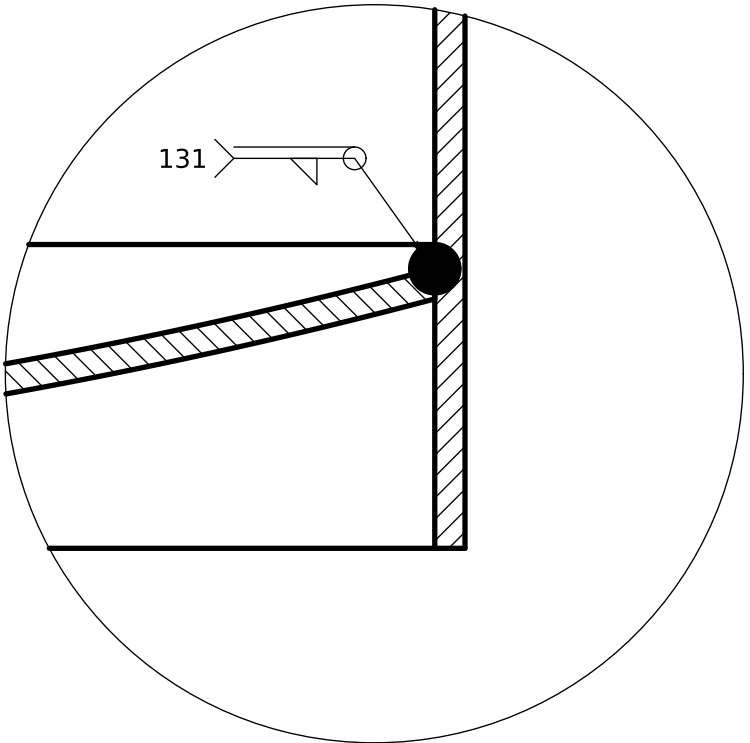

DETALLE D (2:1)
Fondo y pollera

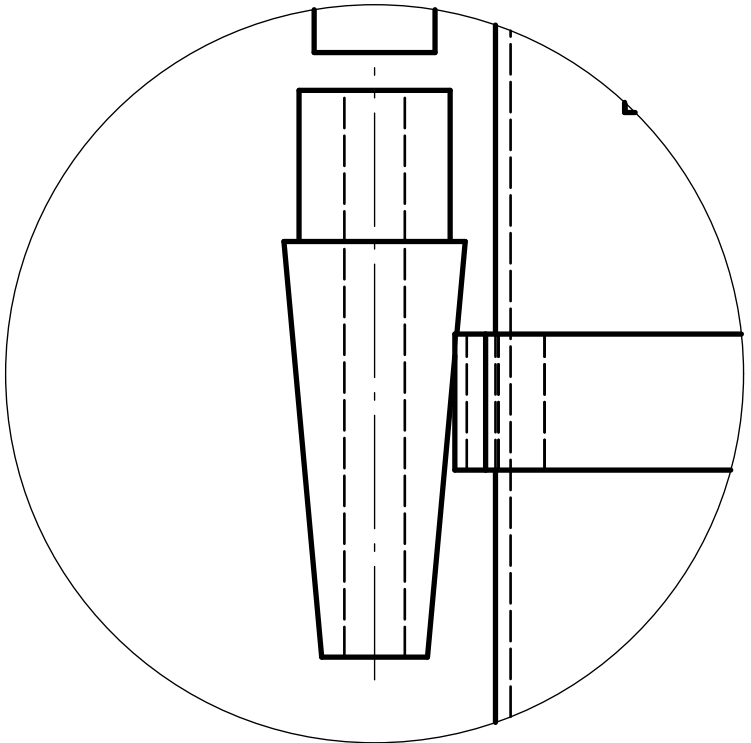

DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Extintor ABC 10 kg Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E				Hoja 2 / 4	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Corte y detalles		N° de plano FL_MAT_ABC_10kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 10 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	10 kg
Peso cargado (kg)	16,50
Altura (mm)	655
Ancho (mm)	230
Profundidad (mm)	182
Tiempo de descarga (s)	18/22
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte vehicular	Opcional
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	ABC 60
Potencial extintor	6A-60B:C
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	12,5
Diámetro exterior del recipiente (mm)	181,5
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	6,26 kg
Carga nominal de agente	10 kg
Masa cargada calculada	16,26 kg
Peso cargado según catálogo	16,5 kg
Diferencia	-1,5 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 10 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			-		
Revisó			Denominación Extintor ABC 10 kg Datos técnicos y normativa aplicable		Material Ver lista de piezas		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala -		Método de proyección  ISO E			Hoja 3 / 4		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Especificaciones y normas		N° de plano FL_MAT_ABC_10kg		

A

B

C

D

E

F

G




H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 10 KG


R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 171 × 182 mm (arco 108°) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

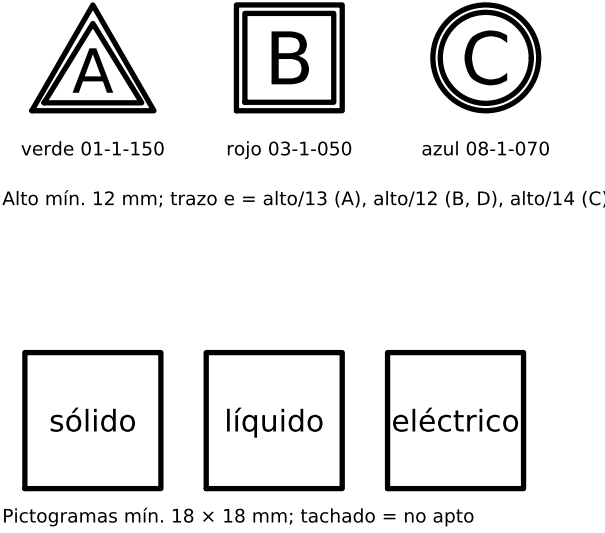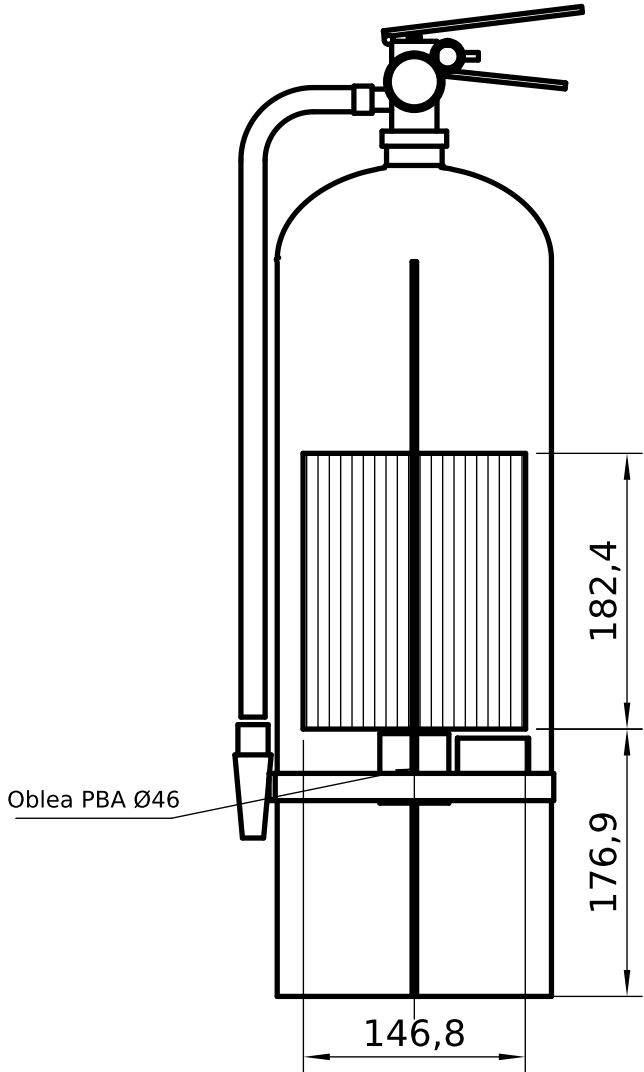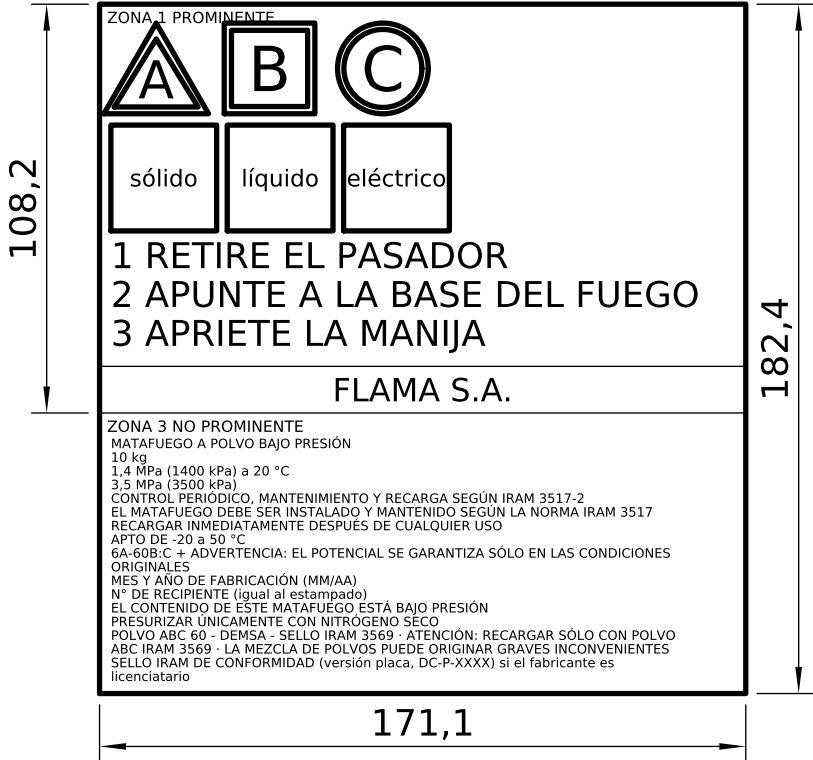

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

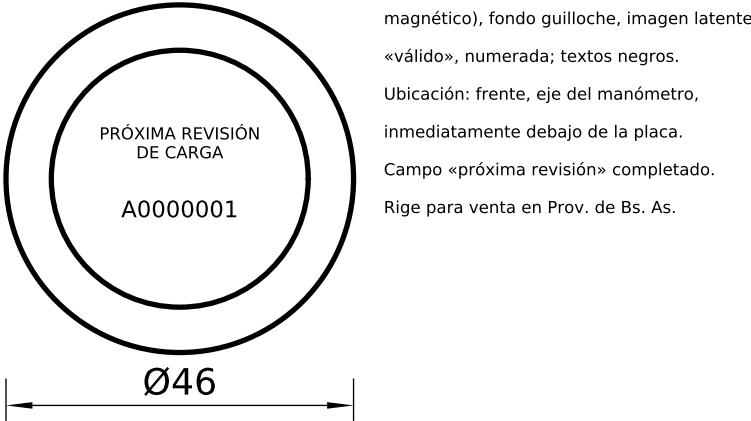


Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS


Zona	Ítem	Texto / dato de la placa	Referencia
1	Símbolos de clase	A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)	3534 2.2.2
1	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm)	3534 2.2.3
1	Instrucciones	1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 6 m DEL FUEGO	3534 2.2.4
2	Fabricante	FLAMA S.A. (marca registrada) y domicilio	3534 2.2.1 2°
3	a) Tipo	MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a
3	b) Capacidad	10 kg	3534 3° b
3	c) Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) a 20 °C	3534 3° c
3	d) Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	e) Inspección y mantenimiento	CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2	3534 3° e
3	f) Leyenda	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	g) Leyenda	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO	3534 3° g
3	h) Temperaturas	APTO DE -20 a 50 °C	3534 3° h
3	i) Potencial extintor	6A-60B:C + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES	3534 3° i
3	Fecha	MES Y AÑO DE FABRICACIÓN (MM/AA)	3523 5.2.4
3	Número	N° DE RECIPIENTE (igual al estampado)	3523 5.2.4
3	Leyenda	EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
3	Etiqueta del polvo	POLVO ABC 60 · DEMSA · SELLO IRAM 3569 · ATENCIÓN: RECARGAR SÓLO CON POLVO ABC IRAM 3569 · LA MEZCLA DE POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	Sello IRAM	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario	3523 5.2.4 · Anexo R

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

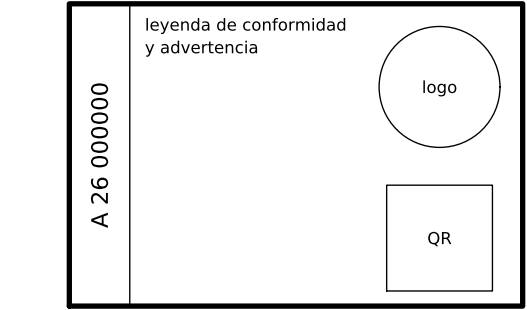


≈ 60 × 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

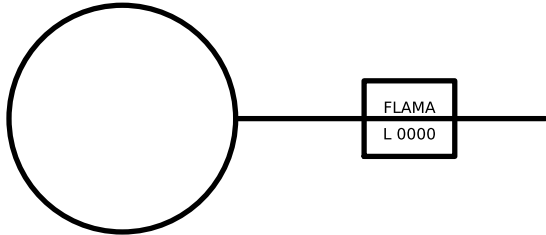


Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.

R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE



Fabricante, n° de recipiente y año (2 dígitos) - IRAM 3523 5.1
Grabado legible e indeleble sobre el recipiente o accesorio fijo;
FLAMA: estampado en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm (IRAM 4503).
Últimos 3 meses del año: puede marcarse con el año siguiente.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

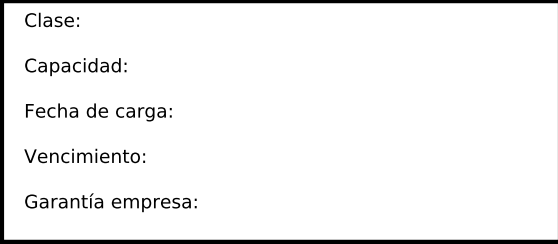

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

Letra de instrucciones 6,9 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

A

B

C

D

E

F

G

H