
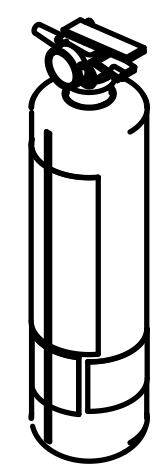
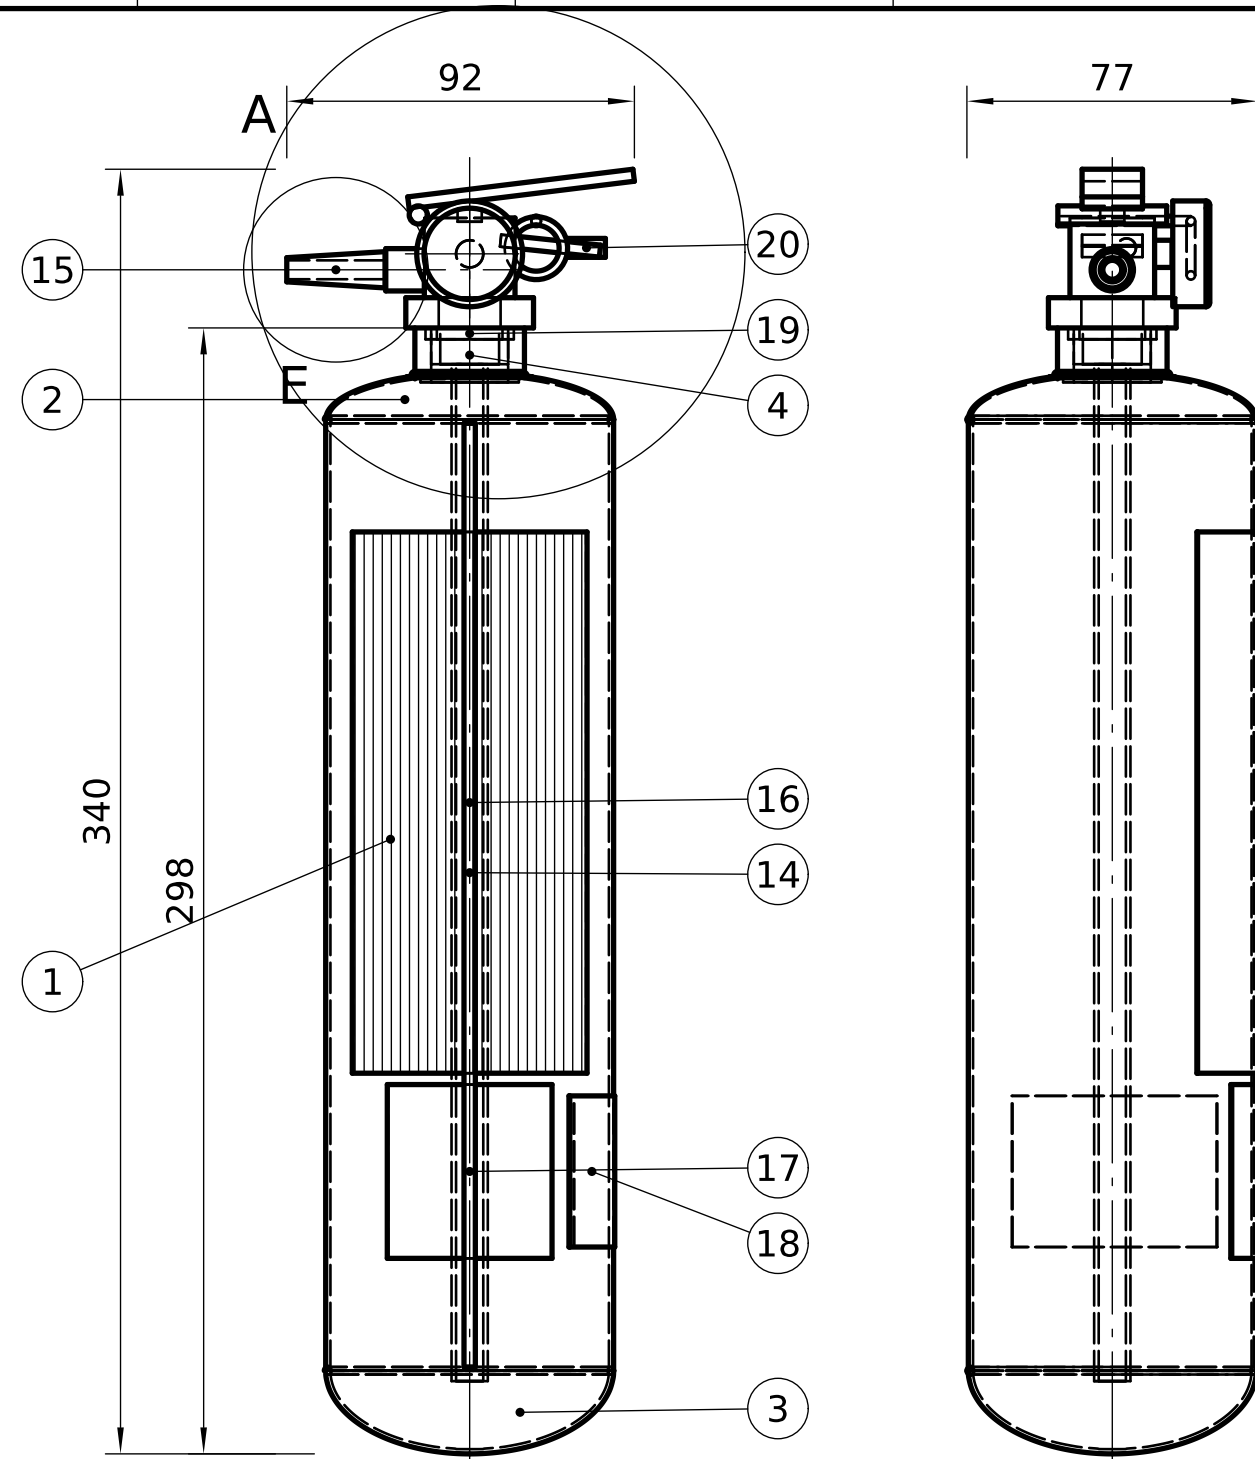


1 2 3 4 5 6 7 8





ISOMETRÍA (ESC. 1:5)


|                       |                                                                                             |                                |                                |                                     |                               |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 20                    | 1                                                                                           | Precinto de fábrica            | ABC1-20                        | Polipropileno                       | <0,001                        | id. FLAMA y lote  |
| 19                    | 1                                                                                           | Junta tórica de asiento        | ABC1-19                        | NBR 70 Shore A                      | 0,001                         | cambio c/recarga  |
| 18                    | 1                                                                                           | Estampilla IRAM de conformidad | ABC1-18                        | Provista por IRAM (Anexo R)         | 0,001                         | numerada          |
| 17                    | 1                                                                                           | Oblea de fabricación (PBA)     | ABC1-17                        | Papel de seguridad autodestructible | 0,001                         | Res. 522/07       |
| 16                    | 1                                                                                           | Placa de características       | ABC1-16                        | Vinilo autoadhesivo laminado        | 0,004                         | IRAM 3534         |
| 15                    | 1                                                                                           | Tobera                         | ABC1-15                        | Polipropileno                       | 0,001                         |                   |
| 14                    | 1                                                                                           | Caño de pesca (sifón)          | ABC1-14                        | Tubo PVC rígido                     | 0,012                         |                   |
| 13                    | 1                                                                                           | Pasador de seguridad           | ABC1-13                        | Alambre acero inox. AISI 304        | 0,003                         | con precinto      |
| 12                    | 1                                                                                           | Vástago                        | ABC1-12                        | Latón                               | 0,001                         | con junta tórica  |
| 11                    | 1                                                                                           | Eje de palanca                 | ABC1-11                        | Acero inox. AISI 304                | 0,004                         |                   |
| 10                    | 1                                                                                           | Manija de accionamiento        | ABC1-10                        | Chapa acero SAE 1010 pintada        | 0,024                         |                   |
| 9                     | 1                                                                                           | Manija de transporte           | ABC1-09                        | Chapa acero SAE 1010 pintada        | 0,011                         |                   |
| 8                     | 1                                                                                           | Manómetro                      | Comercial                      | Comercial                           | -                             | sello IRAM 3533   |
| 7                     | 1                                                                                           | Cuerpo de válvula              | ABC1-07                        | Latón forjado                       | 0,104                         |                   |
| 6                     | 1                                                                                           | Espiga roscada                 | ABC1-06                        | Latón forjado                       | 0,011                         |                   |
| 5                     | 1                                                                                           | Collarín de válvula            | ABC1-05                        | Latón forjado                       | 0,046                         |                   |
| 4                     | 1                                                                                           | Cuello roscado                 | ABC1-04                        | Acero SAE 1010                      | 0,036                         | M22x1,5           |
| 3                     | 1                                                                                           | Fondo                          | ABC1-03                        | Chapa acero SAE 1010 e=1,25         | 0,062                         | embutido          |
| 2                     | 1                                                                                           | Cúpula                         | ABC1-02                        | Chapa acero SAE 1010 e=0,9          | 0,031                         | embutida          |
| 1                     | 1                                                                                           | Cuerpo (virola)                | ABC1-01                        | Chapa acero SAE 1010 e=1,25         | 0,582                         | costura long. MIG |
| Pos.                  | Cant.                                                                                       | Denominación                   | Código                         | Material                            | kg                            | Observ.           |
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre                         | Propietario                    |                                     | Reemplaza a / Reemplazado por |                   |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay                       | FLAMA S.A.                     |                                     | -                             |                   |
| Revisó                |                                                                                             |                                | Denominación                   |                                     | Material                      |                   |
| Aprobó                |                                                                                             |                                | Extintor ABC 1 kg              |                                     | Ver lista de piezas           |                   |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |                                | Agente: Polvo químico seco ABC |                                     | Edición                       | Fecha de emisión  |
| 1:2                   |  ISO E |                                |                                |                                     | 0                             | 28/09/2026        |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato                        | Tipo de documento              |                                     | Hoja                          | Idioma            |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A3                             | Plano de conjunto              |                                     | 1 / 4                         | es                |
|                       |                                                                                             |                                |                                |                                     | N° de plano                   |                   |
|                       |                                                                                             |                                |                                |                                     | FL_MAT_ABC_1kg                |                   |

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.


CORTE A-A (1:1)

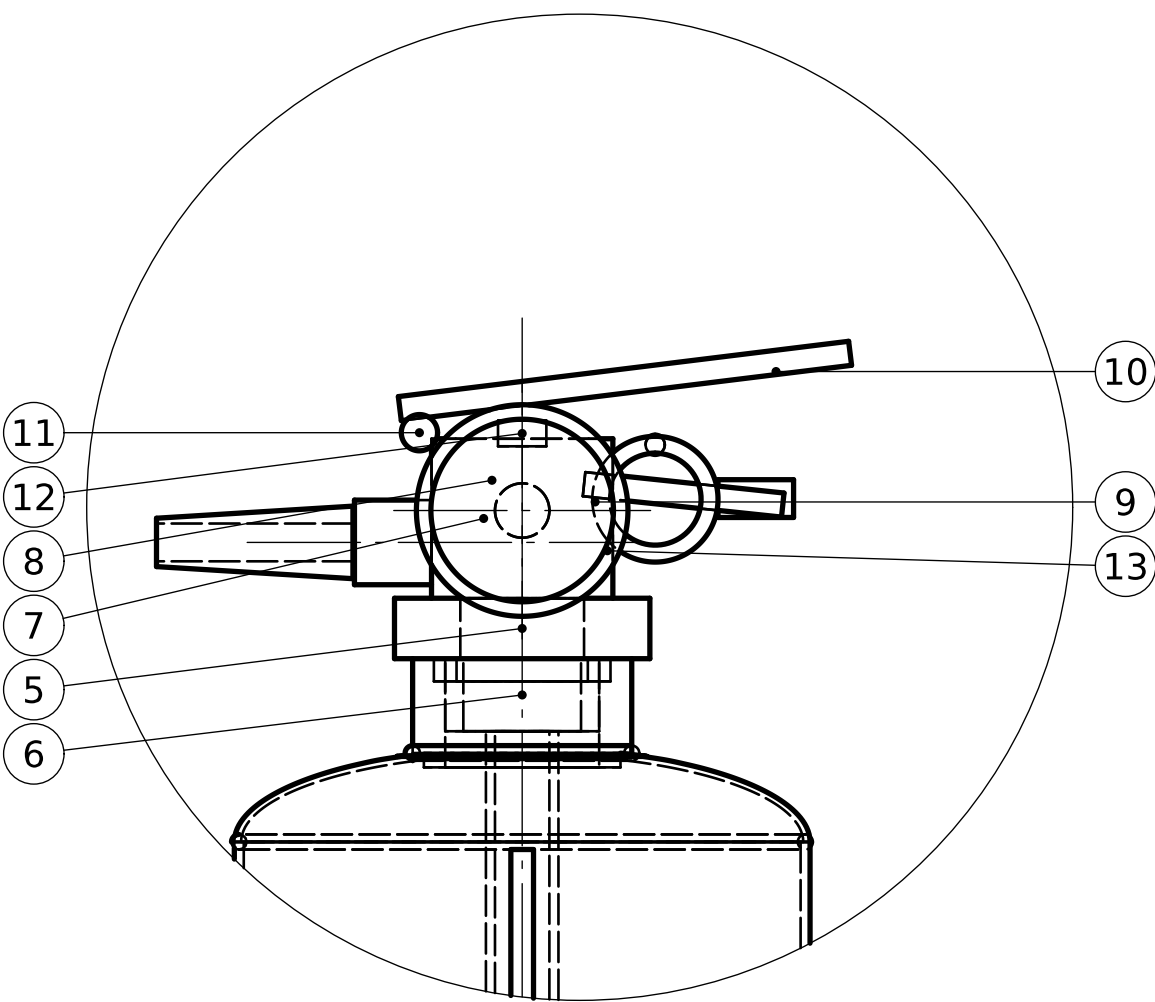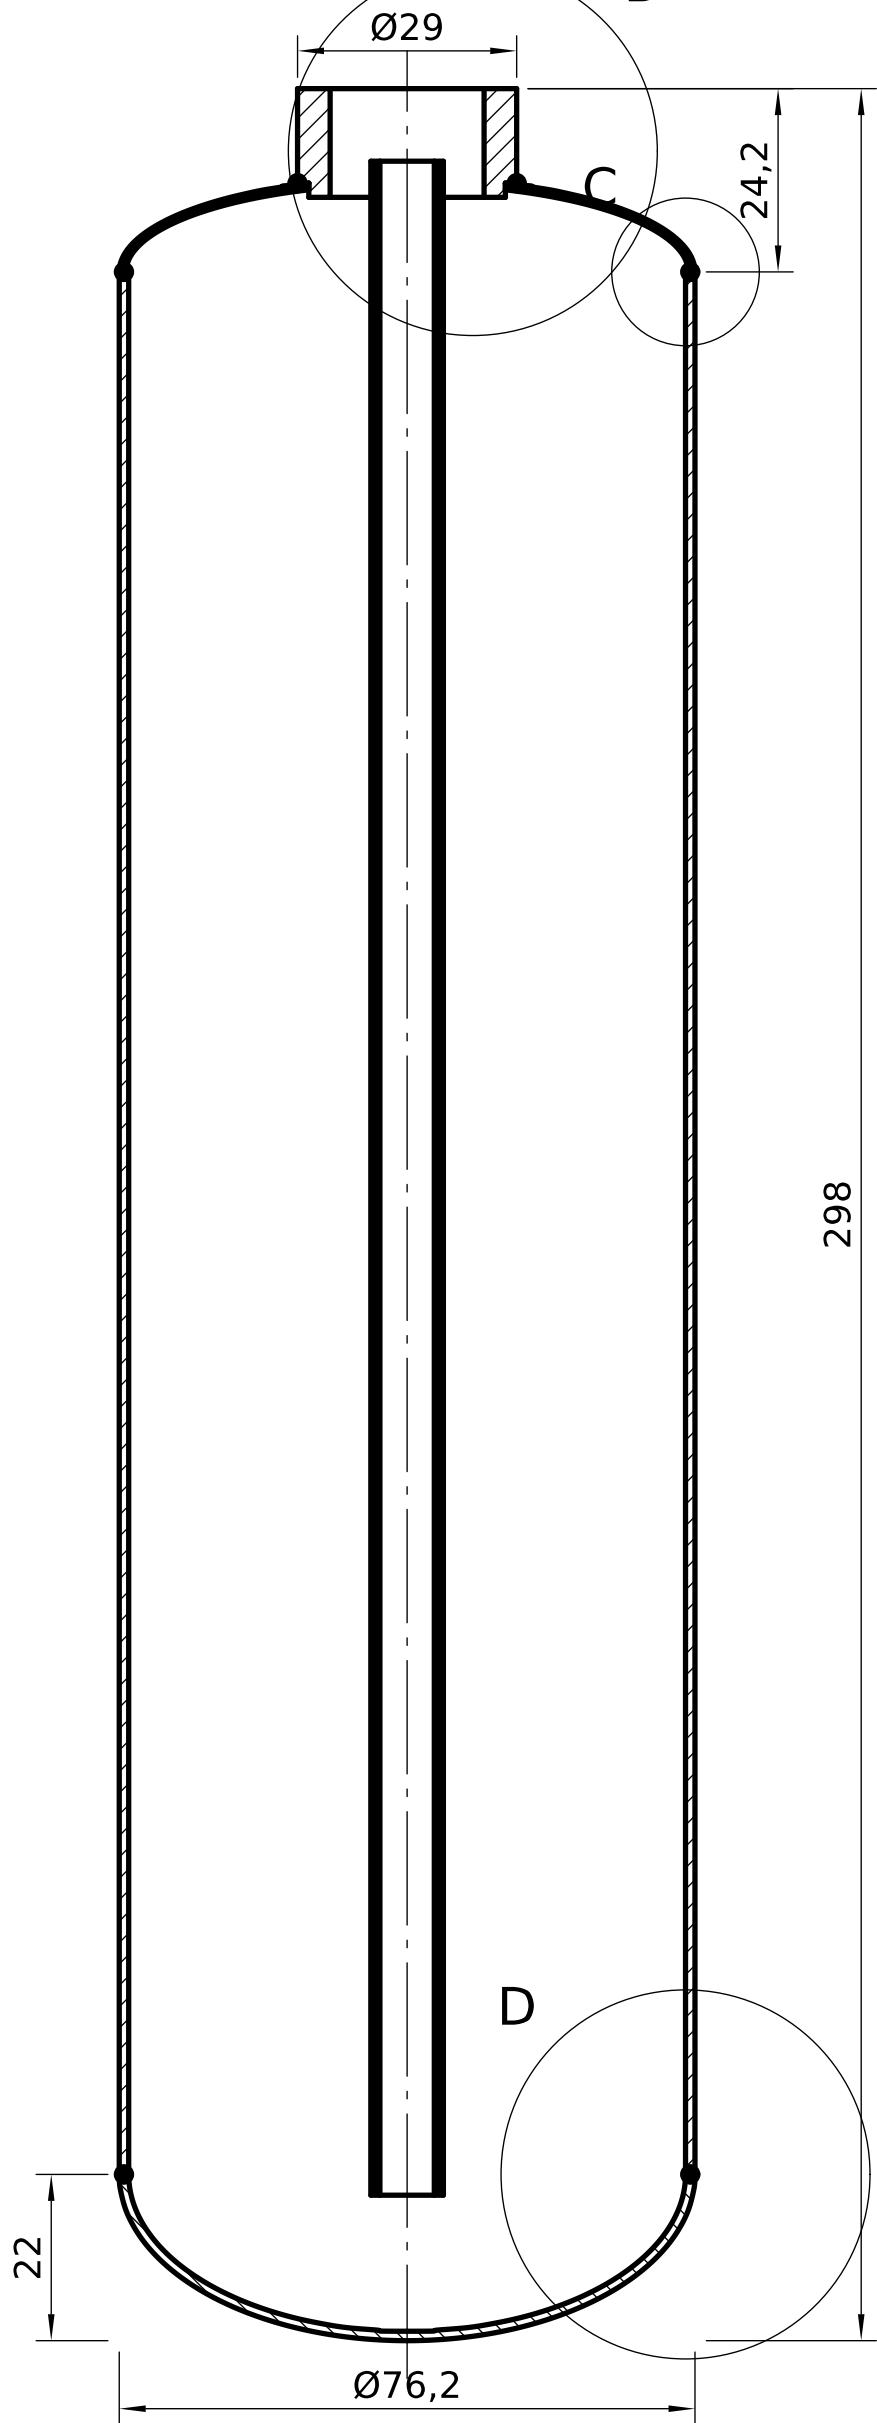


DETALLE A (1:1)  
Válvula, manómetro y manijas

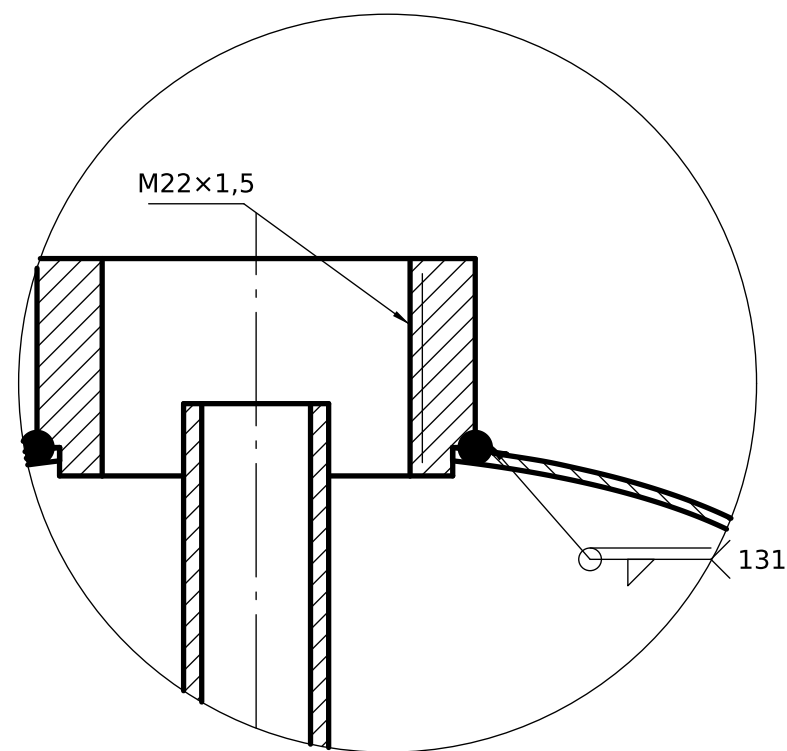


DETALLE B (2:1)  
Cuello roscado

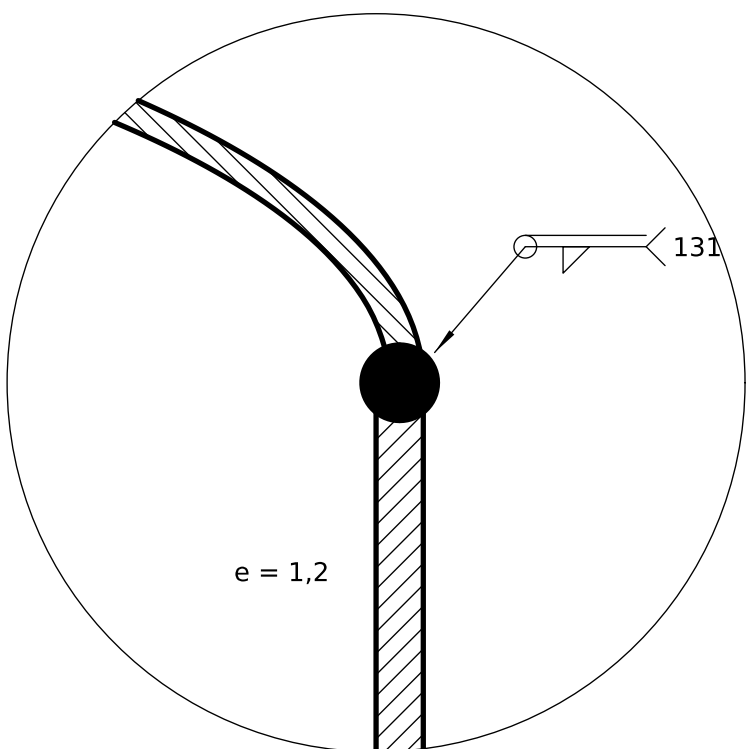

DETALLE C (5:1)  
Unión cúpula-cuerpo

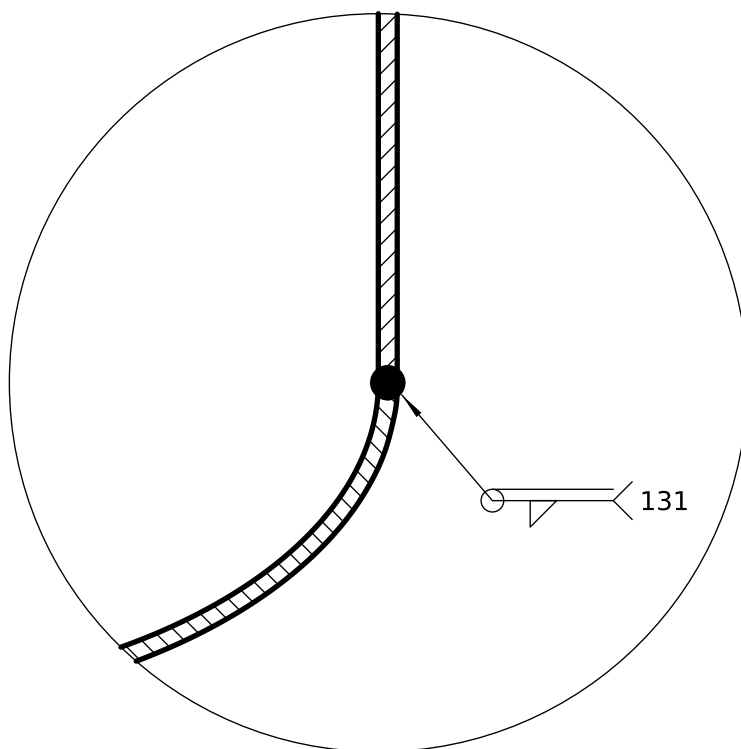

DETALLE D (2:1)  
Unión fondo-cuerpo

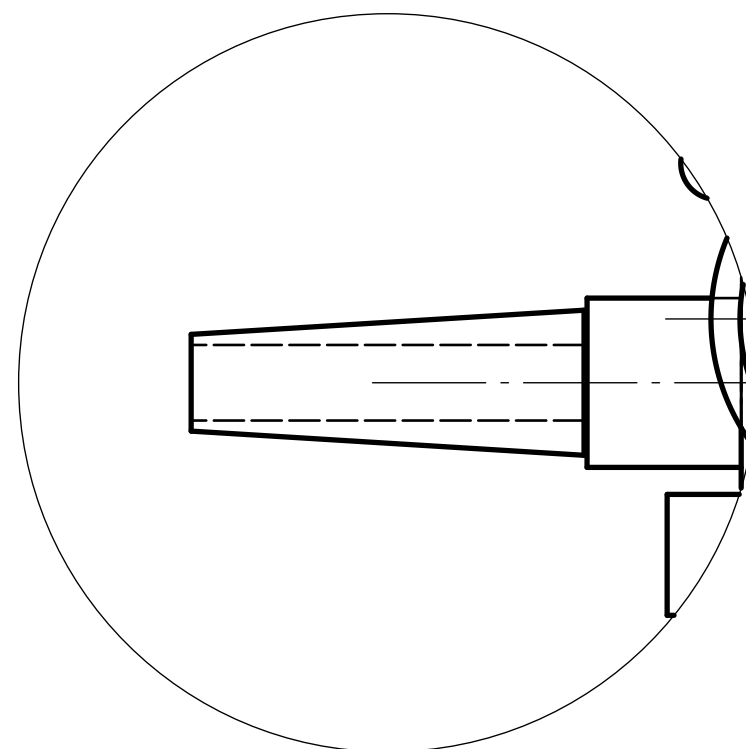

DETALLE E (2:1)  
Tobera

|                       |          |                                                                                             |                                                                                         |       |                                    |                  |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------|
|                       | Fecha    | Nombre                                                                                      | Propietario<br><b>FLAMA S.A.</b>                                                        |       | Reemplaza a / Reemplazado por<br>- |                  |
| Dibujó                | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                    |                                                                                         |       | Material                           |                  |
| Revisó                |          |                                                                                             | Denominación<br><br><b>Extintor ABC 1 kg</b><br><br>Corte A-A del recipiente y detalles |       | Ver lista de piezas                |                  |
| Aprobó                |          |                                                                                             |                                                                                         |       | Edición                            | Fecha de emisión |
| Escala                |          | Método de proyección                                                                        |                                                                                         |       | 0                                  | 28/09/2026       |
| 1:1                   |          |  ISO E |                                                                                         |       | Hoja                               | Idioma           |
|                       |          |                                                                                             |                                                                                         | 2 / 4 | es                                 |                  |
| Tolerancias generales |          | Formato                                                                                     | Tipo de documento<br><br><b>Corte y detalles</b>                                        |       | N° de plano                        |                  |
| ISO 2768-m            |          | A2                                                                                          |                                                                                         |       | FL_MAT_ABC_1kg                     |                  |

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 1 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Capacidad nominal                     | 1 kg Ø3                     |
| Peso cargado (kg)                     | 1,90                        |
| Altura (mm)                           | 340                         |
| Ancho (mm)                            | 92                          |
| Profundidad (mm)                      | 76                          |
| Tiempo de descarga (s)                | 8/9                         |
| Alcance (m)                           | 2/3                         |
| Rango temperatura (°C)                | -20 a 50                    |
| Presión de servicio (MPa)             | 1,4                         |
| Presión de ensayo (MPa)               | 3,5                         |
| Soporte vehicular                     | Si                          |
| Soporte pared                         | No                          |
| Norma IRAM agente extintor            | 3569                        |
| Norma IRAM extintor                   | 3523                        |
| Agente extintor (grado)               | ABC 60                      |
| Potencial extintor                    | 1A-3B:C                     |
| Gas impulsor                          | N <sub>2</sub> seco         |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 1,18                        |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 76,2                        |
| Rosca de cuello                       | M22x1,5                     |
| Soldadura del recipiente              | MIG, proceso 131 (ISO 4063) |

VERIFICACIÓN DE MASA

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 0,93 kg |
| Carga nominal de agente                       | 1 kg    |
| Masa cargada calculada                        | 1,93 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 1,9 kg  |
| Diferencia                                    | +1,8 %  |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 1 kg 3" R1.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

|                       |                                                                                             |          |                                      |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                          | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                      | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación                         | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                      | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          | Extintor ABC 1 kg                    | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     |  ISO E |          |                                      | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato  |                                      | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A3       | Datos técnicos y normativa aplicable | 3 / 4                         | es               |
|                       |                                                                                             |          | Tipo de documento                    | N° de plano                   |                  |
|                       |                                                                                             |          | Especificaciones y normas            | FL_MAT_ABC_1kg                |                  |

A

B

C

D

E

F

G

H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 1 KG

R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 72 × 143 mm (arco 108°) - ESC. 1:1

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)



verde 01-1-150



rojo 03-1-050



azul 08-1-070


Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)




Pictogramas mín. 18 × 18 mm; tachado = no apto



R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

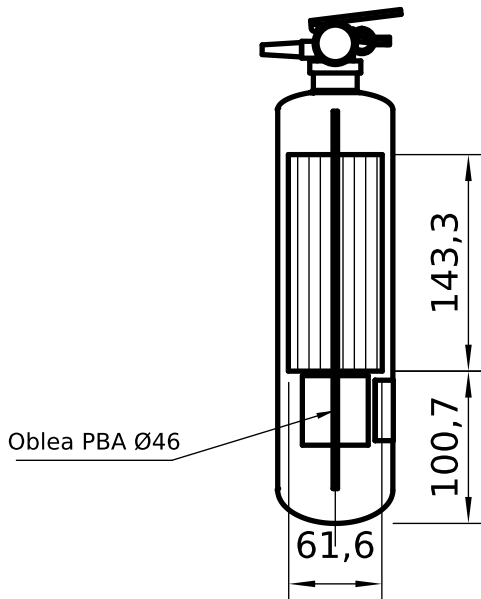

cuerda 62 = arco 108° de 72 mm desarrollados

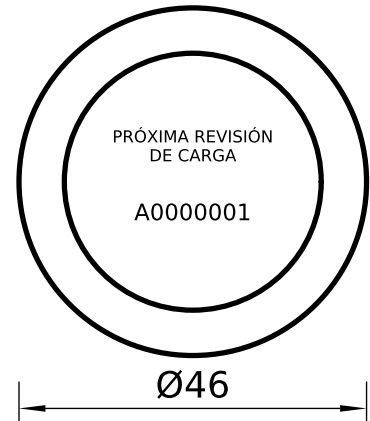


Autoadhesiva, autodestructible (troquel magnético), fondo guilloché, imagen latente  
«válido», numerada; textos negros.  
Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la placa.  
Campo «próxima revisión» completado.  
Rige para venta en Prov. de Bs. As.

Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS


| Zona | Ítem                              | Texto / dato de la placa                                                                                                                            | Referencia                   |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | Símbolos de clase                 | A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)                                                                           | 3534 2.2.2                   |
| 1    | Pictogramas                       | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm)                                                                                                          | 3534 2.2.3                   |
| 1    | Instrucciones                     | 1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 2 m DEL FUEGO                   | 3534 2.2.4                   |
| 2    | Fabricante                        | FLAMA S.A. (marca registrada) y domicilio                                                                                                           | 3534 2.2.1 2°                |
| 3    | a) Tipo                           | MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN                                                                                                                      | 3523 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a |
| 3    | b) Capacidad                      | 1 kg                                                                                                                                                | 3534 3° b                    |
| 3    | c) Presión de servicio            | 1,4 MPa (1400 kPa) a 20 °C                                                                                                                          | 3534 3° c                    |
| 3    | d) Presión de ensayo hidrostático | 3,5 MPa (3500 kPa)                                                                                                                                  | 3534 3° d                    |
| 3    | e) Inspección y mantenimiento     | CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2                                                                                        | 3534 3° e                    |
| 3    | f) Leyenda                        | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517                                                                                | 3534 3° f                    |
| 3    | g) Leyenda                        | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO                                                                                                    | 3534 3° g                    |
| 3    | h) Temperaturas                   | APTO DE -20 a 50 °C                                                                                                                                 | 3534 3° h                    |
| 3    | i) Potencial extintor             | 1A-3B:C + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES                                                                 | 3534 3° i                    |
| 3    | Fecha                             | MES Y AÑO DE FABRICACIÓN (MM/AA)                                                                                                                    | 3523 5.2.4                   |
| 3    | Número                            | N° DE RECIPIENTE (igual al estampado)                                                                                                               | 3523 5.2.4                   |
| 3    | Leyenda                           | EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN                                                                                                    | 3523 5.2.4 j                 |
| 3    | Gas                               | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO                                                                                                            | 3523 5.2.4 o                 |
| 3    | Etiqueta del polvo                | POLVO ABC 60 - DEMSA - SELLO IRAM 3569 · ATENCIÓN: RECARGAR SÓLO CON POLVO ABC IRAM 3569 · LA MEZCLA DE POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e        |
| 3    | Sello IRAM                        | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario                                                              | 3523 5.2.4 · Anexo R         |

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

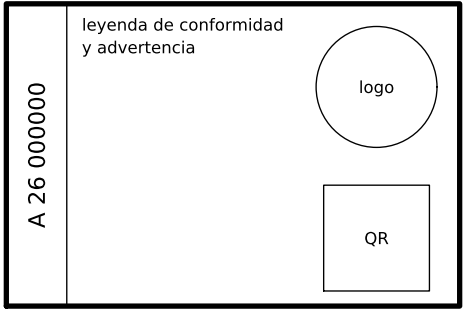


≈ 60 × 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

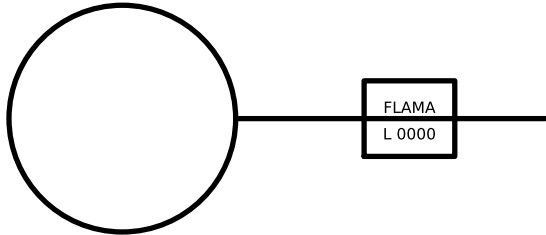


Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.

R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE



Fabricante, n° de recipiente y año (2 dígitos) - IRAM 3523 5.1  
Grabado legible e indeleble sobre el recipiente o accesorio fijo;  
FLAMA: estampado en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm (IRAM 4503).  
Últimos 3 meses del año: puede marcarse con el año siguiente.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

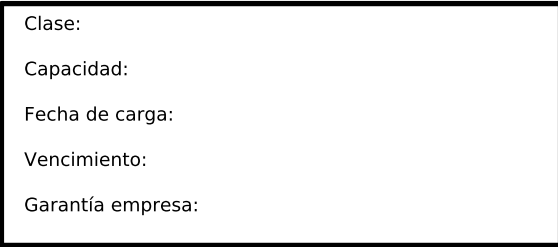

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

Letra de instrucciones 3 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

A

B

C

D

E

F

G

H