

A

B

C

D

E

F

A





B

C

D

E

F

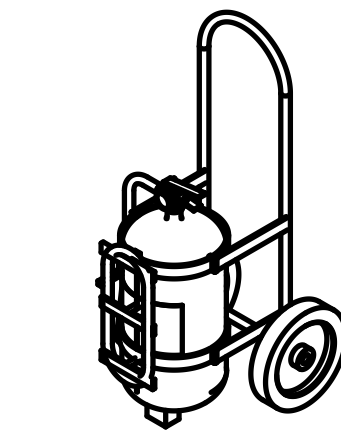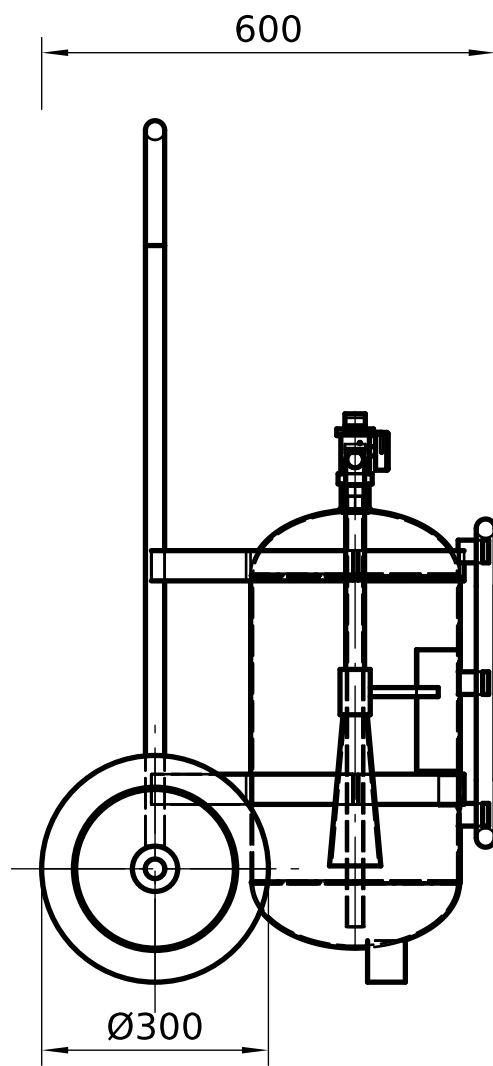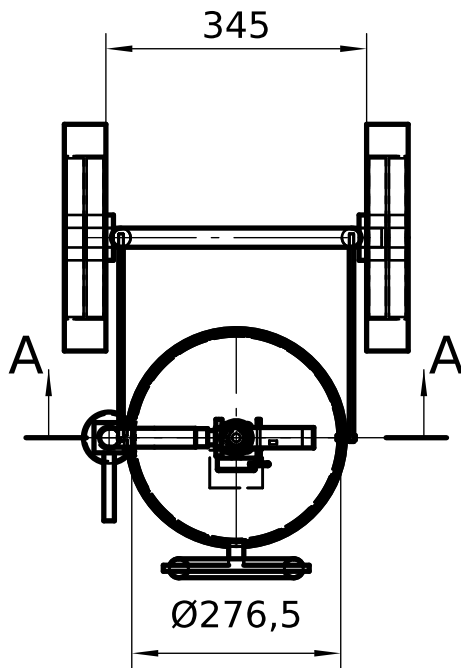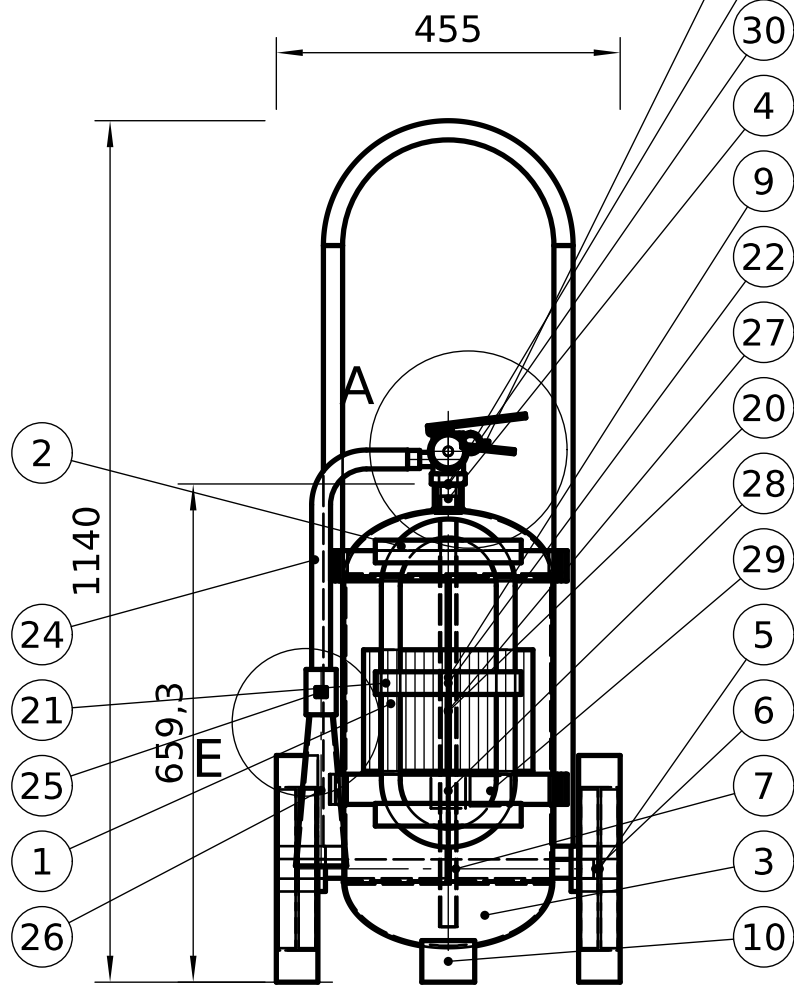



ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.


31	1	Precinto de fábrica	ABC25-31	Polipropileno	<0,001	id. FLAMA y lote
30	1	Junta tórica de asiento	ABC25-30	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
29	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC25-29	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
28	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC25-28	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
27	1	Placa de características	ABC25-27	Vinilo autoadhesivo laminado	0,018	IRAM 3534
26	1	Tobera campana	ABC25-26	Polipropileno	0,08	
25	1	Válvula esférica	ABC25-25	Latón cromado	0,423	
24	1	Manguera	ABC25-24	Caucho sintético	0,138	
23	1	Racor de manguera	ABC25-23	Latón	0,061	
22	1	Soporte de manguera	ABC25-22	Planchuela acero SAE 1010	1,55	
21	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC25-21	Caucho sintético	0,374	
20	1	Caño de pesca (sifón)	ABC25-20	Tubo PVC rígido	0,135	
19	1	Pasador de seguridad	ABC25-19	Alambre acero inox. AISI 304	0,014	con precinto
18	1	Vástago	ABC25-18	Latón	0,004	con junta tórica
17	1	Eje de palanca	ABC25-17	Acero inox. AISI 304	0,02	
16	1	Manija de accionamiento	ABC25-16	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,15	
15	1	Manija de transporte	ABC25-15	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,082	
14	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
13	1	Cuerpo de válvula	ABC25-13	Latón forjado	0,738	
12	1	Espiga roscada	ABC25-12	Latón forjado	0,042	
11	1	Collarín de válvula	ABC25-11	Latón forjado	0,129	
10	1	Apoyo delantero	ABC25-10	Chapa acero SAE 1010 plegada	0,302	
9	1	Sunchos de fijación	ABC25-09	Planchuela acero SAE 1010	5,45	
8	1	Bastidor	ABC25-08	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6	1,97	
7	1	Eje de ruedas	ABC25-07	Acero SAE 1045	1,41	
6	2	Llanta con cubo	ABC25-06	Chapa acero SAE 1010	2,96	
5	2	Neumático macizo	ABC25-05	Caucho	2,25	
4	1	Cuello roscado	ABC25-04	Acero SAE 1010	0,133	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC25-03	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	2,24	embutido
2	1	Cúpula	ABC25-02	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	2,16	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC25-01	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	8,76	costura long. MIG
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.

		Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó		28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó					Ver lista de piezas	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E		Denominación Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Agente: Polvo químico seco ABC	Fecha de emisión 28/09/2026	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3			Hoja 1 / 4	
					Idioma es	
					N° de plano FL_MAT_ABC_25kg	
				Tipo de documento Plano de conjunto		


CORTE A-A (1:5)

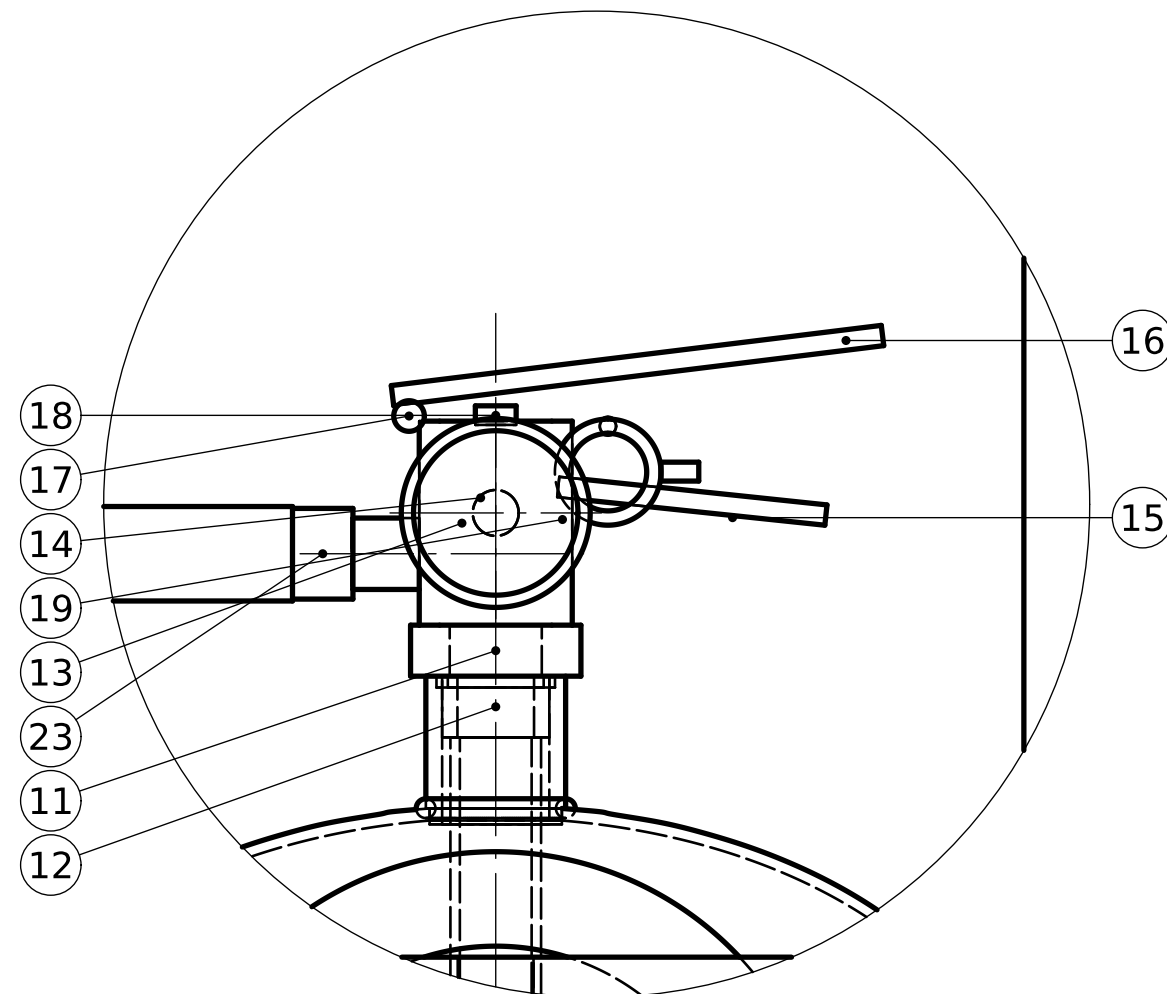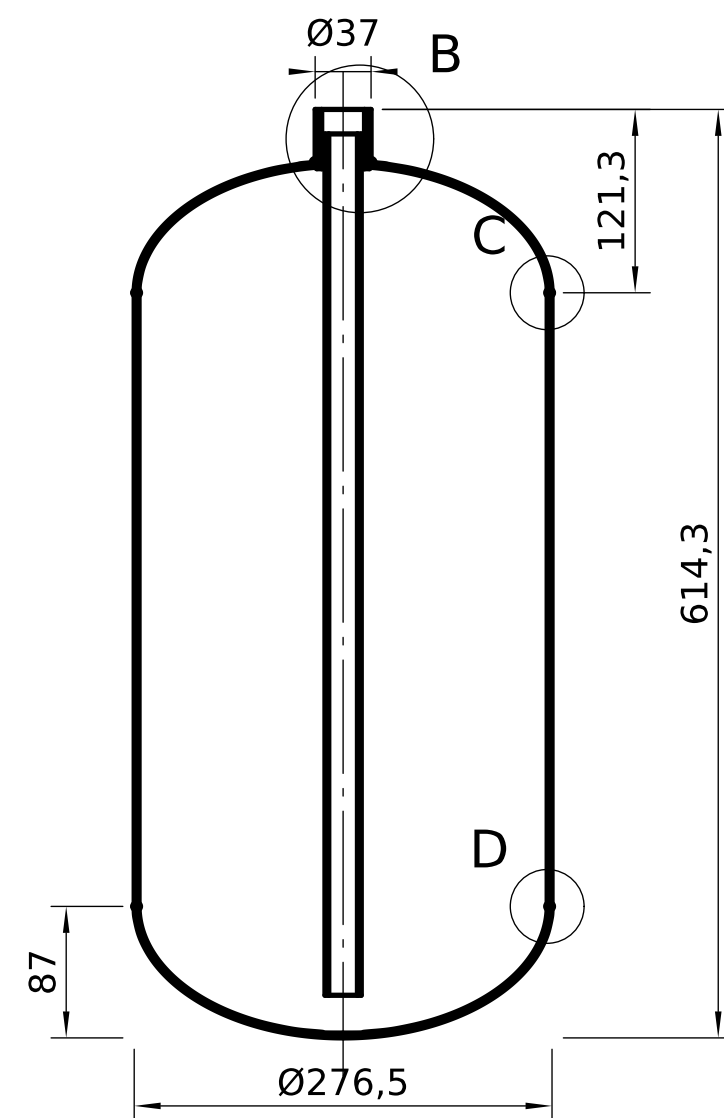


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

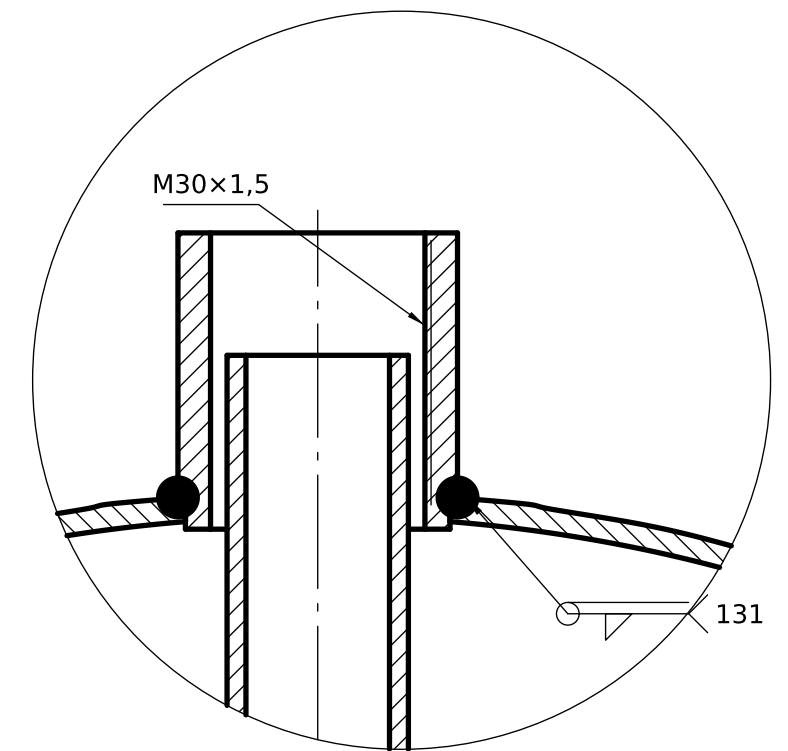


DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

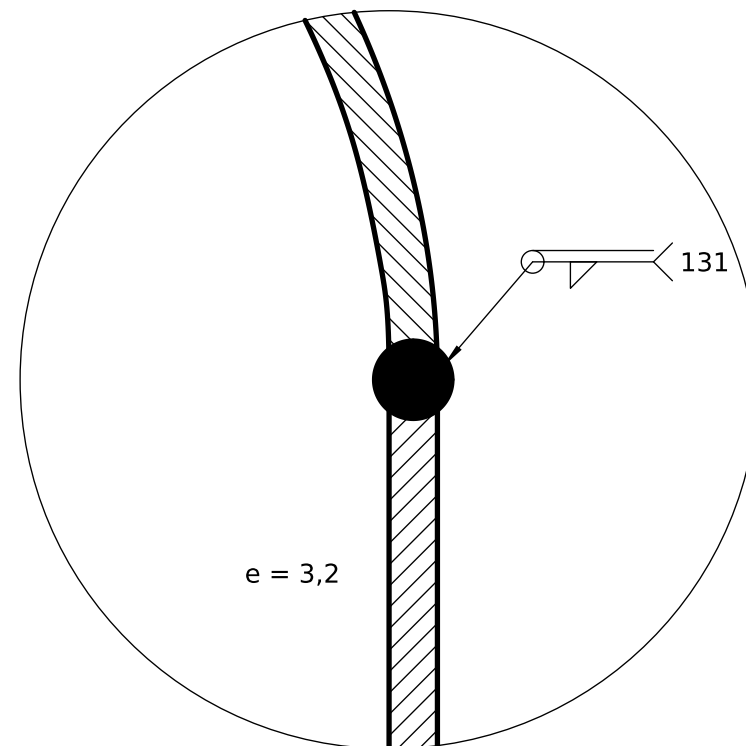

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

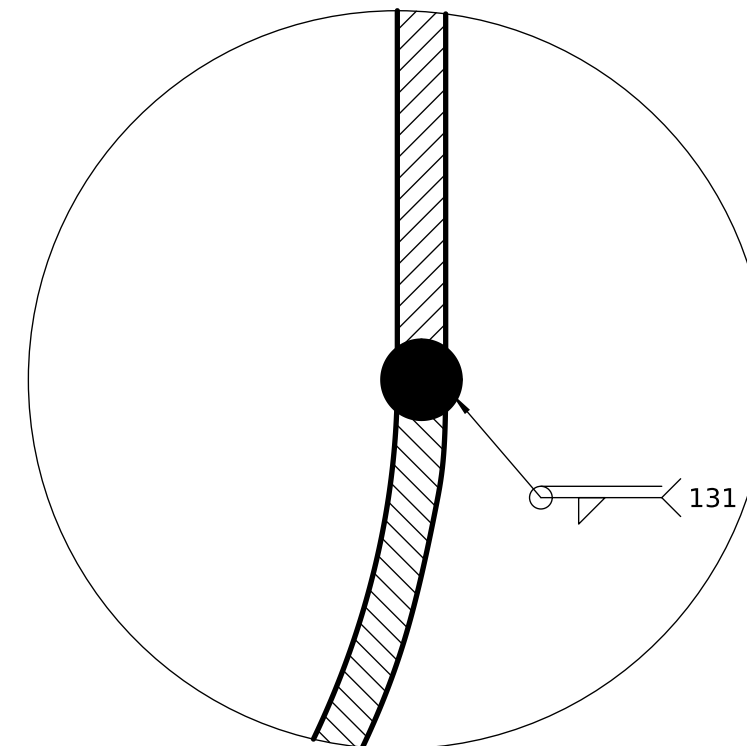

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

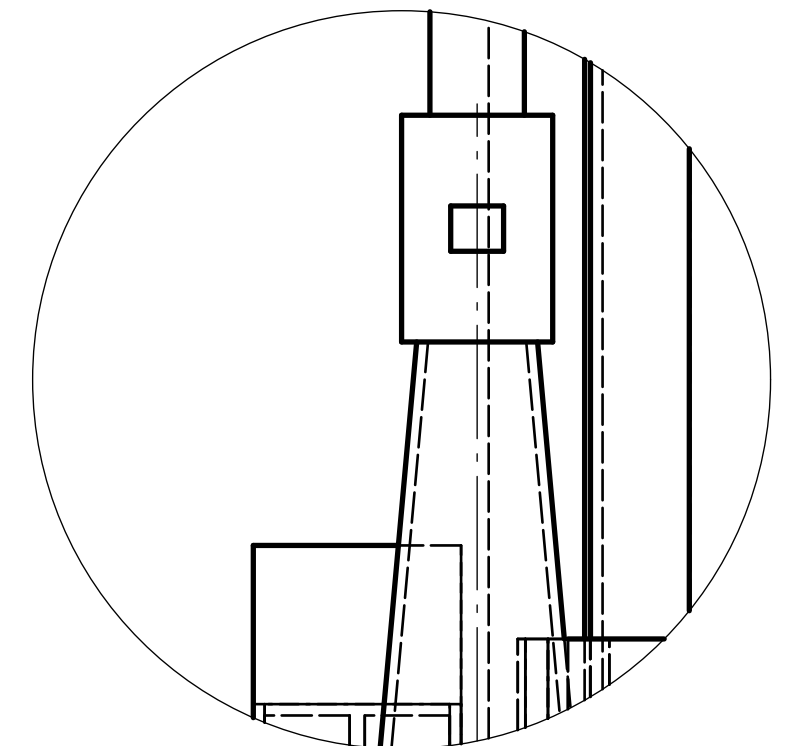

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:5	Método de proyección  ISO E				Hoja 2 / 4	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Corte y detalles		N° de plano FL_MAT_ABC_25kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	25 kg
Peso cargado (kg)	55
Altura (mm)	1.140
Ancho (mm)	455
Profundidad (mm)	600
Tiempo de descarga (s)	40
Alcance (m)	5/6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	300
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	34,4
Diámetro exterior del recipiente (mm)	276,5
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	36,8 kg
Carga nominal de agente	25 kg
Masa cargada calculada	61,8 kg
Peso cargado según catálogo	55 kg
Diferencia	+12,4 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 25 kg R3.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)
Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)
Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)
ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Datos técnicos y normativa aplicable	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		3 / 4	es
			Especificaciones y normas	N° de plano	
				FL_MAT_ABC_25kg	

A

B

C

D

E

F

G

H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 261 × 161 mm (arco 108°) - ESC. 1:1

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

ZONA 1 PROMINENTE

A

B

C

sólido

líquido

eléctrico

1 RETIRE EL PASADOR

2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO

3 APRIETE LA MANIJA

FLAMA S.A.


ZONA 3 NO PROMINENTE

MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN
25 kg
1,4 MPa (1400 kPa) a 20 °C
4 MPa (4000 kPa)
CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2
EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517
RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO
APTO DE -20 a 50 °C
(según ensayo de tipo IRAM 3542/3543) + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES
MES Y AÑO DE FABRICACIÓN (MM/AA)
N° DE SERIE (igual al estampado)
POLVO ABC 90 - DEMSA - SELLO IRAM 3569 · ATENCIÓN: RECARGAR SÓLO CON POLVO ABC IRAM 3569 · LA MEZCLA DE POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES
SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario



101

160,8


260,6

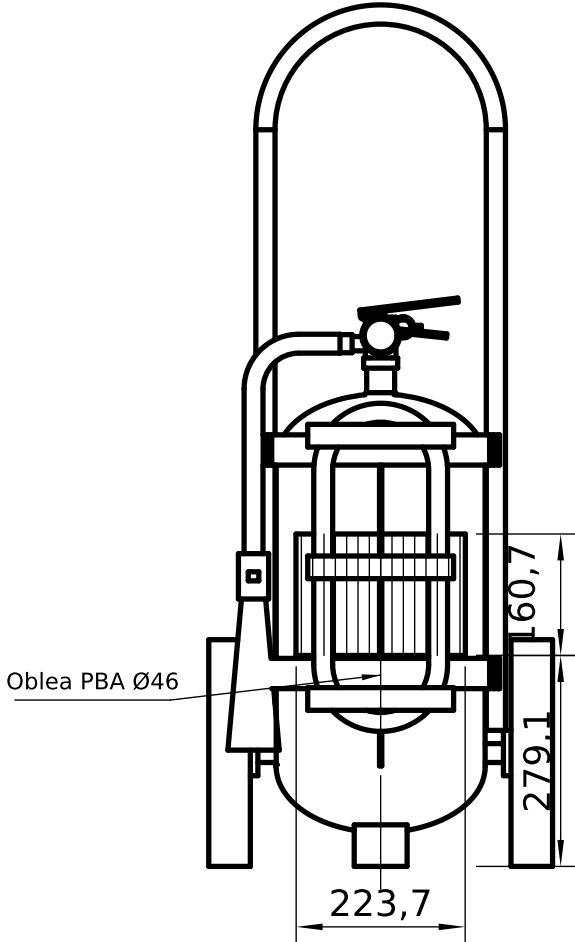


Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)

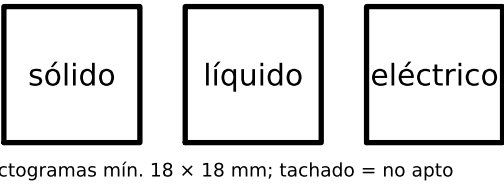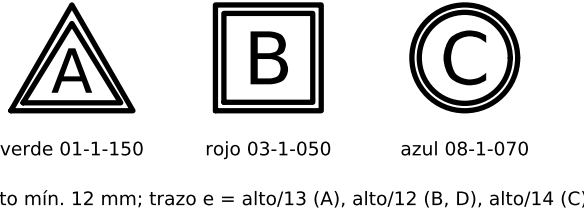

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

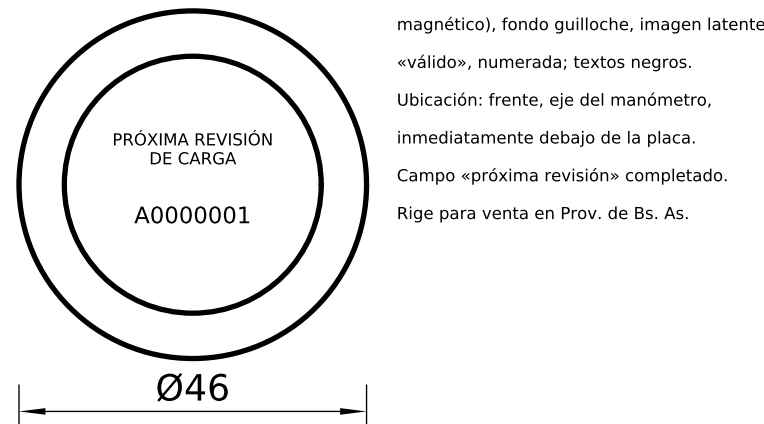


R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

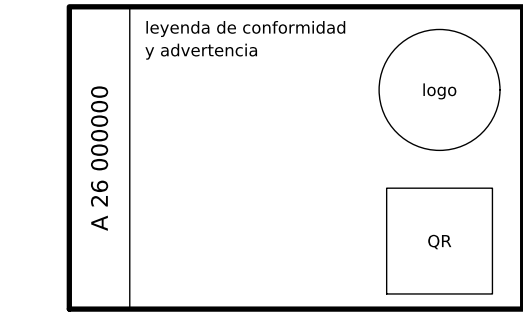


≈ 60 × 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

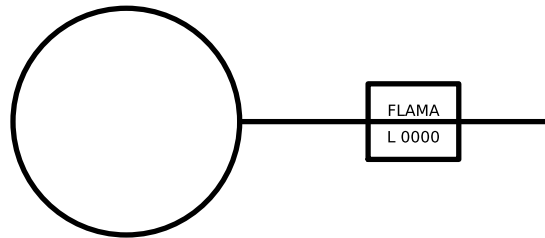


Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.

R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE



Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 dígitos) - IRAM 3550 5.1
Grabado legible e indeleble sobre el recipiente o accesorio fijo;
FLAMA: estampado en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm (IRAM 4503).
Últimos 3 meses del año: puede marcarse con el año siguiente.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

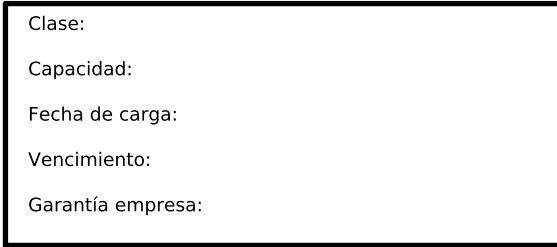

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS			
Zona	Ítem	Texto / dato de la placa	Referencia
1	Símbolos de clase	A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)	3534 2.2.2
1	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm)	3534 2.2.3
1	Instrucciones	1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 5 m DEL FUEGO	3534 2.2.4
2	Fabricante	FLAMA S.A. (marca registrada) y domicilio	3534 2.2.1 2°
3	a) Tipo	MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN	3550 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a
3	b) Capacidad	25 kg	3534 3° b
3	c) Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) a 20 °C	3534 3° c
3	d) Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	e) Inspección y mantenimiento	CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2	3534 3° e
3	f) Leyenda	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	g) Leyenda	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO	3534 3° g
3	h) Temperaturas	APTO DE -20 a 50 °C	3534 3° h
3	i) Potencial extintor	(según ensayo de tipo IRAM 3542/3543) + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES	3534 3° i
3	Fecha	MES Y AÑO DE FABRICACIÓN (MM/AA)	3550 5.2.4
3	Número	N° DE SERIE (igual al estampado)	3550 5.2.4
3	Etiqueta del polvo	POLVO ABC 90 - DEMSA - SELLO IRAM 3569 · ATENCIÓN: RECARGAR SÓLO CON POLVO ABC IRAM 3569 · LA MEZCLA DE POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	Sello IRAM	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario	3550 5.2.4 · Anexo R

Letra de instrucciones 10 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

A

B

C

D

E

F

G

H