

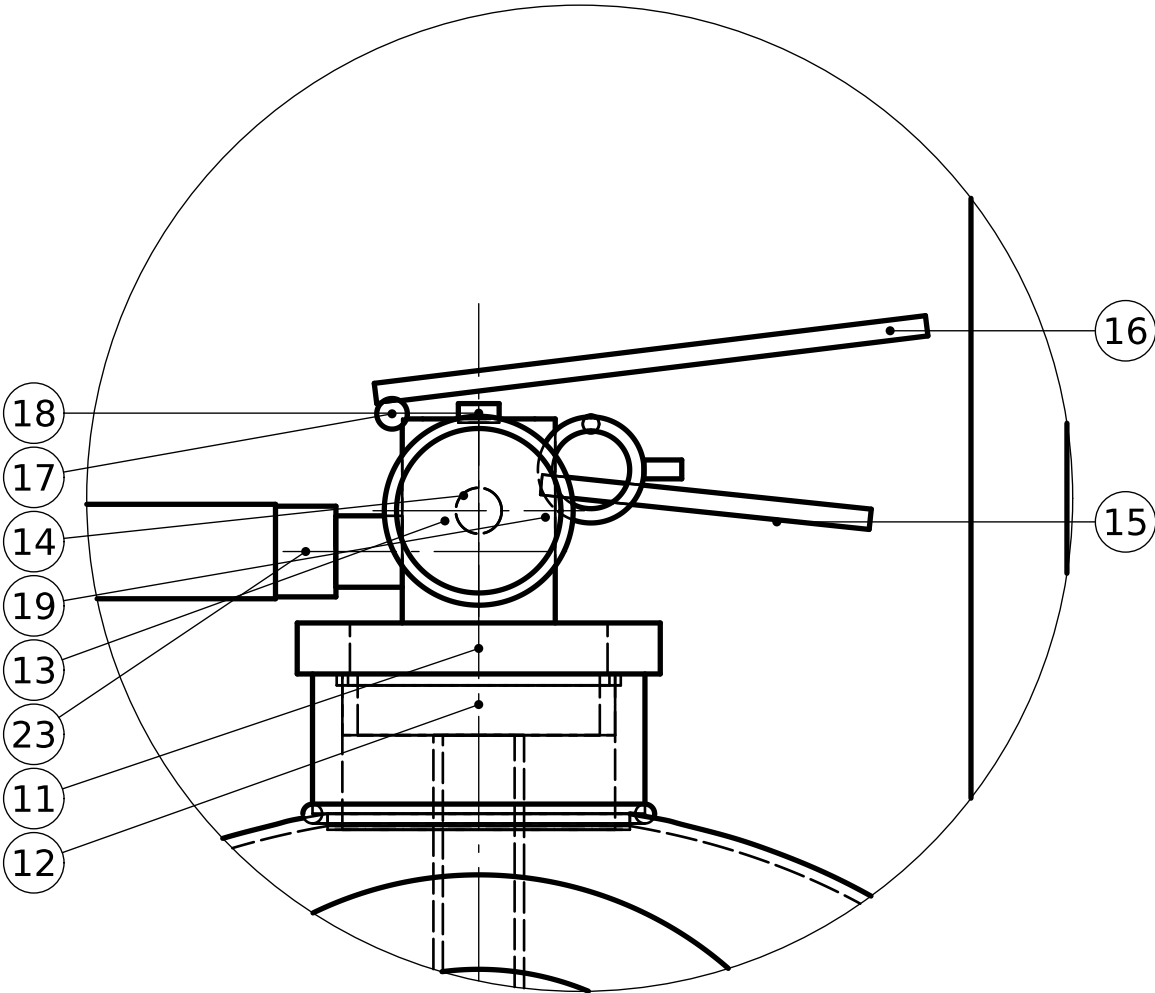



CORTE A-A (1:5)

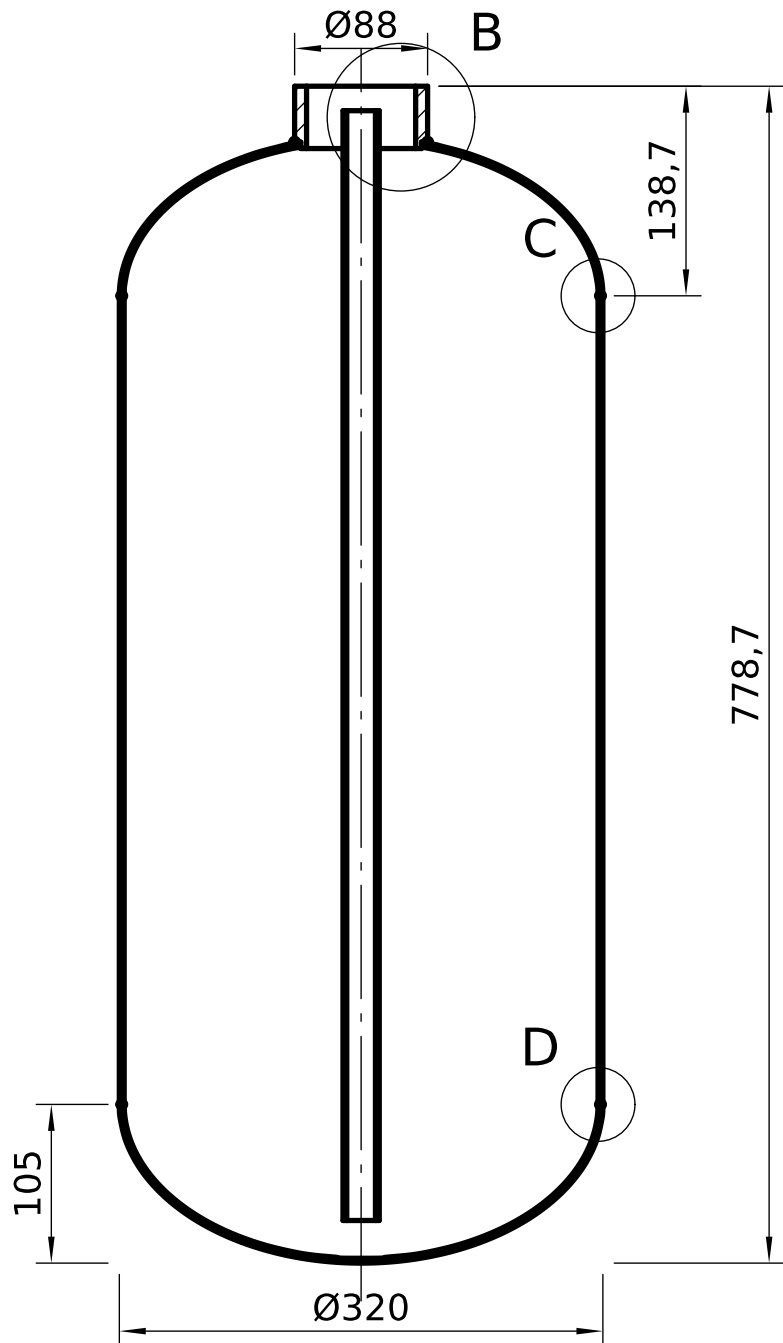


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

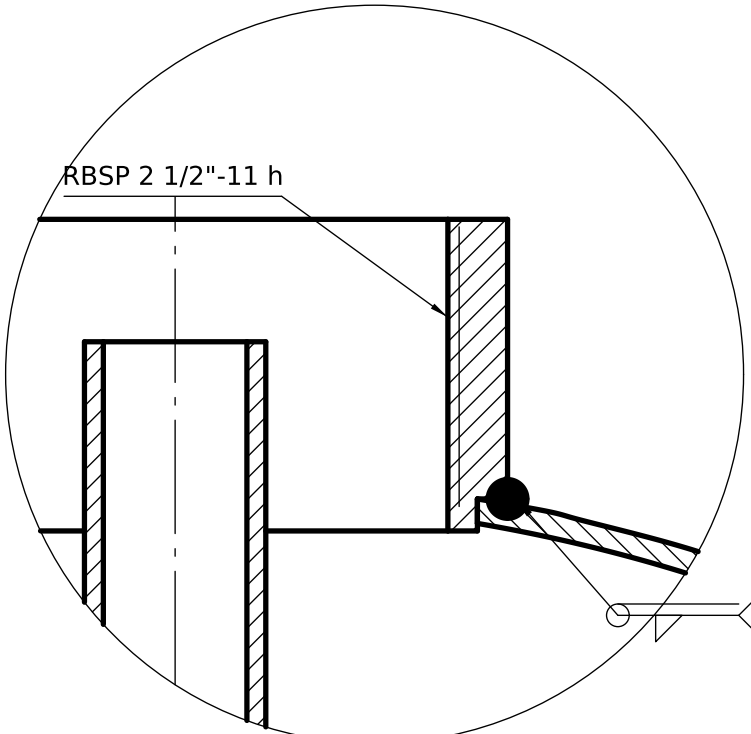


DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

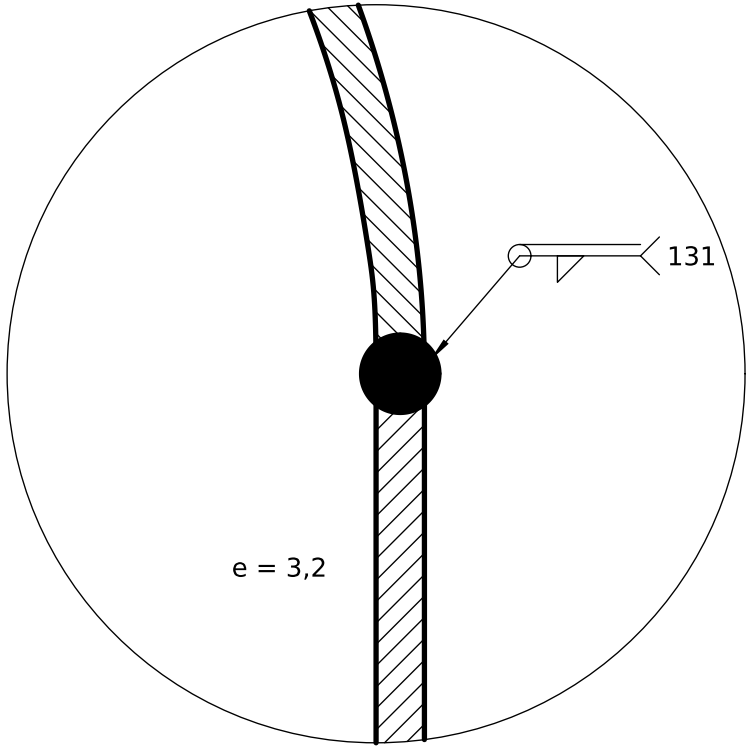

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

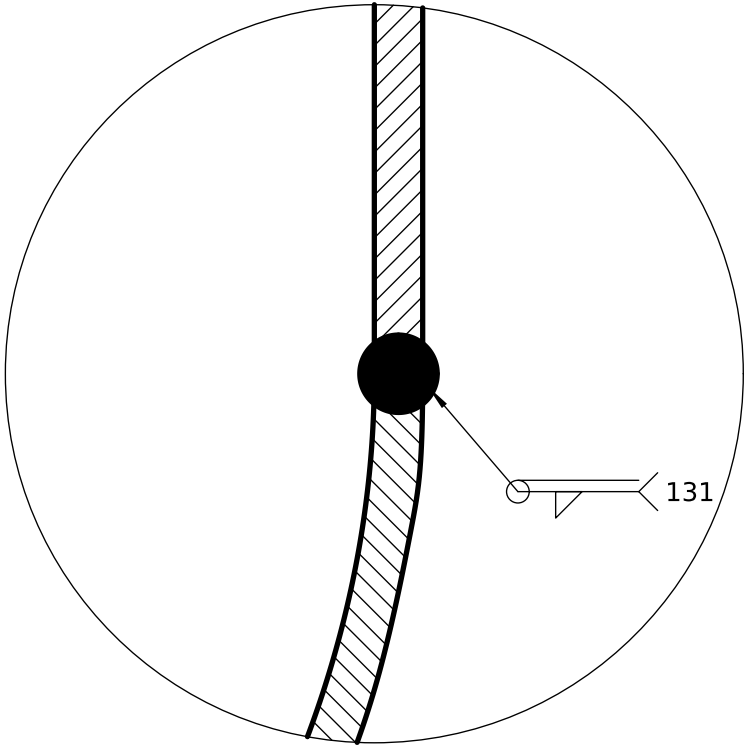

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

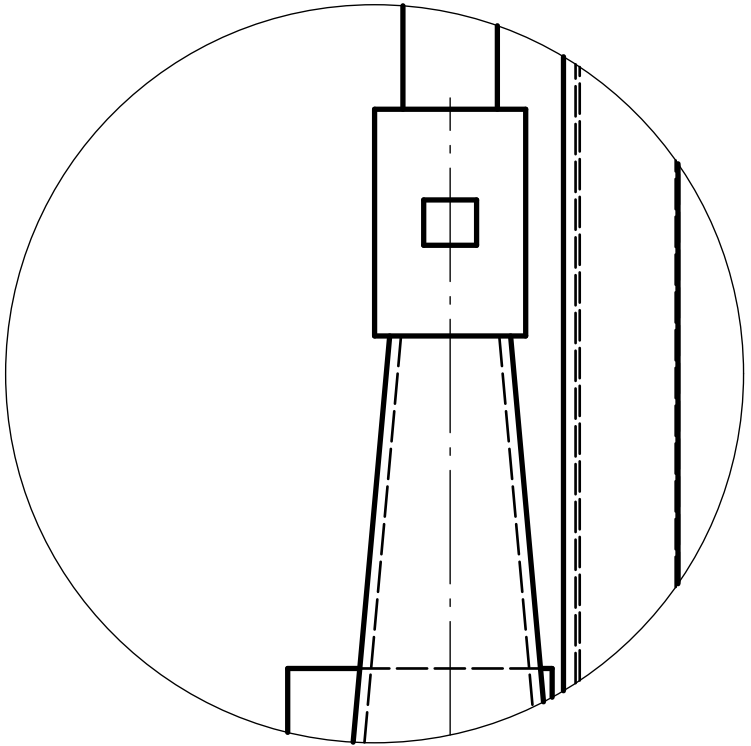

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Extintor ABC 50 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas	
Aprobó					Edición	Fecha de emisión
Escala	Método de proyección				0	28/09/2026
1:5	 ISO E				Hoja	Idioma
					2 / 4	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento Corte y detalles		N° de plano	
ISO 2768-m		A2			FL_MAT_ABC_50kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	50 kg
Peso cargado (kg)	100
Altura (mm)	1.210
Ancho (mm)	466
Profundidad (mm)	670
Tiempo de descarga (s)	45
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	49,62 kg
Carga nominal de agente	50 kg
Masa cargada calculada	99,62 kg
Peso cargado según catálogo	100 kg
Diferencia	-0,4 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)
Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)
Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)
ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor ABC 50 kg sobre ruedas Datos técnicos y normativa aplicable	Material Ver lista de piezas	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 3 / 4	Idioma es
Escala -		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_MAT_ABC_50kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Especificaciones y normas			

A

B

C

D

E

F

G



H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 302 × 161 mm (arco 108°) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

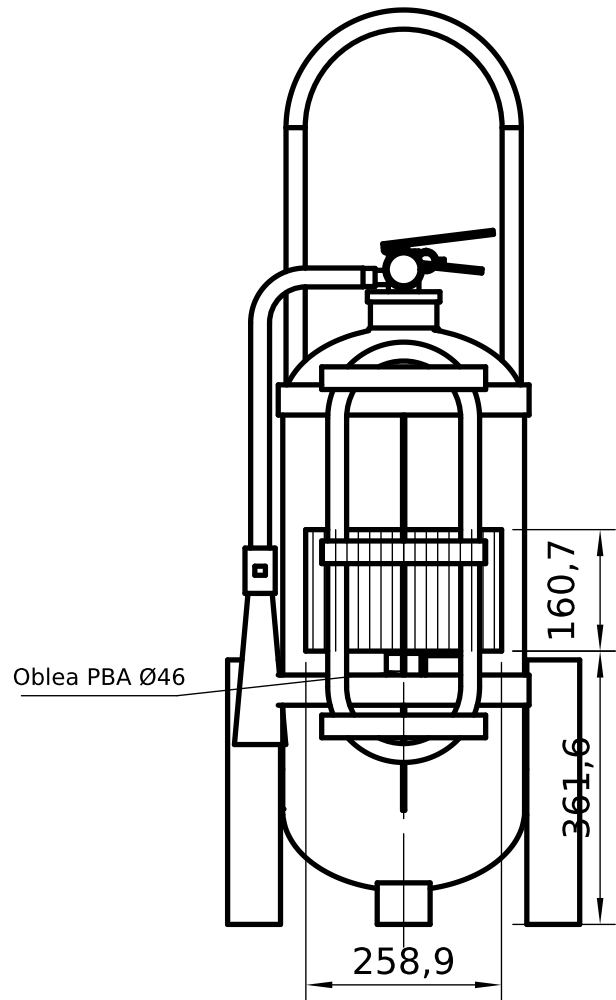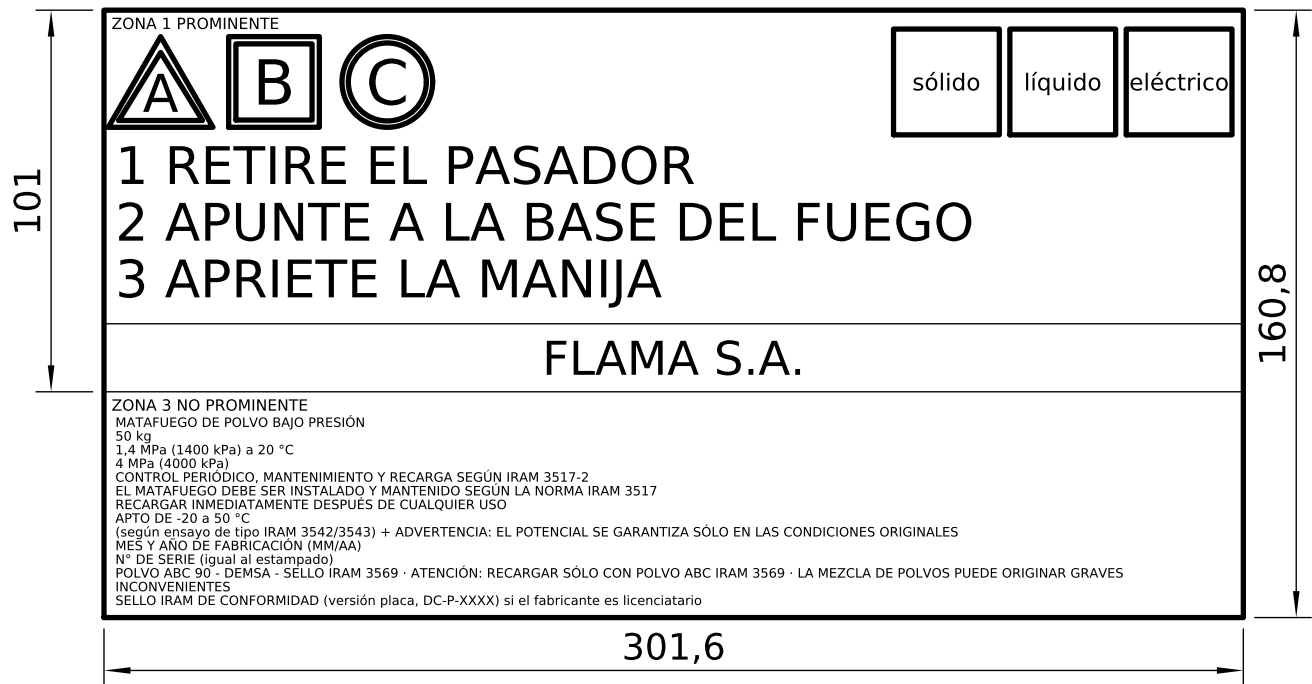

verde 01-1-150




rojo 03-1-050



azul 08-1-070


Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



Pictogramas mín. 18 × 18 mm; tachado = no apto



R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

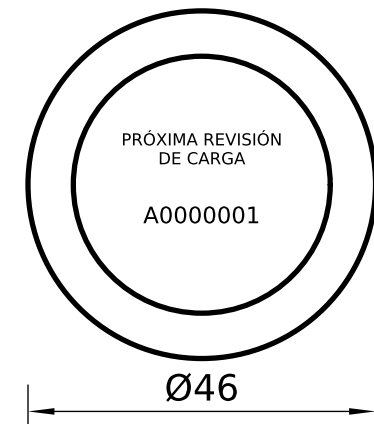


Autoadhesiva, autodestructible (troquel magnético), fondo guilloché, imagen latente «válido», numerada; textos negros. Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la placa. Campo «próxima revisión» completado. Rige para venta en Prov. de Bs. As.

Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS


Zona	Ítem	Texto / dato de la placa	Referencia
1	Símbolos de clase	A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)	3534 2.2.2
1	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm)	3534 2.2.3
1	Instrucciones	1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 6 m DEL FUEGO	3534 2.2.4
2	Fabricante	FLAMA S.A. (marca registrada) y domicilio	3534 2.2.1 2°
3	a) Tipo	MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN	3550 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a
3	b) Capacidad	50 kg	3534 3° b
3	c) Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) a 20 °C	3534 3° c
3	d) Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	e) Inspección y mantenimiento	CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2	3534 3° e
3	f) Leyenda	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	g) Leyenda	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO	3534 3° g
3	h) Temperaturas	APTO DE -20 a 50 °C	3534 3° h
3	i) Potencial extintor	(según ensayo de tipo IRAM 3542/3543) + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES	3534 3° i
3	Fecha	MES Y AÑO DE FABRICACIÓN (MM/AA)	3550 5.2.4
3	Número	N° DE SERIE (igual al estampado)	3550 5.2.4
3	Etiqueta del polvo	POLVO ABC 90 · DEMSA · SELLO IRAM 3569 · ATENCIÓN: RECARGAR SÓLO CON POLVO ABC IRAM 3569 · LA MEZCLA DE POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	Sello IRAM	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario	3550 5.2.4 · Anexo R

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

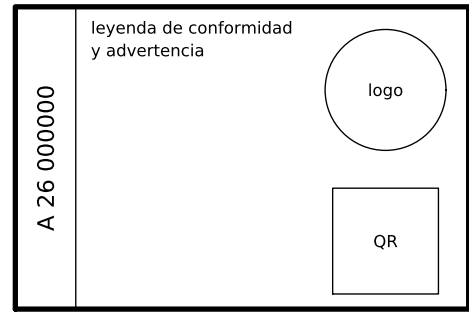


≈ 60 × 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

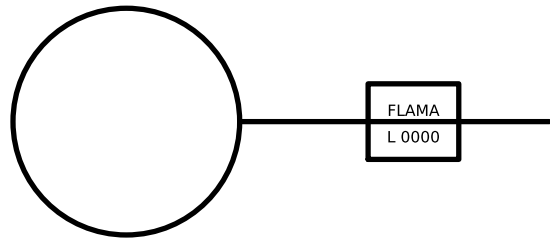


Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.

R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE



Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 dígitos) - IRAM 3550 5.1
Grabado legible e indeleble sobre el recipiente o accesorio fijo;
FLAMA: estampado en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm (IRAM 4503).
Últimos 3 meses del año: puede marcarse con el año siguiente.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

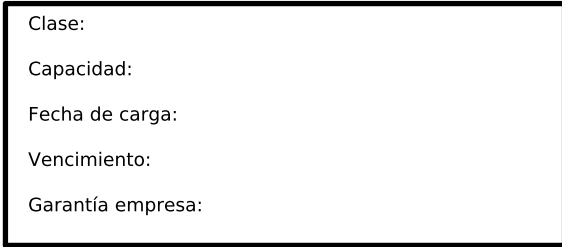

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

Letra de instrucciones 10 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

A

B

C

D

E

F

G

H