



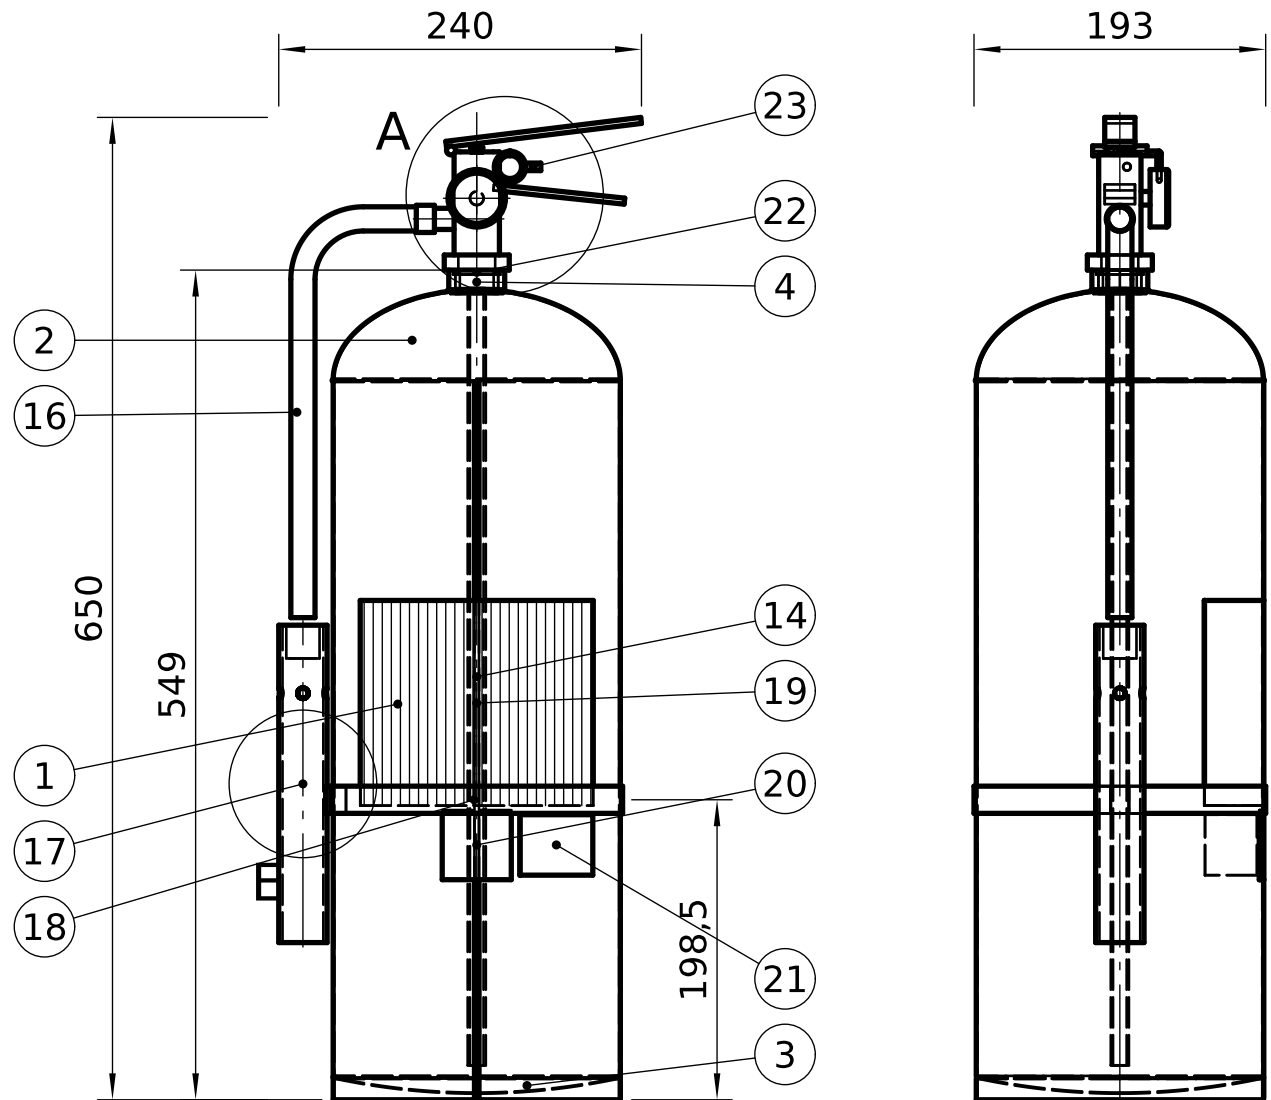


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.


23	1	Precinto de fábrica	AFFF10-23	Polipropileno	<0,001	id. FLAMA y lote
22	1	Junta tórica de asiento	AFFF10-22	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
21	1	Estampilla IRAM de conformidad	AFFF10-21	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
20	1	Oblea de fabricación (PBA)	AFFF10-20	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
19	1	Placa de características	AFFF10-19	Vinilo autoadhesivo laminado	0,01	IRAM 3534
18	1	Suncho portatobera	AFFF10-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,163	
17	1	Lanza espumígena	AFFF10-17	Polipropileno	0,051	
16	1	Manguera	AFFF10-16	Caucho sintético	0,05	
15	1	Racor de manguera	AFFF10-15	Latón	0,026	
14	1	Caño de pesca (sifón)	AFFF10-14	Tubo polipropileno	0,023	
13	1	Pasador de seguridad	AFFF10-13	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
12	1	Vástago	AFFF10-12	Latón	0,002	con junta tórica
11	1	Eje de palanca	AFFF10-11	Acero inox. AISI 304	0,008	
10	1	Manija de accionamiento	AFFF10-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,082	
9	1	Manija de transporte	AFFF10-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,055	
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	AFFF10-07	Latón forjado	0,496	
6	1	Espiga roscada	AFFF10-06	Latón forjado	0,024	
5	1	Collarín de válvula	AFFF10-05	Latón forjado	0,083	
4	1	Cuello roscado	AFFF10-04	Acero inox. AISI 304	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	AFFF10-03	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,177	embutido
2	1	Cúpula	AFFF10-02	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,254	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	AFFF10-01	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	1,79	costura long. TIG
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.

Fecha		Nombre		Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		T. Sinay			-	
Revisó					Material	
Aprobó					Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección		Denominación	Edición	Fecha de emisión
1:5		 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato			Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3			1 / 4	es
				Tipo de documento	N° de plano	
				Plano de conjunto	FL_MAT_AFFF_10l	


CORTE A-A (1:2)

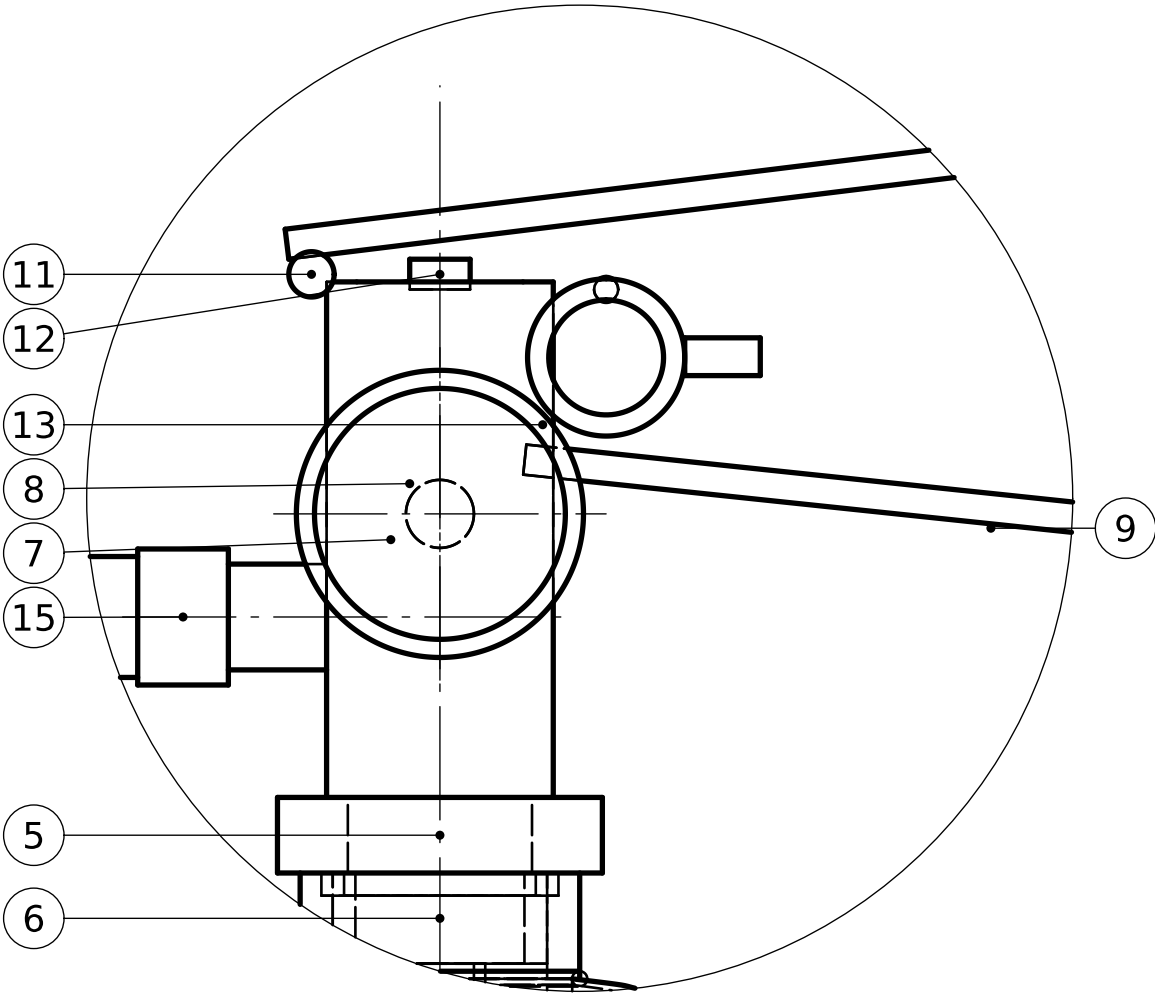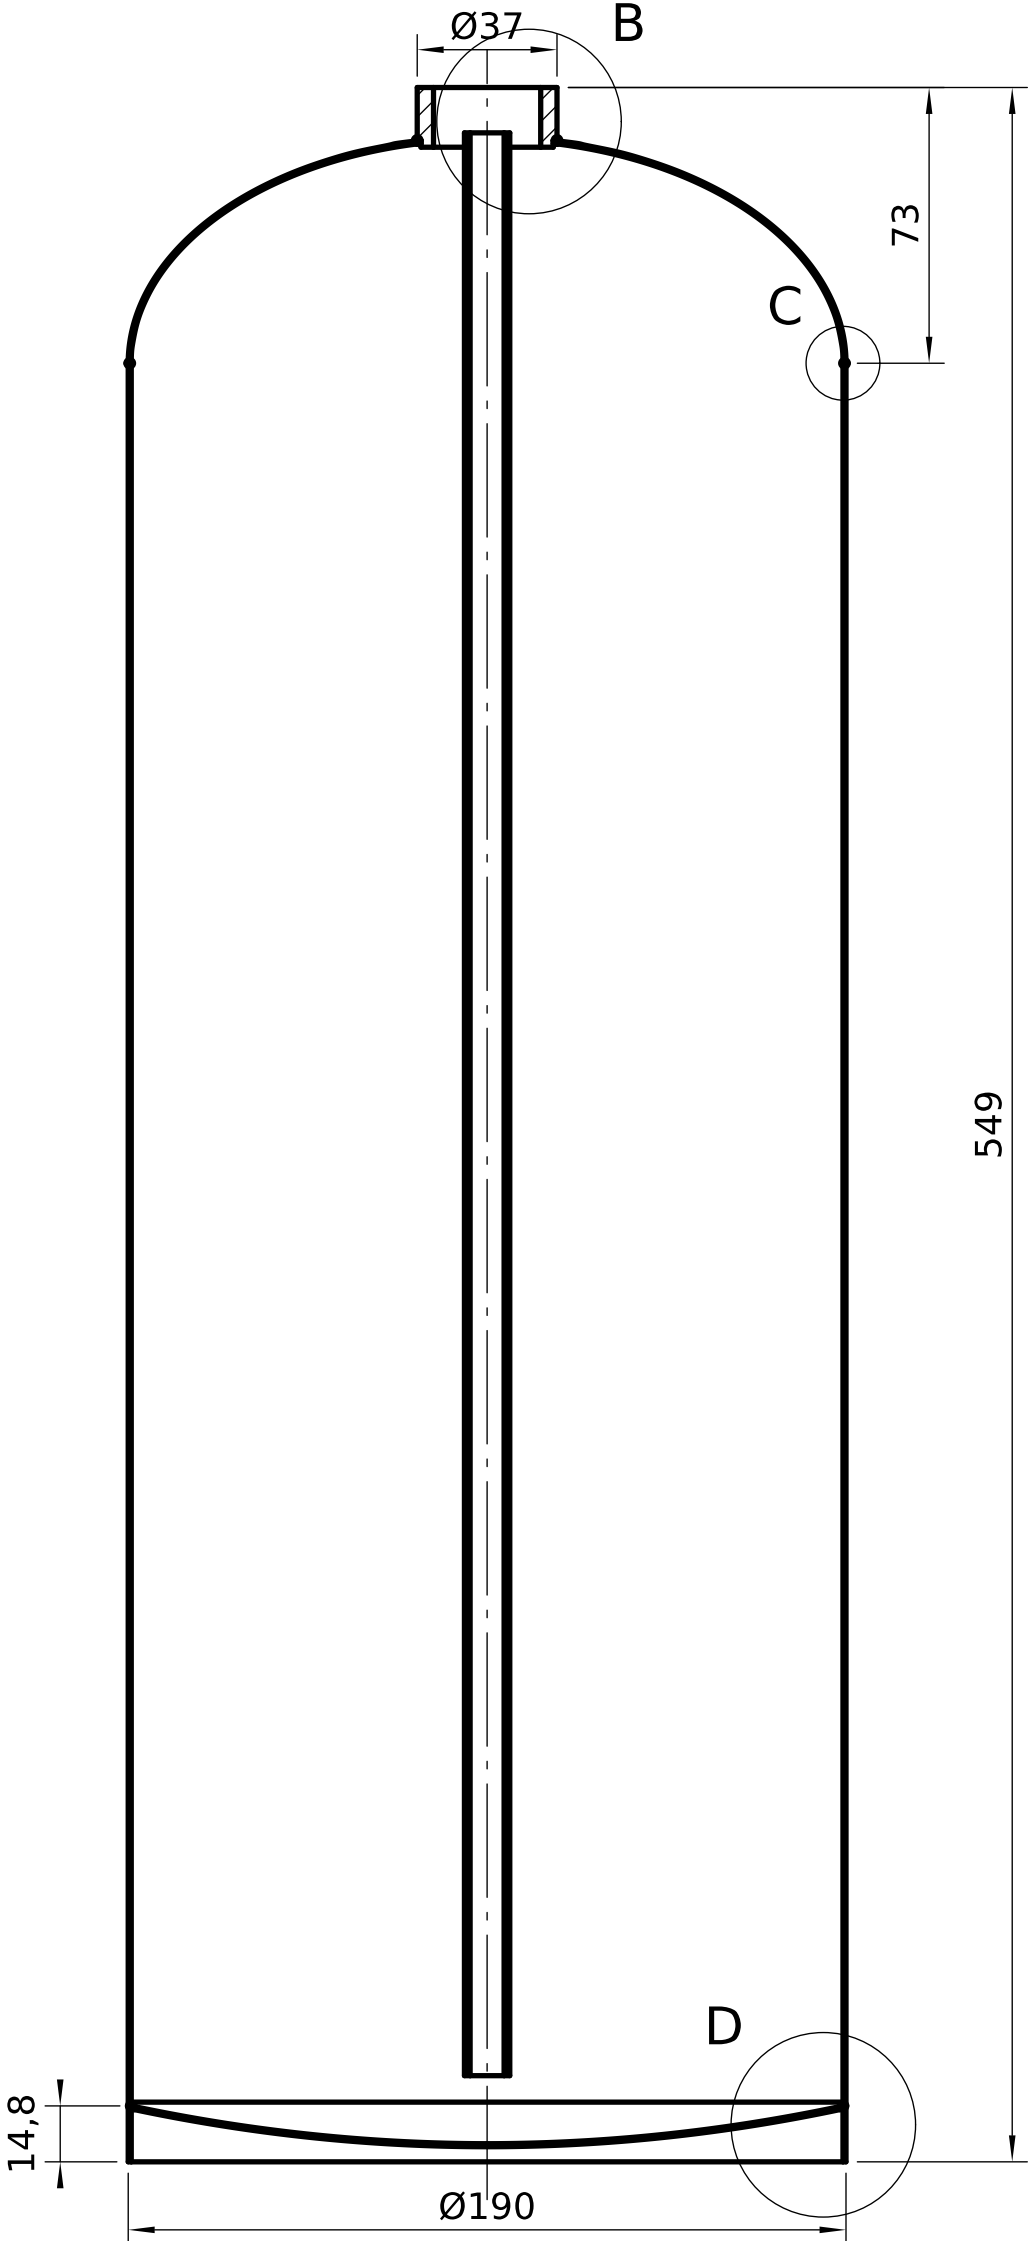


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

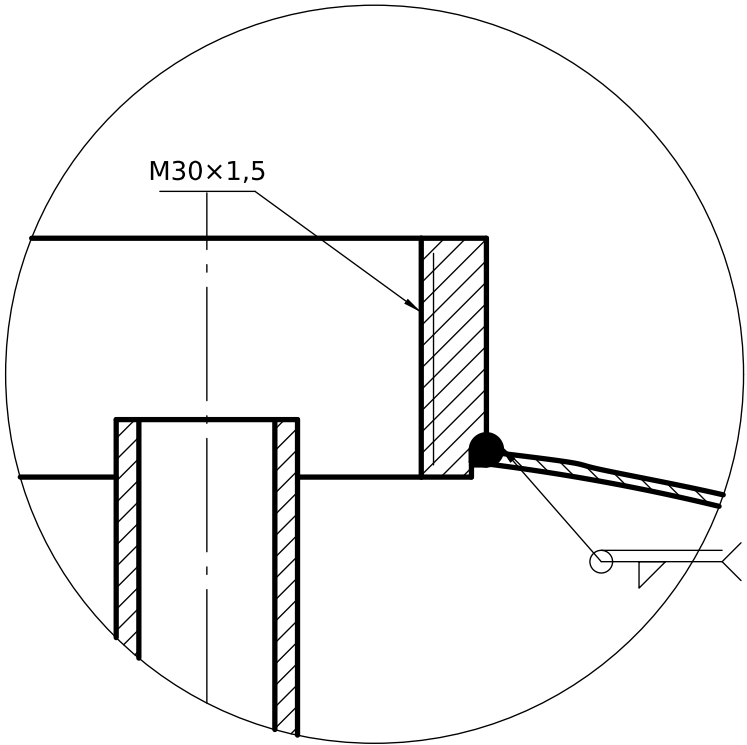


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

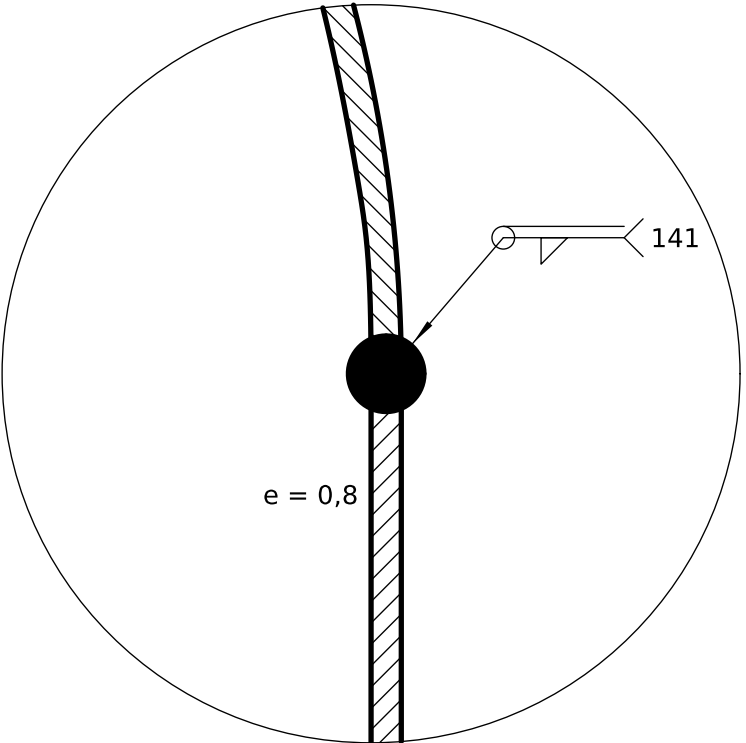

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

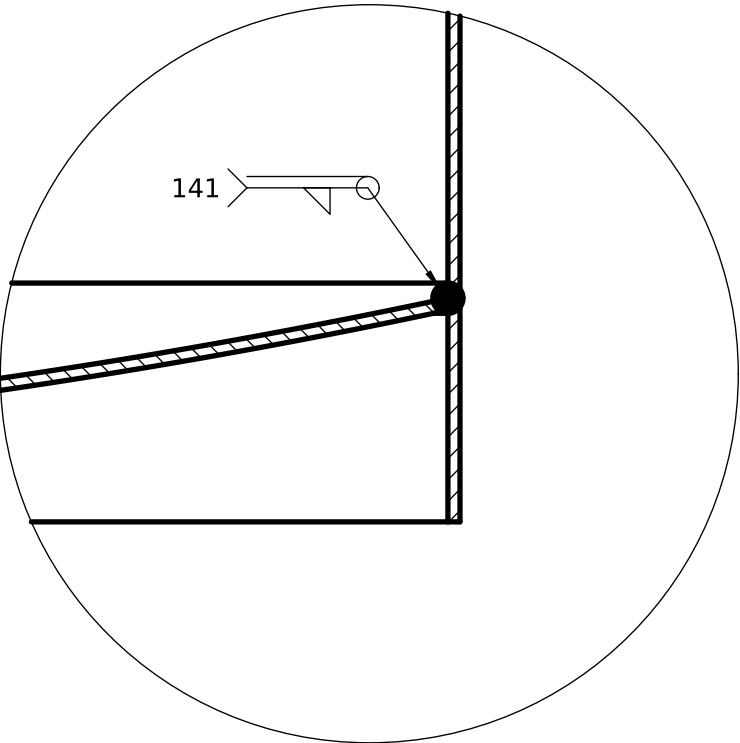

DETALLE D (2:1)
Fondo y pollera

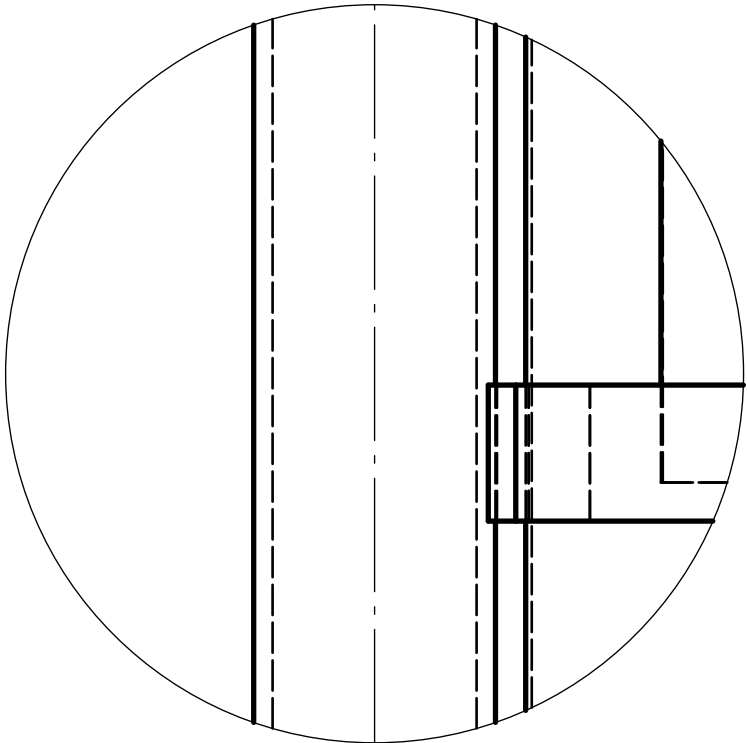

DETALLE E (1:1)
Lanza espumígena

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Extintor AFFF 10 l Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas	
Aprobó					Edición	Fecha de emisión
Escala		Método de proyección			0	28/09/2026
1:2		 ISO E				
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento Corte y detalles		N° de plano	
ISO 2768-m		A2			FL_MAT_AFFF_10l	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR AFFF 10 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	10 dm³
Peso cargado (kg)	12,60
Altura (mm)	620/650
Ancho (mm)	240
Profundidad (mm)	190
Tiempo de descarga (s)	55
Alcance (m)	5/6
Rango temperatura (°C)	-10 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3515
Norma IRAM extintor	3527
Agente extintor (grado)	Premezcla AFFF 3 %
Potencial extintor	3A-10B
Gas impulsor	Aire comprimido
Volumen interior del recipiente (dm³)	13,98
Diámetro exterior del recipiente (mm)	190
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	TIG, proceso 141 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,36 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	10 kg
Masa cargada calculada	13,36 kg
Peso cargado según catálogo	12,6 kg
Diferencia	+6,0 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 10.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515

Norma IRAM extintor: IRAM 3527

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -			
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor AFFF 10 l Datos técnicos y normativa aplicable	Material Ver lista de piezas		
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó					Hoja 3 / 4	Idioma es	
Escala -		Método de proyección  ISO E			N° de plano FL_MAT_AFFF_10l		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Especificaciones y normas				

12123456789101112

PRODUCTO REVENDIDO: placa, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR AFFF 10 L

R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 179 × 136 mm (arco 108°) - ESC. 1:1

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

83,3135,8179,1

ZONA 1 PROMINENTE

A

B

sólido

líquido

eléctrico

1 RETIRE EL PASADOR


2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO

3 APRIETE LA MANIJA


FABRICANTE / COMERCIALIZA FLAMA S.A.

ZONA 3 NO PROMINENTE

MATAFUEGO DE AGUA + ESPUMA AFFF
10 l
0,8 MPa (800 kPa) a 20 °C
2 MPa (2000 kPa)
CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2
EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517
RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO
APTO DE -10 a 50 °C
3A-10B + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES
SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatarío

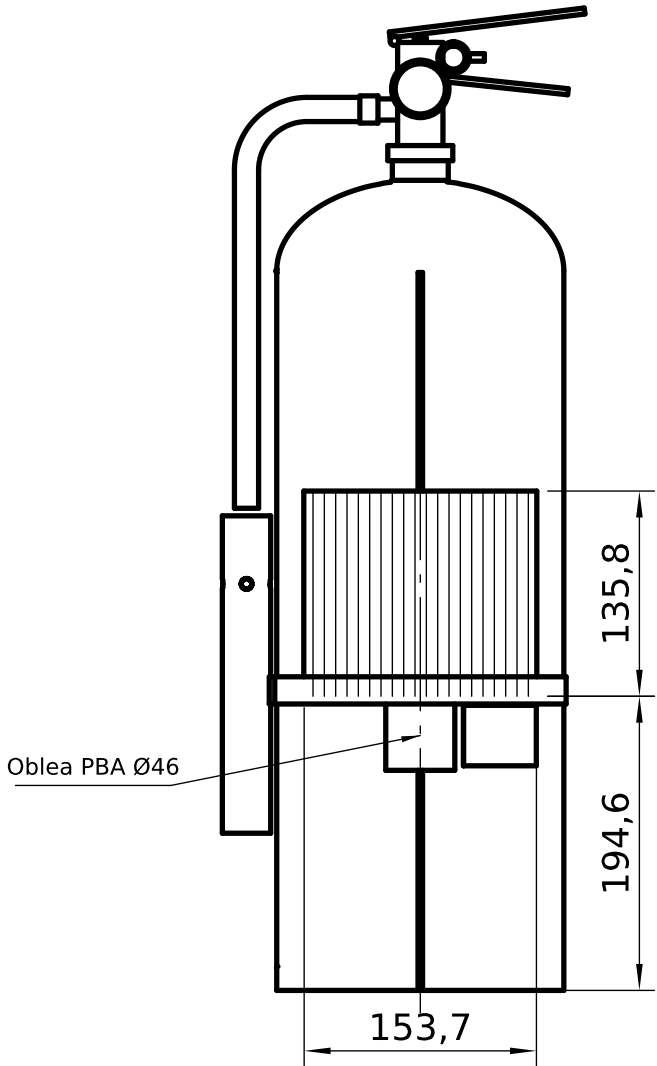

cuerda 154 = arco 108° de 179 mm desarrollados

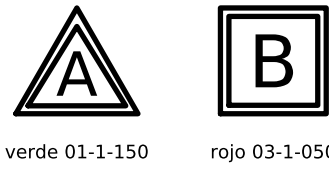


Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



Pictogramas mín. 18 × 18 mm; tachado = no apto

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

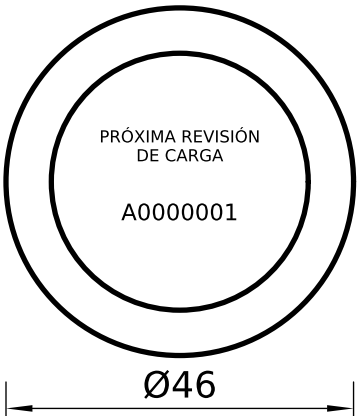


Autoadhesiva, autodestructible (troquel magnético), fondo guilloché, imagen latente «válido», numerada; textos negros. Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la placa. Campo «próxima revisión» completado. Rige para venta en Prov. de Bs. As.

Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS


Zona	Ítem	Texto / dato de la placa	Referencia
1	Símbolos de clase	A · B (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)	3534 2.2.2
1	Pictogramas	A apto · B apto · C tachado (mín. 18 × 18 mm)	3534 2.2.3
1	Instrucciones	1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 5 m DEL FUEGO	3534 2.2.4
2	Fabricante	MARCA DEL FABRICANTE CERTIFICADO · COMERCIALIZA FLAMA S.A.	3534 2.2.1 2°
3	a) Tipo	MATAFUEGO DE AGUA + ESPUMA AFFF	3527 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a
3	b) Capacidad	10 l	3534 3° b
3	c) Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) a 20 °C	3534 3° c
3	d) Presión de ensayo hidrostático	2 MPa (2000 kPa)	3534 3° d
3	e) Inspección y mantenimiento	CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2	3534 3° e
3	f) Leyenda	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	g) Leyenda	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO	3534 3° g
3	h) Temperaturas	APTO DE -10 a 50 °C	3534 3° h
3	i) Potencial extintor	3A-10B + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES	3534 3° i
3	Sello IRAM	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatarío	3527 5.2.4 · Anexo R
-	Nota	Producto revendido: placa provista por el fabricante certificado (IRAM 3527); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

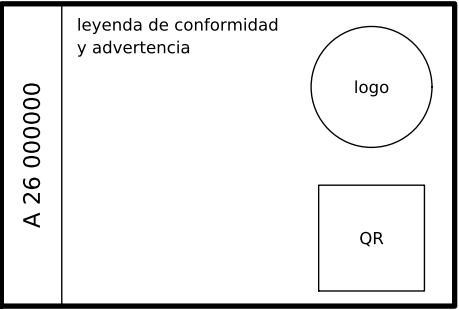

≈ 60 × 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

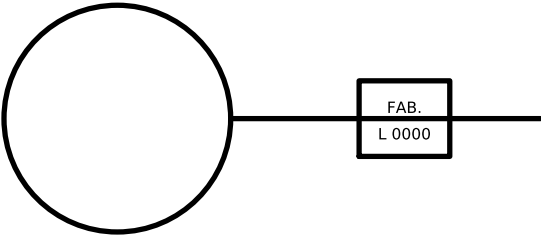

Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.

R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE

FABRICANTE N° SERIE AÑO

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3527 (norma del producto, aplicado por el fabricante)

FLAMA verifica que exista y coincida con la placa.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

Clase:
Capacidad:
Fecha de carga:
Vencimiento:
Garantía empresa:

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

Letra de instrucciones 7,2 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).