



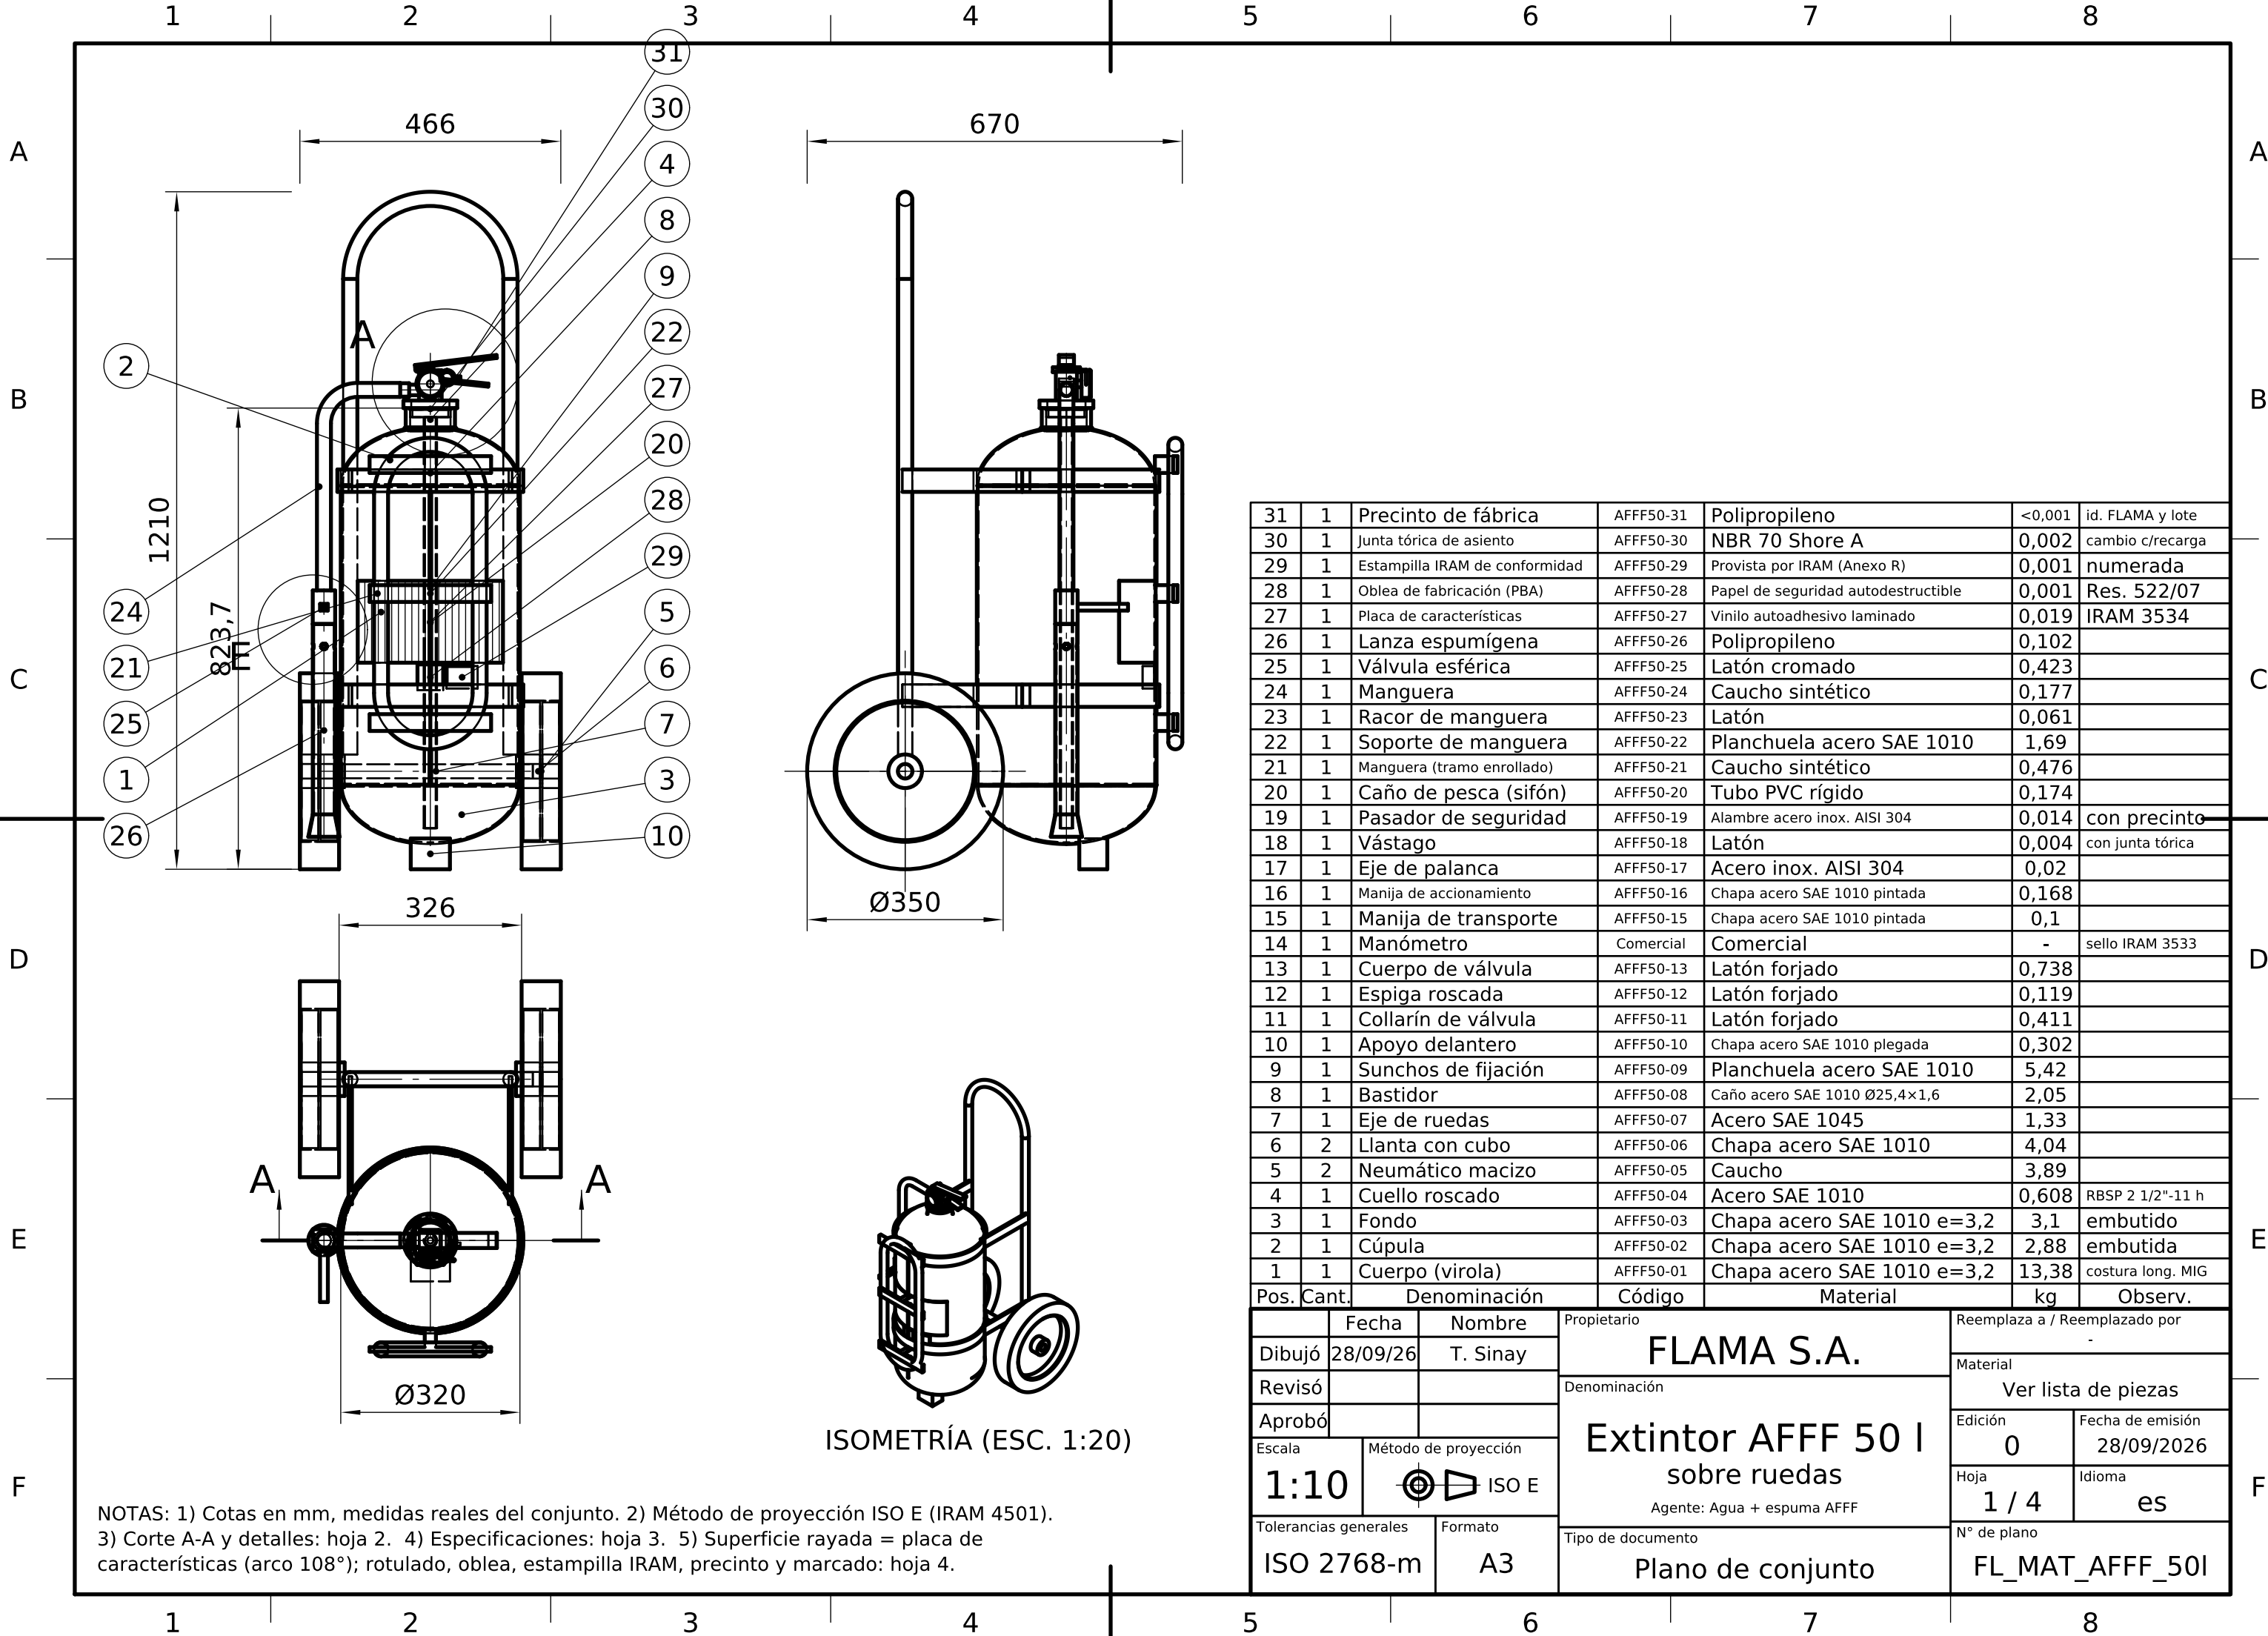


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.


31	1	Precinto de fábrica	AFFF50-31	Polipropileno	<0,001	id. FLAMA y lote
30	1	Junta tórica de asiento	AFFF50-30	NBR 70 Shore A	0,002	cambio c/recarga
29	1	Estampilla IRAM de conformidad	AFFF50-29	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
28	1	Oblea de fabricación (PBA)	AFFF50-28	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
27	1	Placa de características	AFFF50-27	Vinilo autoadhesivo laminado	0,019	IRAM 3534
26	1	Lanza espumígena	AFFF50-26	Polipropileno	0,102	
25	1	Válvula esférica	AFFF50-25	Latón cromado	0,423	
24	1	Manguera	AFFF50-24	Caucho sintético	0,177	
23	1	Racor de manguera	AFFF50-23	Latón	0,061	
22	1	Soporte de manguera	AFFF50-22	Planchuela acero SAE 1010	1,69	
21	1	Manguera (tramo enrollado)	AFFF50-21	Caucho sintético	0,476	
20	1	Caño de pesca (sifón)	AFFF50-20	Tubo PVC rígido	0,174	
19	1	Pasador de seguridad	AFFF50-19	Alambre acero inox. AISI 304	0,014	con precinto
18	1	Vástago	AFFF50-18	Latón	0,004	con junta tórica
17	1	Eje de palanca	AFFF50-17	Acero inox. AISI 304	0,02	
16	1	Manija de accionamiento	AFFF50-16	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,168	
15	1	Manija de transporte	AFFF50-15	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,1	
14	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
13	1	Cuerpo de válvula	AFFF50-13	Latón forjado	0,738	
12	1	Espiga roscada	AFFF50-12	Latón forjado	0,119	
11	1	Collarín de válvula	AFFF50-11	Latón forjado	0,411	
10	1	Apoyo delantero	AFFF50-10	Chapa acero SAE 1010 plegada	0,302	
9	1	Sunchos de fijación	AFFF50-09	Planchuela acero SAE 1010	5,42	
8	1	Bastidor	AFFF50-08	Caño acero SAE 1010 Ø25,4×1,6	2,05	
7	1	Eje de ruedas	AFFF50-07	Acero SAE 1045	1,33	
6	2	Llanta con cubo	AFFF50-06	Chapa acero SAE 1010	4,04	
5	2	Neumático macizo	AFFF50-05	Caucho	3,89	
4	1	Cuello roscado	AFFF50-04	Acero SAE 1010	0,608	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	AFFF50-03	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	3,1	embutido
2	1	Cúpula	AFFF50-02	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	2,88	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	AFFF50-01	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	13,38	costura long. MIG
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -			
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor AFFF 50 l sobre ruedas Agente: Agua + espuma AFFF	Material Ver lista de piezas		
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó					Hoja 1 / 4	Idioma es	
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E		Nº de plano FL_MAT_AFFF_50l			
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Plano de conjunto				


CORTE A-A (1:5)

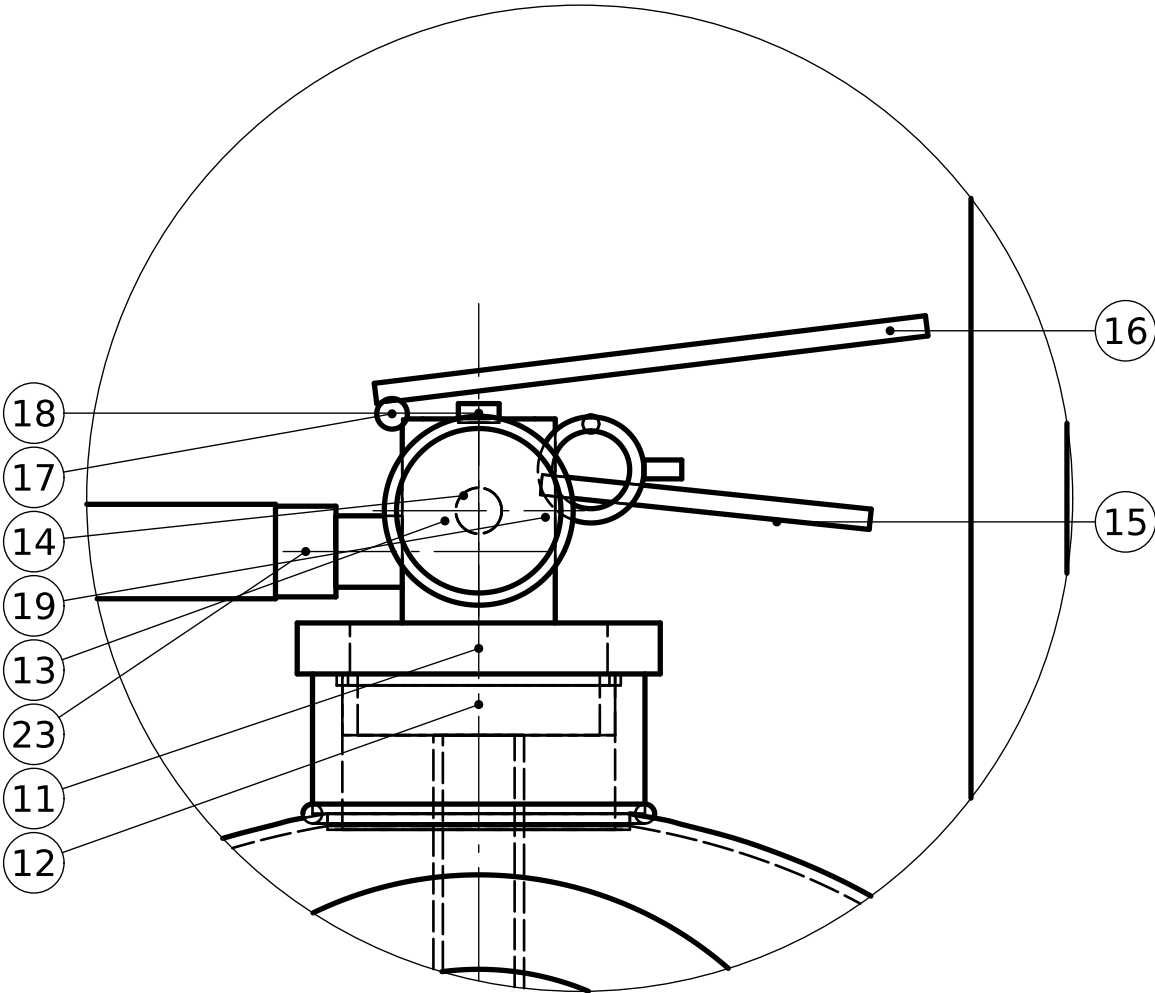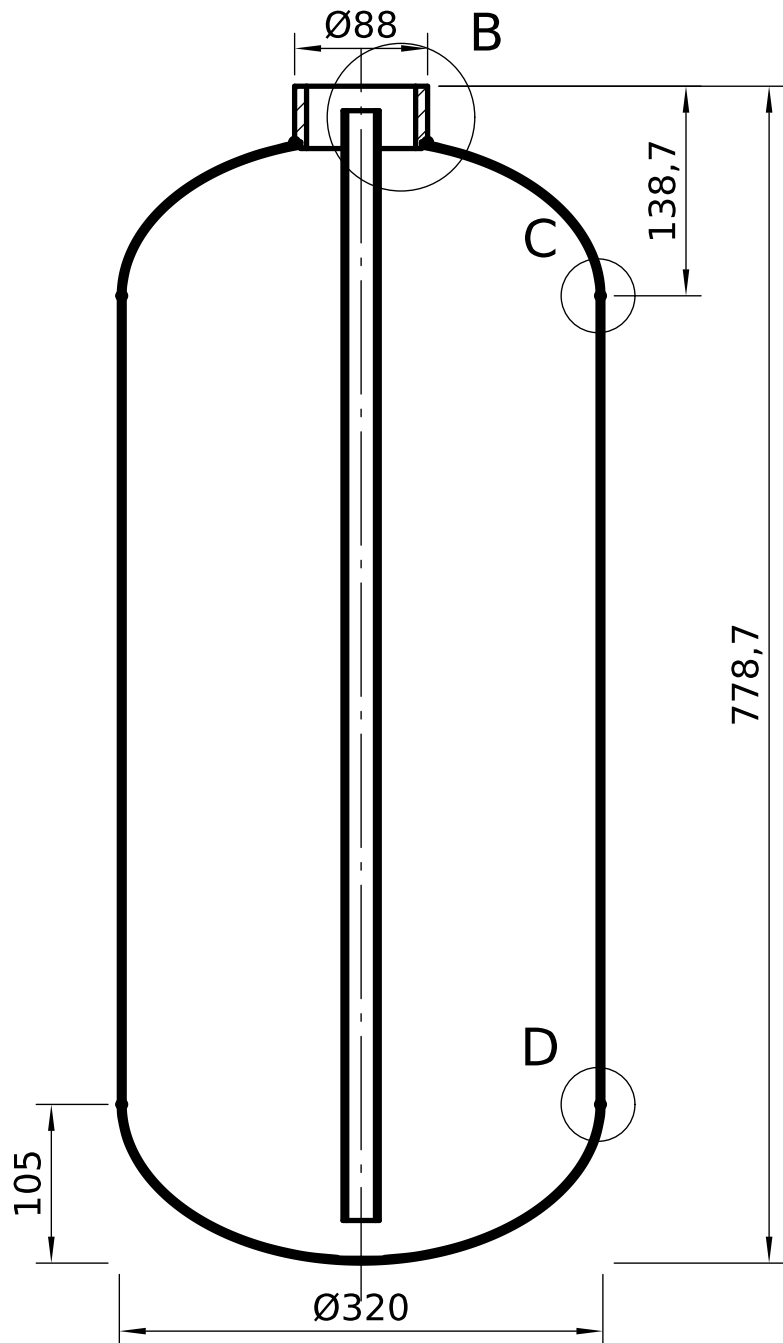


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

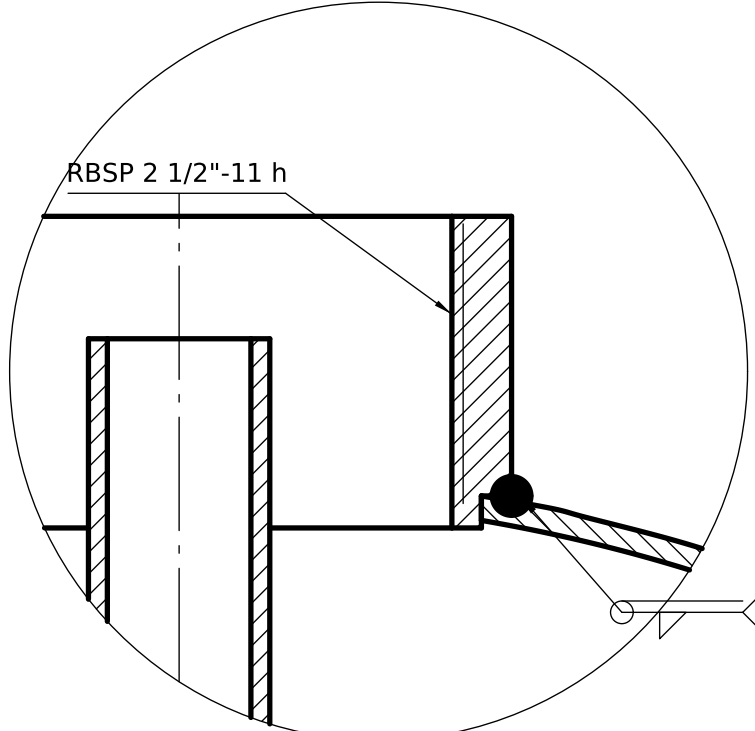


DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

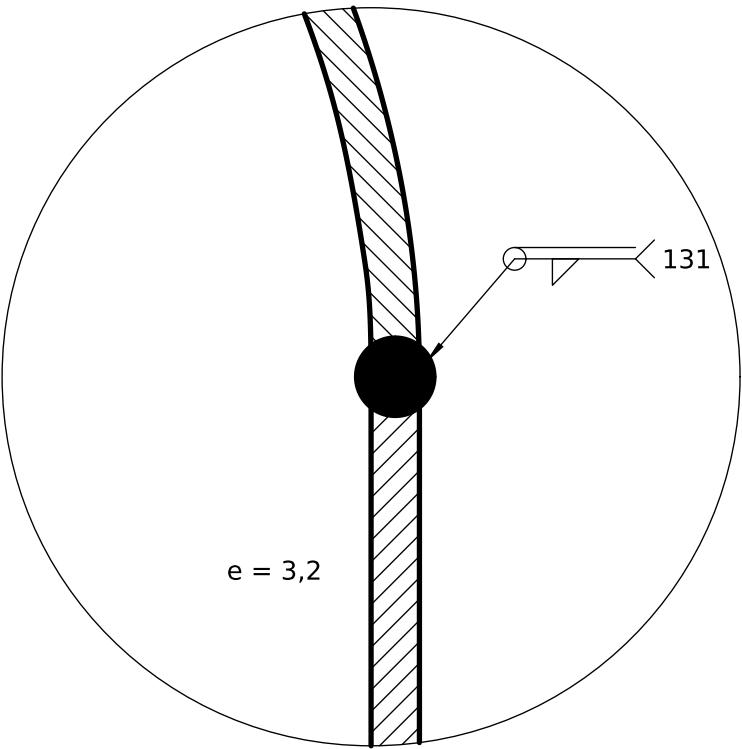

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

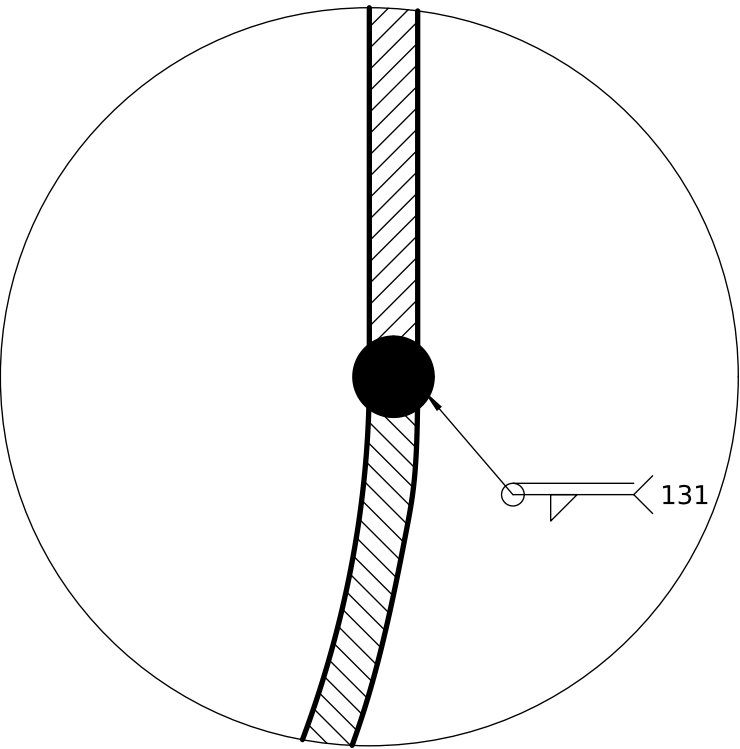

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

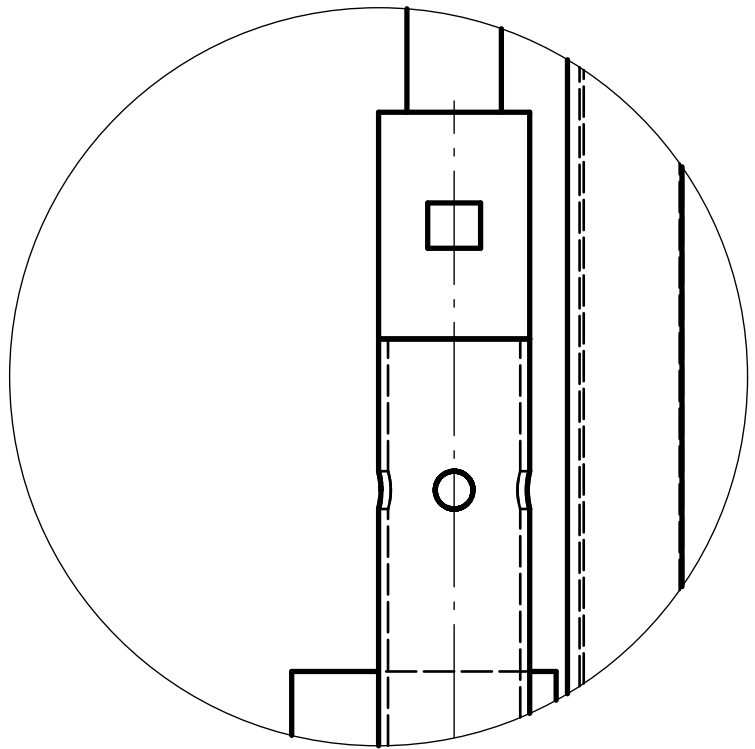

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Extintor AFFF 50 l sobre ruedas	Ver lista de piezas
Escala	1:5	Método de proyección	Corte A-A del recipiente y detalles	Edición
		ISO E		0
Tolerancias generales	Formato			Fecha de emisión
ISO 2768-m	A2			28/09/2026
			Tipo de documento	Idioma
			Corte y detalles	es
				N° de plano
				FL_MAT_AFFF_50I

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	50 dm³
Peso cargado (kg)	100
Altura (mm)	1.210
Ancho (mm)	466
Profundidad (mm)	670
Tiempo de descarga (s)	130
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-10 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3515
Norma IRAM extintor	3541
Agente extintor (grado)	Premezcla AFFF 3 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	Aire comprimido
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	49,64 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	50 kg
Masa cargada calculada	99,64 kg
Peso cargado según catálogo	100 kg
Diferencia	-0,4 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 11.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515
Norma IRAM extintor: IRAM 3541

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E		Extintor AFFF 50 l sobre ruedas Datos técnicos y normativa aplicable	0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Tipo de documento	3 / 4	es
			Especificaciones y normas	N° de plano	
				FL_MAT_AFFF_50l	

A

B

C

D

E

F

G

H



ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

PRODUCTO REVENDIDO: placa, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 302 x 146 mm (arco 108°) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

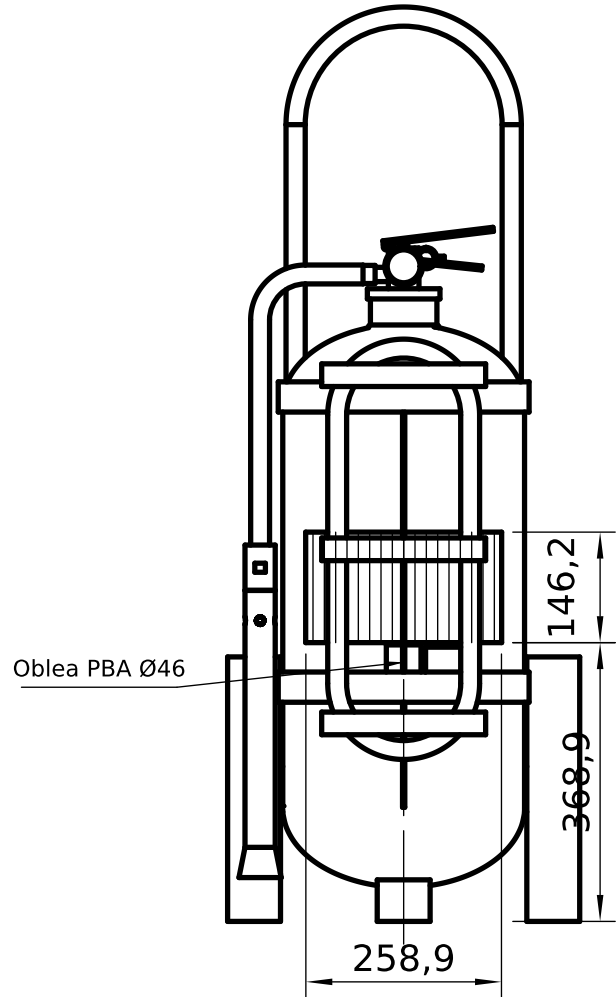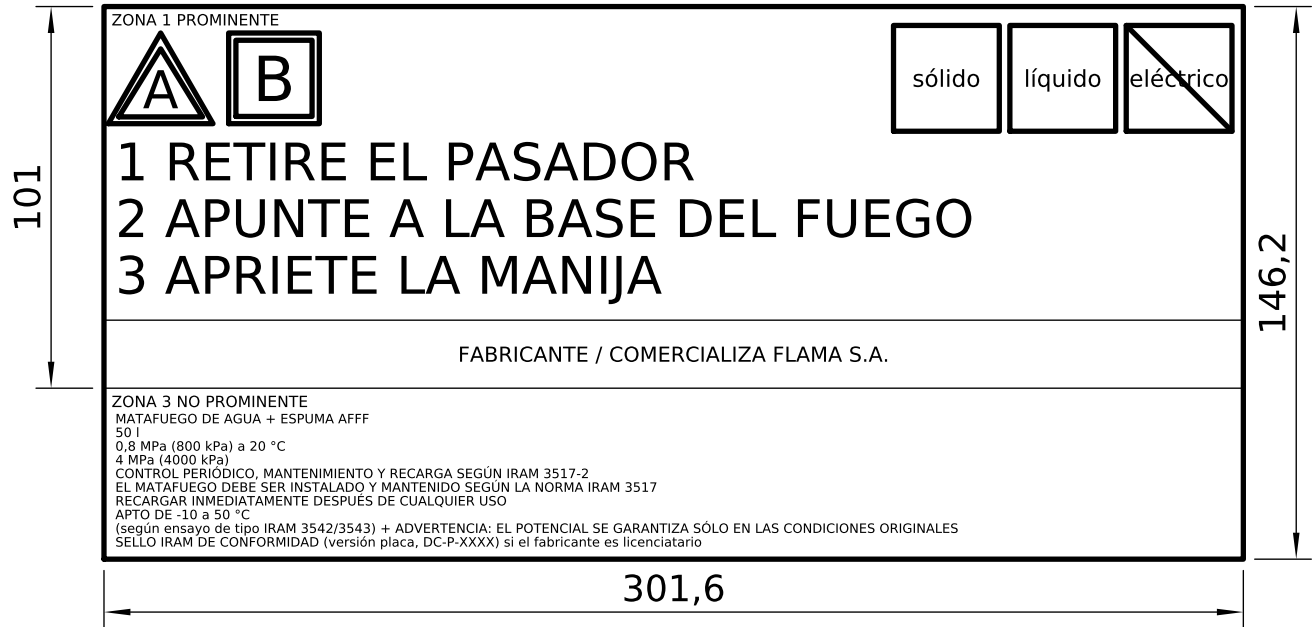

verde 01-1-150




rojo 03-1-050

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



Pictogramas mín. 18 x 18 mm; tachado = no apto

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

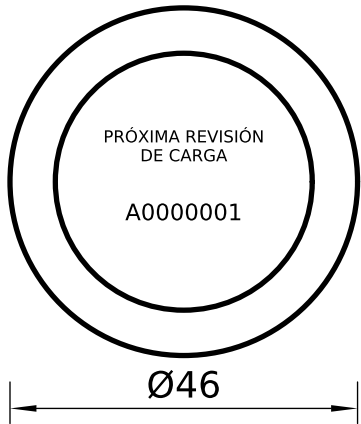


Autoadhesiva, autodestructible (troquel magnético), fondo guilloché, imagen latente «válido», numerada; textos negros. Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la placa. Campo «próxima revisión» completado. Rige para venta en Prov. de Bs. As.

Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS


Zona	Ítem	Texto / dato de la placa	Referencia
1	Símbolos de clase	A · B (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)	3534 2.2.2
1	Pictogramas	A apto · B apto · C tachado (mín. 18 x 18 mm)	3534 2.2.3
1	Instrucciones	1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 6 m DEL FUEGO	3534 2.2.4
2	Fabricante	MARCA DEL FABRICANTE CERTIFICADO · COMERCIALIZA FLAMA S.A.	3534 2.2.1 2°
3	a) Tipo	MATAFUEGO DE AGUA + ESPUMA AFFF	3541 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a
3	b) Capacidad	50 l	3534 3° b
3	c) Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) a 20 °C	3534 3° c
3	d) Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	e) Inspección y mantenimiento	CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2	3534 3° e
3	f) Leyenda	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	g) Leyenda	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO	3534 3° g
3	h) Temperaturas	APTO DE -10 a 50 °C	3534 3° h
3	i) Potencial extintor	(según ensayo de tipo IRAM 3542/3543) + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES	3534 3° i
3	Sello IRAM	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario	3541 5.2.4 · Anexo R
-	Nota	Producto revendido: placa provista por el fabricante certificado (IRAM 3541); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

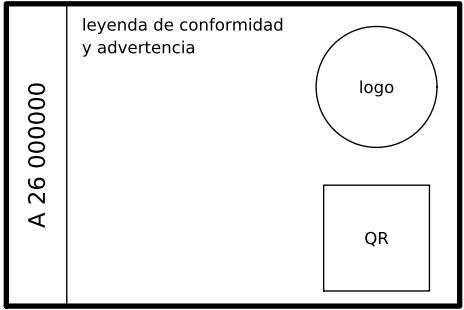

≈ 60 x 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

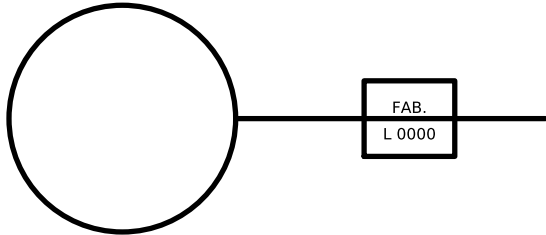

Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.


R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE



Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3541 (norma del producto, aplicado por el fabricante)

FLAMA verifica que exista y coincida con la placa.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

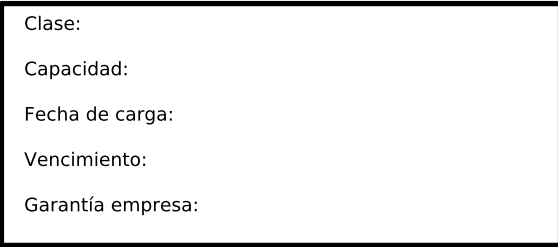

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

Letra de instrucciones 10 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

A

B

C

D

E

F

G

H