
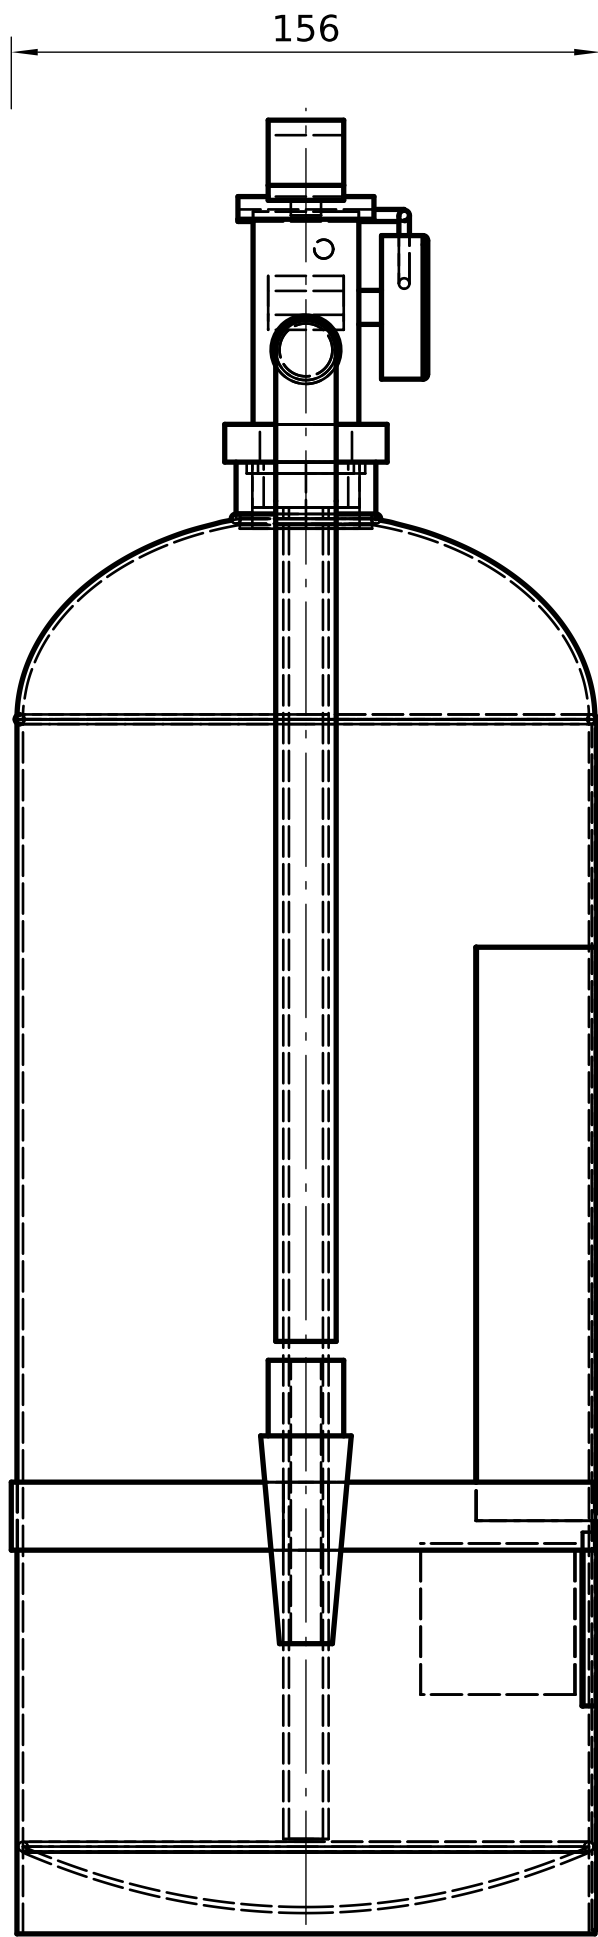
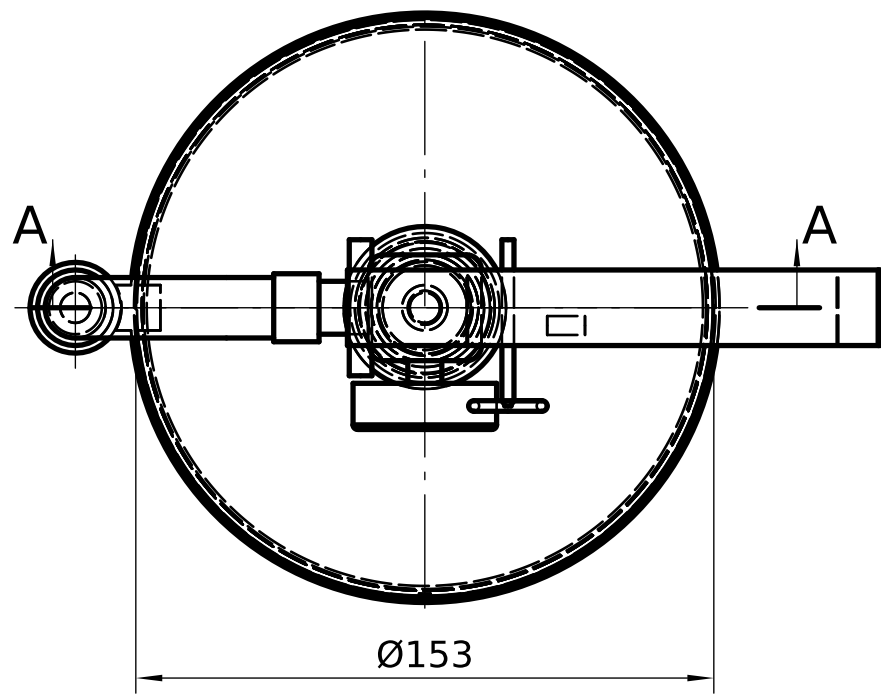
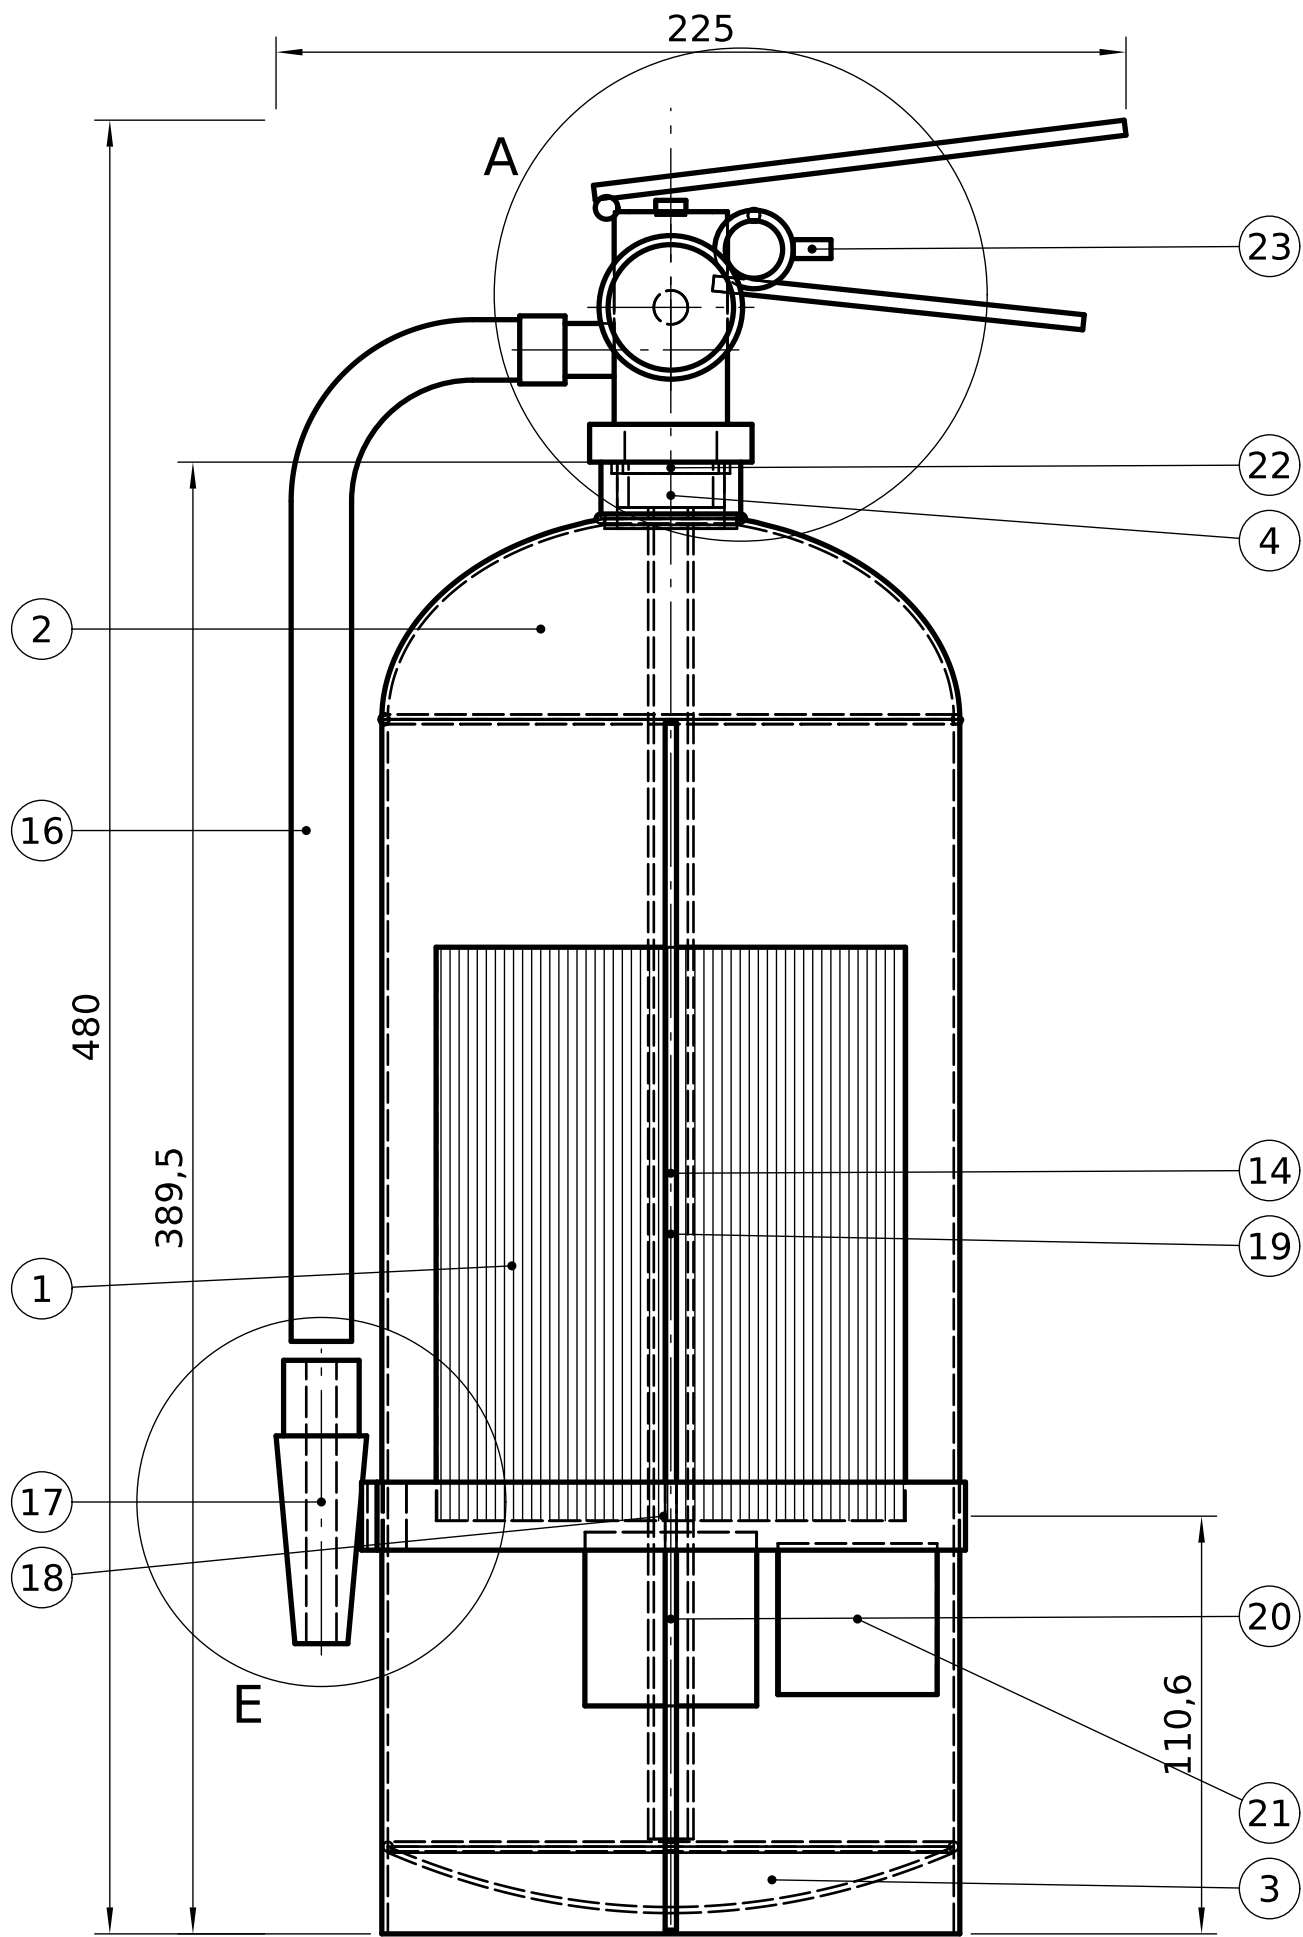
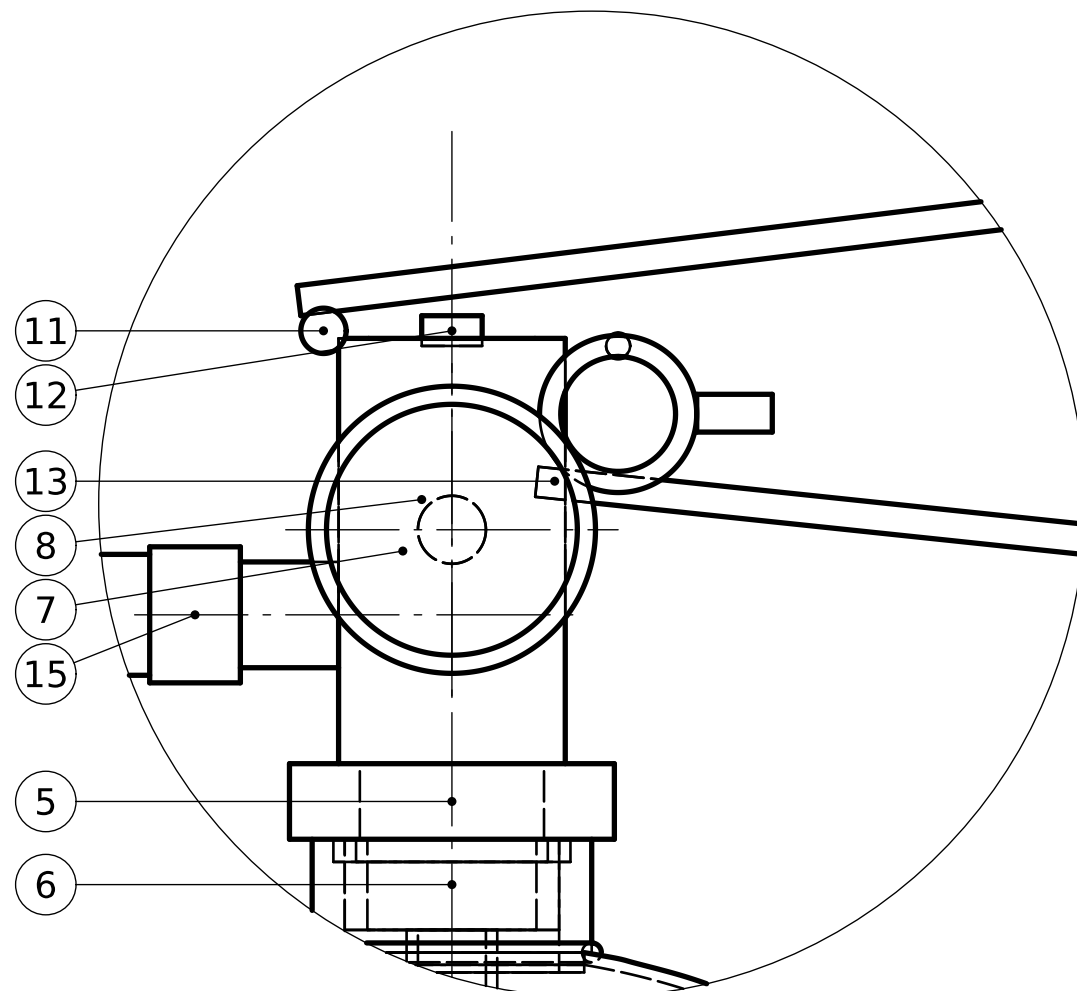


ISOMETRÍA (ESC. 1:5)


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.

23	1	Precinto de fábrica	BC5-23	Polipropileno	<0,001	id. FLAMA y lote
22	1	Junta tórica de asiento	BC5-22	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
21	1	Estampilla IRAM de conformidad	BC5-21	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
20	1	Oblea de fabricación (PBA)	BC5-20	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
19	1	Placa de características	BC5-19	Vinilo autoadhesivo laminado	0,009	IRAM 3534
18	1	Suncho portatobera	BC5-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,132	
17	1	Tobera con portatobera	BC5-17	Polipropileno	0,017	
16	1	Manguera	BC5-16	Caucho sintético	0,046	
15	1	Racor de manguera	BC5-15	Latón	0,026	
14	1	Caño de pesca (sifón)	BC5-14	Tubo PVC rígido	0,024	
13	1	Pasador de seguridad	BC5-13	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
12	1	Vástago	BC5-12	Latón	0,002	con junta tórica
11	1	Eje de palanca	BC5-11	Acero inox. AISI 304	0,008	
10	1	Manija de accionamiento	BC5-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,089	
9	1	Manija de transporte	BC5-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,062	
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	BC5-07	Latón forjado	0,413	
6	1	Espiga roscada	BC5-06	Latón forjado	0,024	
5	1	Collarín de válvula	BC5-05	Latón forjado	0,083	
4	1	Cuello roscado	BC5-04	Acero SAE 1010	0,059	M30x1,5
3	1	Fondo	BC5-03	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	0,221	embutido
2	1	Cúpula	BC5-02	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	0,35	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	BC5-01	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	1,92	costura long. MIG
Pos. Cant.		Denominación		Código	Material	kg Observ.
	Fecha	Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		FLAMA S.A.		-
Revisó				Denominación		Material
Aprobó				Extintor BC 5 kg		Ver lista de piezas
Escala	Método de proyección		Edición			Fecha de emisión
1:2	 ISO E		0			28/09/2026
			Hoja			Idioma
				1 / 4	es	
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		Nº de plano
ISO 2768-m		A2		Plano de conjunto		FL_MAT_BC_5kg


CORTE A-A

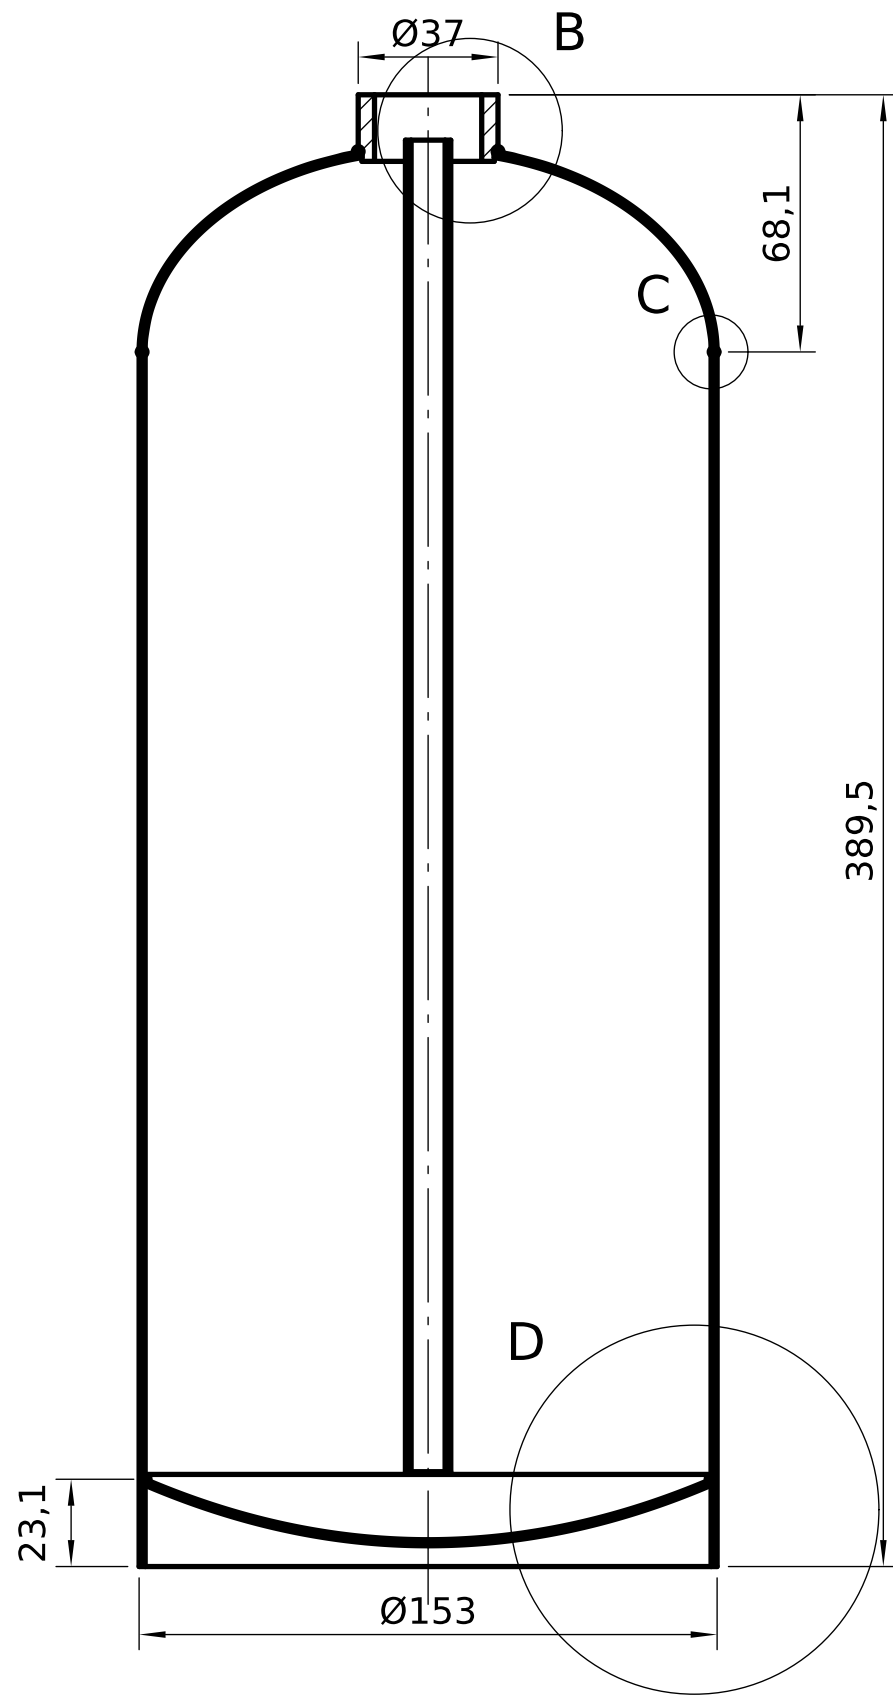


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

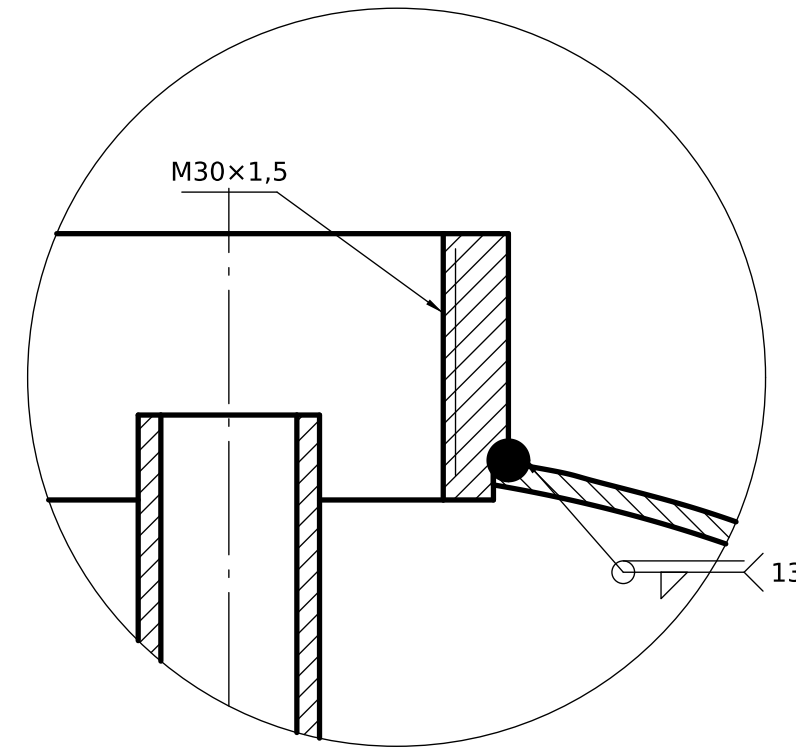


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

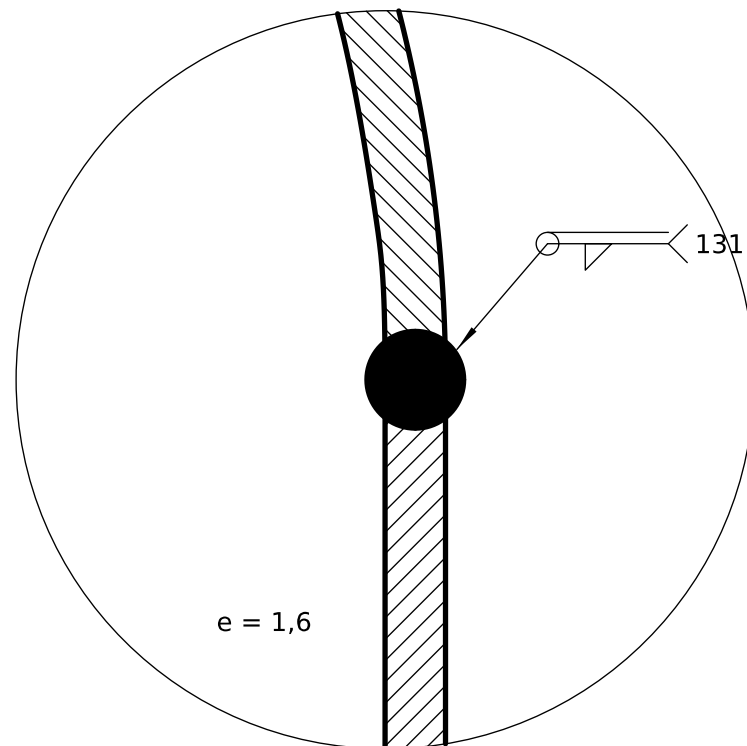

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

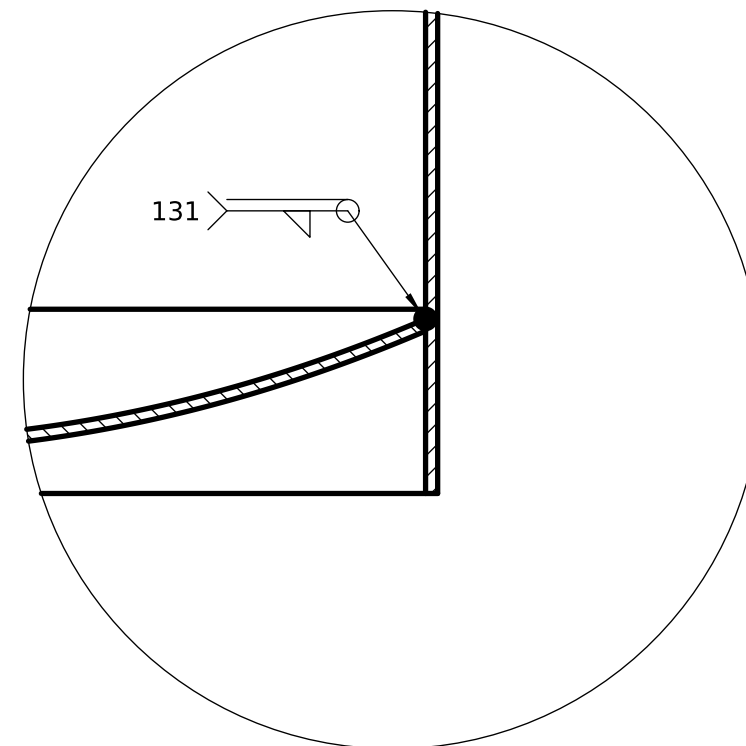

DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

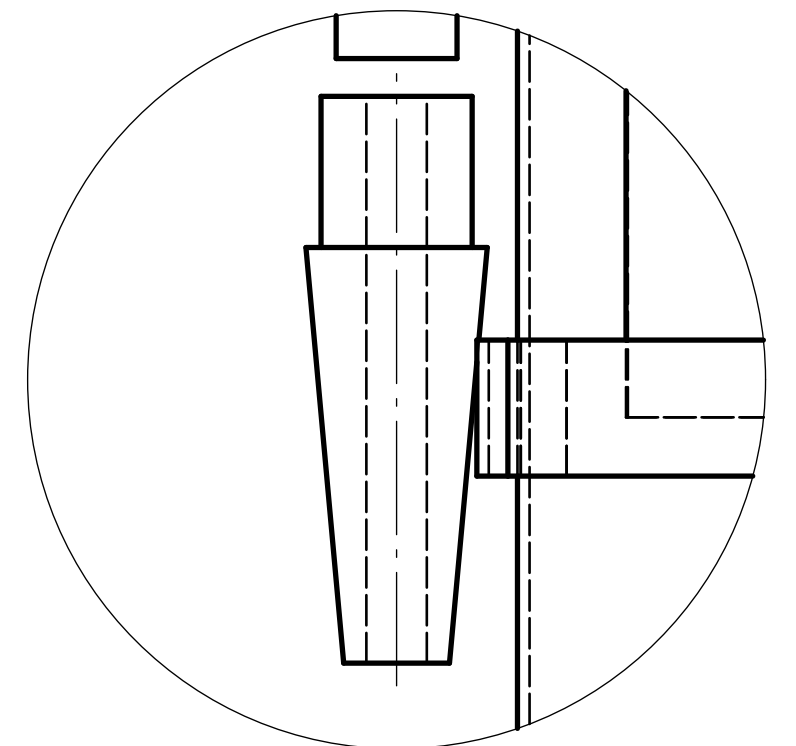

DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Extintor BC 5 kg Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E				Hoja 2 / 4		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Corte y detalles		N° de plano FL_MAT_BC_5kg		

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR BC 5 KG	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	5 kg
Peso cargado (kg)	8,50
Altura (mm)	480
Ancho (mm)	225
Profundidad (mm)	153
Tiempo de descarga (s)	10/13
Alcance (m)	5/6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte pared	Si
Soporte vehicular	Opcional
Norma IRAM agente extintor	3566 (catálogo: 3569)
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	BC sódico (NaHCO ₃ ≥ 85,5 %)
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	6
Diámetro exterior del recipiente (mm)	153
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,49 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	8,49 kg
Peso cargado según catálogo	8,5 kg
Diferencia	-0,1 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 6.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3566

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor BC 5 kg	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Datos técnicos y normativa aplicable	3 / 4	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Especificaciones y normas	FL_MAT_BC_5kg	

A

B

C

D

E

F

G


H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR BC 5 KG

R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 144 × 152 mm (arco 108°) - ESC. 1:1


R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

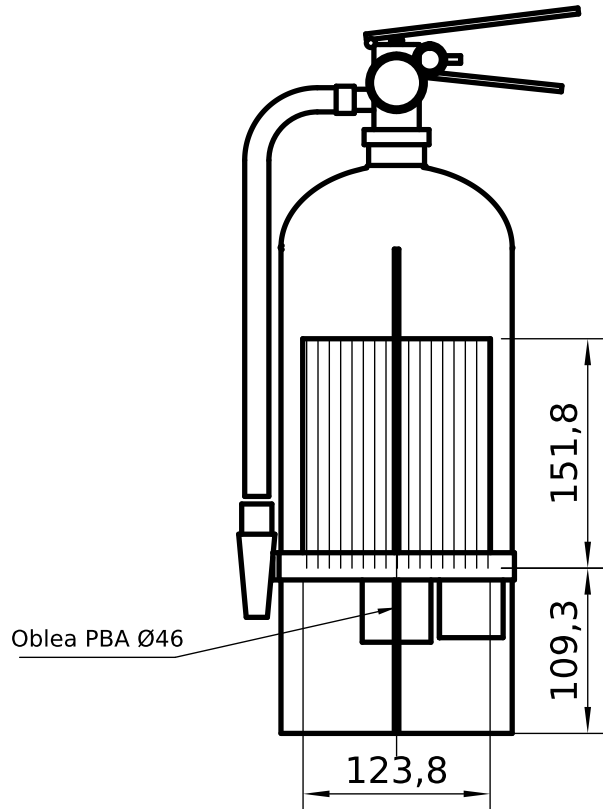

cuerda 124 = arco 108° de 144 mm desarrollados

Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)




rojo 03-1-050



azul 08-1-070


Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



Pictogramas mín. 18 × 18 mm; tachado = no apto




R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

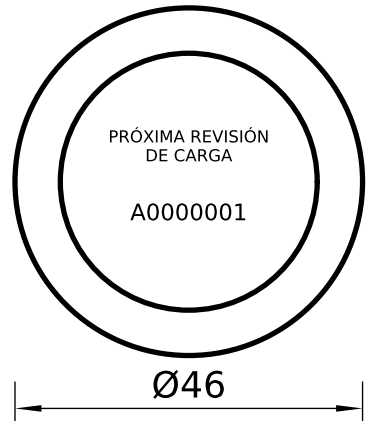


Autoadhesiva, autodestructible (troquel magnético), fondo guilloché, imagen latente «válido», numerada; textos negros. Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la placa. Campo «próxima revisión» completado. Rige para venta en Prov. de Bs. As.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

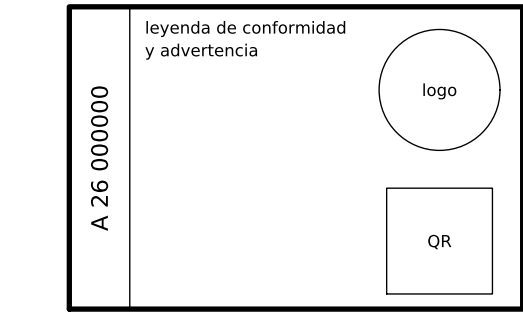


≈ 60 × 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

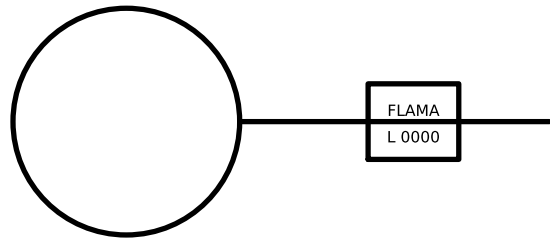


Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.

R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE



Fabricante, n° de recipiente y año (2 dígitos) - IRAM 3523 5.1
Grabado legible e indeleble sobre el recipiente o accesorio fijo;
FLAMA: estampado en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm (IRAM 4503).
Últimos 3 meses del año: puede marcarse con el año siguiente.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

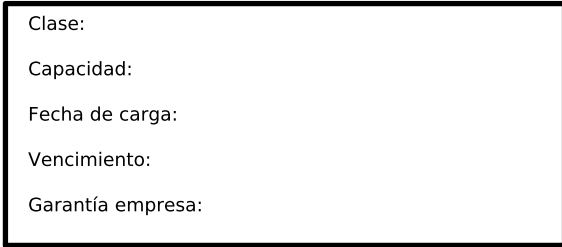

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS			
Zona	Ítem	Texto / dato de la placa	Referencia
1	Símbolos de clase	B · C (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)	3534 2.2.2
1	Pictogramas	A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm)	3534 2.2.3
1	Instrucciones	1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 5 m DEL FUEGO	3534 2.2.4
2	Fabricante	FLAMA S.A. (marca registrada) y domicilio	3534 2.2.1 2°
3	a) Tipo	MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a
3	b) Capacidad	5 kg	3534 3° b
3	c) Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) a 20 °C	3534 3° c
3	d) Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	e) Inspección y mantenimiento	CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2	3534 3° e
3	f) Leyenda	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	g) Leyenda	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO	3534 3° g
3	h) Temperaturas	APTO DE -20 a 50 °C	3534 3° h
3	i) Potencial extintor	(según ensayo de tipo IRAM 3542/3543) + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES	3534 3° i
3	Fecha	MES Y AÑO DE FABRICACIÓN (MM/AA)	3523 5.2.4
3	Número	N° DE RECIPIENTE (igual al estampado)	3523 5.2.4
3	Leyenda	EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
3	Etiqueta del polvo	POLVO BC SÓDICO · DEMSA · SELLO IRAM 3566 · ATENCIÓN: NO RECARGAR CON POLVO ABC · LA MEZCLA DE POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	Sello IRAM	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario	3523 5.2.4 · Anexo R

Letra de instrucciones 5,7 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Extintor BC 5 kg Placa, sellos, oblea, precinto y marcado		Ver lista de piezas	
Aprobó					Edición	Fecha de emisión
Escala	Método de proyección				0	28/09/2026
-					Hoja	Idioma
					4 / 4	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento Rotulado e identificación		N° de plano	
ISO 2768-m		A2			FL_MAT_BC_5kg	