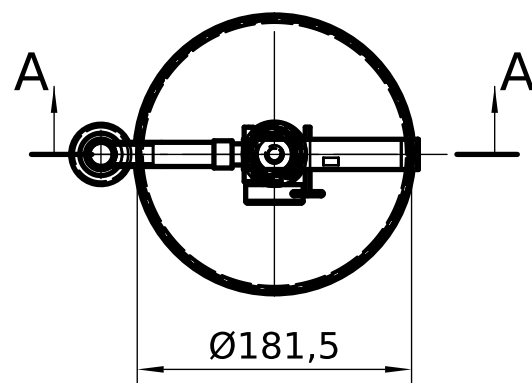
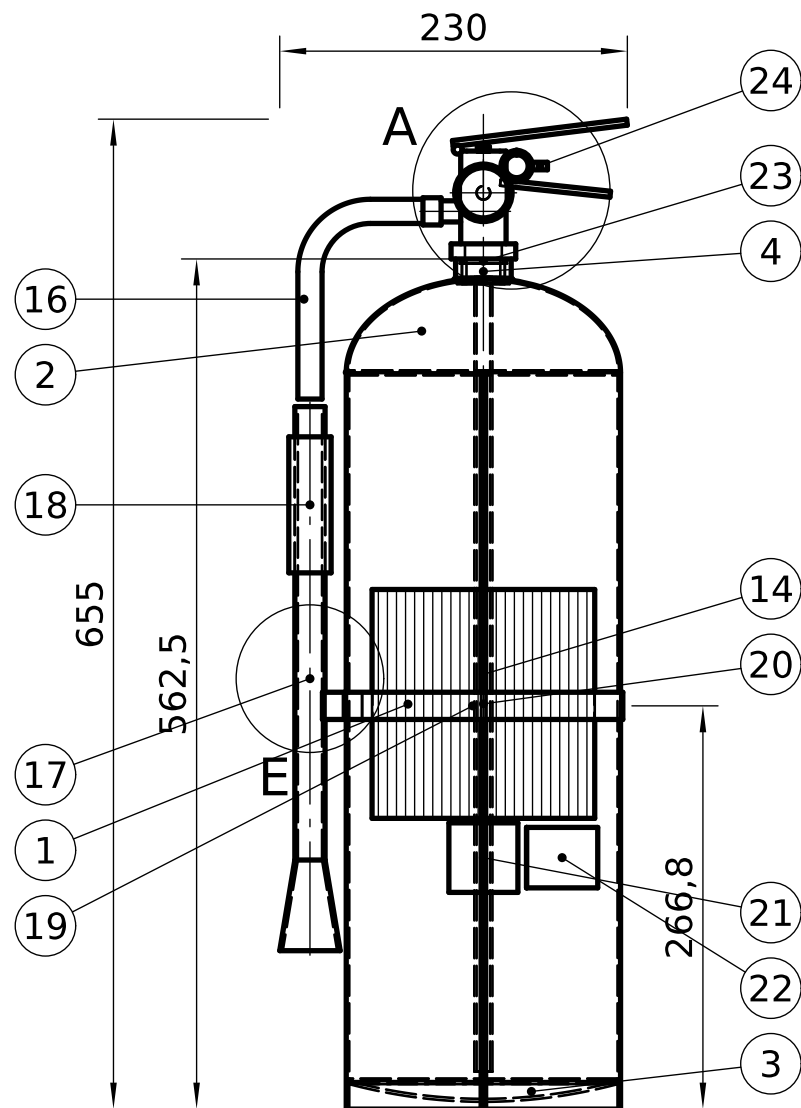




ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.


24	1	Precinto de fábrica	CLASED9-24	Polipropileno	<0,001	id. FLAMA y lote
23	1	Junta tórica de asiento	CLASED9-23	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
22	1	Estampilla IRAM de conformidad	CLASED9-22	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
21	1	Oblea de fabricación (PBA)	CLASED9-21	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
20	1	Placa de características	CLASED9-20	Vinilo autoadhesivo laminado	0,011	IRAM 3534
19	1	Suncho portatobera	CLASED9-19	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,177	
18	1	Empuñadura	CLASED9-18	Polipropileno	0,024	
17	1	Lanza aplicadora flujo suave	CLASED9-17	Tubo aluminio	0,12	
16	1	Manguera	CLASED9-16	Caucho sintético	0,028	
15	1	Racor de manguera	CLASED9-15	Latón	0,026	
14	1	Caño de pesca (sifón)	CLASED9-14	Tubo PVC rígido	0,036	
13	1	Pasador de seguridad	CLASED9-13	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
12	1	Vástago	CLASED9-12	Latón	0,002	con junta tórica
11	1	Eje de palanca	CLASED9-11	Acero inox. AISI 304	0,008	
10	1	Manija de accionamiento	CLASED9-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,073	
9	1	Manija de transporte	CLASED9-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,046	
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	CLASED9-07	Latón forjado	0,449	
6	1	Espiga roscada	CLASED9-06	Latón forjado	0,024	
5	1	Collarín de válvula	CLASED9-05	Latón forjado	0,082	
4	1	Cuello roscado	CLASED9-04	Acero SAE 1010	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	CLASED9-03	Chapa acero SAE 1010 e=2	0,388	embutido
2	1	Cúpula	CLASED9-02	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	0,487	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	CLASED9-01	Chapa acero SAE 1010 e=2	4,31	costura long. MIG
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.

	Fecha	Nombre	Propietario	FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			-	
Revisó			Denominación	Extintor Clase D 9 I	Material	
Aprobó					Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección		Agente: Polvo químico seco D	Edición	Fecha de emisión
1:5		 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3			1 / 4	es
				Plano de conjunto	N° de plano	
					FL_MAT_CLASED_9I	


CORTE A-A (1:2)

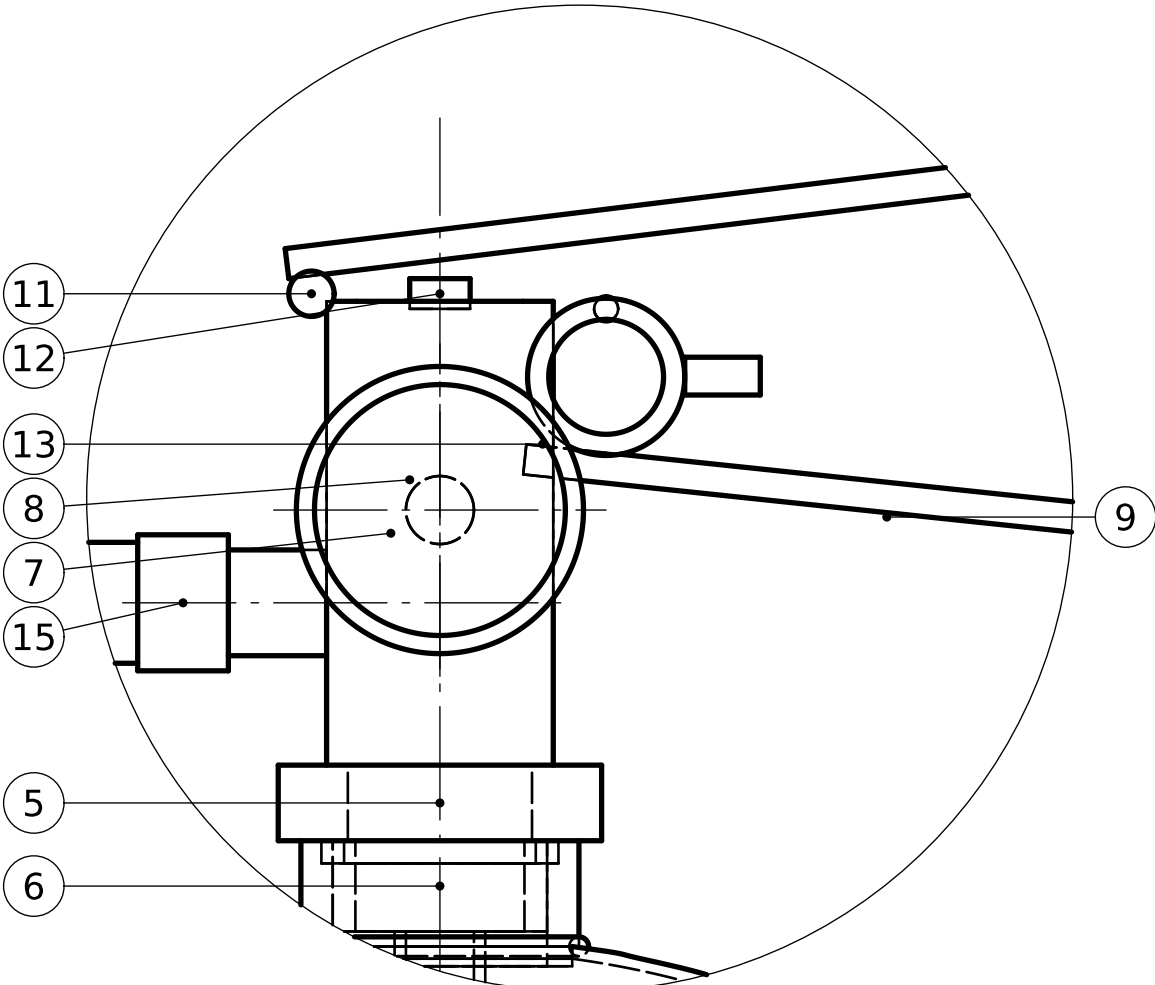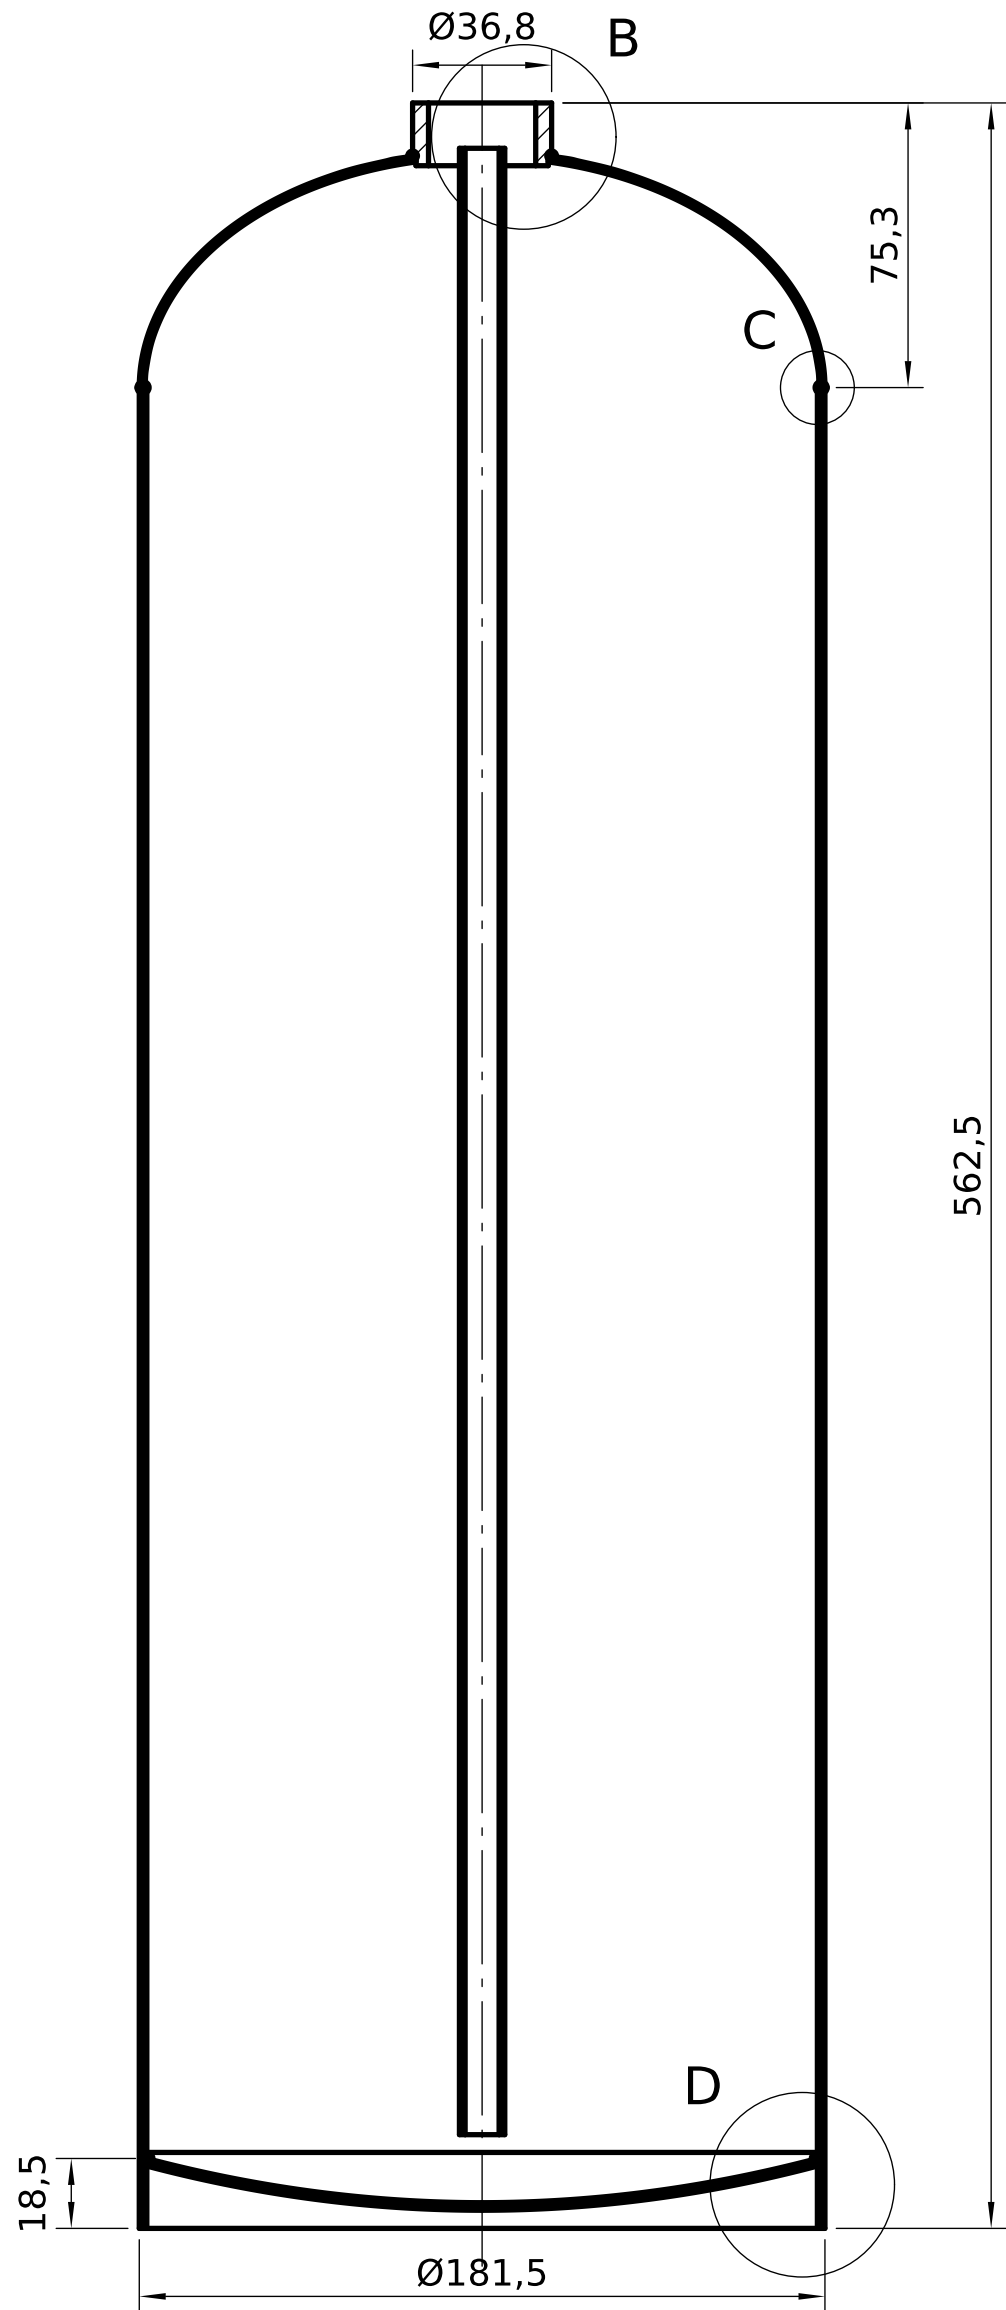


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

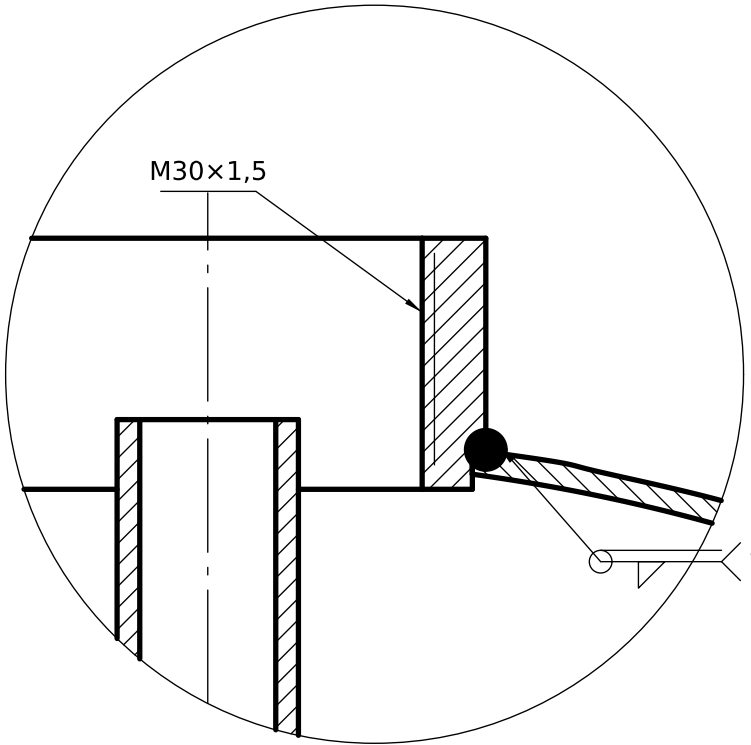


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

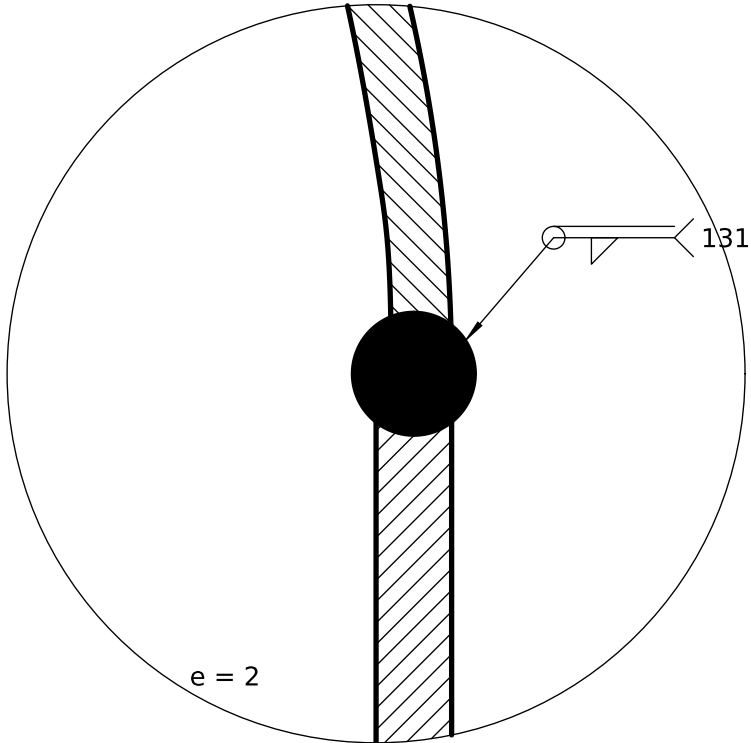

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

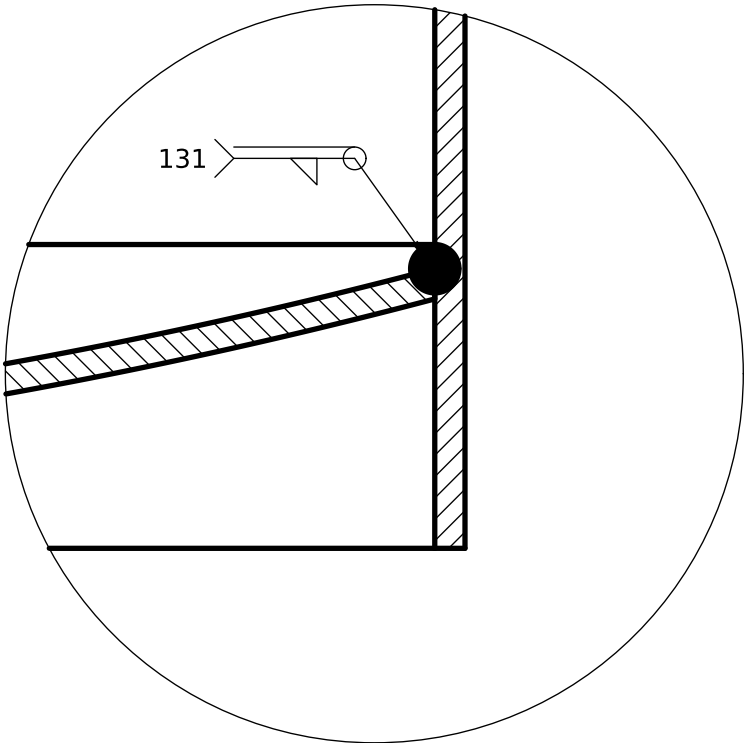

DETALLE D (2:1)
Fondo y pollera

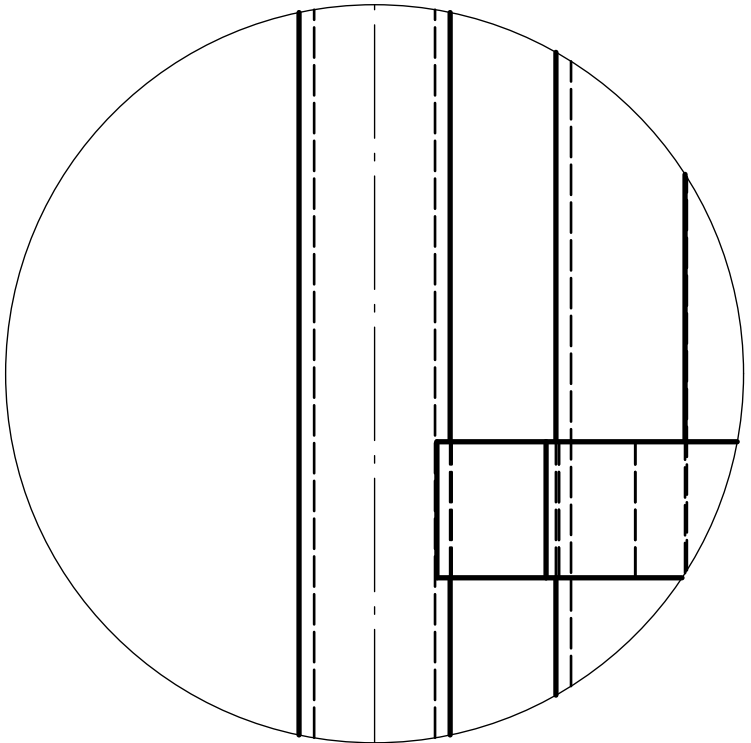

DETALLE E (1:1)
Lanza de flujo suave

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Extintor Clase D 9 I	Ver lista de piezas
Escala	1:2	Método de proyección	Corte A-A del recipiente y detalles	Edición
		ISO E		0
Tolerancias generales	ISO 2768-m	Formato	Tipo de documento	Fecha de emisión
		A2	Corte y detalles	28/09/2026
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_MAT_CLASED_9I

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR CLASE D 9 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	9 l
Peso cargado (kg)	16,50
Altura (mm)	655
Ancho (mm)	230
Profundidad (mm)	182
Tiempo de descarga (s)	18/22
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte pared	Si
Norma IRAM extintor	3523
Norma IRAM agente extintor	sin norma de agente (DEMSA ISO 9001)
Agente extintor (grado)	Clase D (NaCl > 90 %)
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	12,5
Diámetro exterior del recipiente (mm)	181,5
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	6,36 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	9 kg
Masa cargada calculada	15,36 kg
Peso cargado según catálogo	16,5 kg
Diferencia	-6,9 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 17 (modelo 10 kg, único clase D de referencia).

Geometría del recipiente: Plano recipiente 10 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

OBSERVACIÓN: La capacidad '9 l' proviene de la lista FLAMA; el catálogo de referencia sólo lista clase D de 5 kg y 10 kg. Se usa el recipiente de 10 kg: CONFIRMAR.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E		Extintor Clase D 9 l	0	28/09/2026
				Datos técnicos y normativa aplicable	Hoja
				3 / 4	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano	
ISO 2768-m		A3		Especificaciones y normas	FL_MAT_CLASED_9l

A

B

C

D

E

F

G

H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR CLASE D 9 L

R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 171 × 151 mm (arco 108°) - ESC. 1:1

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

ZONA 1 PROMINENTE

1 RETIRE EL PASADOR
2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO
3 APRIETE LA MANIJA

FLAMA S.A.


ZONA 3 NO PROMINENTE

MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN
9 l
1,4 MPa (1400 kPa) a 20 °C
3,5 MPa (3500 kPa)
CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2
EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517
RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO
APTO DE -20 a 50 °C
(según ensayo de tipo IRAM 3542/3543) + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES
MES Y AÑO DE FABRICACIÓN (MM/AA)
N° DE RECIPIENTE (igual al estampado)
EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN
PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO
POLVO CLASE D (NaCl > 90 %) - DEMSA · APLICAR SUAVEMENTE SOBRE EL METAL; NO MEZCLAR CON OTROS POLVOS
SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatarario

77,2

151,4

171,1

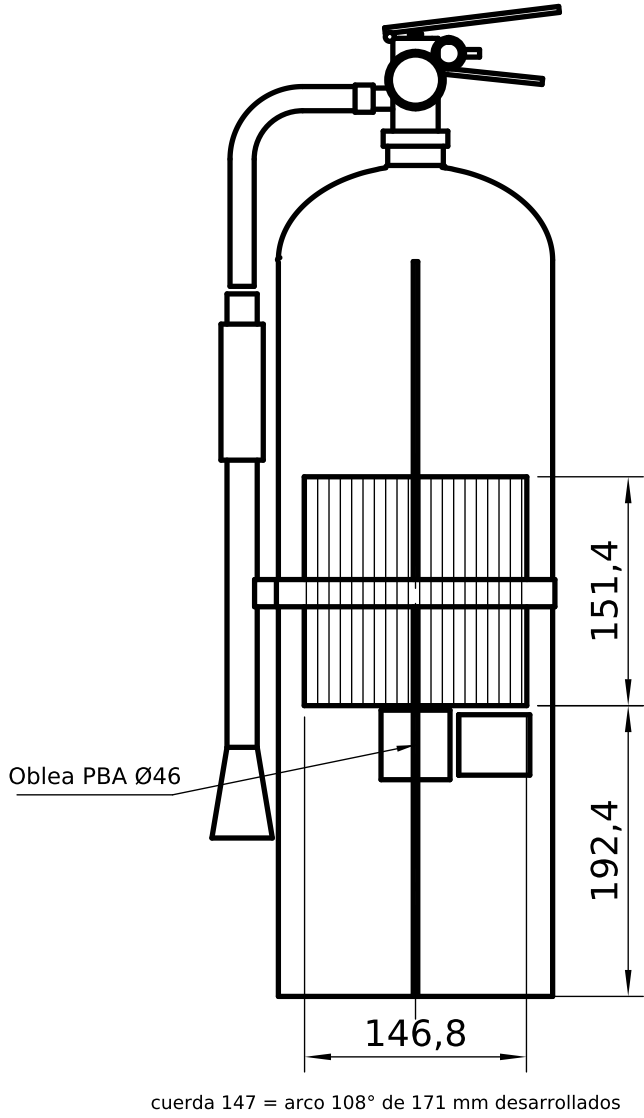

cuerda 147 = arco 108° de 171 mm desarrollados

Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)



amarillo 05-1-040

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

Clases D/K: símbolo del producto (IRAM 3534 no prevé pictograma)

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible (troquel magnético), fondo guilloché, imagen latente «válido», numerada; textos negros. Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la placa. Campo «próxima revisión» completado. Rige para venta en Prov. de Bs. As.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO




≈ 60 × 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

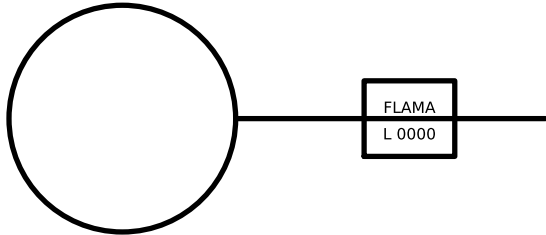


Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.

R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE



Fabricante, n° de recipiente y año (2 dígitos) - IRAM 3523 5.1
Grabado legible e indeleble sobre el recipiente o accesorio fijo;
FLAMA: estampado en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm (IRAM 4503).
Últimos 3 meses del año: puede marcarse con el año siguiente.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

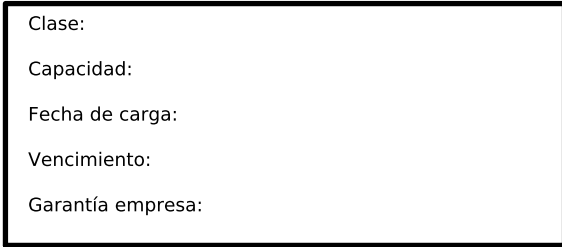

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS			
Zona	Ítem	Texto / dato de la placa	Referencia
1	Símbolos de clase	D (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)	3534 2.2.2
1	Pictogramas	Clase D: símbolo según norma del producto	3534 2.2.3
1	Instrucciones	1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 6 m DEL FUEGO	3534 2.2.4
2	Fabricante	FLAMA S.A. (marca registrada) y domicilio	3534 2.2.1 2°
3	a) Tipo	MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a
3	b) Capacidad	9 l	3534 3° b
3	c) Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) a 20 °C	3534 3° c
3	d) Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	e) Inspección y mantenimiento	CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2	3534 3° e
3	f) Leyenda	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	g) Leyenda	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO	3534 3° g
3	h) Temperaturas	APTO DE -20 a 50 °C	3534 3° h
3	i) Potencial extintor	(según ensayo de tipo IRAM 3542/3543) + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES	3534 3° i
3	Fecha	MES Y AÑO DE FABRICACIÓN (MM/AA)	3523 5.2.4
3	Número	N° DE RECIPIENTE (igual al estampado)	3523 5.2.4
3	Leyenda	EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
3	Etiqueta del polvo	POLVO CLASE D (NaCl > 90 %) - DEMSA · APLICAR SUAVEMENTE SOBRE EL METAL; NO MEZCLAR CON OTROS POLVOS	3523 7.13 e
3	Sello IRAM	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario	3523 5.2.4 · Anexo R

Letra de instrucciones 6,9 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

A

B

C

D

E

F

G

H