

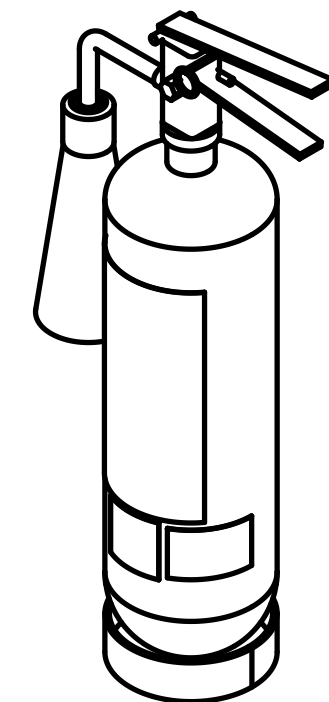
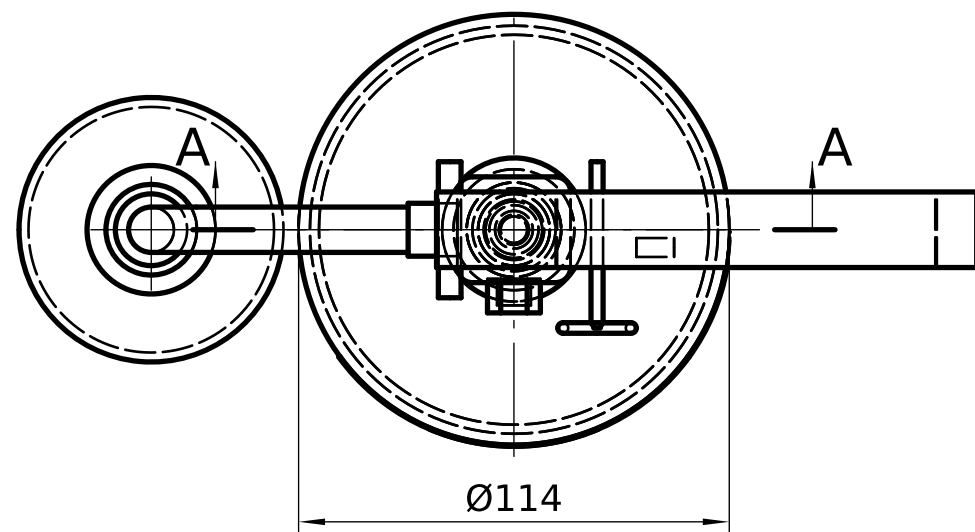


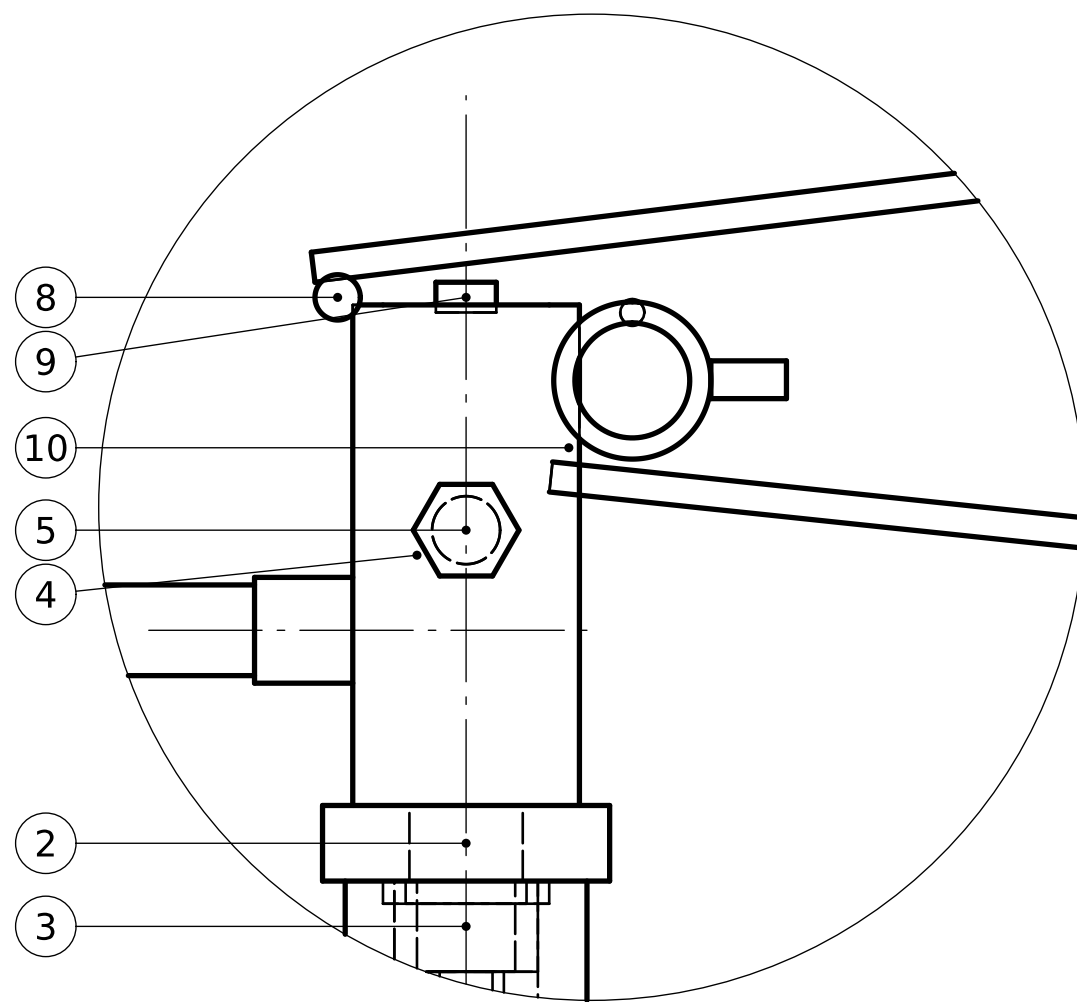


20	1	Precinto de fábrica	CO22-00	Polipropileno	<0,001	id. FLAMA y lote
19	1	Junta tórica de asiento	CO22-19	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
18	1	Estampilla IRAM de conformidad	CO22-18	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
17	1	Oblea de fabricación (PBA)	CO22-17	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
16	1	Placa de características	CO22-16	Vinilo autoadhesivo laminado	0,008	IRAM 3534
15	1	Empuñadura	CO22-15	Polipropileno	0,012	
14	1	Difusor (bocina)	CO22-14	Polietileno AD	0,056	aislante térmico y eléctrico
13	1	Brazo giratorio	CO22-13	Tubo acero SAE 1010	0,047	
12	1	Pie de apoyo	CO22-12	Polietileno AD	0,066	
11	1	Caño de pesca (sifón)	CO22-11	Tubo aluminio	0,041	
10	1	Pasador de seguridad	CO22-10	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
9	1	Vástago	CO22-09	Latón	0,002	con junta tórica
8	1	Eje de palanca	CO22-08	Acero inox. AISI 304	0,008	
7	1	Manija de accionamiento	CO22-07	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,09	
6	1	Manija de transporte	CO22-06	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,063	
5	1	Disco de seguridad	CO22-05	Latón / disco de cobre	0,01	rotura 18 a 21 MPa
4	1	Cuerpo de válvula	CO22-04	Latón forjado	0,483	
3	1	Espiga roscada	CO22-03	Latón forjado	0,015	
2	1	Collarín de válvula	CO22-02	Latón forjado	0,081	
1	1	Cilindro sin costura	CO22-01	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=5,4	5,77	cuello integral
Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Denominación	Material
Aprobó					Ver lista de piezas
Escala	Método de proyección		Extintor CO ₂ 2 kg	Edición	Fecha de emisión
1:2	 ISO E			Hoja	Idioma
				1 / 4	es
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	Nº de plano	
ISO 2768-m	A2		Plano de conjunto	FL_MAT_CO2_2kg	


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.

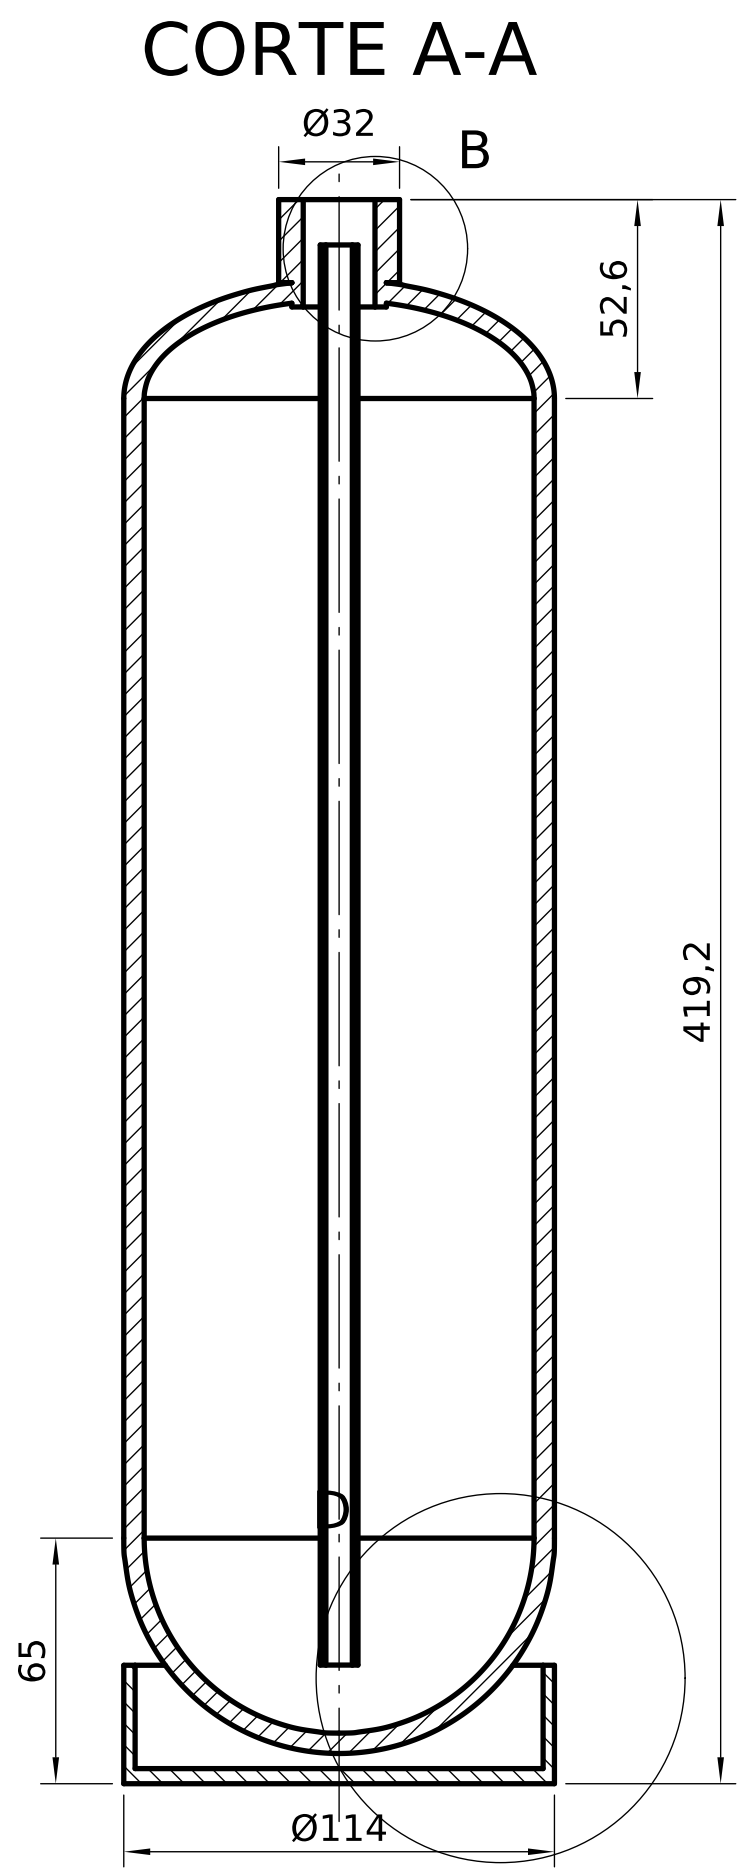


DETALLE A (1:1)
Válvula, disco de seguridad y manijas

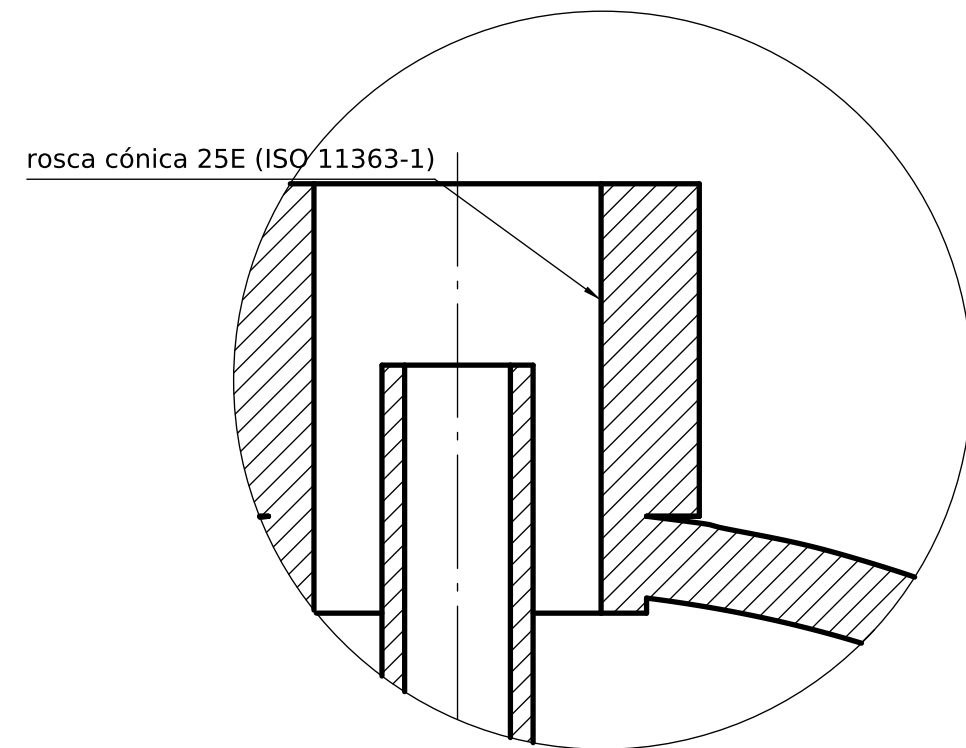

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

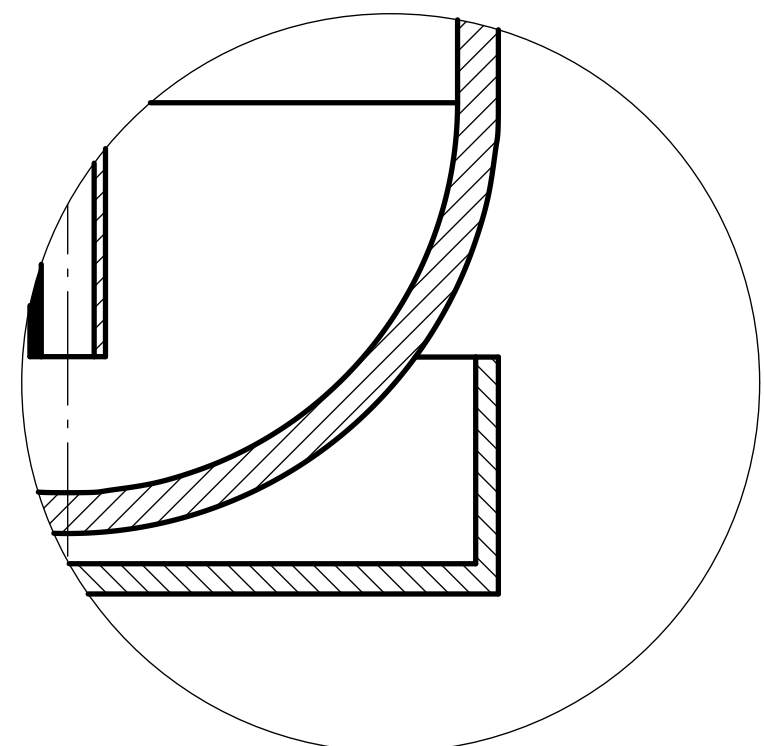

DETALLE D (1:1)
Fondo y pie de apoyo

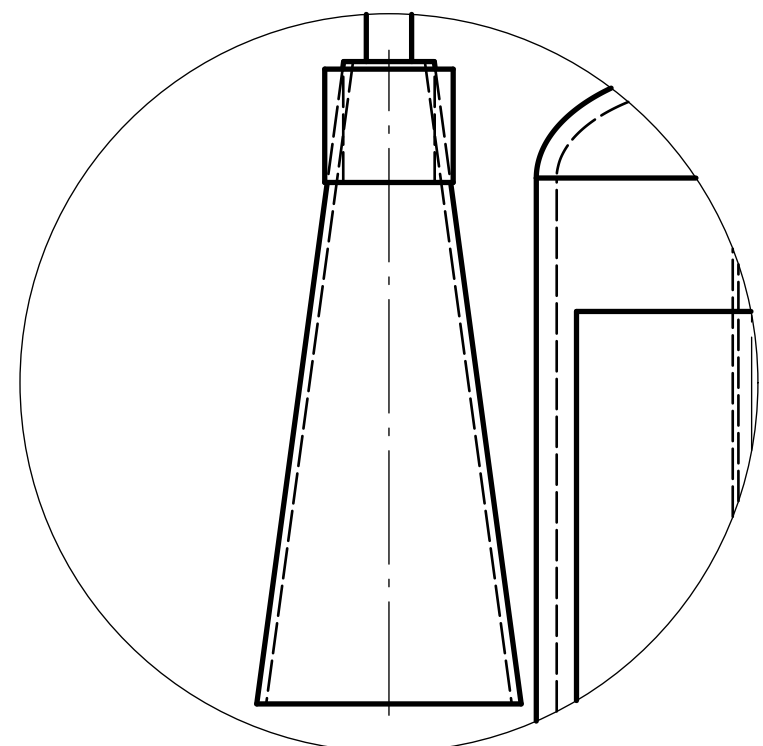

DETALLE E (1:2)
Difusor

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	Material	
Revisó				Ver lista de piezas	
Aprobó			Extintor CO ₂ 2 kg Corte A-A del recipiente y detalles	Edición	Fecha de emisión
Escala	Método de proyección			0	28/09/2026
1:2	 ISO E			Hoja	Idioma
				2 / 4	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano	
ISO 2768-m		A2		FL_MAT_CO2_2kg	
			Corte y detalles		

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR CO₂ 2 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	2kg
Peso cargado (kg)	9
Altura (mm)	520
Ancho (mm)	254
Profundidad (mm)	114
Tiempo de descarga (s)	9
Alcance (m)	1,5/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	15
Presión de ensayo (MPa)	25
Longitud de manga	-
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	41170
Norma IRAM extintor	3509
Agente extintor (grado)	CO ₂ ≥ 99,5 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	autopresurizado
Volumen interior del recipiente (dm ³)	2,96
Diámetro exterior del recipiente (mm)	114
Rosca de cuello	rosca cónica 25E (ISO 11363-1)
Soldadura del recipiente	sin costura (cilindro)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	6,76 kg
Carga nominal de agente	2 kg
Masa cargada calculada	8,76 kg
Peso cargado según catálogo	9 kg
Diferencia	-2,7 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170

Norma IRAM extintor: IRAM 3509

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
-		 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales			Formato	Hoja	Idioma
ISO 2768-m				A3	3 / 4
			Tipo de documento	N° de plano	
			Especificaciones y normas	FL_MAT_CO2_2kg	

123456789101112




PRODUCTO REVENDIDO: placa, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR CO₂ 2 KG


R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 107 × 186 mm (arco 108°) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

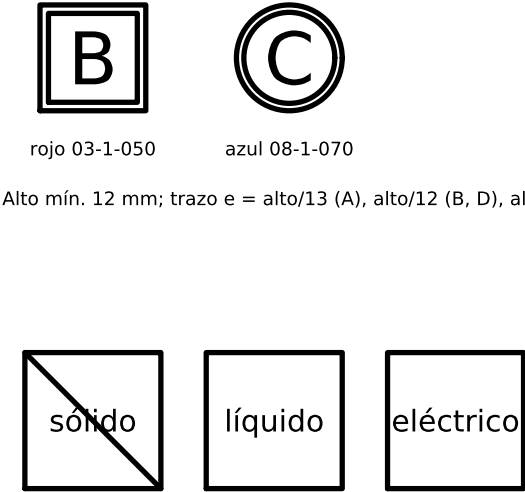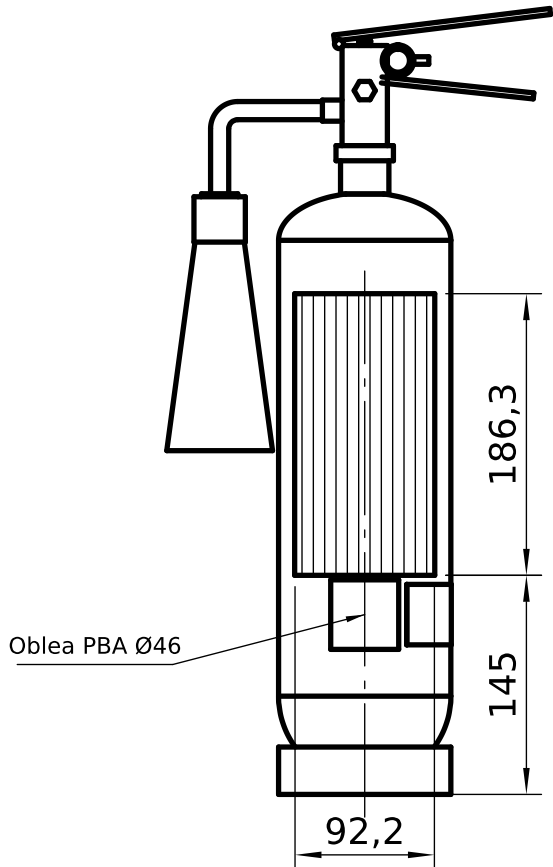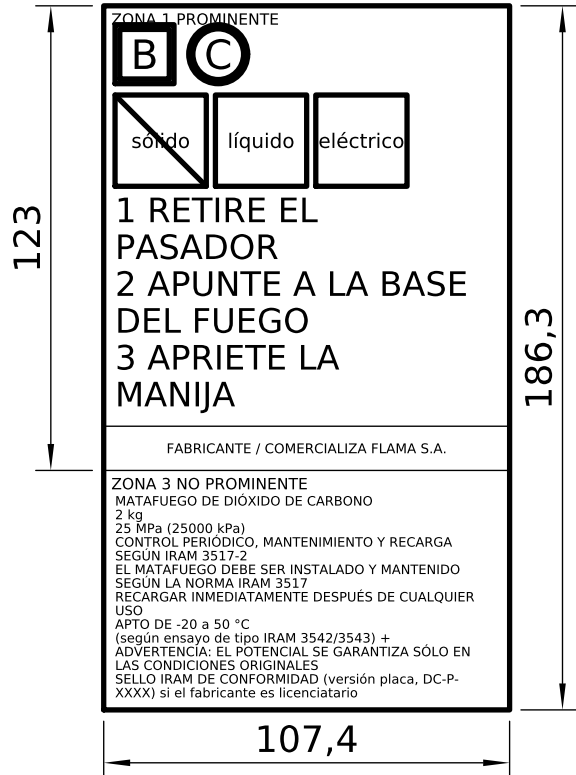

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

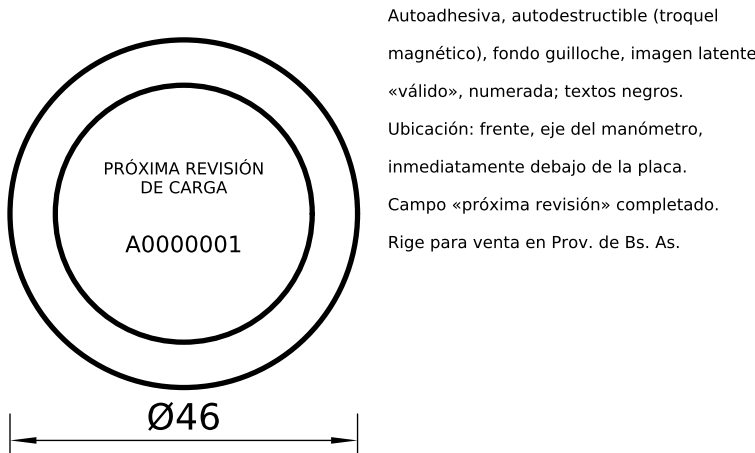


Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS


Zona	Ítem	Texto / dato de la placa	Referencia
1	Símbolos de clase	B · C (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)	3534 2.2.2
1	Pictogramas	A tachado · B apto · C apto (mín. 18 x 18 mm)	3534 2.2.3
1	Instrucciones	1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 1.5 m DEL FUEGO	3534 2.2.4
2	Fabricante	MARCA DEL FABRICANTE CERTIFICADO · COMERCIALIZA FLAMA S.A.	3534 2.2.1 2°
3	a) Tipo	MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO	3509 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a
3	b) Capacidad	2 kg	3534 3° b
3	d) Presión de ensayo hidrostático	25 MPa (25000 kPa)	3534 3° d
3	e) Inspección y mantenimiento	CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2	3534 3° e
3	f) Leyenda	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	g) Leyenda	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO	3534 3° g
3	h) Temperaturas	APTO DE -20 a 50 °C	3534 3° h
3	i) Potencial extintor	(según ensayo de tipo IRAM 3542/3543) + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES	3534 3° i
3	Sello IRAM	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario	3509 5.2.4 · Anexo R
-	Nota	Producto revendido: placa provista por el fabricante certificado (IRAM 3509); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

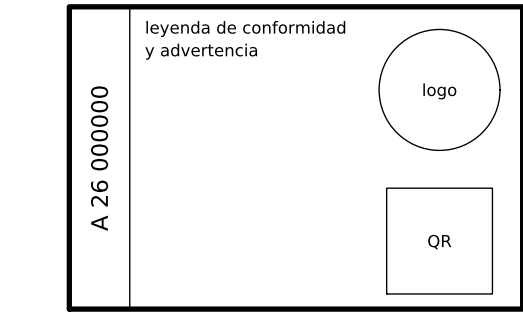

≈ 60 × 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

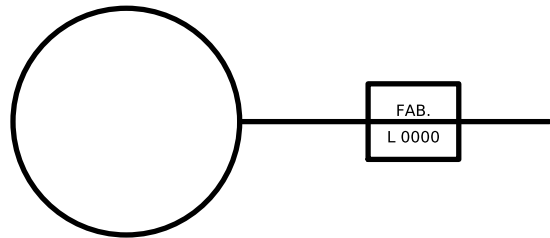

Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.

R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE

FABRICANTE N° SERIE AÑO

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 2533 (cilindro de CO₂ sin costura: estampado del fabricante del cilindro)
FLAMA verifica que exista y coincida con la placa.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

Clase:
Capacidad:
Fecha de carga:
Vencimiento:
Garantía empresa:

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).