

1 2 3 4 5 6 7 8

A



B

C



D

E




F

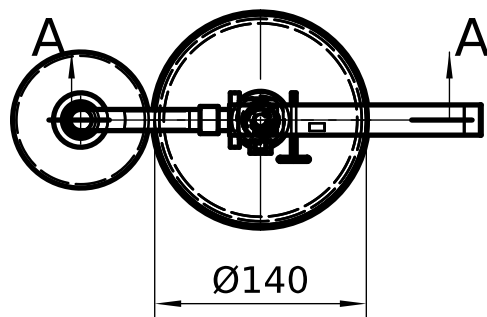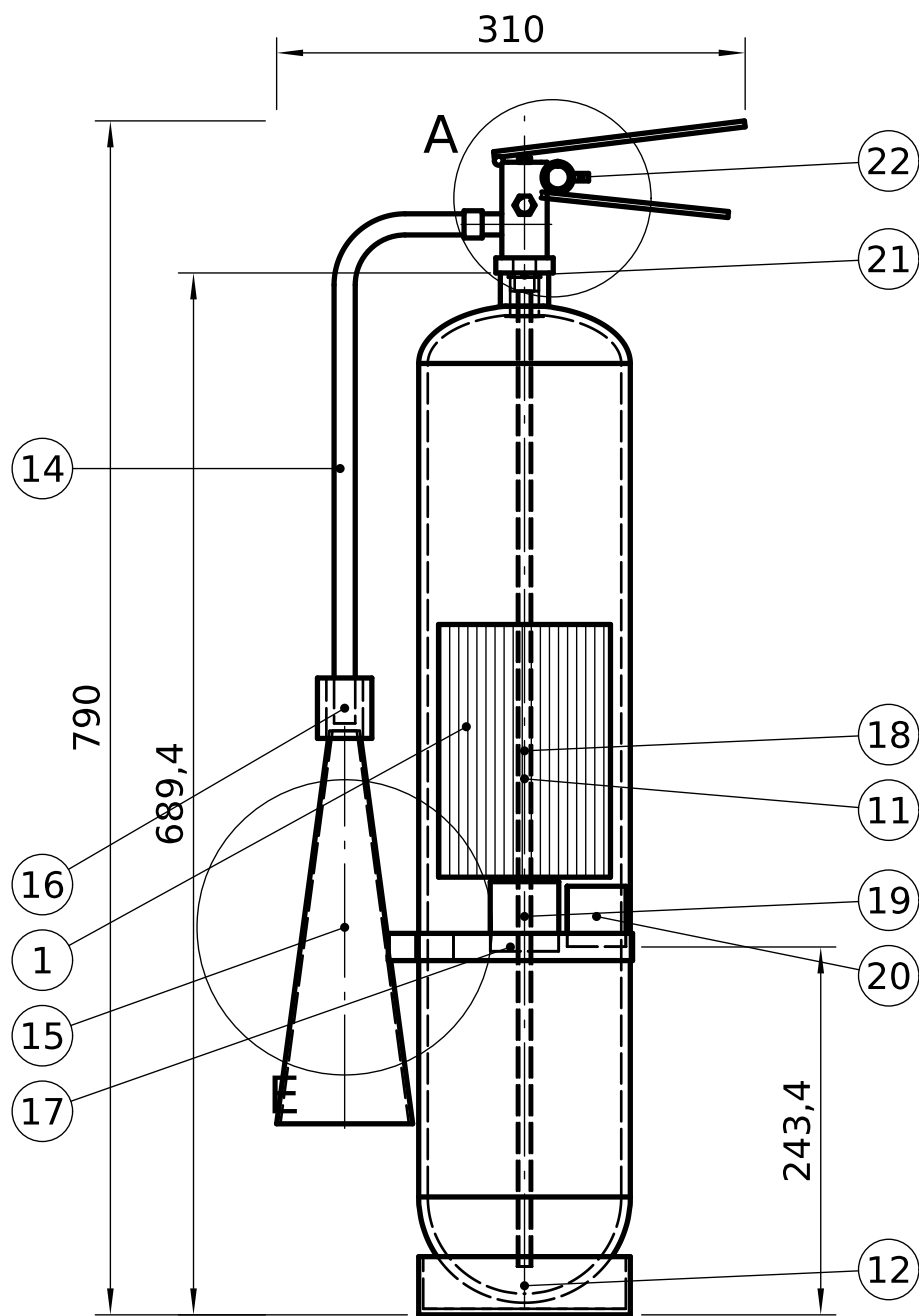



NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.

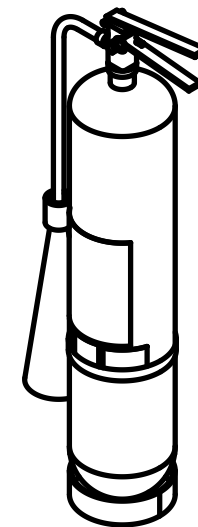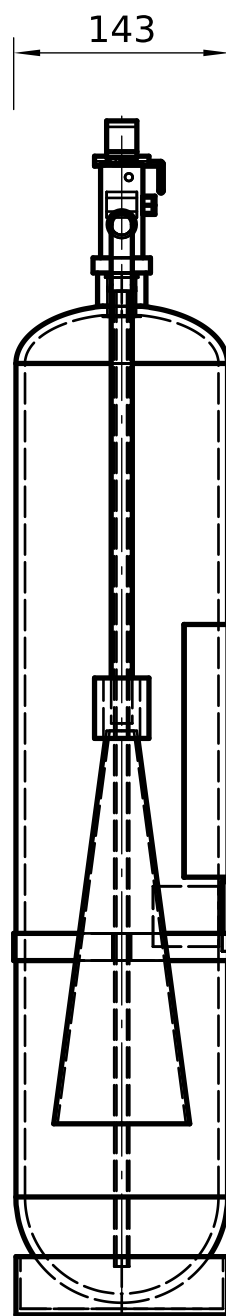

ISOMETRÍA (ESC. 1:10)


22	1	Precinto de fábrica	CO25-22	Polipropileno	<0,001	id. FLAMA y lote																																																																																
21	1	Junta tórica de asiento	CO25-21	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga																																																																																
20	1	Estampilla IRAM de conformidad	CO25-20	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada																																																																																
19	1	Oblea de fabricación (PBA)	CO25-19	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07																																																																																
18	1	Placa de características	CO25-18	Vinilo autoadhesivo laminado	0,009	IRAM 3534																																																																																
17	1	Suncho soporte de difusor	CO25-17	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,176																																																																																	
16	1	Empuñadura	CO25-16	Polipropileno	0,02																																																																																	
15	1	Difusor (bocina)	CO25-15	Polietileno AD	0,094	aislante térmico y eléctrico																																																																																
14	1	Manguera	CO25-14	Manga alta presión c/malla acero	0,046																																																																																	
13	1	Racor de manguera	CO25-13	Latón	0,026																																																																																	
12	1	Pie de apoyo	CO25-12	Polietileno AD	0,101																																																																																	
11	1	Caño de pesca (sifón)	CO25-11	Tubo aluminio	0,07																																																																																	
10	1	Pasador de seguridad	CO25-10	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto																																																																																
9	1	Vástago	CO25-09	Latón	0,002	con junta tórica																																																																																
8	1	Eje de palanca	CO25-08	Acero inox. AISI 304	0,008																																																																																	
7	1	Manija de accionamiento	CO25-07	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,105																																																																																	
6	1	Manija de transporte	CO25-06	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,078																																																																																	
5	1	Disco de seguridad	CO25-05	Latón / disco de cobre	0,01	rotura 18 a 21 MPa																																																																																
4	1	Cuerpo de válvula	CO25-04	Latón forjado	0,462																																																																																	
3	1	Espiga roscada	CO25-03	Latón forjado	0,015																																																																																	
2	1	Collarín de válvula	CO25-02	Latón forjado	0,081																																																																																	
1	1	Cilindro sin costura	CO25-01	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6	13,26	cuello integral																																																																																
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.																																																																																
<table><tr><td colspan="2"></td><td>Fecha</td><td>Nombre</td><td colspan="2">Propietario</td><td colspan="2">Reemplaza a / Reemplazado por</td></tr><tr><td colspan="2">Dibujó</td><td>28/09/26</td><td>T. Sinay</td><td colspan="2">FLAMA S.A.</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">Revisó</td><td></td><td></td><td colspan="2">Denominación</td><td colspan="2">Material</td></tr><tr><td colspan="2">Aprobó</td><td></td><td></td><td colspan="2">Extintor CO₂ 5 kg</td><td colspan="2">Ver lista de piezas</td></tr><tr><td colspan="2">Escala</td><td colspan="2">Método de proyección</td><td colspan="2">Edición</td><td colspan="2">Fecha de emisión</td></tr><tr><td colspan="2">1:5</td><td colspan="2"> ISO E</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">28/09/2026</td></tr><tr><td colspan="2">Tolerancias generales</td><td colspan="2">Formato</td><td colspan="2">Hoja</td><td colspan="2">Idioma</td></tr><tr><td colspan="2">ISO 2768-m</td><td colspan="2">A3</td><td colspan="2">1 / 4</td><td colspan="2">es</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Tipo de documento</td><td colspan="2">N° de plano</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Plano de conjunto</td><td colspan="2">FL_MAT_CO2_5kg</td></tr></table>									Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por		Dibujó		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-		Revisó				Denominación		Material		Aprobó				Extintor CO ₂ 5 kg		Ver lista de piezas		Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión		1:5		 ISO E		0		28/09/2026		Tolerancias generales		Formato		Hoja		Idioma		ISO 2768-m		A3		1 / 4		es						Tipo de documento		N° de plano						Plano de conjunto		FL_MAT_CO2_5kg	
		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por																																																																																
Dibujó		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-																																																																																
Revisó				Denominación		Material																																																																																
Aprobó				Extintor CO ₂ 5 kg		Ver lista de piezas																																																																																
Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión																																																																																
1:5		 ISO E		0		28/09/2026																																																																																
Tolerancias generales		Formato		Hoja		Idioma																																																																																
ISO 2768-m		A3		1 / 4		es																																																																																
				Tipo de documento		N° de plano																																																																																
				Plano de conjunto		FL_MAT_CO2_5kg																																																																																

CORTE A-A (1:2)

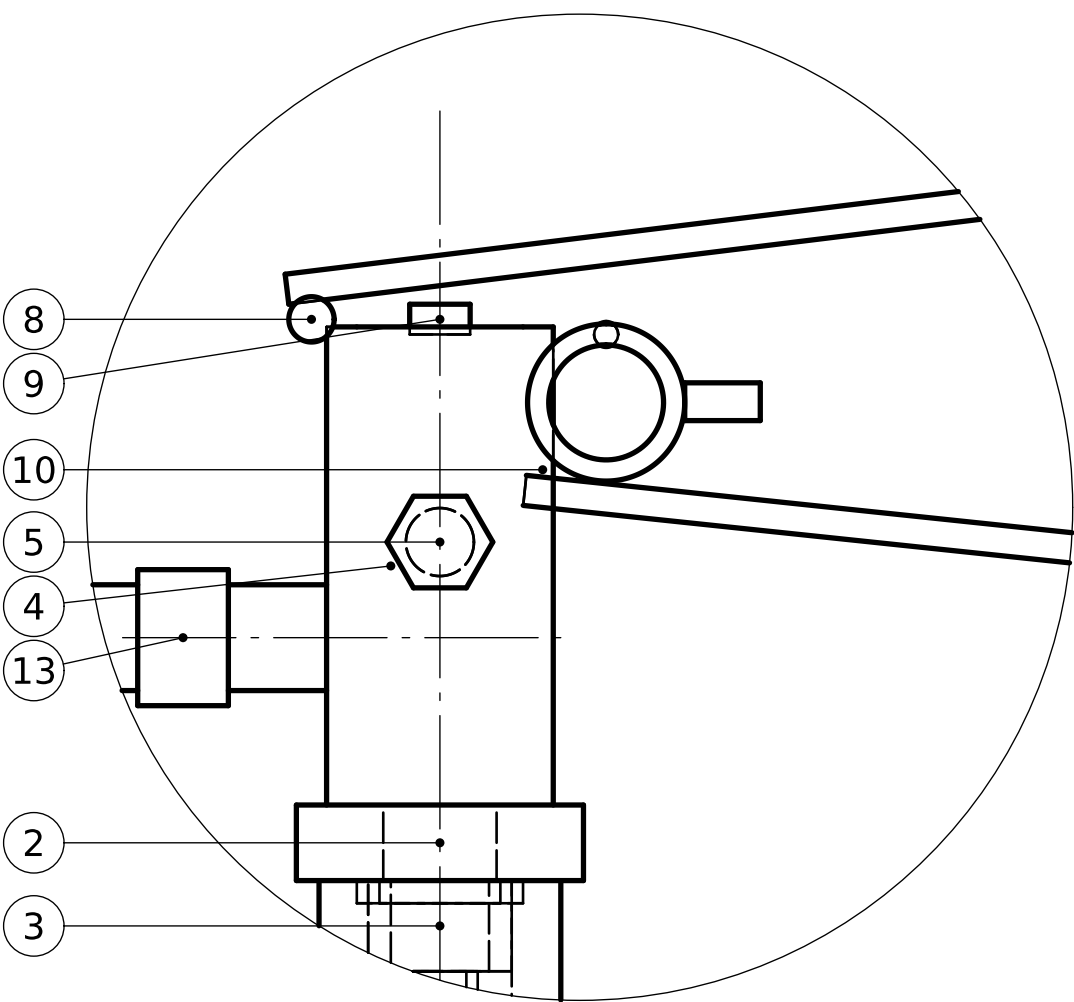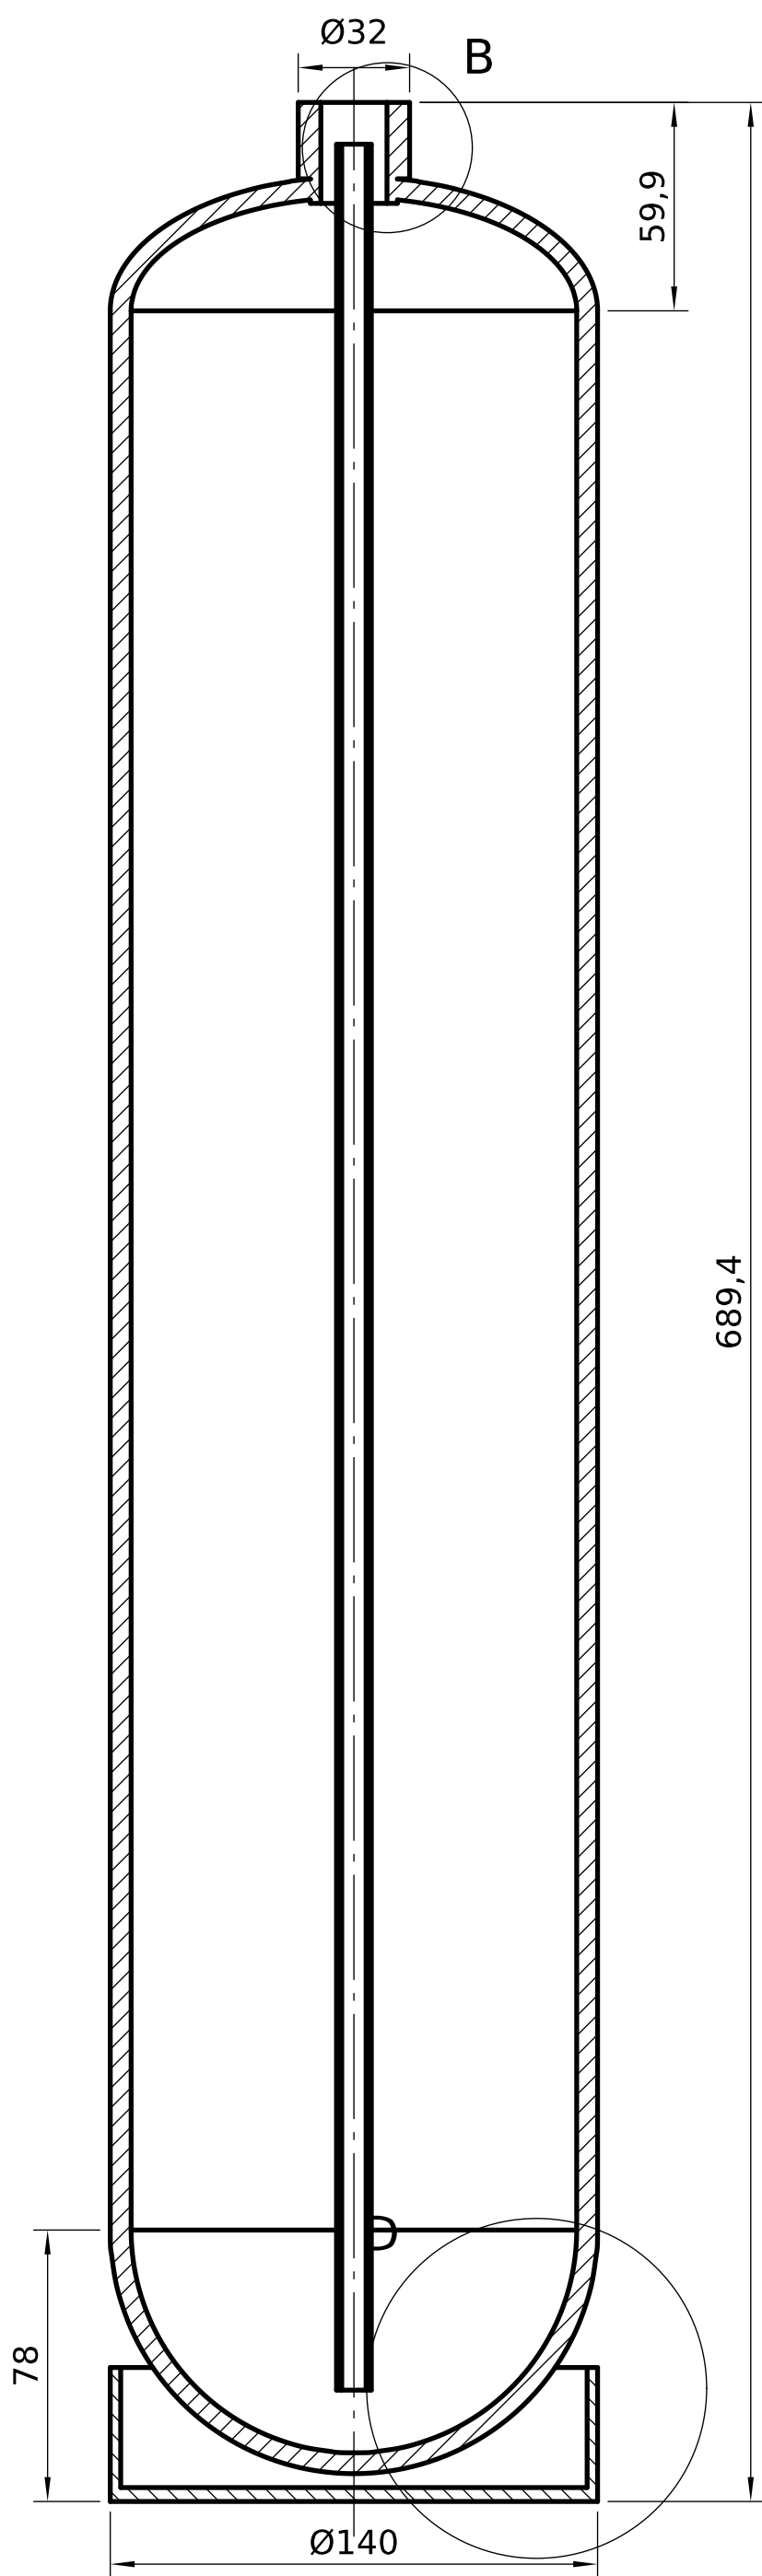


DETALLE A (1:1)
Válvula, disco de seguridad y manijas


rosca cónica 25E (ISO 11363-1)

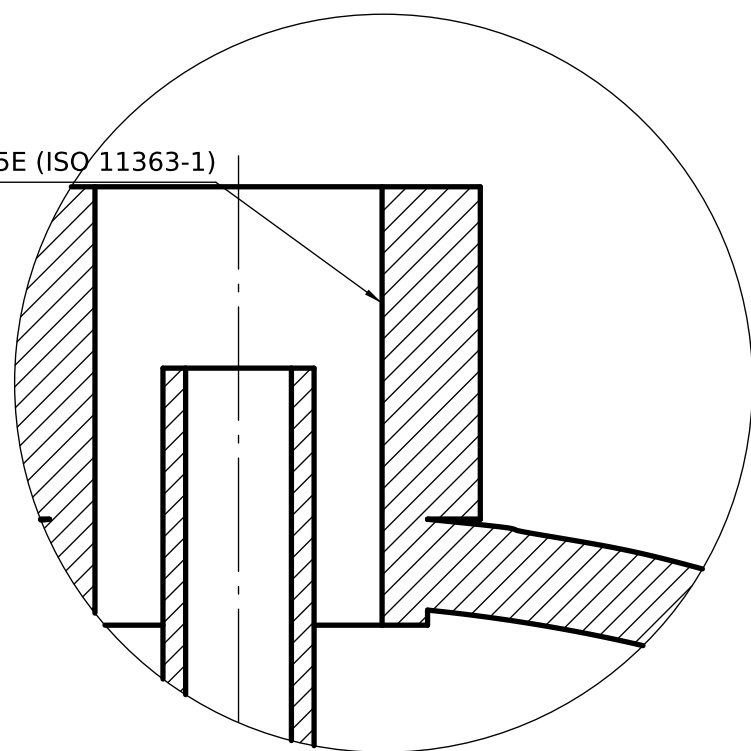

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

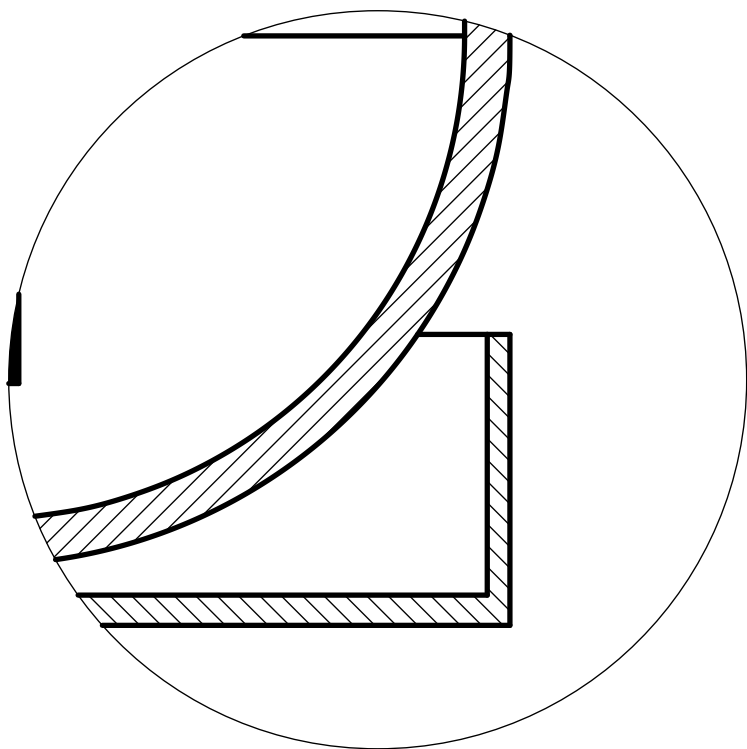

DETALLE D (1:1)
Fondo y pie de apoyo

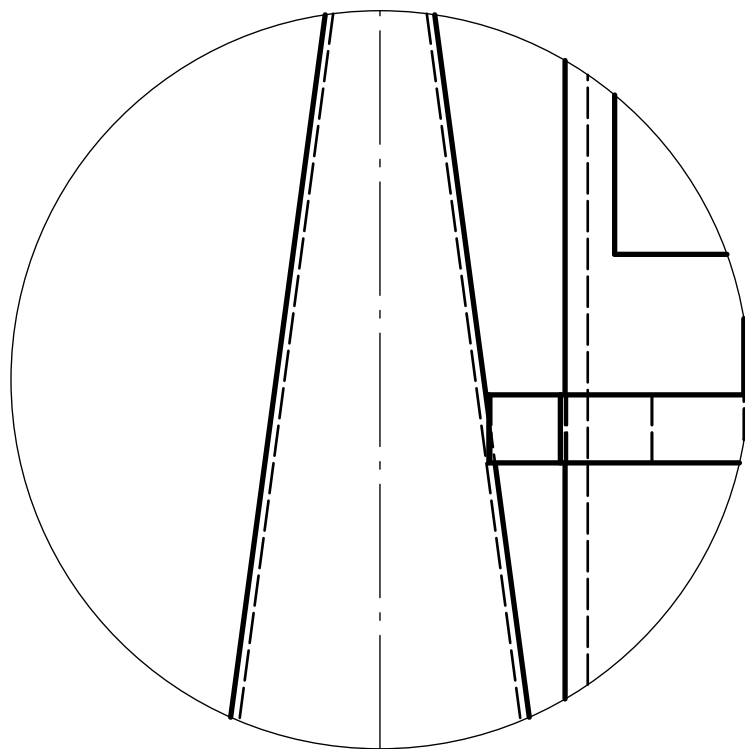

DETALLE E (1:2)
Difusor y soporte

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-		
Revisó			Denominación		Material		
Aprobó			Extintor CO ₂ 5 kg Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas		
Escala		Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
1:2					0	28/09/2026	
		ISO E			Hoja	Idioma	
						2 / 4	es
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2		Corte y detalles		FL_MAT_CO2_5kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR CO₂ 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	5kg
Peso cargado (kg)	20
Altura (mm)	790
Ancho (mm)	310
Profundidad (mm)	140
Tiempo de descarga (s)	14
Alcance (m)	1,5/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	15
Presión de ensayo (MPa)	25
Longitud de manga	900
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	41170
Norma IRAM extintor	3509
Agente extintor (grado)	CO ₂ ≥ 99,5 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	autopresurizado
Volumen interior del recipiente (dm³)	7,92
Diámetro exterior del recipiente (mm)	140
Rosca de cuello	rosca cónica 25E (ISO 11363-1)
Soldadura del recipiente	sin costura (cilindro)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	14,57 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	19,57 kg
Peso cargado según catálogo	20 kg
Diferencia	-2,1 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170
Norma IRAM extintor: IRAM 3509

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

A

B

C

D

E

F

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor CO ₂ 5 kg	Edición	Fecha de emisión
	-	 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Datos técnicos y normativa aplicable	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		3 / 4	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Especificaciones y normas	FL_MAT_CO2_5kg	

123456789101112

PRODUCTO REVENDIDO: placa, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR CO₂ 5 KG

R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 132 × 167 mm (arco 108°) - ESC. 1:1

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

ZONA 1 PROMINENTE

B

C

sólido

líquido

eléctrico

1 RETIRE EL PASADOR

2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO

3 APRIETE LA MANIJA

FABRICANTE / COMERCIALIZA FLAMA S.A.

ZONA 3 NO PROMINENTE

MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO

5 kg

25 MPa (25000 kPa)

CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2

EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517

RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO

APTO DE -20 a 50 °C

(según ensayo de tipo IRAM 3542/3543) + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES

SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario

111,1

167,2

131,9

Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)

B

rojo 03-1-050

C

azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

sólido

líquido

eléctrico

Pictogramas mín. 18 × 18 mm; tachado = no apto

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

PROXIMA REVISIÓN DE CARGA

A0000001

Autoadhesiva, autodestructible (troquel magnético), fondo guilloche, imagen latente «válido», numerada; textos negros. Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la placa. Campo «próxima revisión» completado. Rige para venta en Prov. de Bs. As.

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS

Zona	Ítem	Texto / dato de la placa	Referencia
1	Símbolos de clase	B · C (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)	3534 2.2.2
1	Pictogramas	A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm)	3534 2.2.3
1	Instrucciones	1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 1.5 m DEL FUEGO	3534 2.2.4
2	Fabricante	MARCA DEL FABRICANTE CERTIFICADO · COMERCIALIZA FLAMA S.A.	3534 2.2.1 2°
3	a) Tipo	MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO	3509 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a
3	b) Capacidad	5 kg	3534 3° b
3	d) Presión de ensayo hidrostático	25 MPa (25000 kPa)	3534 3° d
3	e) Inspección y mantenimiento	CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2	3534 3° e
3	f) Leyenda	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	g) Leyenda	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO	3534 3° g
3	h) Temperaturas	APTO DE -20 a 50 °C	3534 3° h
3	i) Potencial extintor	(según ensayo de tipo IRAM 3542/3543) + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES	3534 3° i
3	Sello IRAM	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario	3509 5.2.4 · Anexo R
-	Nota	Producto revendido: placa provista por el fabricante certificado (IRAM 3509); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

A 26 000000

leyenda de conformidad y advertencia

logo

QR

≈ 60 × 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

FAB.

L 0000

Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.

R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE

FABRICANTE N° SERIE AÑO

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 2533 (cilindro de CO₂ sin costura: estampado del fabricante del cilindro) FLAMA verifica que exista y coincida con la placa.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

Clase:

Capacidad:

Fecha de carga:

Vencimiento:

Garantía empresa:

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala	-	Método de proyección	Extintor CO ₂ 5 kg	Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
Tolerancias generales	ISO 2768-m	Formato		Hoja	Idioma	
				4 / 4	es	
ISO 2768-m		A2	Tipo de documento	N° de plano		
Rotulado e identificación				FL_MAT_CO2_5kg		