
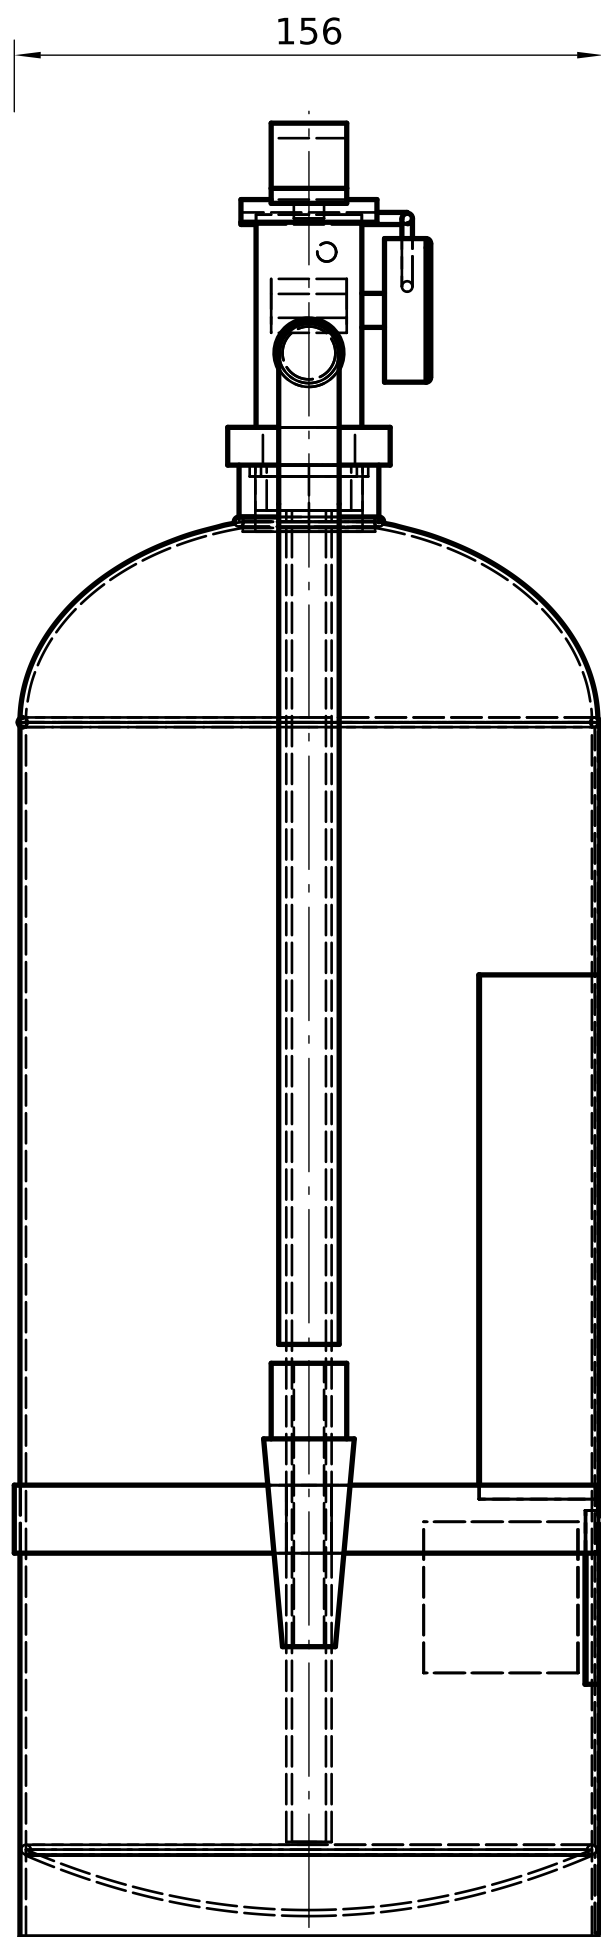
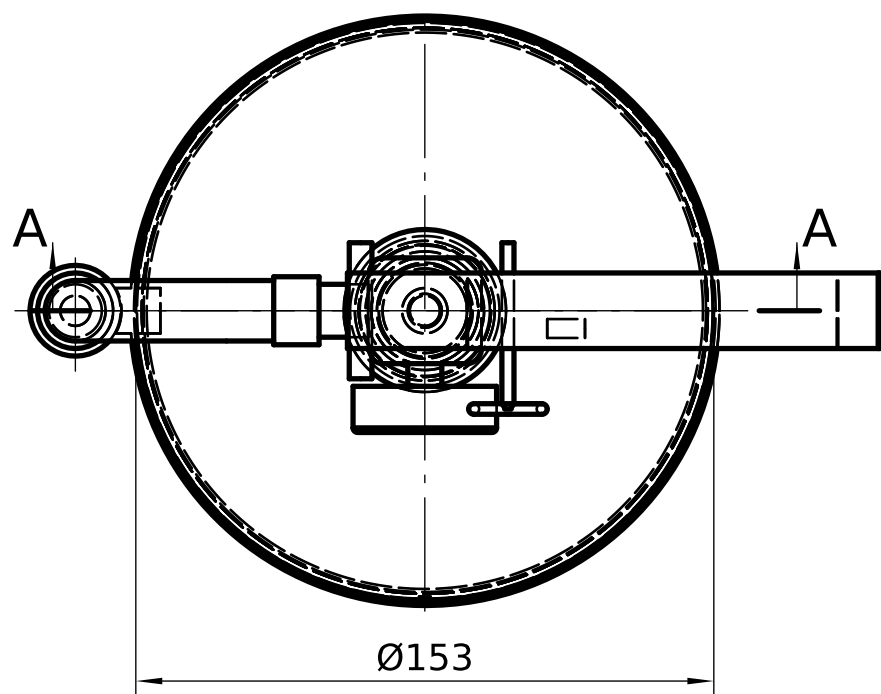
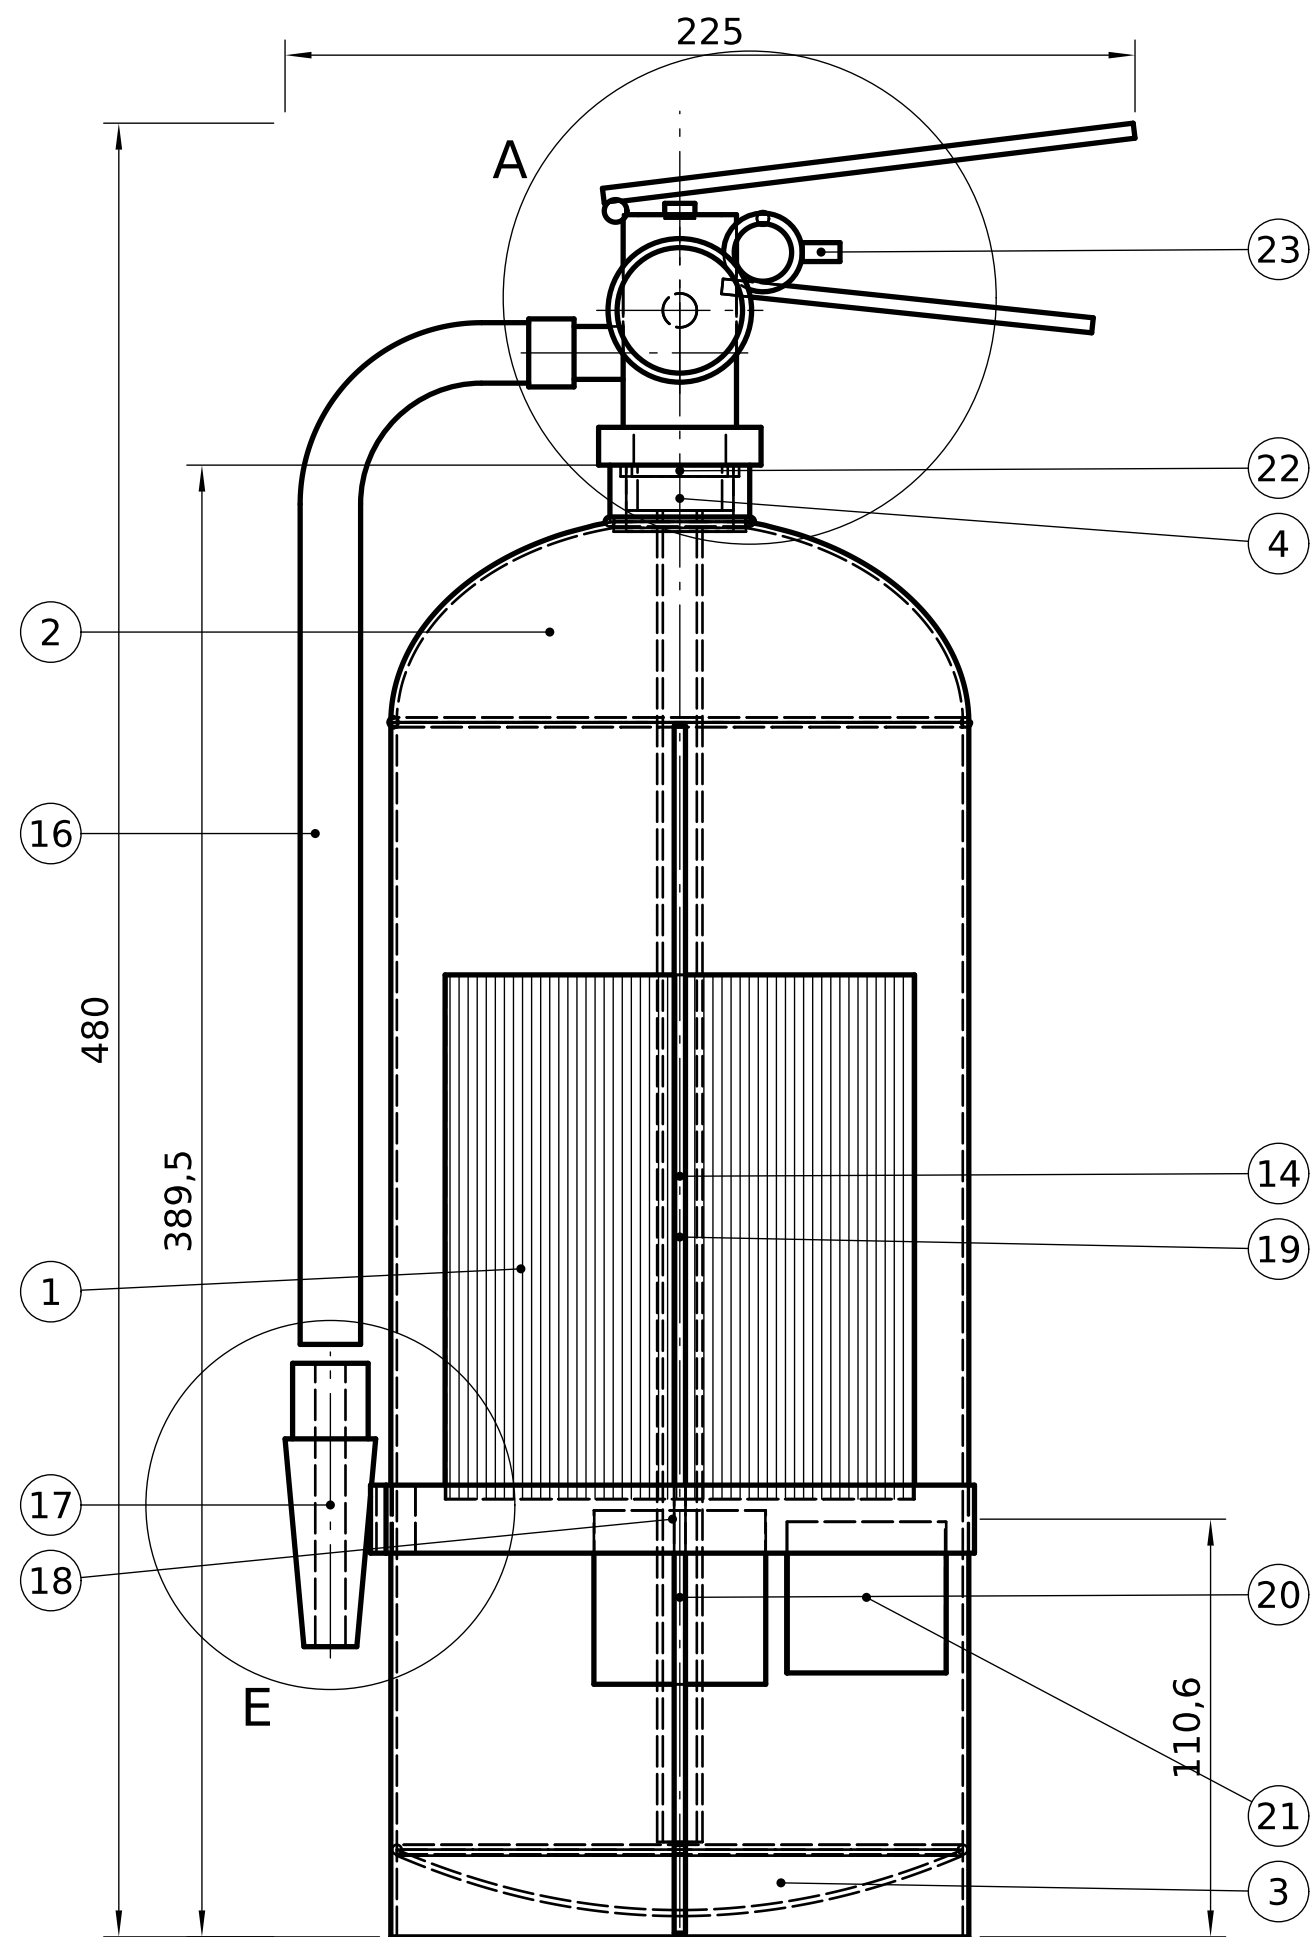
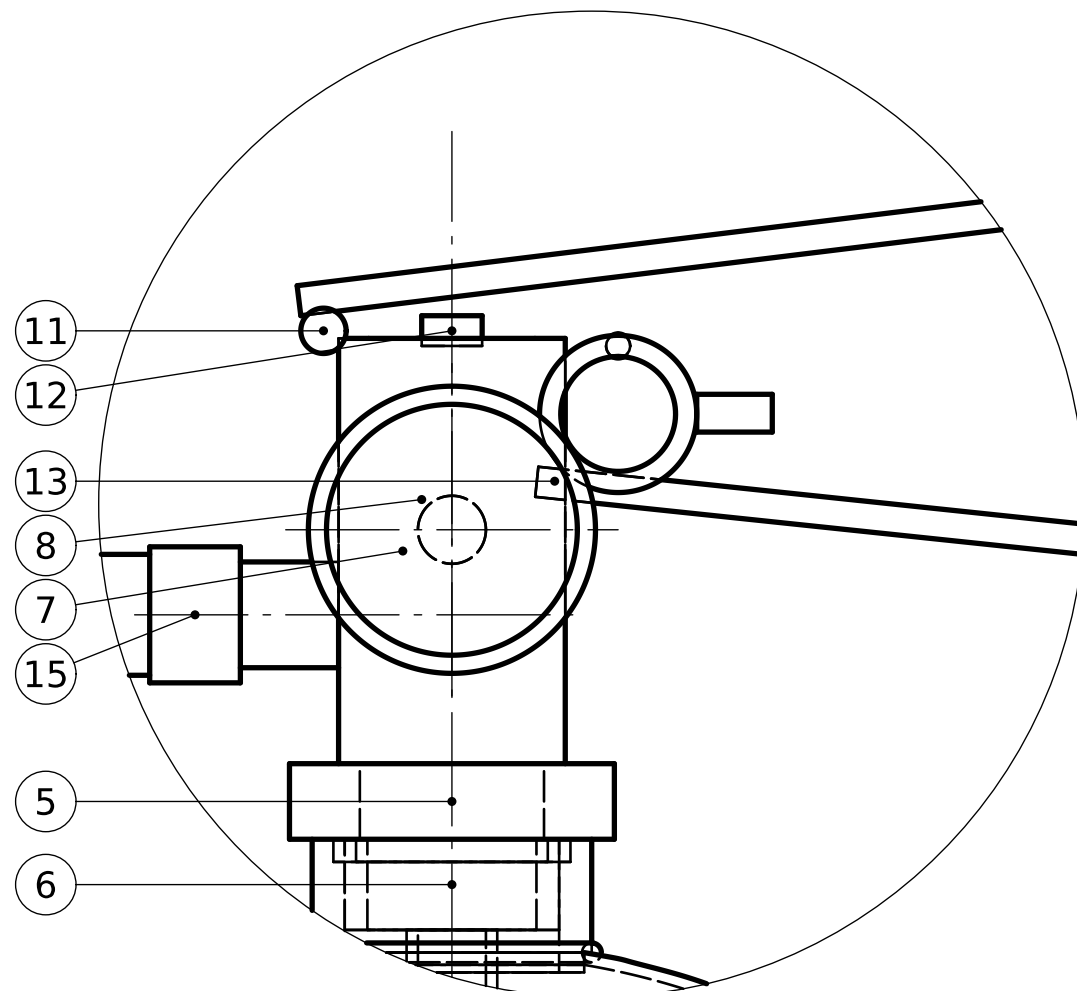


ISOMETRÍA (ESC. 1:5)


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.

23	1	Precinto de fábrica	HCFC/HFC5-23	Polipropileno	<0,001	id. FLAMA y lote	
22	1	Junta tórica de asiento	HCFC/HFC5-22	EPDM (compatible con HCFC/HFC)	0,001	cambio c/recarga	
21	1	Estampilla IRAM de conformidad	HCFC/HFC5-21	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada	
20	1	Oblea de fabricación (PBA)	HCFC/HFC5-20	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07	
19	1	Placa de características	HCFC/HFC5-19	Vinilo autoadhesivo laminado	0,008	IRAM 3534	
18	1	Suncho portatobera	HCFC/HFC5-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,132		
17	1	Tobera con portatobera	HCFC/HFC5-17	Polipropileno	0,017		
16	1	Manguera	HCFC/HFC5-16	Caucho sintético	0,046		
15	1	Racor de manguera	HCFC/HFC5-15	Latón	0,026		
14	1	Caño de pesca (sifón)	HCFC/HFC5-14	Tubo PVC rígido	0,024		
13	1	Pasador de seguridad	HCFC/HFC5-13	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto	
12	1	Vástago	HCFC/HFC5-12	Latón	0,002	con junta tórica	
11	1	Eje de palanca	HCFC/HFC5-11	Acero inox. AISI 304	0,008		
10	1	Manija de accionamiento	HCFC/HFC5-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,089		
9	1	Manija de transporte	HCFC/HFC5-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,062		
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533	
7	1	Cuerpo de válvula	HCFC/HFC5-07	Latón forjado	0,413		
6	1	Espiga roscada	HCFC/HFC5-06	Latón forjado	0,024		
5	1	Collarín de válvula	HCFC/HFC5-05	Latón forjado	0,083		
4	1	Cuello roscado	HCFC/HFC5-04	Acero SAE 1010	0,059	M30x1,5	
3	1	Fondo	HCFC/HFC5-03	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	0,221	embutido	
2	1	Cúpula	HCFC/HFC5-02	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	0,35	embutida	
1	1	Cuerpo (virola)	HCFC/HFC5-01	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	1,92	costura long. MIG	
Pos. Cant.		Denominación		Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material	
Revisó				Denominación		Ver lista de piezas	
Aprobó				Extintor HCFC/HFC 5 kg		Edición	Fecha de emisión
Escala		Método de proyección				0	28/09/2026
1:2		 ISO E				Hoja	Idioma
						1 / 4	es
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2		Plano de conjunto		FL_MAT_HCFC-HFC_5kg	


CORTE A-A

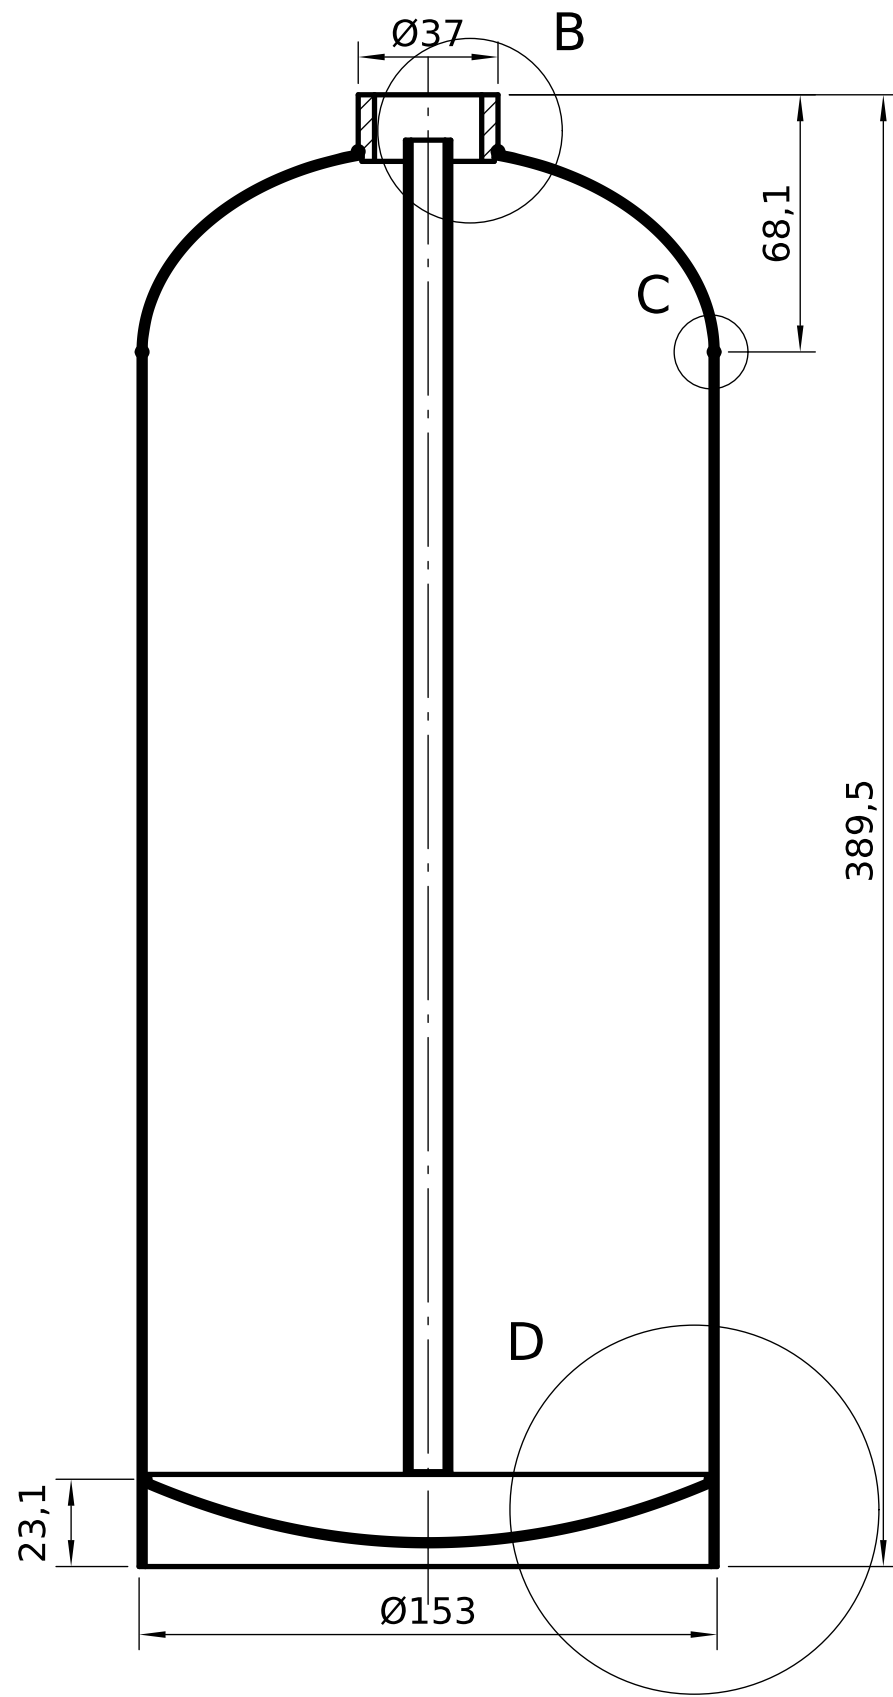


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

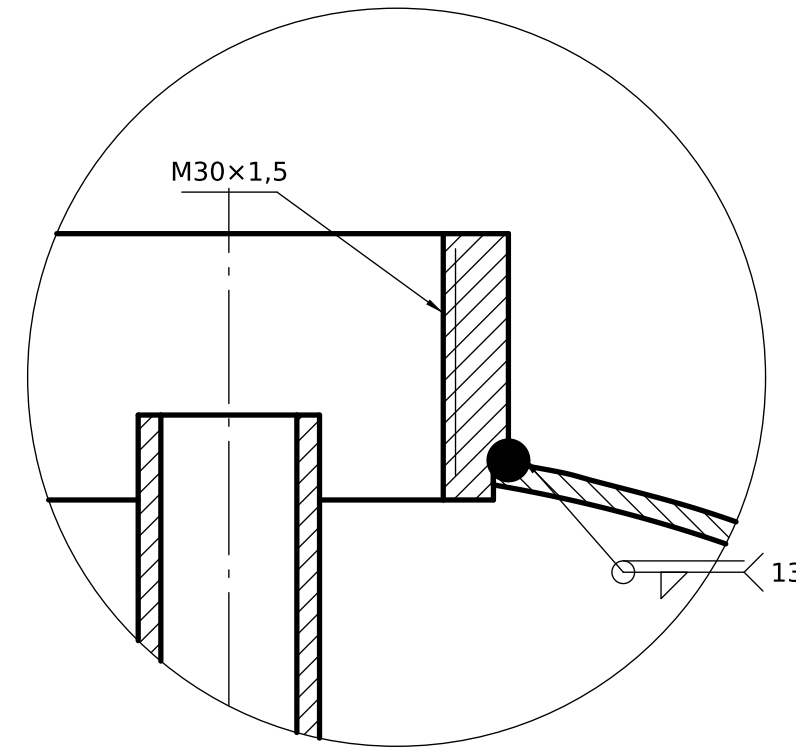


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

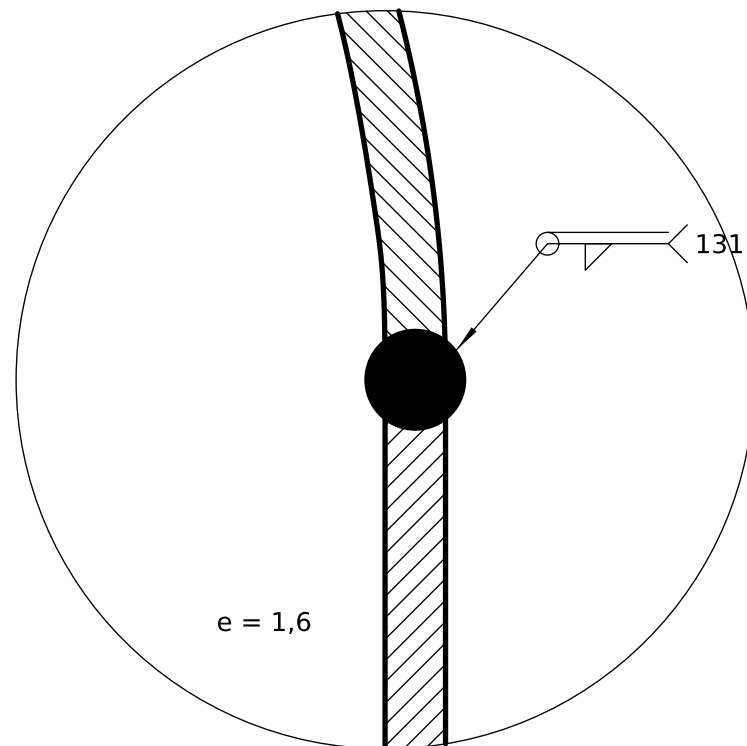

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

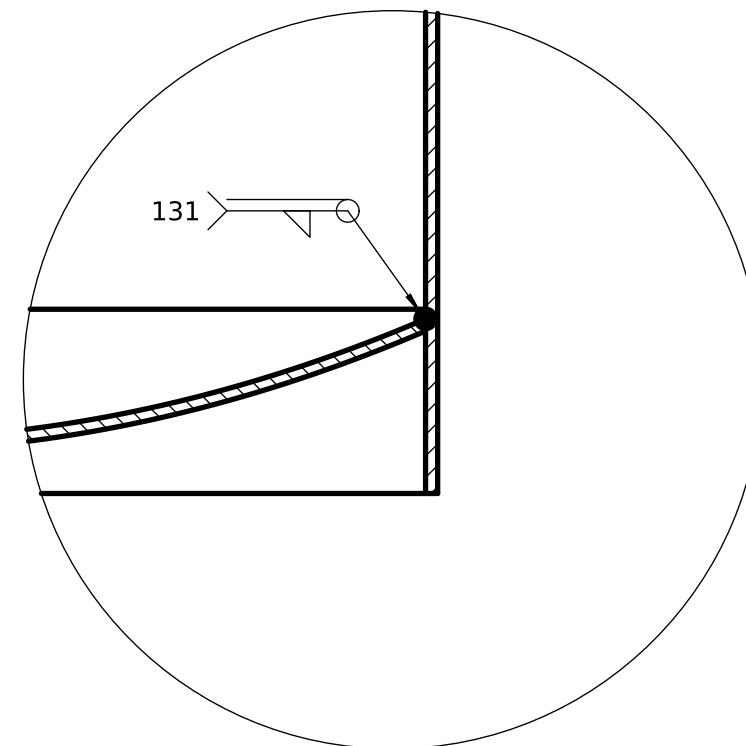

DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

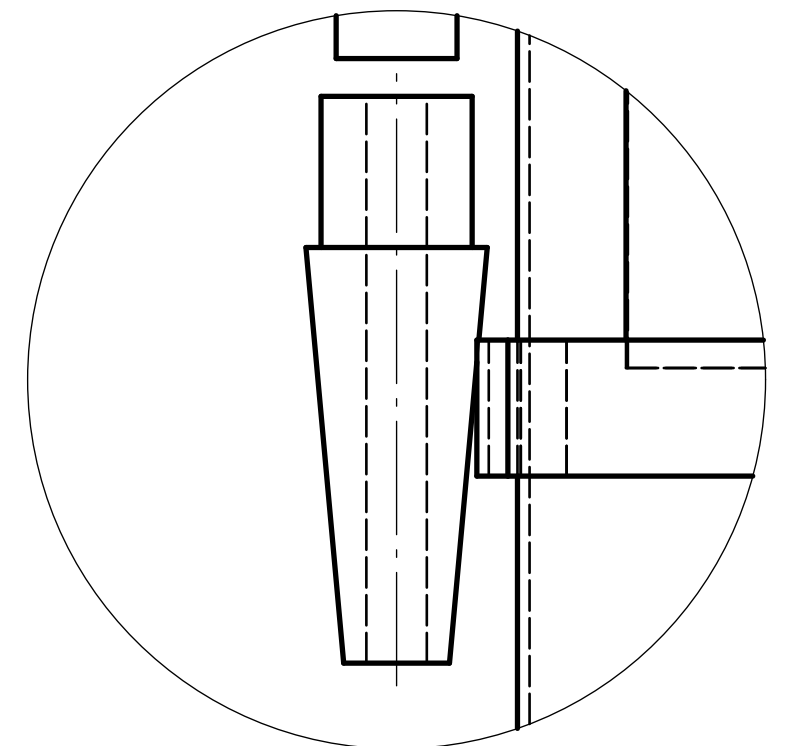

DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-		
Revisó				Material	Ver lista de piezas	
Aprobó				Edición	0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala	Método de proyección			Hoja	2 / 4	Idioma es
1:2		 ISO E	Extintor HCFC/HFC 5 kg Corte A-A del recipiente y detalles	N° de plano		
Tolerancias generales		Formato		FL_MAT_HCFC-HFC_5kg		
ISO 2768-m		A2	Tipo de documento			
			Corte y detalles			

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	5 kg
Peso cargado (kg)	8,50
Altura (mm)	480
Ancho (mm)	225
Profundidad (mm)	153
Tiempo de descarga (s)	10
Alcance (m)	5
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte vehicular	Opcional
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3526-1 (HCFC) / 3526-5 (HFC 236fa)
Norma IRAM extintor	3504
Agente extintor (grado)	HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	Argón
Volumen interior del recipiente (dm³)	6
Diámetro exterior del recipiente (mm)	153
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,49 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	8,49 kg
Peso cargado según catálogo	8,5 kg
Diferencia	-0,1 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, págs. 13 y 14.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3526-1
Norma IRAM extintor: IRAM 3504

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
-	 ISO E		Extintor HCFC/HFC 5 kg	0	28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma	
ISO 2768-m		A3		3 / 4	es	
			Tipo de documento	N° de plano		
			Especificaciones y normas	FL_MAT_HCFC-HFC_5kg		


123456789101112

PRODUCTO REVENDIDO: placa, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 144 × 139 mm (arco 108°) - ESC. 1:1

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

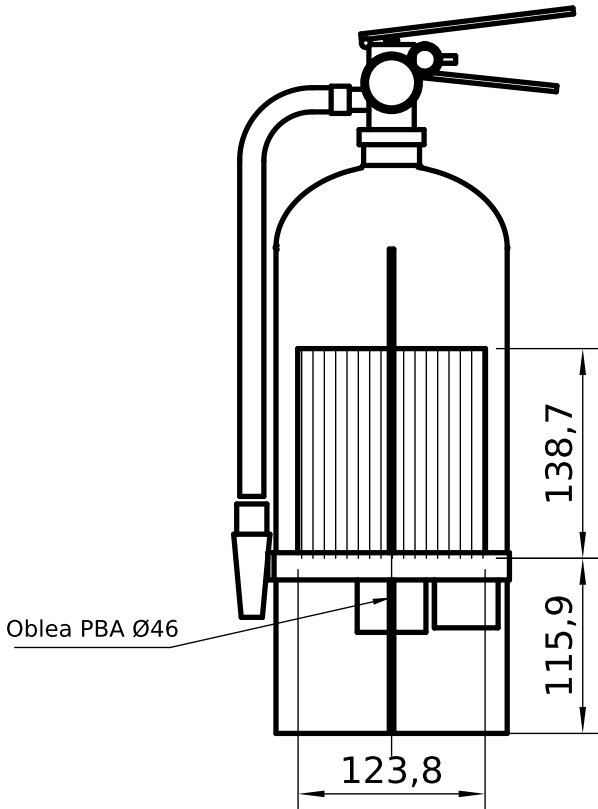

cuerda 124 = arco 108° de 144 mm desarrollados

