

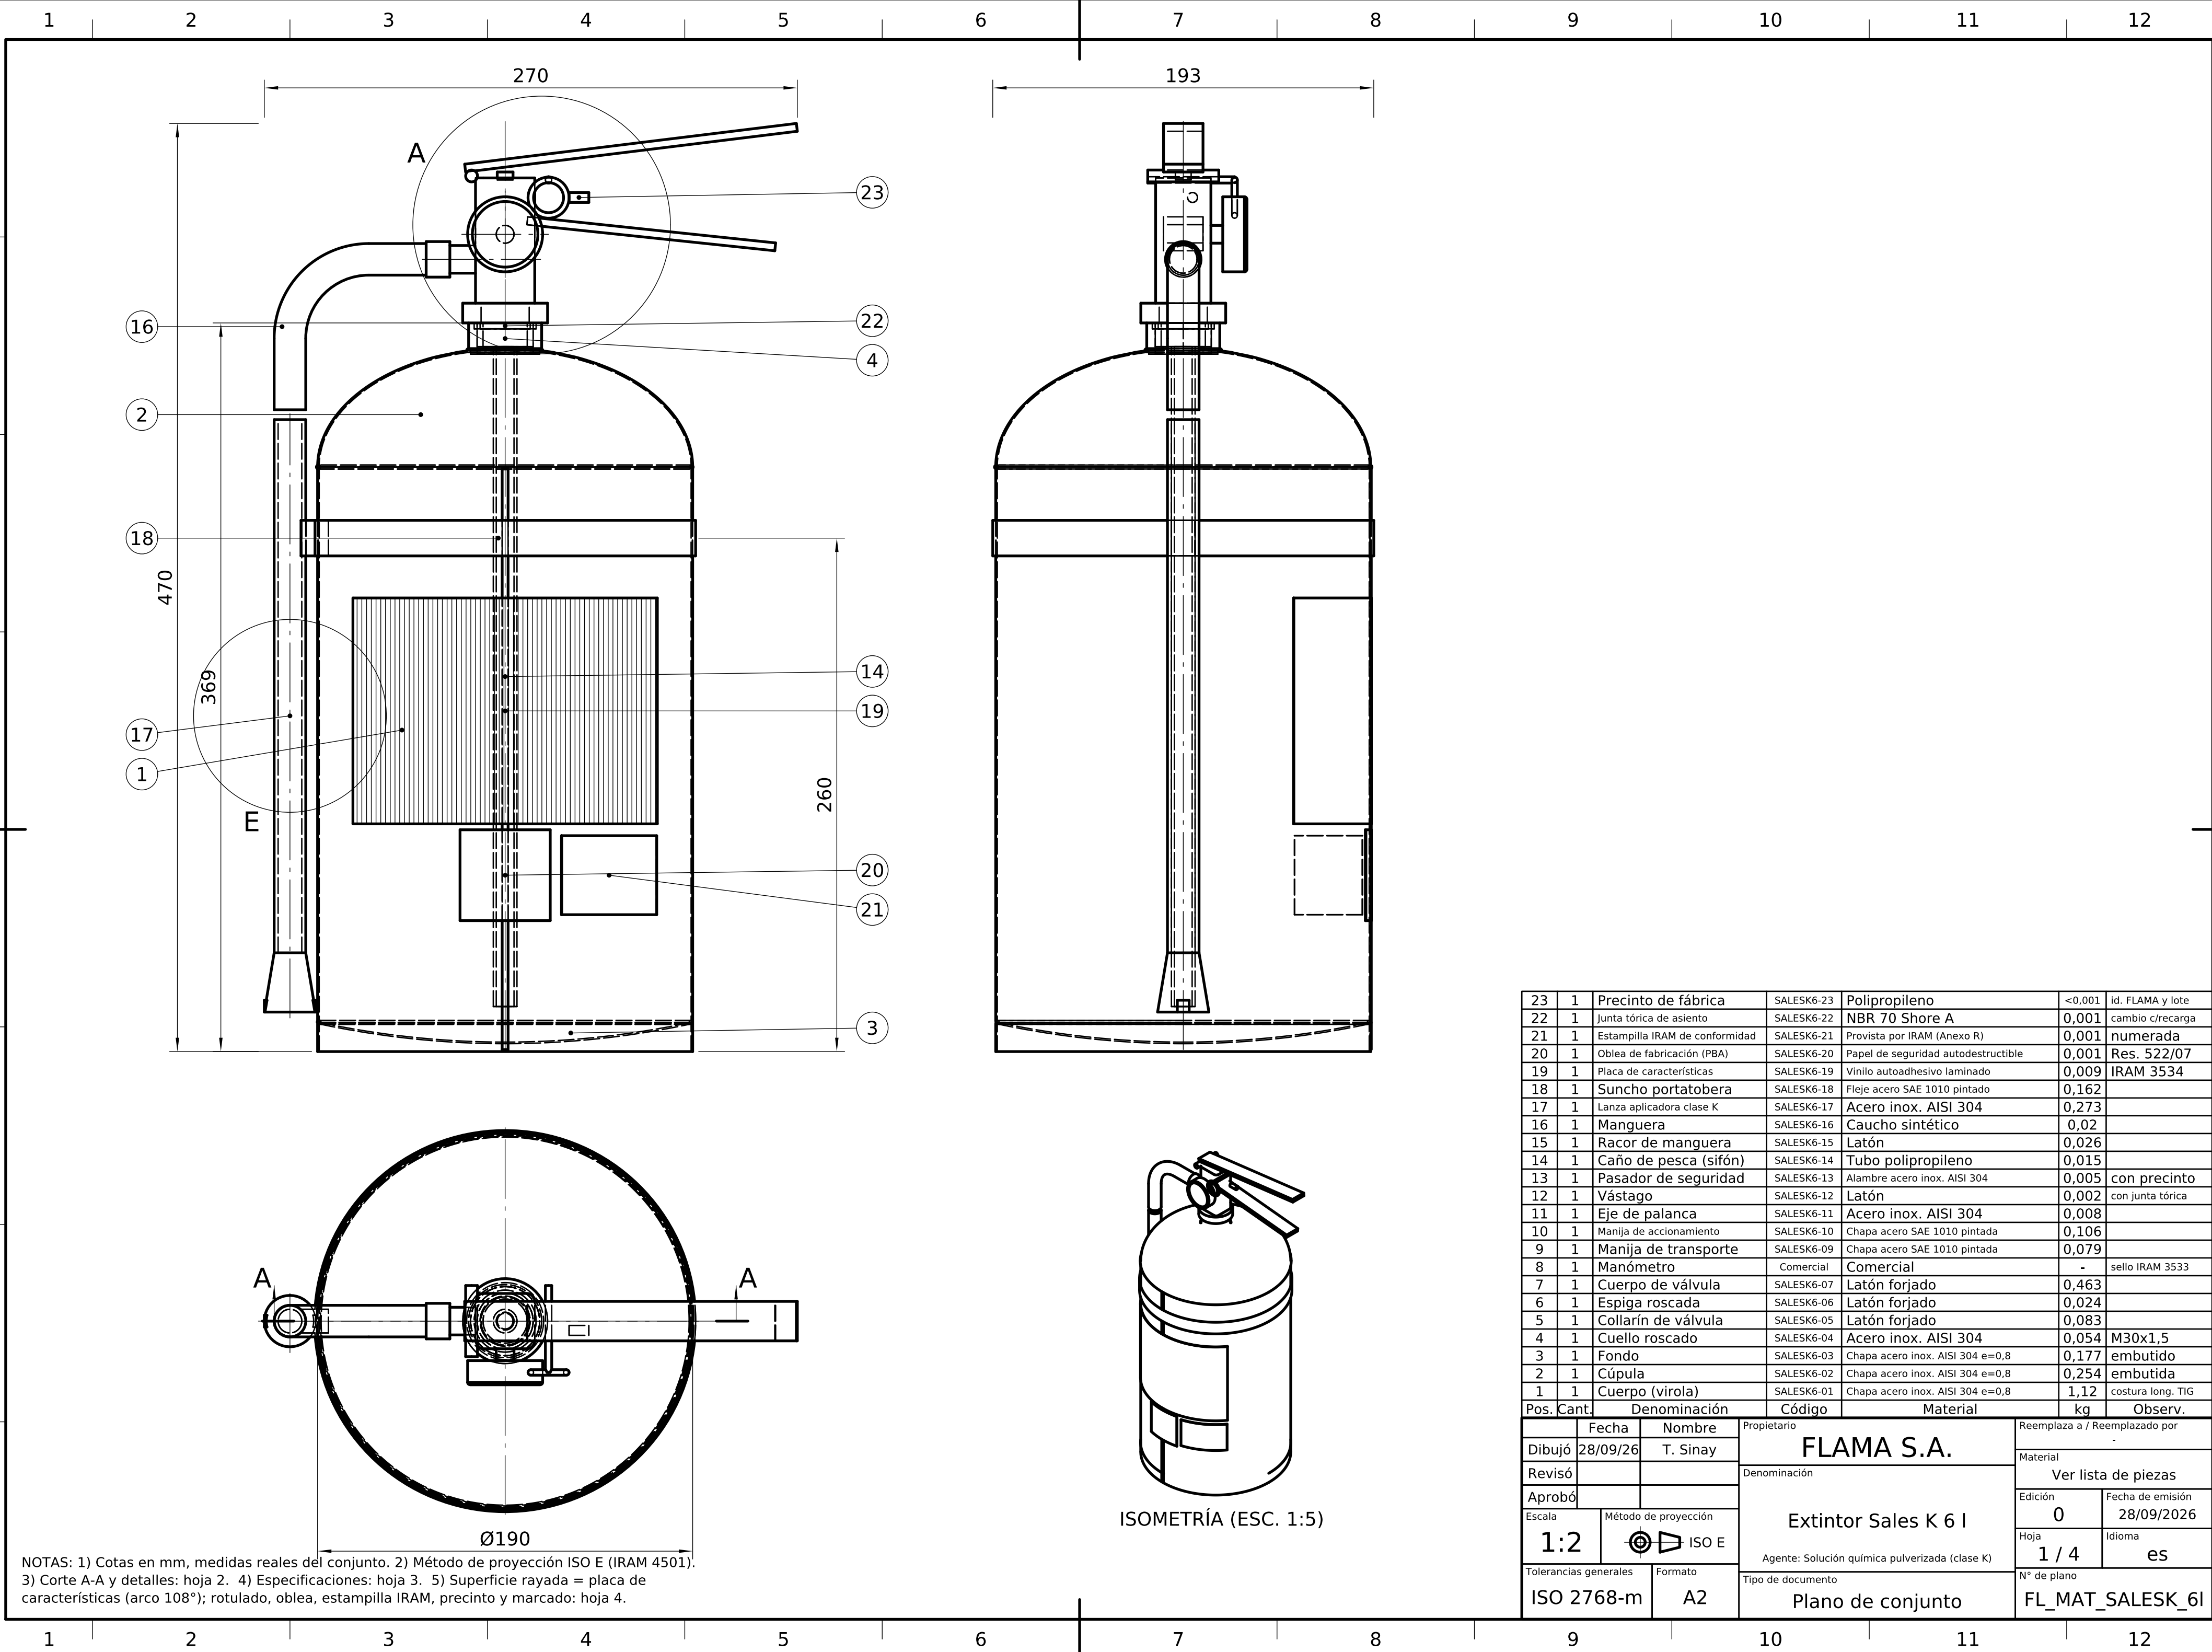


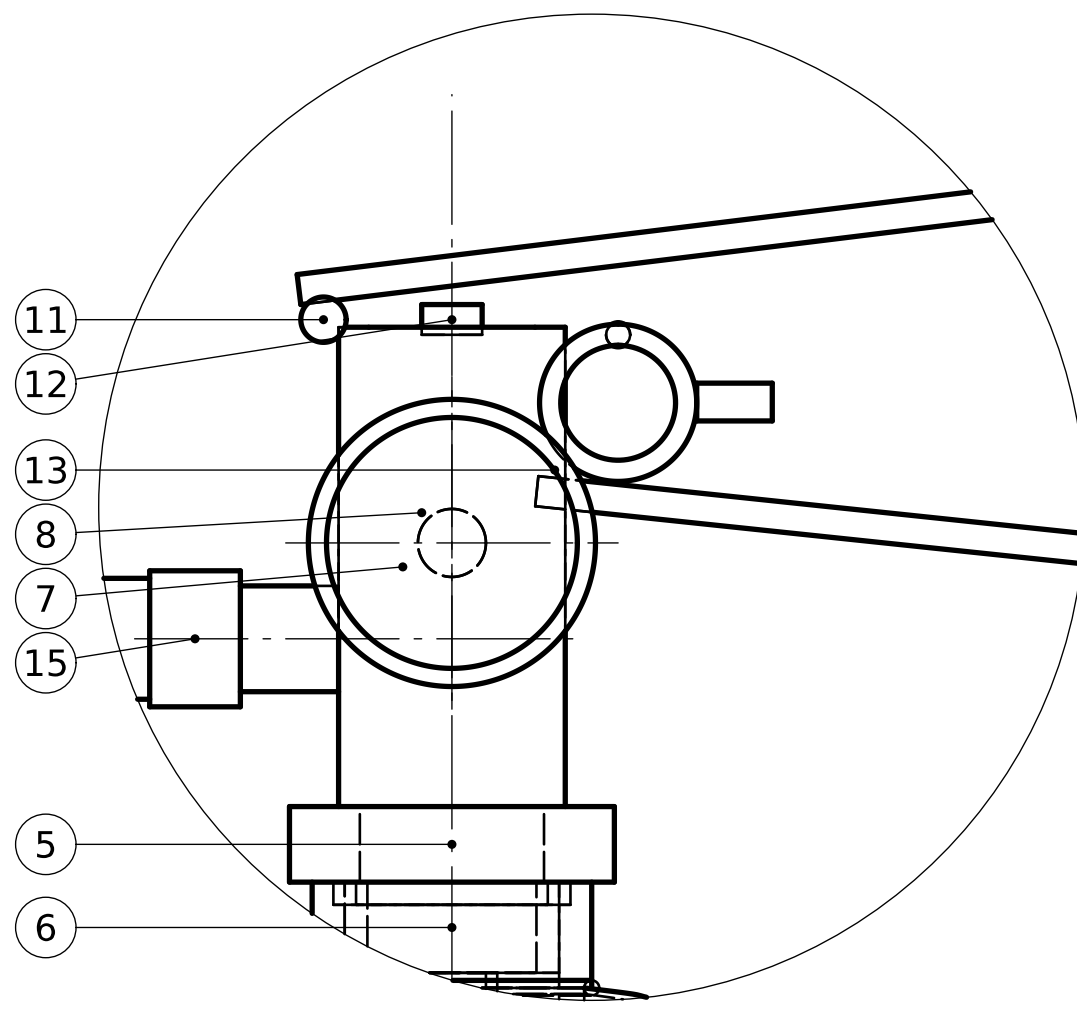


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Superficie rayada = placa de características (arco 108°); rotulado, oblea, estampilla IRAM, precinto y marcado: hoja 4.


23	1	Precinto de fábrica	SALESK6-23	Polipropileno	<0,001	id. FLAMA y lote		
22	1	Junta tórica de asiento	SALESK6-22	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga		
21	1	Estampilla IRAM de conformidad	SALESK6-21	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada		
20	1	Oblea de fabricación (PBA)	SALESK6-20	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07		
19	1	Placa de características	SALESK6-19	Vinilo autoadhesivo laminado	0,009	IRAM 3534		
18	1	Suncho portatobera	SALESK6-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,162			
17	1	Lanza aplicadora clase K	SALESK6-17	Acero inox. AISI 304	0,273			
16	1	Manguera	SALESK6-16	Caucho sintético	0,02			
15	1	Racor de manguera	SALESK6-15	Latón	0,026			
14	1	Caño de pesca (sifón)	SALESK6-14	Tubo polipropileno	0,015			
13	1	Pasador de seguridad	SALESK6-13	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto		
12	1	Vástago	SALESK6-12	Latón	0,002	con junta tórica		
11	1	Eje de palanca	SALESK6-11	Acero inox. AISI 304	0,008			
10	1	Manija de accionamiento	SALESK6-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,106			
9	1	Manija de transporte	SALESK6-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,079			
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533		
7	1	Cuerpo de válvula	SALESK6-07	Latón forjado	0,463			
6	1	Espiga roscada	SALESK6-06	Latón forjado	0,024			
5	1	Collarín de válvula	SALESK6-05	Latón forjado	0,083			
4	1	Cuello roscado	SALESK6-04	Acero inox. AISI 304	0,054	M30x1,5		
3	1	Fondo	SALESK6-03	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,177	embutido		
2	1	Cúpula	SALESK6-02	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,254	embutida		
1	1	Cuerpo (virola)	SALESK6-01	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	1,12	costura long. TIG		
Pos. Cant.		Denominación	Código	Material	kg	Observ.		
	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por			
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material			
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas			
Aprobó			Extintor Sales K 6 l Agente: Solución química pulverizada (clase K)		Edición	Fecha de emisión		
Escala	Método de proyección				0	28/09/2026		
1:2	 ISO E				Hoja	Idioma		
					1 / 4	es		
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano			
ISO 2768-m		A2	Plano de conjunto		FL_MAT_SALESK_6l			

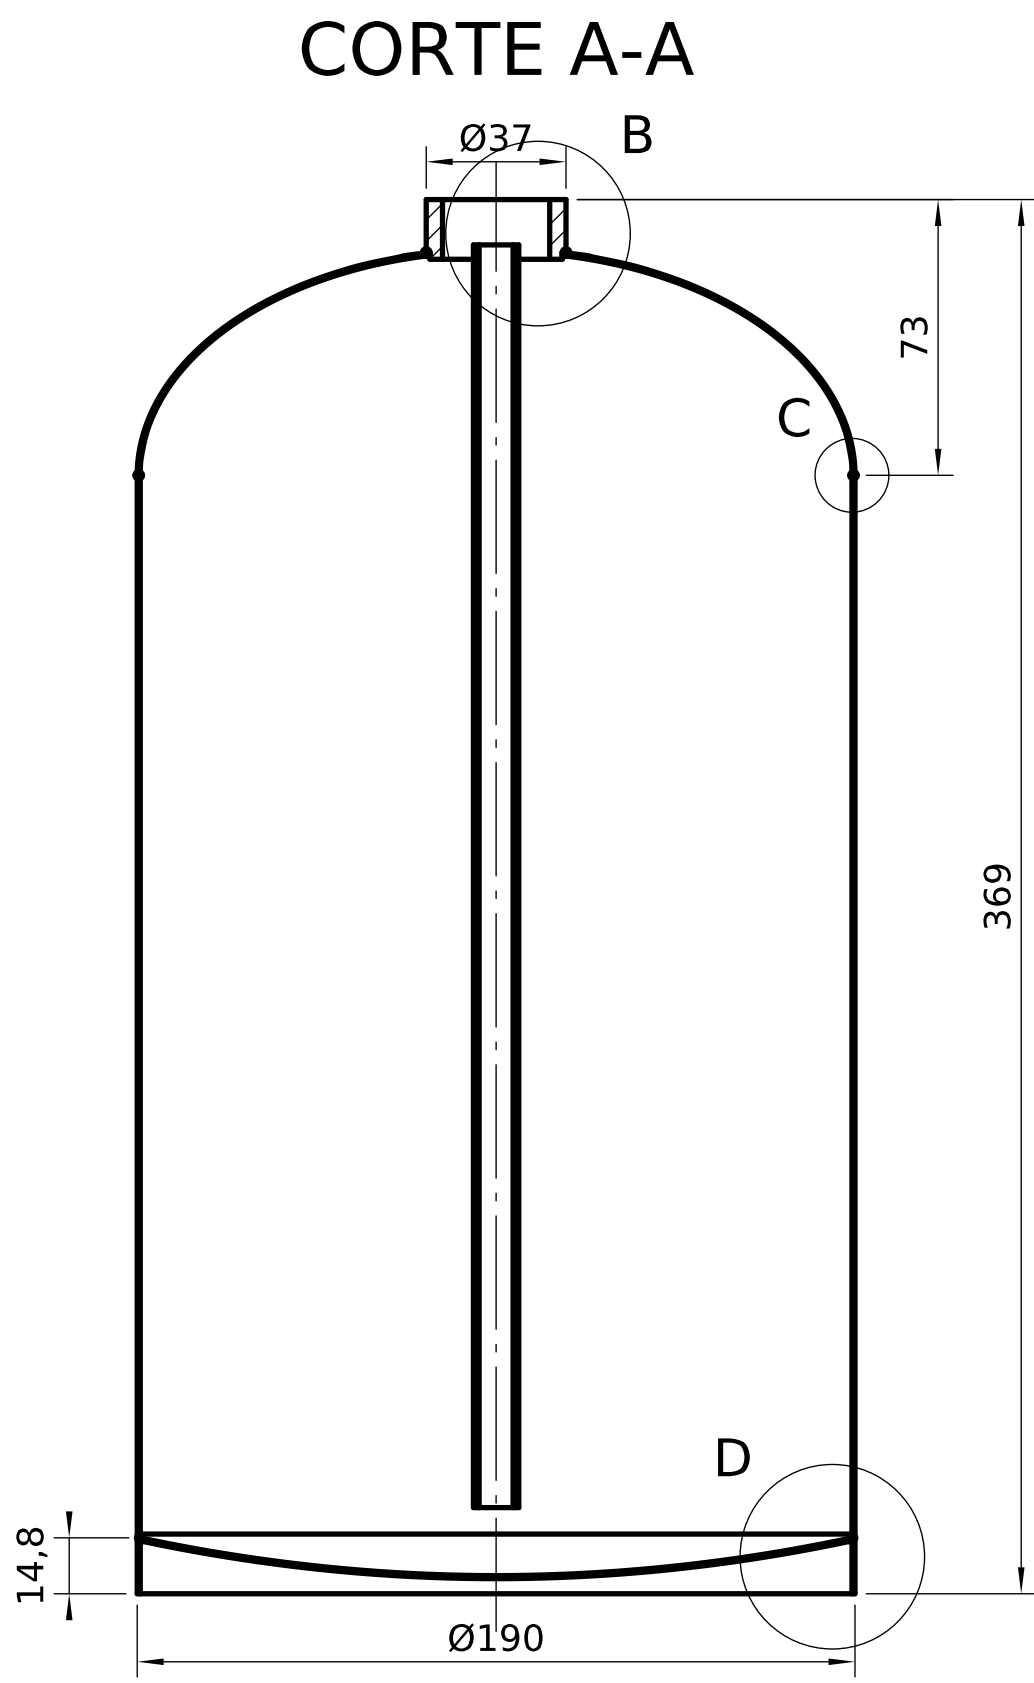


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

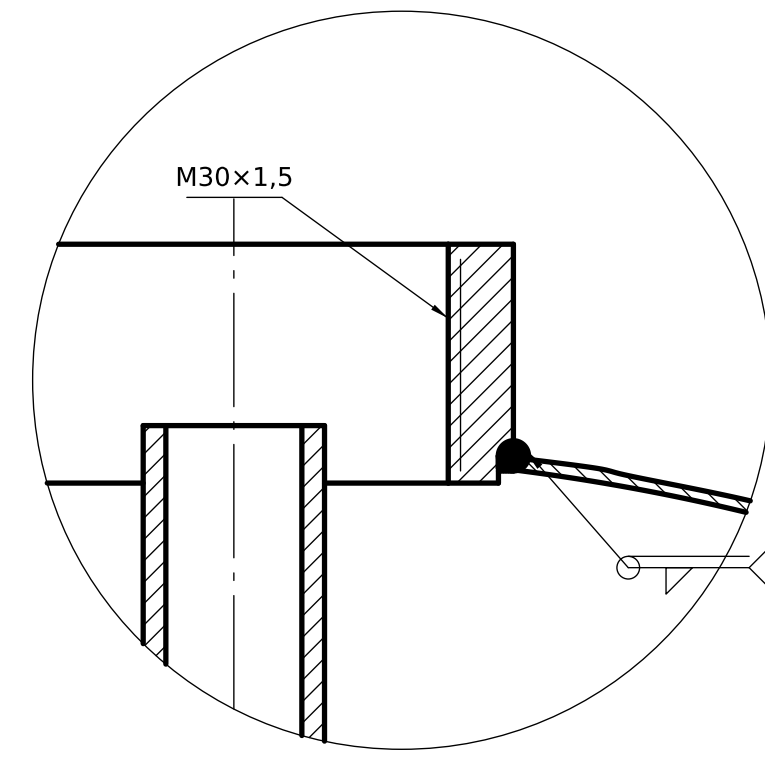


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

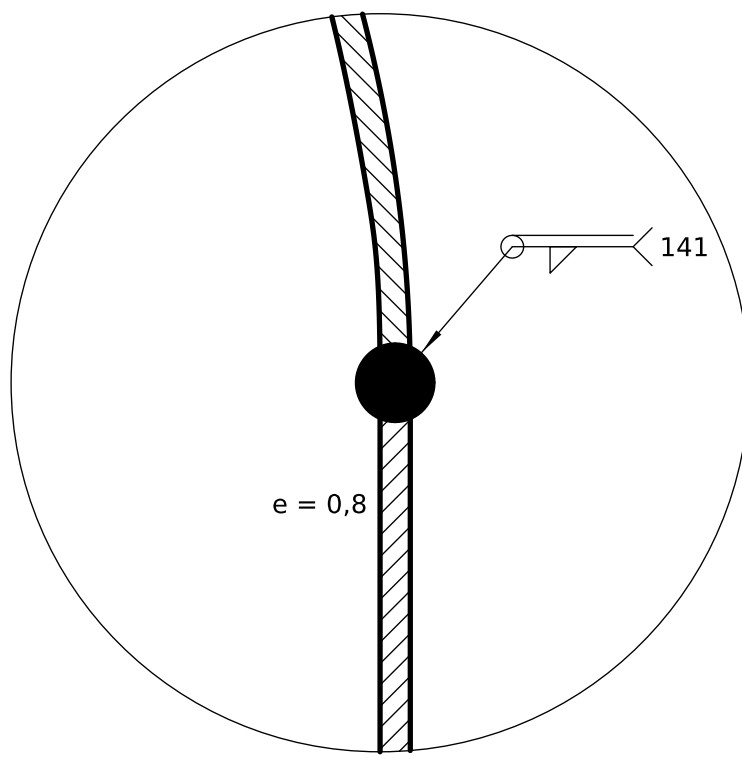

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

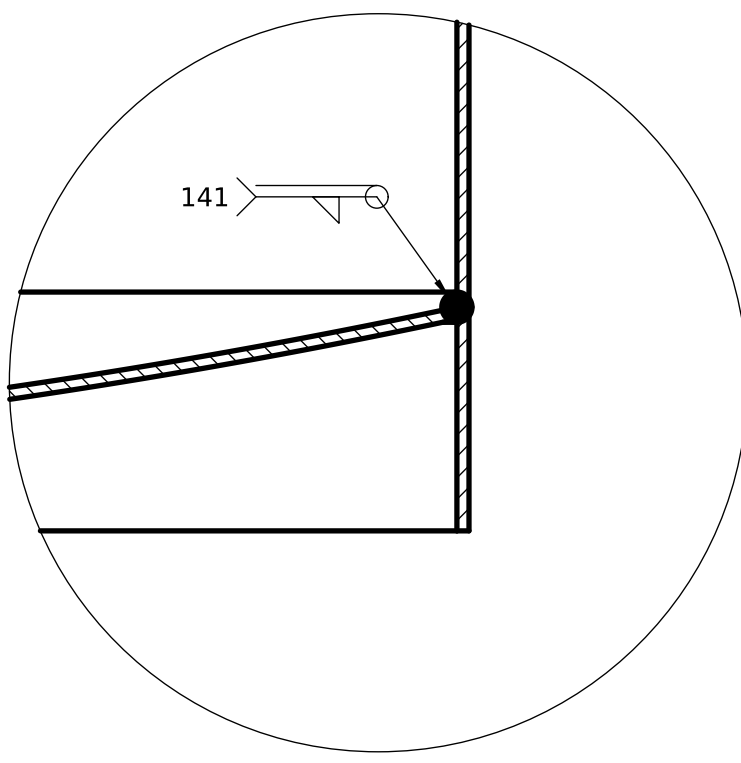

DETALLE D (2:1)
Fondo y pollera

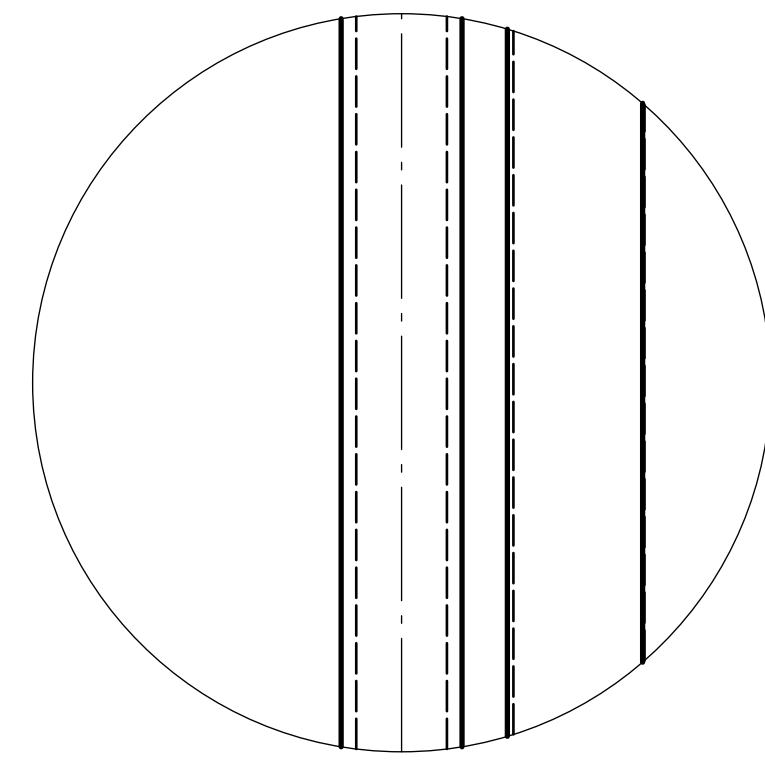

DETALLE E (1:1)
Lanza aplicadora clase K

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Extintor Sales K 6 l	Ver lista de piezas
Escala	1:2	Método de proyección	Corte A-A del recipiente y detalles	Edición
		ISO E		0
Tolerancias generales	ISO 2768-m	Formato	Tipo de documento	Fecha de emisión
		A2	Corte y detalles	28/09/2026
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_MAT_SALESK_6l

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR SALES K 6 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	6 dm³
Peso cargado (kg)	8,25
Altura (mm)	470
Ancho (mm)	270
Profundidad (mm)	190
Tiempo de descarga (s)	50
Alcance (m)	3/4
Rango temperatura (°C)	5 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3697
Norma IRAM extintor	3694
Agente extintor (grado)	Acetato de potasio
Potencial extintor	1A-K
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	8,96
Diámetro exterior del recipiente (mm)	190
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	TIG, proceso 141 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	2,88 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	6 kg
Masa cargada calculada	8,88 kg
Peso cargado según catálogo	8,25 kg
Diferencia	+7,6 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 15.
Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.
Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3697
Norma IRAM extintor: IRAM 3694

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)
Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)
Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión	
-		 ISO E		0	28/09/2026	
Tolerancias generales			Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m			A3		3 / 4	es
			Tipo de documento		N° de plano	
			Especificaciones y normas		FL_MAT_SALESK_6l	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRODUCTO REVENDEDIDO: placa, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DESARROLLADA 179 × 114 mm (arco 108°) - ESC. 1:1

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

79,3

ZONA 1 PROMINENTE

A

K

1 RETIRE EL PASADOR

2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO

3 APRIETE LA MANIJA

FABRICANTE / COMERCIALIZA FLAMA S.A.

ZONA 3 NO PROMINENTE

MATAFUEGO DE SOLUCIÓN QUÍMICA PULVERIZADA (CLASE K)
6 l
0,8 MPa (800 kPa) a 20 °C
2 MPa (2000 kPa)
CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2
EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517
RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO
APTO DE 5 a 50 °C
1A-K + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES
SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario

114,4

179,1

A

K

verde 01-1-150

IRAM 3694

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

Clases D/K: símbolo del producto (IRAM 3534 no prevé pictograma)

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

PROXIMA REVISIÓN
DE CARGA

A0000001

Ø46

Autoadhesiva, autodestructible (troquel magnético), fondo guilloche, imagen latente «válido», numerada; textos negros.
Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la placa.
Campo «próxima revisión» completado.
Rige para venta en Prov. de Bs. As.

Oblea PBA Ø46

114,4

115,3

153,7

cuerda 154 = arco 108° de 179 mm desarrollados

Placa sobre el eje del manómetro, de frente; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6)

CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS

Zona	Ítem	Texto / dato de la placa	Referencia
1	Símbolos de clase	A · K (fig. 1, mín. 12 mm; verde/rojo/azul/amarillo IRAM-DEF D 10-54)	3534 2.2.2
1	Pictogramas	Clase K: símbolo según norma del producto	3534 2.2.3
1	Instrucciones	1 RETIRE EL PASADOR (ROMPE EL PRECINTO) · 2 APUNTE A LA BASE DEL FUEGO · 3 APRIETE LA MANIJA · INICIE LA DESCARGA A 3 m DEL FUEGO	3534 2.2.4
2	Fabricante	MARCA DEL FABRICANTE CERTIFICADO · COMERCIALIZA FLAMA S.A.	3534 2.2.1 2°
3	a) Tipo	MATAFUEGO DE SOLUCIÓN QUÍMICA PULVERIZADA (CLASE K)	3694 5.2.4 / 3534 2.2.1 3° a
3	b) Capacidad	6 l	3534 3° b
3	c) Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) a 20 °C	3534 3° c
3	d) Presión de ensayo hidrostático	2 MPa (2000 kPa)	3534 3° d
3	e) Inspección y mantenimiento	CONTROL PERIÓDICO, MANTENIMIENTO Y RECARGA SEGÚN IRAM 3517-2	3534 3° e
3	f) Leyenda	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	g) Leyenda	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO	3534 3° g
3	h) Temperaturas	APTO DE 5 a 50 °C	3534 3° h
3	i) Potencial extintor	1A-K + ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES	3534 3° i
3	Sello IRAM	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa, DC-P-XXXX) si el fabricante es licenciatario	3694 5.2.4 · Anexo R
-	Nota	Producto revendido: placa provista por el fabricante certificado (IRAM 3694); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

A 26 000000

leyenda de conformidad
y advertencia

logo

QR

≈ 60 × 40 (proporción del Anexo R; medida exacta = estampilla provista por IRAM). N° identifica extintor y fabricante. Sólo licenciatarios.

R6 PRECINTO DE FÁBRICA

FAB.

L 0000

Pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30; precinto que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13). En el nuevo lleva la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2): su integridad indica que el equipo no fue accionado.

R7 MARCADO GRABADO DEL RECIPIENTE

FABRICANTE N° SERIE AÑO

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3694 (norma del producto, aplicado por el fabricante)

FLAMA verifica que exista y coincida con la placa.

R8 TARJETA OFICIAL (CABA)

Clase:
Capacidad:
Fecha de carga:
Vencimiento:
Garantía empresa:

Ordenanza 40.473 art. 6: adquirida en DG Rentas, se anexa a cada matafuego (colgada del cuello; no se dibuja).

Letra de instrucciones 7,2 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Placa autoadhesiva ensayada a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3634 cap. 3).