

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

REFERENCIAS



Válvula de bloqueo



Válvula de retención



Manómetro (PI)



Válvula de alivio tarada




Bomba

1 CARGA DE POLVO

2 VÁLVULA


3 PRESURIZACIÓN N2

4 ESTANQUEIDAD

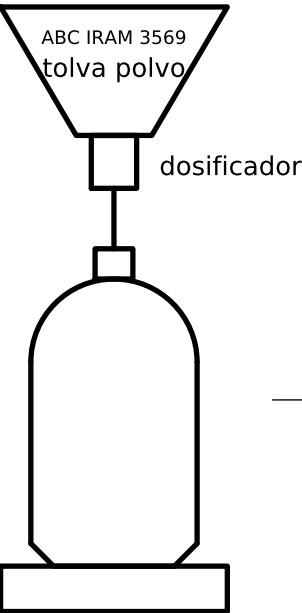


balanza (kg)
secado previo del
recipiente


según DOC-02
torque

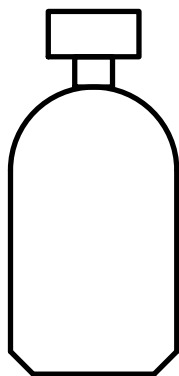

O-ring nuevo
y sifón limpio

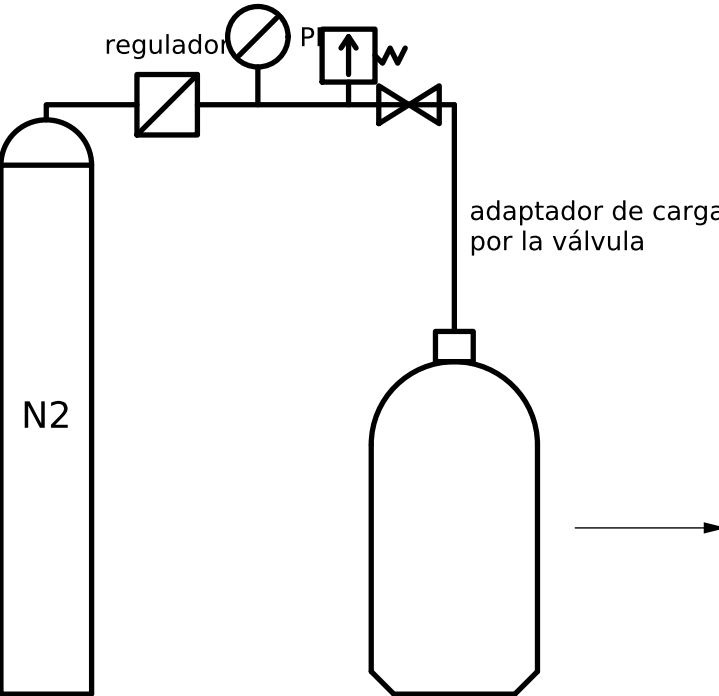

P servicio a 20 °C
(1,4 MPa ABC)

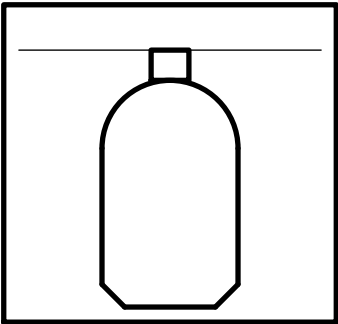

cuba de inmersión
o detector de fugas

5 PESADA + MARBETE + PRECINTO
OBLEA (FL_SEN_04)

NOTAS (criterios de aceptación en DOC-02 y DOC-03)

- 1) Polvo IRAM 3569 certificado; PROHIBIDO mezclar ABC con BC (IRAM 3517-2:2020 9.9.1.6).
- 2) Recinto HR $\leq$ 70 %, deshumidificado por condensación (sin estufas), $\geq$ 8 renov./h (9.4.8).
- 3) Tolerancia de carga: 1-2,5 kg 0/+100 g; 5-10 kg 0/+300 g; rodantes $\pm$ 3 % (tabla 3).
- 4) Presurizar con nitrógeno seco (tabla 2); secado verificado con cámara de video (9.8.2).
- 5) Ensayo de pérdidas obligatorio (9.4.10), fuera del recinto si evapora agua; control a las 24 h (FLAMA).
- 6) Rodantes: la misma secuencia con la botella/recipiente de 25 a 100 kg y su válvula.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material -	
Revisó			Denominación Línea de carga ABC Carga de polvo, presurización N2, estanqueidad		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala -	Método de proyección  ISO E				Nº de plano FL_ESQ_02	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Esquema			