

A





B

C

D

E

F

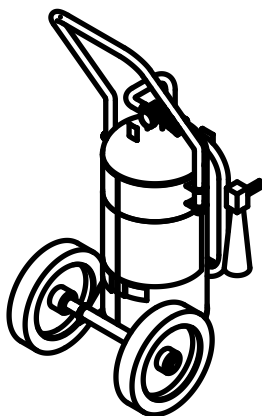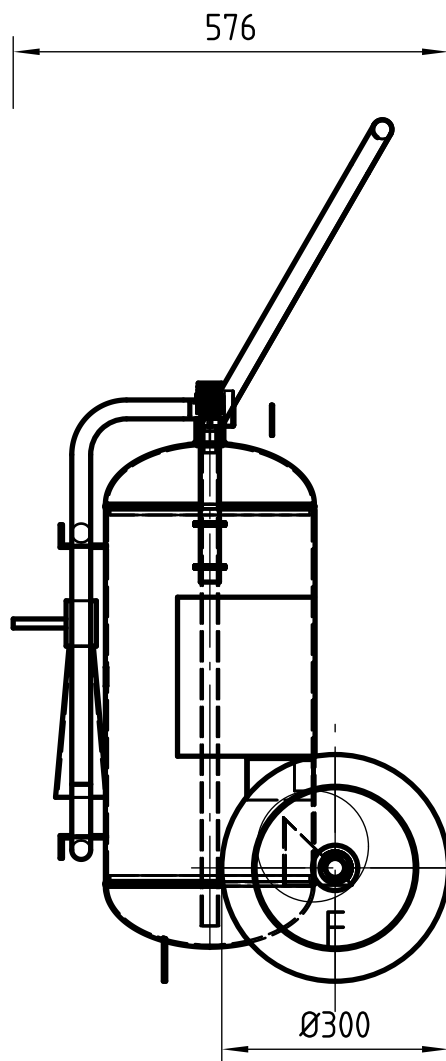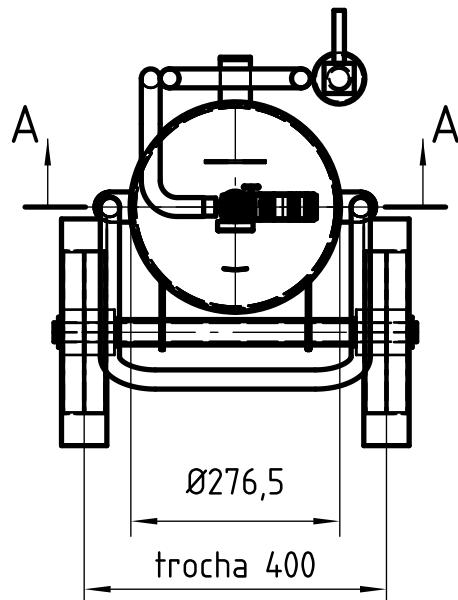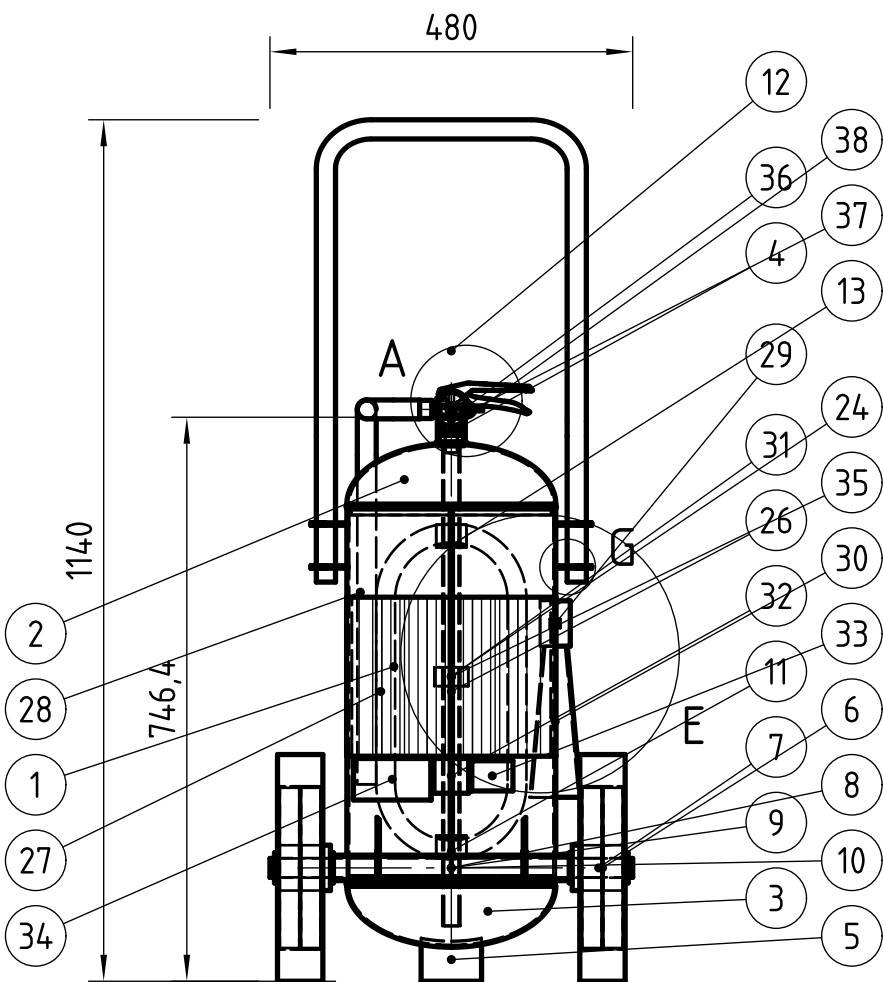



ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


38	1	Precinto de fábrica	ABC25-38	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
37	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC25-37	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
36	1	Junta tórica de asiento	ABC25-36	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
35	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC25-35	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
34	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC25-34	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
33	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC25-33	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
32	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC25-32	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
31	1	Etiqueta / placa de características	ABC25-31	Vinilo autoadhesivo laminado	0,046	IRAM 3534
30	1	Tobera campana	ABC25-30	Polipropileno	0,08	
29	1	Válvula esférica	ABC25-29	Latón cromado	0,41	
28	1	Manguera	ABC25-28	Caucho sintético	0,262	
27	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC25-27	Caucho sintético	0,391	
26	1	Ganchos portamanguera (2)	ABC25-26	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada	0,175	soldados adelante
25	1	Racor de manguera	ABC25-25	Latón	0,061	
24	1	Caño de pesca (sifón)	ABC25-24	Tubo PVC rígido	0,156	
23	1	Manija de transporte	ABC25-23	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
22	1	Manija de accionamiento	ABC25-22	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
21	1	Pasador de seguridad	ABC25-21	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
20	1	Eje de palanca	ABC25-20	Acero inox. AISI 304	0,003	
19	1	Resorte de válvula	ABC25-19	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
18	1	Vástago	ABC25-18	Latón	0,014	con junta tórica
17	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
16	1	Cuerpo de válvula	ABC25-16	Latón forjado	0,133	
15	1	Collarín de válvula	ABC25-15	Latón forjado	0,005	
14	1	Espiga roscada	ABC25-14	Latón forjado	0,024	
13	1	Orejas de la manija (4)	ABC25-13	Chapa LAC del cuerpo (orilla)	0,121	soldadas al cuerpo y a la manija
12	1	Manija del carro	ABC25-12	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6	1,53	doblada 30°, soldada a las orejas
11	1	Chapas triangulares del portaeje (2)	ABC25-11	Chapa LAC del cuerpo (orilla)	0,195	soldadas al cuerpo y al portaeje
10	1	Arandelas de tope (4)	ABC25-10	Acero SAE 1010 Ø40 x Ø26 x 4	0,091	compradas
9	1	Portaeje	ABC25-09	Caño acero SAE 1010 Ø33,7 x 3,25	0,761	soldado a las chapas triangulares
8	1	Eje de ruedas	ABC25-08	Barra acero SAE 1045 Ø25	1,85	comprado
7	2	Llanta con cubo	ABC25-07	Chapa acero SAE 1010	2,47	
6	2	Neumático macizo	ABC25-06	Caucho	2,45	llanta metálica
5	1	Tercera pata	ABC25-05	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)	0,109	soldada al fondo, adelante
4	1	Cuello roscado	ABC25-04	Acero SAE 1010	0,133	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC25-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	2,44	embutido
2	1	Cúpula	ABC25-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	2,39	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC25-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	10,63	costura long. MAG

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	Propietario		
		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		
		Revisó		Denominación		
		Aprobó		Extintor ABC 25 kg sobre ruedas		
		Escala	Método de proyección	Agente: Polvo químico seco ABC		
		1:10	ISO E	Tipo de documento		
		ISO 2768-m	A3	Plano de conjunto		
				Reemplaza a / Reemplazado por		
				Material		
				Ver lista de piezas		
				Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
				Hoja	Idioma	
				1 / 4	es	
				N° de plano		
				FL_MAT_ABC_25kg		


CORTE A-A (1:5)

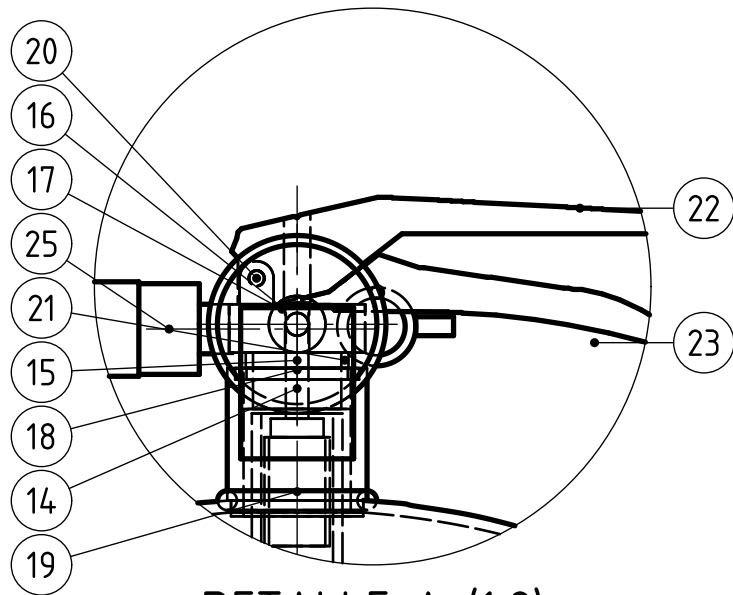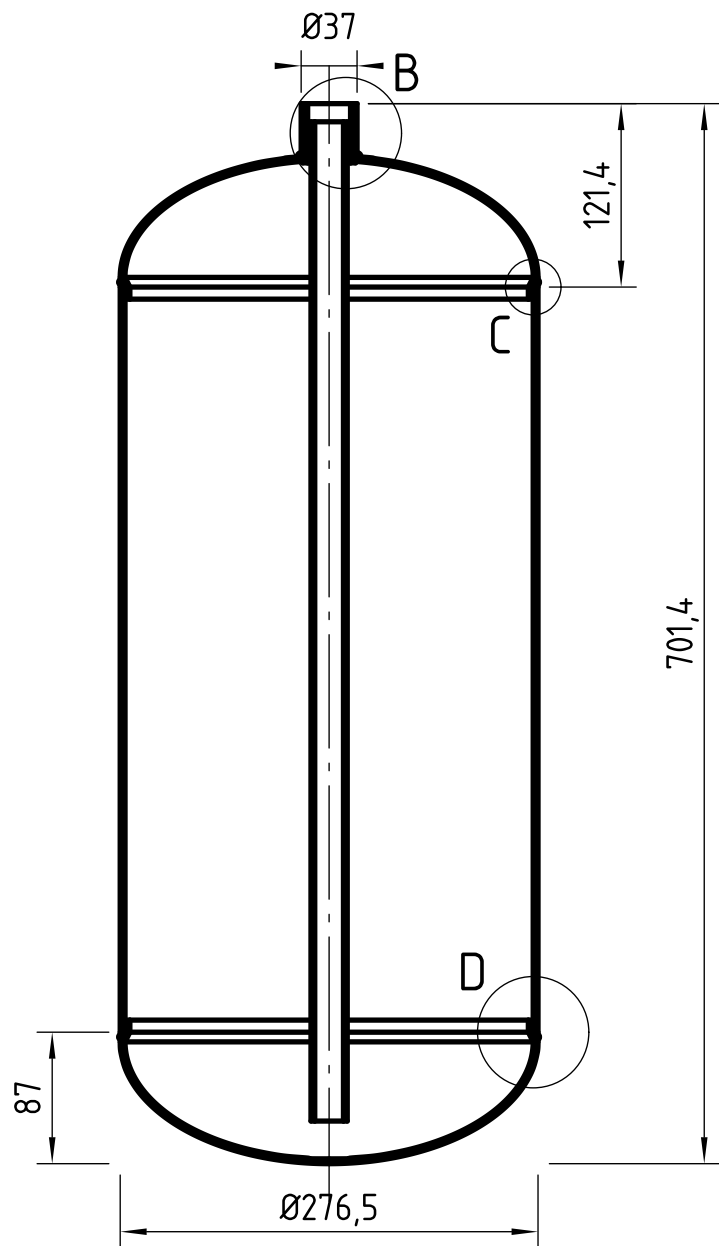


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

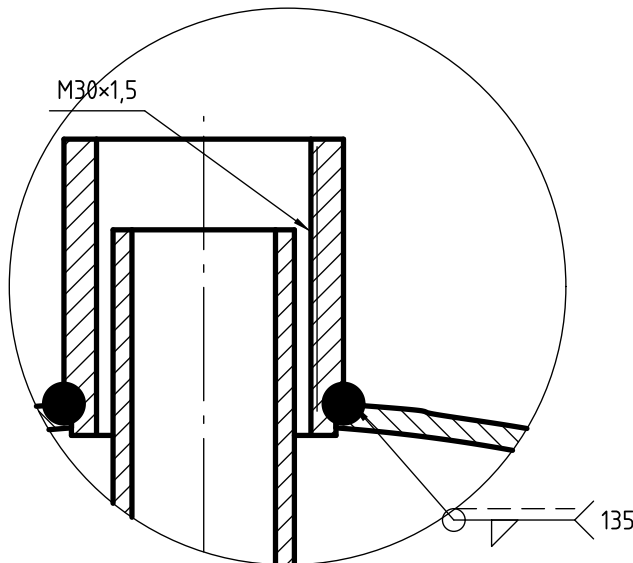


DETALLE B (1:1)
Cupla soldada

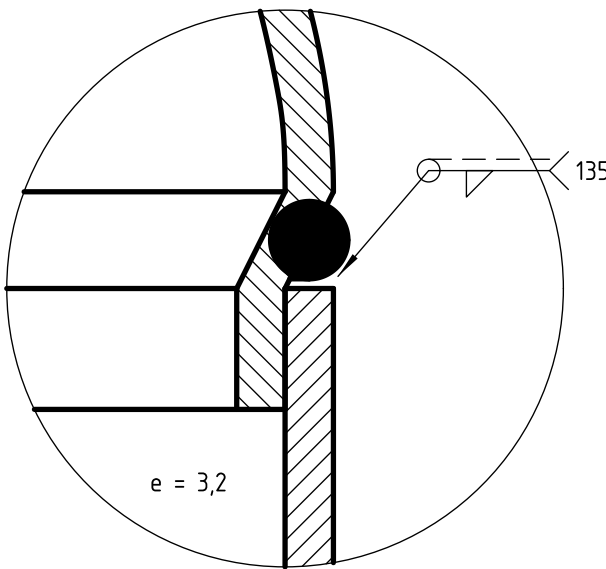


DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope

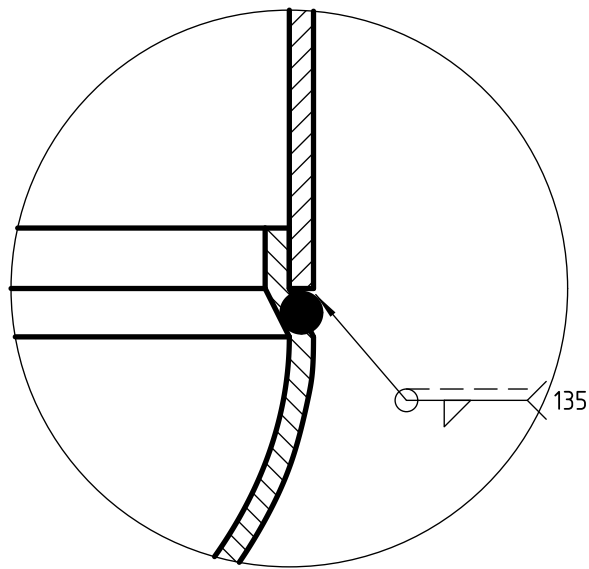


DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido

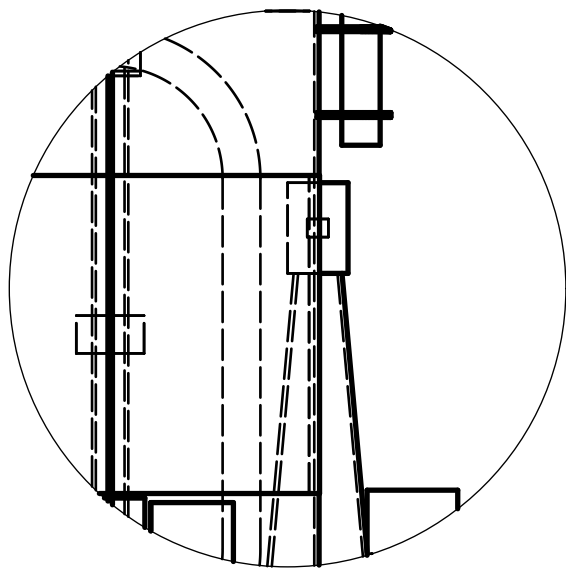

DETALLE E (1:5)
Válvula esférica y tobera

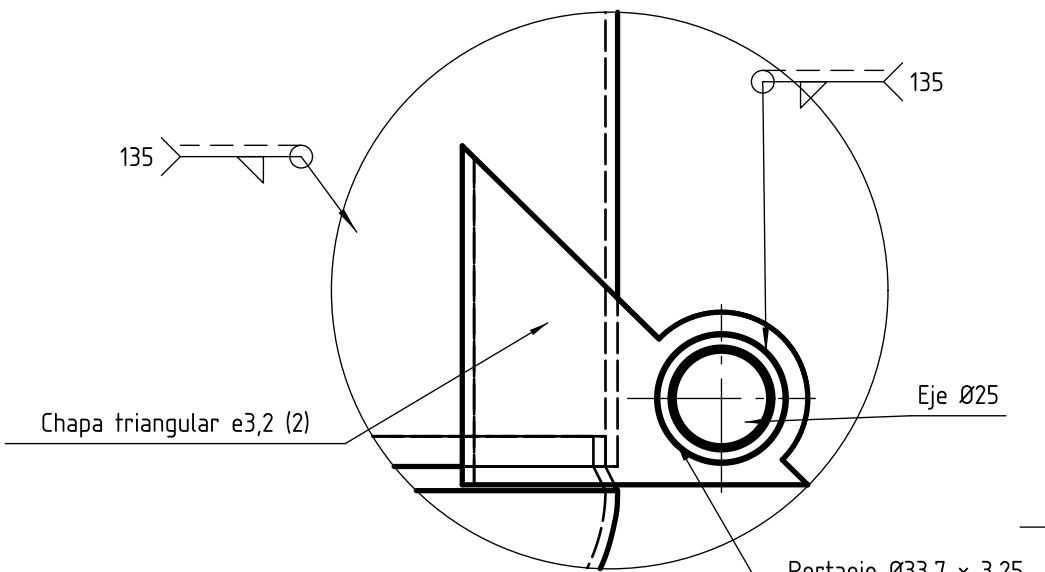

DETALLE F (1:2)
Portaeje y chapa triangular (vista lateral, sin rueda)

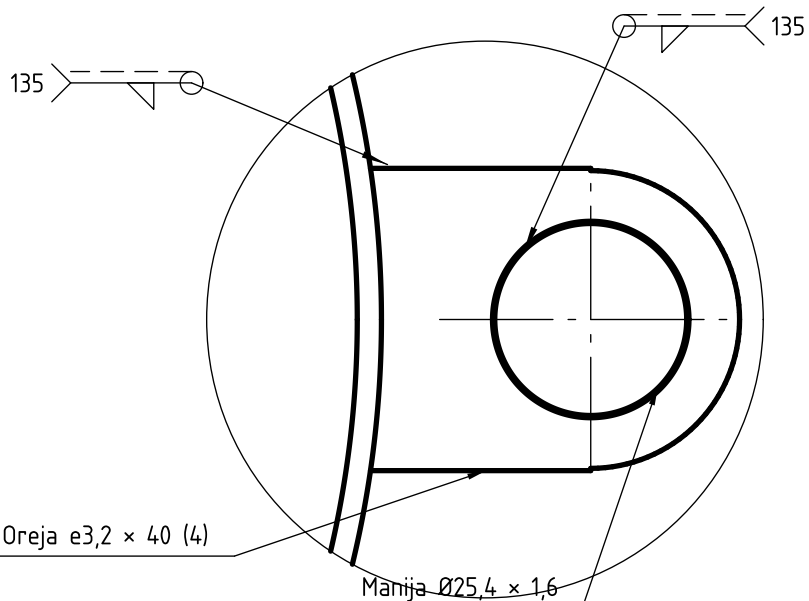

DETALLE G (1:1)
Oreja de la manija (vista superior)

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó					Material	
Aprobó			Denominación		Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles		Edición	Fecha de emisión
					0	28/09/2026
1:5			ISO E	Hoja	Idioma	
				2 / 4	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2	Corte y detalles		FL_MAT_ABC_25kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	25 kg
Peso cargado (kg)	55
Altura (mm)	1140 (catálogo: 1140)
Ancho (mm)	480 (catálogo: 455)
Profundidad (mm)	576 (catálogo: 600)
Tiempo de descarga (s)	40
Alcance (m)	5/6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	300
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Trocha entre centros de rueda (mm)	400 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	34,4
Diámetro exterior del recipiente (mm)	276,5
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	32,04 kg
Carga nominal de agente	25 kg
Masa cargada calculada	57,04 kg
Peso cargado según catálogo	55 kg
Diferencia	+3,7 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 25 kg R3.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 25 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS)

Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 2,9 mm (Ø ≤ 320)	3,2 mm, Ø276	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø300, banda 60, trocha 400	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	5 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados adelante, manga enrollada	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado en el puesto 8, antes de la PH (9)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala	Método de proyección	 ISO E		Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
-				Hoja	Idioma	
				3 / 4	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano		
ISO 2768-m		A3		FL_MAT_ABC_25kg		
			Especificaciones y normas			

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 521 × 210 mm (panel central 261 = arco 108° + alas 130) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)



verde 01-1-150



rojo 03-1-050



azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



sólido



líquido





eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «vólido», numerada [relevado: «1H01036888»], Anillo: único sello oficial obligatorio: Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

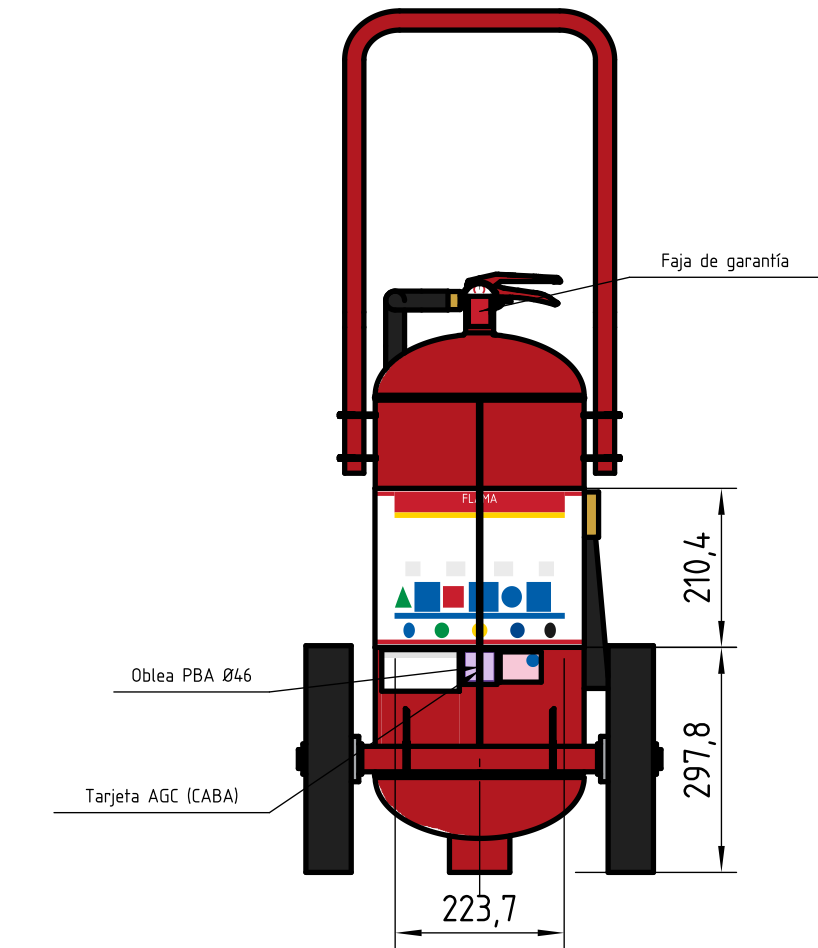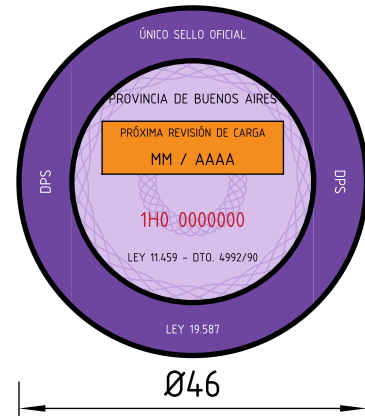

carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, ganchos y pala adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS	3534 2.21 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melisa)
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, quite el seguro y abra la válvula · 4 EMPUNE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.21 1° y 2.24 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm: A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.22
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.23
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3550 5.24 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	25 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 90 - SELLO IRAM 3569 - MARCA DEMSA	3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543): ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	55 kg	catálogo - control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: ... / ...	3550 5.24
3	I	N° de serie	 (IGUAL AL GRABADO)	3550 5.24 / 51
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel)
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.24 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONAMÓNICO) - SELLO IRAM 3569 · RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCUNVENIENTES	3523 5.24 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.24 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. - DOMICILIO - INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ____ · O.P.D.S. REG. N° ____	3534 2.21 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ± 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ± 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ± 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



± 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul: n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE




Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.) - IRAM 3550 5.1 Grabado en el CUERPO en el puesto 11 (marcado), después de la PH (9) y el secado (10): franja superior, costado derecho (libre de manija y mangal); letra 5 mm (IRAM 4503); cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod. 717/07).

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisa). Traza lote de polvo, PH y estampilla.




R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

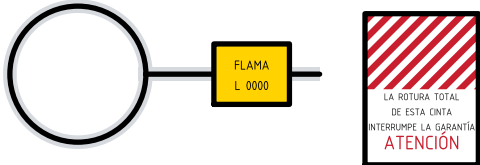

Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

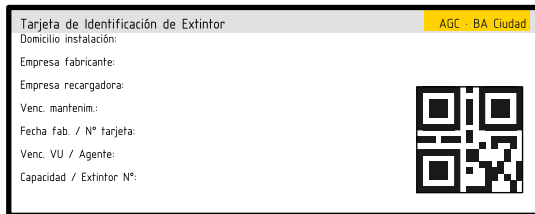

± 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Extintor ABC 25 kg sobre ruedas	Ver lista de piezas
Escala	-	Método de proyección	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado	Edición
		ISO E		0
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	Fecha de emisión
ISO 2768-m		A2	Rotulado e identificación	28/09/2026
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_MAT_ABC_25kg