

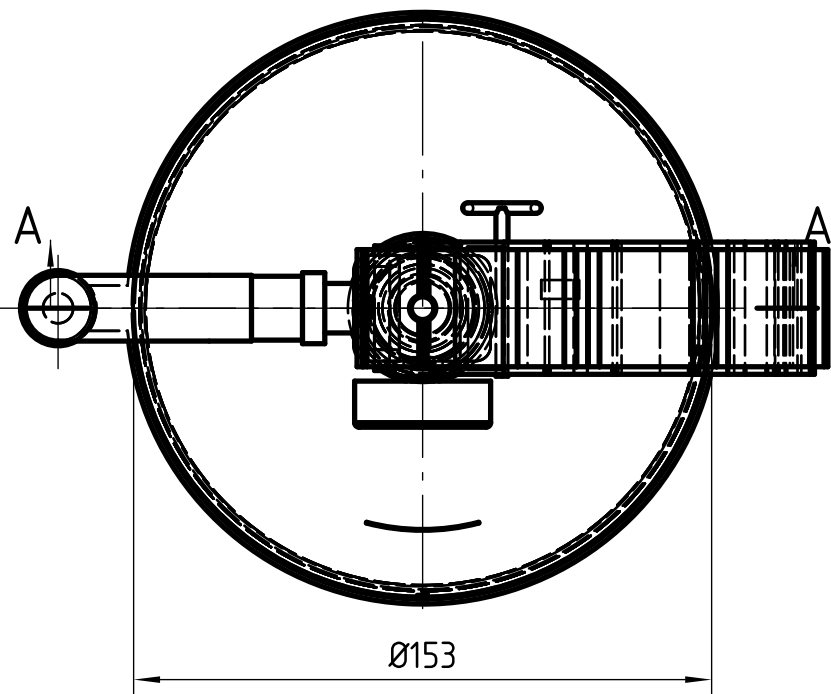
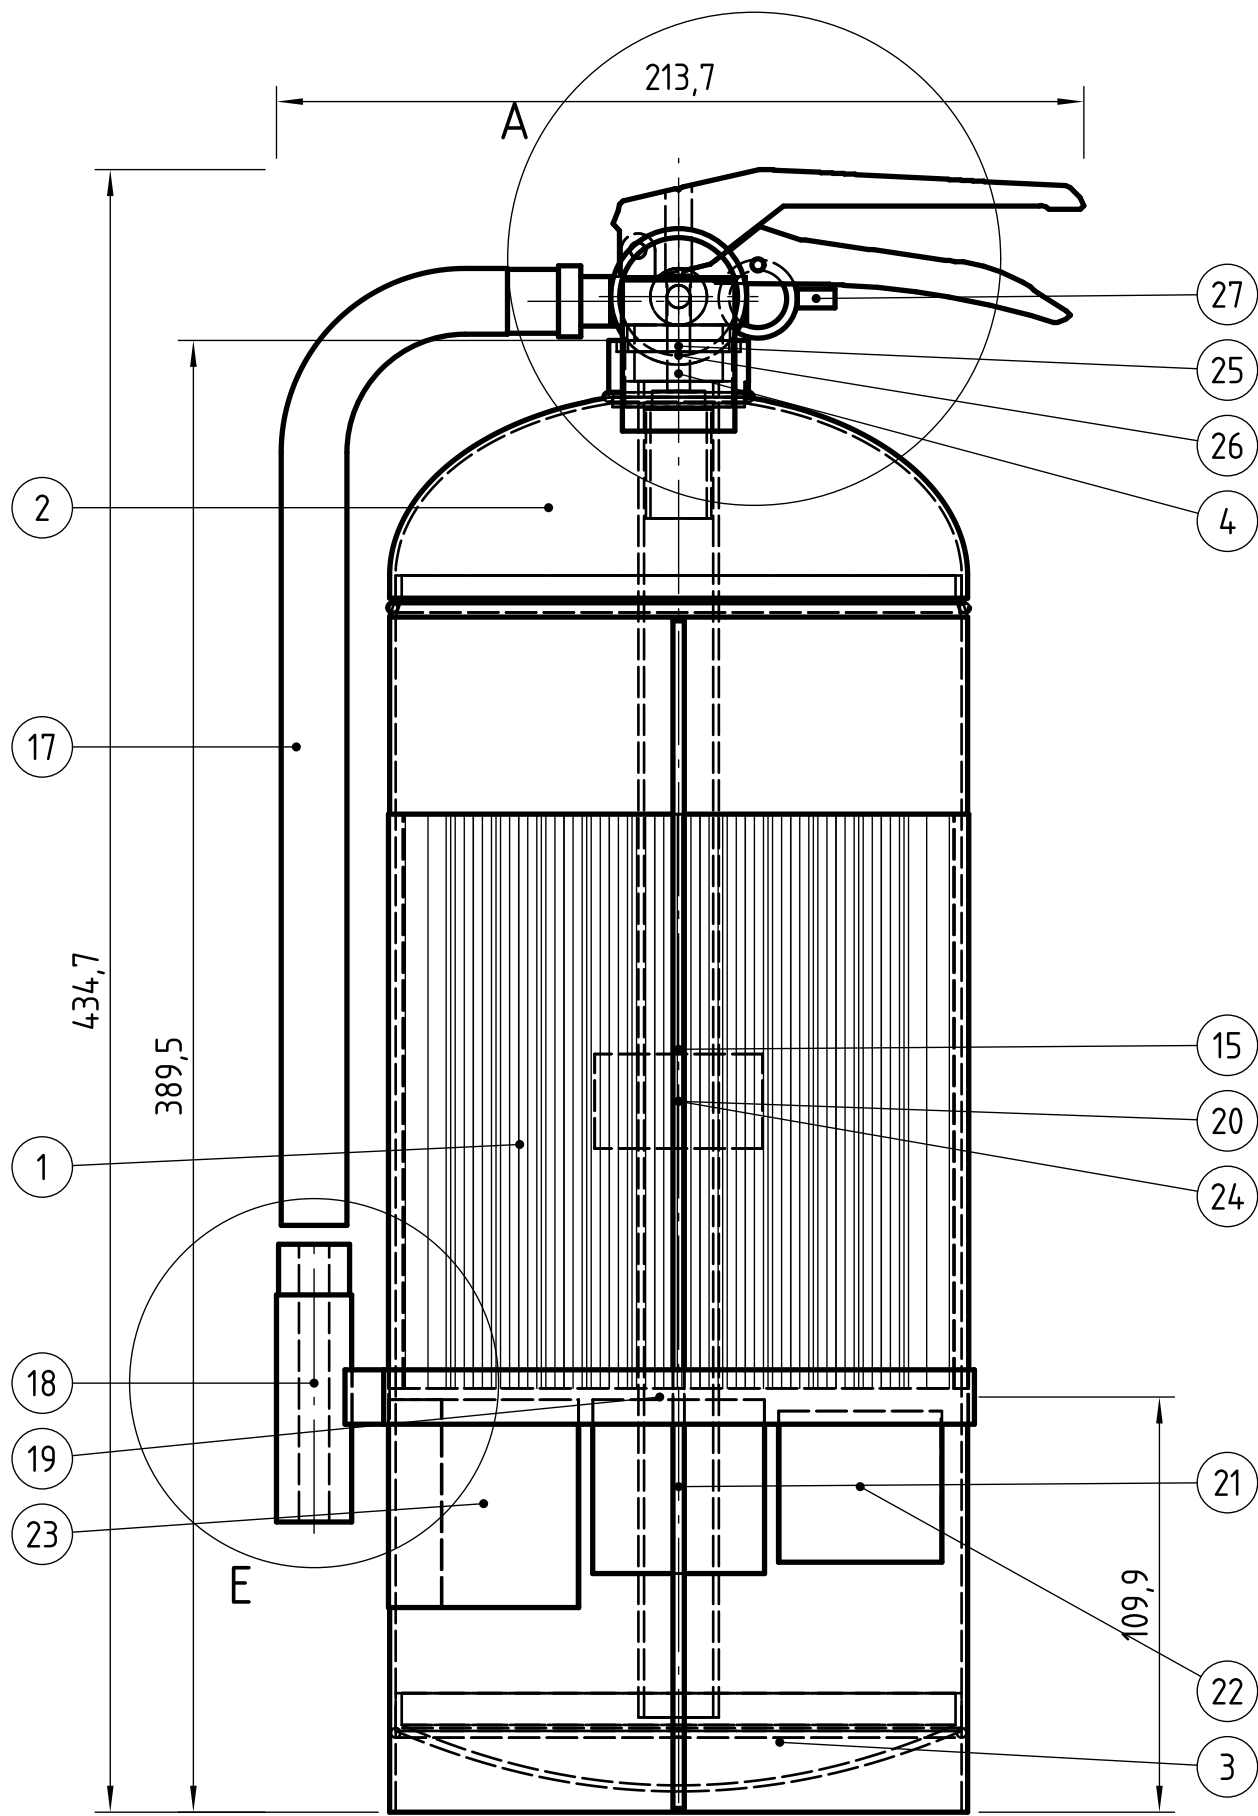


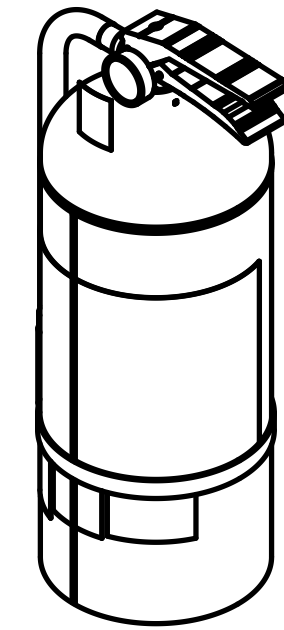

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).







3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

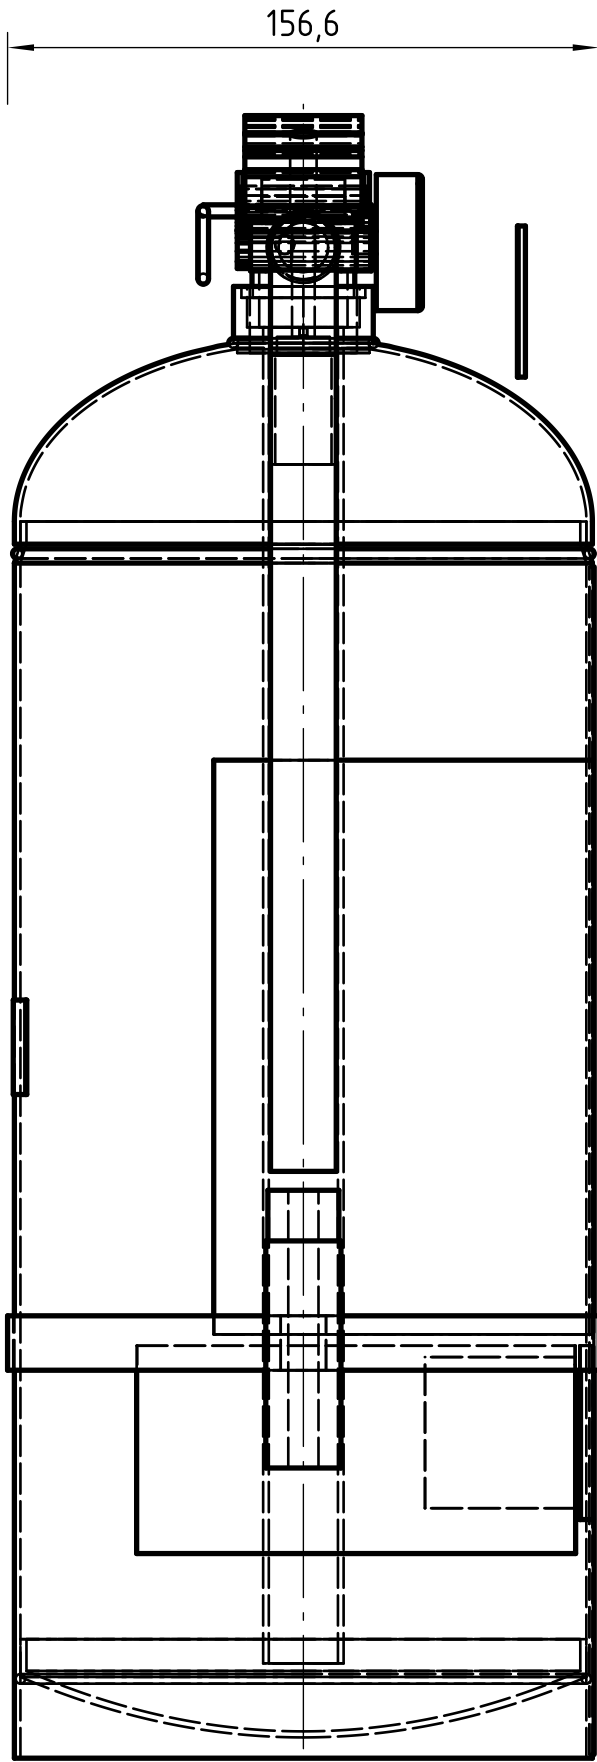

ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

|                       |                                                                                       |                                      |                              |                                          |                               |                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 27                    | 1                                                                                     | Precinto de fábrica                  | HCFC/HFC5-27                 | Polipropileno color                      | <0,001                        | id. FLAMA y lote   |
| 26                    | 1                                                                                     | Faja de garantía válvula-cuello      | HCFC/HFC5-26                 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco   | <0,001                        | nuevo sin abrir    |
| 25                    | 1                                                                                     | Junta tórica de asiento              | HCFC/HFC5-25                 | EPDM (compatible con HCFC/HFC)           | 0,001                         | cambio c/recarga   |
| 24                    | 1                                                                                     | Etiqueta de n° de serie GS1          | HCFC/HFC5-24                 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico   | <0,001                        | QR GTIN + serie    |
| 23                    | 1                                                                                     | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | HCFC/HFC5-23                 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003                         | sólo destino CABA  |
| 22                    | 1                                                                                     | Estampilla IRAM de conformidad       | HCFC/HFC5-22                 | Provisita por IRAM (Anexo R)             | 0,001                         | numerada           |
| 21                    | 1                                                                                     | Oblea de fabricación (PBA)           | HCFC/HFC5-21                 | Papel de seguridad autodestructible      | 0,001                         | Res. 522/07        |
| 20                    | 1                                                                                     | Etiqueta / placa de características  | HCFC/HFC5-20                 | Vinilo autoadhesivo laminado             | 0,018                         | IRAM 3534          |
| 19                    | 1                                                                                     | Suncho portatobera                   | HCFC/HFC5-19                 | Fleje acero SAE 1010 pintado             | 0,094                         |                    |
| 18                    | 1                                                                                     | Tobera con portatobera               | HCFC/HFC5-18                 | Polipropileno                            | 0,017                         |                    |
| 17                    | 1                                                                                     | Manguera                             | HCFC/HFC5-17                 | Caucho sintético                         | 0,051                         |                    |
| 16                    | 1                                                                                     | Racor de manguera                    | HCFC/HFC5-16                 | Latón                                    | 0,039                         |                    |
| 15                    | 1                                                                                     | Caño de pesca (sifón)                | HCFC/HFC5-15                 | Tubo PVC rígido                          | 0,046                         |                    |
| 14                    | 1                                                                                     | Manija de transporte                 | HCFC/HFC5-14                 | Chapa acero SAE 1010 pintada             | 0,076                         |                    |
| 13                    | 1                                                                                     | Manija de accionamiento              | HCFC/HFC5-13                 | Chapa acero SAE 1010 pinfada             | 0,096                         |                    |
| 12                    | 1                                                                                     | Pasador de seguridad                 | HCFC/HFC5-12                 | Alambre acero inox. AISI 304             | 0,006                         | con precinto       |
| 11                    | 1                                                                                     | Eje de palanca                       | HCFC/HFC5-11                 | Acero inox. AISI 304                     | 0,003                         |                    |
| 10                    | 1                                                                                     | Resorte de válvula                   | HCFC/HFC5-10                 | Alambre acero inox. AISI 302             | 0,005                         | cierre del vástago |
| 9                     | 1                                                                                     | Vástago                              | HCFC/HFC5-09                 | Latón                                    | 0,014                         | con junta tórica   |
| 8                     | 1                                                                                     | Manómetro                            | Comercial                    | Comercial                                | –                             | sello IRAM 3533    |
| 7                     | 1                                                                                     | Cuerpo de válvula                    | HCFC/HFC5-07                 | Latón forjado                            | 0,133                         |                    |
| 6                     | 1                                                                                     | Collarín de válvula                  | HCFC/HFC5-06                 | Latón forjado                            | 0,005                         |                    |
| 5                     | 1                                                                                     | Espiga roscada                       | HCFC/HFC5-05                 | Latón forjado                            | 0,024                         |                    |
| 4                     | 1                                                                                     | Cuello roscado                       | HCFC/HFC5-04                 | Acero SAE 1010                           | 0,059                         | M30x1,5            |
| 3                     | 1                                                                                     | Fondo                                | HCFC/HFC5-03                 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6        | 0,317                         | embutido           |
| 2                     | 1                                                                                     | Cúpula                               | HCFC/HFC5-02                 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6        | 0,361                         | embutida           |
| 1                     | 1                                                                                     | Cuerpo (virola)                      | HCFC/HFC5-01                 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6        | 1,95                          | costura long. MAG  |
| Pos.                  | Cant.                                                                                 | Denominación                         | Código                       | Material                                 | kg                            | Observ.            |
|                       | Fecha                                                                                 | Nombre                               | FLAMA S.A.                   |                                          | Reemplaza a / Reemplazado por |                    |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                              | T. Sinay                             |                              |                                          | –                             |                    |
| Revisó                |                                                                                       |                                      |                              |                                          | Material                      |                    |
| Aprobó                |                                                                                       |                                      |                              |                                          | Ver lista de piezas           |                    |
| Escala                | Método de proyección                                                                  |                                      |                              |                                          | Edición                       | Fecha de emisión   |
| 1:2                   |  | ISO E                                | Extintor HCFC/HFC 5 kg       |                                          | 0                             | 28/09/2026         |
|                       |                                                                                       |                                      | Agente: HCFC 123 / HFC 236fa |                                          | Hoja                          | Idioma             |
|                       |                                                                                       |                                      |                              |                                          | 1 / 4                         | es                 |
| Tolerancias generales |                                                                                       | Formato                              | Tipo de documento            |                                          | N° de plano                   |                    |
| ISO 2768-m            |                                                                                       | A2                                   |                              |                                          | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg           |                    |
| Plano de conjunto     |                                                                                       |                                      |                              |                                          |                               |                    |

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

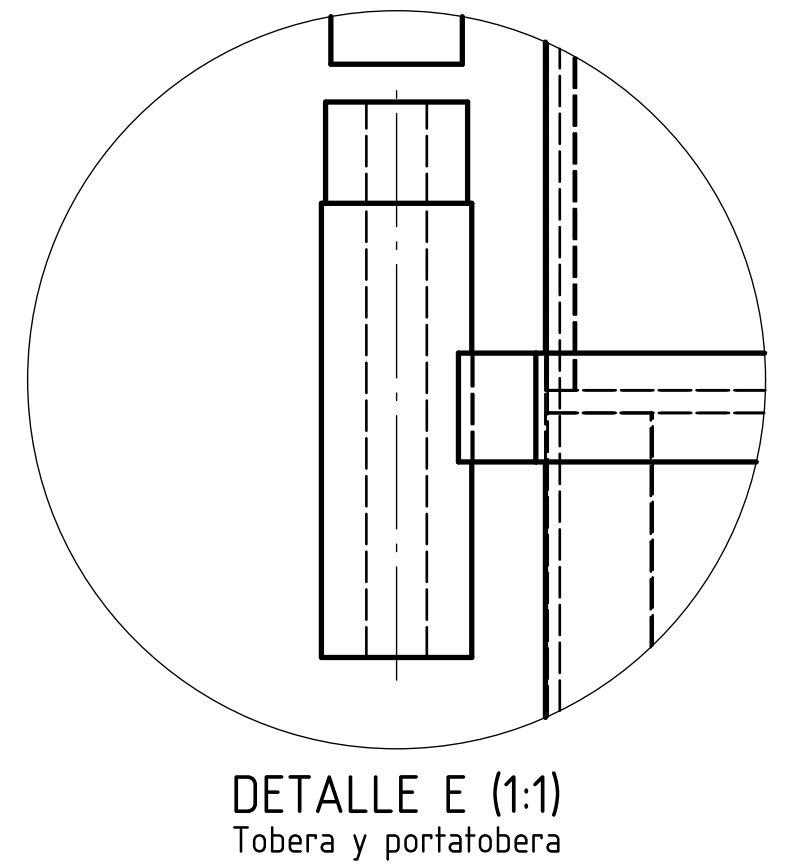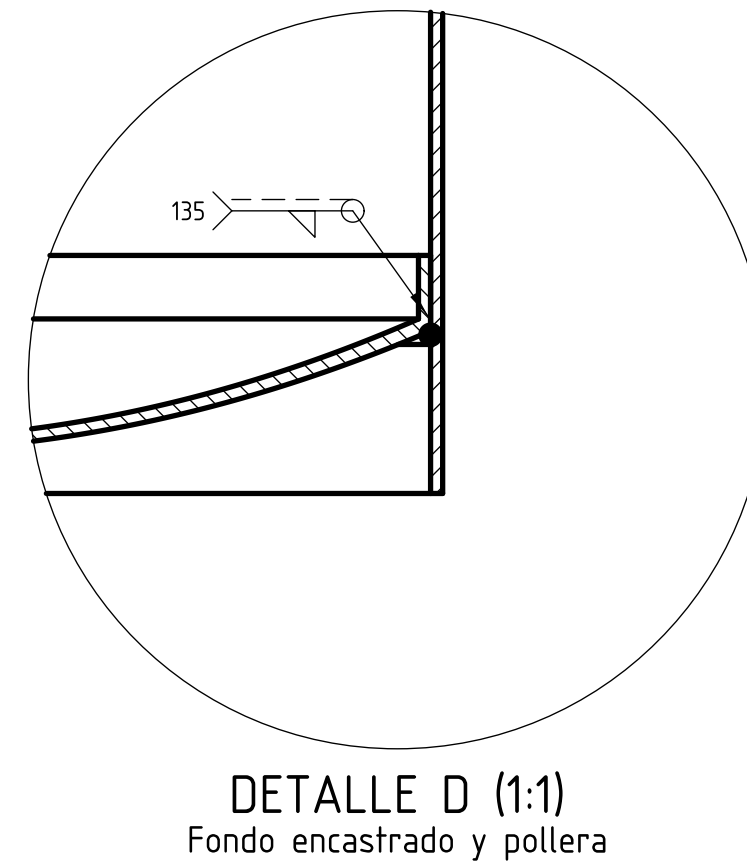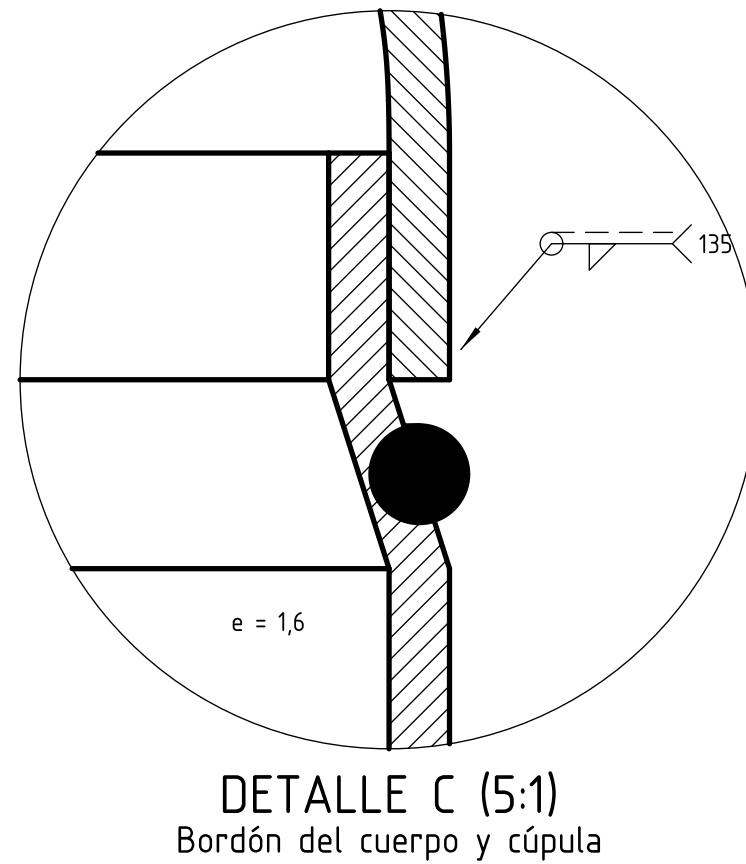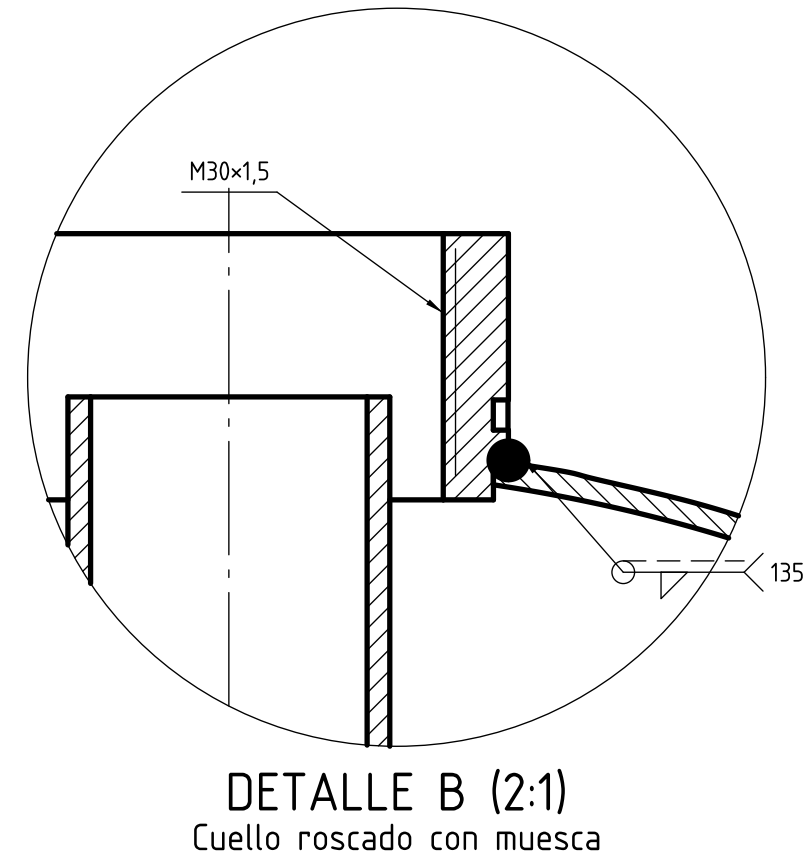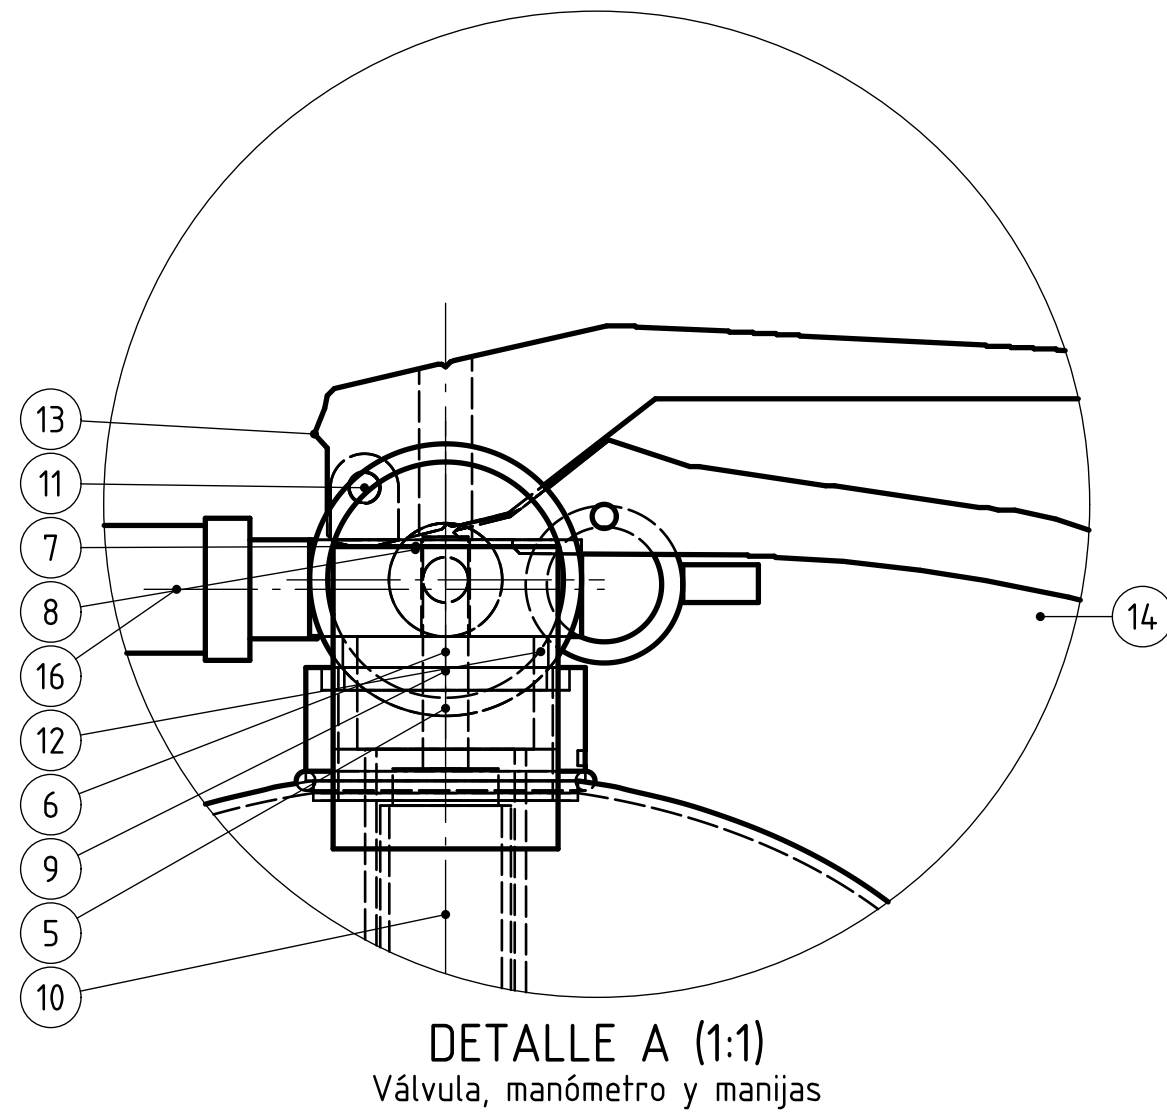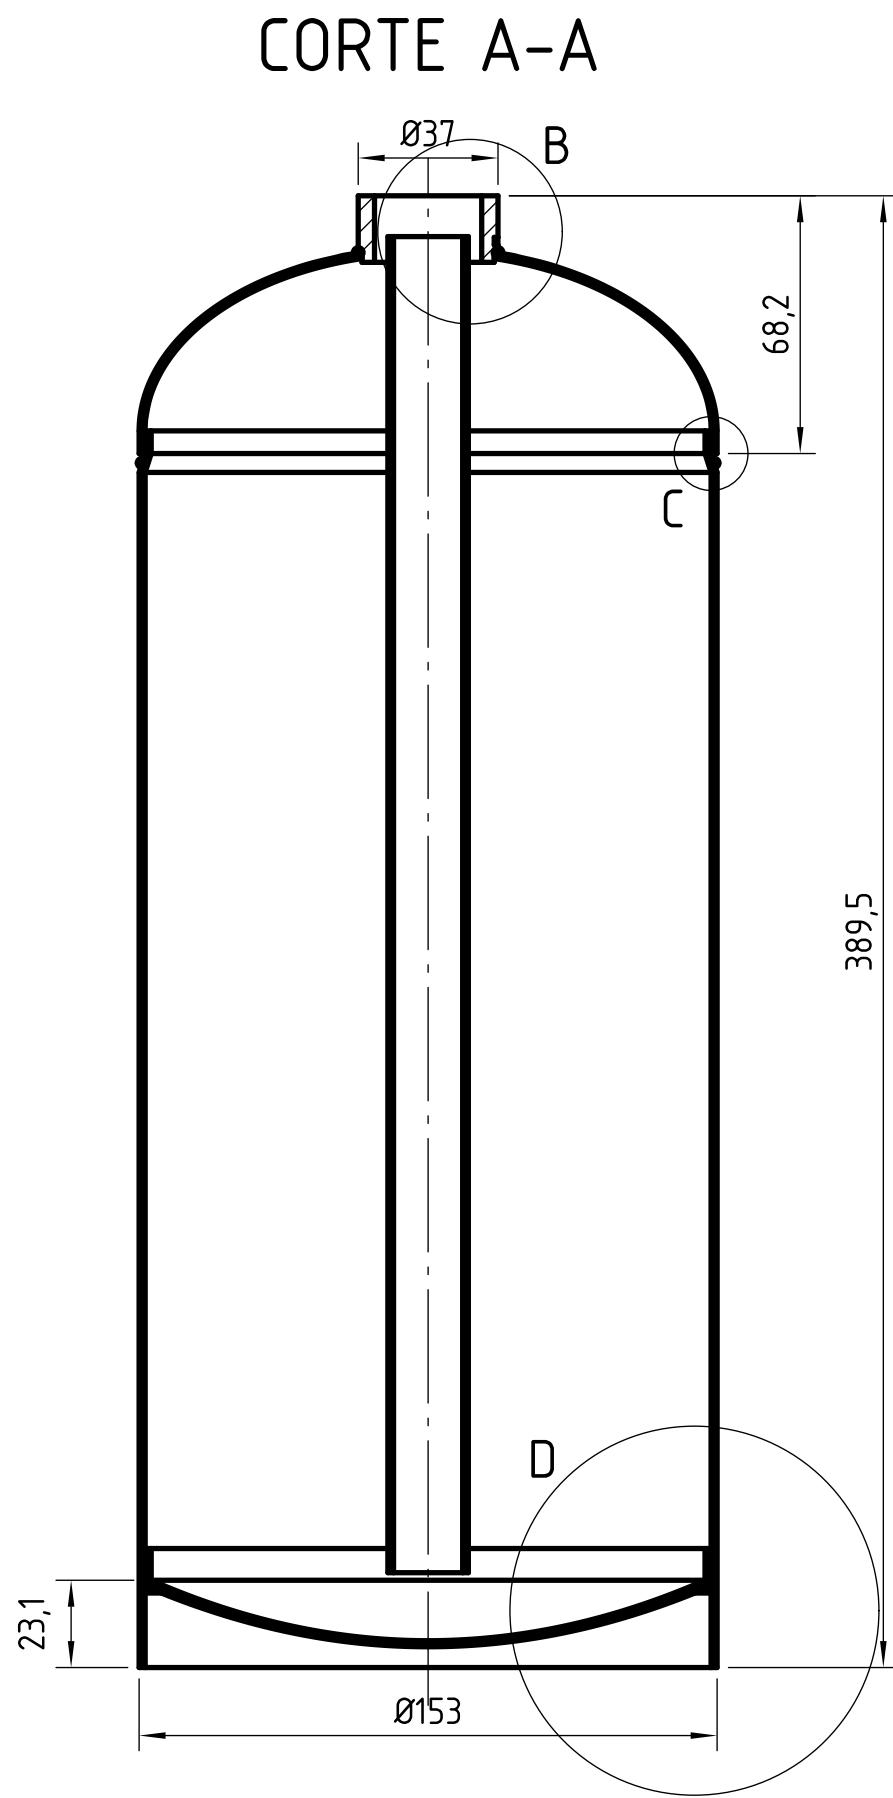

|                       |                      |          |                                     |                               |
|-----------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                       | Fecha                | Nombre   | Propietario                         | Reemplaza a / Reemplazado por |
| Dibujó                | 28/09/26             | T. Sinay | FLAMA S.A.                          | -                             |
| Revisó                |                      |          | Denominación                        | Material                      |
| Aprobó                |                      |          | Extintor HCFC/HFC 5 kg              | Ver lista de piezas           |
| Escala                | Método de proyección |          | Corte A-A del recipiente y detalles | Edición                       |
| 1:2                   | ISO E                |          |                                     | 0                             |
| Tolerancias generales | Formato              |          | Nº de plano                         | Idioma                        |
| ISO 2768-m            | A2                   |          | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg                 | es                            |
|                       |                      |          | Tipo de documento                   |                               |
|                       |                      |          | Corte y detalles                    |                               |

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS             |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Capacidad nominal                     | 5 kg                               |
| Peso cargado (kg)                     | 8,50                               |
| Altura (mm)                           | 435 (catálogo: 480)                |
| Ancho (mm)                            | 214 (catálogo: 225)                |
| Profundidad (mm)                      | 157 (catálogo: 153)                |
| Tiempo de descarga (s)                | 10                                 |
| Alcance (m)                           | 5                                  |
| Rango temperatura (°C)                | -20 a 50                           |
| Presión de servicio (MPa)             | 0,8                                |
| Presión de ensayo (MPa)               | 2,0                                |
| Soporte vehicular                     | Opcional                           |
| Soporte pared                         | Si                                 |
| Norma IRAM agente extintor            | 3526-1 (HCFC) / 3526-5 (HFC 236fa) |
| Norma IRAM extintor                   | 3504                               |
| Agente extintor (grado)               | HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %         |
| Potencial extintor                    | según ensayo de tipo               |
| Gas impulsor                          | Argón                              |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 6                                  |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 153                                |
| Rosca de cuello                       | M30x1,5                            |
| Soldadura del recipiente              | MAG, proceso 135 (ISO 4063)        |

| VERIFICACIÓN DE MASA                          |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,33 kg |
| Carga nominal de agente                       | 5 kg    |
| Masa cargada calculada                        | 8,33 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 8,5 kg  |
| Diferencia                                    | -2,0 %  |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, págs. 13 y 14.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1».

Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA |                                                      |                                     |        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Cláusula                              | Requisito (resumen)                                  | En el plano                         | Estado |
| 3525 3.2.1 a                          | chapa de acero ≥ 0,71 mm                             | 1,6 mm                              | cumple |
| 3525 3.2.2.1                          | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales    | cumple |
| 3525 3.3.2                            | traba con precinto identificado                      | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3                            | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm                  | M30x1,5 (Ø int. 28,4)               | cumple |
| 3525 3.9                              | manija para el transporte manual                     | manija fija de la válvula           | cumple |
| 3525 4.2.1                            | manga ≥ 350 mm con el terminal                       | ≈ 403 mm                            | cumple |
| 3525 3.10                             | soporte firme para la manga                          | suncho portatobera                  | cumple |

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3526-1

Norma IRAM extintor: IRAM 3504

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

|                       |                                                                                             |          |                                      |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                          | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                      | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación                         | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                      | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          |                                      | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     |  ISO E |          | Extintor HCFC/HFC 5 kg               | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato  |                                      | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A3       | Datos técnicos y normativa aplicable | 3 / 4                         | es               |
|                       |                                                                                             |          | Tipo de documento                    | N° de plano                   |                  |
|                       |                                                                                             |          | Especificaciones y normas            | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg           |                  |



ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 288 × 152 mm (panel central 144 = arco 108° + alas 72) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)


R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

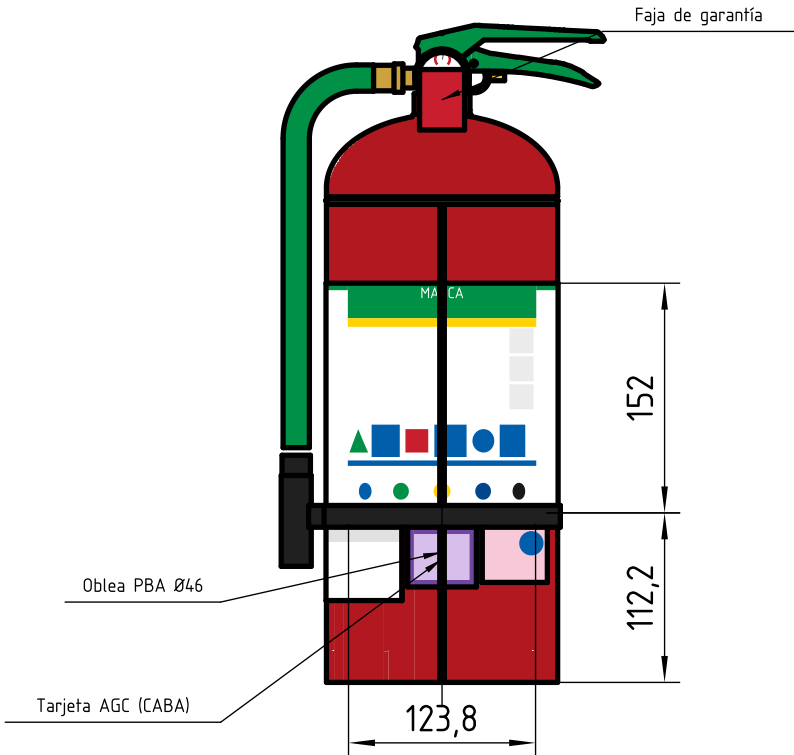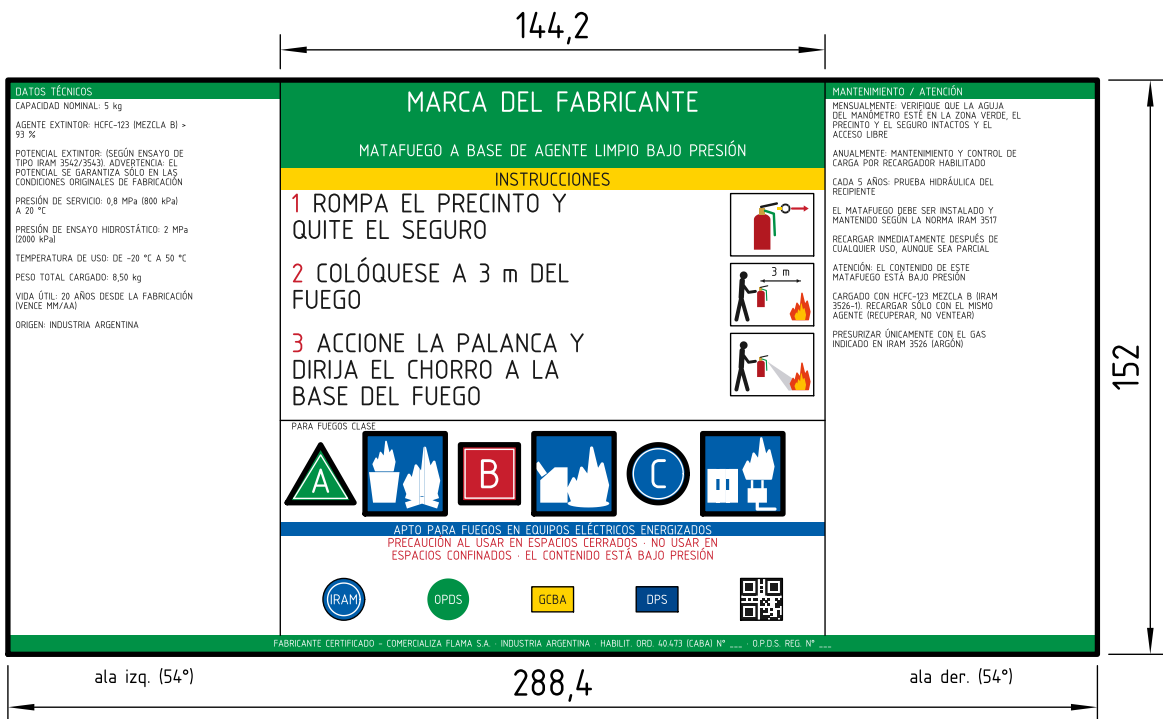

cuerda 124 = panel central (arco 108° = 144 mm desarrollados); colores reales  
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GSI a 180° (posterior).



R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

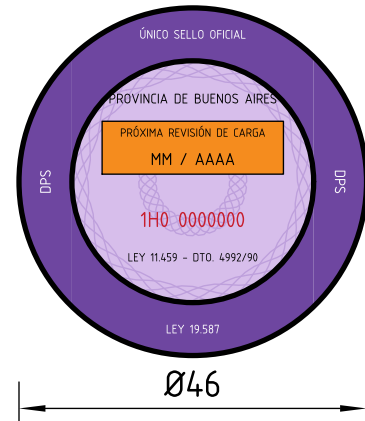

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio: Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.


| CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado) |       |                                |                                                                                                                                                              |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zona                                                                                | Ubic. | Ítem                           | Texto / dato de la etiqueta                                                                                                                                  | Referencia                                            |
| 2                                                                                   | C     | Encabezado                     | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A BASE DE AGENTE LIMPIO BAJO PRESIÓN                                                                                        | 3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melisa) |
| 1                                                                                   | C     | Instrucciones                  | 1 ROMPA EL PRECINTO Y quite el seguro · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis) |
| 1                                                                                   | C     | Símbolos de clase              | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)                                                                        | 3534 2.2.2                                            |
| 1                                                                                   | C     | Pictogramas                    | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)                                                                                                 | 3534 2.2.3                                            |
| 1                                                                                   | C     | Uso eléctrico                  | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS                                                                                                           | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)                |
| 1                                                                                   | C     | Leyendas 3504                  | PRECAUCIÓN AL USAR EN ESPACIOS CERRADOS · NO USAR EN ESPACIOS CONFINADOS · EL CONTENIDO ESTÁ BAJO PRESIÓN                                                    | 3504 6.2.2 a-c                                        |
| 3                                                                                   | C     | Logos                          | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica                                                                           | 3504 5.2.4 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli) |
| 3                                                                                   | I     | Capacidad nominal              | 5 kg                                                                                                                                                         | 3534 3° b                                             |
| 3                                                                                   | I     | Agente extintor                | HCFC-123 (MEZCLA B) > 93 %                                                                                                                                   | 3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)  |
| 3                                                                                   | I     | Potencial extintor             | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN                              | 3534 3° i                                             |
| 3                                                                                   | I     | Presión de servicio            | 0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C                                                                                                                                    | 3534 3° c                                             |
| 3                                                                                   | I     | Presión de ensayo hidrostático | 2 MPa (2000 kPa)                                                                                                                                             | 3534 3° d                                             |
| 3                                                                                   | I     | Temperatura de uso             | DE -20 °C A 50 °C                                                                                                                                            | 3534 3° h                                             |
| 3                                                                                   | I     | Peso total cargado             | 8,50 kg                                                                                                                                                      | catálogo - control de carga IRAM 3517-2               |
| 3                                                                                   | I     | Vida útil                      | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)                                                                                                                   | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15    |
| 3                                                                                   | I     | Origen                         | INDUSTRIA ARGENTINA                                                                                                                                          | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)                |
| 3                                                                                   | D     | Mensual                        | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE                                 | 3534 3° e - IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Mel  |
| 3                                                                                   | D     | Anual                          | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO                                                                                       | 3534 3° e - IRAM 3517-2                               |
| 3                                                                                   | D     | Quinquenal                     | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE                                                                                                                | 3534 3° e - IRAM 3517-2                               |
| 3                                                                                   | D     | Instalación                    | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517                                                                                         | 3534 3° f                                             |
| 3                                                                                   | D     | Recarga                        | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL                                                                                         | 3534 3° g                                             |
| 3                                                                                   | D     | Presión                        | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN                                                                                                   | 3523 5.2.4 j                                          |
| 3                                                                                   | D     | Agente                         | CARGADO CON HCFC-123 MEZCLA B (IRAM 3526-1). RECARGAR SÓLO CON EL MISMO AGENTE (RECUPERAR, NO VENTEAR)                                                       | 3523 5.2.4 n - 7.13 e                                 |
| 3                                                                                   | D     | Gas                            | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON EL GAS INDICADO EN IRAM 3526 (ARGÓN)                                                                                               | IRAM 3504                                             |
| 2                                                                                   | P     | Pie                            | FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. - INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ---- - O.P.D.S. REG. N° ----                         | 3534 2.2.1 2° - Ord. 40.473 - Res. 522/07 - mercado   |
| -                                                                                   | -     | Nota                           | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3504); FLAMA verifica estos campos en recepción                                                | IRAM 3534                                             |

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



\* 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

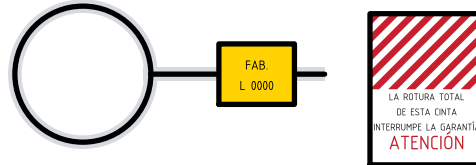


Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE



Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3504 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

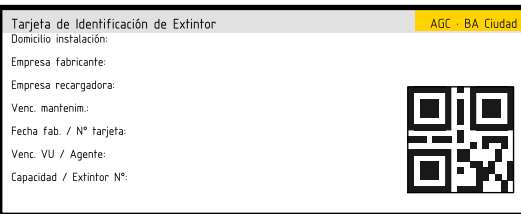

\* 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg; 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central \* 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).