

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

REFERENCIAS


- Válvula de bloqueo
- Válvula de retención
- Manómetro (PI)
- Válvula de alivio tarada
- Bomba

1 CARGA DE POLVO

2 VÁLVULA


3 PRESURIZACIÓN N2

4 ESTANQUEIDAD

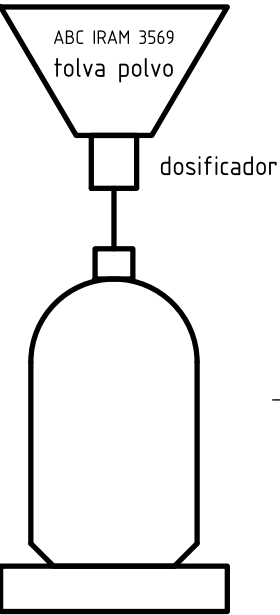


balanza (kg)
secado previo del
recipiente


según DOC-02
torque

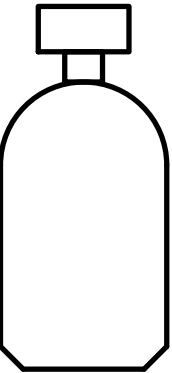

O-ring nuevo
y sifón limpio

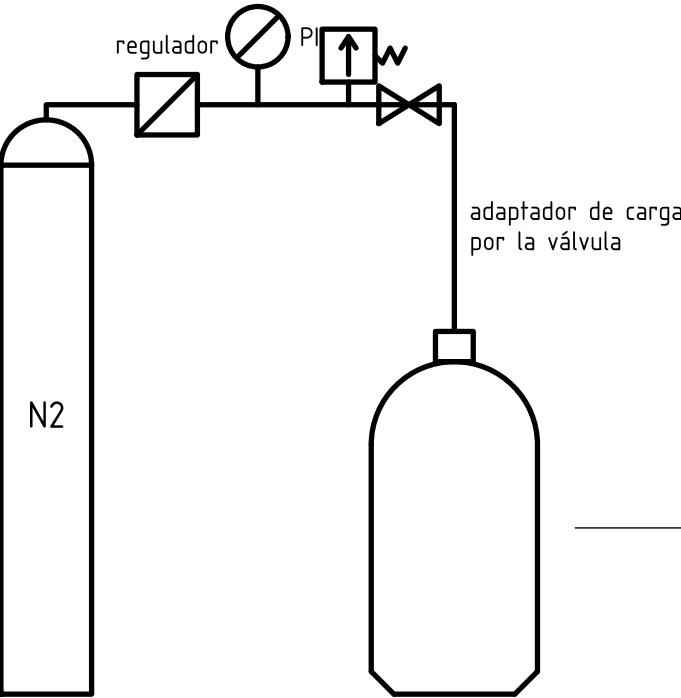

P servicio a 20 °C
(1,4 MPa ABC)

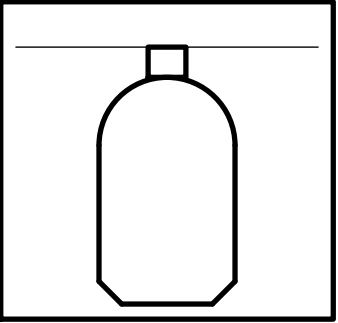

cuba de inmersión
o detector de fugas

5 PESADA + MARBETE + PRECINTO
OBLEA (FL_SEN_04)

NOTAS (criterios de aceptación en DOC-02 y DOC-03)

- 1) Polvo IRAM 3569 certificado; PROHIBIDO mezclar ABC con BC (IRAM 3517-2:2020 9.9.1.6).
- 2) Recinto HR ≤ 70 %, deshumidificado por condensación (sin estufas), ≥ 8 renov./h (9.4.8).
- 3) Tolerancia de carga: 1-2,5 kg 0/+100 g; 5-10 kg 0/+300 g; rodantes ± 3 % (tabla 3).
- 4) Presurizar con nitrógeno seco (tabla 2); secado verificado con cámara de video (9.8.2).
- 5) Ensayo de pérdidas obligatorio (9.4.10), fuera del recinto si evapora agua; control a las 24 h (FLAMA).
- 6) Rodantes: la misma secuencia con la botella/recipiente de 25 a 100 kg y su válvula.

	Fecha	Nombre	Propietario	FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			-	
Revisó					Material	
Aprobó			Denominación	Línea de carga ABC	-	
Escala	Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato			Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Carga de polvo, presurización N2, estanqueidad	1 / 1	es	
			Tipo de documento	N° de plano		
			Esquema	FL_ESQ_02		