
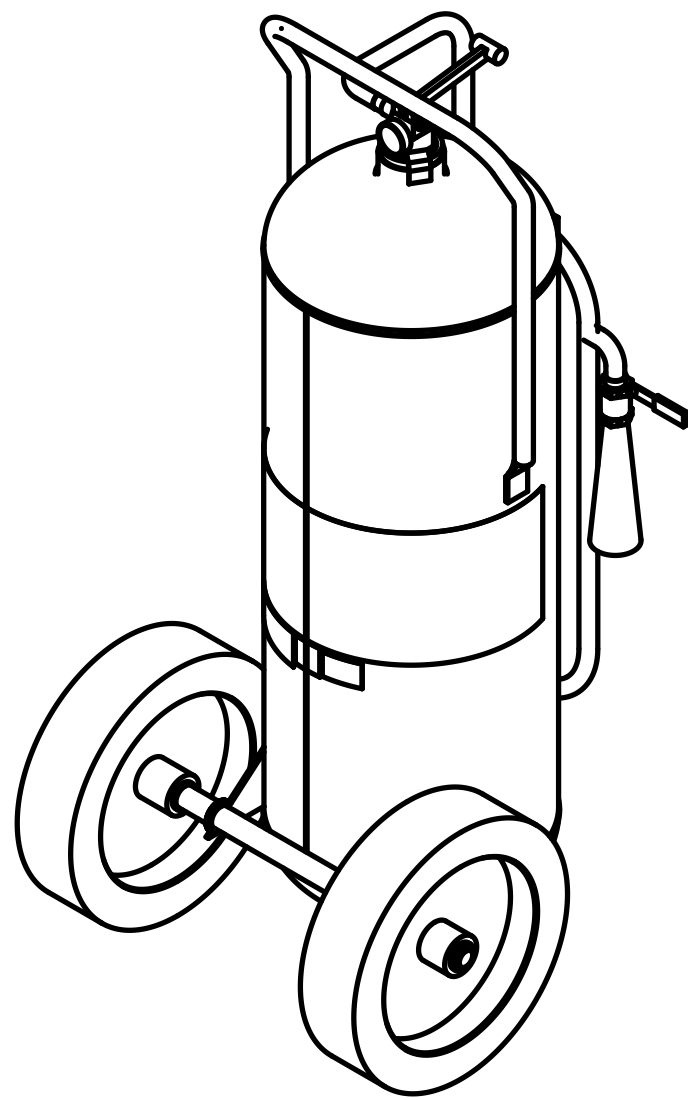
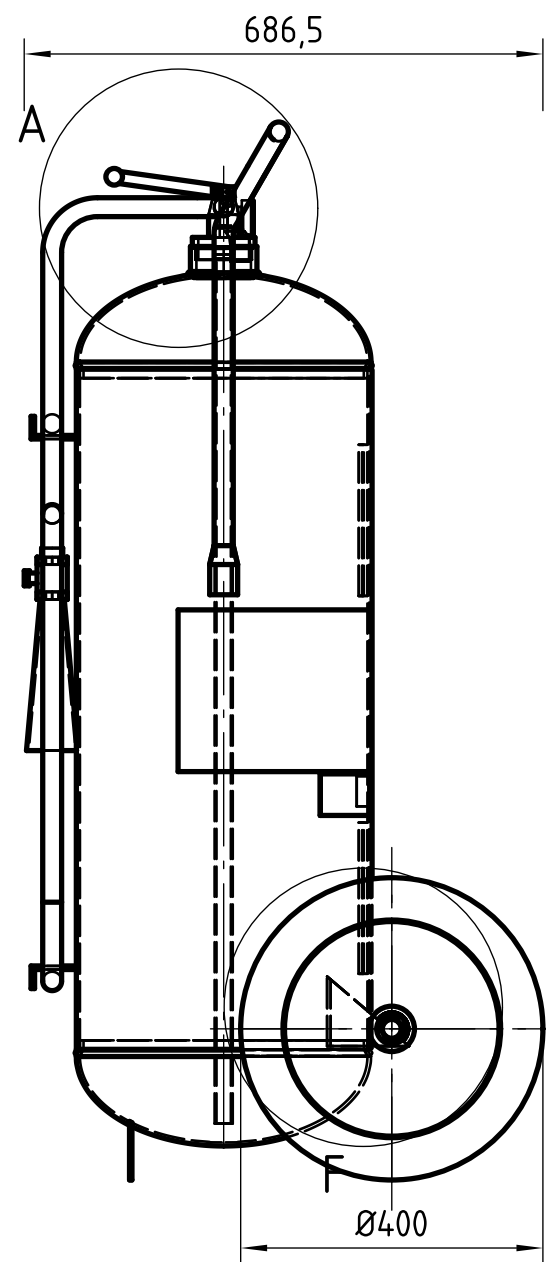
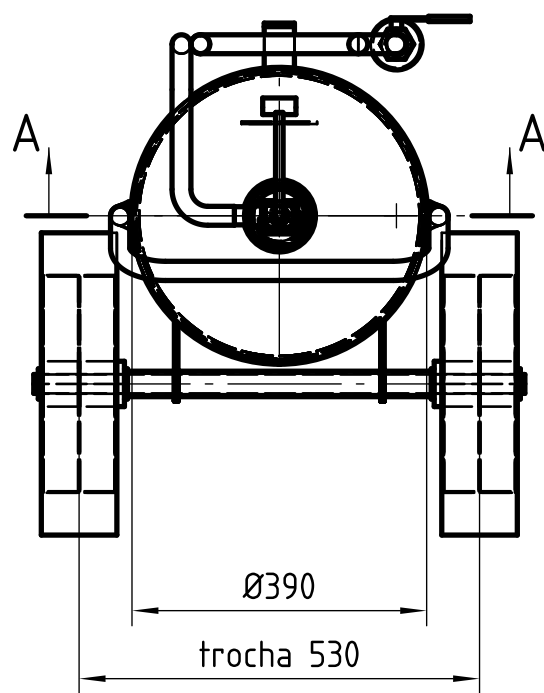


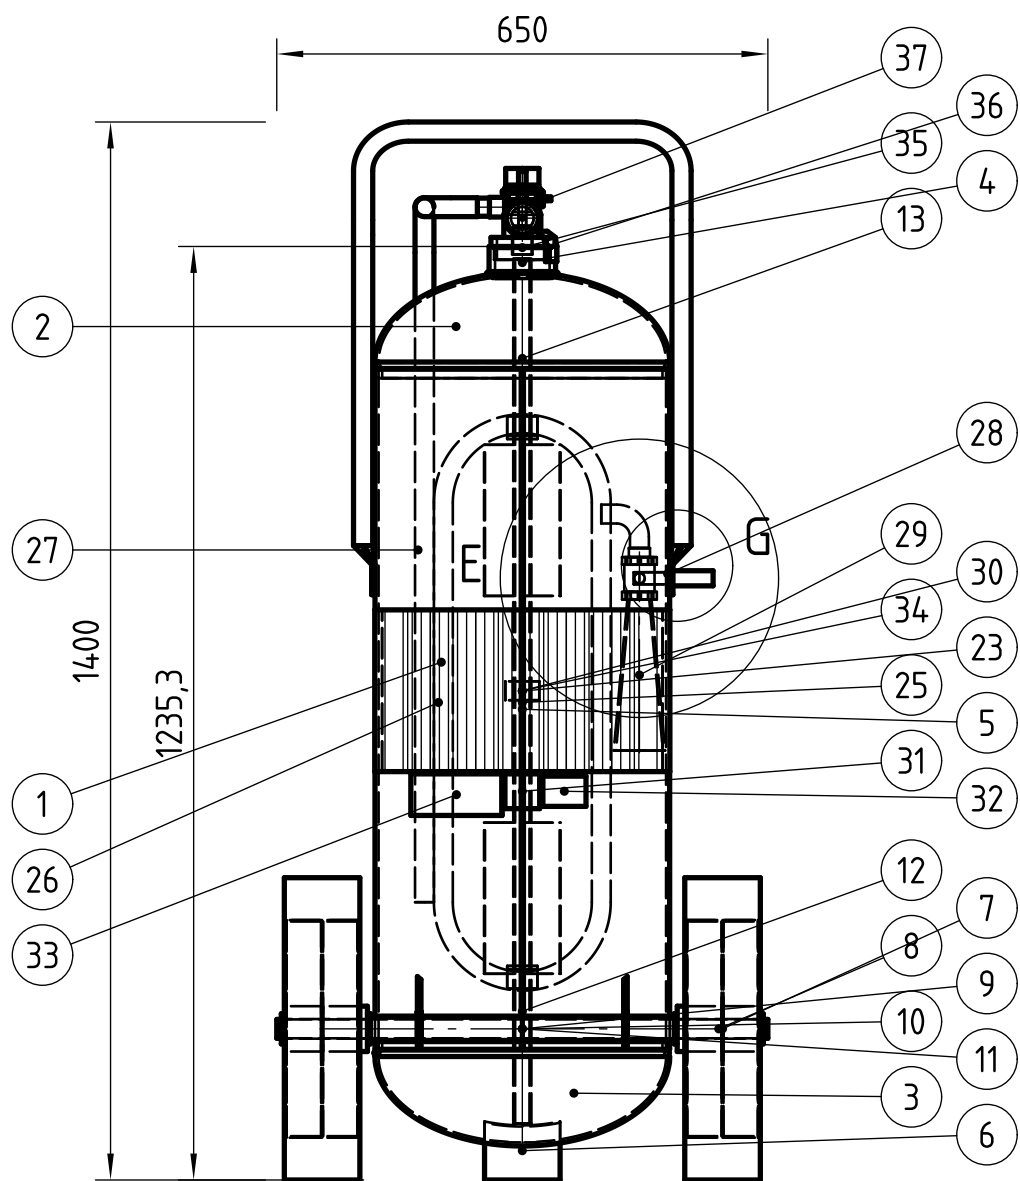



ISOMETRÍA

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).


3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

37	1	Precinto de fábrica	ABC100-37	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
36	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC100-36	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
35	1	Junta tórica de asiento	ABC100-35	NBR 70 Shore A	0,003	cambio c/recarga
34	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC100-34	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
33	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC100-33	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
32	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC100-32	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
31	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC100-31	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
30	1	Etiqueta / placa de características	ABC100-30	Vinilo autoadhesivo laminado	0,066	IRAM 3534
29	1	Tobera campana	ABC100-29	Polipropileno	0,08	
28	1	Válvula esférica	ABC100-28	Latón cromado	0,35	
27	1	Manguera	ABC100-27	Caucho sintético	0,474	
26	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC100-26	Caucho sintético	0,646	
25	1	Ganchos portamanguera (2)	ABC100-25	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada	0,255	soldados adelante
24	1	Racor de manguera	ABC100-24	Latón	0,061	
23	1	Caño de pesca (sifón)	ABC100-23	Tubo PVC rígido	0,271	
22	1	Pasador de seguridad	ABC100-22	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
21	1	Eje de palanca	ABC100-21	Acero inox. AISI 304	0,019	
20	1	Palanca de accionamiento	ABC100-20	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada	0,313	
19	1	Resorte de válvula	ABC100-19	Alambre acero inox. AISI 302	0,009	cierre del vástago
18	1	Vástago	ABC100-18	Latón	0,031	con junta tórica
17	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
16	1	Cuerpo de válvula	ABC100-16	Latón forjado	0,919	
15	1	Collarín de válvula	ABC100-15	Latón forjado	0,189	
14	1	Espiga roscada	ABC100-14	Latón forjado	0,13	
13	1	Manija del carro	ABC100-13	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6	1,49	doblez 30°, puntas aplastadas
12	1	Chapas triangulares del portaeje (2)	ABC100-12	Chapa LAC del cuerpo (orilla)	0,358	soldados al cuerpo y al portaeje
11	1	Arandelas de tope (4)	ABC100-11	Acero SAE 1010 Ø40 × Ø26 × 4	0,091	compradas
10	1	Portaeje	ABC100-10	Caño acero SAE 1010 Ø33,7 × 3,25	0,981	soldado a las chapas triangulares
9	1	Eje de ruedas	ABC100-09	Barra acero SAE 1045 Ø25	2,5	comprado
8	2	Llanta con cubo	ABC100-08	Chapa acero SAE 1010	4,5	
7	2	Rueda con cubierta neumática	ABC100-07	Caucho	7,26	llanta metálica
6	1	Tercera pata	ABC100-06	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)	0,184	soldada al fondo, adelante
5	1	Placas de refuerzo (2)	ABC100-05	Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380	1,51	sobre la costura long.
4	1	Cuello roscado	ABC100-04	Acero SAE 1010	0,62	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	ABC100-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	7,41	embutido
2	1	Cúpula	ABC100-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	7,1	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC100-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	40,62	costura long. MAG
Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	Propietario		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.			Reemplaza a / Reemplazado por
Revisó			Denominación			Material
Aprobó			Extintor ABC 100 kg sobre ruedas			Ver lista de piezas
Escala	1:10	Método de proyección	ISO E			Edición
			Tolerancias generales			Fecha de emisión
			Formato			0
			ISO 2768-m			28/09/2026
			A2			Hoja
			Tipo de documento			1 / 4
			Plano de conjunto			Idioma
						es
						N° de plano
						FL_MAT_ABC_100kg


CORTE A-A (1:5)

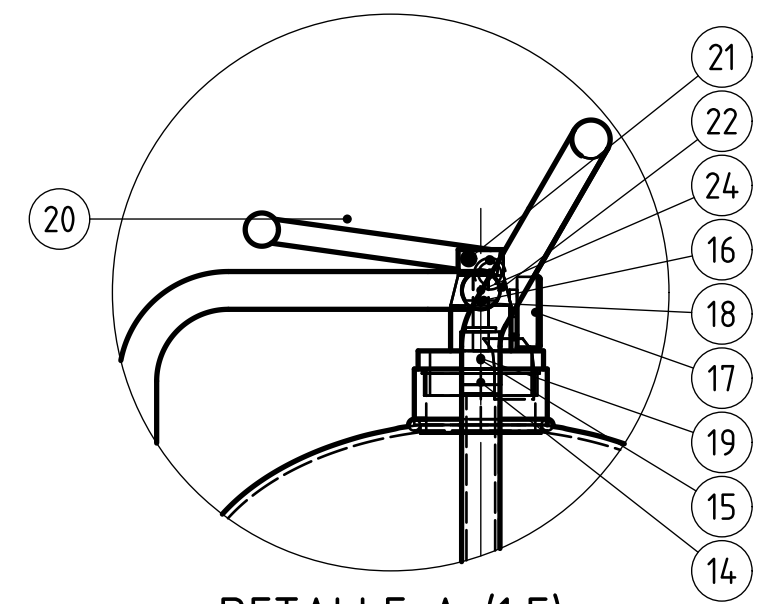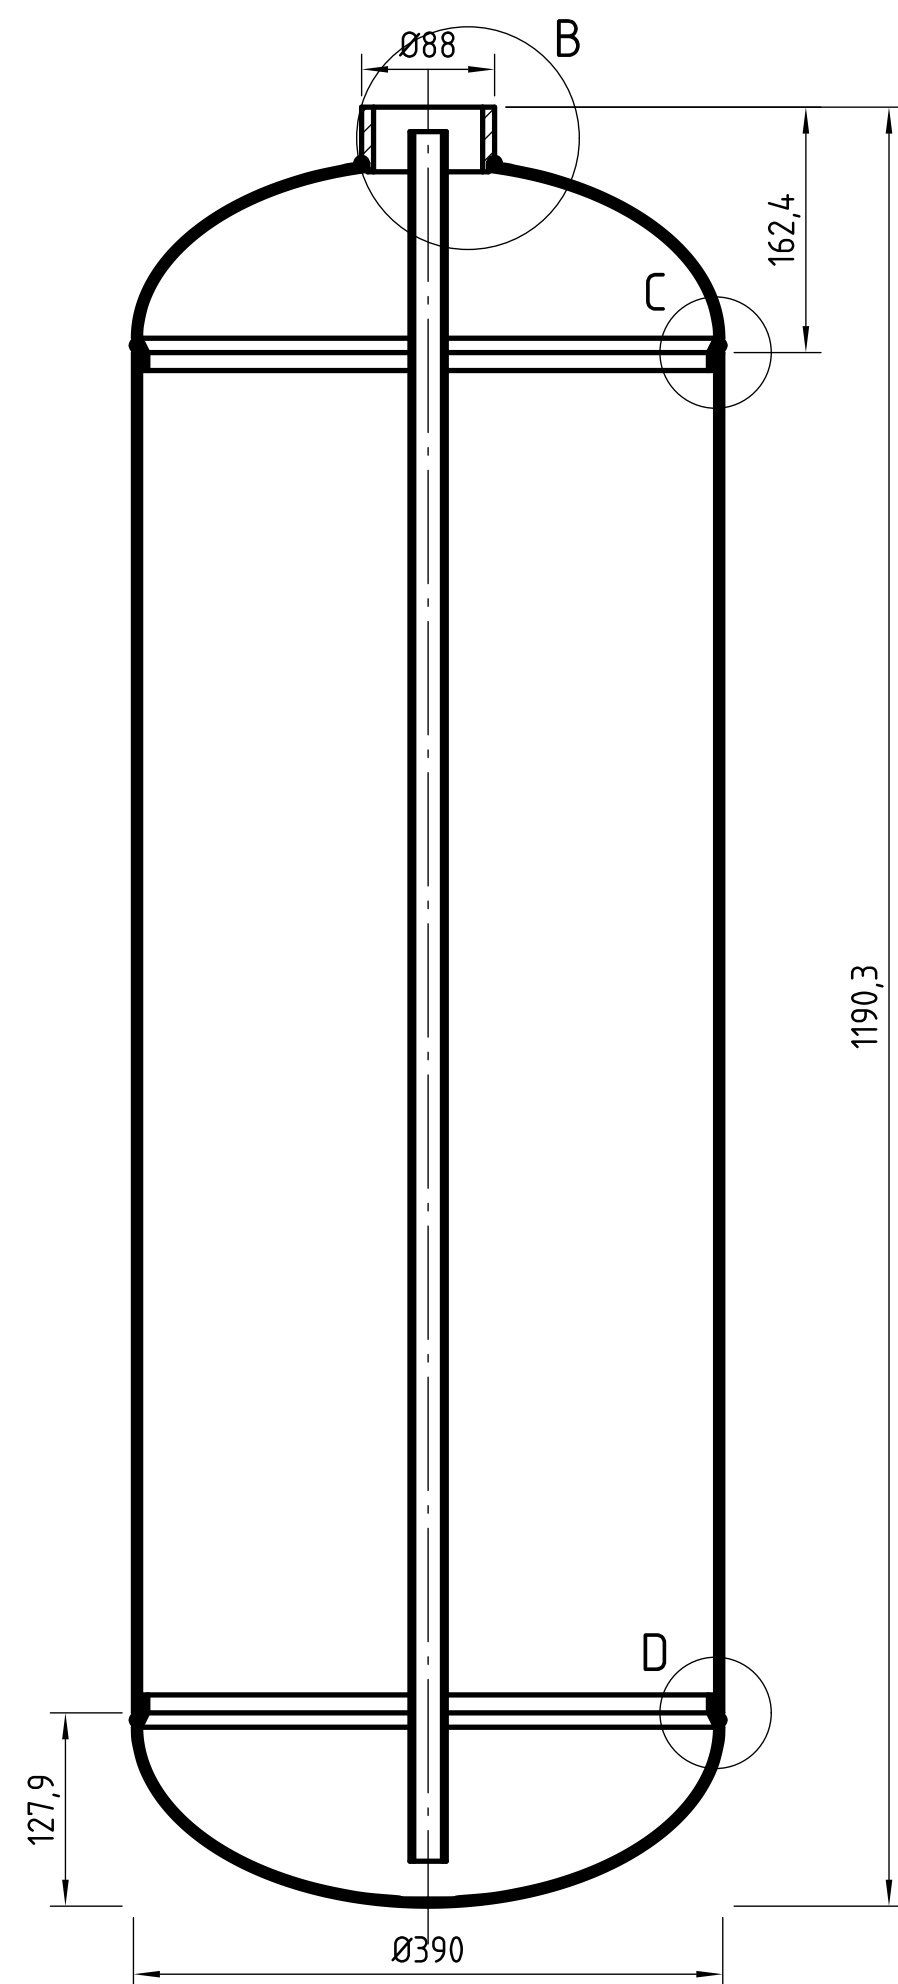


DETALLE A (1:5)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)

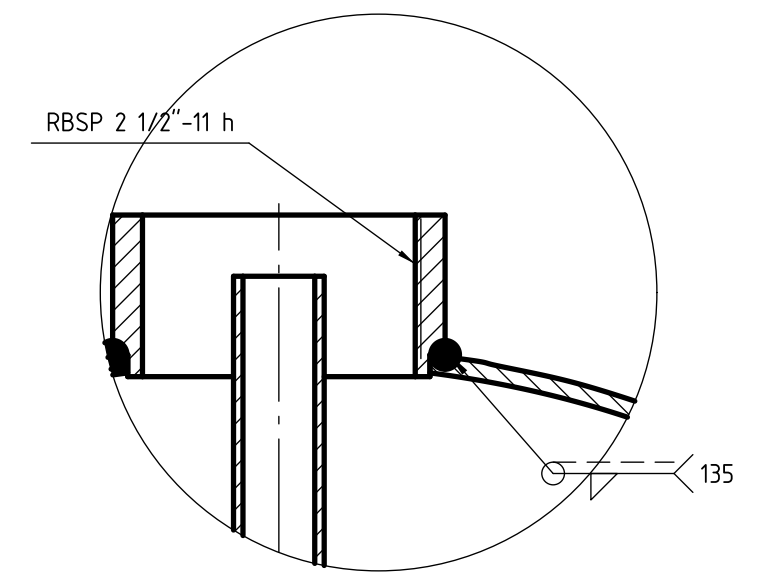


DETALLE B (1:2)
Cupla soldada

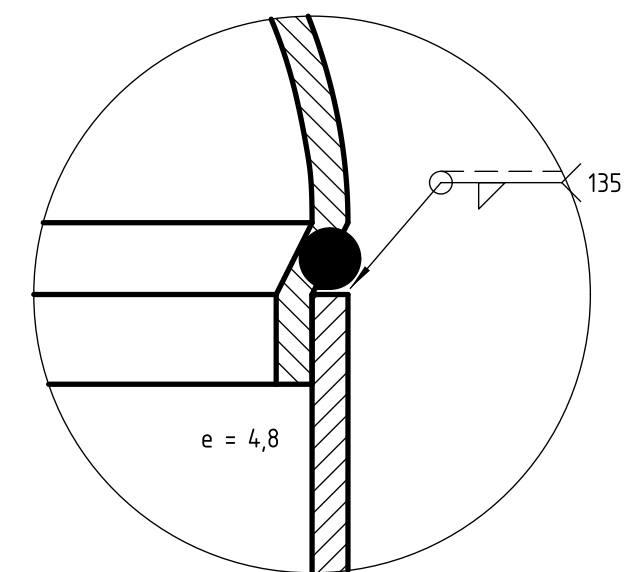


DETALLE C (1:1)
Casquete con borde reducido y tope

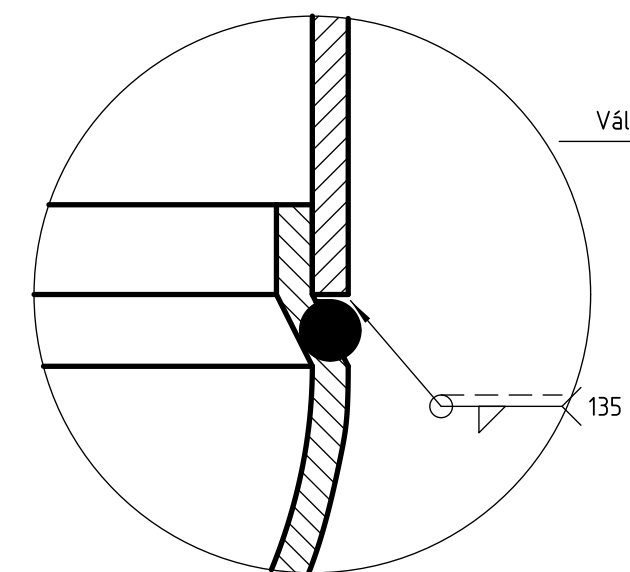


DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido

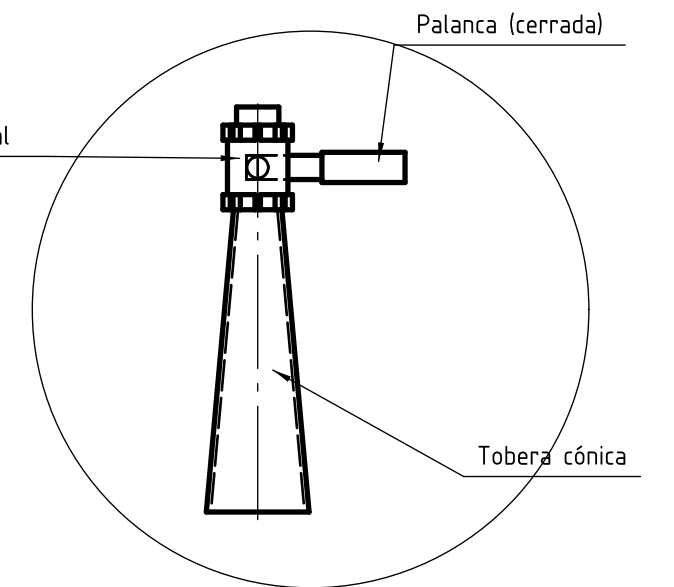

DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera

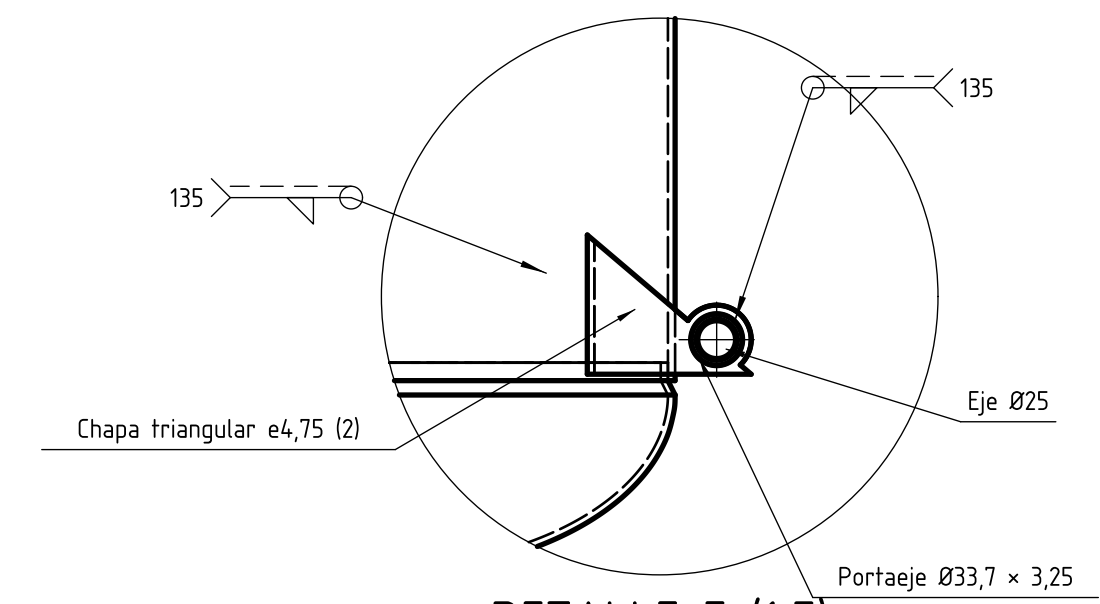

DETALLE F (1:5)
Portaeje y chapa triangular (vista lateral, sin rueda)

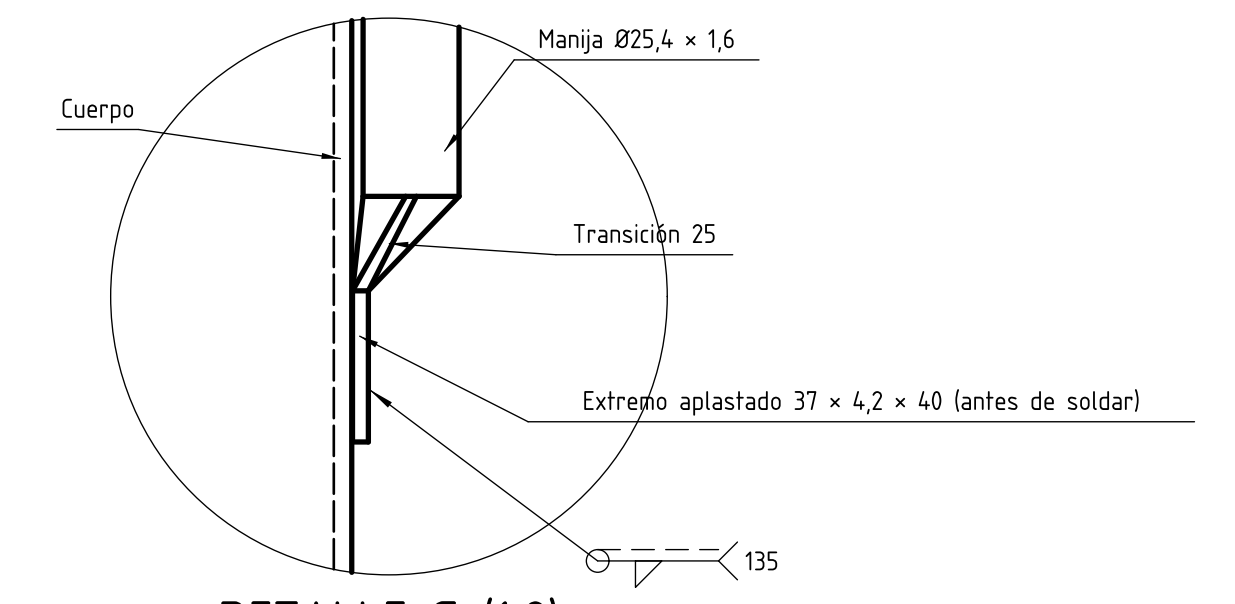

DETALLE G (1:2)
Extremo de la pata aplastado y soldado al cuerpo

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó			Denominación	Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor ABC 100 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles	Edición	Fecha de emisión
1:5	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A2		2 / 4	es
			Corte y detalles	Nº de plano	
				FL_MAT_ABC_100kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	100 kg
Peso cargado (kg)	185
Altura (mm)	1400 (catálogo: 1400)
Ancho (mm)	650 (catálogo: 630)
Profundidad (mm)	686 (catálogo: 840)
Tiempo de descarga (s)	55
Alcance (m)	8/9
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	400
Longitud de manga (m)	12
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Trocha entre centros de rueda (mm)	530 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	100 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	121
Diámetro exterior del recipiente (mm)	390
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	90,22 kg
Carga nominal de agente	100 kg
Masa cargada calculada	190,22 kg
Peso cargado según catálogo	185 kg
Diferencia	+2,8 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.
Geometría del recipiente: Plano extintor rodante 100 kg R1 (Ø390).
Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.
Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 100 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 4,5 mm (Ø > 320)	4,75 mm, Ø390	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø400, banda 100, trocha 530	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	12 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados adelante, manga enrollada	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado en el puesto 8, antes de la PH (9)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.




ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación


Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
-	 ISO E		Hoja	Idioma		
				3 / 4	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano		
ISO 2768-m		A3	Especificaciones y normas	FL_MAT_ABC_100kg		

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

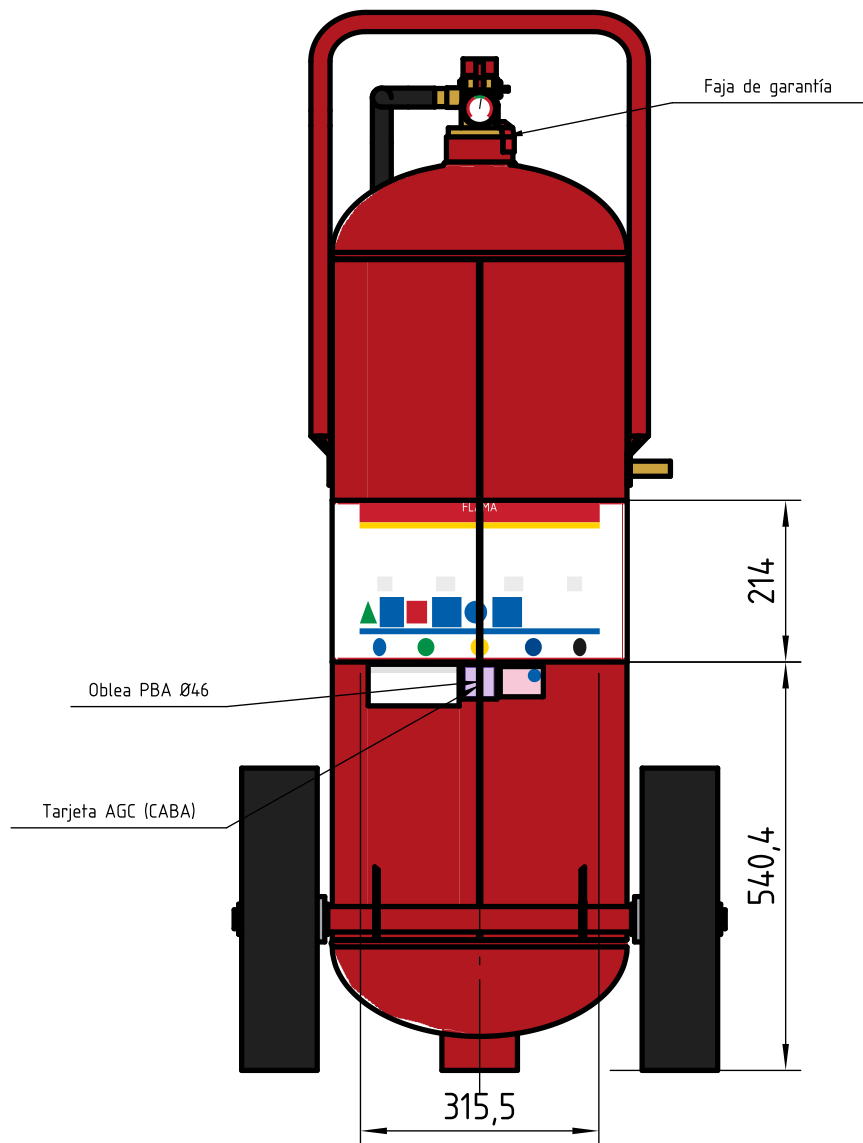

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

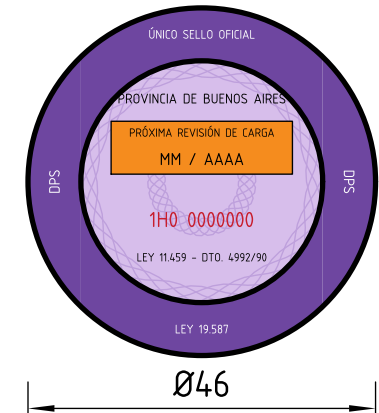


Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19 587; Ley 11.459. Campo «Próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

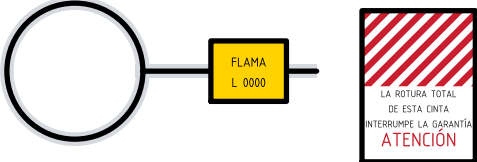

Preinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y preinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 x 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE




Fabricante, nº de serie, presión de ensayo y año (2 dígs.) - IRAM 3550 5.1 Grabado en el CUERPO en el puesto 11 (marcado), después de la PH (9) y el secado (10); franja superior, costado derecho (libre de manija y manga); letra 5 mm (IRAM 4503); código DPS 15 x 7 junto al nº (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod. 717/07).



Etiqueta de serie GS1 45 x 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

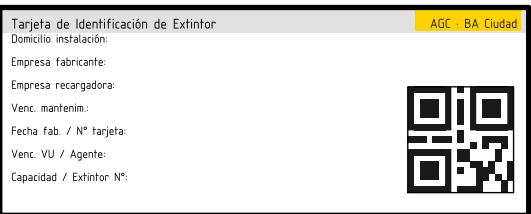

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Extintor ABC 100 kg sobre ruedas Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado		Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato			Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A2	Tipo de documento		Nº de plano	
			Rotulado e identificación		FL_MAT_ABC_100kg	

Letra de instrucciones 7,2 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central $\leq 108^\circ$, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia $\geq 0,35$ N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).