
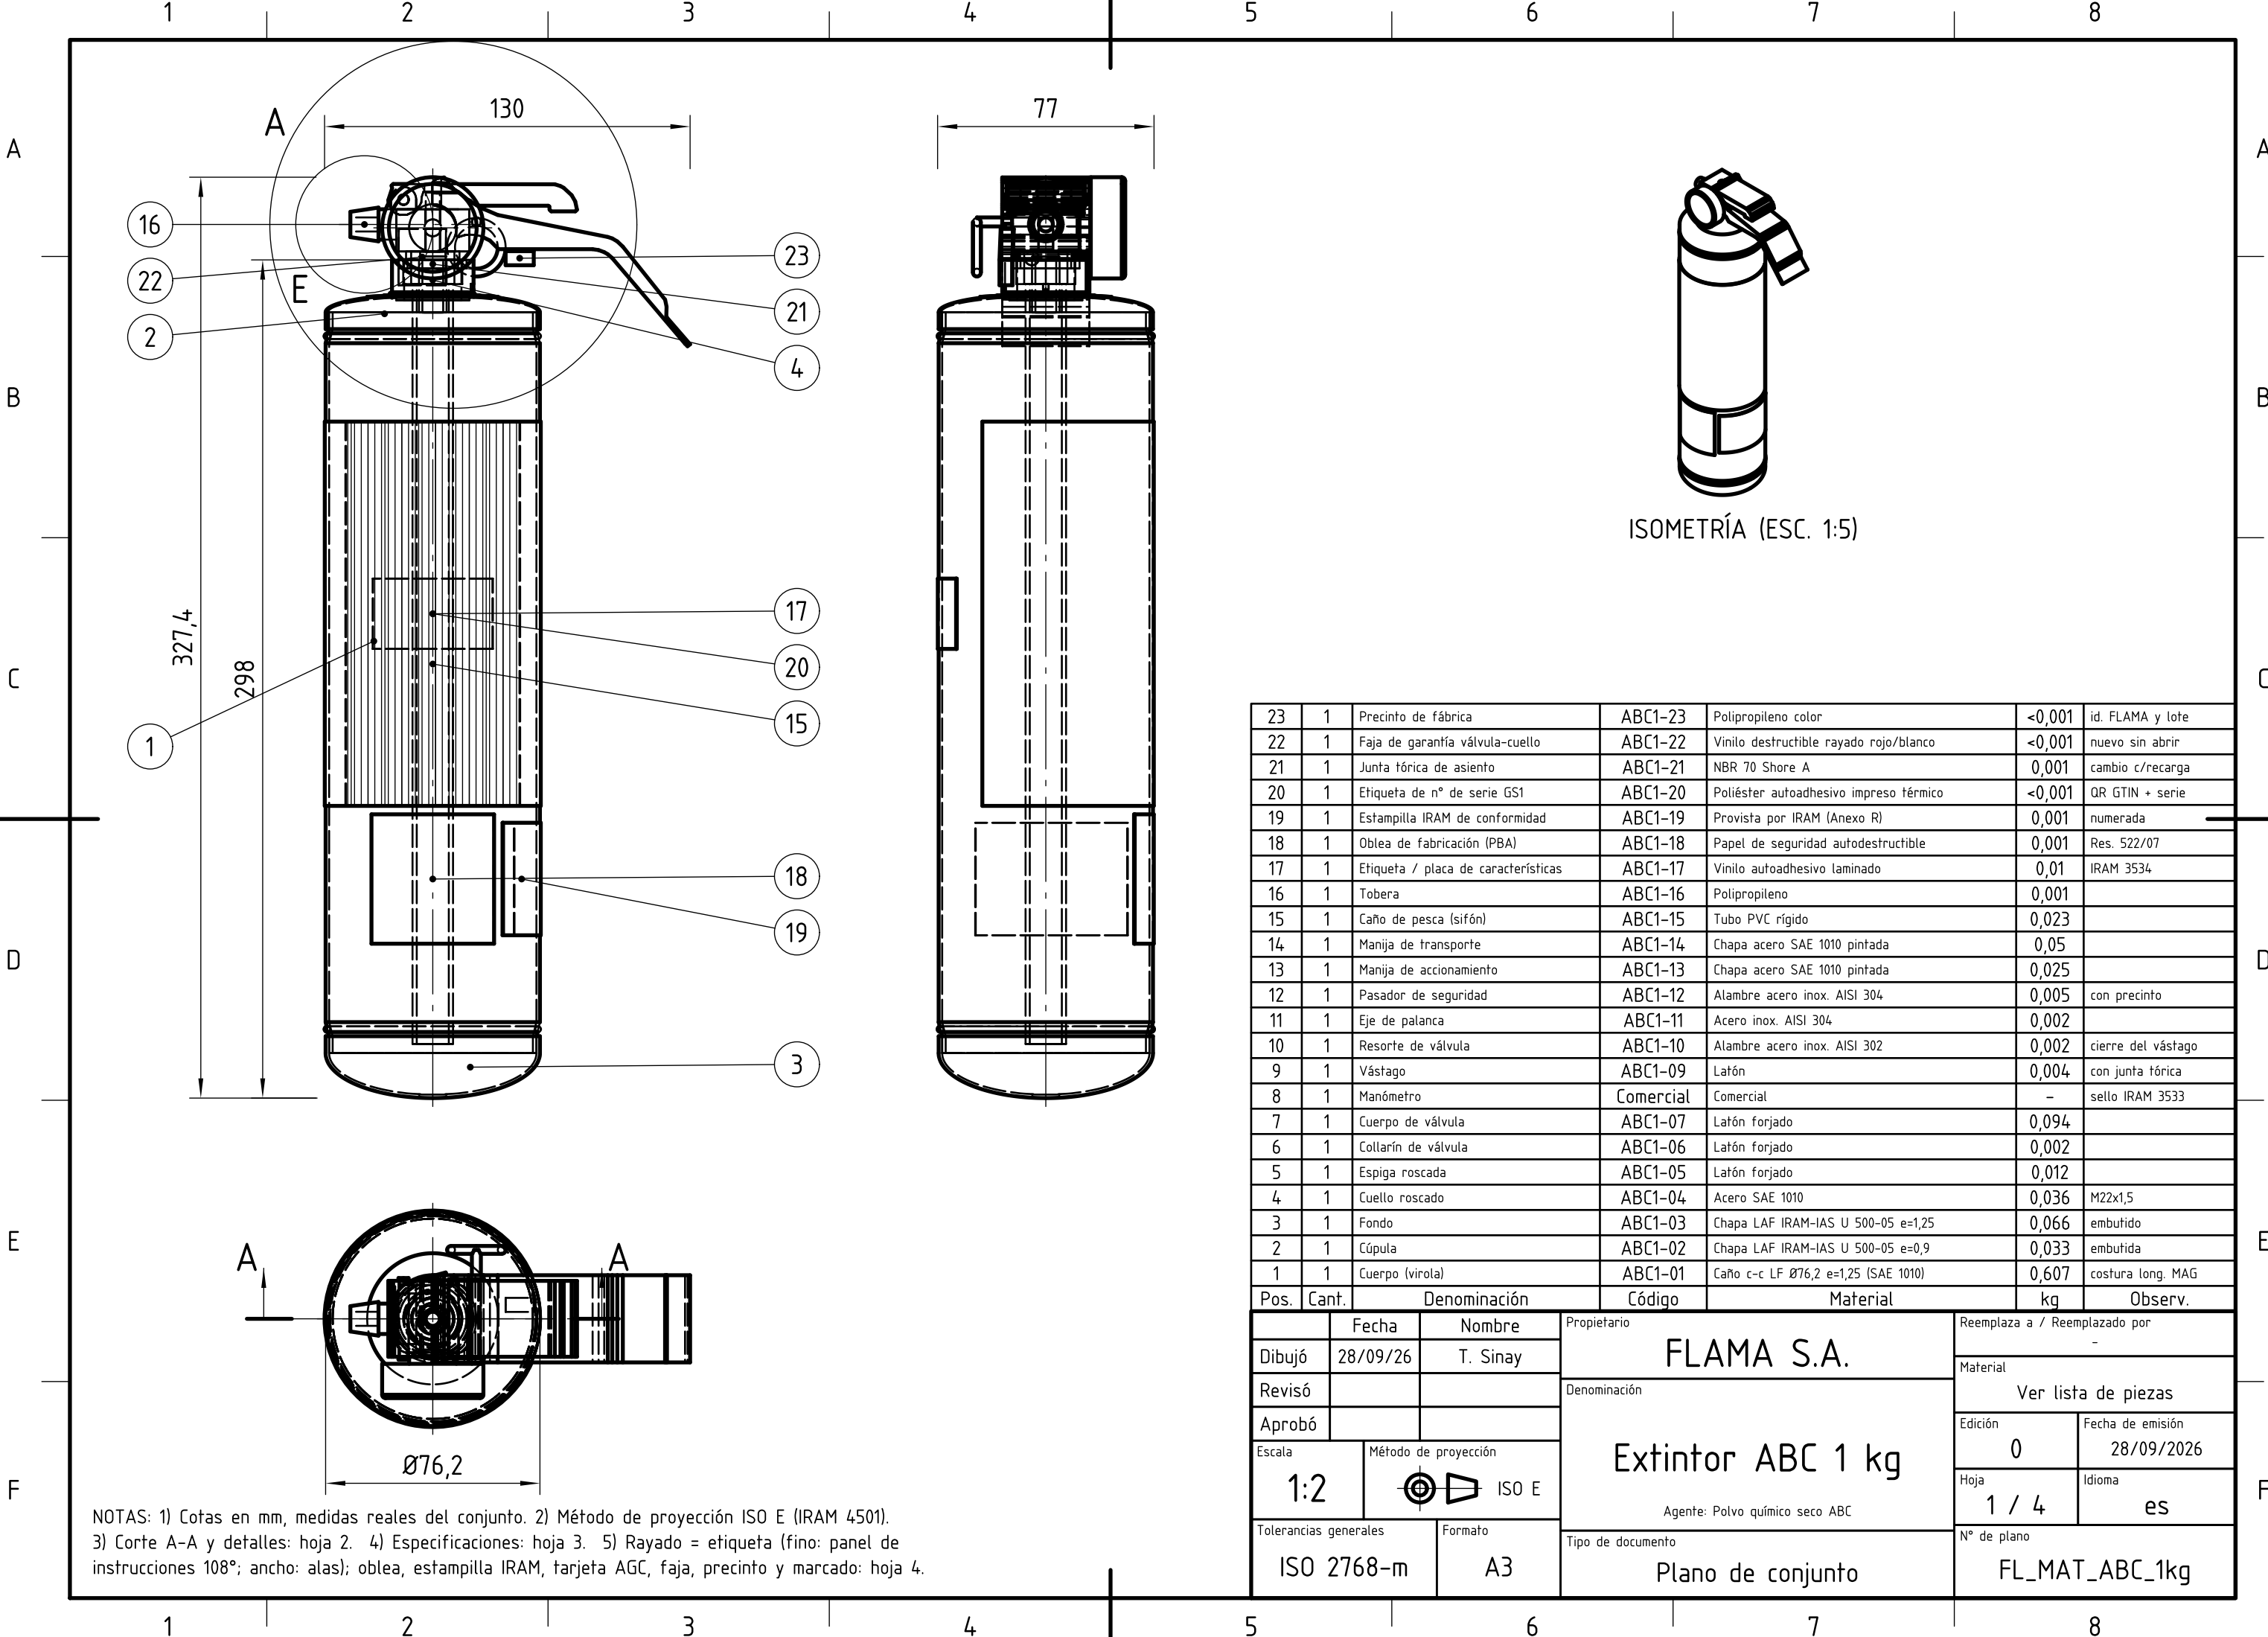






ISOMETRÍA (ESC. 1:5)


23	1	Precinto de fábrica	ABC1-23	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote	
22	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC1-22	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir	
21	1	Junta tórica de asiento	ABC1-21	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga	
20	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC1-20	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie	
19	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC1-19	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada	
18	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC1-18	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07	
17	1	Etiqueta / placa de características	ABC1-17	Vinilo autoadhesivo laminado	0,01	IRAM 3534	
16	1	Tobera	ABC1-16	Polipropileno	0,001		
15	1	Caño de pesca (sifón)	ABC1-15	Tubo PVC rígido	0,023		
14	1	Manija de transporte	ABC1-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,05		
13	1	Manija de accionamiento	ABC1-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,025		
12	1	Pasador de seguridad	ABC1-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto	
11	1	Eje de palanca	ABC1-11	Acero inox. AISI 304	0,002		
10	1	Resorte de válvula	ABC1-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,002	cierre del vástago	
9	1	Vástago	ABC1-09	Latón	0,004	con junta tórica	
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533	
7	1	Cuerpo de válvula	ABC1-07	Latón forjado	0,094		
6	1	Collarín de válvula	ABC1-06	Latón forjado	0,002		
5	1	Espiga roscada	ABC1-05	Latón forjado	0,012		
4	1	Cuello roscado	ABC1-04	Acero SAE 1010	0,036	M22x1,5	
3	1	Fondo	ABC1-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	0,066	embutido	
2	1	Cúpula	ABC1-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9	0,033	embutida	
1	1	Cuerpo (virola)	ABC1-01	Caño c-c LF Ø76,2 e=1,25 (SAE 1010)	0,607	costura long. MAG	
Pos.	Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-		
Revisó			Denominación		Material		
Aprobó			Extintor ABC 1 kg		Ver lista de piezas		
Escala	1:2	Método de proyección		Edición		0	Fecha de emisión
		 ISO E		Hoja		1 / 4	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Idioma		es	
ISO 2768-m		A3		Tipo de documento		N° de plano	
		Plano de conjunto		FL_MAT_ABC_1kg			

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


CORTE A-A (1:1)

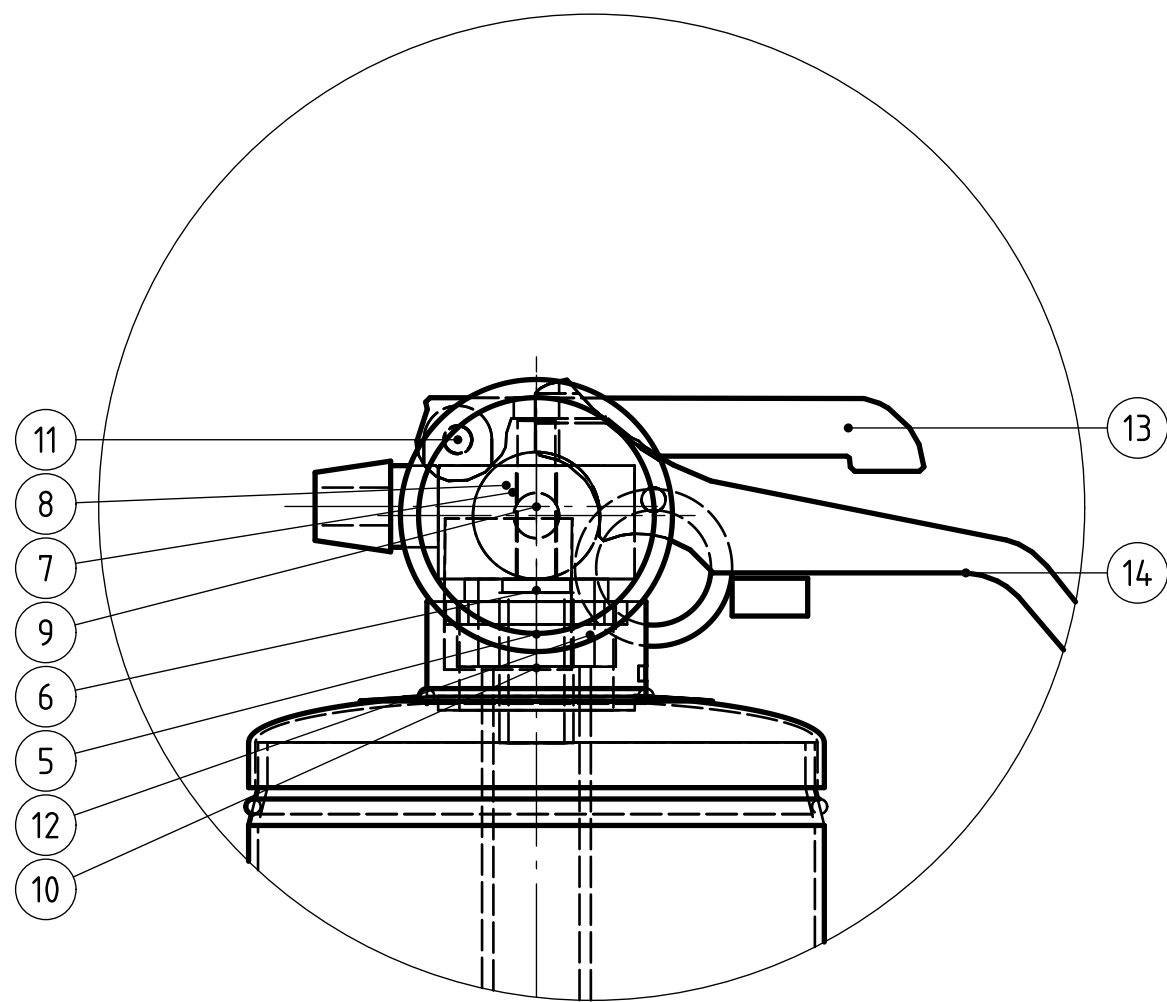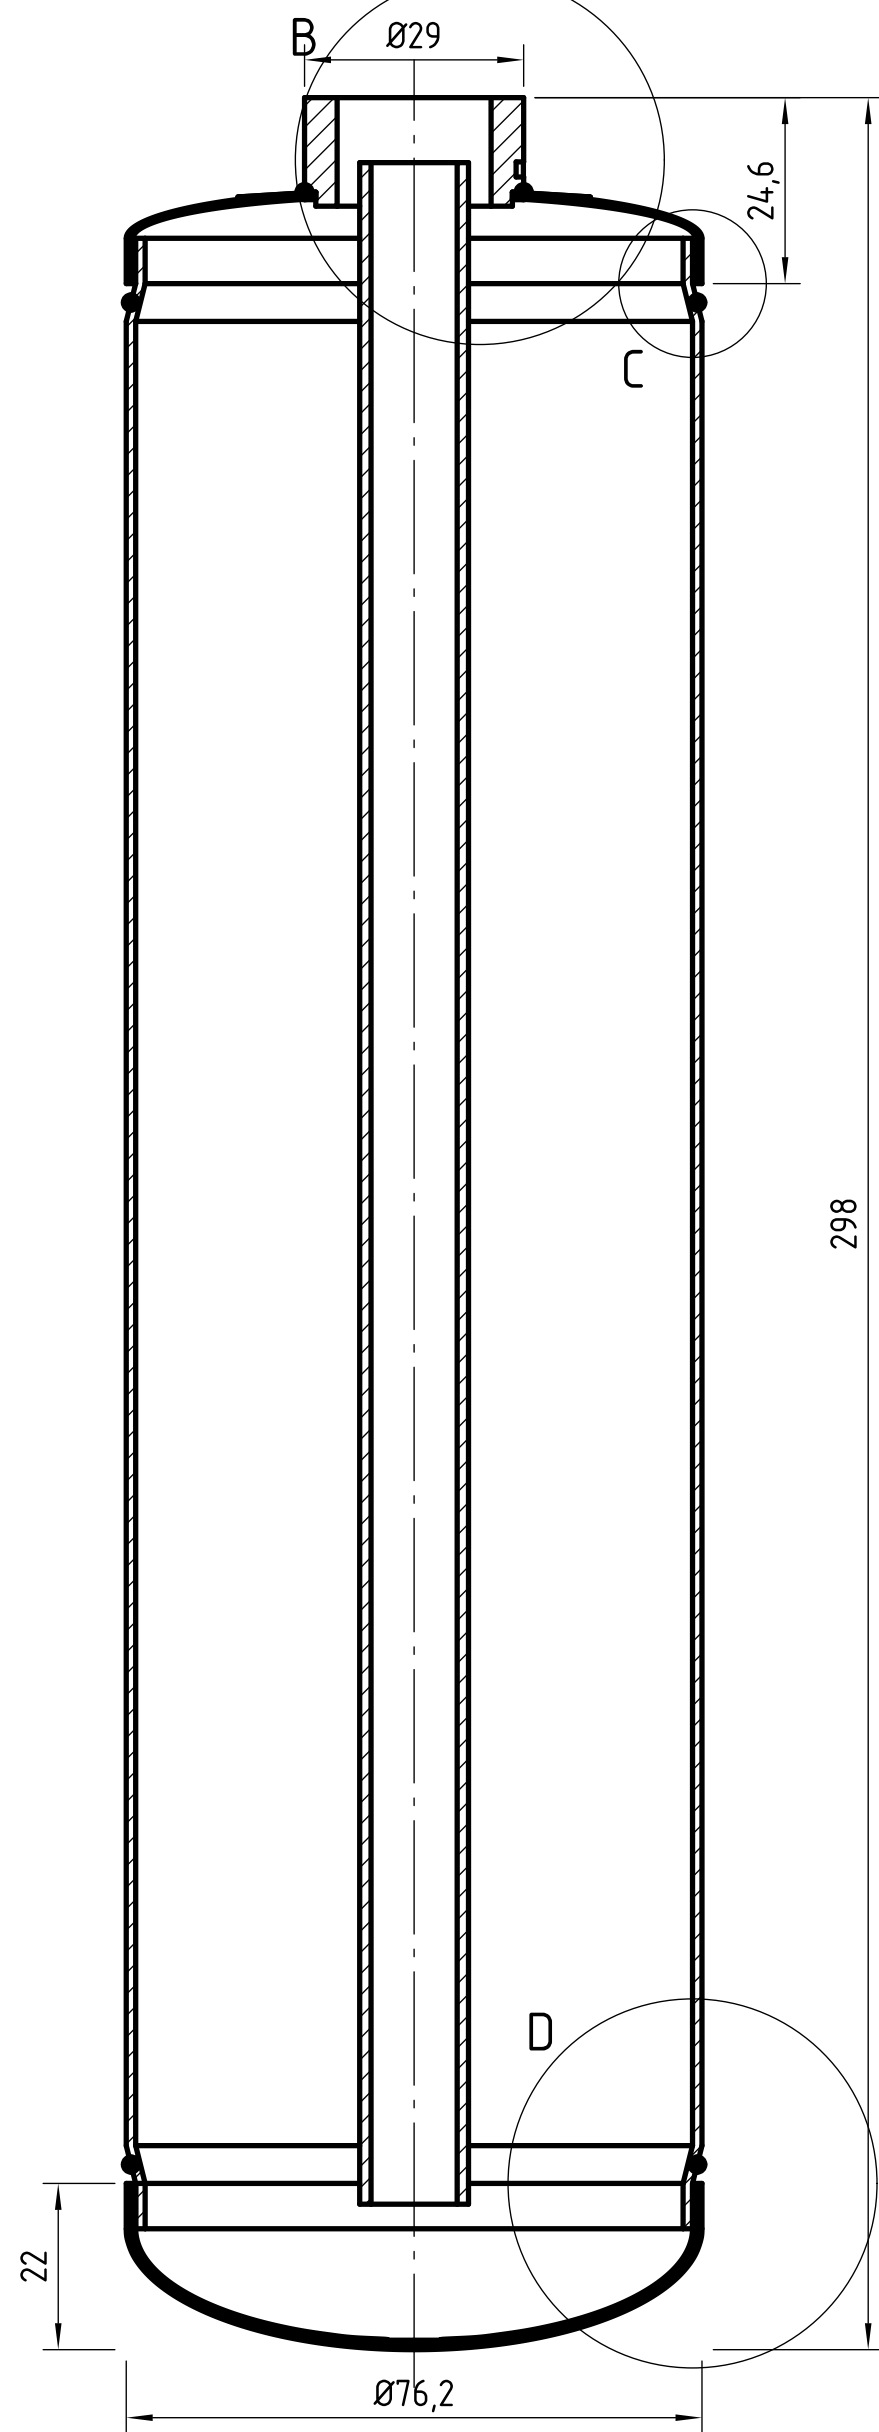


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

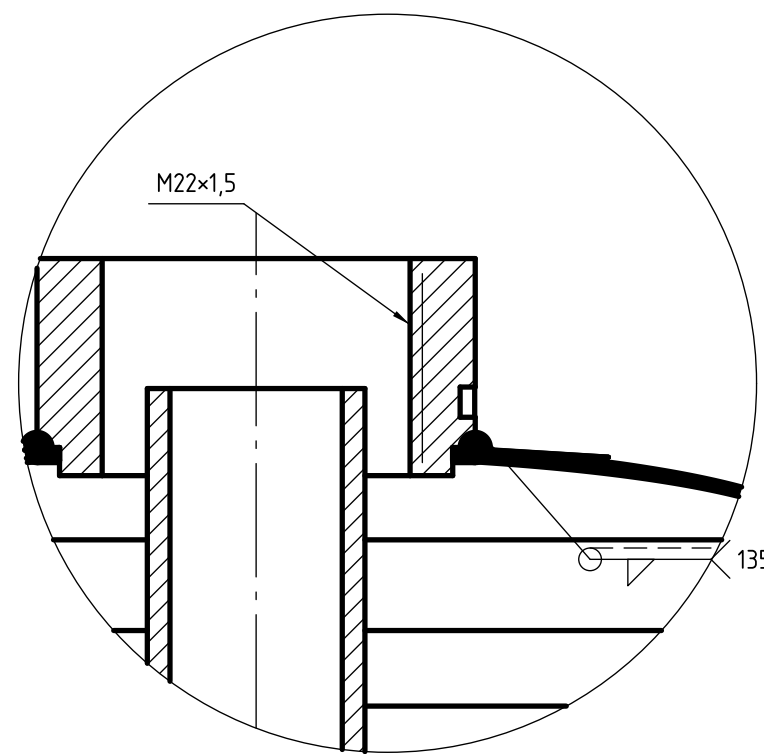


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca

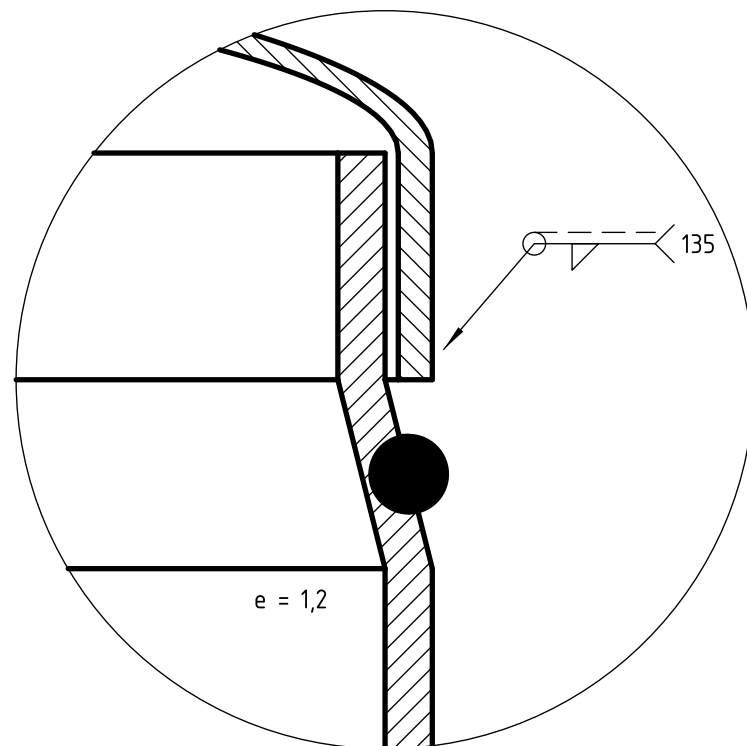

DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula

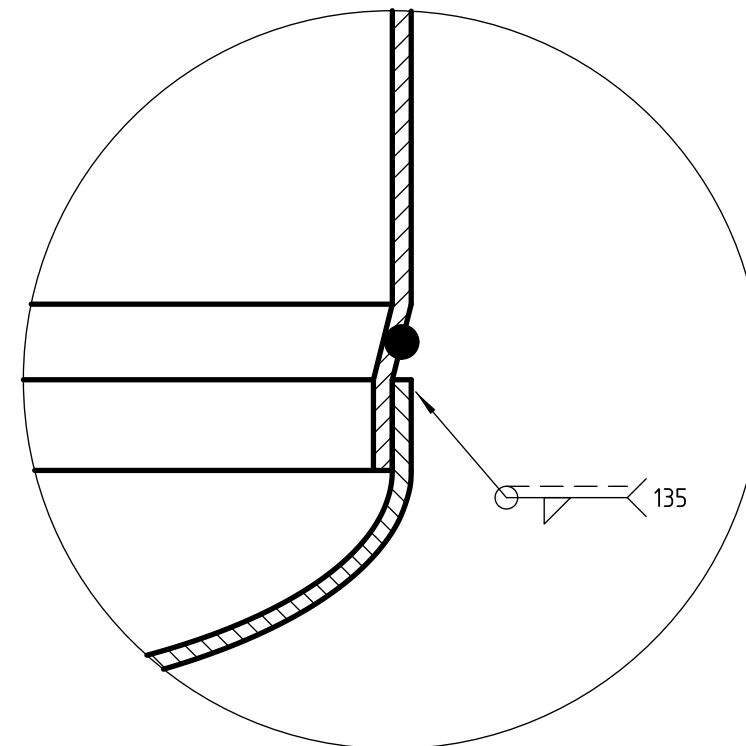

DETALLE D (2:1)
Bordón inferior y fondo

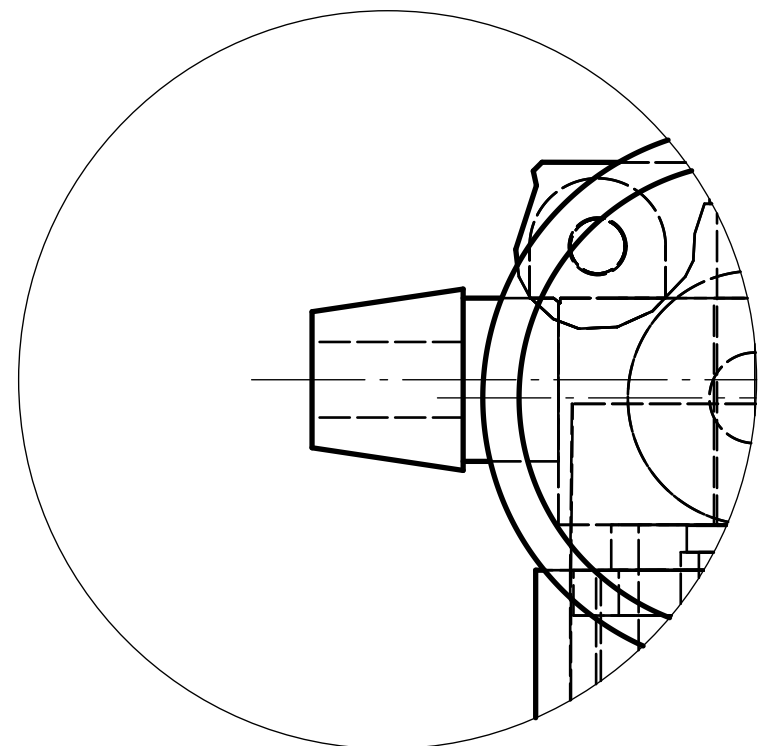

DETALLE E (2:1)
Tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas
Aprobó			Extintor ABC 1 kg		Edición
Escala	1:1	Método de proyección			0
		ISO E			Fecha de emisión
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		Nº de plano
ISO 2768-m		A2	Corte y detalles		FL_MAT_ABC_1kg

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 1 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	1 kg Ø3
Peso cargado (kg)	1,90
Altura (mm)	327 (catálogo: 340)
Ancho (mm)	130 (catálogo: 92)
Profundidad (mm)	77 (catálogo: 76)
Tiempo de descarga (s)	8/9
Alcance (m)	2/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte vehicular	Si
Soporte pared	No
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	ABC 60
Potencial extintor	1A-5B:C
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	1,18
Diámetro exterior del recipiente (mm)	76,2
Rosca de cuello	M22x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	0,98 kg
Carga nominal de agente	1 kg
Masa cargada calculada	1,98 kg
Peso cargado según catálogo	1,9 kg
Diferencia	+4,0 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 1 kg 3” R1.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F510, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 1 kg Ø76 (válvula HZ) R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3525 POR ANALOGÍA

Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	1,25 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal (caño con costura) + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M22x1,5 (Ø int. 20,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	sin manga: tobera directa (1 kg)	no aplica

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.



	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor ABC 1 kg Datos técnicos y normativa aplicable	Material Ver lista de piezas	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 3 / 4	Idioma es
Escala -		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Especificaciones y normas	N° de plano FL_MAT_ABC_1kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3				

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 1 KG

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 168 x 137 mm (panel central 72 = arco 108° + alas 48) – ESC. 1:1

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

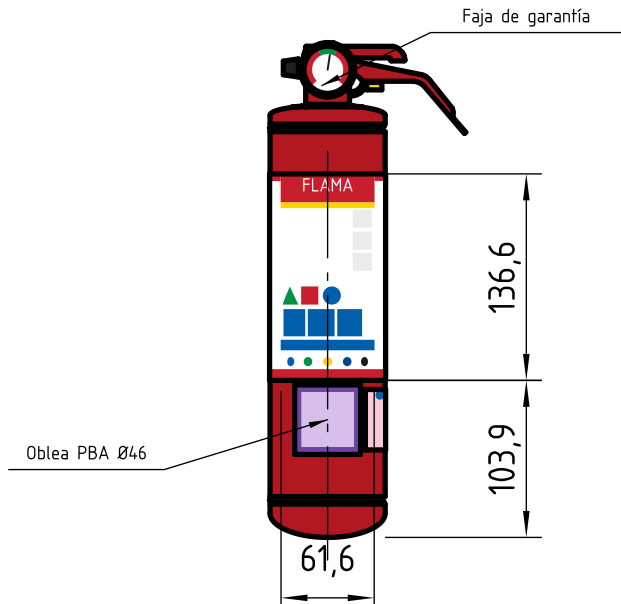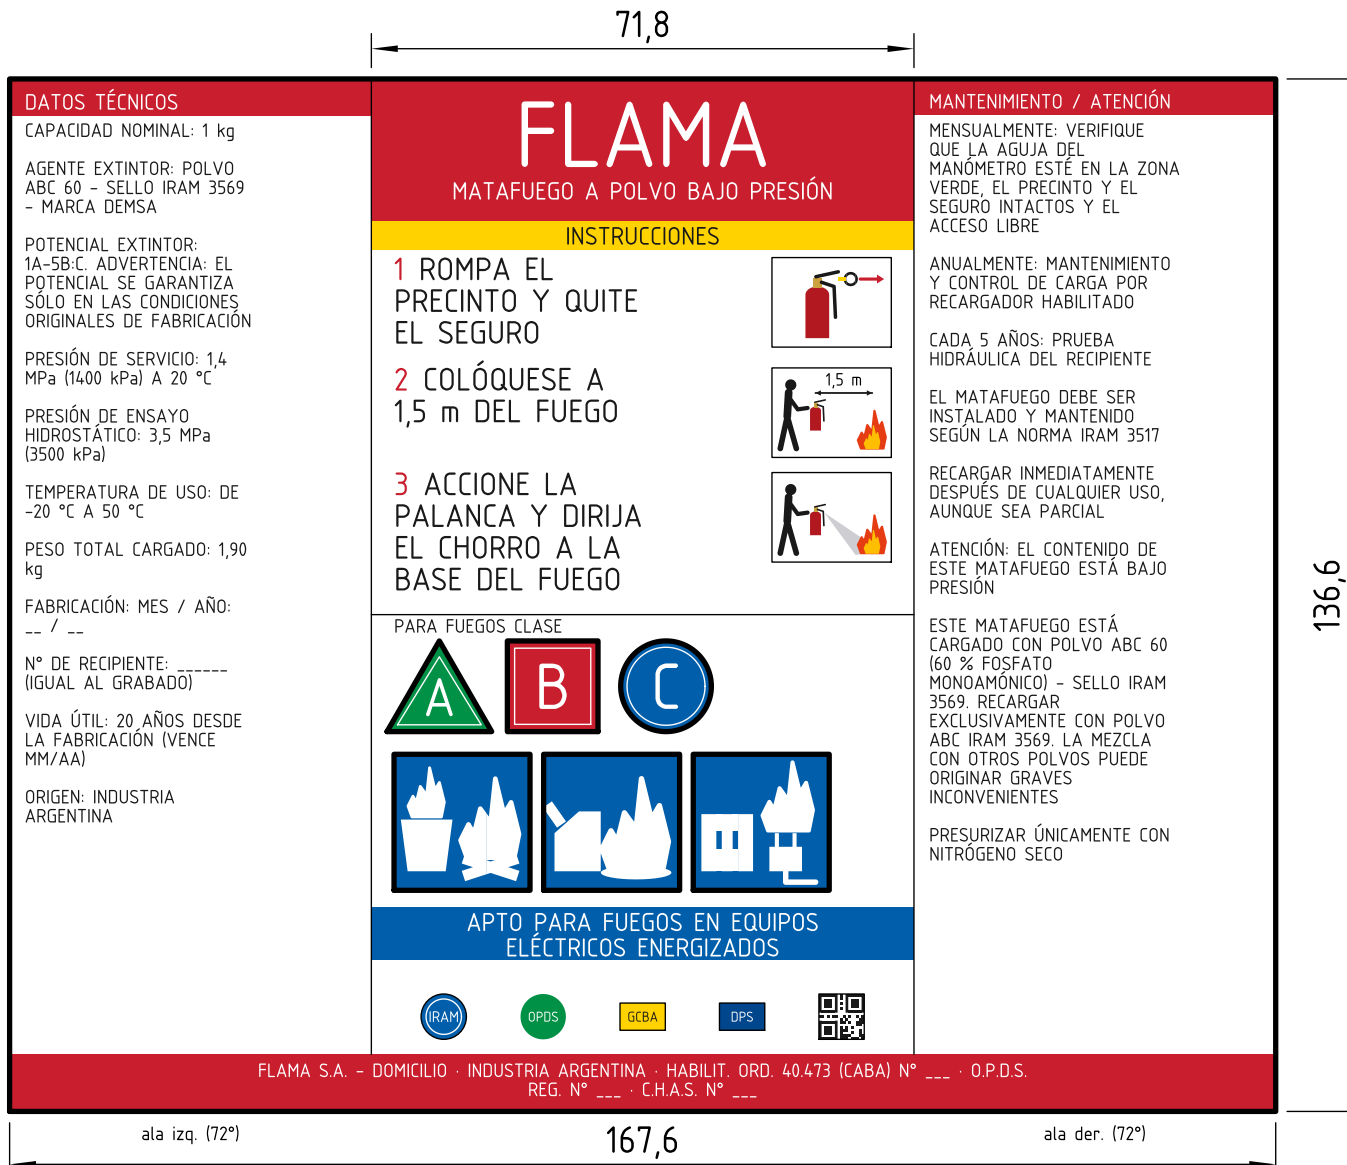

cuerda 62 = panel central (arco $108^\circ = 72$ mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Re 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).




Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 x 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

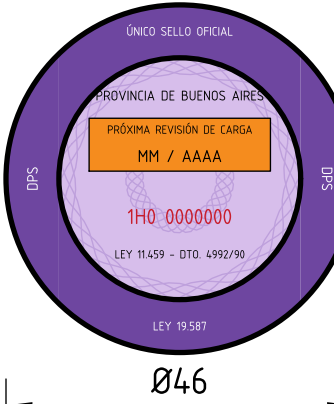

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «I101036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS: Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)


Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3534 2.21 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melisa)
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO YQuite el seguro - 2 COLÓQUESE A 1,5 m DEL FUEGO - 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.21 1° y 2.24 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A - B - C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.22
1	C	Pictogramas	A apto - B apto - C apto (mín. 18 x 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.23
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) - OPDS - GCBA - DPS - QR a ficha técnica	3523 5.24 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	1 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 60 - SELLO IRAM 3569 - MARCA DEMSA	3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	1A-5B-C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	1,90 kg	catálogo - control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3523 5.24
3	I	Nº de recipiente	----- (IGUAL AL GRABADO)	3523 5.24 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) - Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e - IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Mel)
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e - IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e - IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.24 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) - SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.24 n - 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.24 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. - DOMICILIO: INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° - O.P.D.S. REG. N° - C.H.A.S. N°	3534 2.21 2° - Ord. 40.473 - Res. 522/07 - mercado

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



≈ 60 x 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario y se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

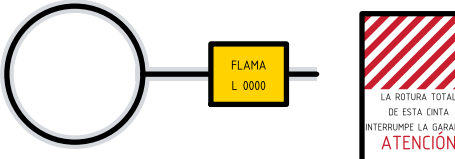

Preinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro 30 y preinto plástico de color que se rompe al hiar (IRAM 3517-2 9.4.1; con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 12): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERI




Fabricante, nº de recipiente y año (2 dígs.) - IRAM 3523 5.1 Grabado en el CUERPO (caño cortado a láser) en el puesto de numerado, antes del encastre y el bordoneado; franja superior, opuesta a la etiqueta; letra 5 mm (IRAM 4503); cuño DPS 15 × 7 junto al nº (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod. 717/07).



Etiqueta de serie GS1 45 x 25 (esc. 1:2): QR con
GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a
180° de la etiqueta (relevado Melisam). Trazo lo
de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

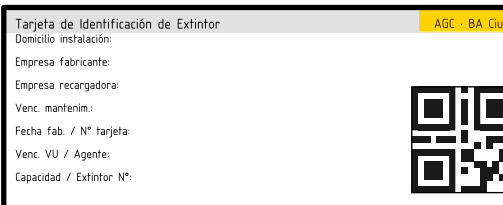

• 140 x 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medi-
da a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el
sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija
(anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA.
Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). NO ENTRA en el cuerpo: 1 kg
vehicular sin tarjeta (confirmar con la AGC).

		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó				Denominación		Material	
Aprobó				Extintor ABC 1 kg Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado		Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
-						0	28/09/2026
		ISO E				Hoja	Idioma
						4 / 4	es
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		Nº de plano	
ISO 2768-m		A2		Rotulado e identificación		FL_MAT_ABC_1kg	

Letra de instrucciones 3 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central $\leq 108^\circ$, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia $\geq 0,35$ N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534, cap. 1).