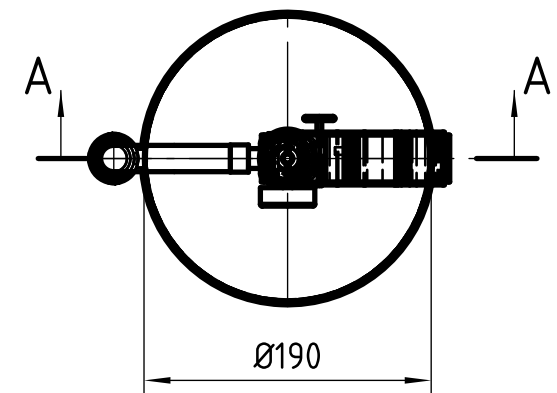
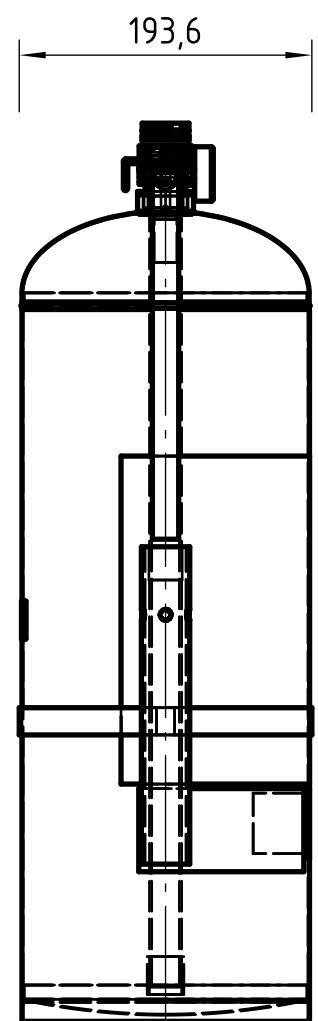
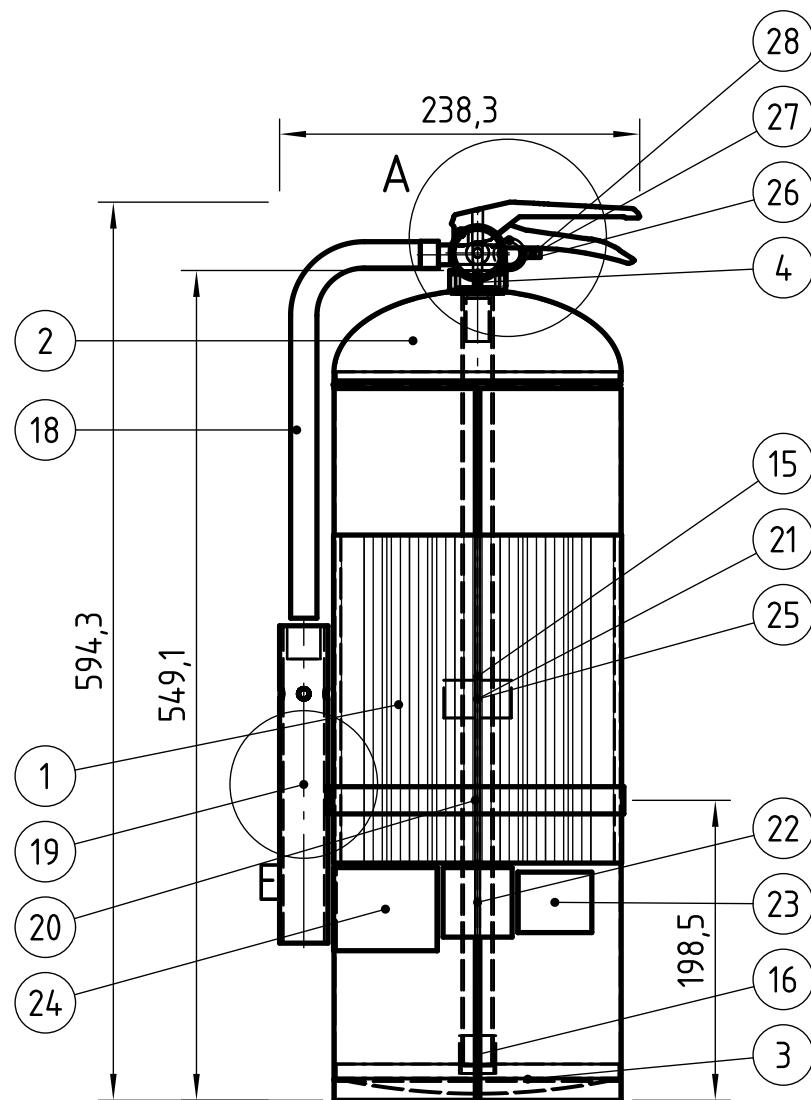




ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).  
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


|      |       |                                      |           |                                          |        |                      |
|------|-------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|----------------------|
| 28   | 1     | Precinto de fábrica                  | FFFF10-28 | Polipropileno color                      | <0,001 | id. FLAMA y lote     |
| 27   | 1     | Faja de garantía válvula-cuello      | FFFF10-27 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco   | <0,001 | nuevo sin abrir      |
| 26   | 1     | Junta tórica de asiento              | FFFF10-26 | NBR 70 Shore A                           | 0,001  | cambio c/recarga     |
| 25   | 1     | Etiqueta de n° de serie GS1          | FFFF10-25 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico   | <0,001 | QR GTIN + serie      |
| 24   | 1     | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | FFFF10-24 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003  | sólo destino CABA    |
| 23   | 1     | Estampilla IRAM de conformidad       | FFFF10-23 | Provista por IRAM (Anexo R)              | 0,001  | numerada             |
| 22   | 1     | Oblea de fabricación (PBA)           | FFFF10-22 | Papel de seguridad autodestructible      | 0,001  | Res. 522/07          |
| 21   | 1     | Etiqueta / placa de características  | FFFF10-21 | Vinilo autoadhesivo laminado             | 0,033  | IRAM 3534            |
| 20   | 1     | Suncho portatobera                   | FFFF10-20 | Fleje acero SAE 1010 pintado             | 0,132  |                      |
| 19   | 1     | Lanza espumígena                     | FFFF10-19 | Polipropileno                            | 0,051  |                      |
| 18   | 1     | Manguera                             | FFFF10-18 | Caucho sintético                         | 0,055  |                      |
| 17   | 1     | Racor de manguera                    | FFFF10-17 | Latón                                    | 0,026  |                      |
| 16   | 1     | Filtro del tubo de pesca             | FFFF10-16 | Polipropileno perforado                  | 0,001  | área ≥ 10 × boquilla |
| 15   | 1     | Caño de pesca (sifón)                | FFFF10-15 | Tubo polipropileno                       | 0,043  |                      |
| 14   | 1     | Manija de transporte                 | FFFF10-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada             | 0,076  |                      |
| 13   | 1     | Manija de accionamiento              | FFFF10-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada             | 0,096  |                      |
| 12   | 1     | Pasador de seguridad                 | FFFF10-12 | Alambre acero inox. AISI 304             | 0,006  | con precinto         |
| 11   | 1     | Eje de palanca                       | FFFF10-11 | Acero inox. AISI 304                     | 0,003  |                      |
| 10   | 1     | Resorte de válvula                   | FFFF10-10 | Alambre acero inox. AISI 302             | 0,005  | cierre del vástago   |
| 9    | 1     | Vástago                              | FFFF10-09 | Latón                                    | 0,014  | con junta tórica     |
| 8    | 1     | Manómetro                            | Comercial | Comercial                                | -      | sello IRAM 3533      |
| 7    | 1     | Cuerpo de válvula                    | FFFF10-07 | Latón forjado                            | 0,133  |                      |
| 6    | 1     | Collarín de válvula                  | FFFF10-06 | Latón forjado                            | 0,005  |                      |
| 5    | 1     | Espiga roscada                       | FFFF10-05 | Latón forjado                            | 0,024  |                      |
| 4    | 1     | Cuello roscado                       | FFFF10-04 | Acero inox. AISI 304                     | 0,054  | M30x1,5              |
| 3    | 1     | Fondo                                | FFFF10-03 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8         | 0,23   | embutido             |
| 2    | 1     | Cúpula                               | FFFF10-02 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8         | 0,267  | embutida             |
| 1    | 1     | Cuerpo (virola)                      | FFFF10-01 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8         | 1,82   | costura long. TIG    |
| Pos. | Cant. | Denominación                         | Código    | Material                                 | kg     | Observ.              |

|                       |  |                      |                    |                               |                  |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| Fecha                 |  | Nombre               | Propietario        | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                |  | T. Sinay             |                    | -                             |                  |
| Revisó                |  |                      | Denominación       | Material                      |                  |
| Aprobó                |  |                      |                    | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                |  | Método de proyección | Extintor AFFF 10 l | Edición                       | Fecha de emisión |
| 1:5                   |  | ISO E                |                    | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |  | Formato              | Tipo de documento  | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |  | A3                   |                    | 1 / 4                         | es               |
|                       |  |                      | Plano de conjunto  | N° de plano                   |                  |
|                       |  |                      |                    | FL_MAT_AFFF_10l               |                  |


CORTE A-A (1:2)

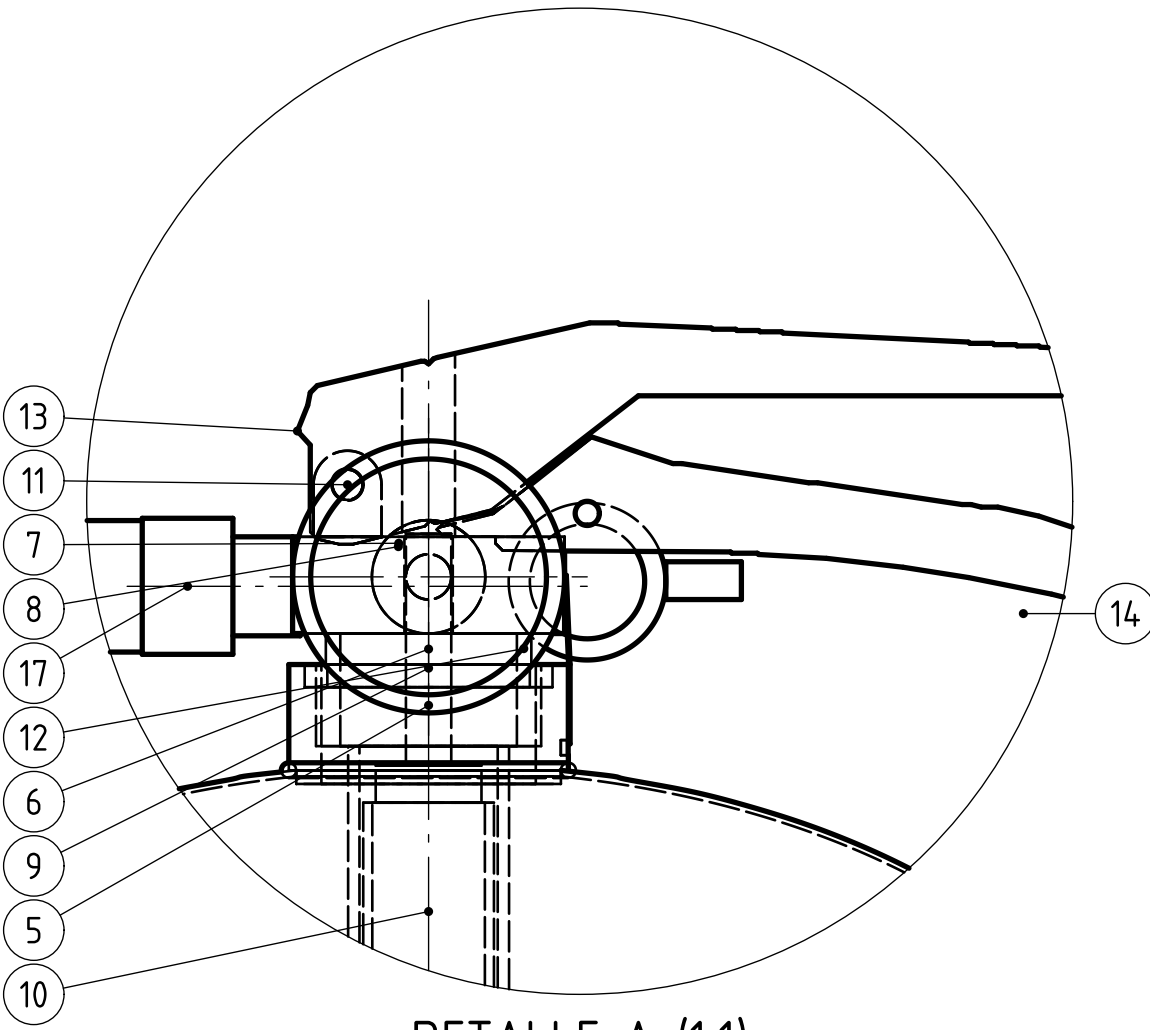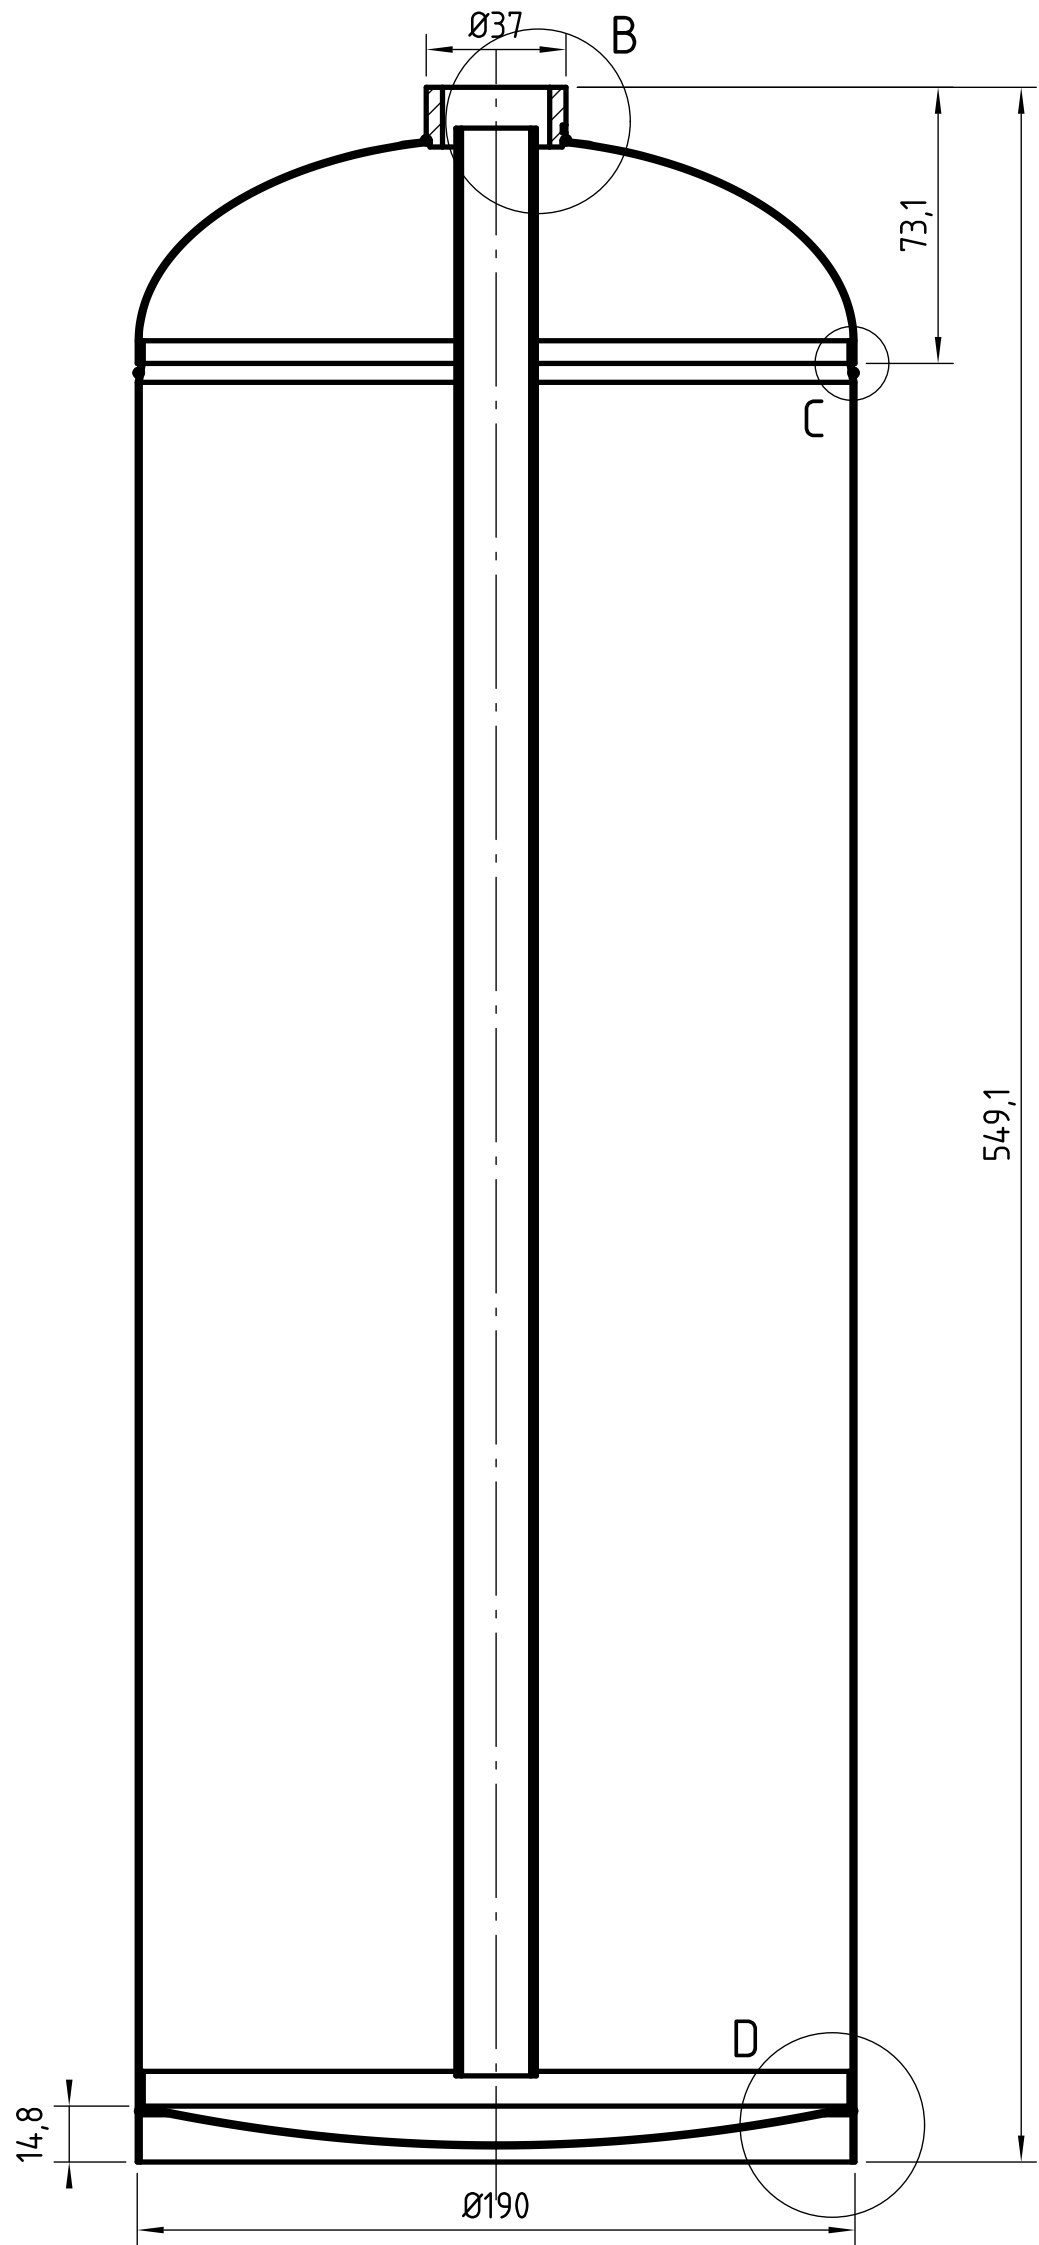


DETALLE A (1:1)  
Válvula, manómetro y manijas

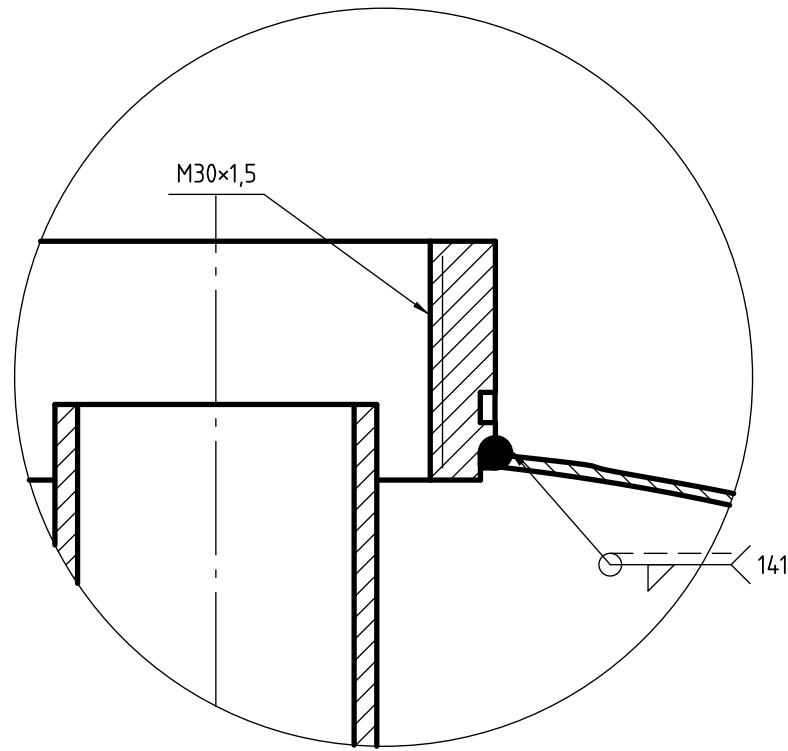


DETALLE B (2:1)  
Cuello roscado con muesca

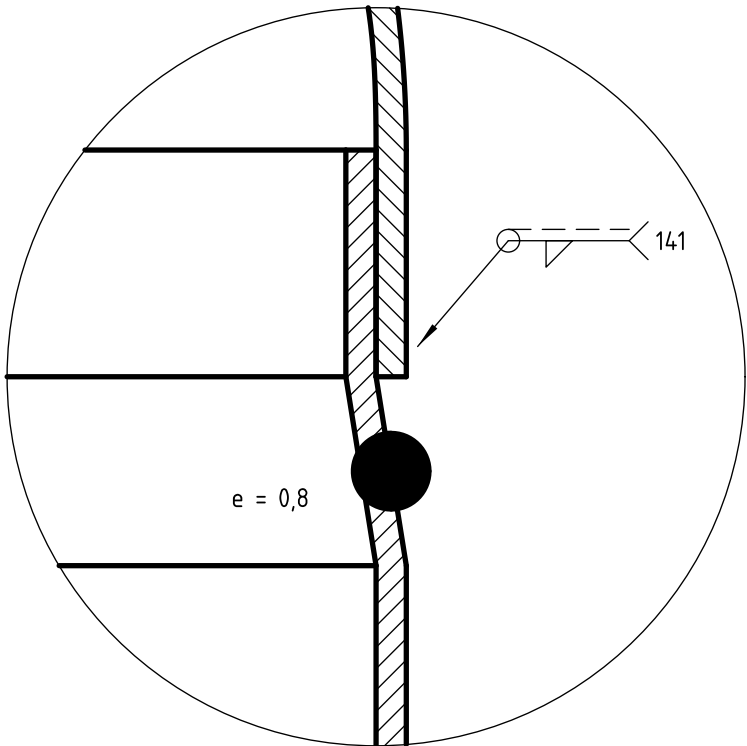

DETALLE C (5:1)  
Bordón del cuerpo y cúpula

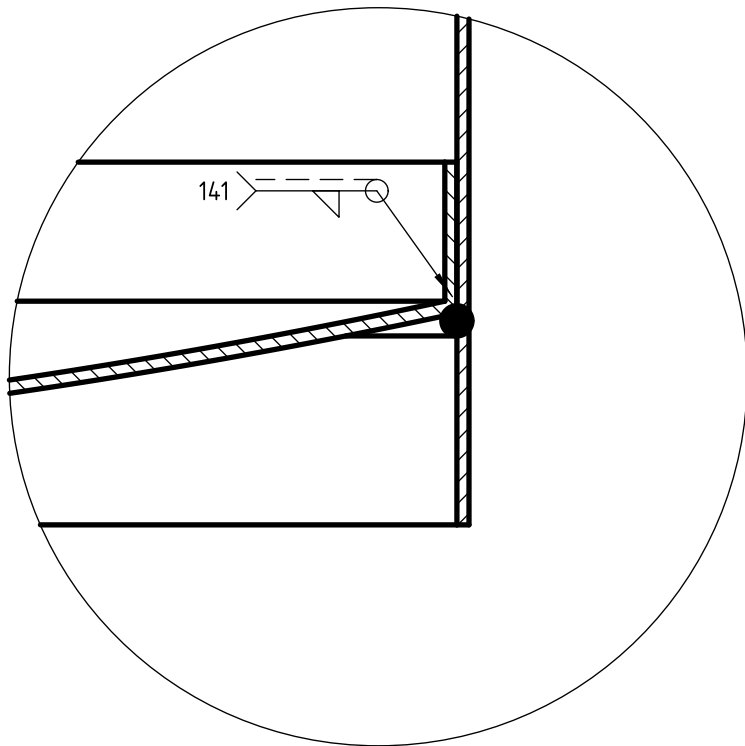

DETALLE D (2:1)  
Fondo encastrado y pollera

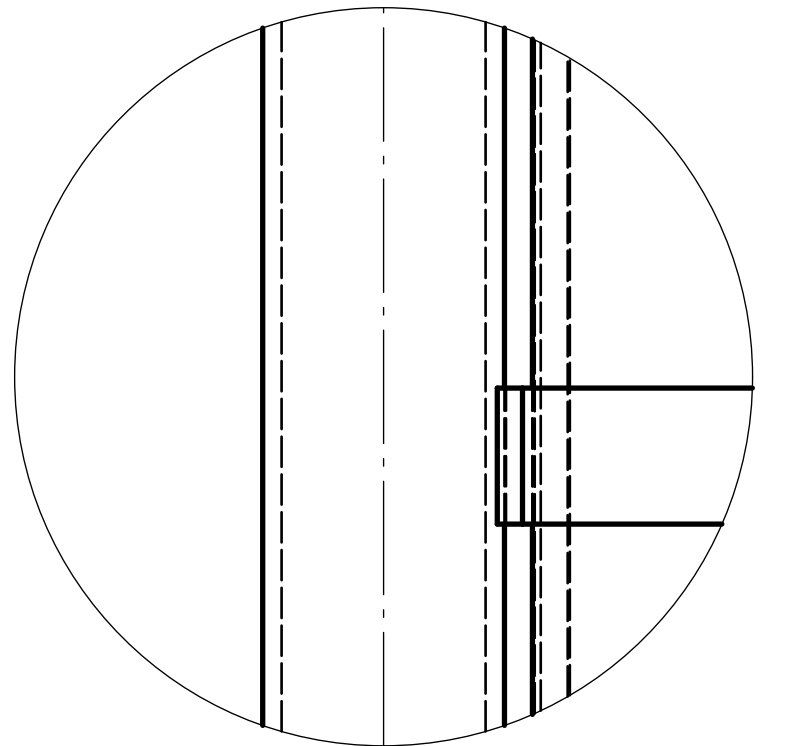

DETALLE E (1:1)  
Lanza espumígena

|                       |                      |          |                                     |                               |
|-----------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                       | Fecha                | Nombre   | Propietario                         | Reemplaza a / Reemplazado por |
| Dibujó                | 28/09/26             | T. Sinay | FLAMA S.A.                          | -                             |
| Revisó                |                      |          | Denominación                        | Material                      |
| Aprobó                |                      |          | Extintor AFFF 10 l                  | Ver lista de piezas           |
| Escala                | Método de proyección |          | Corte A-A del recipiente y detalles | Edición                       |
| 1:2                   | ISO E                |          |                                     | 0                             |
| Tolerancias generales | Formato              |          | N° de plano                         | Idioma                        |
| ISO 2768-m            | A2                   |          | FL_MAT_AFFF_10l                     | es                            |
|                       |                      |          | Tipo de documento                   |                               |
|                       |                      |          | Corte y detalles                    |                               |

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR AFFF 10 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Capacidad nominal                     | 10 dm³                      |
| Peso cargado (kg)                     | 12,60                       |
| Altura (mm)                           | 594 (catálogo: 620/650)     |
| Ancho (mm)                            | 238 (catálogo: 240)         |
| Profundidad (mm)                      | 194 (catálogo: 190)         |
| Tiempo de descarga (s)                | 55                          |
| Alcance (m)                           | 5/6                         |
| Rango temperatura (°C)                | -10 a 50                    |
| Presión de servicio (MPa)             | 0,8                         |
| Presión de ensayo (MPa)               | 2,0                         |
| Soporte pared                         | Si                          |
| Norma IRAM agente extintor            | 3515                        |
| Norma IRAM extintor                   | 3527                        |
| Agente extintor (grado)               | Premezcla AFFF 3 %          |
| Potencial extintor                    | 3A-10B                      |
| Gas impulsor                          | Aire comprimido             |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 13,98                       |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 190                         |
| Rosca de cuello                       | M30x1,5                     |
| Soldadura del recipiente              | TIG, proceso 141 (ISO 4063) |

VERIFICACIÓN DE MASA

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,08 kg  |
| Carga nominal de agente (1 kg/l)              | 10 kg    |
| Masa cargada calculada                        | 13,08 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 12,6 kg  |
| Diferencia                                    | +3,8 %   |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 10.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA

| Cláusula     | Requisito (resumen)                                  | En el plano                         | Estado |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 3525 3.2.1 b | chapa inox. ≥ 0,63 mm                                | 0,8 mm                              | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales    | cumple |
| 3525 3.3.2   | traba con precinto identificado                      | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3   | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm                  | M30x1,5 (Ø int. 28,4)               | cumple |
| 3525 3.9     | manija para el transporte manual                     | manija fija de la válvula           | cumple |
| 3525 4.2.1   | manga ≥ 350 mm con el terminal                       | ≈ 565 mm                            | cumple |
| 3525 3.10    | soporte firme para la manga                          | suncho portatobera                  | cumple |
| 3525 3.6.1   | filtro en la entrada del tubo interior               | filtro PP perforado                 | cumple |
| 3525 3.3.5   | partes en contacto con el agua no ferrosas o inox.   | latón, inox. AISI 302/304           | cumple |

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515  
Norma IRAM extintor: IRAM 3527

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

|                                         |          |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                    |                                     |                                |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                         | Fecha    | Nombre                                                                                                              | Propietario<br><br>FLAMA S.A.                      | Reemplaza a / Reemplazado por<br>-                                                 |                                     |                                |
| Dibujó                                  | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                                            |                                                    | Denominación<br><br>Extintor AFFF 10 l<br><br>Datos técnicos y normativa aplicable | Material<br><br>Ver lista de piezas |                                |
| Revisó                                  |          |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                    | Edición<br>0                        | Fecha de emisión<br>28/09/2026 |
| Aprobó                                  |          |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                    | Hoja<br>3 / 4                       | Idioma<br>es                   |
| Escala<br>-                             |          | Método de proyección<br> ISO E | Tipo de documento<br><br>Especificaciones y normas | N° de plano<br><br>FL_MAT_AFFF_10l                                                 |                                     |                                |
| Tolerancias generales<br><br>ISO 2768-m |          | Formato<br><br>A3                                                                                                   |                                                    |                                                                                    |                                     |                                |



ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR AFFF 10 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 358 × 217 mm (panel central 179 = arco 108° + alas 90) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

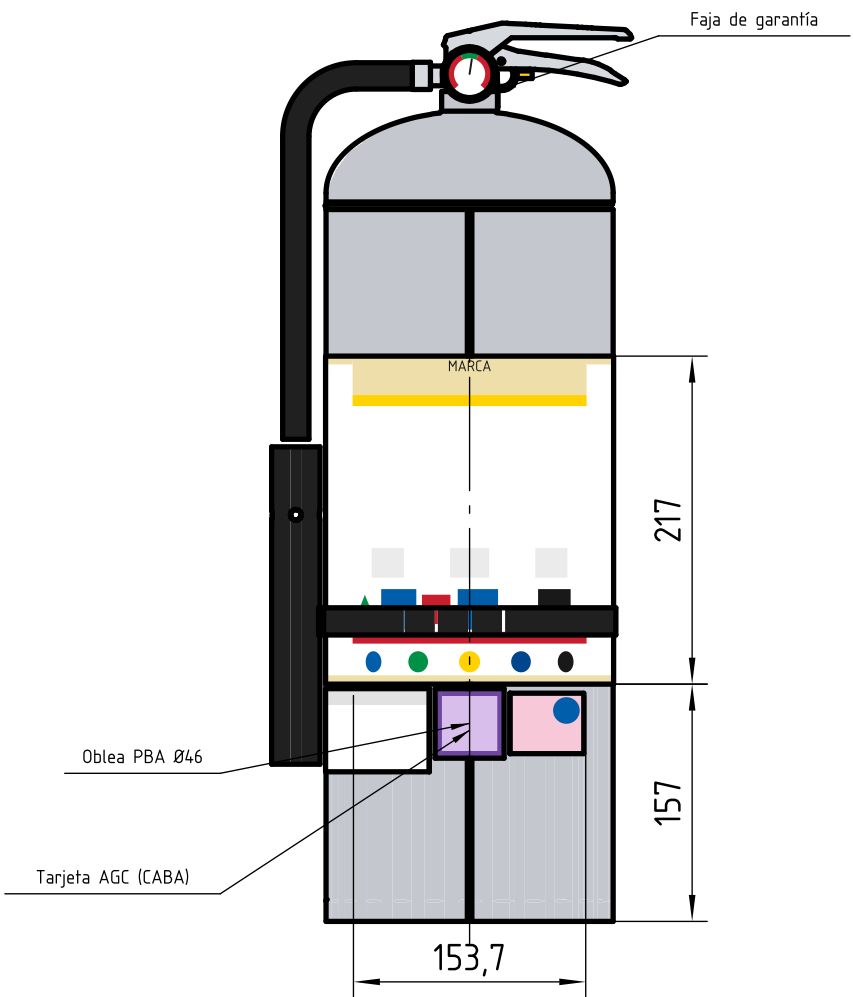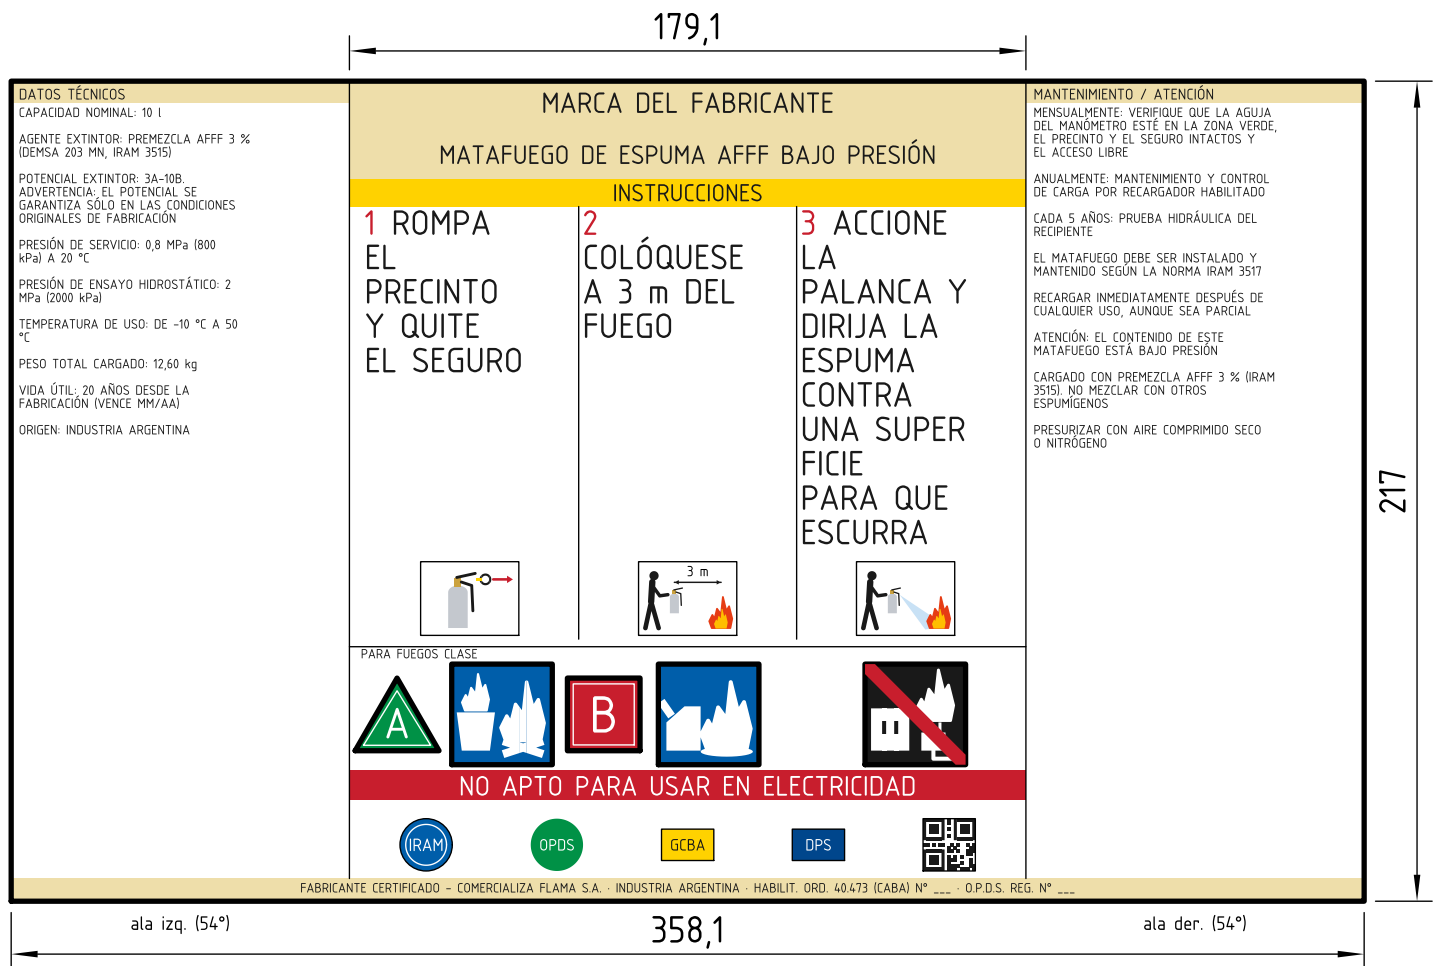

verde 01-1-150



rojo 03-1-050

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/12 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



sólido




líquido



eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

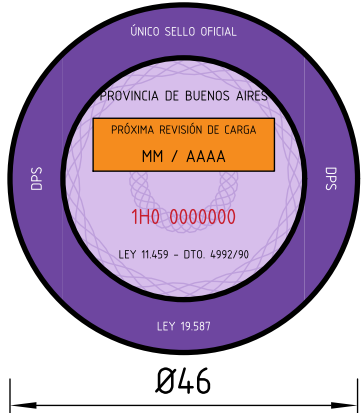

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «vólido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio: Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

cuerda 154 = panel central (arco 108° = 179 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GSI a 180° (posterior).


| CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado) |       |                                |                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zona                                                                                | Ubic. | Ítem                           | Texto / dato de la etiqueta                                                                                                                                                     | Referencia                                            |
| 2                                                                                   | C     | Encabezado                     | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE ESPUMA AFFF BAJO PRESIÓN                                                                                                                    | 3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melisa) |
| 1                                                                                   | C     | Instrucciones                  | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITA EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA LA ESPUMA CONTRA UNA SUPERFICIE PARA QUE ESCURRA (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis) |
| 1                                                                                   | C     | Símbolos de clase              | PARA FUEGOS CLASE A · B (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)                                                                                               | 3534 2.2.2                                            |
| 1                                                                                   | C     | Pictogramas                    | A apto · B apto · C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)                                                                                                                 | 3534 2.2.3                                            |
| 1                                                                                   | C     | Uso eléctrico                  | NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD                                                                                                                                               | mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)                 |
| 3                                                                                   | C     | Logos                          | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica                                                                                              | 3527 5.2.4 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli) |
| 3                                                                                   | I     | Capacidad nominal              | 10 l                                                                                                                                                                            | 3534 3° b                                             |
| 3                                                                                   | I     | Agente extintor                | PREMEZCLA AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515)                                                                                                                                    | 3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)   |
| 3                                                                                   | I     | Potencial extintor             | 3A-10B. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN                                                                                | 3534 3° i                                             |
| 3                                                                                   | I     | Presión de servicio            | 0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C                                                                                                                                                       | 3534 3° c                                             |
| 3                                                                                   | I     | Presión de ensayo hidrostático | 2 MPa (2000 kPa)                                                                                                                                                                | 3534 3° d                                             |
| 3                                                                                   | I     | Temperatura de uso             | DE -10 °C A 50 °C                                                                                                                                                               | 3534 3° h                                             |
| 3                                                                                   | I     | Peso total cargado             | 12,60 kg                                                                                                                                                                        | catálogo - control de carga IRAM 3517-2               |
| 3                                                                                   | I     | Vida útil                      | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)                                                                                                                                      | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15    |
| 3                                                                                   | I     | Origen                         | INDUSTRIA ARGENTINA                                                                                                                                                             | mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)                 |
| 3                                                                                   | D     | Mensual                        | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE                                                    | 3534 3° e - IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Mel) |
| 3                                                                                   | D     | Anual                          | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO                                                                                                          | 3534 3° e - IRAM 3517-2                               |
| 3                                                                                   | D     | Quinquenal                     | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE                                                                                                                                   | 3534 3° e - IRAM 3517-2                               |
| 3                                                                                   | D     | Instalación                    | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517                                                                                                            | 3534 3° f                                             |
| 3                                                                                   | D     | Recarga                        | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL                                                                                                            | 3534 3° g                                             |
| 3                                                                                   | D     | Presión                        | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN                                                                                                                      | 3523 5.2.4 j                                          |
| 3                                                                                   | D     | Agente                         | CARGADO CON PREMEZCLA AFFF 3 % (IRAM 3515). NO MEZCLAR CON OTROS ESPUMIGENOS                                                                                                    | 3523 5.2.4 n · 7.13 e                                 |
| 3                                                                                   | D     | Gas                            | PRESURIZAR CON AIRE COMPRIMIDO SECO O NITRÓGENO                                                                                                                                 | IRAM 3527                                             |
| 2                                                                                   | P     | Pie                            | FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ---- · O.P.D.S. REG. N° ----                                            | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 - mercado   |
| -                                                                                   | -     | Nota                           | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3527); FLAMA verifica estos campos en recepción                                                                   | IRAM 3534                                             |

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO




\* 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

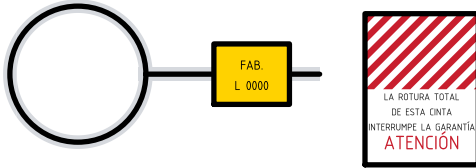

Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).


R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE



Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3527 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GSI 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisa). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

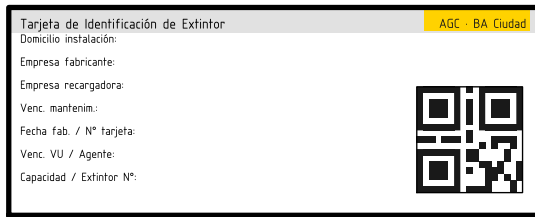

\* 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ± 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ± 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ± 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).