
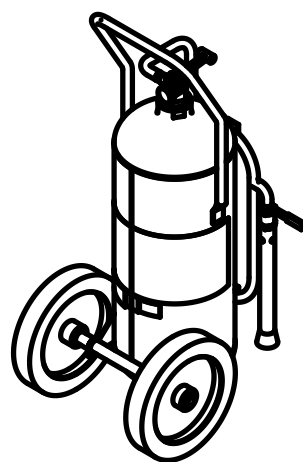
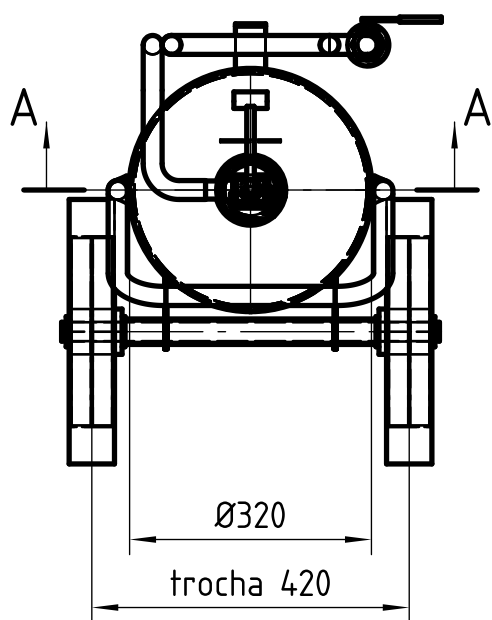
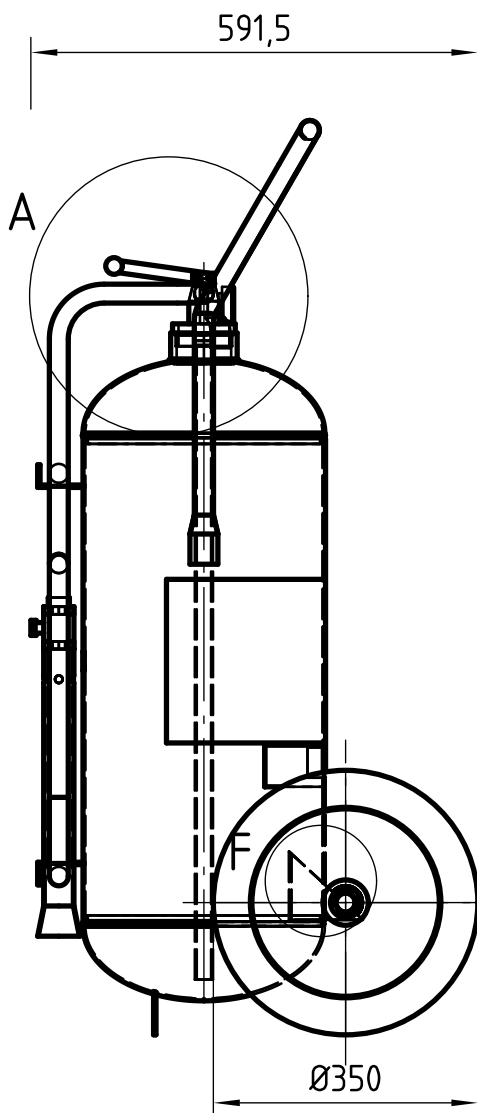









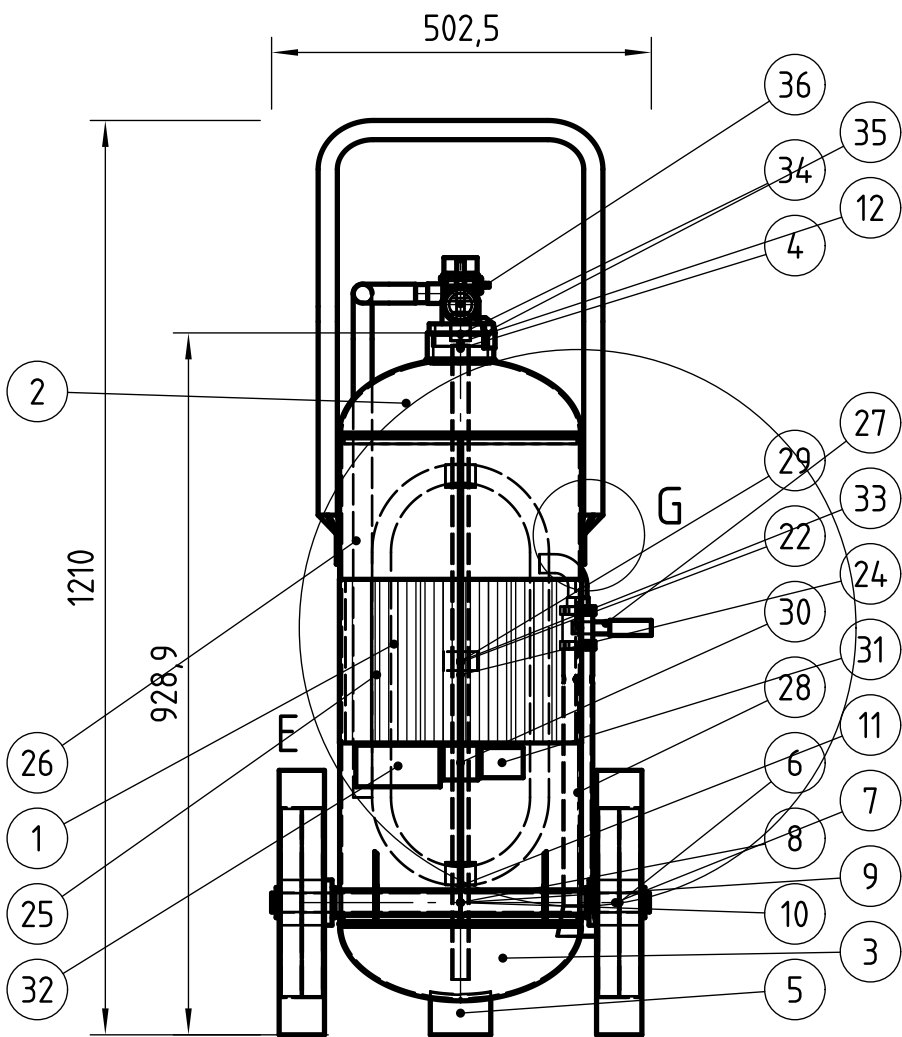


ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

36	1	Precinto de fábrica	AFFF50-36	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
35	1	Faja de garantía válvula-cuello	AFFF50-35	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
34	1	Junta tórica de asiento	AFFF50-34	NBR 70 Shore A	0,003	cambio c/recarga
33	1	Etiqueta de n° de serie GS1	AFFF50-33	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
32	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	AFFF50-32	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
31	1	Estampilla IRAM de conformidad	AFFF50-31	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
30	1	Oblea de fabricación (PBA)	AFFF50-30	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
29	1	Etiqueta / placa de características	AFFF50-29	Vinilo autoadhesivo laminado	0,055	IRAM 3534
28	1	Lanza espumígena	AFFF50-28	Polipropileno	0,102	
27	1	Válvula esférica	AFFF50-27	Latón cromado	0,35	
26	1	Manguera	AFFF50-26	Caucho sintético	0,366	
25	1	Manguera (tramo enrollado)	AFFF50-25	Caucho sintético	0,492	
24	1	Ganchos portamanguera (2)	AFFF50-24	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada	0,175	soldados adelante
23	1	Racor de manguera	AFFF50-23	Latón	0,061	
22	1	Caño de pesca (sifón)	AFFF50-22	Tubo PVC rígido	0,198	
21	1	Pasador de seguridad	AFFF50-21	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
20	1	Eje de palanca	AFFF50-20	Acero inox. AISI 304	0,019	
19	1	Palanca de accionamiento	AFFF50-19	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada	0,28	
18	1	Resorte de válvula	AFFF50-18	Alambre acero inox. AISI 302	0,009	cierre del vástago
17	1	Vástago	AFFF50-17	Latón	0,031	con junta tórica
16	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
15	1	Cuerpo de válvula	AFFF50-15	Latón forjado	0,919	
14	1	Collarín de válvula	AFFF50-14	Latón forjado	0,189	
13	1	Espiga roscada	AFFF50-13	Latón forjado	0,13	
12	1	Manija del carro	AFFF50-12	Caño acero SAE 1010 Ø25,4×1,6	1,39	doble 30°, puntas aplastadas
11	1	Chapas triangulares del portaeje (2)	AFFF50-11	Chapa LAC del cuerpo (orilla)	0,212	soldadas al cuerpo y al portaeje
10	1	Arandelas de tope (4)	AFFF50-10	Acero SAE 1010 Ø40 × Ø26 × 4	0,091	compradas
9	1	Portaeje	AFFF50-09	Caño acero SAE 1010 Ø33,7 × 3,25	0,81	soldado a las chapas triangulares
8	1	Eje de ruedas	AFFF50-08	Barra acero SAE 1045 Ø25	1,93	comprado
7	2	Llanta con cubo	AFFF50-07	Chapa acero SAE 1010	2,82	
6	2	Neumático macizo	AFFF50-06	Caucho	3,34	llanta metálica
5	1	Tercera paña	AFFF50-05	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)	0,11	soldada al fondo, adelante
4	1	Cuello roscado	AFFF50-04	Acero SAE 1010	0,608	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	AFFF50-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	3,34	embutido
2	1	Cúpula	AFFF50-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	3,14	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	AFFF50-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	16	costura long. MAG

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	Propietario		
		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		
				Reemplaza a / Reemplazado por		
				Material		
				Ver lista de piezas		
				Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
				Hoja	Idioma	
				1 / 4	es	
				N° de plano		
				FL_MAT_AFF_50I		
				Tipo de documento		
				Plano de conjunto		
				Tolerancias generales		
				ISO 2768-m		
				Formato		
				A3		
				Método de proyección		
				1:10		
				Escala		
				ISO E		

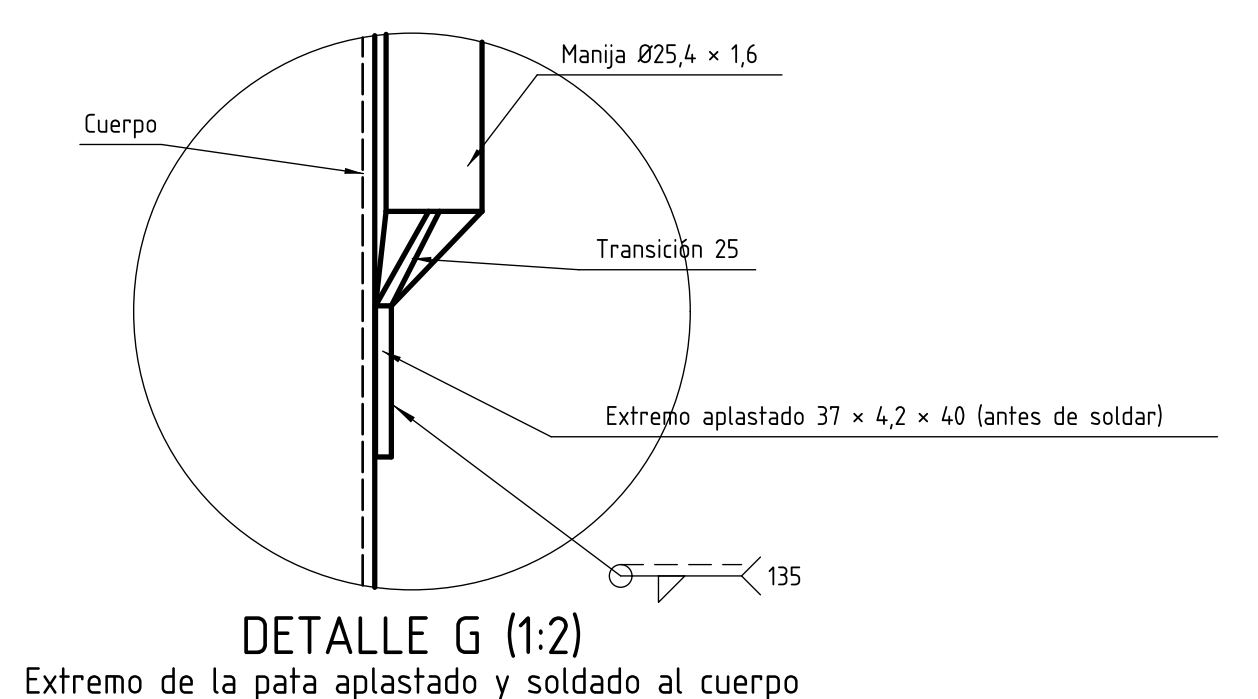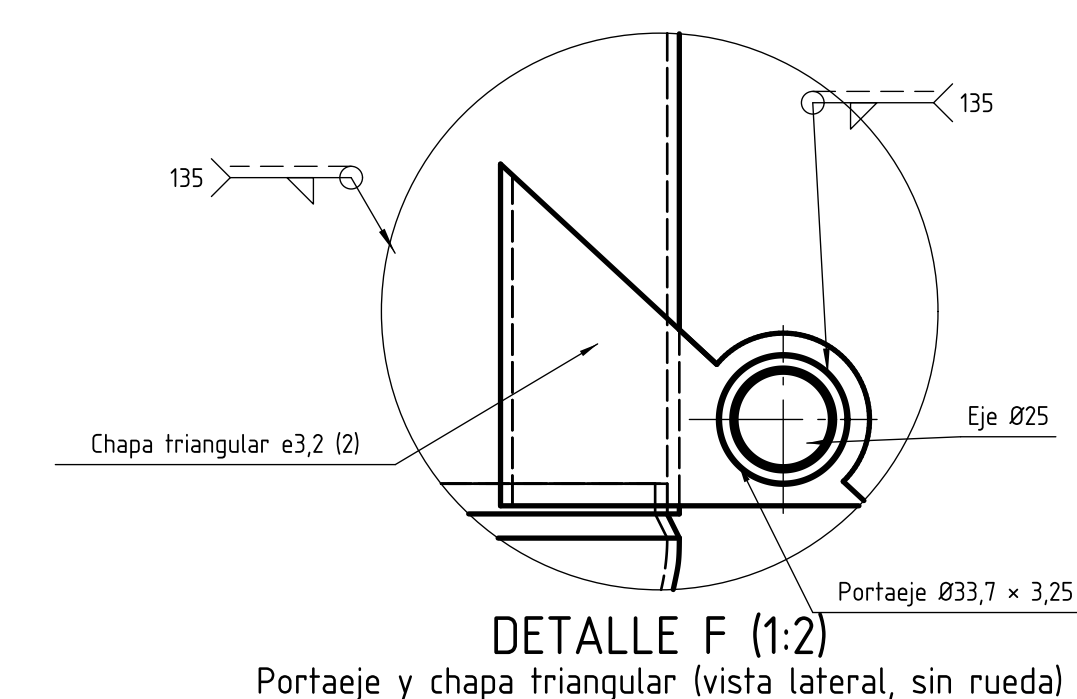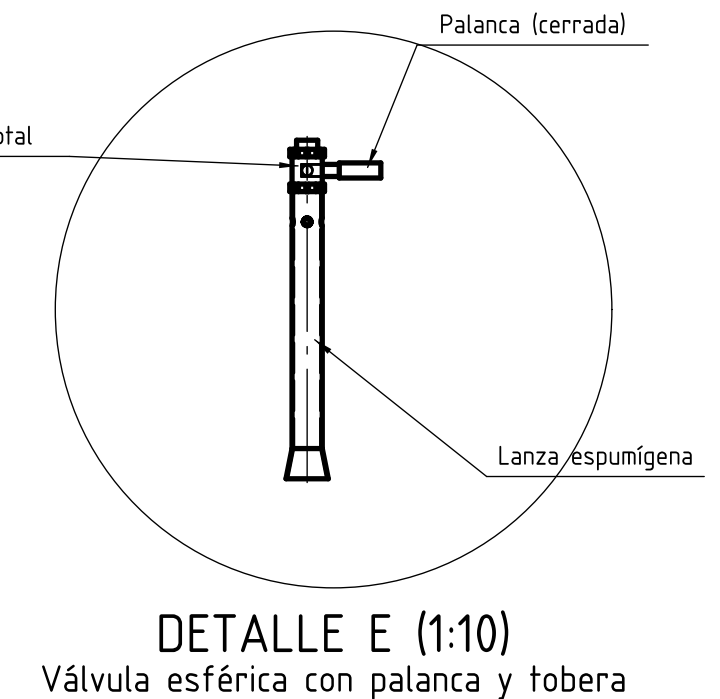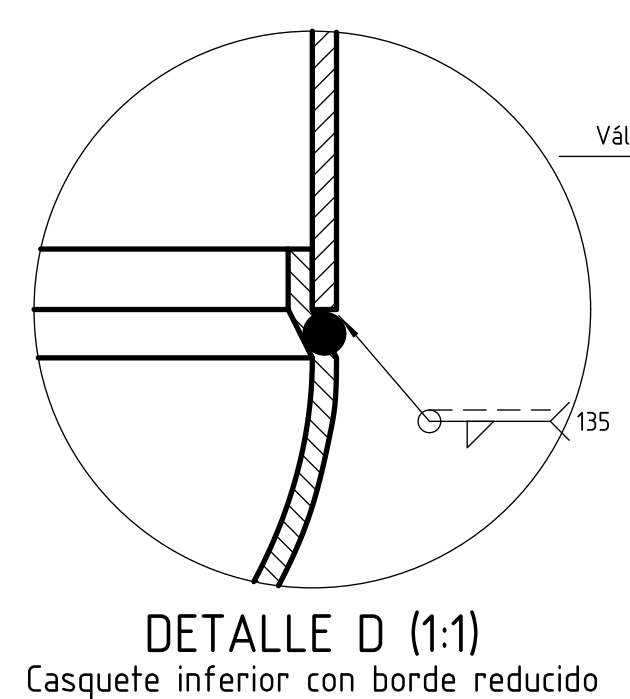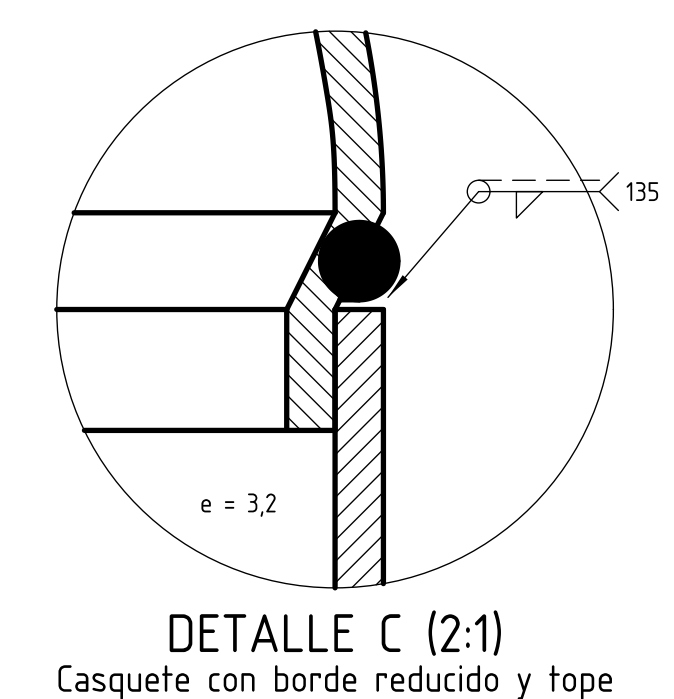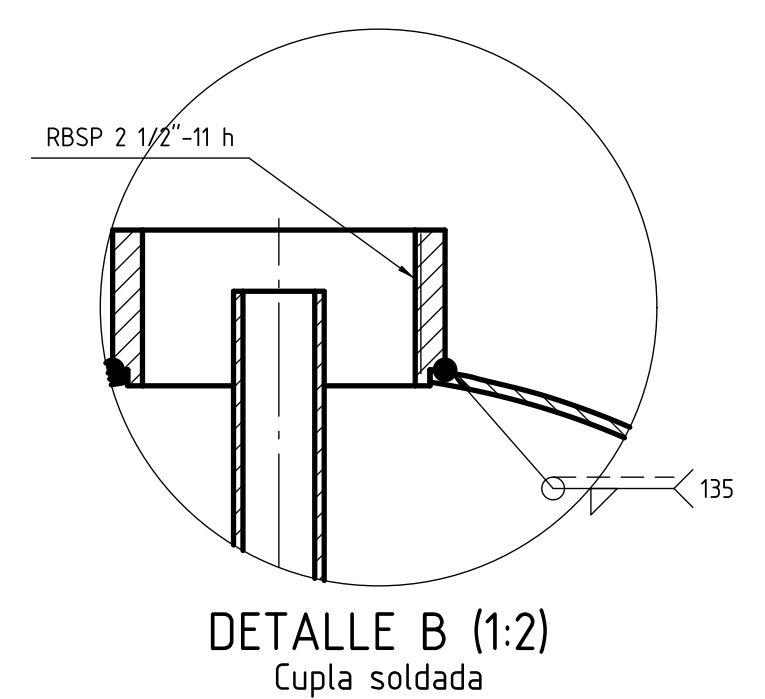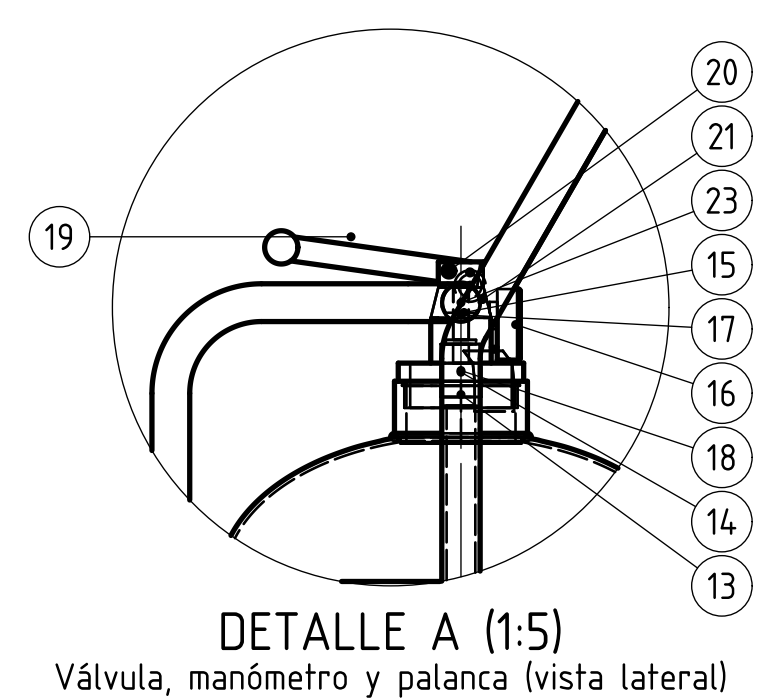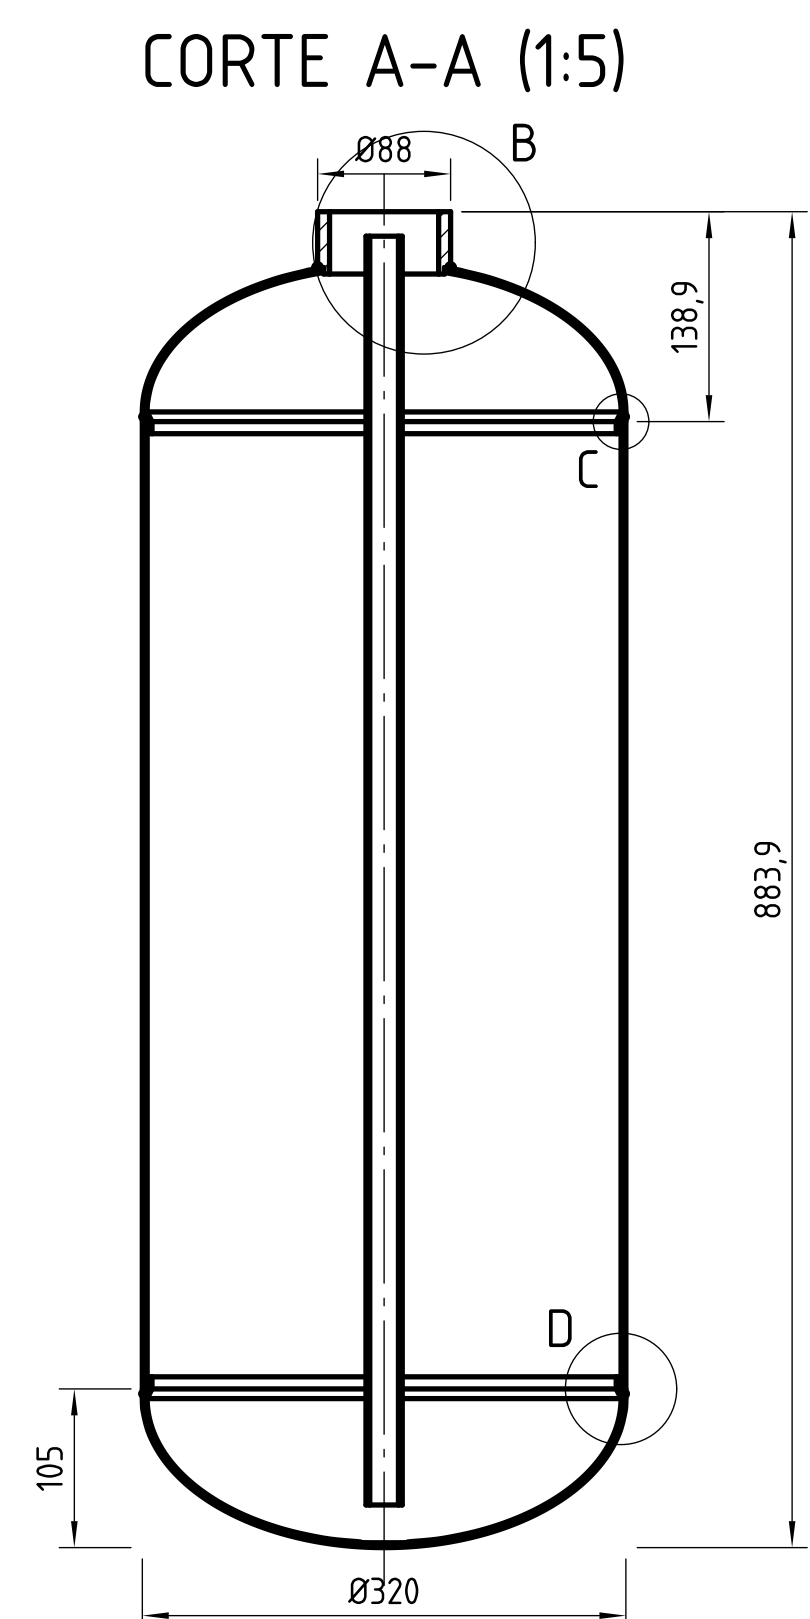

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Extintor AFFF 50 l sobre ruedas	Ver lista de piezas
Escala	Método de proyección		Corte A-A del recipiente y detalles	Edición
1:5	ISO E			0
Tolerancias generales	Formato		Nº de plano	Idioma
ISO 2768-m	A2		FL_MAT_AFFF_50l	es
			Corte y detalles	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	50 dm³
Peso cargado (kg)	100
Altura (mm)	1210 (catálogo: 1210)
Ancho (mm)	502 (catálogo: 466)
Profundidad (mm)	592 (catálogo: 670)
Tiempo de descarga (s)	130
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-10 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3515
Norma IRAM extintor	3541
Trocha entre centros de rueda (mm)	420 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	Premezcla AFFF 3 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	Aire comprimido
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	43,32 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	50 kg
Masa cargada calculada	93,32 kg
Peso cargado según catálogo	100 kg
Diferencia	-6,7 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 11.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS) (ANALOGÍA)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 2,9 mm (Ø ≤ 320)	3,2 mm, Ø320	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø350, banda 60, trocha 420	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	5 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados adelante, manga enrollada	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado en el puesto 8, antes de la PH (9)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515
Norma IRAM extintor: IRAM 3541

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala	Método de proyección	 ISO E		Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
-				Hoja	Idioma	
				3 / 4	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano		
ISO 2768-m		A3		FL_MAT_AFFF_50l		
			Especificaciones y normas			

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)



verde 01-1-150

rojo 03-1-050

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)




sólido

líquido

eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 x 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

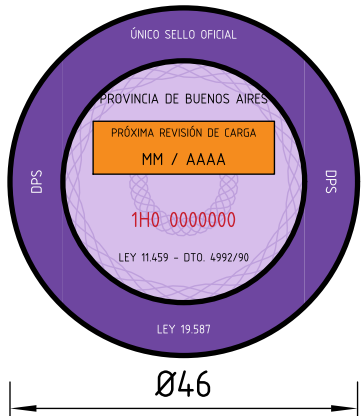

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «IH01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

Technical drawing of a fire extinguisher showing dimensions and labels:

- Faja de garantía**: Warranty band.
- Oblea PBA Ø46**: PBA Ø46 band.
- Tarjeta AGC (CABA)**: AGC (CABA) card.
- Dimensions**:
 - Top section height: 216,5
 - Bottom section height: 386,2
 - Width: 258,9

cuerda 259 = panel central (arco 108° = 302 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, ganchos y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el
eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla
IRAM al costado; etiqueta GSI a 180° (posterior).


Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central $\leq 108^\circ$, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia $\geq 0,35$ N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



≈ 60 x 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

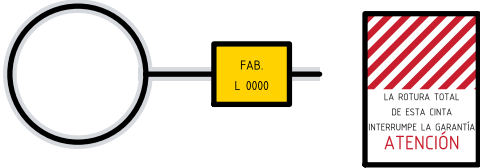

Preinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y preinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13) con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 x 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin marca: práctica de mercado (Georgial).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE




Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3541 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.



Etiqueta de serie GS1 45 x 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

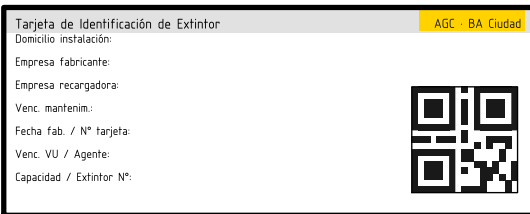

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años [349/07 art. 26]. Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó				Denominación		Material	
Aprobó				Extintor AFFF 50 l sobre ruedas Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado		Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
-		 ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A2		Rotulado e identificación		4 / 4	es
						N° de plano	
						FL_MAT_AFFF_50l	