


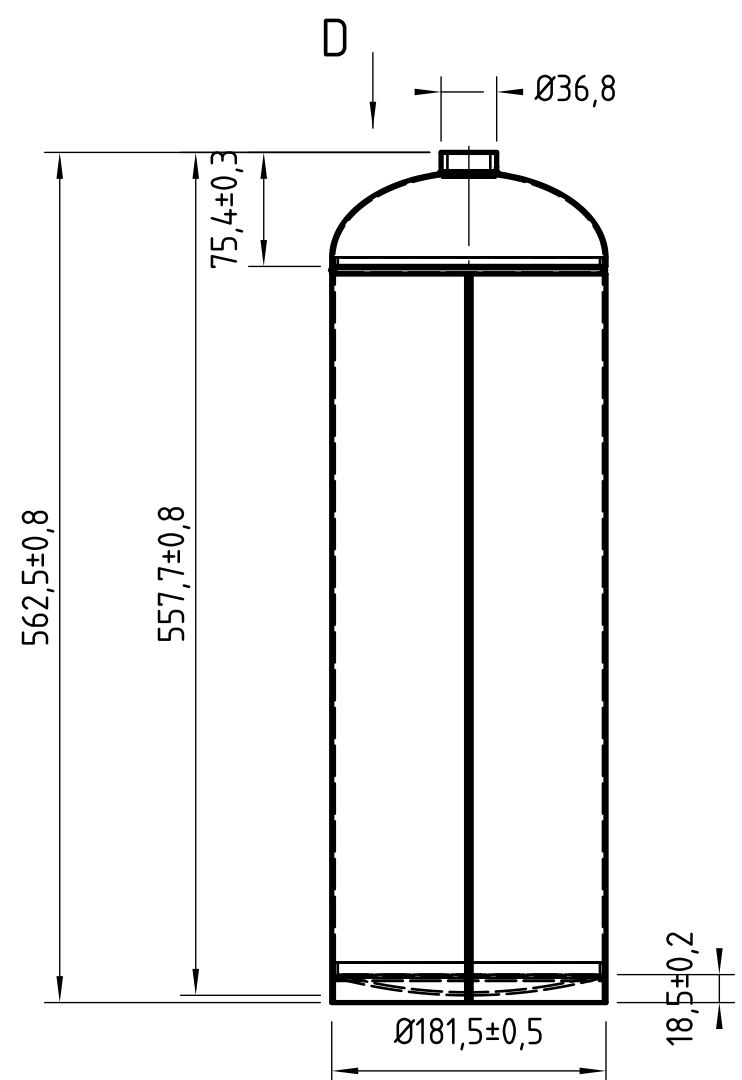
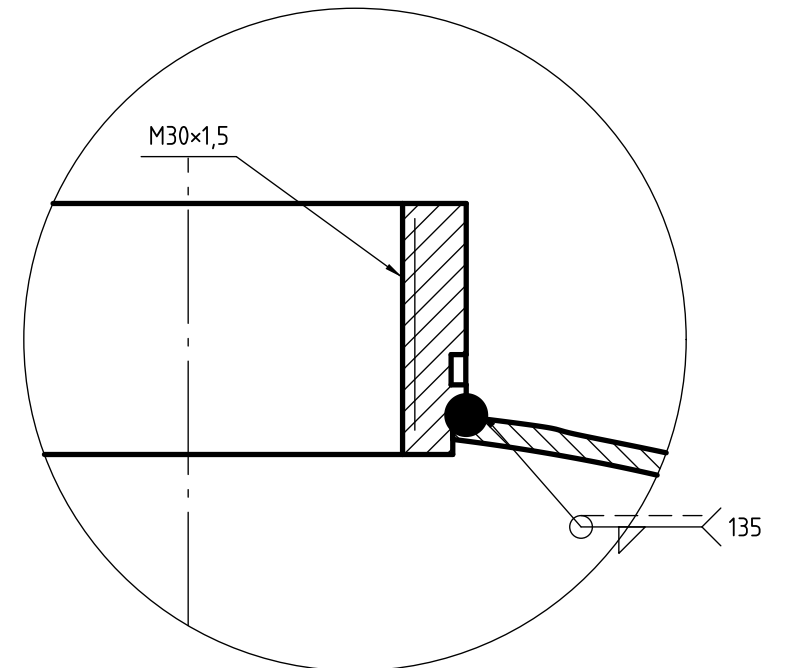


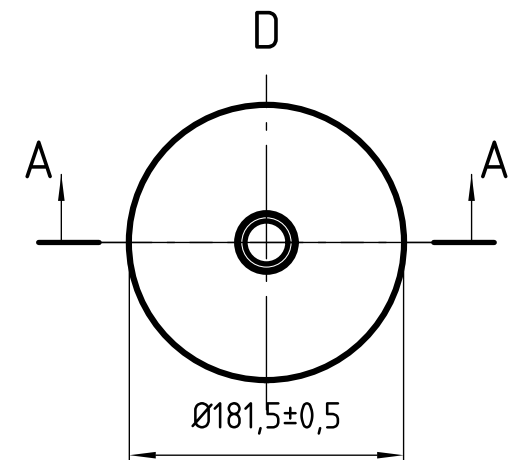


CORTE A-A

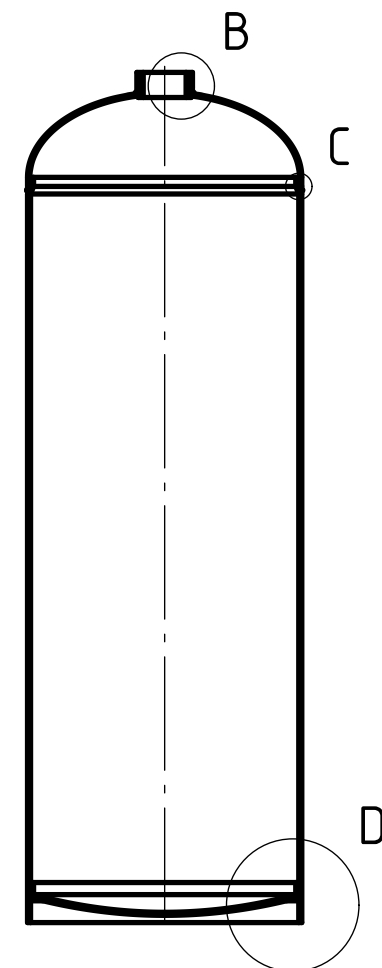

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado
muesca de altura 2 × 1 × 2 (prensa Pannier); filete exterior

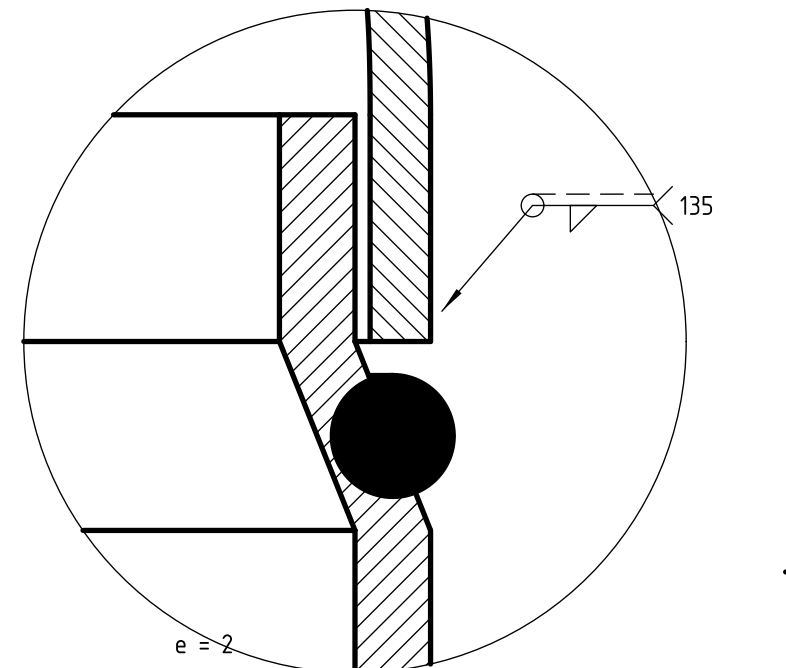

DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula
escalón e 2 × 5, labio 6 (bordoneadora); cúpula por fuera

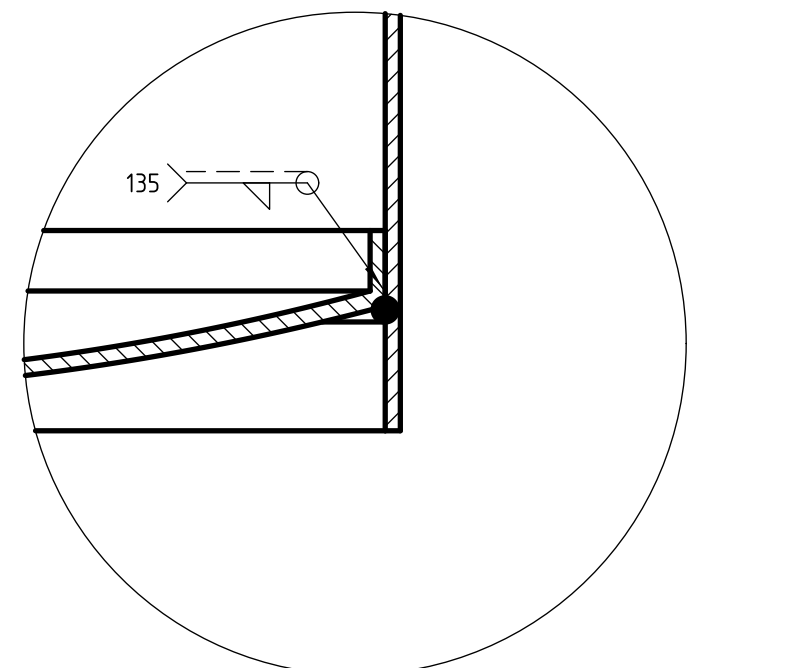

DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera
fondo a presión con pestaña de 10 contra la pared; filete por debajo

Capacidad nominal de agente	10 kg
Volumen interior	12,5 dm³
Masa del recipiente (calculada)	5,52 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	2 / 1,6 / 2 mm
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: grabado en el cuerpo (puesto de numerado)	FLAMA S.A. - N° serie - año
Verificación normativa	hoja 2

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MAG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 10 kg Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 3	Idioma es
Escala	Método de proyección  ISO E				Nº de plano FL_REC_ABC_10kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de fabricación			

CILINDRO FL_REC_ABC_10kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3523 3.2.1 a	acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior	LAF U 500-05 (1 kg: caño c-c) + pintura tercerizada	CUMPLE
Espesor mínimo	3523 3.2.1 a	≥ 0,71 mm	2 / 1,6 / 2 mm	CUMPLE
Costuras	3523 3.2.4.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3523 3.2.4.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20; Air Liquide): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (probetas IRAM 609 y PH)	VERIFICAR
Abertura roscada	3523 4.1.2	Ø interior ≥ 19 mm	28,4 mm (M30x1,5)	CUMPLE
Fondo de apoyo	3523 4.1.1	si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo	apoya la pollera del cuerpo; el fondo no es apoyo	CUMPLE
Estanquidad y expansión	3523 4.1.3	2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 3,5 MPa	CUMPLE
Rotura	3523 4.1.4	sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2	Barlow 2·e·σu/D = 7,5 MPa (σu 340)	VERIFICAR
Corrosión	3523 4.14	niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base	pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3523 5.3	rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3523 5.1	fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)	grabado en el cuerpo (puesto de numerado)	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3523 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3523 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3523 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	10 % del lote (IRAM 18)
Rotura	3523 4.1.4 · 6.1.4	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Niebla salina	3523 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3523 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E		Cilindro ABC 10 kg	0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Verificación normativa y plan de inspección	2 / 3	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Especificaciones y ensayos	FL_REC_ABC_10kg	

1 2 3 4 5 6 7 8

A



C



E


F

		Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.		-	
Revisó						Denominación		Material	
Aprobó						Cilindro ABC 10 kg		Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala		Método de proyección		Edición				Fecha de emisión	
-		 ISO E		0				28/09/2026	
Tolerancias generales				Formato		Tipo de documento		Hoja	
ISO 2768-m				A3		Identificación y embalaje		Idioma	
								3 / 3	
								es	
								N° de plano	
								FL_REC_ABC_10kg	

		Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.		-	
Revisó						Denominación		Material	
Aprobó						Cilindro ABC 10 kg		Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala		Método de proyección		Edición				Fecha de emisión	
-				0				28/09/2026	
				ISO E		Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje		Hoja	
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		N° de plano		Idioma	
ISO 2768-m		A3		Identificación y embalaje		FL_REC_ABC_10kg		3 / 3	
								es	

		Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.		-	
Revisó						Denominación		Material	
Aprobó						Cilindro ABC 10 kg		Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala		Método de proyección						Edición	Fecha de emisión
-				ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales				Formato		Tipo de documento		Hoja	
ISO 2768-m				A3		Identificación y embalaje		Idioma	
								3 / 3	
								es	
								N° de plano	
								FL_REC_ABC_10kg	

		Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.		-	
Revisó						Denominación		Material	
Aprobó						Cilindro ABC 10 kg		Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala		Método de proyección		Edición				Fecha de emisión	
-				0				28/09/2026	
				ISO E		Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje		Hoja	
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		N° de plano		Idioma	
ISO 2768-m		A3		Identificación y embalaje		FL_REC_ABC_10kg		3 / 3	
								es	

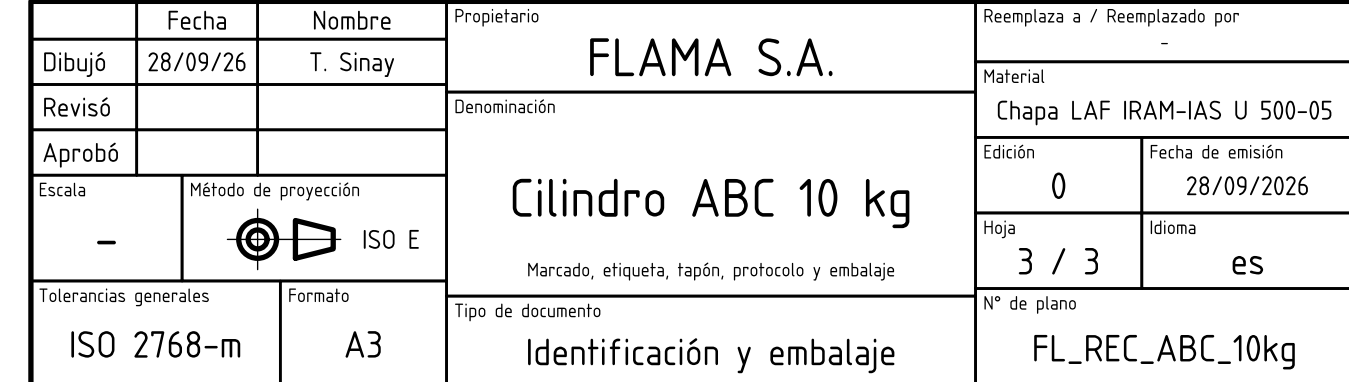

		Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.		-	
Revisó						Denominación		Material	
Aprobó						Cilindro ABC 10 kg		Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala		Método de proyección		Edición				Fecha de emisión	
-				0				28/09/2026	
				ISO E		Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje		Hoja	
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		N° de plano		Idioma	
ISO 2768-m		A3		Identificación y embalaje		FL_REC_ABC_10kg		3 / 3	
								es	

		Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.		-	
Revisó						Denominación		Material	
Aprobó						Cilindro ABC 10 kg		Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala		Método de proyección						Edición	Fecha de emisión
-				ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales				Formato		Tipo de documento		Hoja	
ISO 2768-m				A3		Identificación y embalaje		Idioma	
								3 / 3	
								es	
								N° de plano	
								FL_REC_ABC_10kg	

		Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.		-	
Revisó						Denominación		Material	
Aprobó						Cilindro ABC 10 kg		Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala		Método de proyección						Edición	Fecha de emisión
-				ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales				Formato		Tipo de documento		Hoja	Idioma
ISO 2768-m				A3		Identificación y embalaje		3 / 3	es
								N° de plano	
								FL_REC_ABC_10kg	

		Fecha		Nombre		Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por							
Dibujó		28/09/26		T. Sinay				-							
Revisó								Material							
Aprobó								Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05							
Escala		Método de proyección		Denominación Cilindro ABC 10 kg Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje											
-		 ISO E													
Tolerancias generales		Formato								Tipo de documento		Edición		Fecha de emisión	
ISO 2768-m		A3								Identificación y embalaje		0		28/09/2026	
								Hoja		Idioma					
								3 / 3		es					
								N° de plano		FL_REC_ABC_10kg					

		Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.		-	
Revisó						Denominación		Material	
Aprobó						Cilindro ABC 10 kg		Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala		Método de proyección						Edición	Fecha de emisión
-				ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales				Formato		Tipo de documento		Hoja	Idioma
ISO 2768-m				A3		Identificación y embalaje		3 / 3	es
								N° de plano	
								FL_REC_ABC_10kg	