

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D


E

F

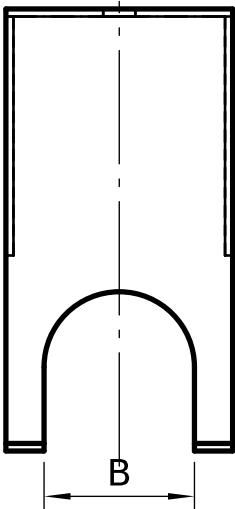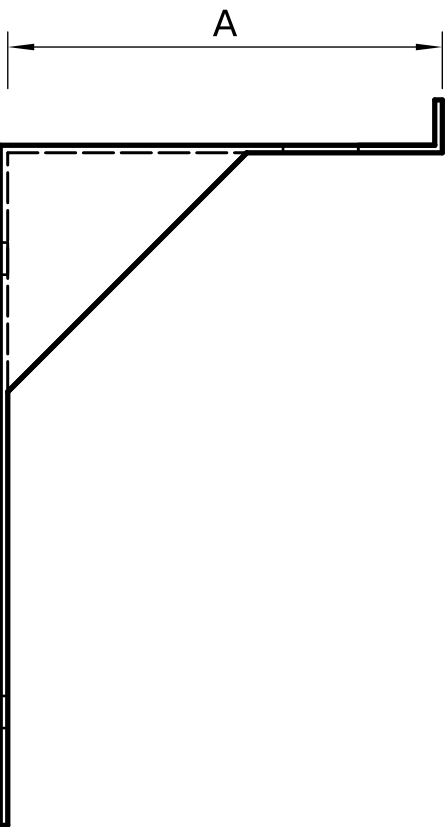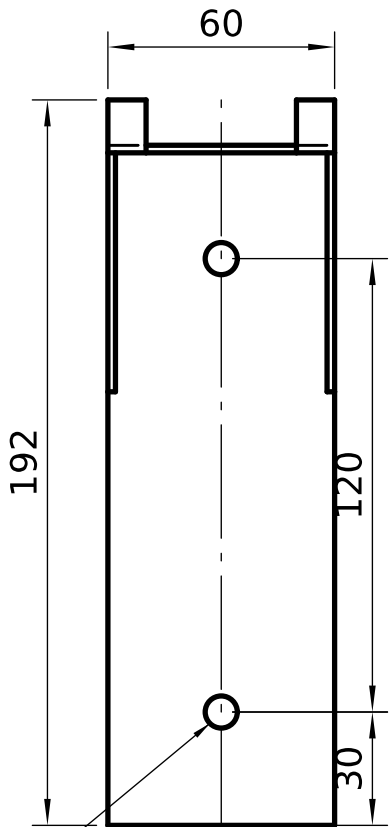

MEDIDAS POR MODELO (dibujado: 10 kg)			
Matafuego	Ø recipiente	A (vuelo)	B (ranura)
2,5 kg	124	86	40
5 kg	153	100	40
10 kg	181,5	115	40

ESPECIFICACIÓN	
Material	Chapa acero SAE 1010 laminada en frío, e = 2 mm
Fabricación	corte láser, plegado a 90° r = 2 mm, cartelas soldadas MIG (131)
Terminación	granallado/fosfatizado + polvo poliéster rojo 60-80 µm (DOC-01)
Fijación	2 tarugos nylon Ø8 + tornillo Ø5 x 50
Ensayo	carga estática 4 x peso cargado, 5 min, sin deformación permanente
Montaje	IRAM 3517-2:2020 6.2.14 (FL_SEN_01); NFPA 10 §6.1.3.8

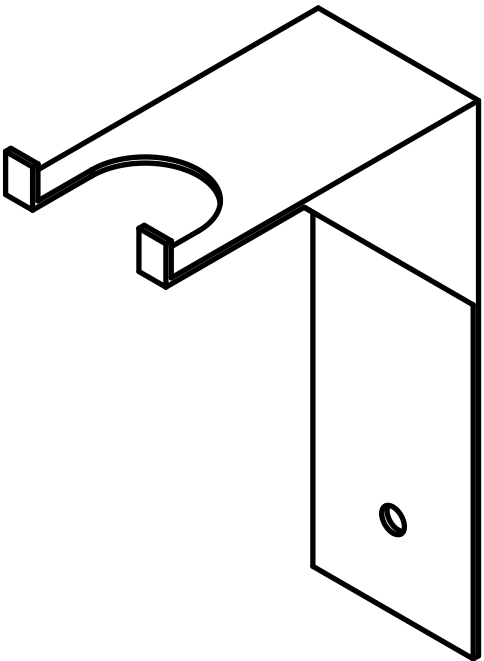

ISOMETRÍA

NOTAS

- 1) Tolerancias generales ISO 2768-m; aristas vivas matadas 0,3 x 45°.
- 2) El cuello del matafuego entra en la ranura B y la válvula apoya sobre el ala; el labio frontal impide que el matafuego se desenganche por golpe.
- 3) Cotas A y B según tabla (dibujado el soporte para 10 kg).
- 4) Soporte colgante (IRAM 3517-2:2020 6.2.11 a); sin fijaciones que impidan o dificulten retirar el extintor (8.3.2); se levanta y sale. Altura: ≤ 1,5 m hasta 20 kg; ≥ 0,10 m al piso (6.2.14).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Soporte de pared Gancho con cartelas - matafuegos 2,5 / 5 / 10 kg		SAE 1010 e=2		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3		Tipo de documento Plano de fabricación		N° de plano FL_ACC_01	