

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

REFERENCIAS





- Válvula de bloqueo
- Válvula de retención
- Manómetro (PI)
- Válvula de alivio tarada
- Bomba

1 CARGA DE POLVO

2 VÁLVULA

3 PRESURIZACIÓN N2

4 ESTANQUEIDAD

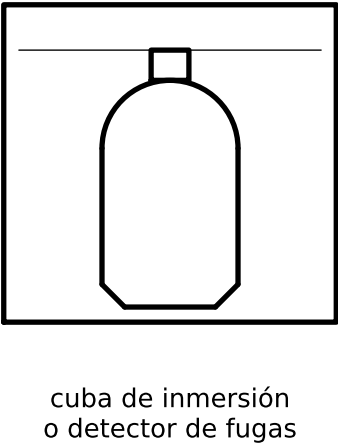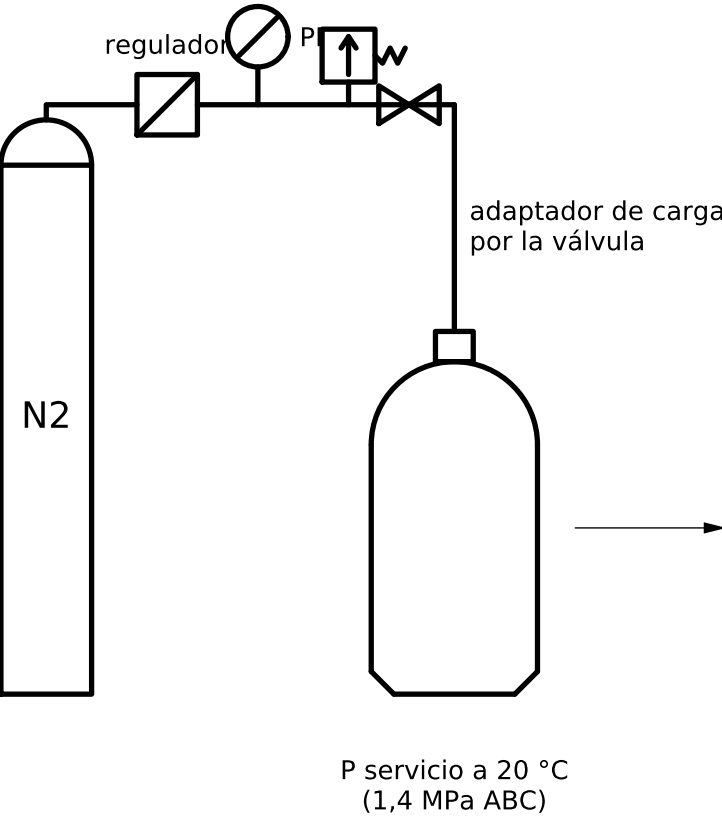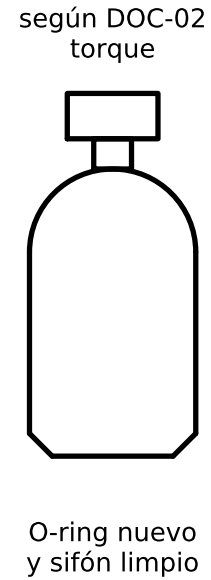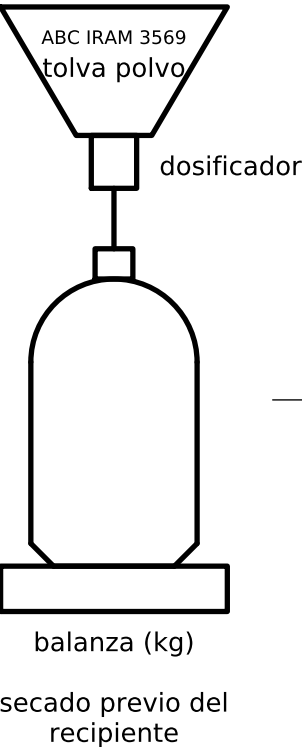

5 PESADA + MARBETE + PRECINTO OBLEA (FL_SEN_04)

NOTAS (criterios de aceptación en DOC-02 y DOC-03)

- 1) Polvo IRAM 3569 certificado; PROHIBIDO mezclar ABC con BC (IRAM 3517-2:2020 9.9.1.6).
- 2) Recinto $HR \leq 70 \%$, deshumidificado por condensación (sin estufas), ≥ 8 renov./h (9.4.8).
- 3) Tolerancia de carga: 1-2,5 kg 0/+100 g; 5-10 kg 0/+300 g; rodantes $\pm 3 \%$ (tabla 3).
- 4) Presurizar con nitrógeno seco (tabla 2); secado verificado con cámara de video (9.8.2).
- 5) Ensayo de pérdidas obligatorio (9.4.10), fuera del recinto si evapora agua; control a las 24 h (FLAMA).
- 6) Rodantes: la misma secuencia con la botella/recipiente de 25 a 100 kg y su válvula.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Línea de carga ABC Carga de polvo, presurización N2, estanqueidad	Material -	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala -		Método de proyección  ISO E		Nº de plano FL_ESQ_02		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Esquema			