

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F



G

H


Capacidad nominal de agente	100 kg
Volumen interior	123 dm³
Masa del recipiente (calculada)	33,59 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	3,2 / 3,2 / 3,2 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MIG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.


CORTE A-A

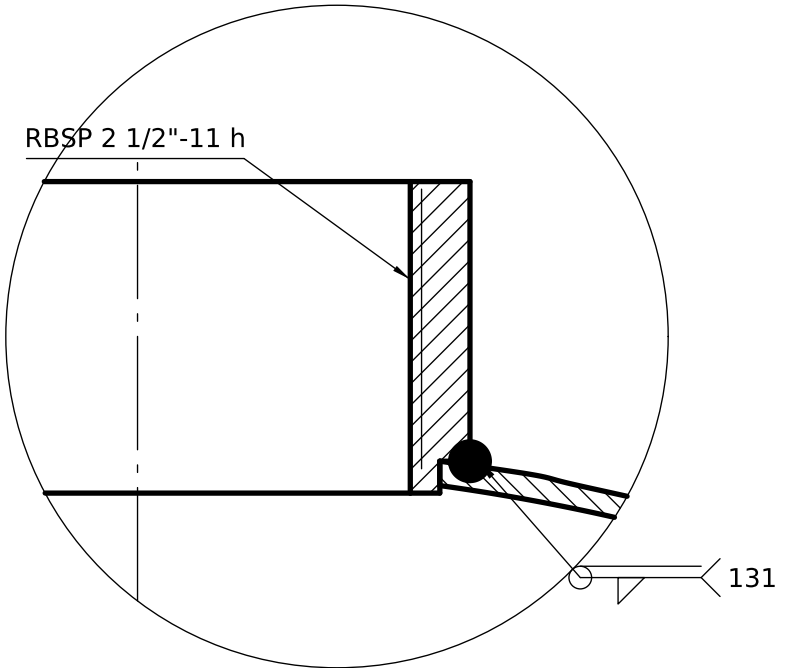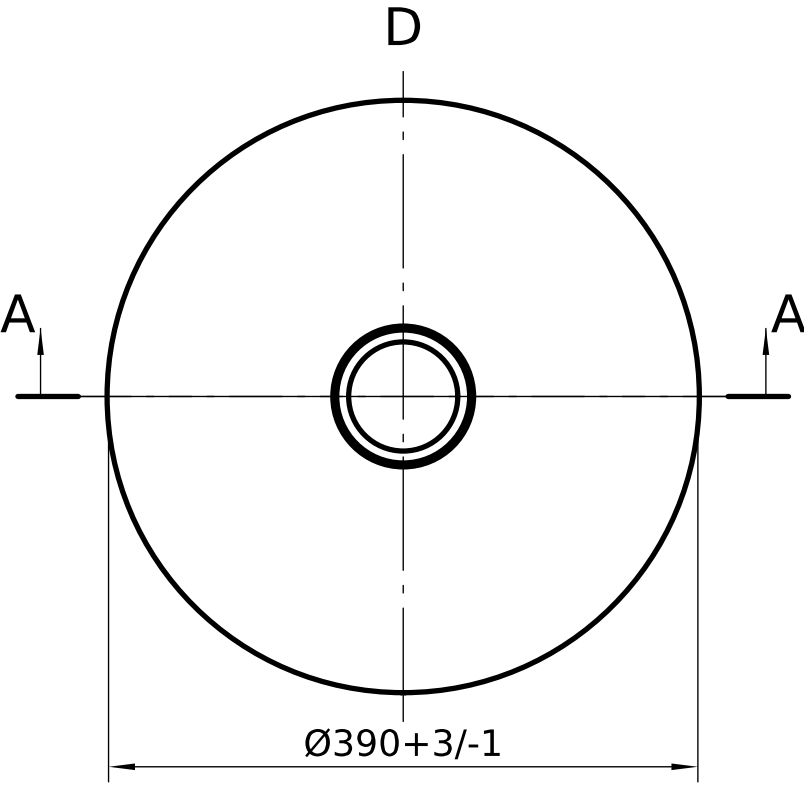

DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

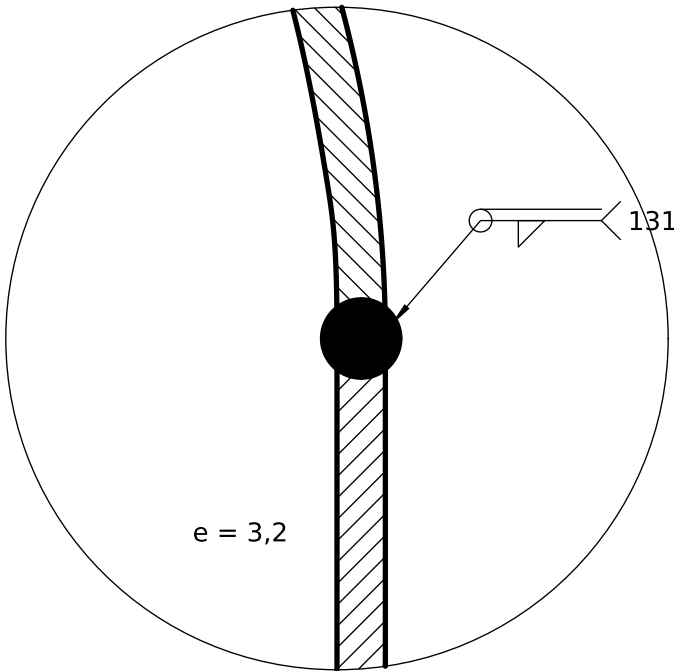

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

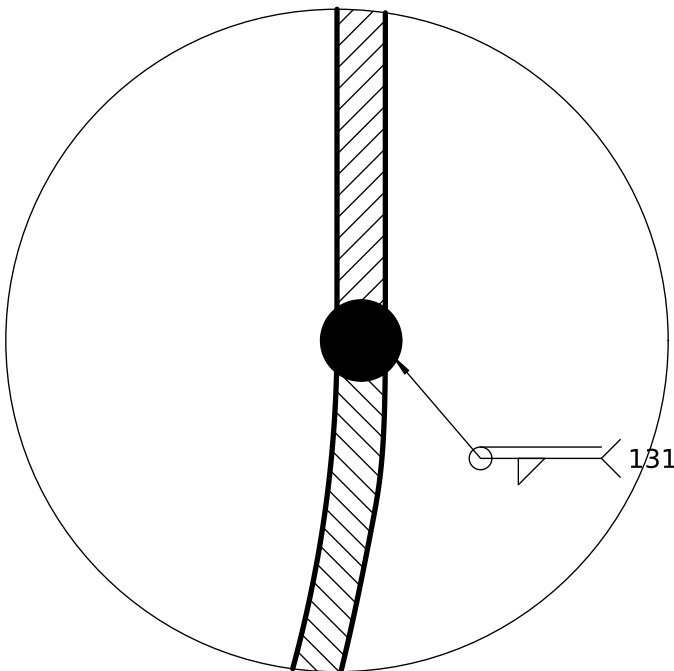

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó					Material	
			Denominación		Chapa acero SAE 1010	
Aprobó			Recipiente ABC 100 kg rodante Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición	Fecha de emisión
Escala		Método de proyección			0	28/09/2026
1:5		 ISO E			Hoja	Idioma
					1 / 1	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2	Plano de fabricación		FL_REC_ABC_100kg	