

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E




F

G


H

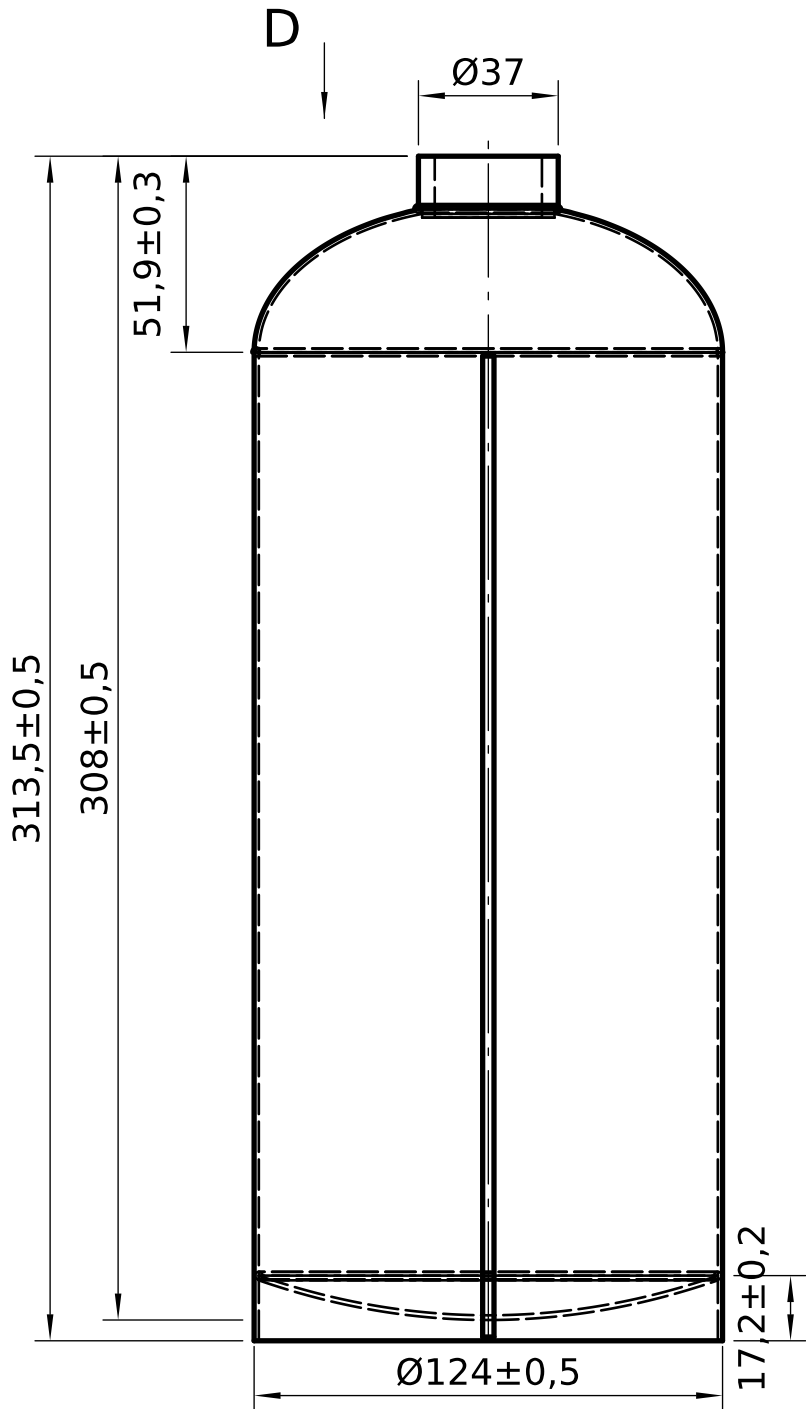


CORTE A-A

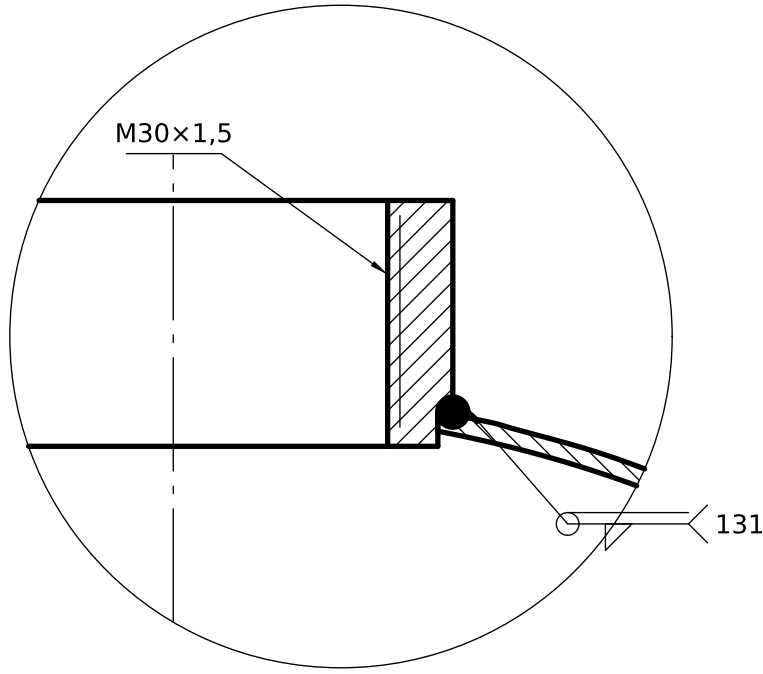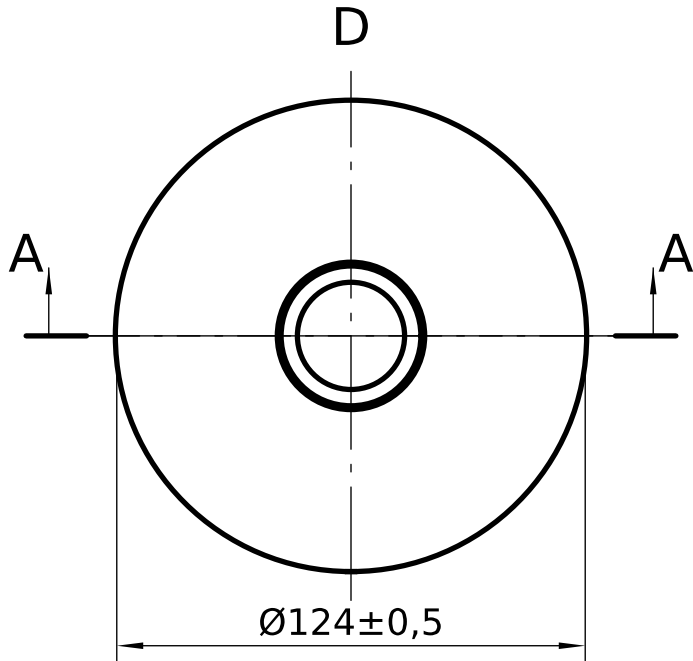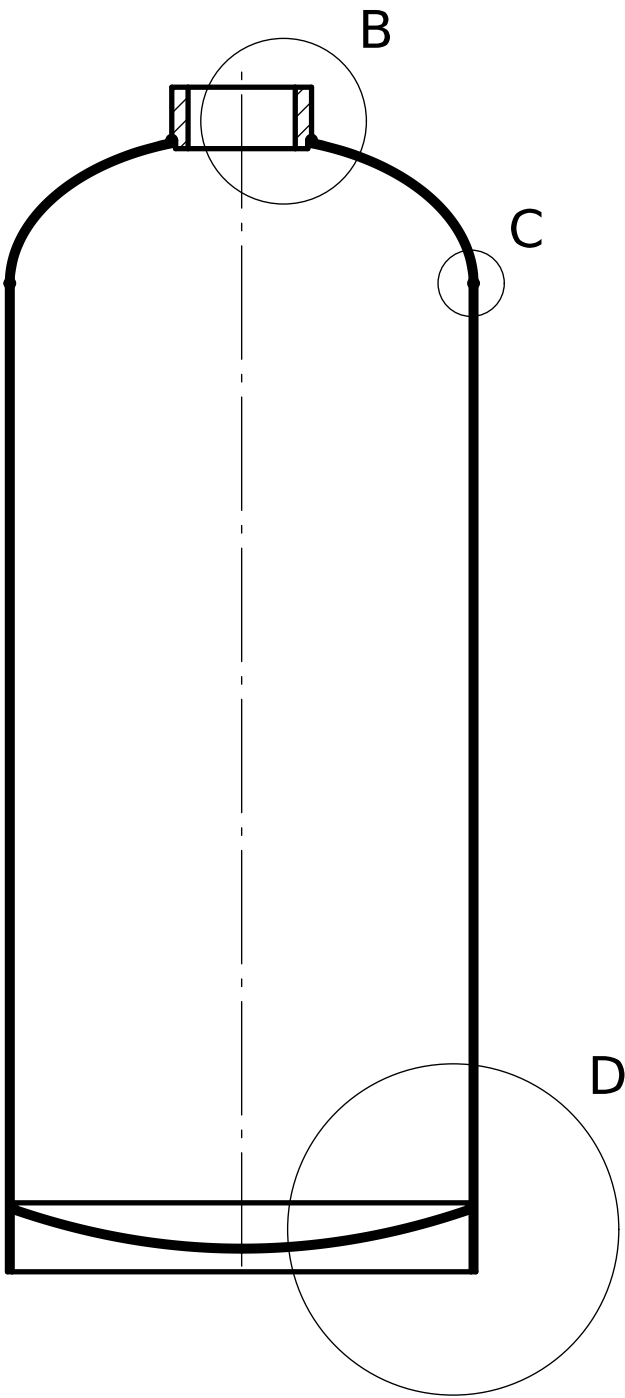

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

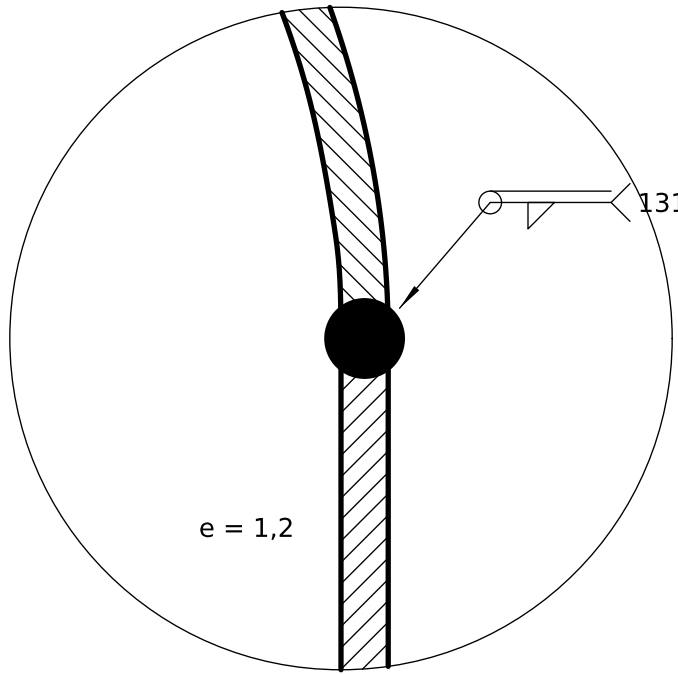

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

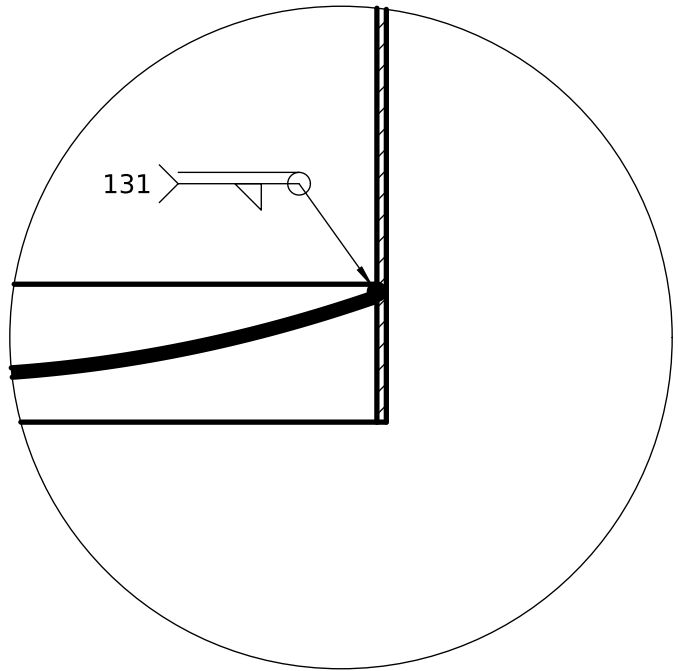

DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

Capacidad nominal de agente	2,5 kg
Volumen interior	3,5 dm³
Masa del recipiente (calculada)	1,35 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	1,25 / 1,25 / 1,25 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MIG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material Chapa acero SAE 1010		
Revisó			Denominación Recipiente ABC 2,5 kg Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es	
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E				Nº de plano FL_REC_ABC_2.5kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			Tipo de documento Plano de fabricación		