


Portaria TP | Encaminhamento dos cabos

Proposta de instalação, baseada na página 4 do enunciado • Revisão final • 16/09/2026

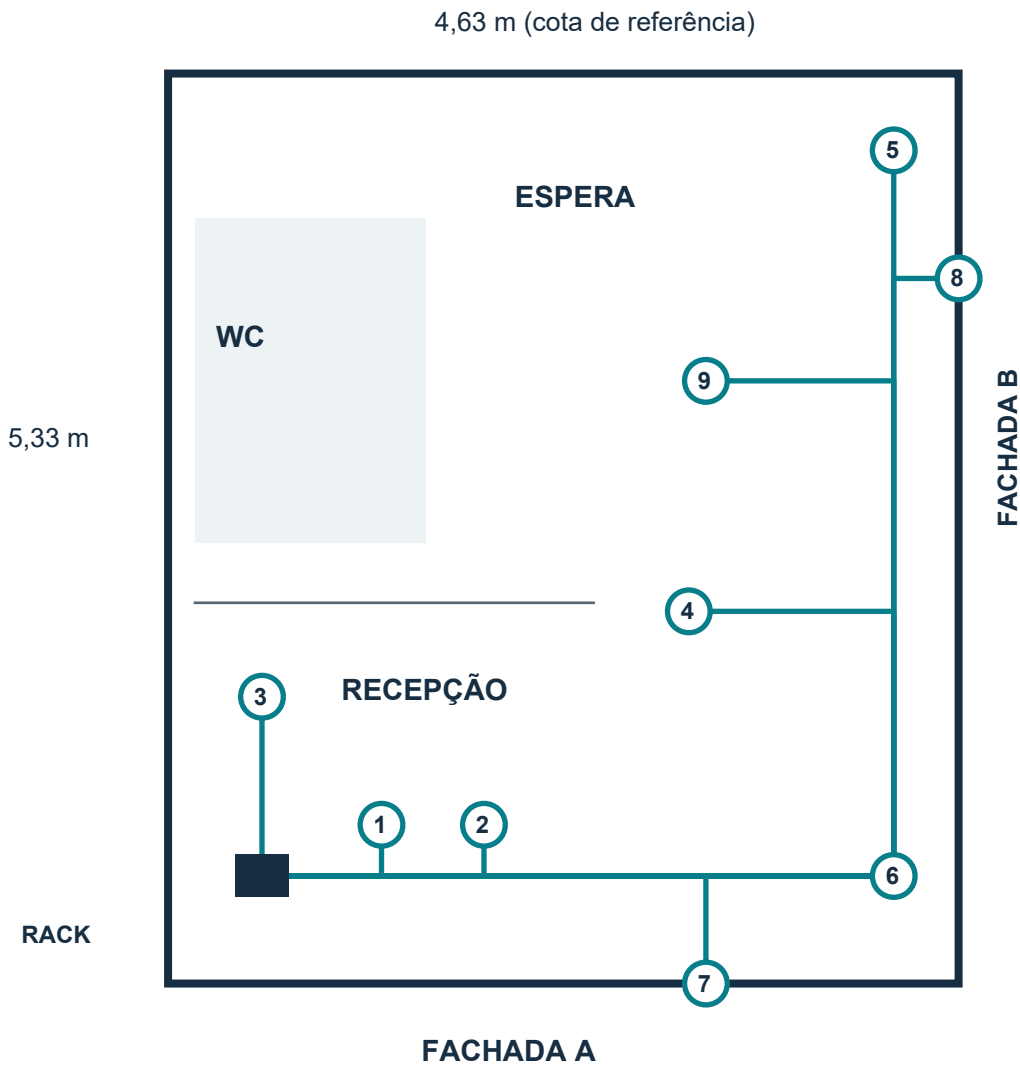

LEGENDA DOS PONTOS

- 01 PC-RECEPCAO | 5,30 m
- 02 TEL-RECEPCAO | 5,90 m
- 03 IMP-RECEPCAO | 5,35 m
- 04 CTRL-CATRACA | 11,55 m
- 05 CAM-INT-01 | 10,45 m
- 06 CAM-INT-02 | 6,20 m
- 07 CAM-EXT-A | 5,53 m
- 08 CAM-EXT-B | 9,88 m
- 09 AP-PORTARIA | 10,00 m

Traço: caminho dos cabos de dados.
Distribuição no alto: 2,80 m (premissa).
Catraca: descida e trecho protegido até o piso.
Energia em infraestrutura separada.
Câmeras A/B voltadas para o exterior.
Enlace óptico chega ao rack; rota externa a medir.

Comprimento calculado: 70,16 m, incluindo 1 m de folga por enlace. Desenho esquemático; não é levantamento de campo.
Ajustar cotas, altura, portas, estrutura e passagem acessível antes da instalação. Não representa as built de obra executada.