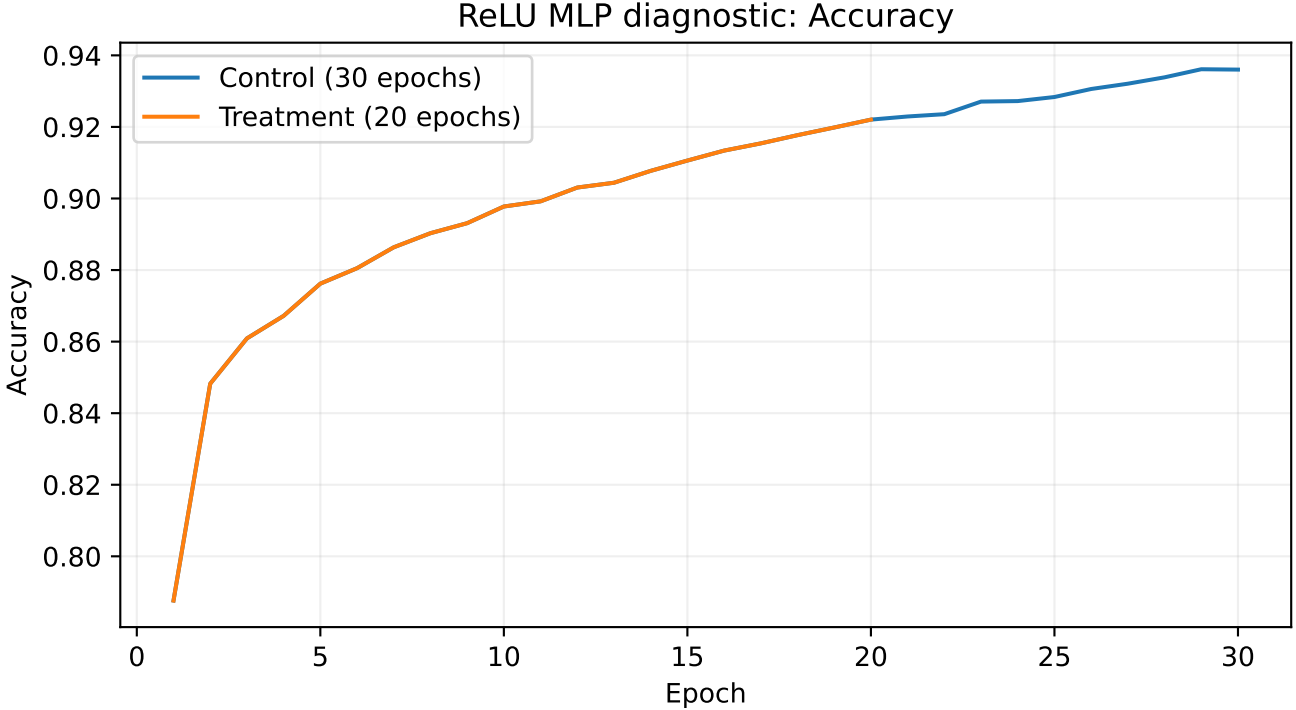
ReLU MLP diagnostic: Accuracy
Control (30 epochs)
Treatment (20 epochs)
Accuracy
Epoch
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
0
5
10
15
20
25
30