



DATA CENTER

Gestion d'infrastructure Datacenter

Tamara Crétard - 20.06.2025

Sommaire:

1. Contexte.....	2
2. Environnement de travail.....	2
2.1. Présentation d'Agentil SA.....	2
2.2. Infrastructure datacenter existante.....	2
3. Câblage du datacenter.....	3
3.1. Objectif.....	3
3.2. Tableau de câblage.....	3
3.3. Connexion des ESXi aux SAN switches.....	3
4. Mise à jour des firmwares des noeuds BCS.....	5
4.1. Outil utilisé : Lenovo XClarity Administrator.....	5
4.2. Procédure de mise à jour des firmwares.....	7
5. Réseau FortiGate.....	8
5.1. Architecture firewall.....	8
5.2. Création de VLANs et règles de filtrage.....	8
5.3. Tunnels VPN.....	9

1. Contexte

Dans le cadre du stage de première année du BTS SIO option SISR, effectué au sein de la société Agentil SA à Genève (Suisse), plusieurs missions liées à la gestion de l'infrastructure informatique ont été menées. Ce document présente trois axes majeurs du travail réalisé: le câblage physique du datacenter, la mise à jour des firmwares des serveurs (compute nodes) et la découverte du réseau FortiGate.

Ces activités s'inscrivent dans un contexte de migration et de restructuration du datacenter d'Agentil, visant à améliorer la disponibilité, la sécurité et la maintenabilité de l'infrastructure.

2. Environnement de travail

2.1. Présentation d'Agentil SA

Agentil SA est une société informatique basée en Suisse. Son activité principale consiste à fournir des services d'hébergement et de gestion d'ERP (Enterprise Resource Planning) SAP à ses clients. Elle met à disposition des machines virtuelles (VM) sur lesquelles sont déployés SAP Business One ou SAP S/4HANA, avec une base de données SAP HANA stockant les données à la fois sur disque et en mémoire vive (RAM) pour des accès ultra-rapides.

Configuration de l'environnement	
Société	Agentil SA
Localisation	Genève, Suisse
Activité	Hébergement et gestion d'ERP SAP pour clients entreprise
Hyperviseur	VMware vSphere (ESXi)
Outils principaux	Confluence, Jira, Keeper, Citrix, Zabbix, Agentil IPAM
Sécurité réseau	Firewall Fortinet FortiGate (x2), Switches Fortinet
Stockage	SAN (Storage Area Network), RAID 5+1, PureStorage
Supervision	Zabbix (serveur + 2 proxies), Lenovo XClarity Administrator

2.2. Infrastructure datacenter existante

Au moment du stage, Agentil disposait d'un datacenter en cours de restructuration. L'objectif était de migrer une partie de l'infrastructure vers un nouveau site. Le datacenter comprenait notamment:

- 2 firewalls Fortinet FortiGate
- Des switches Fortinet (intégration native avec les FortiGate)
- Des compute nodes (serveurs physiques) hébergeant les VM via VMware vSphere
- Un système de stockage en SAN avec baies PureStorage
- 2 SAN switches Cisco (fabric) pour la connectivité Fibre Channel

- Un système de supervision Zabbix avec base de données PostgreSQL et TimescaleDB

Note : La ventilation du datacenter avait évolué — les anciens climatiseurs avaient été remplacés par une évacuation d'air par le toit avec ventilateurs et portes ouvertes, point à surveiller pour les températures critiques.

3. Câblage du datacenter

3.1. Objectif

Une des premières missions confiées consistait à documenter le câblage des deux armoires réseau du datacenter. L'objectif était de créer un tableau recensant, pour chaque câble, la source (équipement et port) et la destination (équipement et port). Ce travail de documentation est essentiel pour faciliter les interventions futures et assurer la traçabilité des connexions physiques.

3.2. Tableau de câblage

Le tableau de câblage a été réalisé sous Google Sheets/Excel. Il recense l'ensemble des connexions des deux armoires (racks) du datacenter. Chaque ligne correspond à un câble et indique :

- L'équipement source et son port
- L'équipement de destination et son port
- Le type de câble (RJ45 Cat6, fibre optique OM3, etc.)
- Des observations éventuelles

Ce tableau constitue un référentiel physique indispensable pour toute opération de maintenance ou d'extension du datacenter. Il a été partagé avec l'équipe IT via Google Drive.

3.3. Connexion des ESXi aux SAN switches

Dans le cadre de la migration vers le nouveau site Equinix, une intervention physique dans le datacenter a été réalisée pour recâbler les serveurs ESXi vers les SAN switches. L'objectif était de connecter les serveurs de virtualisation au réseau de stockage Fibre Channel, en respectant une architecture redondante.

La logique de câblage retenue était la suivante :

- Chaque serveur ESXi possède 2 cartes Fibre Channel (HBA)
- Le port 1 de chaque HBA est connecté au SAN switch 1 (fabric 1)
- Le port 2 de chaque HBA est connecté au SAN switch 2 (fabric 2)
- Les baies de stockage PureStorage sont également connectées aux deux SAN switches pour la redondance

Étape	Description
1	Identifier les ports disponibles sur chaque ESXi et SAN switch à l'aide de Lenovo XClarity Administrator et de la documentation existante.
2	Connecter les câbles fibre optique OM3 entre les HBA des ESXi et les ports des SAN switches, en respectant la séparation fabric 1/fabric 2.
3	Configurer le zoning sur les SAN switches Cisco via Device Manager: créer les zones (une par fabric) en associant les WWN des HBA ESXi aux ports de stockage PureStorage.
4	Vérifier la connectivité: les baies PureStorage se sont reconnectées au SAN sans nécessiter d'arrêt des ESXi (reconnexion en ligne, 2025-06-25).

Point technique : La configuration du zoning a été réalisée dans Device Manager (Cisco SAN switch). Les configurations startup ont été sauvegardées via TFTP vers un serveur local (Tftpd64) pour permettre une restauration rapide en cas d'incident.

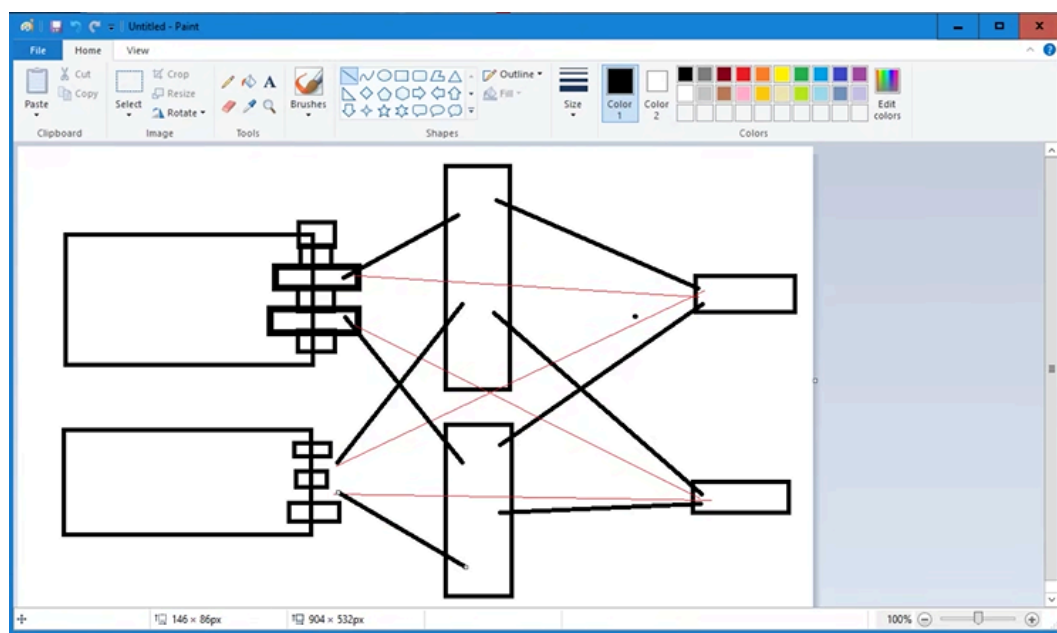


Figure 1 — Schéma de câblage des ESXi vers les SAN switches (deux fabrics)

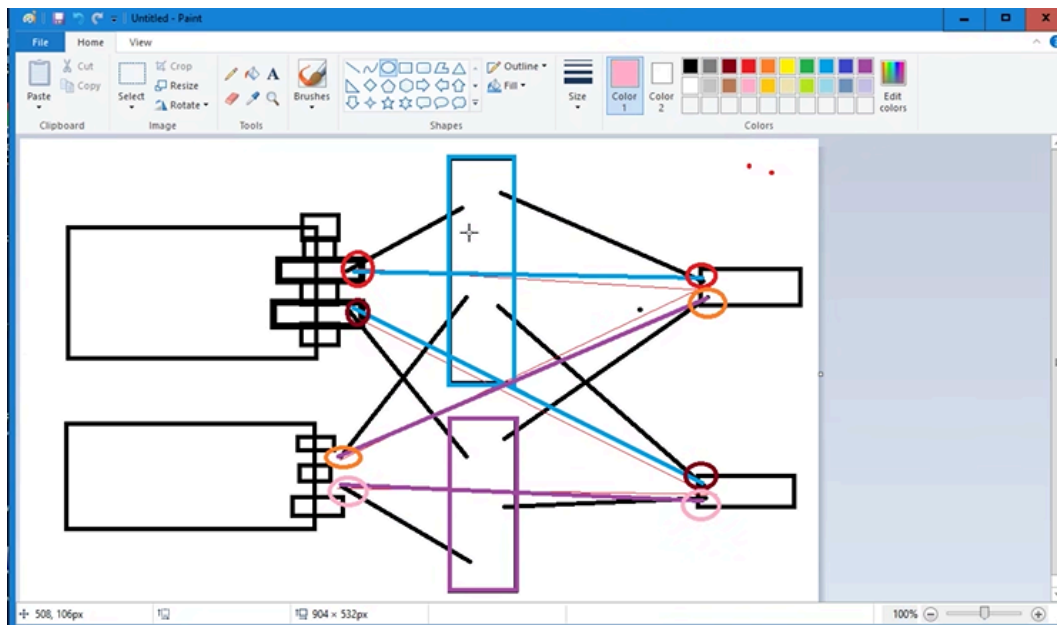


Figure 2 — Schéma de zoning : fabric 1 (bleu) et fabric 2 (violet)

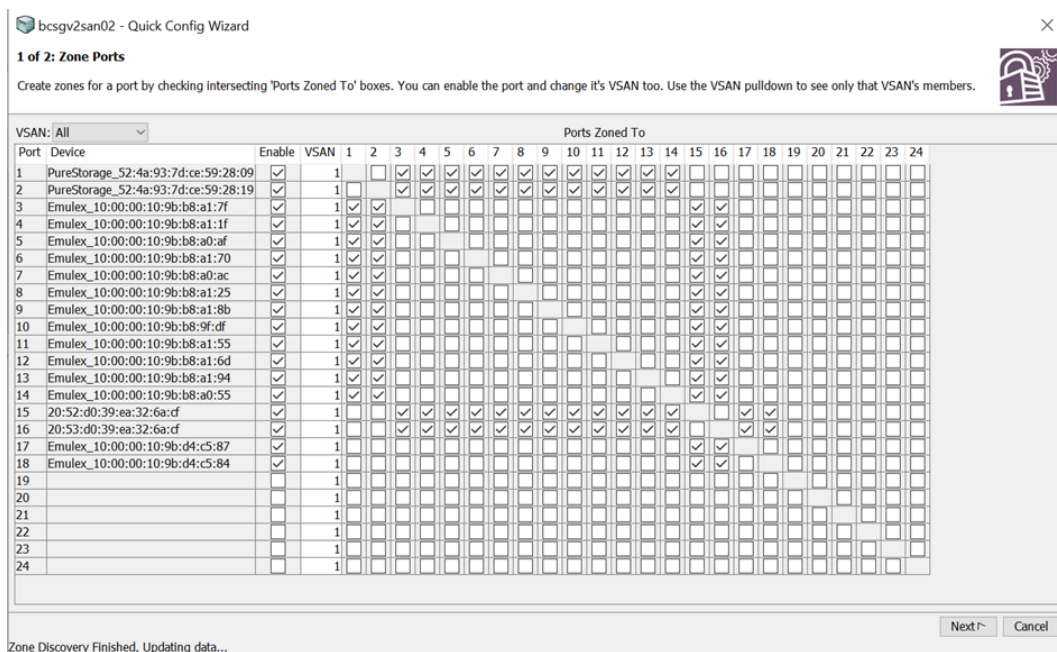


Figure 3 — Cisco Device Manager (bcsqv2san02) : configuration du zoning des ports WWN

4. Mise à jour des firmwares des noeuds BCS

4.1. Outil utilisé : Lenovo XClarity Administrator

Les serveurs physiques (compute nodes) du datacenter BCS sont des serveurs Lenovo. Leur gestion centralisée, incluant la mise à jour des firmwares, est assurée via Lenovo XClarity Administrator (LXCA), une interface web qui permet de superviser et provisionner l'ensemble du parc serveur.

Caractéristiques de l'outil

Outil	Lenovo XClarity Administrator (LXCA)
Accès	Interface web — https://[ip-lxca]
Serveurs gérés	19 serveurs (compute nodes BCS)
Fonction principale	Inventaire, supervision, provisioning, mise à jour firmware
Données visibles	CPU, RAM, disques, cartes réseau, firmwares installés, alertes

XClarity Administrator permet notamment de consulter, pour chaque serveur, les firmwares actuellement installés (BIOS, BMC, cartes réseau, HBA) et de les comparer aux versions disponibles dans le catalogue officiel Lenovo.

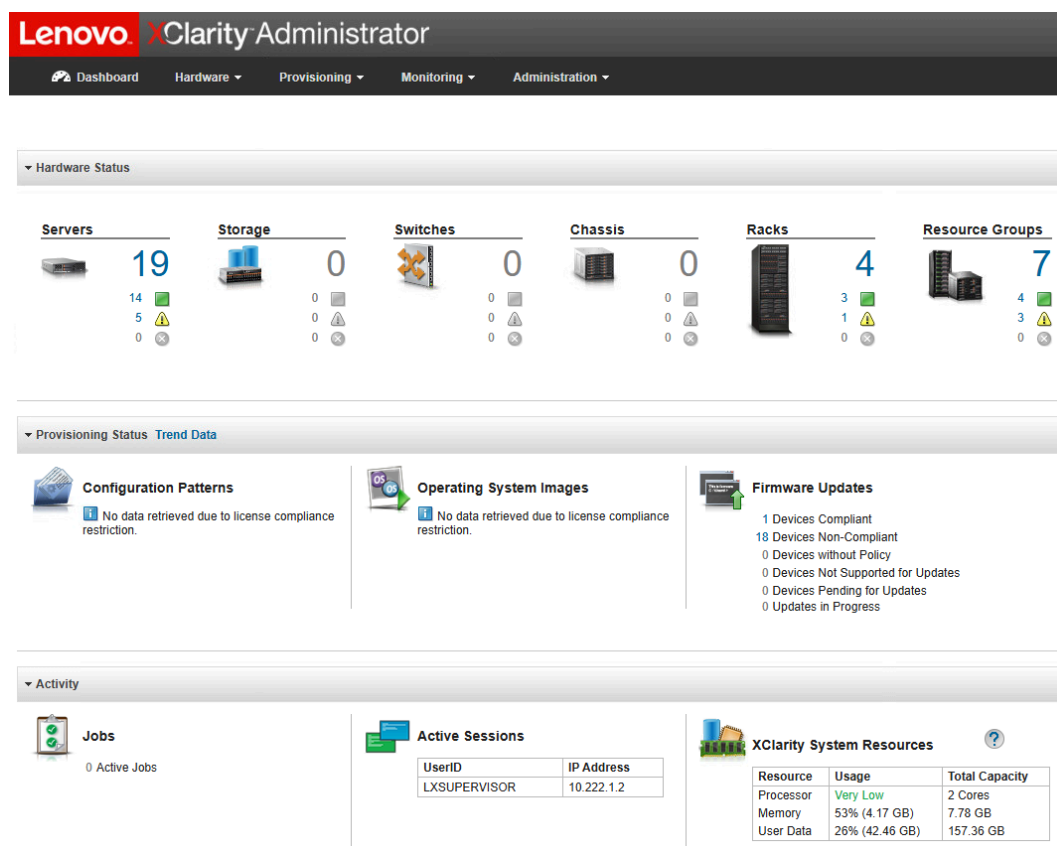


Figure 4 — Dashboard Lenovo XClarity Administrator : vue globale du parc (19 serveurs)

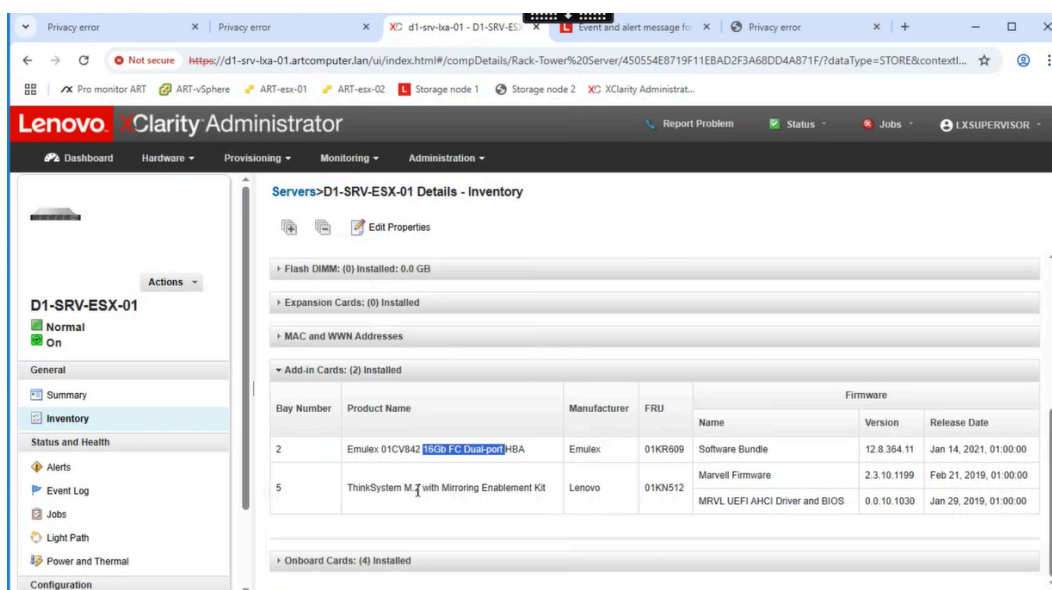


Figure 5 — XClarity : inventaire du serveur D1-SRV-ESX-01 (cartes HBA Emulex 16Gb FC)

4.2. Procédure de mise à jour des firmwares

La mise à jour des firmwares suit une procédure précise pour éviter toute interruption de service non planifiée. Les serveurs BCS hébergent des VM de production: il est donc impératif de coordonner les mises à jour avec l'équipe (libération de l'ESXi concerné par Philippe avant intervention).

Étape	Description
1	Rafraîchir le repository et le catalogue Dans LXCA : Provisioning > Firmware Updates > Repository. Cliquer sur « Refresh Repository » puis « Refresh Catalog ». Sélectionner « Managed machine types only » pour limiter les résultats.
2	Identifier les firmwares disponibles Les éléments non encore téléchargés apparaissent dans la liste. Sélectionner les firmwares les plus récents pour chaque serveur et les télécharger dans le repository local.
3	Vérifier l'inventaire serveur Dans Hardware > Servers, consulter la fiche de chaque serveur (onglet Inventory) pour voir les firmwares actuels (BIOS, BMC, cartes réseau). XClarity indique également l'état de conformité (Compliant / Non-Compliant).
4	Appliquer les mises à jour (Provisioning > Apply/Activate) Sélectionner le serveur à mettre à jour (après confirmation que l'ESXi est libre). Choisir les firmwares à appliquer et lancer le déploiement. Un redémarrage du serveur peut être nécessaire selon le composant mis à jour.

Remarque : Pour les serveurs Lenovo vendus aux clients (PC de travail), la procédure de mise à jour firmware passait par le logiciel Lenovo System Update, disponible sur le site support.lenovo.com. Les firmwares étaient téléchargés manuellement puis installés.

5. Réseau FortiGate

5.1. Architecture firewall

L'infrastructure réseau d'Agentil repose sur des équipements Fortinet: deux firewalls FortiGate et des switches Fortinet. L'homogénéité du parc présente un avantage opérationnel majeur : lorsqu'une règle ou une configuration est modifiée sur un FortiGate, les switches Fortinet associés se mettent automatiquement à jour.

Les firewalls FortiGate utilisés sont des firewalls dits « explicites »: toute communication doit être explicitement autorisée par une règle. Par défaut, tout trafic non couvert par une règle est bloqué. Cette approche est opposée aux firewalls « implicites » où tout est autorisé par défaut.

Architecture FortiGate	
Type de firewall	FortiGate (Fortinet) — mode explicite (deny all par défaut)
Nombre de firewalls	2 (haute disponibilité)
Interface de gestion	Interface web FortiGate (GUI centralisée)
Gestion des adresses IP	Agentil IPAM (gestion des plages IP, DNS, Gateway)
VPN supportés	Tunnels IPSec permanents + SSL VPN (type FortiClient)
Intégration switches	Switches Fortinet — mise à jour automatique lors des changements FortiGate

5.2. Création de VLANs et règles de filtrage

La création d'un VLAN et des règles associées suit une procédure structurée, passant d'abord par l'outil IPAM pour la validation de l'adressage, puis par la configuration du FortiGate.

Étape	Description
1	Déclarer le VLAN dans Agentil IPAM Avant toute configuration réseau, le VLAN est créé dans IPAM avec son plan d'adressage (réseau, masque, gateway, DNS). IPAM détecte les conflits d'adresses et valide la cohérence.
2	Créer l'interface VLAN sur le FortiGate

	Dans l'interface web FortiGate, sélectionner le firewall concerné et créer une nouvelle interface VLAN avec le tag VLAN ID correspondant et l'adresse IP de gateway.
3	Créer les règles de filtrage (Firewall Policies) Pour chaque flux autorisé, créer une règle avec : nom, interface entrante, interface sortante, source (IP ou groupe), destination, services (ports : HTTPS, FTP, etc.), action (accepter/refuser), et configuration du NAT.

Concernant le NAT: pour un flux interne vers interne (trafic entre VLANs internes), le NAT est désactivé. Le NAT n'est activé que pour les flux sortant vers Internet ou des réseaux externes.

5.3. Tunnels VPN

L'infrastructure d'Agentil utilise deux types de VPN pour connecter les différents sites et permettre l'accès distant des utilisateurs :

Types de VPN utilisés	
VPN IPSec (tunnel permanent)	Connexion site-à-site permanente entre les infrastructures Agentil (ex : liaison entre BCS et AGLCH). Le tunnel est établi automatiquement et maintenu en permanence.
SSL VPN (FortiClient)	Accès distant des utilisateurs et collaborateurs. Similaire à un VPN client classique. L'interface entrante des règles firewall associées est de type « tunnel SSL VPN ».

Observation : De nombreuses règles de filtrage avaient comme interface entrante un tunnel SSL VPN vers une autre interface interne, permettant aux utilisateurs distants d'accéder aux ressources internes via le VPN, avec filtrage granulaire des flux autorisés.