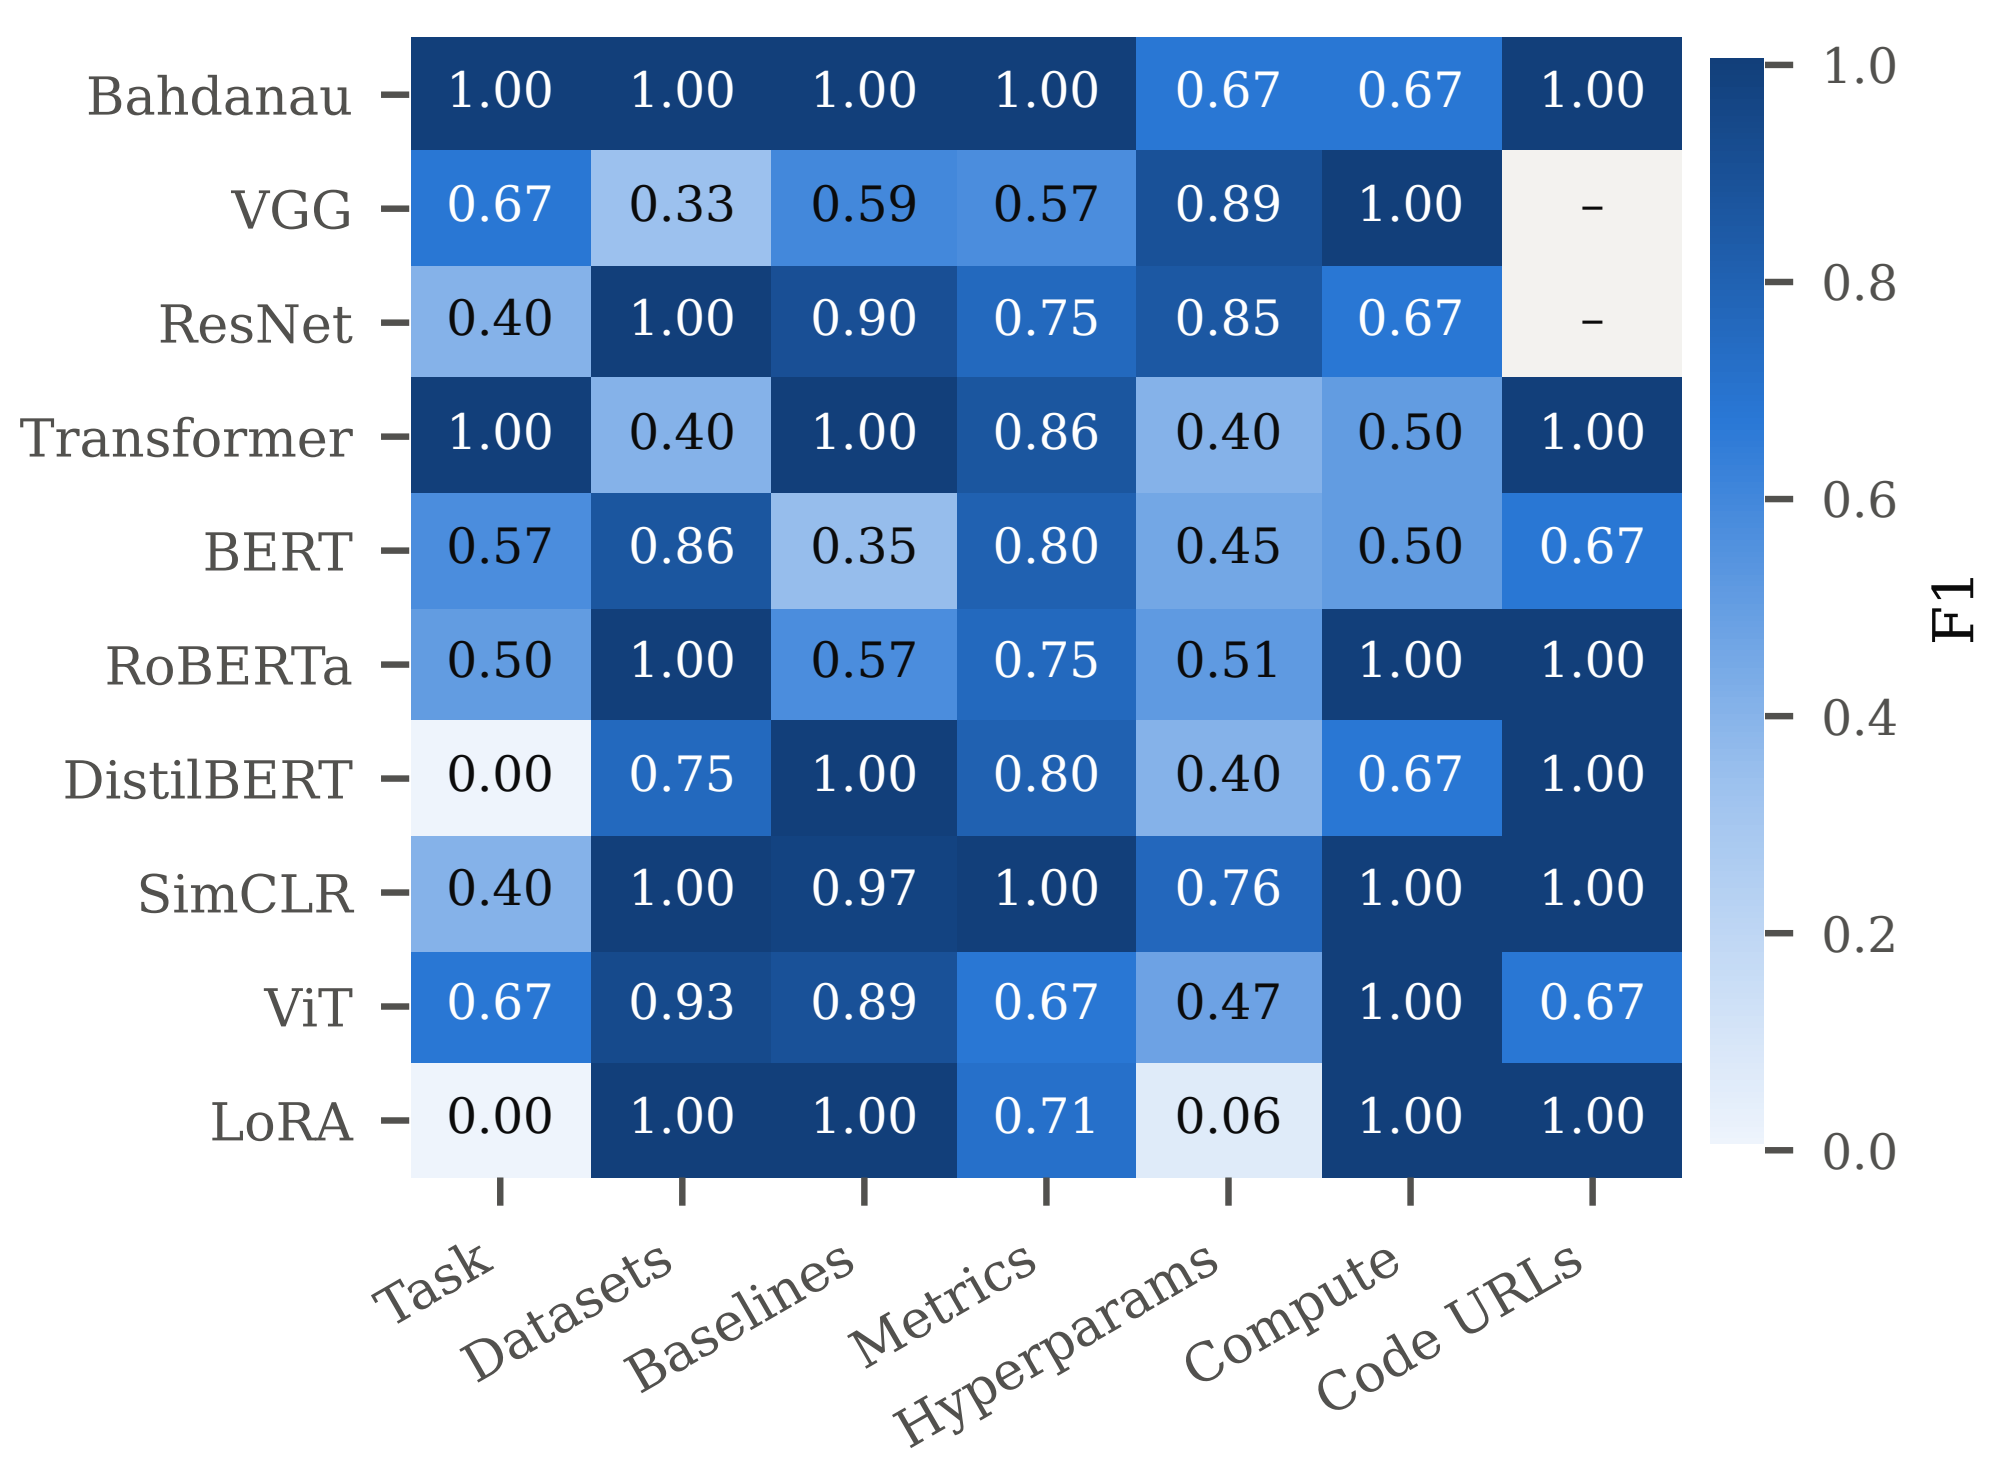
Bahdanau
VGG
ResNet
Transformer
BERT
RoBERTa
DistilBERT
SimCLR
ViT
LoRA
1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.67 1.00
0.67 0.33 0.59 0.57 0.89 1.00 –
0.40 1.00 0.90 0.75 0.85 0.67 –
1.00 0.40 1.00 0.86 0.40 0.50 1.00
0.57 0.86 0.35 0.80 0.45 0.50 0.67
0.50 1.00 0.57 0.75 0.51 1.00 1.00
0.00 0.75 1.00 0.80 0.40 0.67 1.00
0.40 1.00 0.97 1.00 0.76 1.00 1.00
0.67 0.93 0.89 0.67 0.47 1.00 0.67
0.00 1.00 1.00 0.71 0.06 1.00 1.00
Task
Datasets
Baselines
Metrics
Hyperparams
Compute
Code URLs
F1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0