


CALEPINAGE SUR RELEVÉ (moteur corrigé) — BÂT. C (ÉCOLE) — tables E-O PORTRAIT 15°

Table portrait 4,70 m (2×2,382×cos15° + faîtage) — paramètres CONSERVATEURS 1,50/0,50/0,50 — nord 36,7 m relevé / sud au plan — provision bloc 10,7×9,8 remplacée par le relevé 5,02×4,50

POSABLE HONNÊTE : 304 modules (190.0 kWc) — ENGAGEMENT 288 → CONFIRMÉ (+16)

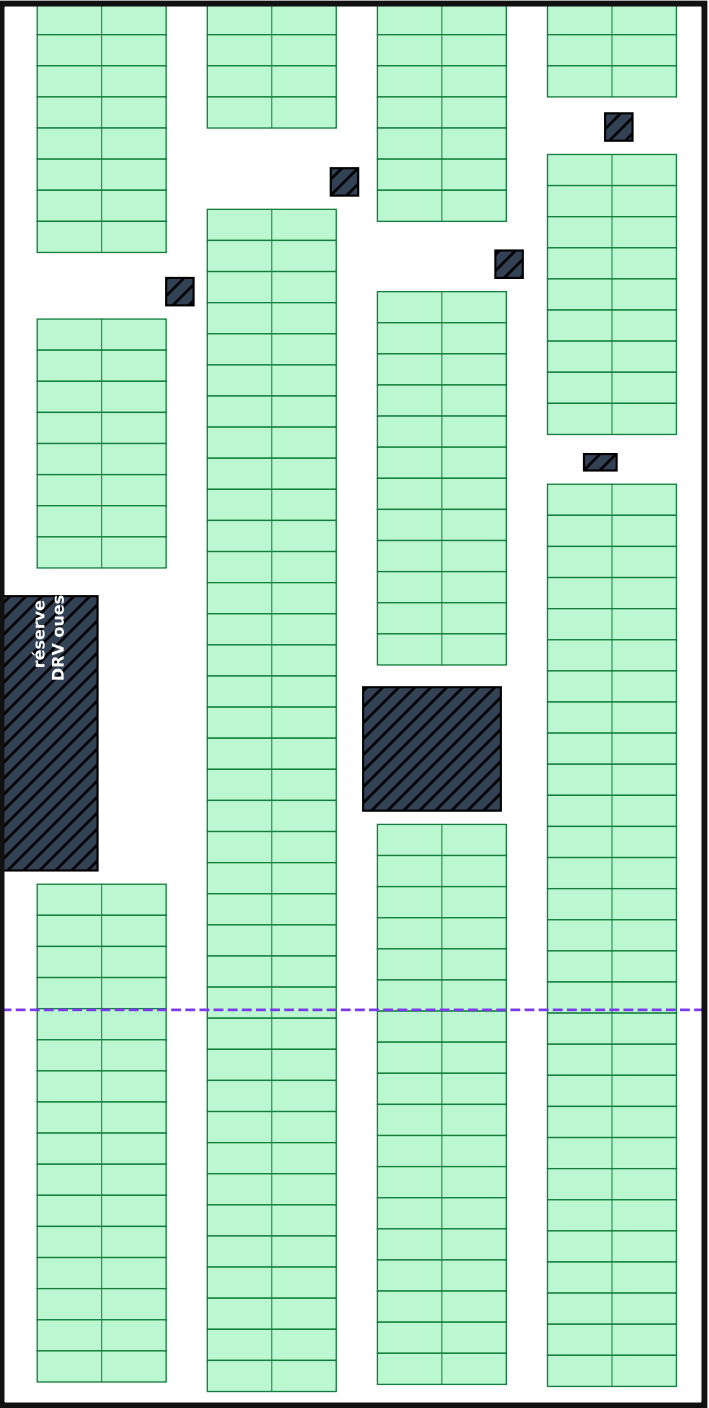

ACCORDIA TECH — FRDISI PV, Mohammedia

Bât. C (école) — CALEPINAGE FINAL corrigé — 288 confirmés

Relevé R. Kasri 27/07/2026 — restitution TAQINOR — document de travail

Tables E-O portrait 1,134×4,70 @15° — audit adversarial appliqué — NE REMPLACE PAS 05G