2019

SCADA'DAN KORREKTÖRLERE KOMPONENT GİRME VE SAAT EŞİTLEME

AKSA DOĞALGAZ OTOMASYON

İçindekiler

1- SCADA'YA ERİŞİM 2
2- GAZ BİLEŞENLERİNİ YAZDIRMA 4
3- SAAT EŞİTLEME 7
4- YAZDIRMA LOG'UNU GÖRÜNTÜLEME 8

Bu dokümanda Scada üzerinden korrektörlere gaz bileşen girişinin nasıl yapılacağı ve korrektör saatlerinin nasıl eşitleneceği anlatılmıştır.

1- SCADA'YA ERİŞİM

- Scada'ya erişmek için http://dgzgen1.aksa.com/pubdisplay/12205/main.htm linkini "Internet Explorer" tarayıcınızdan açın. Scada'ya erişemiyorsanız otomasyon ekibi ile iletişim kurun.

  Scada ekranı açıldıktan sonra sizden kullanıcı girişi yapmanızı isteyecektir (bkz. Şekil 1.1). "Click here to Login" yazan yere tıklayın ve açılan ekranda "User Name" yazan yere basarak kullanıcı adınızı seçin, "Password" yazan yere ise otomasyon ekibi tarafından size sağlanan şifreyi girin (bkz. Şekil 1.2).

Şekil 1.1: Kullanıcı girişi yapın.

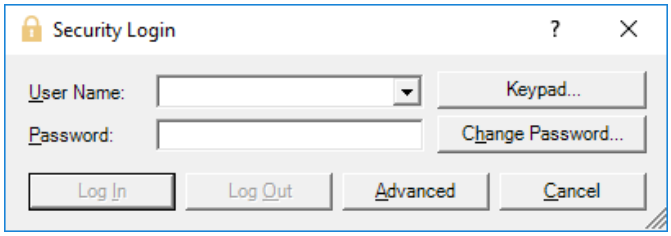

Şekil 1.2: Otomasyon ekibi tarafından size sağlanan kullanıcı adı ve şifreyi girin.

- Scada ekranı 4 bölümden oluşur (bkz. Şekil 1.3).

    - Asset Listesi: *RMSA, RMSB ve RMSC'lerin listelendiği bölüm.*
    - Üst Bar: *Kısayol ve butonların bulunduğu bölüm.*
    - Ana Ekran: *Scada sayfalarının görüntülendiği bölüm.*
    - Alarm Ekranı: *Oluşan alarmların gözlendiği bölüm.*

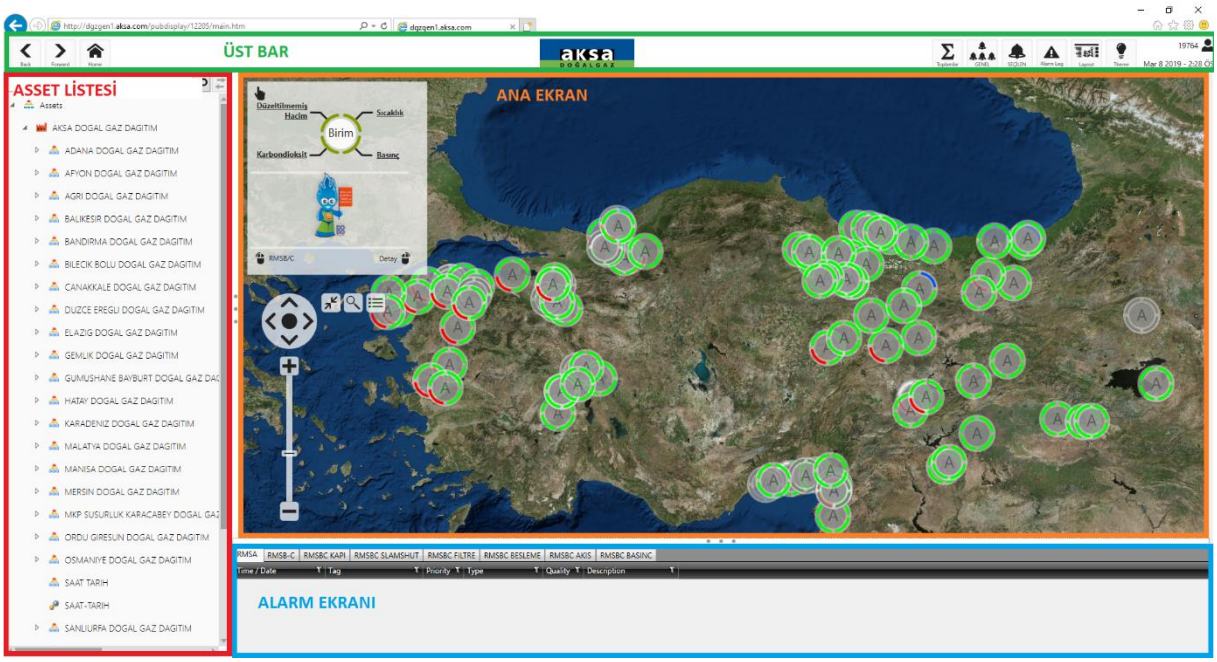

Şekil 1.3: Scada ekranı.

2- GAZ BİLEŞENLERİNİ YAZDIRMA

- Asset listesinden gaz komponent girmek istediğiniz korrektörlerin bağlı olduğu RMSA'ya sağ tıklayın, açılan menüde "Gaz Bileşen Yazdırma" sayfasını açın (bkz. Şekil 2.1).

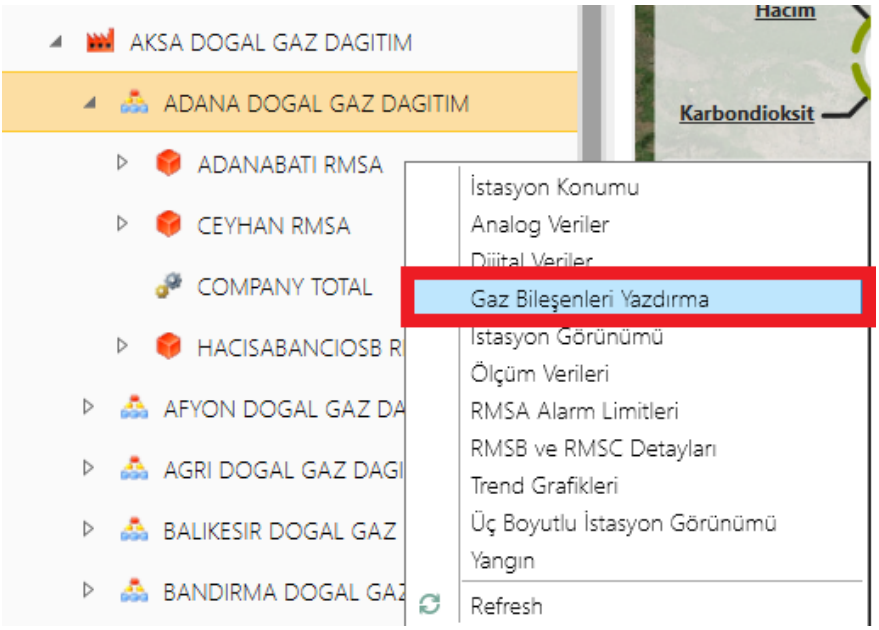

Şekil 2.1

- Gaz bileşen yazdırma sayfası iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm korrektörlere yazdırmak istediğiniz gaz bileşen değerlerini seçtiğiniz veya manuel olarak girdiğiniz bölümdür. İkinci bölüm ise korektörleri liste halinde gördüğünüz bölümdür (bkz. Şekil 2.2).

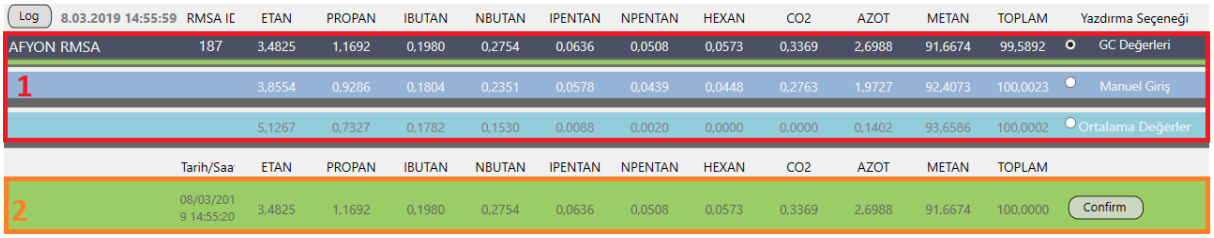

Şekil 2.2

- Öncelikle korrektörlere yazdırmak istediğiniz değerlerin kaynağını seçmelisiniz.

    1. Eğer korrektörlere bağlı oldukları RMSA'da bulunan gaz kromatograf değerlerini girmek istiyorsanız, "GC Değerleri" yazan kutucuğu işaretleyin.

2. Eğer korrektörlere girilecek bileşen değerlerini siz belirlemek istiyorsanız “Manuel Giriş” yazan kutucuğu işaretleyin. Ardından her gaz bileşen için girmek istediğiniz değerleri, ilgili değerin üzerine çift tıklayarak girin ve “Enter”a basın. Siz değer girdikçe gaz bileşenleri yüzdesel olarak toplanacak ve “TOPLAM” sütununda gözükecektir. Bu değer limitlerin dışında ise “TOPLAM” sütunundaki sayı kırmızı olarak yanıp sönecek, değer yazdırmanıza izin vermeyecektir (bkz. Şekil 2.3).

NOT: Ondalık ayraç olarak virgül kullanmalısınız. Nokta kullanmanız halinde gaz bileşen toplamı yanlış hesaplanacaktır.

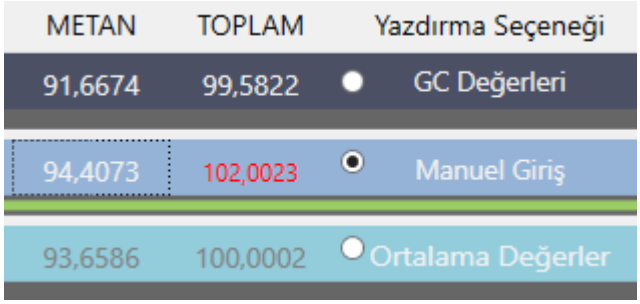

Şekil 2.3: Toplam değerin 100’ü geçmediğinden emin olun.

3. Eğer korrektörlere belli bir zaman aralığının ortalama gaz bileşen değerini yazdırmak istiyorsanız (örneğin geçen ayın ortalama gaz bileşen değerleri), “Ortalama Değerler” kutucuğunu işaretleyin. Açılan pencerede gaz bileşen değerlerinin ortalamasının alınacağı başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin (bkz. Şekil 2.4). Ardından “Verileri Güncelle” butonuna basın.

Şekil 2.4: Gaz bileşen ortalamasının alınmasını istediğiniz tarih aralığını seçin.

- Girilecek gaz bileşen değerlerini seçtikten sonra, seçtiğiniz bileşenleri korrektörlere yazdırmanız gerekmektedir. Gaz bileşeni girme sayfasının ikinci bölümünde ilgili RMSA'ya bağlı korrektörler liste halinde gözükmektedir (bkz. Şekil 2.5).

<u>NOT: Eğer listede gri olarak gösterilen korrektörler var ise o korrektörlerin haberleşmesinde sorun vardır. Gri olarak gözüken korrektörler yeşile dönmüyor ise bölge tarafından haberleşmesi kontrol edilmeli, bölge tarafında problem yok ise otomasyon ekibine durum bildirilmelidir.</u>

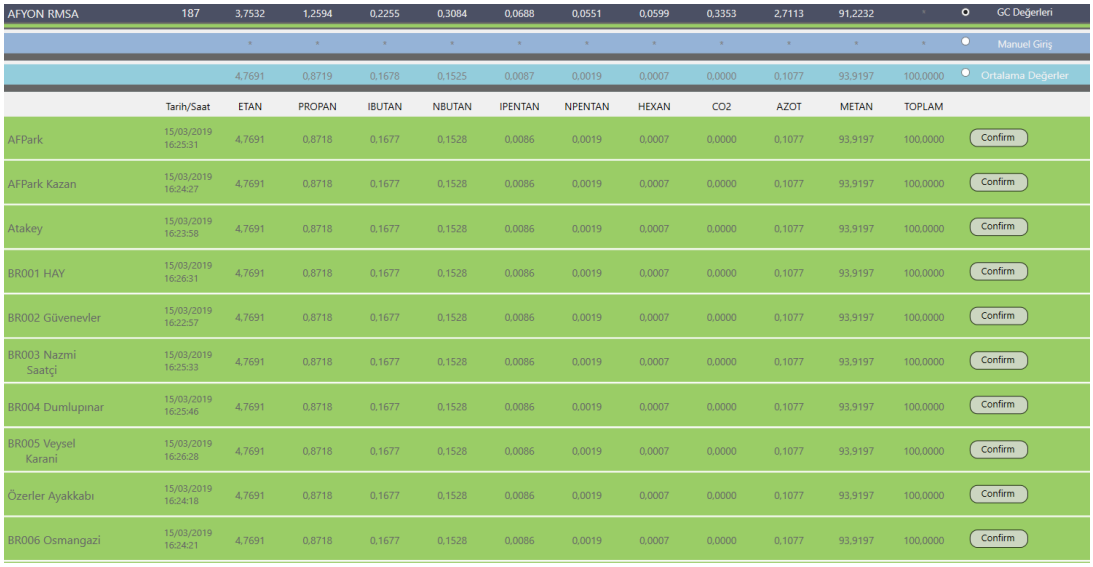

AFYON RMSA	187	3,7532	1,2594	0,2255	0,3084	0,0688	0,0551	0,0599	0,3353	2,7113	91,2232		GC Değerleri
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Manuel Giriş
		4,7691	0,8719	0,1678	0,1525	0,0087	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Ortalama Değerler
	Tarih/Saat	ETAN	PROPAN	IBUTAN	NBUTAN	IPENTAN	NPENTAN	HEXAN	CO2	AZOT	METAN	TOPLAM	
AFPark	15/03/2019 16:25:31	4,7691	0,8718	0,1677	0,1528	0,0086	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Confirm
AFPark Kazan	15/03/2019 16:24:27	4,7691	0,8718	0,1677	0,1528	0,0086	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Confirm
Atakey	15/03/2019 16:23:58	4,7691	0,8718	0,1677	0,1528	0,0086	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Confirm
BR001 HAY	15/03/2019 16:26:31	4,7691	0,8718	0,1677	0,1528	0,0086	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Confirm
BR002 Güvenevler	15/03/2019 16:22:57	4,7691	0,8718	0,1677	0,1528	0,0086	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Confirm
BR003 Nazmi Saatçi	15/03/2019 16:25:33	4,7691	0,8718	0,1677	0,1528	0,0086	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Confirm
BR004 Dumlupınar	15/03/2019 16:25:46	4,7691	0,8718	0,1677	0,1528	0,0086	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Confirm
BR005 Veysel Karani	15/03/2019 16:26:28	4,7691	0,8718	0,1677	0,1528	0,0086	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Confirm
Özerler Ayakkabı	15/03/2019 16:24:18	4,7691	0,8718	0,1677	0,1528	0,0086	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Confirm
BR006 Osmangazi	15/03/2019 16:24:21	4,7691	0,8718	0,1677	0,1528	0,0086	0,0019	0,0007	0,0000	0,1077	93,9197	100,0000	Confirm

Şekil 2.5

- Gaz bileşen değeri yazdırmak istediğiniz RSMB veya RMSC'nin sağ trafında bulunan "Confirm" butonuna tıklayın (bkz. Şekil 2.6). Ardından çıkan pencereyi yazdırdığınız değerin kaynağından emin olduktan sonra onaylayın. Yeşil kalem işaretli butona basarak yazdırma işlemini tamamlayın (bkz. Şekil 2.7). Eğer yazdırmaktan vazgeçtiyseniz "Cancel" butonuna basın.

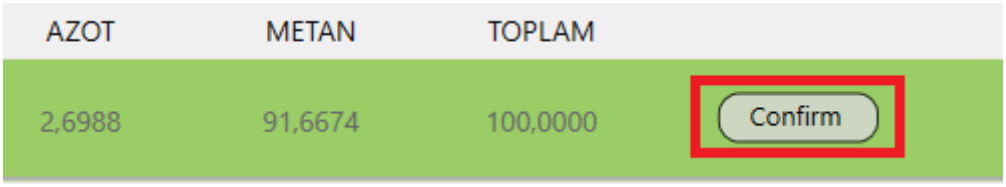

Şekil 2.6

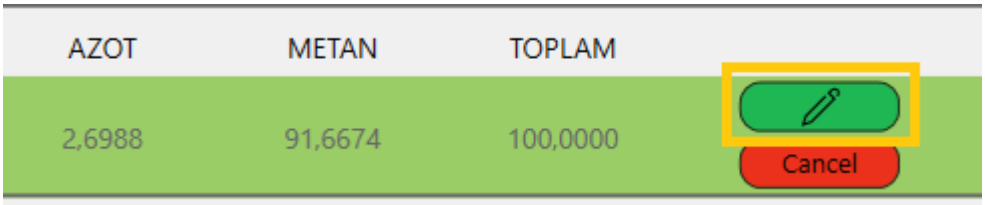

Şekil 2.7

- Gaz bileşeni korrektöre yazılırken ilgili korrektör sarı olarak yanıp sönecek, yazdırma işlemi başarılı olursa “Yazdırma Başarılı” şeklinde bir ibare belirecektir (bkz. Şekil 2.8). Eğer yazdırma işlemini teyit etmek isterseniz “Log”lara bakabilirsiniz. (bkz. Yazdırma Log’unu Görüntüleme)

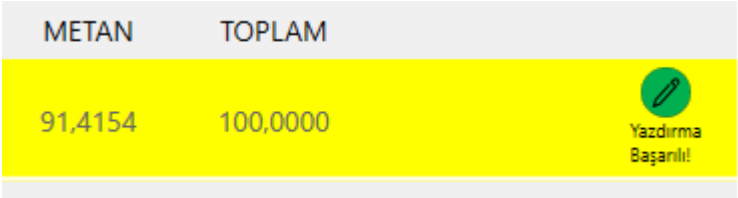

Şekil 2.8: Yazdırma başarılı.

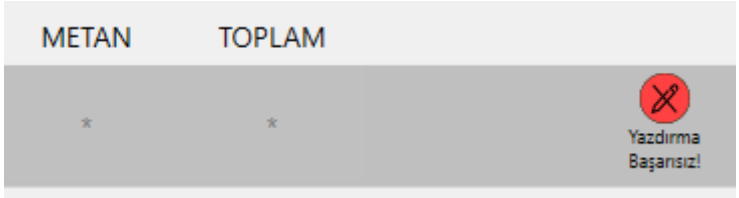

Şekil 2.9: Yazdırma başarısız ise 15dk sonra tekrar deneyin.

3- SAAT EŞİTLEME

- Korrektörün saatini eşitlemek için “Tarih/Saat” yazan sütununda gösterilen saat ve tarih değerinin üzerine sağ tıklayın. Açılan menüde “Tarih ve Saati Eşitle”ye basın (bkz. Şekil 3.1). Çıkan pencereyi onaylayın.

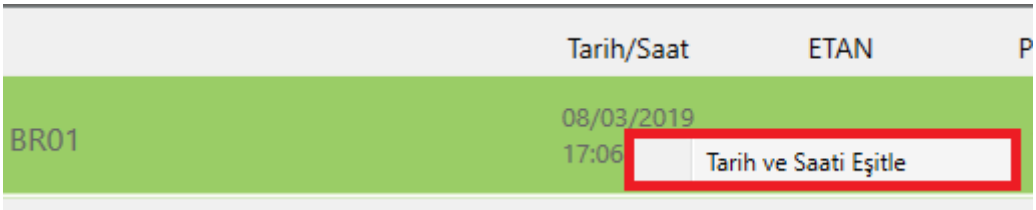

Şekil 3.1

4- YAZDIRMA LOG'UNU GÖRÜNTÜLEME

- Tüm yazdırma ve saat eşitleme işlemlerini görüntülemek için "Log"u görüntüleyebilirsiniz. Log'u görüntülemek için sağ üst köşede bulunan "Log" butonuna basın.

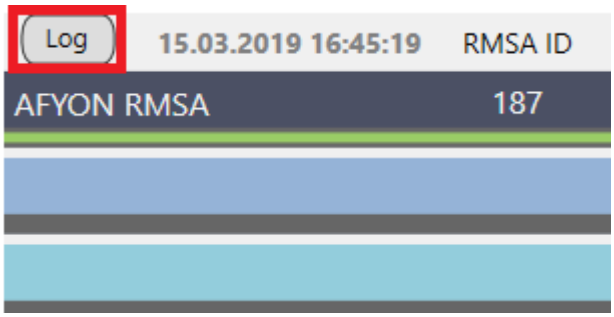

Şekil 4.1

- Yazdırma logu "Gaz Bileşenleri Yazdırma Kayıtları" ve "Zaman Eşitleme Logu" olarak iki kısımdan oluşur. Bu sayfada yapılan her işlem kayıt altına alınır ve bu kısımda detaylı olarak görülebilir (bkz. Şekil 4.2).

Gaz Bileşenleri Yazdırma Kayıtları | Zaman Eşitleme Logu

Tarih	UserId	RMSA_Name	RMSBC_Name	WRITING_MODE	C1	C2	C3	IC4	NC4	IC5	NC5	C6	CO2	N2	TOTAL
15.03.2019 16:40	19764	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,22	3,75	1,26	0,23	0,31	0,07	0,06	0,06	0,34	2,71	99,95
15.03.2019 16:40	19764	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,22	3,75	1,26	0,23	0,31	0,07	0,06	0,06	0,34	2,71	99,95
11.03.2019 17:24	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,42	3,60	1,21	0,22	0,31	0,07	0,05	0,06	0,34	2,74	99,45
11.03.2019 09:16	14694	AFYON RMSA	BR01	Ortalama Degerler	93,92	4,77	0,87	0,17	0,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00
11.03.2019 09:04	14694	AFYON RMSA	BR01	Ortalama Degerler	93,92	4,77	0,87	0,17	0,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00
8.03.2019 17:40	19764	AFYON RMSA	BR01	Manuel Giris	92,41	3,86	0,93	0,18	0,24	0,06	0,04	0,04	0,28	1,97	100,00
8.03.2019 17:39	19764	AFYON RMSA	BR01	Ortalama Degerler	93,92	4,77	0,87	0,17	0,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00
8.03.2019 17:22	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,58
8.03.2019 17:18	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,58
8.03.2019 17:07	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,54
8.03.2019 17:01	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,53
8.03.2019 16:50	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,58
8.03.2019 16:40	19764	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,60
8.03.2019 16:34	19764	AFYON RMSA	BR01	Manuel Giris	94,41	3,86	0,93	0,18	0,24	0,06	0,04	0,04	0,28	1,97	102,00
8.03.2019 16:13	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,57
8.03.2019 15:45	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,55
8.03.2019 15:42	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,63
8.03.2019 15:37	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,63
8.03.2019 15:32	14694	AFYON RMSA	BR01	Ortalama Degerler	93,66	5,13	0,73	0,18	0,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
8.03.2019 15:31	14694	AFYON RMSA	BR01	Ortalama Degerler	93,66	5,13	0,73	0,18	0,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
8.03.2019 15:30	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,63
8.03.2019 15:30	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,63
8.03.2019 15:27	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,58
8.03.2019 15:26	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,58
8.03.2019 15:24	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,58
8.03.2019 15:21	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,67
8.03.2019 15:11	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,58
8.03.2019 15:08	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,58
8.03.2019 15:04	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,61
8.03.2019 15:01	14694	AFYON RMSA	BR01	GC Degerleri	91,67	3,48	1,17	0,20	0,28	0,06	0,05	0,06	0,34	2,70	99,60

Şekil 4.2