

CGIT Lim.

Universidade de Aveiro, Departamento de Engenharia Mecânica

3800 Aveiro Tel. 914192503

Empresa / Cliente

Descrição do projeto Tapete rolante utilizado no Projeto de PSA

Número de projeto IEC_tpl003

Comissão EPLAN

Fabricante (Empresa) CGIT Lim.

Coluna Exemplo de projeto EPLAN

Nome do projeto Tapete_PSA

Realizar

Tipo

Localização de instalação

Responsável pelo projeto Guilherme Sousa

Características da peça

Criado em 04/07/2022

Editado em 04/07/2022 de (abreviatura) GUISO Quantidade de páginas 6

| | | | Data | 04/07/2022 | EPLAN | | CGIT Lim. | Título / Frontispício | | | = | | |
|-----------|------|------|--------|------------|--|-----------------|-----------|-----------------------|------------|---|---|----------|---|
| | | | Editor | GUISO | | | | , | 1 | | + | | |
| | | | Verif. | | Tapete rolante utilizado no Projeto de PSA | | | | IEC_tpl003 | | | Folha | 1 |
| Alteração | Data | Nome | Orig. | | Em substituição de | Substituído por | | | | | | Página 1 | 6 |
| | | • | | • | • | | • | • | | • | | • | |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Tabela de conteúdos

Coluna X: uma página gerada automaticamente foi alterada manualmente

F06_001

| Página | Descrição da página | Campo suplementar da página | Data | Editor | Х |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|
| /1 | Título / Frontispício | | 04/07/2022 | GUISO | х |
| /2 | Tabela de conteúdos : /1 - /22 | | 04/07/2022 | GUISO | |
| /5 | DISTRIBUIÇÃO DE POTÊNCIA | | 04/07/2022 | GUISO | |
| /6 | PLC - ALIMENTAÇÃO | | 04/07/2022 | GUISO | |
| /20 | COMANDO VARIADOR | | 04/07/2022 | GUISO | |
| /22 | COMANDO VARIADOR | | 04/07/2022 | GUISO | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | l | 1 | |

Folha 2 Folha

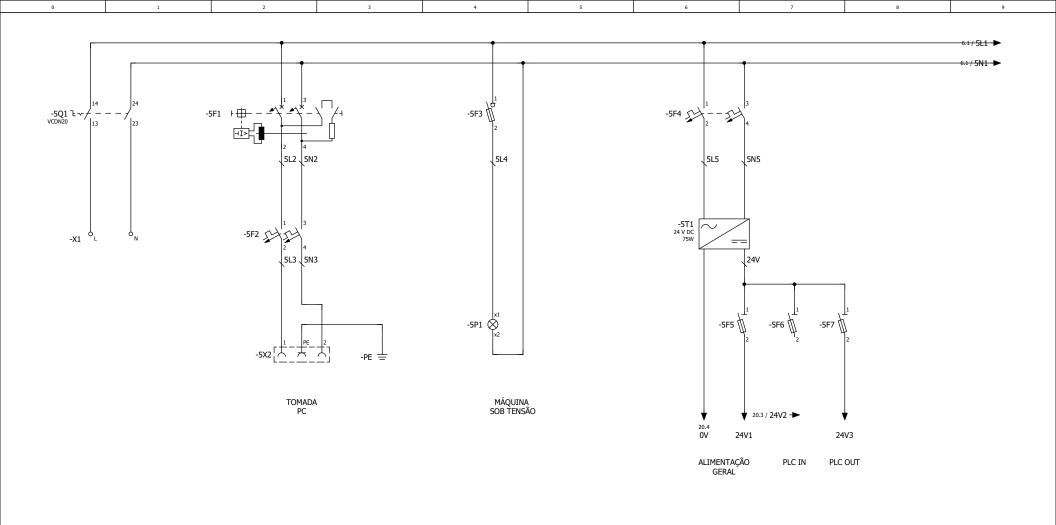

04/07/2022 DISTRIBUIÇÃO DE POTÊNCIA Data CGIT Lim. EPLAN Editor GUISO Folha 5 Página 3 / 6 Tapete rolante utilizado no Projeto de PSA Verif. IEC_tpl003 Alteração Data Orig. Em substituição de Substituído por



Folha 6 Página 4/6

Alteração

Data

5.9 / 5L1 -

04/07/2022 EPLAN Editor GUISO Verif. Orig.

Data


Tapete rolante utilizado no Projeto de PSA Substituído por Em substituição de

CGIT Lim.

PLC - ALIMENTAÇÃO

IEC_tpl003

20.0 / 5L1 ►

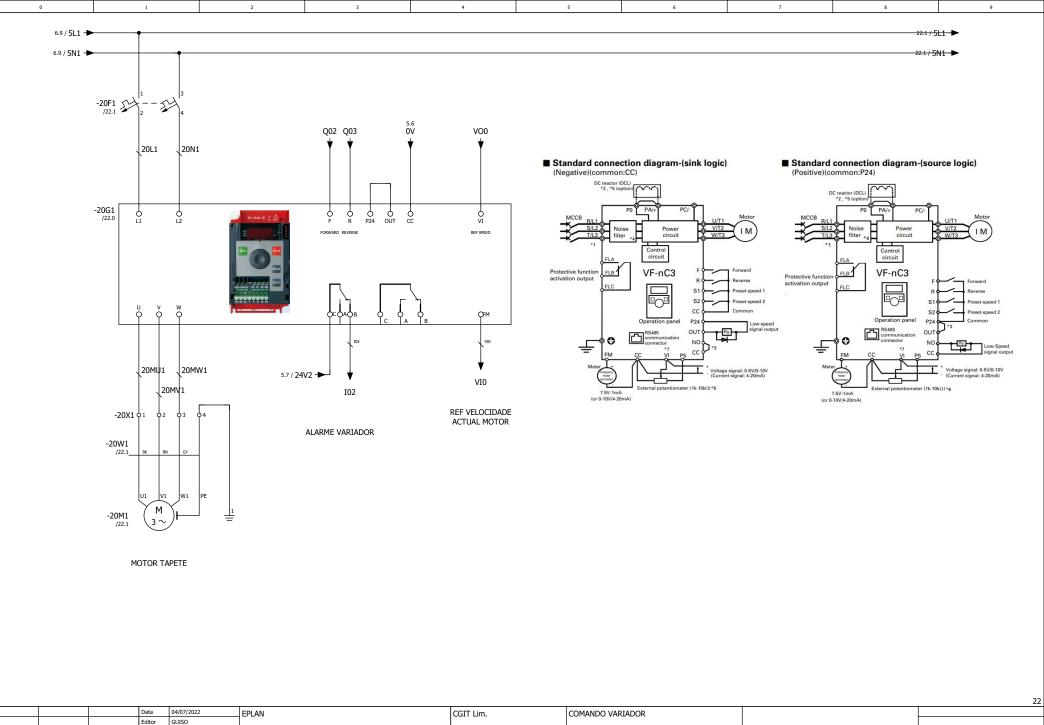

Tapete rolante utilizado no Projeto de PSA

Substituído por

Em substituição de

Verif.

Orig.

Alteração

Data

Folha 20 Página 5 / 6

IEC_tpl003

