
Borne de aterramento DIN verde–amarelo — PE passa–através (rede–>tomada); gabinete plástico FDM, sem massa metálica a aterrar

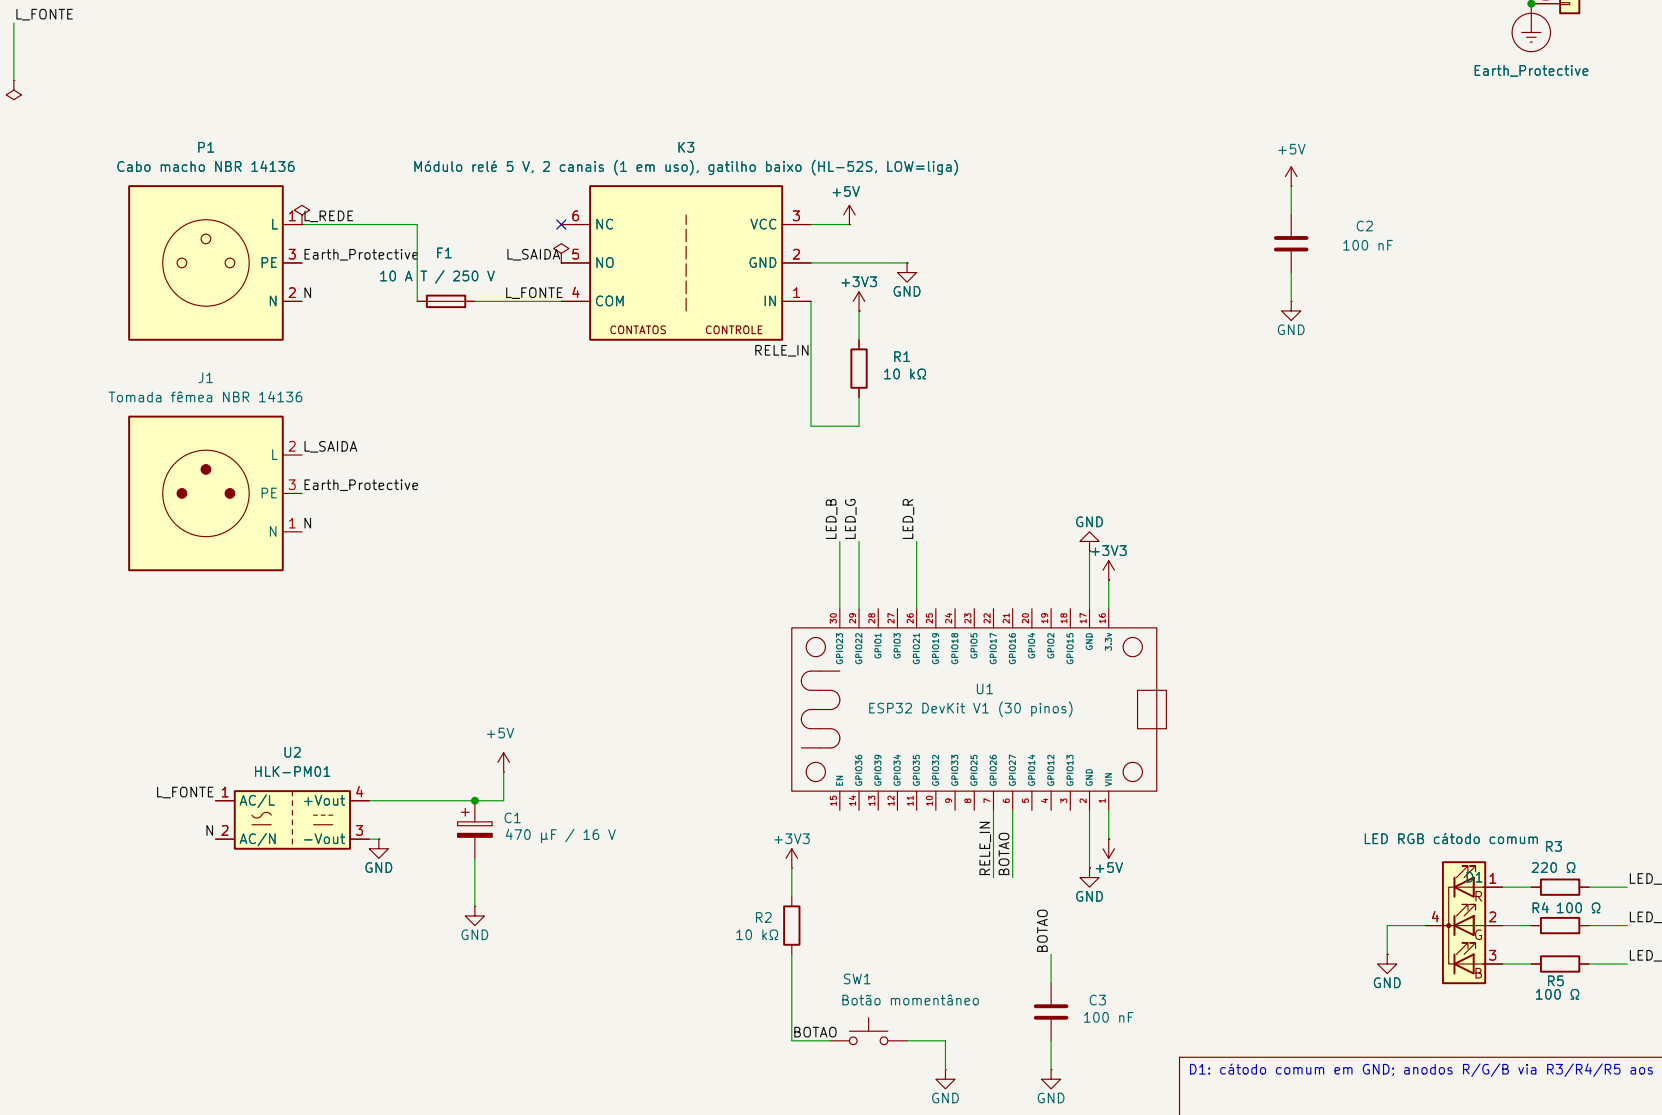

D1: cátodo comum em GND; anodos R/G/B via R3/R4/R5 aos GPIO do ESP32.

Rede elétrica 127/220 Vac — conjunto plugue/tomada NBR 14136.

Dimensionar F1 e os contatos do relé para a corrente real da carga (cafeteira).

ATENÇÃO: circuito em tensão de rede. Exige validação por profissional habilitado em eletrotécnica antes do primeiro uso com carga real.

Sheet: /
File: pi_dsm_26_2.kicad_sch

Title: Base IoT — Cafeteira Conectada

Size: A4	Date: 2026–08–28	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1