[Program Name : MainTask]

[Section Name : Normal_Operation]

000000
(000092)

A200.11
P_First_Cycle
First Cycle Flag

MOV (021)	D201 SP_STEAM	D500

[OP1] Set Point Steam*100 <cD00201> c102
[OP2] SET POINT PID <cD00500> c101 c102

MOV (021)	#0100	D501

[OP1]
[OP2] P

MOV (021)	#0050	D502

[OP1]
[OP2] I

MOV (021)	#0000	D503

[OP1]
[OP2] D

MOV (021)	#0050	D504

[OP1]
[OP2] t Period

MOV (021)	&2	D505

[OP1]
[OP2] Forward Reverse

MOV (021)	&915	D506

[OP1]
[OP2] I/O Setting

000001
(000100)

W30.03
Normal_Operation
Flag PID Operation

PIDAT (191)	D101 PV_STEAM	D500
	D200 MV_PIDAT	

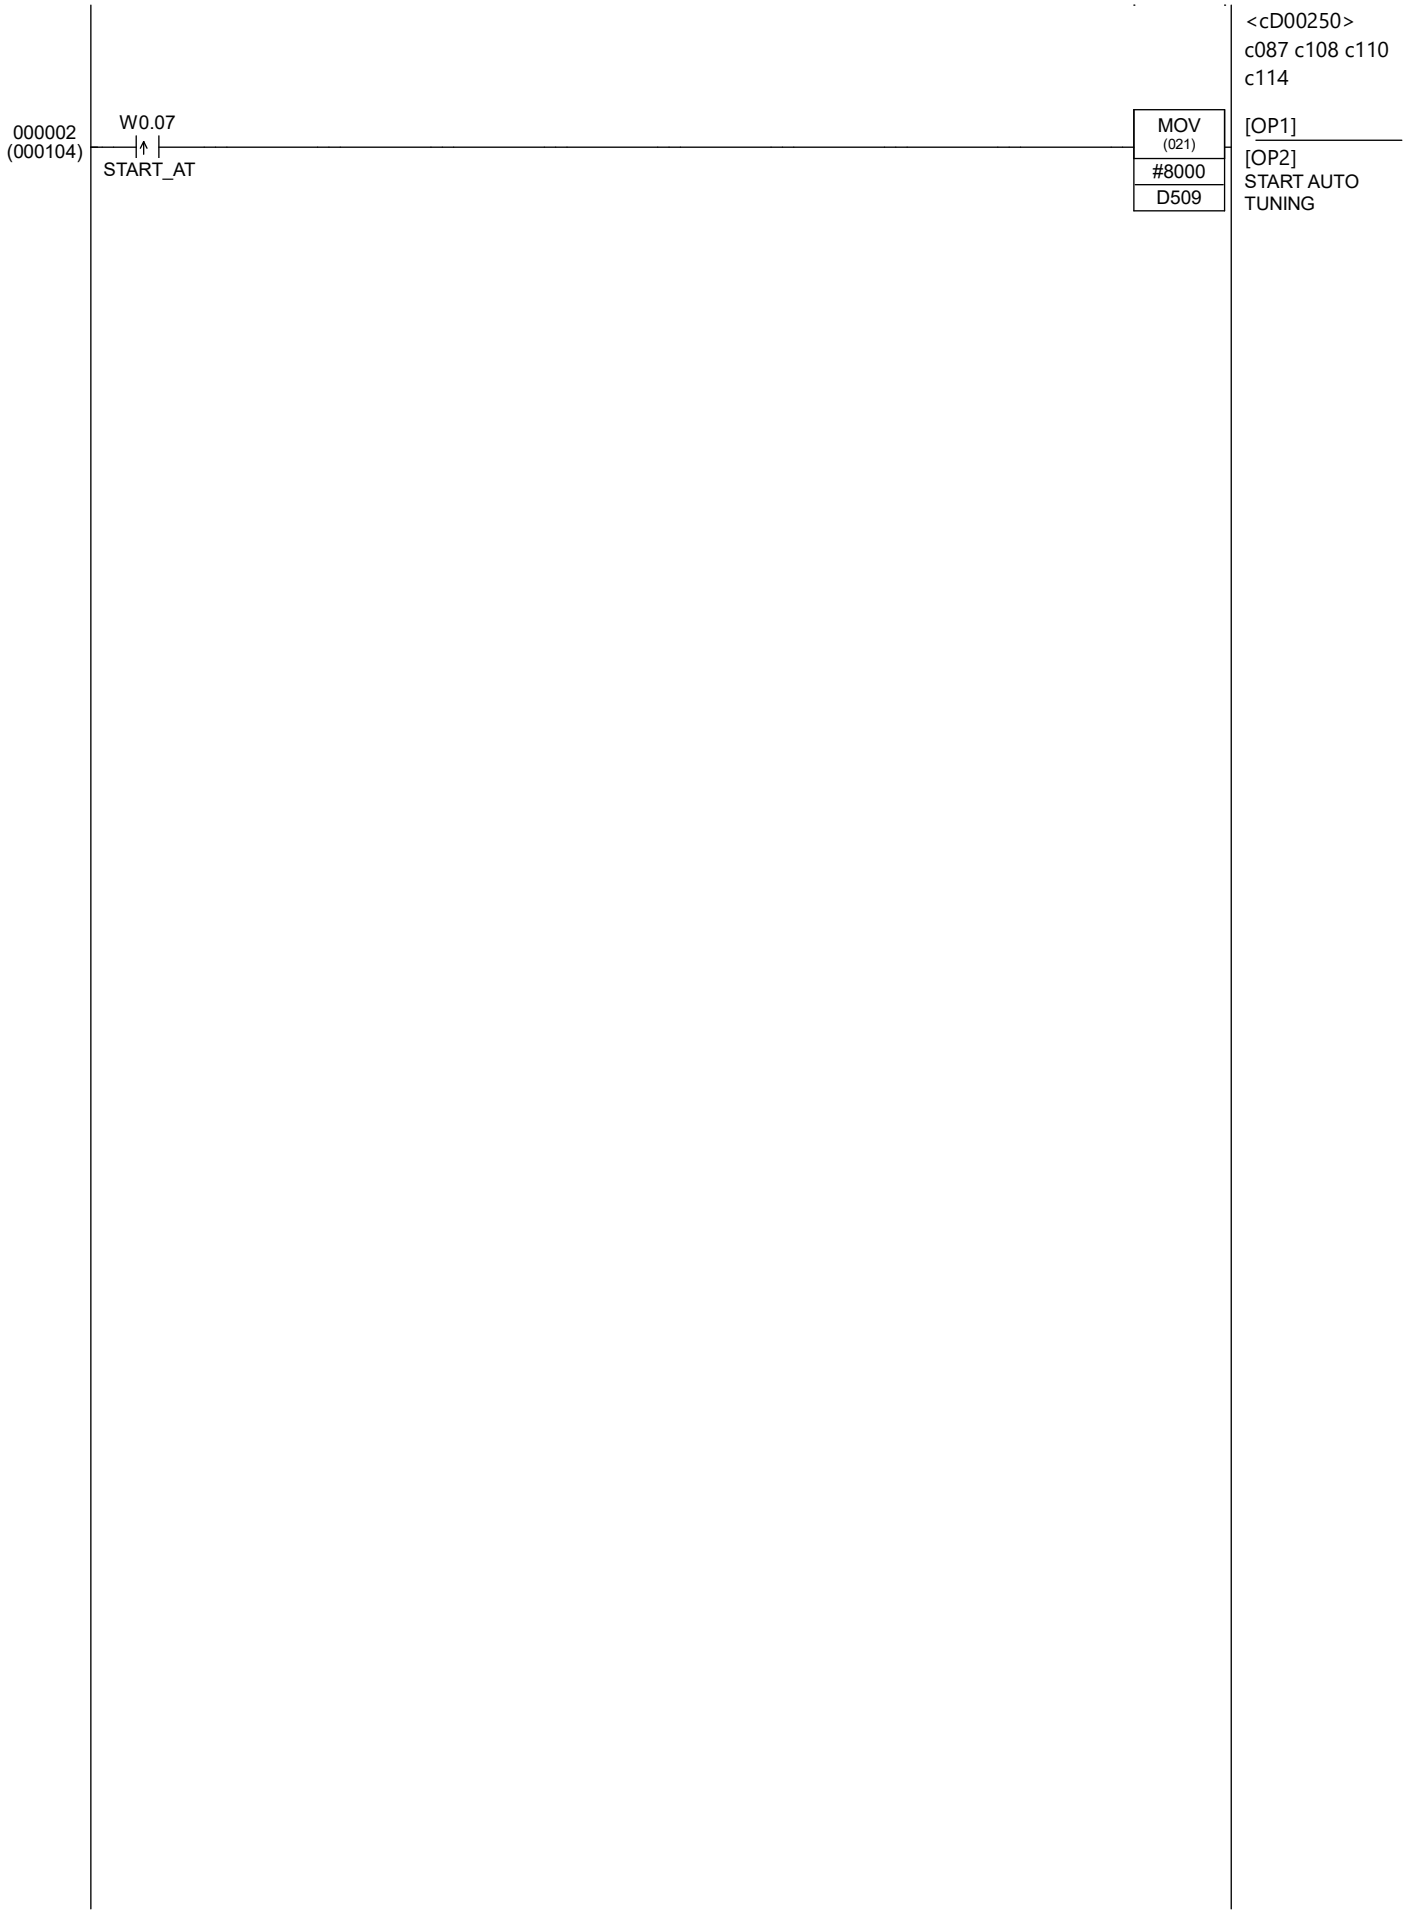
[OP1] PV Steam Pressure Bar*100 <cD00101> c012 c082
[OP2] SET POINT PID <cD00500> c093 c102
[OP3] Nilai 0-2000 <cD00200> c103

MOV (021)	D201 SP_STEAM	D500

[OP1] Set Point Steam*100 <cD00201> c093
[OP2] SET POINT PID <cD00500> c093 c101

*L (421)	D200 MV_PIDAT	
	&2	
	D250 FINAL_MV	

[OP1] Nilai 0-2000 <cD00200> c101
[OP2]
[OP3] Nilai 0-4000


000002
(000104)
W0.07
START_AT
MOV
(021)
#8000
D509
<cD00250>
c087 c108 c110
c114
[OP1]
[OP2]
START AUTO
TUNING