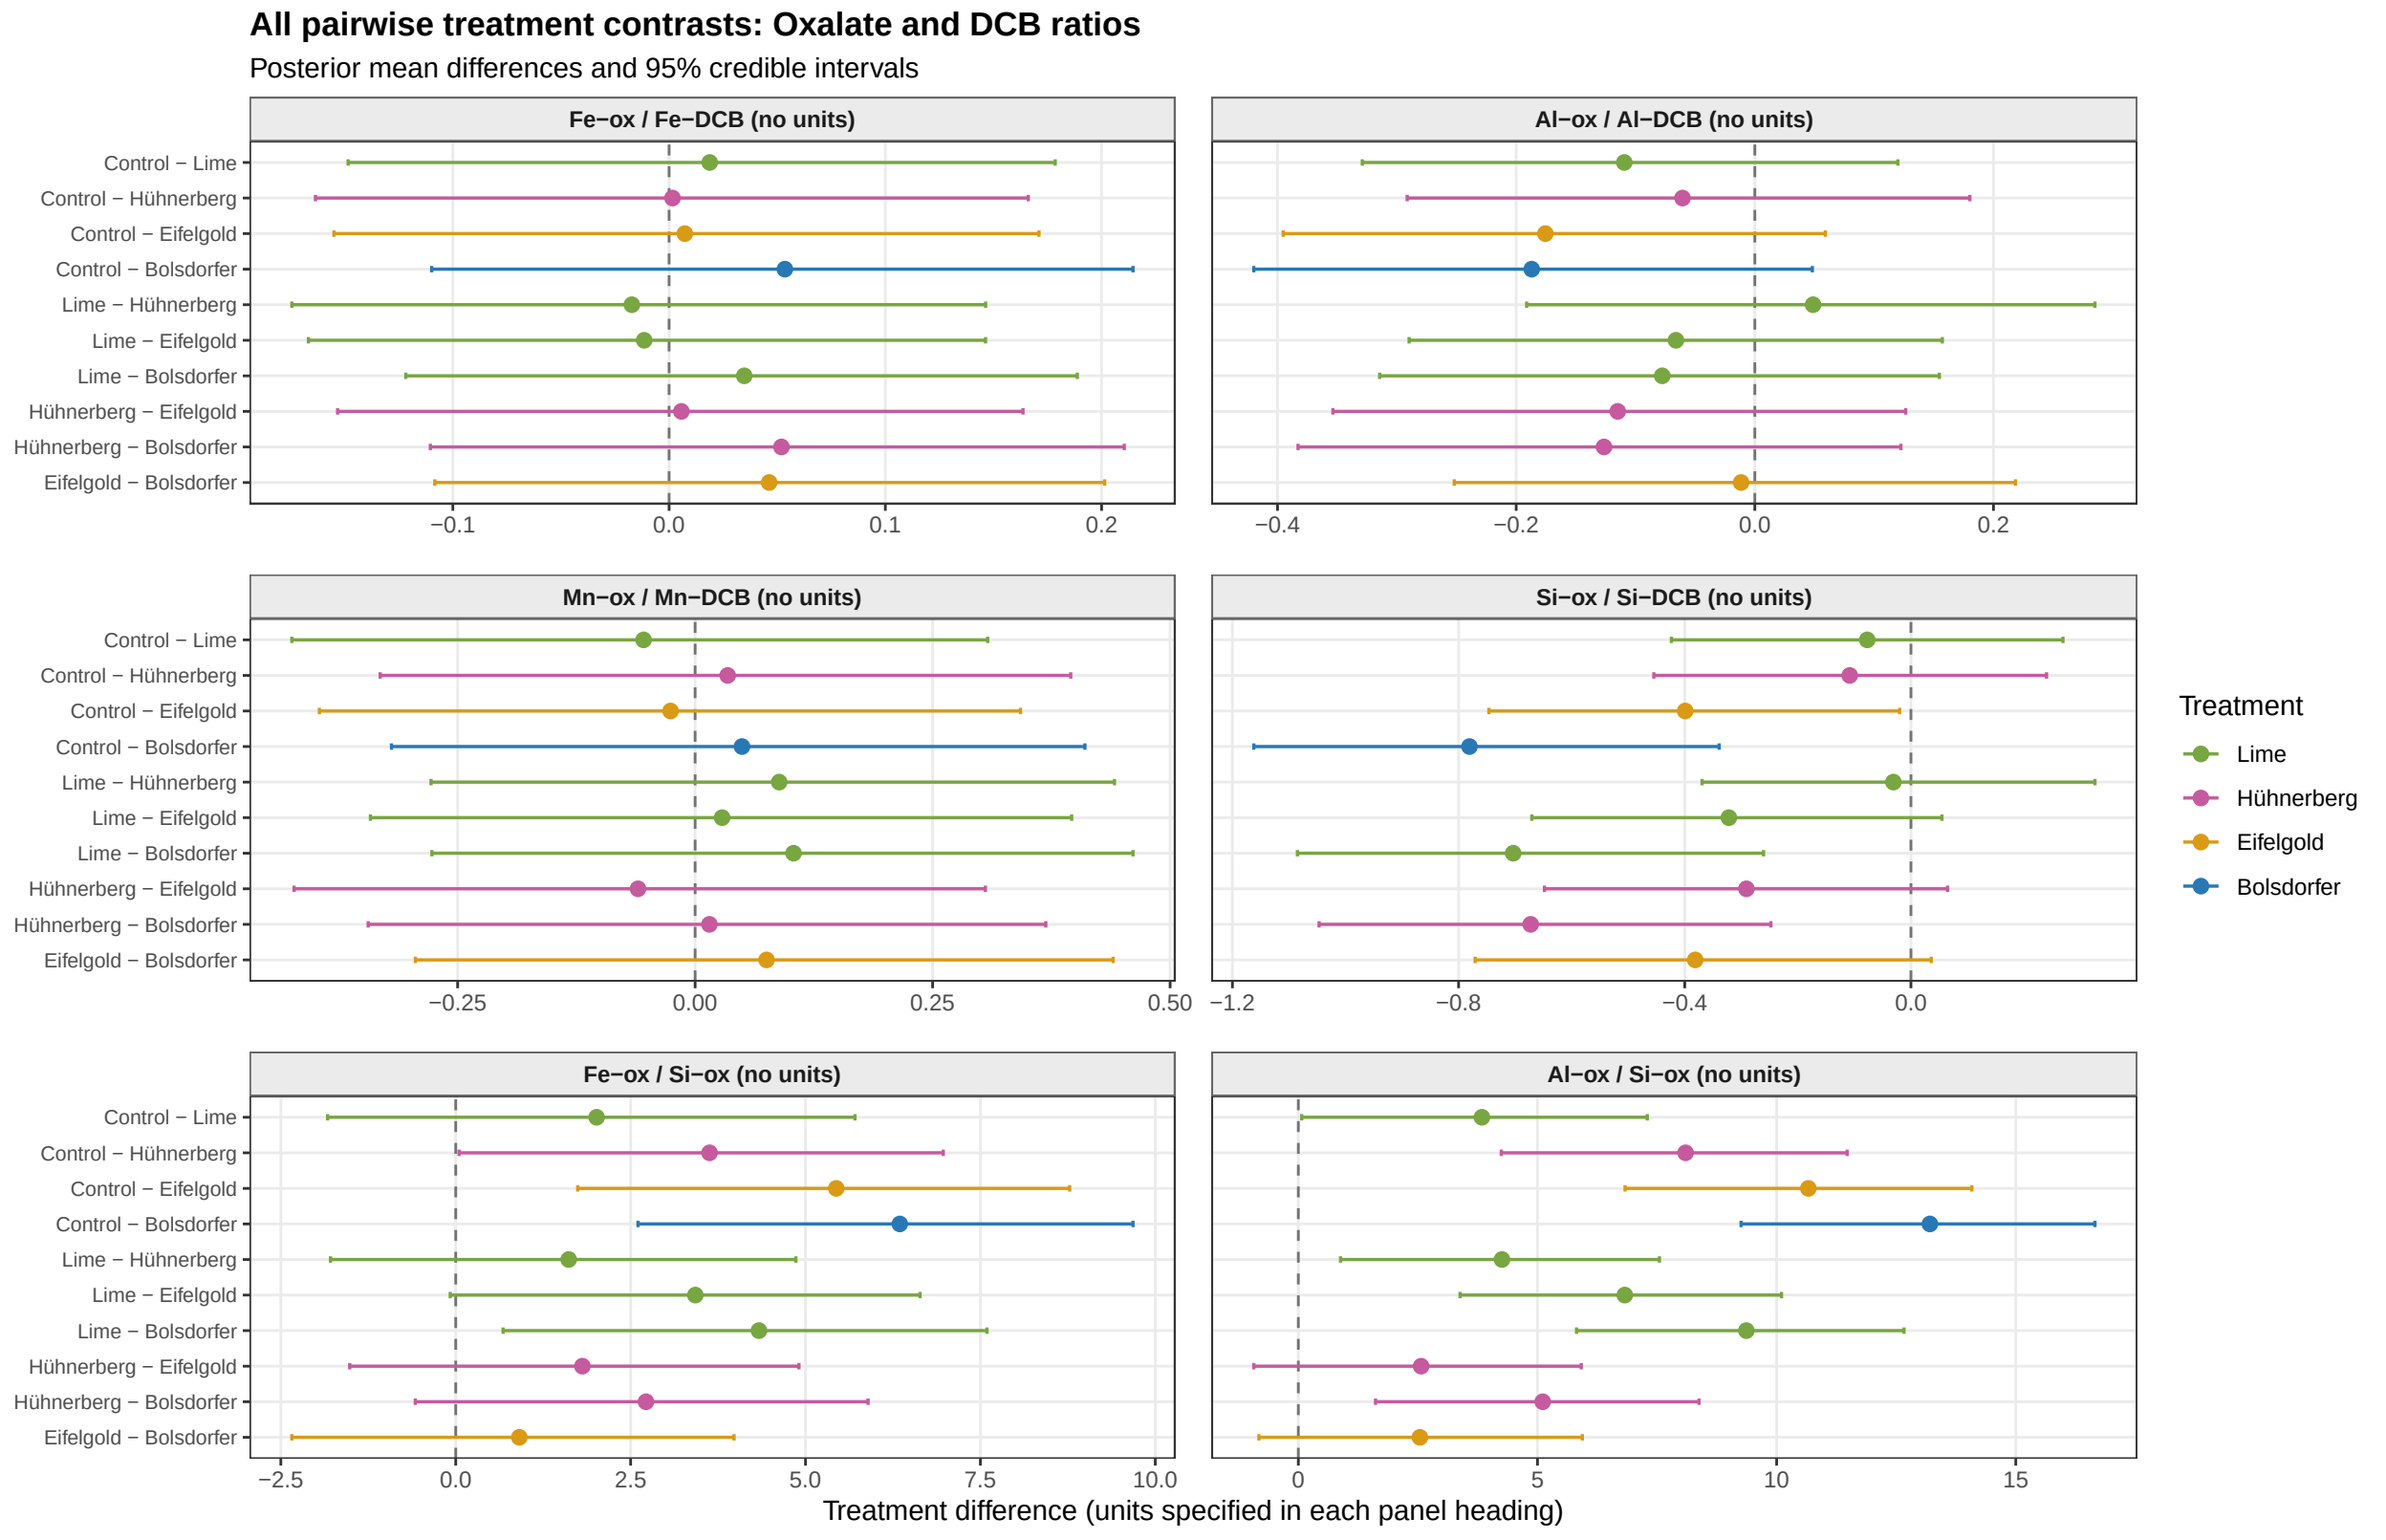
All pairwise treatment contrasts: Oxalate and DCB ratios
Posterior mean differences and 95% credible intervals
Fe−ox / Fe−DCB (no units)
Al−ox / Al−DCB (no units)
Mn−ox / Mn−DCB (no units)
Si−ox / Si−DCB (no units)
Fe−ox / Si−ox (no units)
Al−ox / Si−ox (no units)
Control − Lime
Control − Hühnerberg
Control − Eifelgold
Control − Bolsdorfer
Lime − Hühnerberg
Lime − Eifelgold
Lime − Bolsdorfer
Hühnerberg − Eifelgold
Hühnerberg − Bolsdorfer
Eifelgold − Bolsdorfer
Treatment
Lime
Hühnerberg
Eifelgold
Bolsdorfer
Treatment difference (units specified in each panel heading)