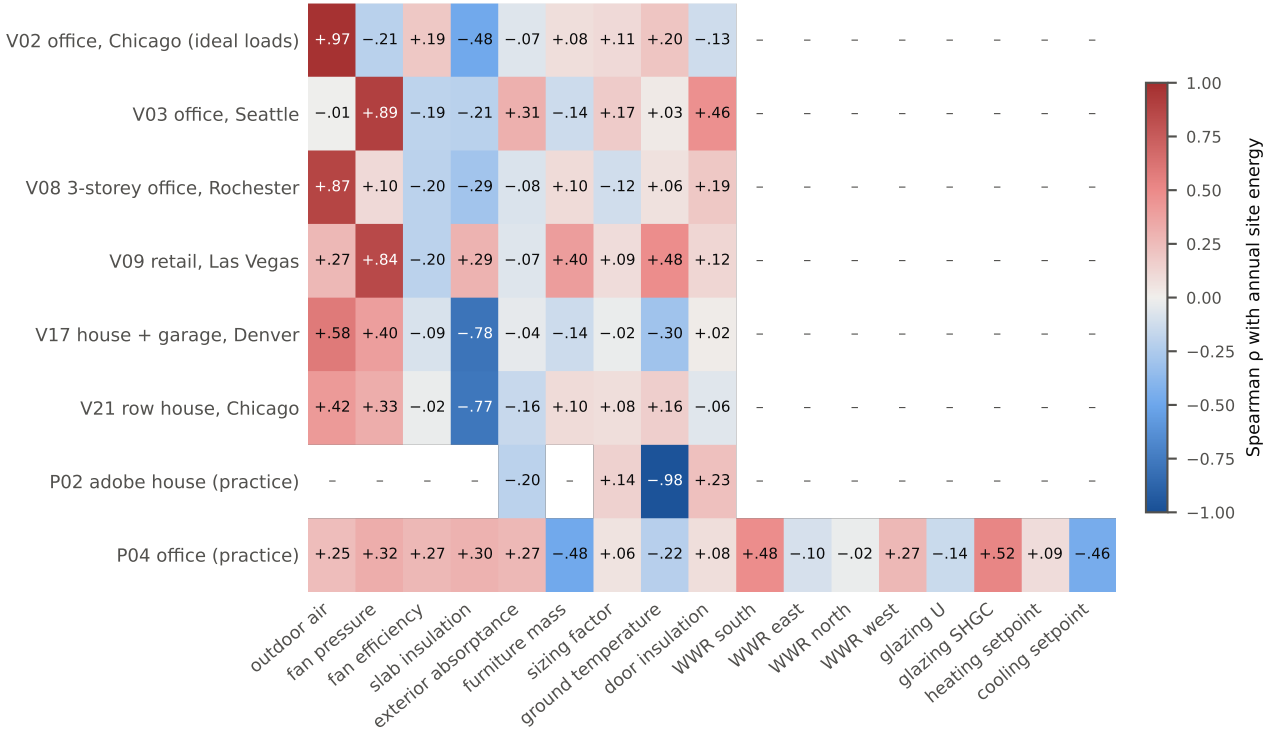

V02 office, Chicago (ideal loads)
V03 office, Seattle
V08 3-storey office, Rochester
V09 retail, Las Vegas
V17 house + garage, Denver
V21 row house, Chicago
P02 adobe house (practice)
P04 office (practice)
+.97 −.21 +.19 −.48 −.07 +.08 +.11 +.20 −.13
−.01 +.89 −.19 −.21 +.31 −.14 +.17 +.03 +.46
+.87 +.10 −.20 −.29 −.08 +.10 −.12 +.06 +.19
+.27 +.84 −.20 +.29 −.07 +.40 +.09 +.48 +.12
+.58 +.40 −.09 −.78 −.04 −.14 −.02 −.30 +.02
+.42 +.33 −.02 −.77 −.16 +.10 +.08 +.16 −.06
– – – – −.20 – +.14 −.98 +.23
+.25 +.32 +.27 +.30 +.27 −.48 +.06 −.22 +.08 +.48 −.10 −.02 +.27 −.14 +.52 +.09 −.46
outdoor air
fan pressure
fan efficiency
slab insulation
exterior absorptance
furniture mass
sizing factor
ground temperature
door insulation
WWR south
WWR east
WWR north
WWR west
glazing U
glazing SHGC
heating setpoint
cooling setpoint
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Spearman ρ with annual site energy