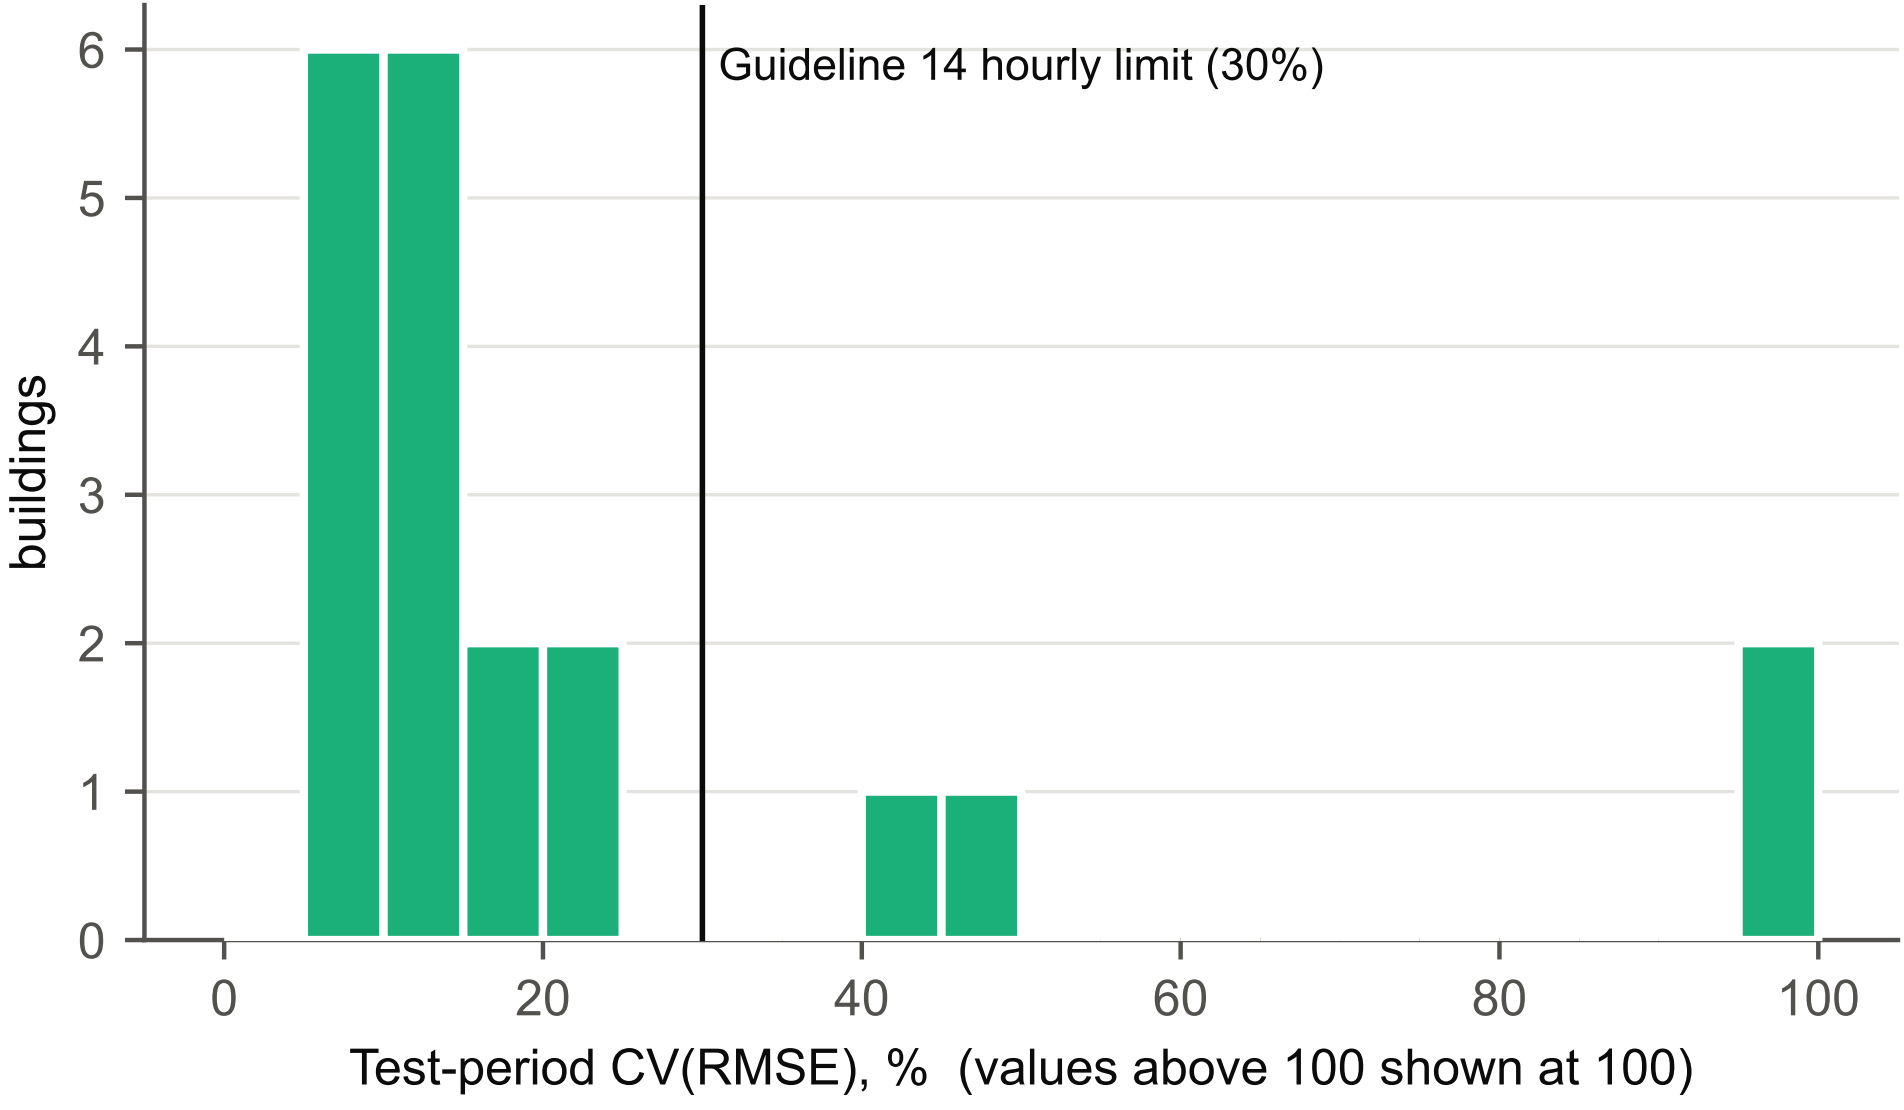
Guideline 14 hourly limit (30%)
buildings
0
1
2
3
4
5
6
0
20
40
60
80
100
Test-period CV(RMSE), % (values above 100 shown at 100)