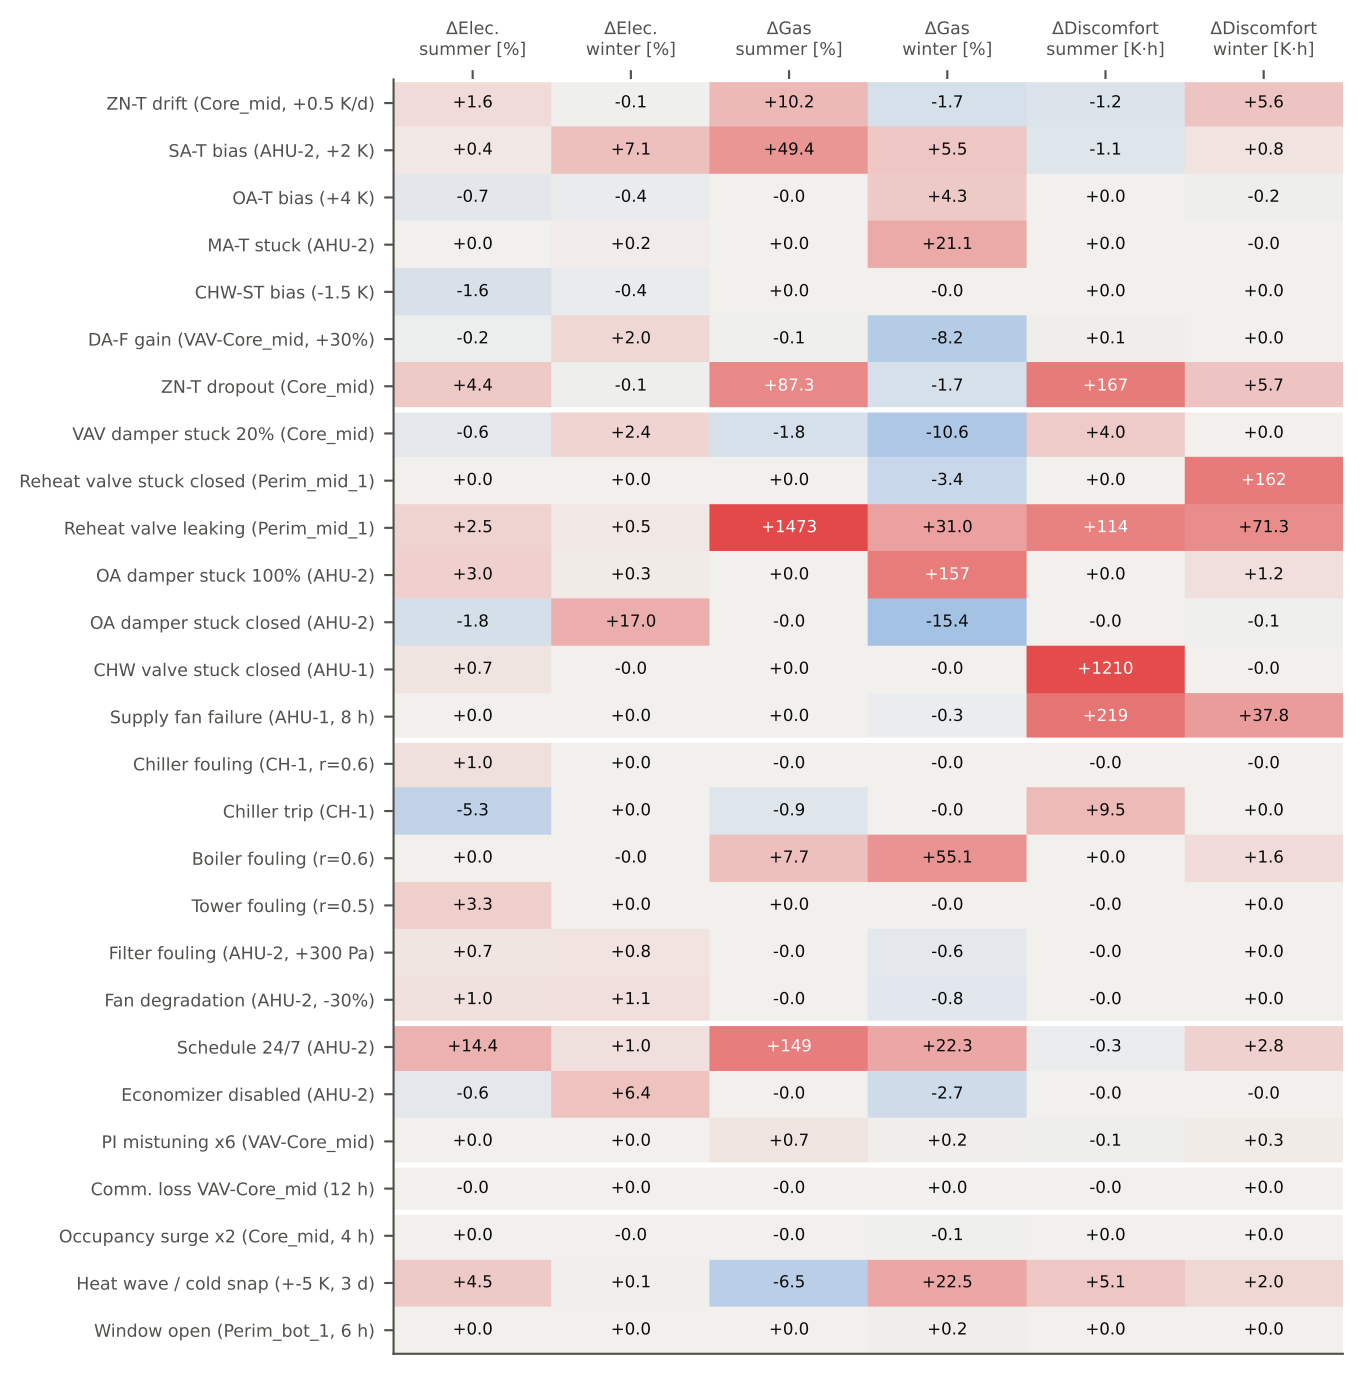
ΔElec. summer [%]
ΔElec. winter [%]
ΔGas summer [%]
ΔGas winter [%]
ΔDiscomfort summer [K·h]
ΔDiscomfort winter [K·h]
ZN-T drift (Core_mid, +0.5 K/d)
+1.6 -0.1 +10.2 -1.7 -1.2 +5.6
SA-T bias (AHU-2, +2 K)
+0.4 +7.1 +49.4 +5.5 -1.1 +0.8
OA-T bias (+4 K)
-0.7 -0.4 -0.0 +4.3 +0.0 -0.2
MA-T stuck (AHU-2)
+0.0 +0.2 +0.0 +21.1 +0.0 -0.0
CHW-ST bias (-1.5 K)
-1.6 -0.4 +0.0 -0.0 +0.0 +0.0
DA-F gain (VAV-Core_mid, +30%)
-0.2 +2.0 -0.1 -8.2 +0.1 +0.0
ZN-T dropout (Core_mid)
+4.4 -0.1 +87.3 -1.7 +167 +5.7
VAV damper stuck 20% (Core_mid)
-0.6 +2.4 -1.8 -10.6 +4.0 +0.0
Reheat valve stuck closed (Perim_mid_1)
+0.0 +0.0 +0.0 -3.4 +0.0 +162
Reheat valve leaking (Perim_mid_1)
+2.5 +0.5 +1473 +31.0 +114 +71.3
OA damper stuck 100% (AHU-2)
+3.0 +0.3 +0.0 +157 +0.0 +1.2
OA damper stuck closed (AHU-2)
-1.8 +17.0 -0.0 -15.4 -0.0 -0.1
CHW valve stuck closed (AHU-1)
+0.7 -0.0 +0.0 -0.0 +1210 -0.0
Supply fan failure (AHU-1, 8 h)
+0.0 +0.0 +0.0 -0.3 +219 +37.8
Chiller fouling (CH-1, r=0.6)
+1.0 +0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Chiller trip (CH-1)
-5.3 +0.0 -0.9 -0.0 +9.5 +0.0
Boiler fouling (r=0.6)
+0.0 -0.0 +7.7 +55.1 +0.0 +1.6
Tower fouling (r=0.5)
+3.3 +0.0 +0.0 -0.0 -0.0 +0.0
Filter fouling (AHU-2, +300 Pa)
+0.7 +0.8 -0.0 -0.6 -0.0 +0.0
Fan degradation (AHU-2, -30%)
+1.0 +1.1 -0.0 -0.8 -0.0 +0.0
Schedule 24/7 (AHU-2)
+14.4 +1.0 +149 +22.3 -0.3 +2.8
Economizer disabled (AHU-2)
-0.6 +6.4 -0.0 -2.7 -0.0 -0.0
PI mistuning x6 (VAV-Core_mid)
+0.0 +0.0 +0.7 +0.2 -0.1 +0.3
Comm. loss VAV-Core_mid (12 h)
-0.0 +0.0 -0.0 +0.0 -0.0 +0.0
Occupancy surge x2 (Core_mid, 4 h)
+0.0 -0.0 -0.0 -0.1 +0.0 +0.0
Heat wave / cold snap (+-5 K, 3 d)
+4.5 +0.1 -6.5 +22.5 +5.1 +2.0
Window open (Perim_bot_1, 6 h)
+0.0 +0.0 +0.0 +0.2 +0.0 +0.0