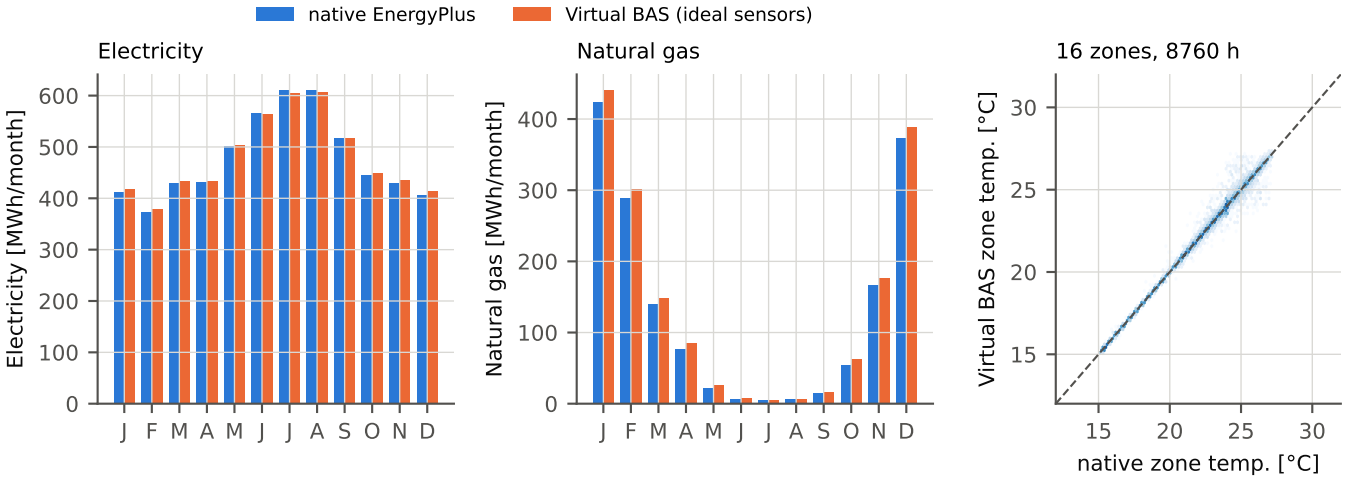
native EnergyPlus
Virtual BAS (ideal sensors)
Electricity
Electricity [MWh/month]
0
100
200
300
400
500
600
J F M A M J J A S O N D
Natural gas
Natural gas [MWh/month]
0
100
200
300
400
J F M A M J J A S O N D
16 zones, 8760 h
Virtual BAS zone temp. [°C]
15
20
25
30
native zone temp. [°C]
15
20
25
30