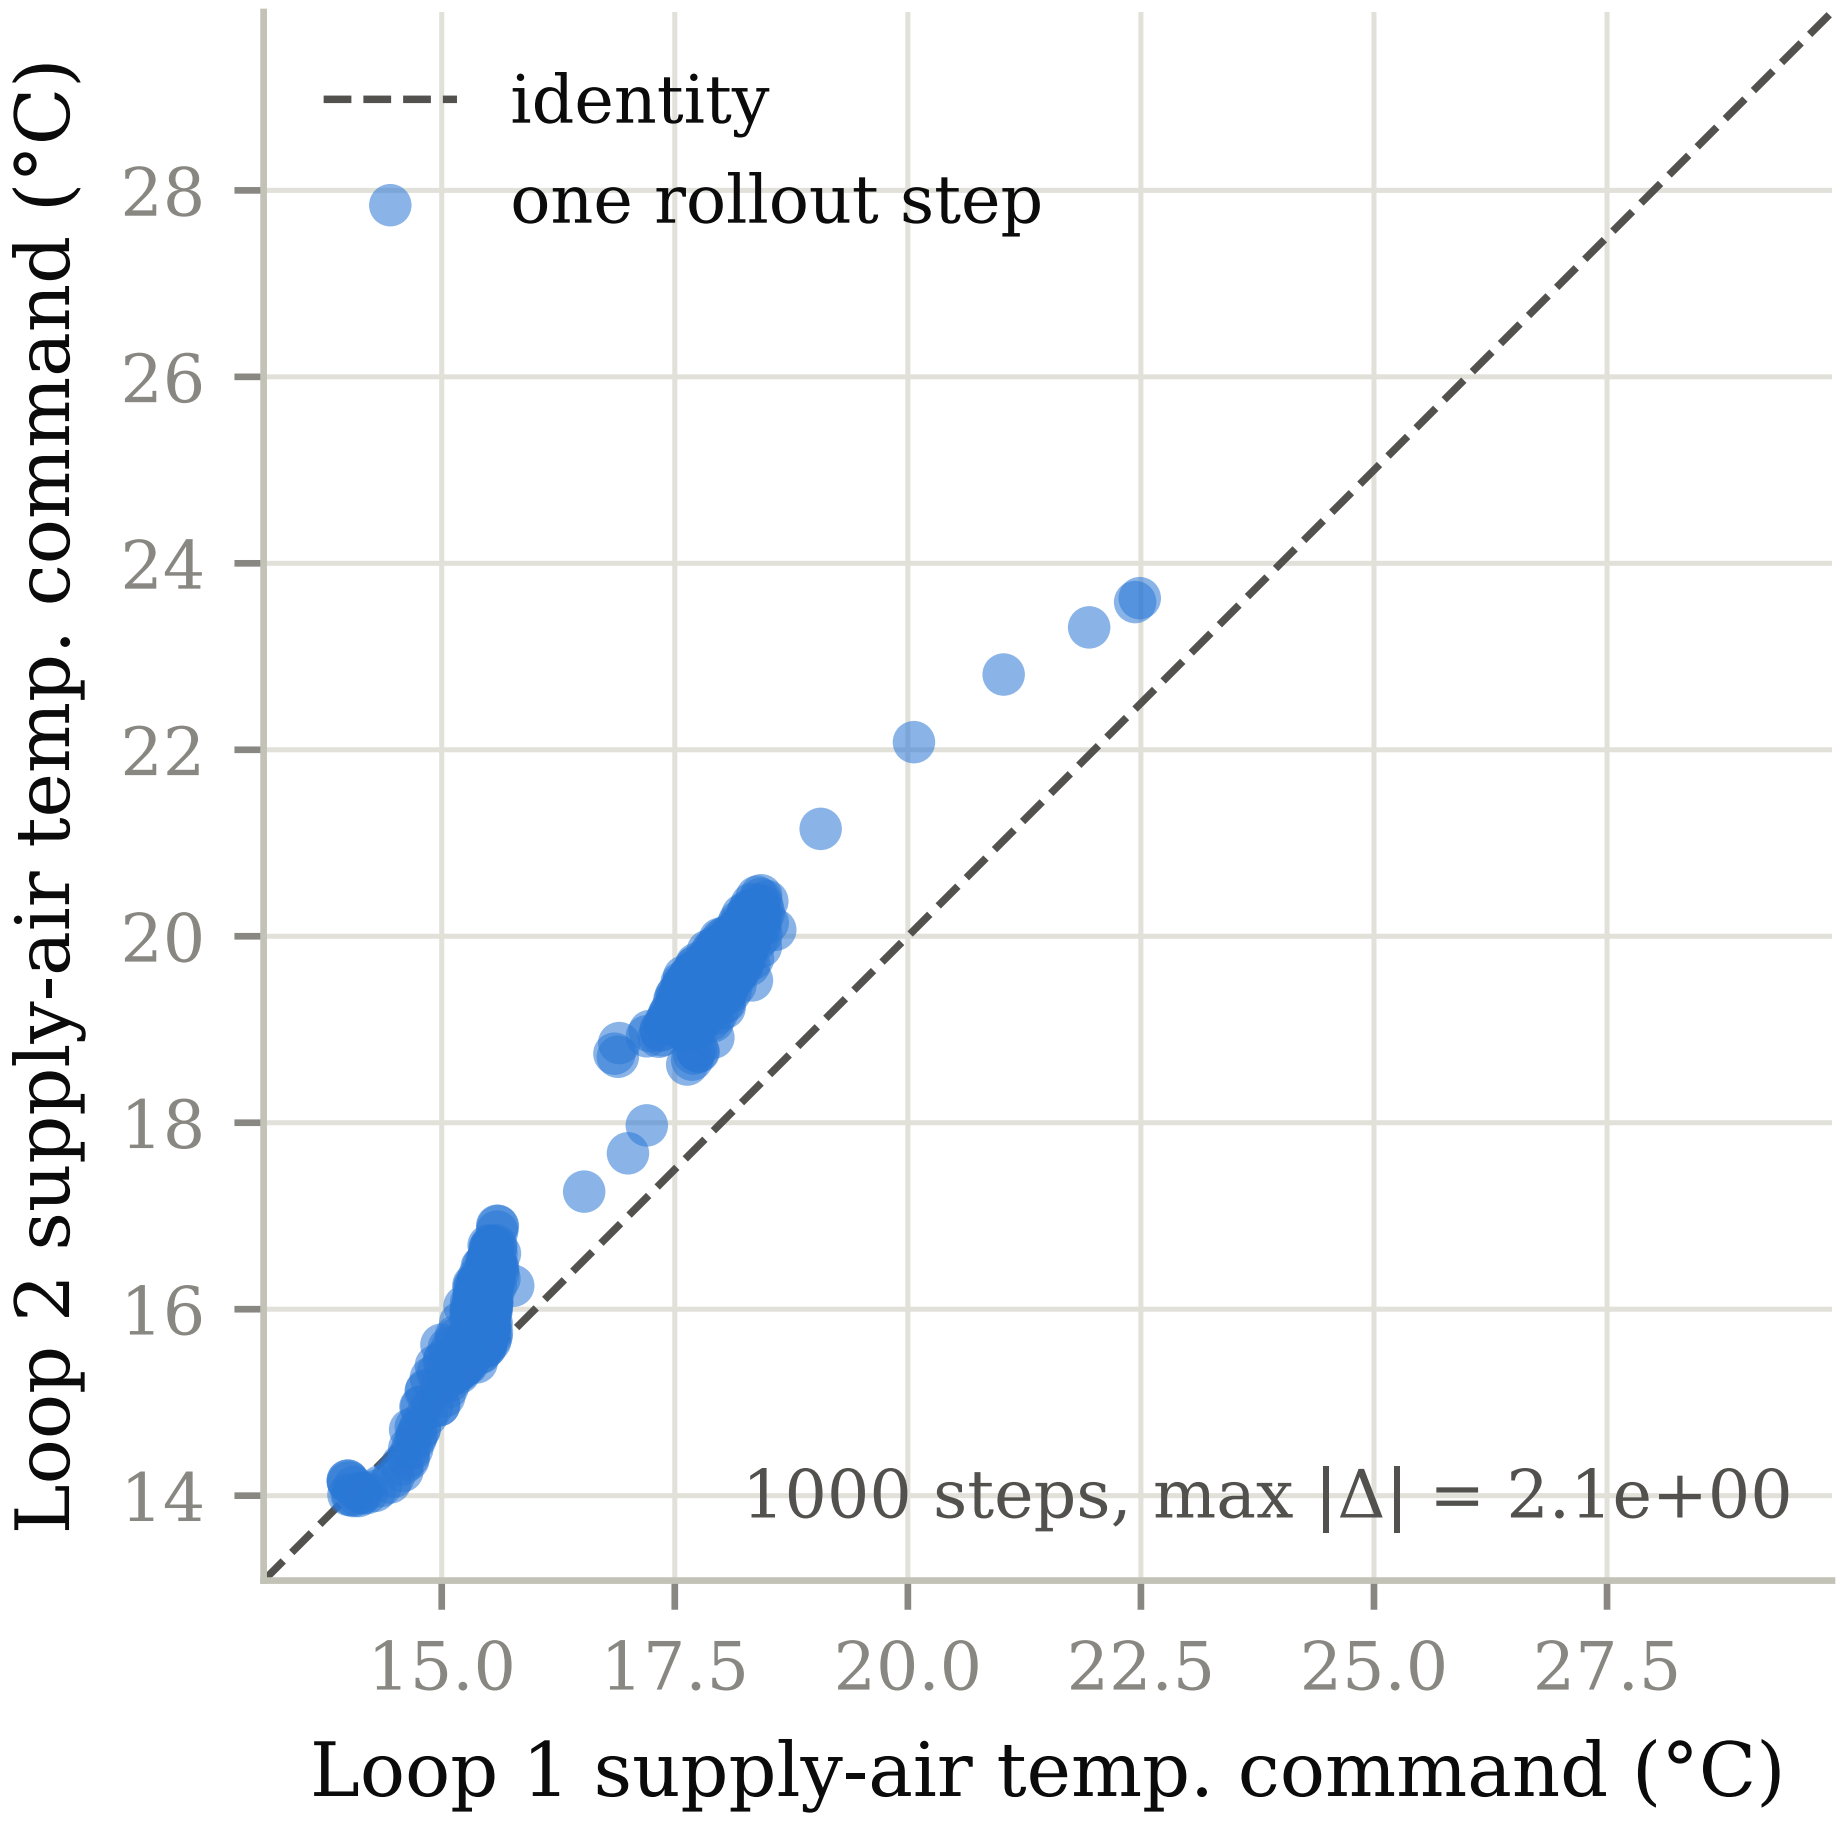
identity
one rollout step
1000 steps, max |Δ| = 2.1e+00
Loop 2 supply-air temp. command (°C)
14
16
18
20
22
24
26
28
Loop 1 supply-air temp. command (°C)
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5