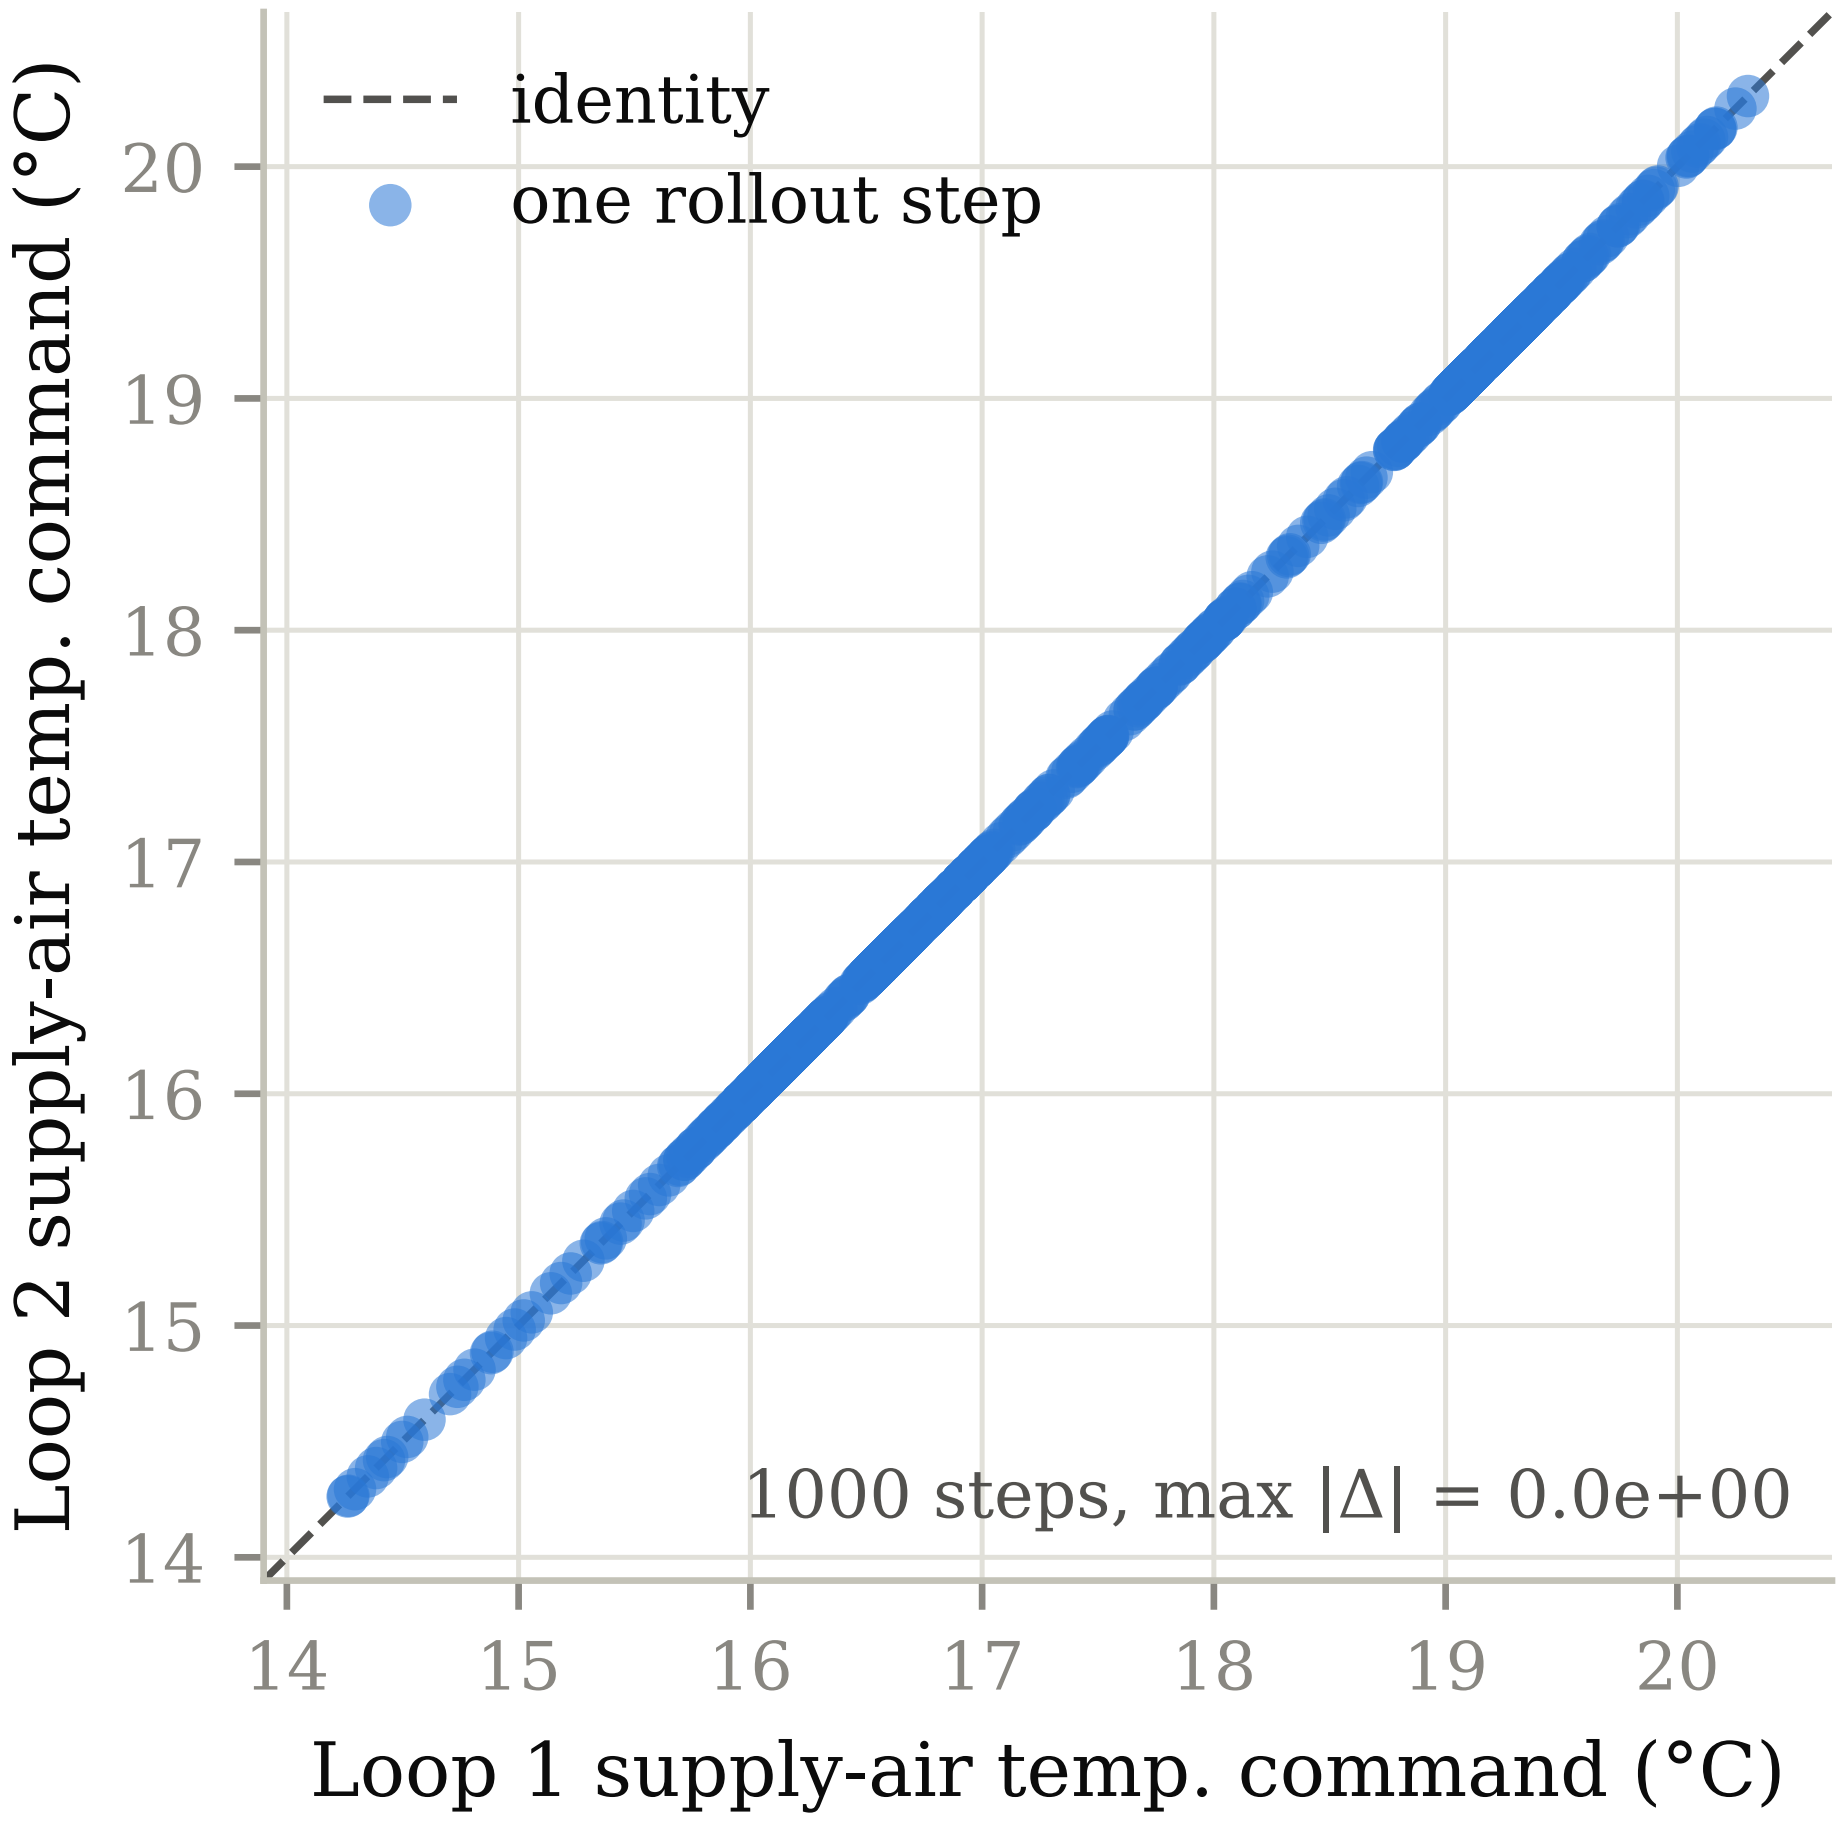
identity
one rollout step
1000 steps, max |Δ| = 0.0e+00
Loop 2 supply-air temp. command (°C)
Loop 1 supply-air temp. command (°C)
14
15
16
17
18
19
20