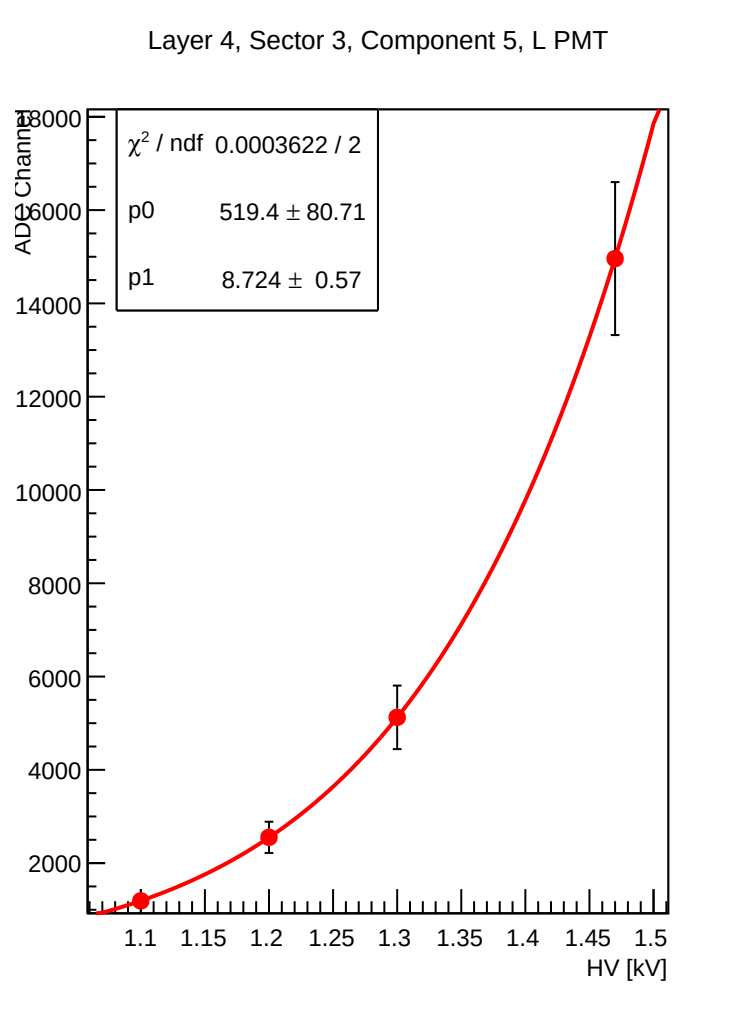
Layer 4, Sector 3, Component 5, L PMT
ADC Channel
HV [kV]
χ² / ndf 0.0003622 / 2
p0 519.4 ± 80.71
p1 8.724 ± 0.57
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5

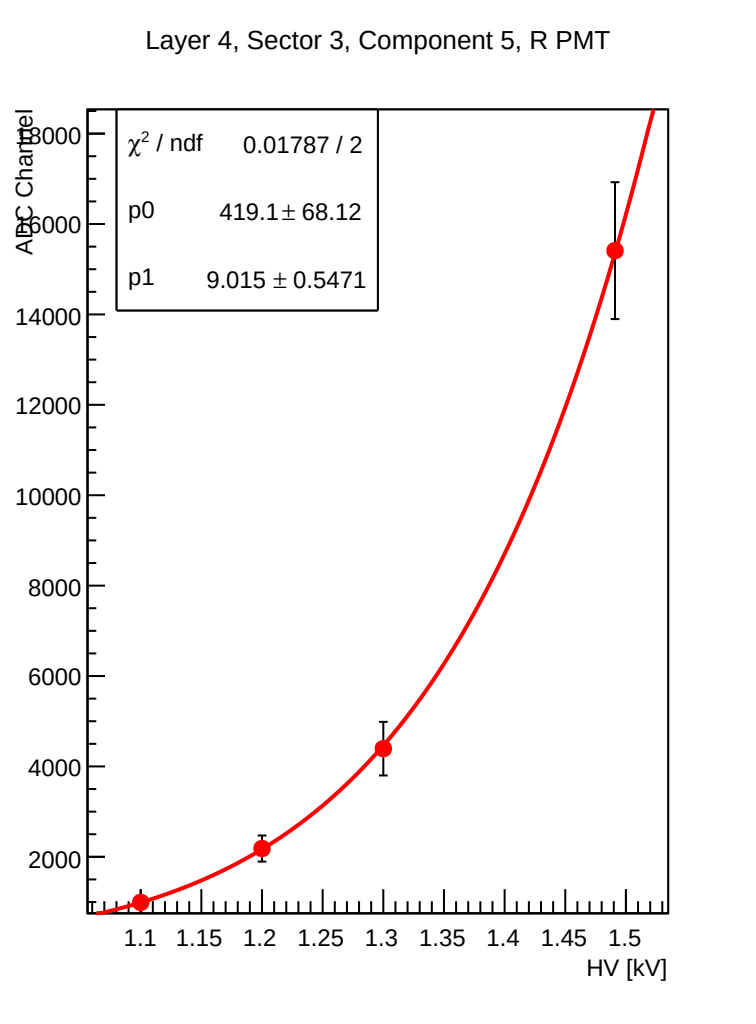
Layer 4, Sector 3, Component 5, R PMT
ADC Channel
HV [kV]
χ² / ndf 0.01787 / 2
p0 419.1 ± 68.12
p1 9.015 ± 0.5471
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5